
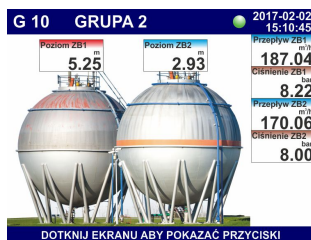
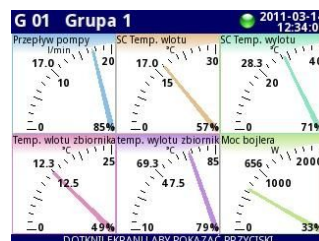


Instrukcja obsługi

REGULATOR/REJESTRATOR DANYCH

- Firmware: od v. 5.00.0

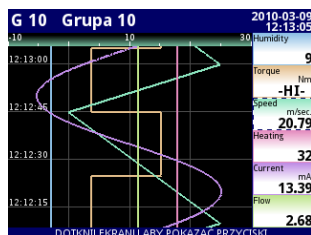

Przed rozpoczęciem użytkowania urządzenia należy dokładnie zapoznać się z niniejszą instrukcją. Producent zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian bez uprzedzenia.

SPIS TREŚCI

1. PODSTAWOWE WYMAGANIA I BEZPIECZEŃSTWO UŻYTKOWNIA	5
1.1. UŻYTKOWANIE EKRANU DOTYKOWEGO.....	6
2. CHARAKTERYSTYKA OGÓLNA	6
3. DANE TECHNICZNE	9
4. INSTALACJA URZĄDZENIA	11
4.1. ROZPAKOWANIE.....	12
4.2. MONTAŻ.....	12
4.3. SPOSÓB PODŁĄCZENIA.....	15
4.3.1. Moduły MultiCon.....	18
4.4. KONSERWACJA.....	32
5. WPROWADZENIE DO REGULATOR/REJESTRATOR DANYCH	32
5.1. KONCEPCJA REGULATOR/REJESTRATOR DANYCH.....	32
5.1.1. Kanały logiczne.....	33
5.1.2. Grupy.....	35
5.2. KONFIGURACJA SPRZĘTOWA.....	36
6. PRACA Z REGULATOR/REJESTRATOR DANYCH	37
6.1. WŁĄCZANIE REGULATOR/REJESTRATOR DANYCH.....	37
6.2. UŻYTKOWANIE EKRANU DOTYKOWEGO.....	37
6.3. EKRAN.....	37
6.3.1. Pasek informacyjny.....	38
6.3.2. Pasek nawigacyjny.....	39
6.3.3. Panele danych.....	40
6.3.4. Ważne komunikaty.....	44
7. KONFIGURACJA REGULATOR/REJESTRATOR DANYCH	44
7.1. OKNO EDYCJI.....	44
7.2. PANEL MENU GŁÓWNEGO.....	48
7.3. ZARZĄDZANIE PLIKAMI.....	49
7.4. INFORMACJE O URZĄDZENIU, LICENCJE, AKTUALIZACJA OPROGRAMOWANIA, ZDALNE WYŚWIETLANIE, EKSPORT INSTRUKCJI OBSŁUGI ORAZ KASOWANIE KONFIGURACJI.....	59
7.5. KONFIGURACJA URZĄDZENIA.....	63
7.6. STRUKTURA MENU KONFIGURACJA URZĄDZENIA.....	66
7.7. USTAWIENIA OGÓLNE.....	71
7.8. KANAŁY LOGICZNE.....	75
7.8.1. Kanały logiczne – Ustawienia ogólne.....	76
7.8.2. Kanały logiczne – Tryb Wejście sprzętowe.....	93
7.8.3. Kanały logiczne – Tryb Podgląd wyjścia.....	96
7.8.4. Kanały logiczne – Tryb Modbus.....	98
7.8.5. Kanały logiczne – Tryb Wartość zadana.....	101
7.8.6. Kanały logiczne – Tryb Funkcja matematyczna.....	104
7.8.7. Kanały logiczne – Tryb Regulator.....	114
7.8.8. Kanały logiczne – Tryb Profil/timer.....	116
7.8.9. Kanały logiczne – Tryb Profil/timer (licznik cykli).....	118
7.8.10. Kanały logiczne – Tryb Dane z innego kanału.....	119
7.8.11. Przykładowe konfiguracje kanałów logicznych.....	120
7.8.11.1. Konfiguracja Kanału logicznego w trybie Wejście sprzętowe dla modułu UI4.....	120
7.8.11.2. Konfiguracja Kanału logicznego w trybie Wejście sprzętowe dla modułu TC4.....	127
7.8.11.3. Konfiguracja Kanału logicznego w trybie Wejście sprzętowe dla modułu RT4.....	130
7.8.11.4. Konfiguracja Kanału logicznego w trybie Podgląd wyjścia dla modułu R45.....	133
7.8.11.5. Konfiguracja Kanału logicznego w trybie Modbus.....	135
7.8.11.6. Konfiguracja Kanału logicznego w trybie Wejście sprzętowe dla modułu TC8.....	137
7.8.11.7. Konfiguracja Kanału logicznego w trybie Funkcja matematyczna.....	139
7.8.11.8. Konfiguracja Kanału logicznego w trybie Regulator.....	140
7.8.11.9. Konfiguracja Kanału logicznego w trybie Profil/timer.....	143
7.8.11.10. Konfiguracja Kanału logicznego w trybie Wejście sprzętowe oraz Dane z innego kanału dla modułu FT4.....	145

7.9. WEJŚCIA WBUDOWANE.....	<u>147</u>
7.9.1. Wejścia wbudowane – Ustawienia ogólne.....	<u>147</u>
7.9.2. Wejścia wbudowane – Moduły wejściowe.....	<u>149</u>
7.9.3. Wejścia wbudowane – Wejście binarne Wej.X2: Binarne 24V.....	<u>150</u>
7.9.4. Wejścia wbudowane – Wejścia Demo o numerach X3, X4, X5.....	<u>150</u>
7.9.5. Wejścia wbudowane – Moduły pomiarowe.....	<u>151</u>
7.9.5.1. Moduły do pomiaru napięcia i prądu.....	<u>151</u>
7.9.5.2. Moduły mieszane UIN/UID.....	<u>152</u>
7.9.5.3. Moduły izolowanych wejść prądowych.....	<u>154</u>
7.9.5.4. Analogowe moduły do pomiaru przepływu.....	<u>154</u>
7.9.5.5. Impulsowe moduły do pomiaru przepływu.....	<u>155</u>
7.9.5.6. Termoparowe moduły pomiarowe.....	<u>157</u>
7.9.5.7. Moduły pomiarowe RTD.....	<u>158</u>
7.9.5.8. Izolowane moduły wejść uniwersalnych.....	<u>159</u>
7.9.5.9. Moduły wejść cyfrowych.....	<u>160</u>
7.9.5.10. Optoizolowane moduły liczników uniwersalnych.....	<u>160</u>
7.9.5.11. Optoizolowane moduły liczników czasu.....	<u>162</u>
7.10. WYJŚCIA WBUDOWANE.....	<u>164</u>
7.10.1. Wyjścia wbudowane – Ustawienia ogólne.....	<u>164</u>
7.10.2. Wyjścia wbudowane – Przełączniki, Sygnał dźwiękowy, Przełączniki wirtualne.....	<u>166</u>
7.10.3. Wyjścia wbudowane – Specjalny tryb PWM dla przełączników typu SSR.....	<u>170</u>
7.10.4. Wyjścia wbudowane – Wyjścia prądowe.....	<u>172</u>
7.10.5. Przykłady konfiguracji wyjść.....	<u>174</u>
7.10.5.1. Zastosowanie Wyjścia wbudowanego dla modułu R45.....	<u>174</u>
7.10.5.2. Zastosowanie Wyjścia wbudowanego dla modułów IO.....	<u>176</u>
7.11. WYJŚCIA ZEWNĘTRZNE.....	<u>177</u>
7.11.1. Wyjścia zewnętrzne – Ustawienia ogólne.....	<u>177</u>
7.11.2. Wyjścia zewnętrzne – Typ sterowania: jako przełącznik.....	<u>179</u>
7.11.3. Wyjścia zewnętrzne – Typ sterowania: jako wyjście liniowe.....	<u>181</u>
7.11.4. Przykłady konfiguracji Wyjść zewnętrznych.....	<u>183</u>
7.11.4.1. Konfiguracja Wyjścia zewnętrznego dla protokołu Modbus w trybie MASTER.....	<u>183</u>
7.12. PROFILE/TIMERY.....	<u>186</u>
7.12.1. Profile/timery – Ustawienia ogólne.....	<u>186</u>
7.12.2. Profile/timery – Tryb wyzwalań: poziomem (bramkowanie), zboczem (jednokrotne), zboczem (powtarzalne).....	<u>191</u>
7.12.3. Profile/timery – Tryb wyzwalań: o zadanym czasie.....	<u>193</u>
7.12.4. Przykłady konfiguracji Profili/timerów.....	<u>196</u>
7.12.4.1. Konfiguracja Kanału logicznego w trybie Profil/timer wyzwalanego zboczem.....	<u>196</u>
7.12.4.2. Konfiguracja Kanału logicznego w trybie Profil/timer wyzwalanego o zadanym czasie.....	<u>198</u>
7.13. REGULATORY.....	<u>200</u>
7.13.1. Regulatory – Ustawienia ogólne.....	<u>200</u>
7.13.2. Przykłady konfiguracji Regulatorów.....	<u>203</u>
7.13.2.1. Konfiguracja Regulatora.....	<u>203</u>
7.13.2.2. Konfiguracja Regulatora we współpracy z nagrzewnicą sterowaną z wyjścia typu SSR.....	<u>204</u>
7.14. GRUPY.....	<u>208</u>
7.14.1. Grupy – Ustawienia ogólne.....	<u>208</u>
7.14.2. Grupy – Opcje rejestracji.....	<u>214</u>
7.14.3. Przykłady wizualizacji Grup kanałów logicznych.....	<u>216</u>
7.14.3.1. Wizualizacja w trybie wskazówkowym kanału logicznego na całym ekranie.....	<u>216</u>
7.14.3.2. Wyświetlanie na ekranie trzech kanałów.....	<u>217</u>
7.14.4. Grupy – SCADALite.....	<u>218</u>
7.15. MODBUS.....	<u>223</u>
7.15.1. Modbus – Ustawienia ogólne.....	<u>224</u>
7.15.2. Modbus – Tryb SLAVE.....	<u>225</u>
7.15.2.1. Modbus SLAVE- Szablony Modbus dla trybu SLAVE.....	<u>226</u>

7.15.2.2. Modbus SLAVE – Kanały urządzenia dla trybu SLAVE.....	227
7.15.2.3. Modbus SLAVE – Obsługa protokołu Modbus.....	229
7.15.2.4. Modbus SLAVE – Wykaz rejestrów.....	229
7.15.2.5. Modbus SLAVE – Obsługa błędów transmisji.....	230
7.15.2.6. Modbus SLAVE – Przykład ramek zapytań i odpowiedzi.....	230
7.15.3. Modbus – Tryb MASTER.....	232
7.15.3.1. Modbus MASTER- Blok parametrów Szablony urządzeń.....	233
7.15.3.2. Modbus MASTER- Blok parametrów Kanały urządzenia.....	234
7.15.3.3. Modbus MASTER – Ustawienia Rejestru.....	236
7.15.3.4. Modbus MASTER – Blok parametrów Bloki rejestrów.....	237
7.15.4. Przykłady konfiguracji protokołu Modbus.....	239
7.15.4.1. Konfiguracja wejścia Modbus w trybie MASTER.....	239
7.15.4.2. Konfiguracja wyjścia Modbus w trybie MASTER.....	242
7.16. USTAWIENIA SIECI I ZDALNEGO WYŚWIETLANIA.....	245
7.17. OPCJE DOSTĘPU – FUNKCJA MULTILEVEL ACCESS.....	247
7.18. WYDRUKI.....	251
7.19. POWIADOMIENIA.....	253
8. DODATKI.....	256
8.1. PS3, PS4, PS32, PS42 – MODUŁY ZASILAJĄCE.....	256
8.2. UI4, UI8, UI12, U16, U24, I16, I24, - MODUŁY POMIAROWE DO POMIARU NAPIĘCIA I PRĄDU.....	257
8.3. UI4N8, UI4D8, UI8N8, UI8D8 – MODUŁY MIESZANE ANALOGOWO-CYFROWE.....	263
8.4. IS6 – MODUŁ IZOLOWANYCH WEJŚĆ PRĄDOWYCH.....	266
8.5. FI2, FI4, FT2, FT4 – MODUŁY DO POMIARU PRZEPŁYWU.....	268
8.6. TC4, TC8, TC12 – TERMOPAROWE MODUŁY POMIAROWE.....	271
8.7. RT4, RT6 – MODUŁY POMIAROWE RTD.....	274
8.8. UN3, UN5 – IZOLOWANE MODUŁY WEJŚĆ UNIWERSALNYCH.....	277
8.9. D8, D16, D24 – OPTOIZOLOWANY MODUŁ WEJŚĆ CYFROWYCH.....	283
8.10. CP2, CP4 – OPTOIZOLOWANE MODUŁY LICZNIKÓW UNIWERSALNYCH.....	285
8.11. HM2, HM4 – OPTOIZOLOWANE MODUŁY LICZNIKÓW CZASU.....	288
8.12. S8, S16, S24 – MODUŁY WYJŚĆ PRZEKAŹNIKOWYCH TYPU SSR.....	290
8.13. R45, R81, R65, R121 – MODUŁY WYJŚĆ PRZEKAŹNIKOWYCH.....	295
8.14. IO2, IO4, IO6, IO8 – PASYWNE WYJŚCIE PRĄDOWE.....	297
8.15. MODUŁY KOMUNIKACYJNE.....	301
8.16. MULTIPRINT MLP-149 – DRUKARKA ZEWNĘTRZNA.....	302
8.16.1. Charakterystyka ogólna.....	302
8.16.2. Dane techniczne.....	302
8.16.3. Praca z MultiPrint MLP-149.....	303
8.17. FORMAT DANYCH.....	308
8.18. BEZPOŚREDNI DOSTĘP DO PLIKÓW REJESTRACJI UŻYWAJĄC PROTOKOŁU HTTP.....	317
8.19. STRONA WWW.....	320
8.19.1. Menu.....	321
8.19.2. Documentation.....	322
8.19.3. Logowanie i User menu.....	323

Znaczenie symboli używanych w instrukcji:



- symbol ten zwraca uwagę na szczególnie istotne wskazówki dotyczące instalacji oraz obsługi urządzenia.
Nie stosowanie się do uwag oznaczonych tym symbolem może być przyczyną wypadku, uszkodzenia lub zniszczenia urządzenia.

**W PRZYPADKU UŻYTKOWANIA URZĄDZENIA NIEZGODNIE Z INSTRUKCJĄ
ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA POWSTAŁE SZKODY PONOSI UŻYTKOWNIK**



- symbol ten zwraca uwagę na szczególnie istotne opisy dotyczące właściwości urządzenia.
Zalecane jest dokładne zapoznanie się z uwagami oznaczonymi tym symbolem.

1. PODSTAWOWE WYMAGANIA I BEZPIECZEŃSTWO UŻYTKOWANIA



- **Producent nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikające z niewłaściwego zainstalowania, nieutrzymywania we właściwym stanie technicznym oraz użytkowania urządzenia niezgodnie z jego przeznaczeniem.**
- Instalacja powinna być przeprowadzona przez wykwalifikowany personel posiadający uprawnienia wymagane do instalacji urządzeń elektrycznych. Podczas instalacji należy uwzględnić wszystkie dostępne wymogi ochrony. Na instalatorze spoczywa obowiązek wykonania instalacji zgodnie z niniejszą instrukcją oraz przepisami i normami dotyczącymi bezpieczeństwa i kompatybilności elektromagnetycznej właściwymi dla rodzaju wykonywanej instalacji.
- Zacisk GND urządzenia powinien być dołączony do szyny PE;
- Należy przeprowadzić właściwą konfigurację urządzenia, zgodnie z zastosowaniem. Niewłaściwa konfiguracja może spowodować błędne działanie, prowadzące do uszkodzenia urządzenia lub wypadku.
- **Jeśli w rezultacie defektu pracy urządzenia istnieje ryzyko poważnego zagrożenia związanego z bezpieczeństwem ludzi oraz mienia należy zastosować dodatkowe, niezależne układy i rozwiązania, które takiemu zagrożeniu zapobiegną.**
- **W urządzeniu występuje niebezpieczne napięcie, które może spowodować śmiertelny wypadek. Przed przystąpieniem do instalacji lub rozpoczęciem czynności związanych z wykrywaniem uszkodzeń (w przypadku awarii) należy bezwzględnie wyłączyć urządzenie przez odłączenie źródła zasilania.**
- Urządzenia sąsiadujące i współpracujące powinny spełniać wymagania odpowiednich norm i przepisów dotyczących bezpieczeństwa oraz być wyposażone w odpowiednie filtry przeciwprzebieciowe i przeciwzakłócenkowe.



- Nie należy podejmować prób samodzielnego rozbierania, napraw lub modyfikacji urządzenia. Urządzenie nie posiada żadnych elementów, które mogłyby zostać wymienione przez użytkownika. Urządzenia w których stwierdzono usterkę muszą być odłączone i oddane do naprawy w autoryzowanym serwisie.
- W celu minimalizacji niebezpieczeństwa zapalenia lub udaru elektrycznego, należy zabezpieczyć urządzenie przed opadami atmosferycznymi i nadmierną wilgocią.
- Nie używać urządzenia w strefach zagrożonych nadmiernymi wstrząsami, wibracjami, pyłem, wilgocią, korozyjnymi gazami i olejami.
- Nie używać urządzenia w środowisku zagrożonym wybuchem.
- Nie używać urządzenia w miejscach charakteryzujących się dużymi wahaniami temperatury, narażonych na kondensację pary wodnej lub oblodzenie.
- Nie używać urządzenia w miejscach narażonych na bezpośrednie promieniowanie słoneczne.
- Należy upewnić się czy temperatura w otoczeniu urządzenia (np. wewnątrz szafy sterowniczej) nie przekracza wartości zalecanych. W takich przypadkach należy wziąć pod uwagę wymuszone chłodzenie urządzenia (np. poprzez wykorzystanie wentylatora).



Urządzenie przeznaczone jest do pracy w środowisku przemysłowym i nie należy używać go w środowisku mieszkalnym lub podobnym.

1.1. UŻYTKOWANIE EKRANU DOTYKOWEGO

Podczas użytkowania ekranu dotykowego zabrania się stosowania wskaźników o ostrych krawędziach (np. grotów ołówków i długopisów, noży, nożyczek, gwoździ, drutów, wkrętów, śrub itp.). Zaleca się stosować przeznaczone do tego celu wskaźniki wykonane z tworzyw sztucznych, metalu lub innych materiałów z gładkim, zaokrąglonym końcem (np. wskaźnik dostarczany wraz z urządzeniem). Wyświetlacz urządzenia **REGULATOR/REJESTRATOR DANYCH** powinien być ponadto chroniony przed wpływem substancji agresywnych oraz ekstremalnie niskich i wysokich temperatur, które mogą powodować jego uszkodzenie (patrz **Rozdz. 3. DANE TECHNICZNE**).

2. CHARAKTERYSTYKA OGÓLNA

REGULATOR/REJESTRATOR DANYCH jest zaawansowanym wielokanałowym urządzeniem pozwalającym mierzyć, prezentować i regulować parametry w wielu kanałach jednocześnie. Stanowi on idealne rozwiązanie dla aplikacji, gdzie kilka różnych wielkości fizycznych reprezentuje stan nadzorowanego obiektu. Urządzenie to może pracować autonomicznie lub współpracować z zewnętrznymi modułami pomiarowymi i wykonawczymi. Podstawowe cechy **REGULATOR/REJESTRATOR DANYCH** w sposób skrócony zostały opisane poniżej.

- **Zaawansowana platforma przetwarzania danych bazująca na systemie LINUX**
Wieloprocessorowa struktura **REGULATOR/REJESTRATOR DANYCH** wraz z wysoką wydajnością obliczeniową jego procesora głównego pozwoliła na implementację w nim

systemu operacyjnego LINUX. Takie rozwiązanie sprawia że firmware urządzenia jest bardziej elastyczny i daje możliwość jednoczesnego wykonywania wielu wątków (np: pomiary, komunikacja z modułami zewnętrznymi, wizualizacja danych, sterowanie modułów wykonawczych). Zastosowanie systemu Linux pozwoliło także na uniezależnienie oprogramowania od zainstalowanych modułów wejścia/wyjścia.

- **Kolorowy wyświetlacz TFT z Ekranem Dotykowym**
REGULATOR/REJESTRATOR DANYCH prezentuje wszystkie dane pomiarowe i okna dialogowe na czytelnym wyświetlaczu TFT o rozdzielczości 320x240 pikseli. Konfiguracja i kontrola pracy bieżącej realizowane są za pomocą zainstalowanego ekranu dotykowego, co powoduje, że praca z tym urządzeniem jest łatwa i intuicyjna.
- **Elastyczność sprzętowa i duża różnorodność możliwych konfiguracji**
REGULATOR/REJESTRATOR DANYCH został zaprojektowany jako urządzenie modułowe składające się z **bazy** i opcjonalnych **modułów wejściowych i wyjściowych**. Część **bazowa** zawiera:
 - procesor główny,
 - wyświetlacz z ekranem dotykowym,
 - zasilacz impulsowy w jednej z dwóch wersji:
 - 19V...**24**...50V DC, 16V...**24**...35V AC
 - 85V...**230**...260V,
 - podstawowe interfejsy komunikacyjne (USB i RS485),
 - trzy sloty (A, B, C) przeznaczone do instalacji modułów pomiarowych i/lub wyjściowych,
 - jeden slot (D) przeznaczony do instalacji zaawansowanego modułu komunikacyjnego (dodatkowy USB Host, 2x RS-485/RS-232 oraz Ethernet).

Wszystkie moduły pomiarowe oraz wyjściowe są opcjonalne i montowane w urządzeniu zgodnie z zamówieniem klienta.

Do opcjonalnych modułów wejściowych należą:

- moduł 4/8/16/24x wejść prądowych/napięciowych,
- moduł 16/24x wejść mieszanych (NTC/prądowych/napięciowych/cyfrowych),
- moduł 6x izolowanych wejść prądowych,
- moduł 4/6x wejść RTD (np. Pt100/500/1000)
- moduł 4/8/12x wejść termoparowych (np. J,K,S,T,B,N),
- moduł 8/16/24x wejść cyfrowych,
- moduł 3/5x wejść uniwersalnych,
- moduł 2/4x liczniki uniwersalne,
- moduł 2/4x liczniki czasu,
- moduł 2/4x przepływomierz + 2/4x wejścia prądowe.
- moduł 2/4x wejścia impulsowe + 2/4x wejścia prądowe

Jako moduły wyjściowe mogą być instalowane:

- moduł 8/16/24x wyjść do sterowania SSR,
- moduł 8/12x wyjść przekaźnikowych o obciążalności 1A/250V,
- moduł 4/6x wyjść przekaźnikowych o obciążalności 5A/250V
- moduł 2/4/6/8x pasywnych wyjść prądowych.


- **Pełna swoboda wyboru źródła danych, sposobu ich prezentacji i trybu sterowania**
Wielopoziomowa struktura oprogramowania **REGULATOR/REJESTRATOR DANYCH** daje użytkownikowi możliwość dowolnego wyboru źródła wyświetlanych danych, ich prezentacji, sposobu obróbki, trybu regulacji itd (patrz **Rys. 2.1**). W ogólnym zarysie

REGULATOR/REJESTRATOR DANYCH wyświetla dane reprezentowane przez kanały logiczne, dla których źródłem danych mogą być:

- wyniki pomiarów z wewnętrznych modułów pomiarowych,
- wyniki pomiarów ze zdalnych modułów połączonych z **REGULATOR/REJESTRATOR DANYCH** za pomocą interfejsu RS-485,
- stany wyjść sprzętowych,
- generowane przez użytkownika profile i timery,
- wielkości i stany wyjściowe pochodzące z wewnętrznych pętli regulacji procesu,
- matematyczne i logiczne kombinacje danych z innych kanałów logicznych.

Wszystkie te dane mogą być dowolnie nazywane i prezentowane w wybranej przez użytkownika formie:

- jako wartości numeryczne,
- poziome lub pionowe wykresy liniowe i słupkowe,
- wskaźniki wskazówkowe.

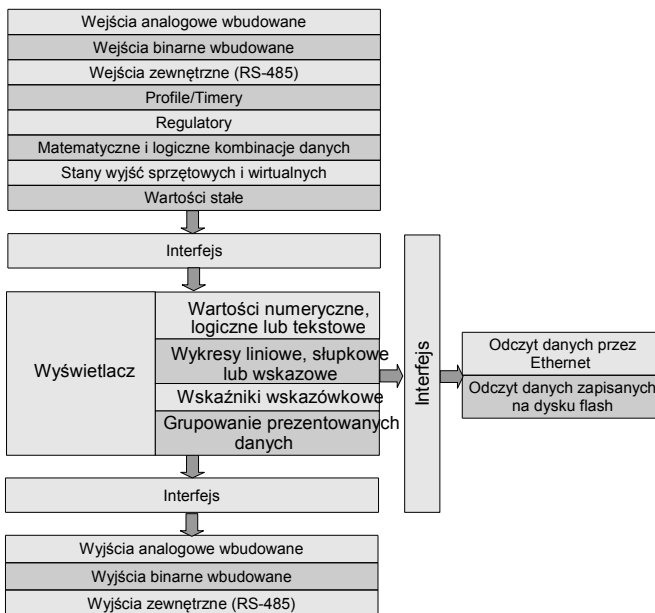

Rys. 2.1. Ogólna charakterystyka urządzenia

Każdy z kanałów logicznych (wyświetlany lub nie) może być użyty jako źródło danych wejściowych w jednej lub wielu pętlach regulacji. W urządzeniu zaimplementowano wiele różnych metod regulacji procesów:

- nad zadanym progiem,
- pod zadanym progiem,
- wewnątrz zadanego przedziału,
- na zewnątrz zadanego przedziału,
- regulacja PID.

Regulacja procesów za pomocą wbudowanych wyjść może odbywać się z programowaną histerezą i opóźnieniem sterowania wyjść. Można również sterować liniowo lub dwustanowo zdalnymi modułami. Pętle regulacji mogą sterować bezpośrednio

wbudowanymi wyjściami sprzętowymi jak również wyjściami wirtualnymi, które mogą być wykorzystane również jako wejścia innych kanałów logicznych.

3. DANE TECHNICZNE

Napięcie zasilania (zależnie od wersji)	85... 230 ...260V AC/DC; 50 ÷ 60 Hz lub 19... 24 ...50V DC; 16V... 24 ...35V AC
Zewnętrzny bezpiecznik	T - typ, max. 2 A
Pobór mocy	typowo 15 VA; max. 20 VA
Wyświetlacz (zależnie od wersji)	3,5" lub 5,7" kolorowy wyświetlacz TFT o rozdzielczości 320 x 240 punktów z podświetlaniem LED
Wyjście zasilania czujników	24V DC ± 5% / max. 200 mA,
Podstawowe interfejsy	RS 485, 8N1/2, Modbus RTU, 1200 bit/s ÷ 115200 bit/s USB Host port, USB SERVICE port
Wejście cyfrowe	1 wejście 0/15..24V DC z galwaniczną izolacją (poziomy napięcie: stan niski: 0 ÷ 1 V, stan wysoki: 8 ÷ 24 V) pobór mocy: 7,5 mA / 24V, wytrzymałość izolacji: 1min @ 500V DC.
Opcjonalny moduł komunikacji*	Dodatkowy port USB Host 2x szeregowo porty RS-485/RS-232 Ethernet 10M RJ-45
Opcjonalne moduły pomiarowe*	4/8/16/24x wej. Napięciowe(0÷10V)/Prądowe(0÷20mA)** 16/24x wej. NTC(0÷100kΩ)/Napięciowe(0÷10V)/ Prądowe(0÷20mA)/Cyfrowe(TTL,HTL)** 6x izolowane wejście Prądowe (4÷20mA), 4/6x wej. RTD (PT100, PT500, PT1000)** 4/8/12x wej. TC (J, K, S, T, N, R, E, L(GOST), B, C)** 8/16/24x wejścia cyfrowe** 3/5x wejść uniwersalnych** 2/4x liczniki uniwersalne** 2/4x liczniki czasu** 2/4x przepływomierze + 2/4x wej. prądowe** 2/4x wej. impulsowe + 2/4x wej. prądowe**
Opcjonalne moduły wyjściowe*	4/6x wyjść przekaźnikowych 5A/250V (cos φ = 1)** 8/12x wyjść przekaźnikowych 1A/250V (cos φ = 1)** 8/16/24x wyjście sterujące SSR (10÷15V, do 100mA na kanał)** 2/4/6/8x IO pasywnych wyjść prądowych**
Stopień ochrony, w wykonaniu:	
z portem USB na panelu tylnym	IP 65 (od frontu, po zastosowaniu dodatkowej ramki) IP 54 (od frontu, z przezroczystymi drzwiczkami) IP 40 (od frontu, standardowo) IP 20 (obudowa i wyprowadzenia wyjściowe)
z portem USB na panelu przednim	IP 54 (od frontu, z przezroczystymi drzwiczkami) IP 40 (od frontu, standardowo) IP 20 (obudowa i wyprowadzenia wyjściowe)

Typ obudowy	tablicowa
Materiał obudowy	NORYL - GFN2S E1
Wymiary obudowy	96 x 96 x 100 mm (mała obudowa - Wyświetlacz 3,5") 144 x 144 x 100 mm (duża obudowa - Wyświetlacz 5,7")
Wymiary otworu montażowego	90,5 x 90,5 mm (mała obudowa - Wyświetlacz 3,5") 137 x 137 mm (duża obudowa - Wyświetlacz 5,7")
Głębokość montażowa	102 mm
Grubość płyty tablicy	max. 5 mm
Temperatura pracy (zależnie od wersji)	0°C do +50°C lub -20°C do +50°C
Temperatura składowania (zależnie od wersji)	-10°C do +70°C lub -20°C do +70°C
Wilgotność	5 do 90% bez kondensacji
Wysokość	do 2000 m n.p.m.
Max. moment obrotowy przy dokręcaniu złączy śrubowych	0,5 Nm
Max. przekrój przewodów przyłączeniowych	2,5 mm ²
Wymagania bezpieczeństwa	wg PN-EN 61010-1 kategoria instalacji: II stopień zanieczyszczenia: 2 napięcie względem ziemi: 300V AC Rezystancja izolacji: >20MΩ wytrzymałość izolacji pomiędzy zaciskami zasilania a zaciskami wejść/wyjść: 1min. @ 2300V (patrz Rys. 4.1)
Kompatybilność elektromagnetyczna	PN-EN 61326-1
waga	340g (część bazowa, patrz Rys. 4.8)

* sprawdź aktualną listę dostępnych modułów wejścia/wyjścia na stronie internetowej producenta

** sprawdź pełną specyfikację w dodatkach

4. INSTALACJA URZĄDZENIA

Urządzenie zostało zaprojektowane i wykonane w sposób zapewniający wysoki poziom bezpieczeństwa użytkownika oraz odporności na zakłócenia występujące w typowym środowisku przemysłowym. Aby cechy te mogły być w pełni wykorzystane instalacja urządzenia musi być prawidłowo przeprowadzona i zgodna z obowiązującymi normami.



- Przed przystąpieniem do instalacji należy zapoznać się z podstawowymi wymaganiami bezpieczeństwa umieszczonymi na str. 5
- Przed podłączeniem urządzenia do instalacji elektrycznej należy sprawdzić, czy jej napięcie odpowiada wartości znamionowej napięcia wyspecyfikowanej na etykiecie urządzenia.
- Obciążenie powinno odpowiadać wymaganiom wyszczególnionym w danych technicznych.
- Wszelkie prace instalacyjne należy przeprowadzać przy odłączonym napięciu zasilającym.
- Należy uwzględnić konieczność zabezpieczenia zacisków zasilania przed osobami niepowołanymi.





To urządzenie jest urządzeniem klasy A. Przeznaczone jest do stosowania we wszystkich pomieszczeniach poza mieszkalnymi i tymi bezpośrednio połączonymi do sieci zasilającej niskiego napięcia, która zasila budynki mieszkalne.

Urządzenie należy do grupy 1. Grupa 1 zawiera wszystkie urządzenia w zakresie normy PN-EN 55011, które nie są sklasyfikowane w grupie 2. Grupa 2 zawiera wszystkie urządzenia ISM RF, w których energia częstotliwości radiowej w zakresie częstotliwości od 9 kHz do 400 GHz jest celowo generowana i używana lub tylko używana w postaci promieniowania elektromagnetycznego, sprzężenia indukcyjnego i/lub pojemnościowego do celów obróbki materiału lub kontroli/analizy.



Należy zwrócić uwagę, czy zastosowana w urządzeniu izolacja (**Rys. 4.1**) jest zgodna z oczekiwaniami i w razie konieczności zastosować odpowiednie środki ochrony przepięciowej. Ponadto należy zapewnić zachowanie odpowiednich odstępów izolacyjnych powietrznych i powierzchniowych instalacji.

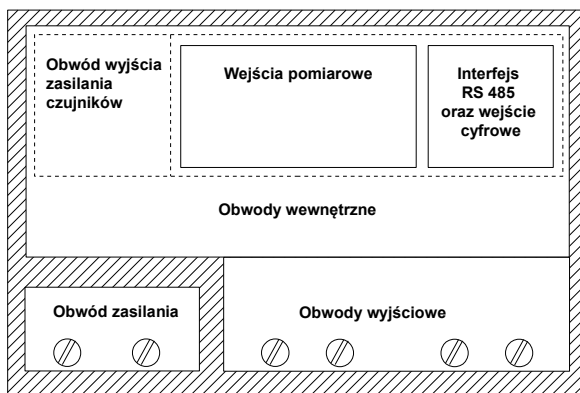

Rys. 4.1. Schemat izolacji pomiędzy poszczególnymi obwodami urządzenia

4.1. ROZPAKOWANIE

Po wyjęciu urządzenia z opakowania ochronnego należy sprawdzić, czy nie uległo ono uszkodzeniu podczas transportu. Wszelkie uszkodzenia powstałe podczas transportu należy niezwłocznie zgłosić przewoźnikowi. Należy również zapisać numer seryjny urządzenia umieszczony na obudowie i zgłosić uszkodzenie producentowi.

Wraz z urządzeniem dostarczane są:

- uchwyty montażowe 2 szt.,
- wskaźnik do ekranu dotykowego,
- instrukcja obsługi urządzenia **REGULATOR/REJESTRATOR DANYCH** w formacie pdf,

4.2. MONTAŻ



- Urządzenie przeznaczone jest do montażu wewnątrz pomieszczeń w obudowie (tablicy, szafie rozdzielczej) zapewniającej odpowiednie zabezpieczenie przed udarami elektrycznymi. Obudowa metalowa musi być połączona z uziemieniem w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami.
- Przed przystąpieniem do montażu należy odłączyć napięcie instalacji elektrycznej.
- Przed włączeniem urządzenia należy sprawdzić dokładnie poprawność wykonanych połączeń.




- Aby zamontować urządzenie należy przygotować w tablicy otwór o wymiarach zgodnych z **Rys. 4.4**. Grubość materiału z którego wykonano tablicę nie powinna przekraczać 5 mm. Podczas przygotowania otworu montażowego należy uwzględnić wycięcia na zaczepy umieszczone po obu stronach obudowy (**Rys. 4.4**). Urządzenie należy umieścić w przygotowanym otworze, wkładając je od przedniej strony tablicy, następnie zamocować za pomocą uchwytów (**Rys. 4.2**). Minimalne odległości między osiami otworów montażowych dla wielu urządzeń, wynikające z termicznych i mechanicznych warunków pracy, pokazano na **Rys. 4.3**.

Obudowa 96 x 96:

$H, W = 90,5 \text{ mm}$
 $h = 16 \text{ mm}$

Obudowa 144 x 144:

$H, W = 137 \text{ mm}$
 $h = 38,5 \text{ mm}$

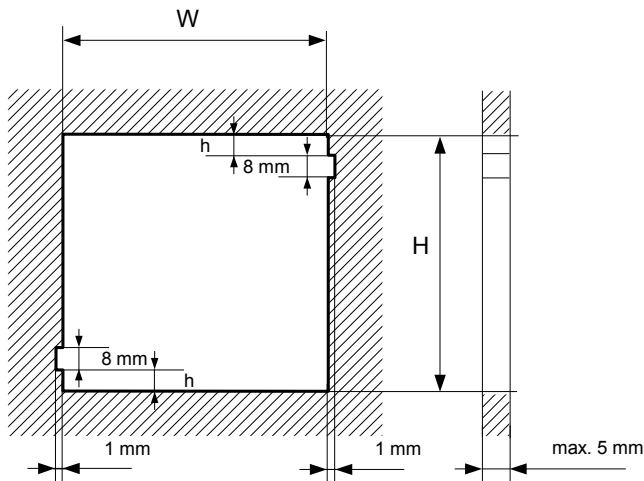


Rys. 4.2. Wymiary montażowe

Obudowa 96 x 96:


$H, W = 115 \text{ mm}$

Obudowa 144 x 144:

$H, W = 165 \text{ mm}$

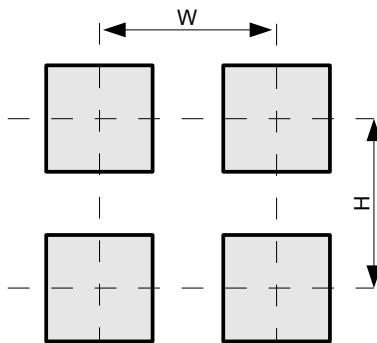


Rys. 4.3. Montaż wielu urządzeń

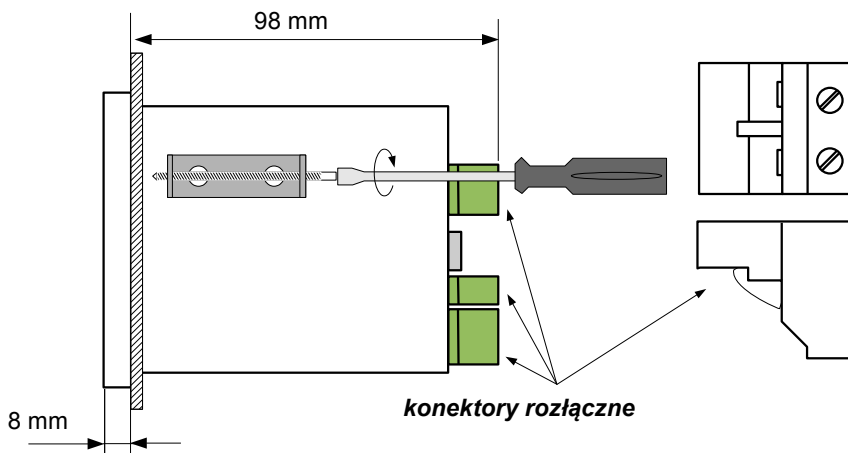


Rys. 4.4. Mocowanie za pomocą uchwyty

Aby uniknąć uszkodzenia gniazd konektorów, należy wyjmować je w sposób przedstawiony na **Rys. 4.5**.

DOBRY

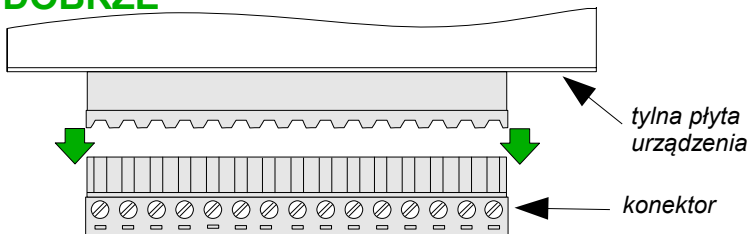

ŹLE

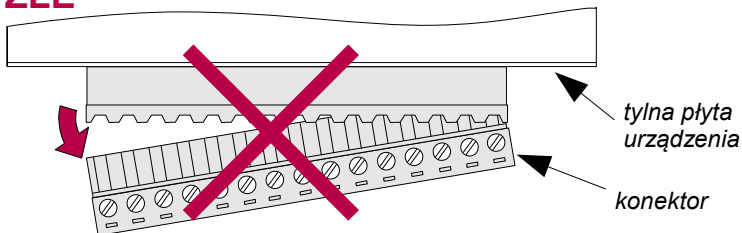

Rys. 4.5. Sposób wyjmowania konektorów

4.3. SPOSÓB PODŁĄCZENIA

Środki ostrożności



- Instalacja powinna być przeprowadzona przez wykwalifikowany personel posiadający uprawnienia wymagane do instalacji urządzeń elektrycznych. Podczas instalacji należy uwzględnić wszystkie dostępne wymagania ochrony. Na instalatorze spoczywa obowiązek wykonania instalacji zgodnie z niniejszą instrukcją oraz przepisami i normami dotyczącymi bezpieczeństwa i kompatybilności elektromagnetycznej właściwymi dla rodzaju wykonywanej instalacji.

- Urządzenie nie jest wyposażone w wewnętrzny bezpiecznik oraz wyłącznik zasilania. Z tego względu należy zastosować zewnętrzny bezpiecznik zwłoczny z możliwie minimalną wartością znamionową prądu (zalecany dwubiegunowy na prąd znamionowy nie większy niż 2A) oraz wyłącznik zasilania umieszczony w pobliżu urządzenia (**Rys. 4.6**).

W przypadku zastosowania bezpiecznika jednobiegunowego musi być on zamontowany w przewodzie fazowym (L).

- Przekrój kabla sieciowego powinien być tak dobrany aby w przypadku zwarcia kabla od strony urządzenia zapewnione było zabezpieczenie kabla za pomocą bezpiecznika instalacji elektrycznej.



- Okablowanie musi być zgodne z odpowiednimi normami, lokalnymi przepisami i regulacjami.

- W celu zabezpieczenia przed przypadkowym zwarciem przewody podłączeniowe powinny być zakończone odpowiednimi izolowanymi końcówkami kablowymi.

- Śruby zacisków należy dokręcić. Zalecany moment obrotowy dokręcenia wynosi 0,5 Nm. Poluzowane śruby mogą wywołać pożar lub wadliwe działanie. Zbyt mocne dokręcenie śrub może doprowadzić do uszkodzenia połączeń wewnątrz urządzenia oraz zerwania gwintu.


- W przypadku kiedy urządzenie wyposażone jest w zaciski rozłączne powinny one być wzięte do odpowiednich złącz w urządzeniu, nawet jeśli nie są wykorzystane do jakichkolwiek połączeń.

- **Niewykorzystanych zacisków (oznaczonych jako n.c.) nie wolno wykorzystywać do podłączania jakichkolwiek przewodów podłączeniowych (np. w charakterze mostków) gdyż może to spowodować uszkodzenie urządzenia lub porażenie elektryczne.**

- Jeśli urządzenie wyposażone jest w obudowę, osłony oraz dławnice uszczelniające, chroniące przed dostępem wody, należy zwrócić szczególną uwagę na ich prawidłowe dokręcenie lub dociśnięcie. W przypadkach wątpliwych należy rozważyć możliwość zastosowania dodatkowych środków zapobiegawczych (osłon, zadaszeń, uszczelniaczy itp.). Niestarannie wykonany montaż może zwiększyć ryzyko porażenia elektrycznego.

- Po zakończonej instalacji nie wolno dotykać złącz urządzenia gdy włączone jest napięcie zasilające gdyż grozi to porażeniem elektrycznym.


Ze względu na możliwe znaczne zakłócenia występujące w instalacjach przemysłowych należy stosować odpowiednie środki zapewniające poprawną pracę urządzenia. Niestosowanie wymienionych poniżej zaleceń może w pewnych okolicznościach prowadzić do przekroczenia poziomów zaburzeń elektromagnetycznych przewidzianych dla typowego środowiska przemysłowego, co w konsekwencji może powodować błędne wskazania urządzenia.

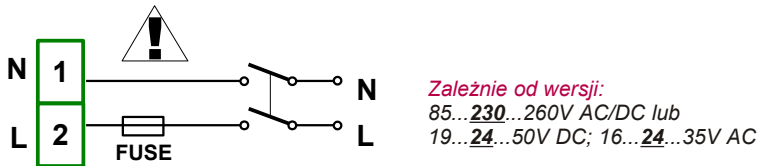

Rys. 4.6. Podłączenie zasilania

- Należy unikać wspólnego (równoległego) prowadzenia przewodów sygnałowych i transmisyjnych wraz z przewodami zasilającymi i sterującymi obciążeniami indukcyjnymi (np. stycznikami). Przewody takie powinny krzyżować się pod kątem prostym.
- Cewki styczników i obciążenia indukcyjne powinny być wyposażone w układy przeciwzakłóceńowe np. typu RC.
- Zaleca się stosowanie ekranowanych przewodów sygnałowych. Ekran przewodu sygnałowego powinien być podłączony do uziemienia tylko w jednym z końców ekranowanego przewodu.
- W przypadku zakłóceń indukowanych magnetycznie zaleca się stosowanie skręconych par przewodów sygnałowych (tzw. skrętki). Skrętkę (najlepiej ekranowaną) należy stosować dla połączeń transmisyjnej szeregowej RS-485.
- W sytuacji gdy obwody pomiarowe lub sterujące są dłuższe niż 30m lub wychodzą poza obręb budynku wymaga się instalowania dodatkowych zabezpieczeń przed przepięciami.
- W przypadku zakłóceń od strony zasilania zaleca się stosowanie odpowiednich filtrów przeciwzakłóceńowych. Należy pamiętać aby połączenia pomiędzy filtrem a urządzeniem były jak najkrótsze a metalowa obudowa filtra była podłączona do uziemienia jak największą powierzchnią. Nie można dopuścić aby przewody dołączone do wyjścia filtra biegły równolegle do przewodów zakłóconych (np. obwodów sterujących przekaźnikami lub stycznikami).


Podłączenie napięcia zasilającego oraz sygnałów pomiarowych i sterujących umożliwiają złącza śrubowe umieszczone w tylnej części obudowy urządzenia (patrz **Rys. 4.7**).

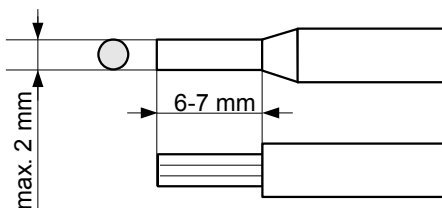

Rys. 4.7. Sposób odizolowania przewodów oraz wymiary końcówek kablowych



Wszystkie podłączenia należy wykonywać przy wyłączonym napięciu zasilania.

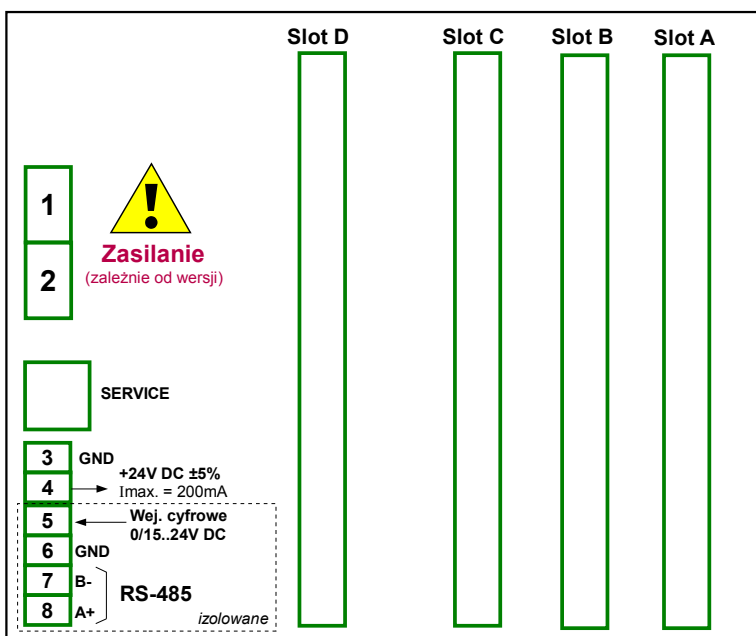

Rys. 4.8. Opis wyprowadzeń

Podstawowe wykonanie urządzenia (patrz **Rys. 4.8.**) zawiera tylko lewe skrajne zaciski:

- Zasilanie,
- port USB - SERVICE (port dostępny tylko dla serwisu),
- wyjście +24V DC $I_{max}=200mA$ (do zasilania np. czujników),
- wejście cyfrowe 0/15..24V DC, (poziomy napięcie: stan niski:0+1V, stan wysoki:8+24V),
- interfejs RS-485.



W przypadku urządzeń wyposażonych w moduły typu **UN3** lub **UN5** wyjście +24V DC jest dostępne tylko w urządzeniach wyposażonych w moduł zasilający **PS42**. W innych przypadkach wyjście to jest **niedostępne**.

W zależności od potrzeb, do podstawowego wykonania urządzenia można doinstalować:


- trzy moduły wejść/wyjść (instalowane w miejscu oznaczonym jako **Slot A**, **Slot B**, **Slot C**),
- zaawansowany moduł komunikacji (instalowany w miejscu oznaczonym jako **Slot D**).

Zaciski tych czterech modułów mogą wyglądać inaczej niż pokazano na **Rys. 4.8.** lub nie występować w ogóle. Wygląd zacisków poszczególnych modułów wejść/wyjść w różnych wykonaniach pokazano na **Rys. 4.7÷Rys. 4.22** w **Rozdz. 4.3.1.**


Poniżej przedstawiono przykładowe zestawienie modułów dla urządzenia:

- Część bazowa,
- Slot A – moduł UI8 (8 wejść prądowych + 8 wejść napięciowych),
- Slot B – moduł RT4 (4 wejścia RTD),
- Slot C – moduł R81 (8 wyjść przekaźnikowych 1A/250V),
- Slot D – zaawansowany moduł komunikacyjny ACM (dodatkowe porty szeregowo, port USB Host i Ethernet).


4.3.1. Moduły MultiCon

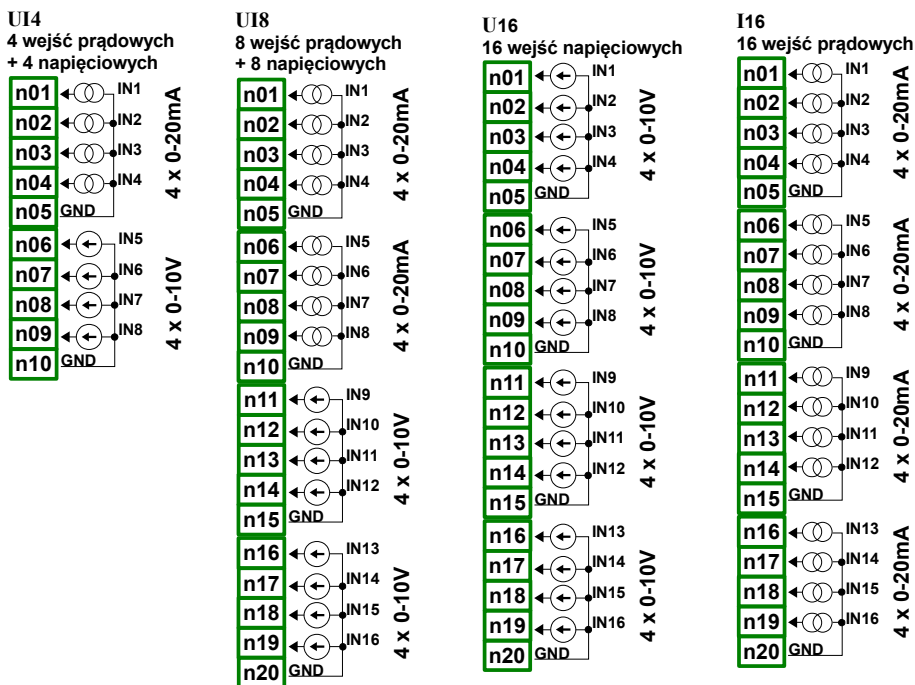

Rys. 4.9. Moduły wejść prądowych i napięciowych

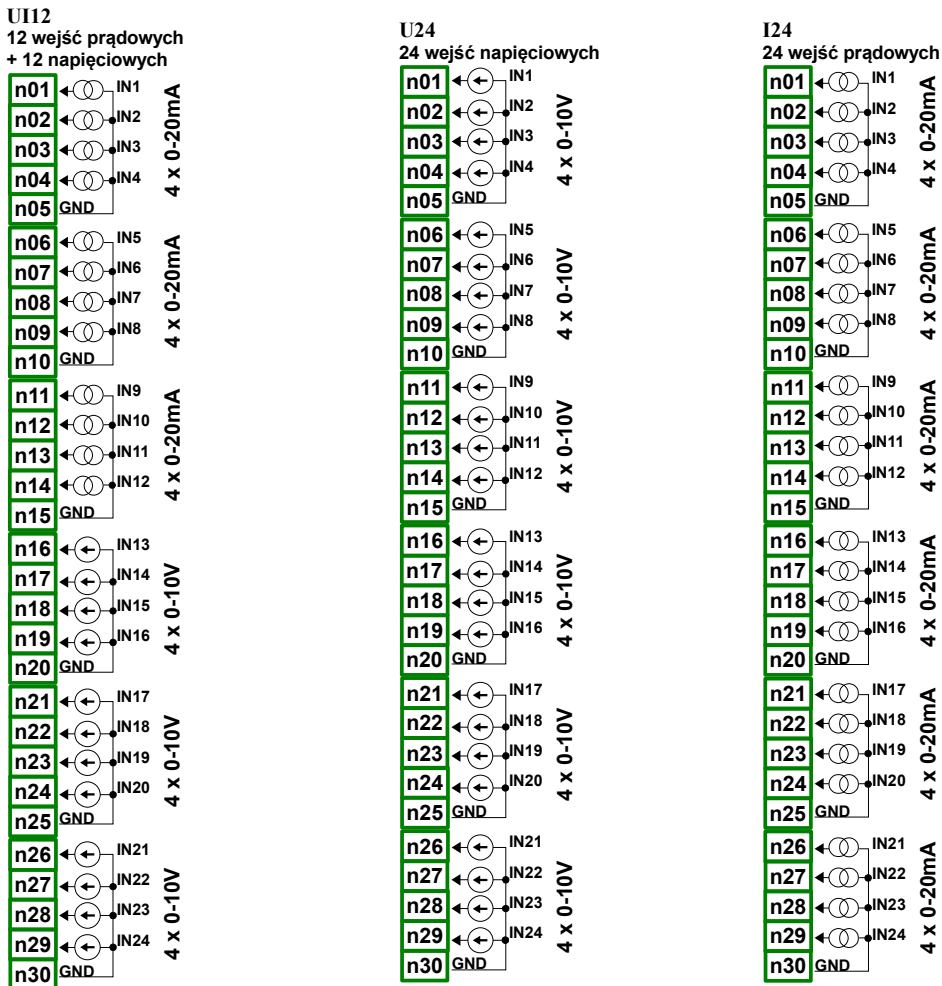







Rys. 4.10. Moduły wejść prądowych i napięciowych cd.

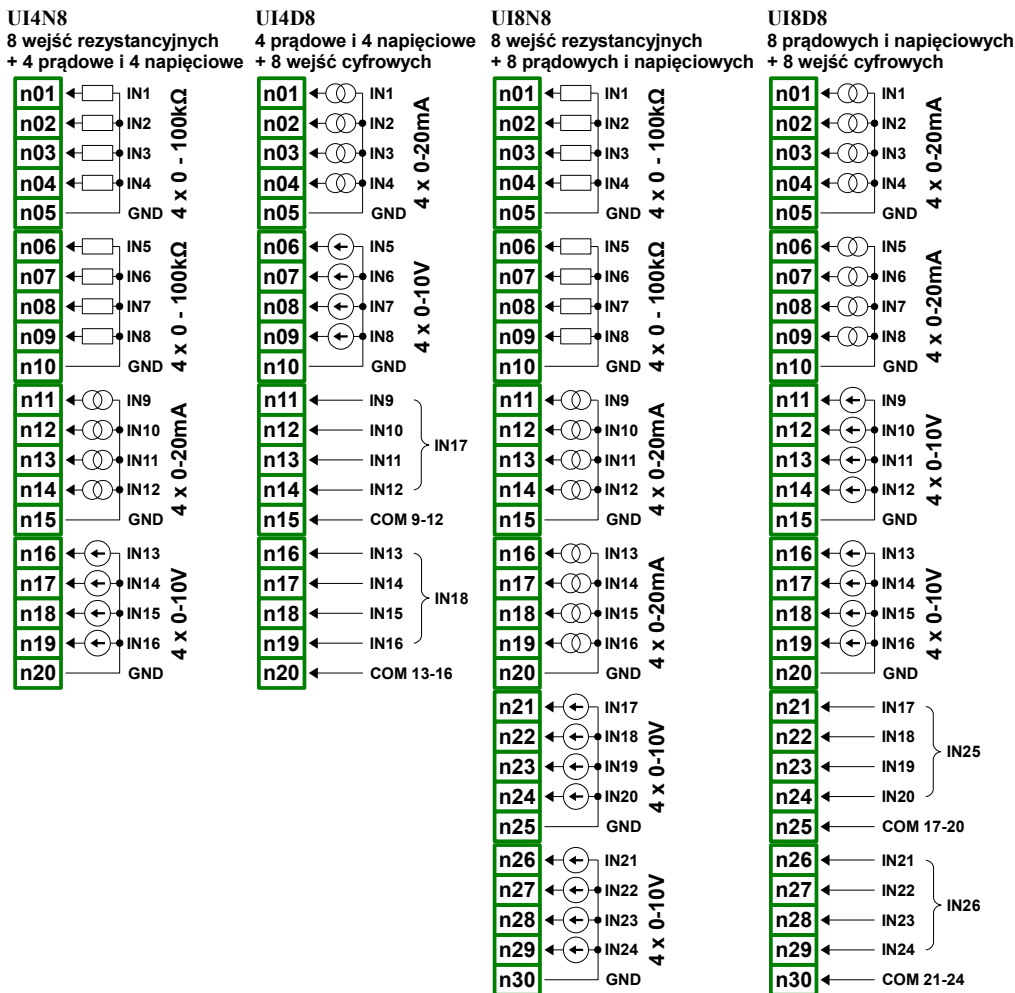


Rys. 4.11. Moduły wejść mieszanych

IS6

6 izolowanych wejść prądowych




Rys. 4.12. Moduł izolowanych wejść prądowych

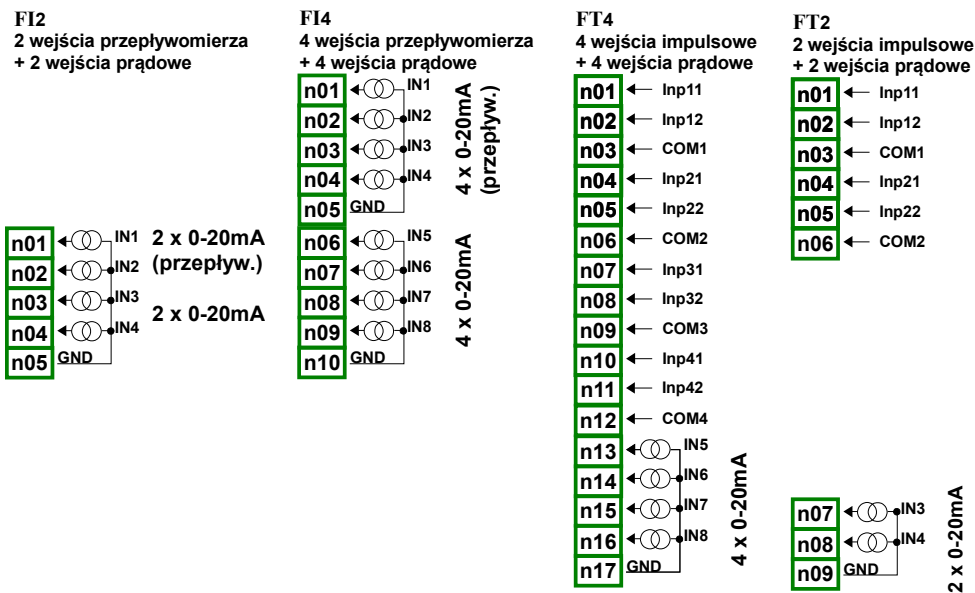


Rys. 4.13. Moduły do pomiaru przepływu


TC4
4 wejścia termoparowe

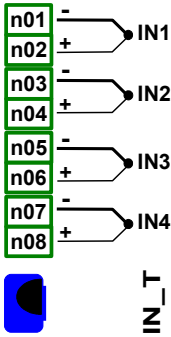


TC8
8 wejść termoparowych

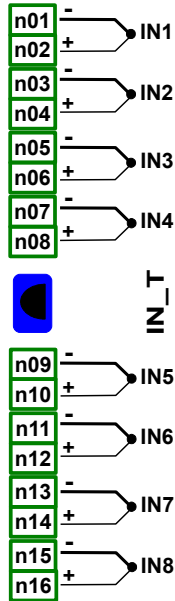


TC12
12 wejść termoparowych

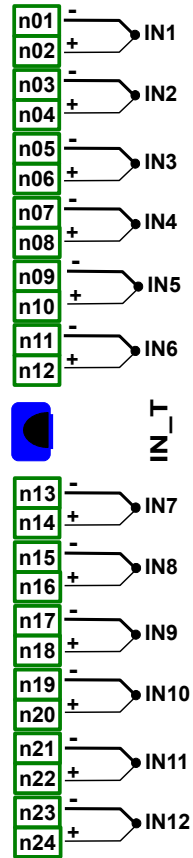


Rys. 4.14. Moduły wejść termoparowych

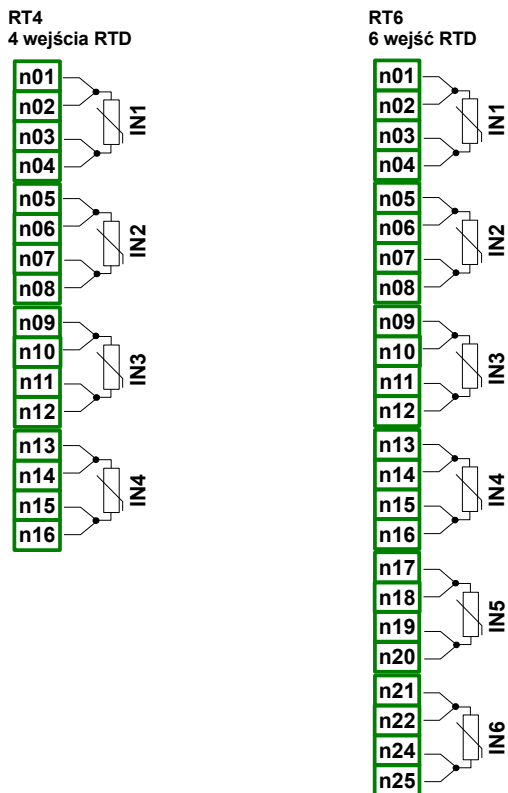


Rys. 4.15. Moduły wejść RTD

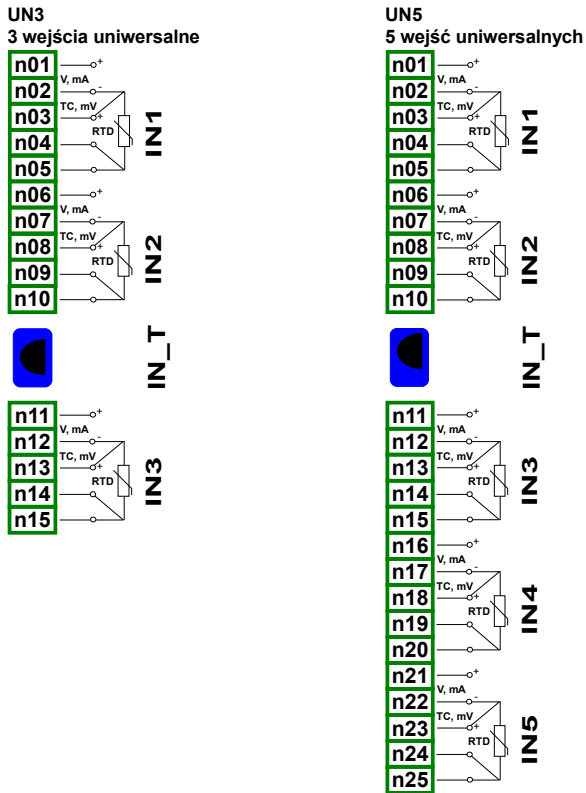


Rys. 4.16. Moduły wejść uniwersalnych

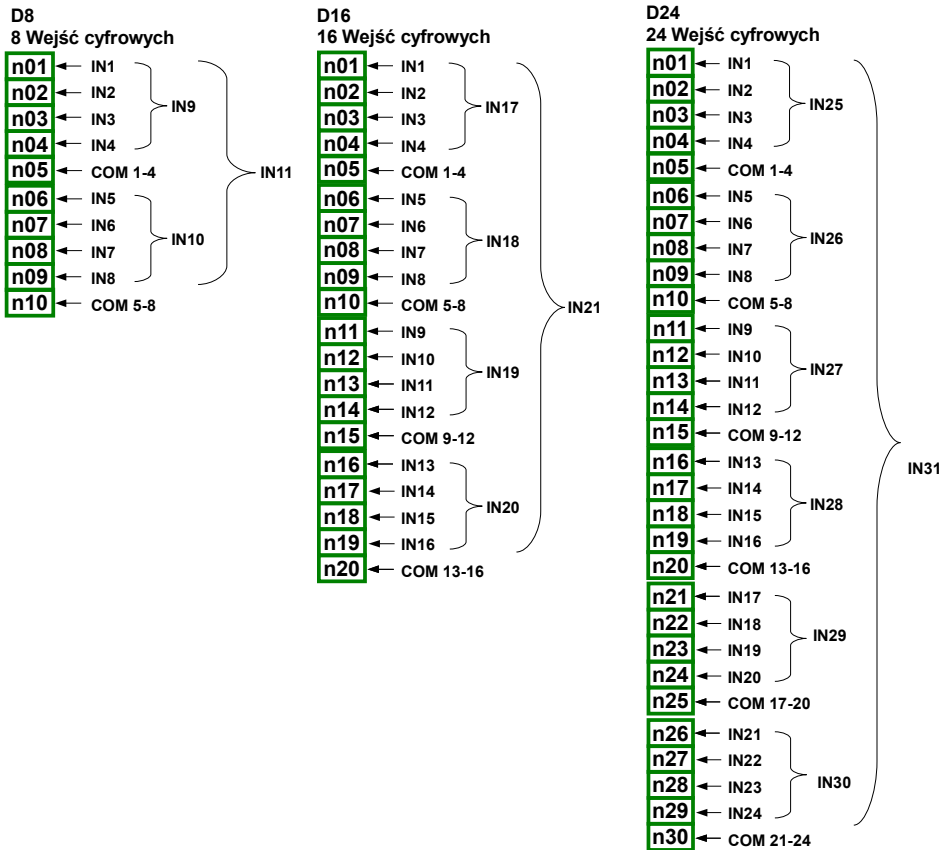

Rys. 4.17. Moduły wejść cyfrowych

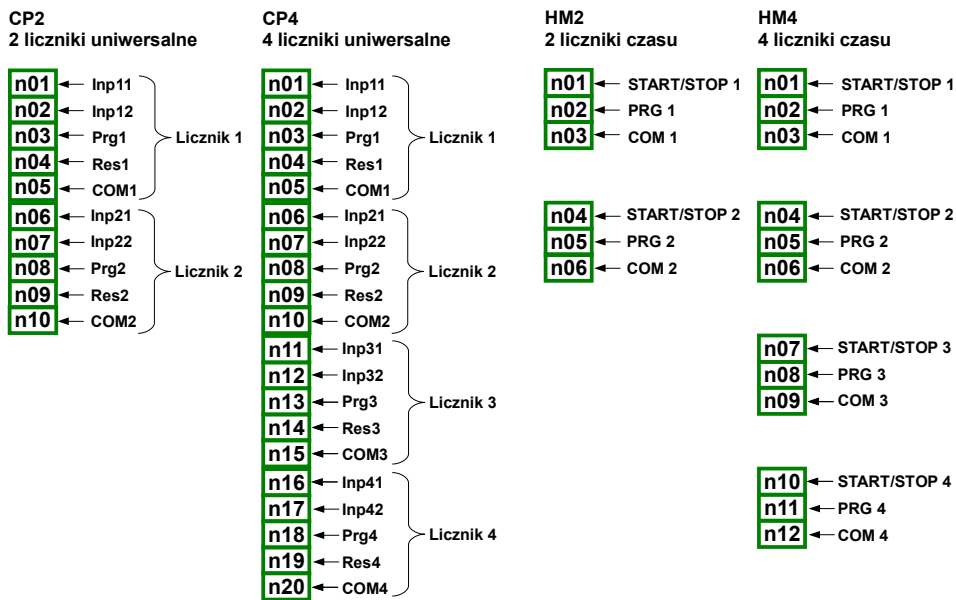


Rys. 4.18. Moduły liczników uniwersalnych oraz liczników czasu

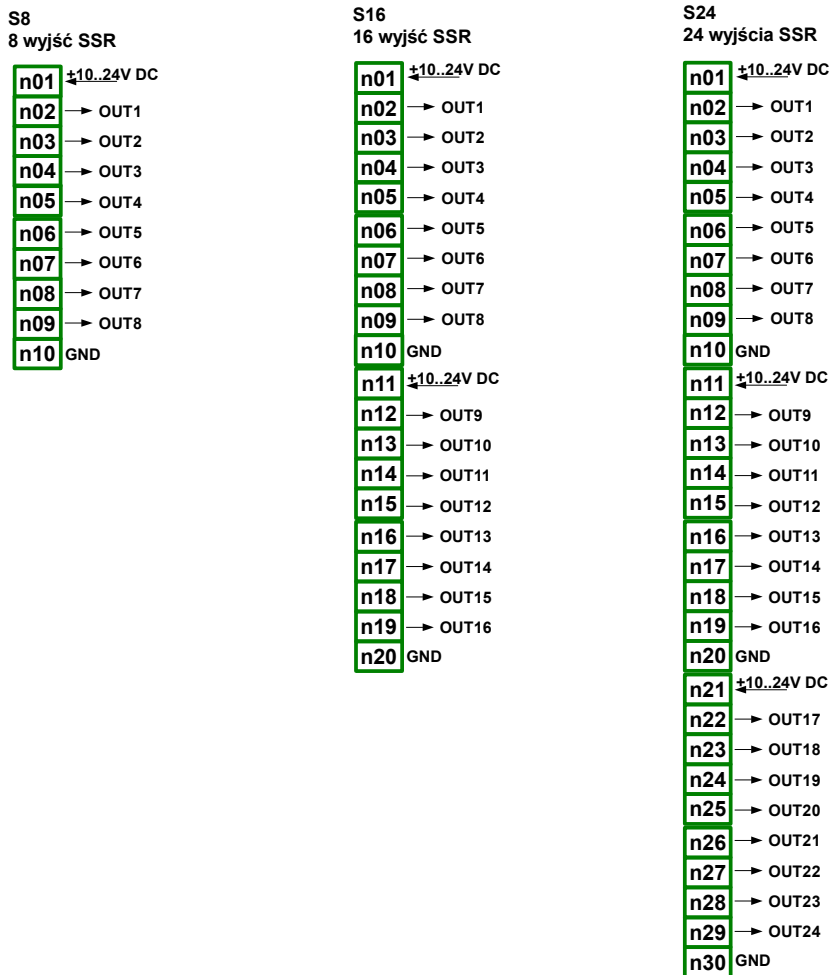


Rys. 4.19. Moduły wyjść typu SSR

R45


4 wyjścia przekaźnikowe 5A/250V

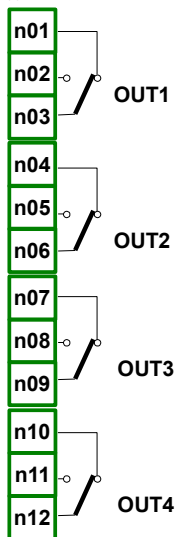**R81**


8 wyjść przekaźnikowych 1A/250V

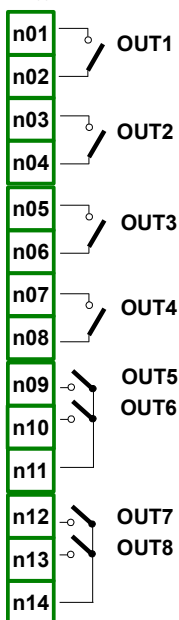**R65**

6 wyjść przekaźnikowych 5A/250V


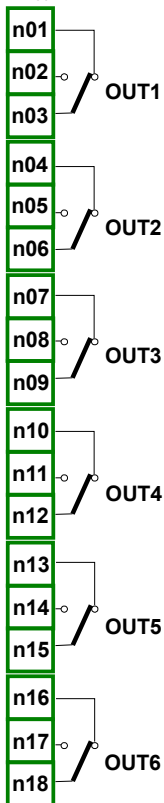
**R121**

12 wyjść przekaźnikowych 1A/250V




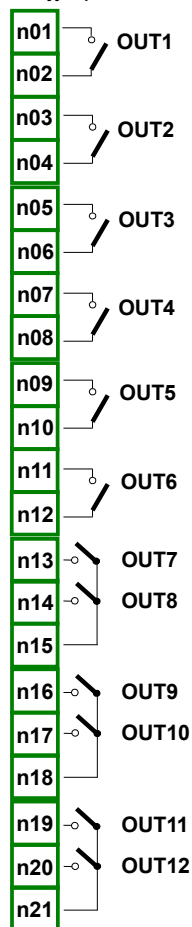


Rys. 4.20. Przełącznikowe moduły wyjściowe







IO2
2 wyjścia prądowe











IO4
4 wyjścia prądowe




IO6
6 wyjść prądowych




IO8
8 wyjść prądowych



Rys. 4.21. Moduły pasywnych wyjść prądowych

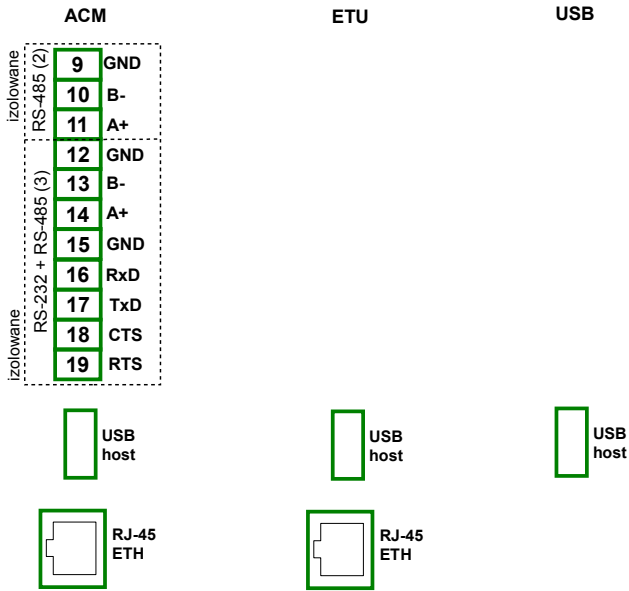

Rys. 4.22. Moduły komunikacyjne

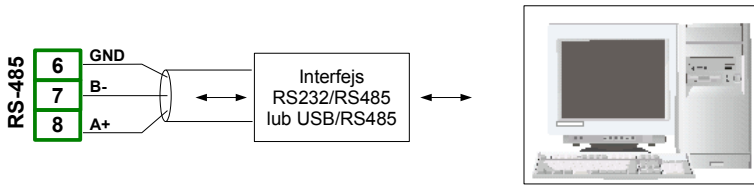

Rys. 4.23. Podłączenie sygnałów transmisji RS 485

Urządzenie **REGULATOR/REJESTRATOR DANYCH** współpracuje z następującymi konwerterami interfejsów (Rys. 4.23):

- konwerter USB / RS-485
- konwerter RS-232 / RS-485

4.4. KONSERWACJA

Urządzenie nie posiada żadnych wewnętrznych elementów wymiennych i regulacyjnych dostępnych dla użytkownika. Należy zwrócić uwagę na temperaturę otoczenia, w którym urządzenie pracuje. Zbyt wysoka temperatura powoduje szybsze starzenie się elementów wewnętrznych i skraca okres bezawaryjnej pracy urządzenia. Do czyszczenia urządzenia, w przypadku zabrudzenia, nie należy używać rozpuszczalników. W tym celu należy stosować ciepłą wodę z niewielką domieszką detergentu lub w przypadku większych zabrudzeń alkohol etylowy lub izopropylowy.



Stosowanie innych środków może spowodować trwałe uszkodzenie obudowy.



Po zużyciu urządzenie nie należy wyrzucać ze śmieciami miejskimi. Produkt oznaczony tym znakiem musi być składowany w odpowiednich miejscach zgodnie z przepisami dotyczącymi utylizacji niektórych wyrobów.

5. WPROWADZENIE DO REGULATOR/REJESTRATOR DANYCH

5.1. KONCEPCJA REGULATOR/REJESTRATOR DANYCH

Urządzenie **REGULATOR/REJESTRATOR DANYCH** jest uniwersalnym, wielokanałowym regulatorem o budowie modułowej. Aby rozszerzyć gamę jego aplikacji, oprogramowanie posiada strukturę wielopoziomową. Regulator ten działa pod kontrolą systemu LINUX, który utrzymuje wszystkie jego podukłady w ciągłej gotowości pozwalając na równoczesną i niezależną obsługę wielu zadań (komunikacji, pomiarów, przetwarzania danych, wizualizacji itp.). Takie podejście posiada wiele zalet typowych dla aplikacji wysokiego poziomu powodując, że urządzenie jest elastyczne i może być konfigurowane dynamicznie. Także zaimplementowane struktury i strumienie danych zostały zrealizowane w nietypowy, jak dla urządzenia tej klasy, sposób. Główną różnicę stanowi koncepcja **Kanałów logicznych** jako pomostów pomiędzy fizycznymi wejściami i wyjściami a procesem kontroli i wizualizacji. Projektanci **REGULATOR/REJESTRATOR DANYCH** zdecydowali się na takie rozwiązanie, aby zwiększyć funkcjonalność urządzenia oraz zapewnić niemal całkowitą niezależność oprogramowania od platformy sprzętowej.

5.1.1. Kanały logiczne


Kanały logiczne są strumieniami danych istniejącymi w pamięci urządzenia, które mogą być prezentowane na wyświetlaczu w niemal dowolny sposób i posiadać swoje indywidualne nazwy. Mogą one być użyte jako:

- wejścia pomiarowe,
- źródło danych dla pętli sterowania,
- źródło sterowania wyjść fizycznych,
- dane wejściowe dla innych **Kanałów logicznych**,
- źródło danych podlegających wizualizacji i rejestracji.

Zależnie od typu, urządzenie może być wyposażone w różną ilość **Kanałów logicznych** oraz pozostałych funkcji. Ich zestawienie przedstawiono w tabeli poniżej:

typ	96 x 96	144 x 144
KL (kanały logiczne)	60	90 (60 z możliwością rejestracji)
Wb (wejścia binarne)	48	72
Wa (wejścia analogowe)	48	72
P/SSR (przełączniki/SSR)	16/48	36/72
Ao (wyjścia analogowe)	12	24
PM (porty Modbus)	4	4
F (funkcje matematyczne)	34	34
G (grupy)	10	15
P/t (Profile/timery)	8	8
R (regulatory)	8	8

Tab. 5.1 Maksymalna liczba funkcji danego rodzaju, zawartych w urządzeniu.

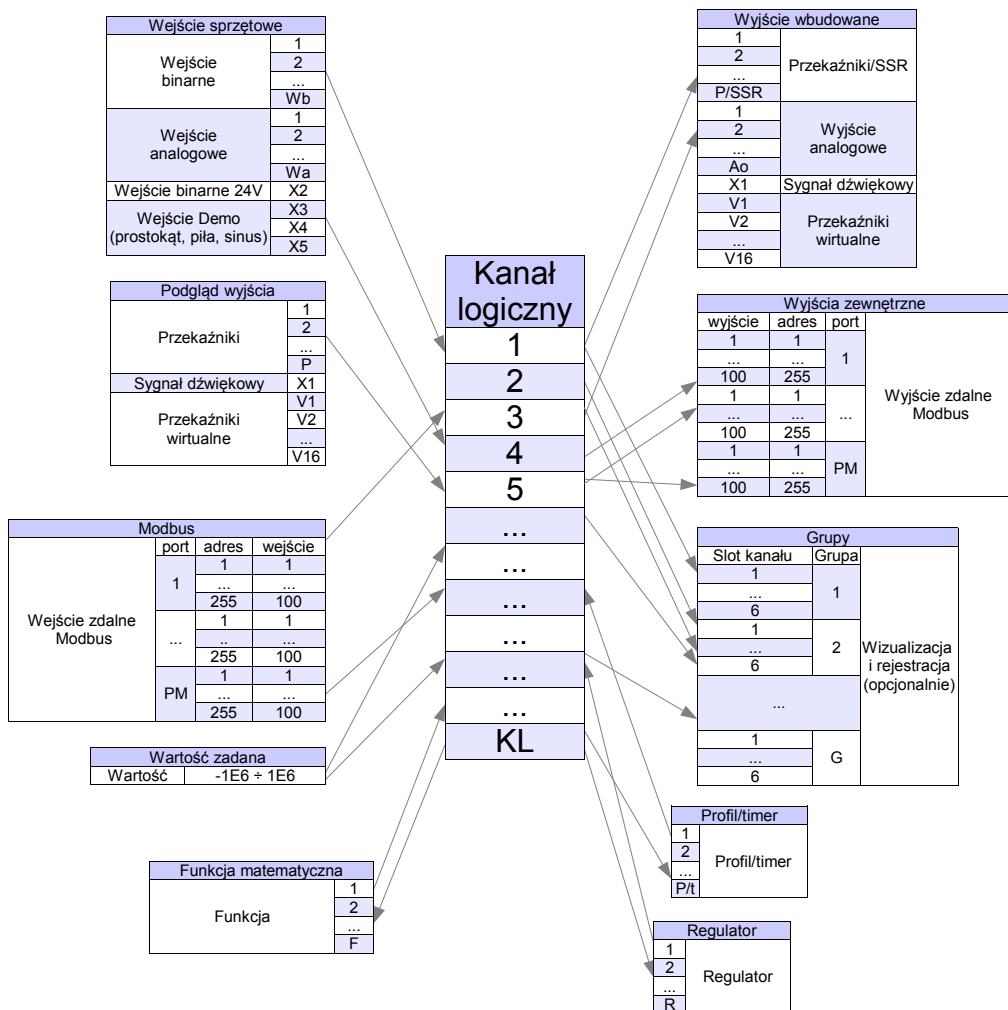

Rys. 5.1. Ogólna struktura powiązań kanału logicznego z wejściami i wyjściami urządzenia

Na **Rys. 5.1** przedstawiono ogólną strukturę powiązań kanału logicznego z wejściami i wyjściami urządzenia. Każdy z **Kanałów logicznych** może być skonfigurowany tak, aby reprezentować:


- mierzone dane z wbudowanych fizycznych kanałów wejściowych (pomiarowych),
- stany oraz dane wyjściowe fizycznych kanałów wyjściowych,
- stan oraz dane wyjściowe zdalnych modułów połączonych z **REGULATOR/REJESTRATOR DANYCH** za pomocą interfejsu RS-485,
- stany oraz dane wyjściowe pętli sterowania,
- generowany profil/timer,
- stany liczników oraz wirtualnych kanałów wejściowych,
- wyniki operacji matematycznych i logicznych na innych **Kanałach logicznych**.

Więcej informacji oraz przykładowe konfiguracje **Kanałów logicznych** znajdują się w **Rozdz. 7.8. KANAŁY LOGICZNE**.

Dla ułatwienia wizualizacji, **Kanały logiczne** mogą być łączone w **Grupy**.

5.1.2. Grupy

Grupa to zestaw maksymalnie sześciu **Kanałów logicznych**. Urządzenie może wyświetlać na tym samym ekranie jedynie kanały należące do tej samej **Grupy**. Dodatkowo mogą one mieć swoje indywidualne nazwy, co znacznie ułatwia pracę z urządzeniem. Każdy **Kanał logiczny** może należeć do jednej lub wielu grup równocześnie albo nie należeć do żadnej grupy (Uwaga! kanały logiczne są dostępne dla procesów sterowania niezależnie czy są wyświetlane czy nie). Często kanały należące do tej samej **Grupy** są ze sobą powiązane (np.: reprezentują parametry jednego obiektu lub podobne parametry kilku obiektów), ale możliwe jest stworzenie takiej, w której kanały są całkowicie ze sobą niepowiązane. Ogólny zarys pojęcia przedstawiono na **Rys. 5.2**.

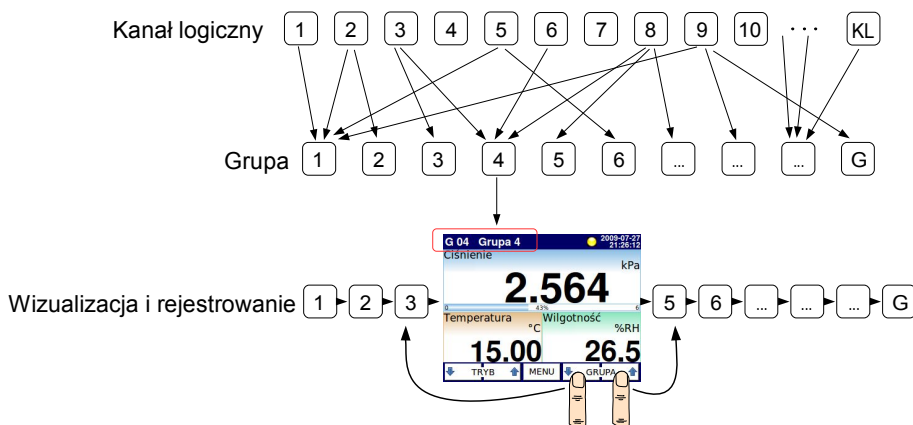

Rys. 5.2. Ogólny zarys pojęcia **Grupy**

Zastosowanie **Grup**, **Kanałów logicznych** oraz ich matematycznych kombinacji sprawia, że oprogramowanie jest bardzo elastyczne, umożliwiające łatwe tworzenie oraz wizualizację zaawansowanych systemów regulacji przy niewielkich kosztach związanych z zastosowaniem **REGULATOR/REJESTRATOR DANYCH**.

Więcej informacji oraz przykładowe konfiguracje **Grupy** znajdują się w **Rozdz. 7.14. GRUPY**.

5.2. KONFIGURACJA SPRZĘTOWA

Funkcjonalność **REGULATOR/REJESTRATOR DANYCH** może być dostosowana do potrzeb użytkownika. Wersja **podstawowa REGULATOR/REJESTRATOR DANYCH** zawiera: procesor główny, wyświetlacz z ekranem dotykowym, zasilacz impulsowy (w jednej z dwóch wersji: 85...230...260V AC/DC; 50 ÷ 60 Hz lub 19...24...50V DC; 16V...24...35V AC) oraz podstawowe interfejsy komunikacyjne: USB i RS485, patrz **Rys. 4.8** (złącza z lewej strony płyty tylnej). Wszystkie inne moduły są opcjonalne i są instalowane w urządzeniu zgodnie z zamówieniem klienta. Obok złączy podstawowych znajduje się miejsce na zaawansowany moduł komunikacyjny. W najprostszej wersji moduł ten może być wyposażony jedynie

w złącze USB Host (standardowe wersje IP-65 urządzenia **REGULATOR/REJESTRATOR DANYCH**). Pełna wersja posiada dwa dodatkowe porty szeregowo (RS-485 i RS-485 współdzielone z RS-232) oraz gniazdo RJ-45 interfejsu Ethernet 10Mb (patrz **Rys. 4.22**).

Trzy gniazda zaprojektowane dla wewnętrznych modułów wejść i wyjść znajdują się po prawej stronie obudowy (patrz **Rys. 4.8** - grupy konektorów oznaczone jako: Slot A, Slot B i Slot C). Wygląd tych konektorów jest zależny od typu modułu. Skrócone opisy konektorów dostępnych modułów zostały przedstawione na **Rys. 4.9+Rys. 4.22**. Moduły pomiarowe i wykonawcze są wciąż rozwijane i udoskonalane, dlatego aktualna ich lista może się różnić od listy modułów przedstawionych poniżej (aktualna lista modułów dla urządzenia **REGULATOR/REJESTRATOR DANYCH** dostępna jest na stronie internetowej producenta).

Podstawowe moduły pomiarowe (wejściowe):

- 4/8/16/24x wejście Napięciowe/Prądowe,
- 16/24x wejście NTC/Napięciowe/Prądowe/Binarne
- 6x izolowane wejście Prądowe,
- 2/4x wejście przepływowomierza + 2/4x wejście prądowe,
- 2/4x wejście impulsowe + 2/4x wejście prądowe,
- 8/16/24x wejście binarne,
- 4/6x wejście RTD,
- 4/8/12x wejście termoparowe,
- 3/5x wejście uniwersalne,
- 2/4x wejście licznikowe,
- 2/4x wejście czasowe.

Podstawowe moduły wyjściowe:

- 8/16/24x SSR - moduł sterujący,
- 8/12x 1A/250V i 4/6x 5A/250V- moduł przekaźnikowy,
- 2/4/6/8x IO - moduł pasywnych wyjść prądowych.

Moduły komunikacyjne:

- ACM,
- ETU,
- USB.

6. PRACA Z REGULATOR/REJESTRATOR DANYCH

6.1. WŁĄCZANIE REGULATOR/REJESTRATOR DANYCH

Po włączeniu **urządzenia**, na ekranie pojawia się logo startowe urządzenia. Podczas ładowania systemu, na środku ekranu jest widoczny pasek postępu. Dodatkowo w ostatniej fazie ładowania w lewym dolnym rogu wyświetlana jest wersja oprogramowania. Po zakończeniu tego procesu zostaje uruchomiony program główny. Widok okna programu głównego zależy od **Ustawień ogólnych** (patrz **Rozdz. 7.7. USTAWIENIA OGÓLNE**) oraz od ustawień **Grupy** (patrz **Rozdz. 7.14. GRUPY**). Przykładowy widok okna programu głównego przedstawiono na **Rys. 6.1**. W czasie ładowania ekran może być wygaszony przez kilka sekund, co jest normalnym objawem. Przed rozpoczęciem obsługi urządzenia należy poczekać na zakończenie operacji ładowania.

6.2. UŻYTKOWANIE EKRANU DOTYKOWEGO

Zabronione jest używanie wskaźników z ostrymi krawędziami lub końcówkami (np. grotów ołówków i długopisów, noży, nożyczek, gwoździ, drutów, wkrętów, śrub, itp.) do obsługi ekranu dotykowego. Zaleca się używanie specjalnego, gładko zakończonego rysika wykonanego z plastiku, metalu lub innych miękkich materiałów (np. takiego jak wskaźnik dołączony do urządzenia) lub palca. Wyświetlacz urządzenia musi być chroniony przed substancjami żrącymi oraz bardzo niskimi i wysokimi temperaturami (patrz dane techniczne w **Rozdz.3 DANE TECHNICZNE**), które mogą spowodować jego uszkodzenie.



Do czyszczenia Ekranu LCD powinno się używać miękkiej ściereki oraz specjalnego płynu przeznaczonego do ekranów LCD.


6.3. EKRAN

REGULATOR/REJESTRATOR DANYCH wyświetla informacje i dane na kolorowym ekranie graficznym TFT o przekątnej 3,5" lub 5,7" i rozdzielczości 320x240 pikseli z wbudowanym panelem dotykowym. Nowe urządzenia posiadają ekran zabezpieczony przezroczystą folią ochronną. W celu zapewnienia dobrej widoczności wyświetlanych obrazów oraz zapewnienia odpowiedniej czułości ekranu dotykowego, folia ochronna powinna być usunięta przed rozpoczęciem użytkowania urządzenia.

Wszystkie elementy interfejsu użytkownika umieszczono w taki sposób aby zapewnić łatwą i intuicyjną obsługę urządzenia. Podczas normalnej pracy **REGULATOR/REJESTRATOR DANYCH** wyświetla dane w trybie wybranym przez użytkownika. W każdej chwili możliwa jest zmiana trybu wyświetlania, zmiana wyświetlanej grupy lub przejście do menu konfiguracji. Aby to zrobić, należy dotknąć ekran **REGULATOR/REJESTRATOR DANYCH** w dowolnym miejscu a następnie wybrać odpowiedni przycisk w pojawiającym się w dolnej części ekranu **Pasku nawigacyjnym** (patrz **Rys. 6.8**).




Szczegółowe opisy elementów widocznych na ekranie znajdują się w dalszych rozdziałach.

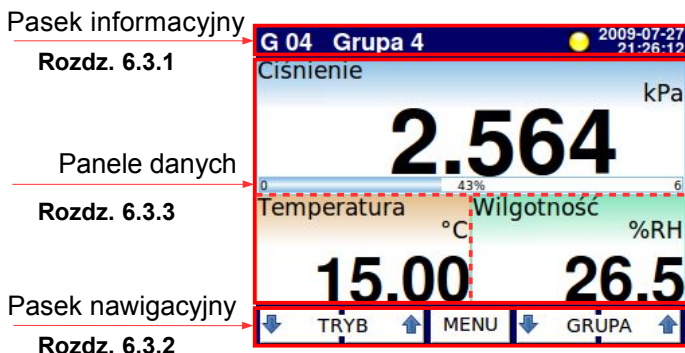

Rys. 6.1. Widok wyświetlacza **REGULATOR/REJESTRATOR DANYCH** po dotknięciu ekranu w czasie normalnej pracy urządzenia

6.3.1. Pasek informacyjny

Pasek informacyjny informuje na bieżąco użytkownika o wyświetlanej grupie, rejestrowaniu danych oraz o aktualnej dacie i godzinie.

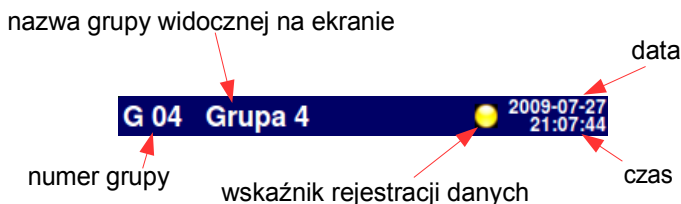

Rys. 6.2. Widok **Paska informacyjnego**

Pasek informacyjny (Rys. 6.2) wyświetla:

- **nazwę Grupy** – widocznej na ekranie, w miejscu standardowej nazwy **Grupy** (np. **Grupa 4**) można, dla lepszej czytelności, wprowadzić własną nazwę (patrz **Rozdz. 7.14. GRUPY**),
- **numer** aktualnie wyświetlanej **Grupy** – aby zmienić wyświetlaną **Grupę** należy nacisnąć przycisk [**↓GRUPA**] lub [**GRUPA↑**] w **Pasku nawigacyjnym**, patrz **Rozdz. 6.3.2. Pasek nawigacyjny**,
- **czas i datę** – aktualny czas i datę wyświetlaną w górnym prawym rogu można zmienić wchodząc w **Ustawienia ogólne** w menu **Konfiguracja urządzenia** (zobacz **Rozdz 7.7. USTAWIENIA OGÓLNE**),
- **wskaźnik rejestracji danych** – do wyświetlenia stanu rejestracji danych, pochodzących z grup kanałów logicznych, umieszczono w **Pasku informacyjnym** **wskaźnik rejestracji danych** emitujący różne barwy w zależności od stanu rejestracji:


- **barwa szara** – występuje przy braku opcji rejestracji danych w urządzeniu (aby uaktywnić opcję rejestracji danych należy wpisać odpowiedni klucz licencyjny dostarczony przez producenta – patrz **Rozdz. 7.4. INFORMACJE O URZĄDZENIU, LICENCJE, AKTUALIZACJA OPROGRAMOWANIA, ZDALNE WYŚWIETLANIE, EKSPORT INSTRUKCJI OBSŁUGI ORAZ KASOWANIE KONFIGURACJI**) lub w czasie gdy rejestracja danych jest wyłączona,
- **barwa zielona** – wskaźnik emituje barwę zieloną, gdy jest uruchomiona rejestracja danych z wybranych grup kanałów logicznych (ustawienia rejestracji danych odpowiednich grup kanałów logicznych patrz **Rozdz. 7.14.2. Grupy – Opcje rejestracji**),
- **barwa żółta** – rejestracja danych w urządzeniu z dodatkową informacją, że pozostało mniej niż **20%** całkowitego dostępnego miejsca do wyczerpania zasobów karty pamięci (aby wyczyścić kartę pamięci urządzenia należy zachować na wymiennym dysku flash ważne archiwalne rejestracje danych i ewentualnie szablony Modbus po czym usunąć je z urządzenia – w **Rozdz. 7.3. ZARZĄDZANIE PLIKAMI** pokazano sposób usuwania danych oraz wymiany danych z urządzeniem flash). Dodatkowo gdy dostępna wolna pamięć spadnie poniżej 20%, na ekranie zostanie wyświetlone ostrzeżenie o tym fakcie.
- **barwa czerwona** – ostrzeżenie o braku miejsca na karcie pamięci, co oznacza, że nie będzie możliwe włączenie rejestracji danych z grup kanałów logicznych zanim nie zostanie zwolnione miejsce na karcie pamięci (sposób usuwania danych oraz wymiany danych z urządzeniem flash pokazano w **Rozdz. 7.3. ZARZĄDZANIE PLIKAMI**),
- **migająca naprzemiennie barwa niebieska z zieloną** – oznacza, że w czasie zapalenia wskaźnika emitującego barwę niebieską następuje przeniesienie rejestrowanych danych do karty pamięci urządzenia (Uwaga! w tym czasie nie można bezpośrednio odłączyć zasilania z urządzenia, ponieważ może to spowodować utratę części próbek ostatnio zarejestrowanych danych).



W celu wyłączenia urządzenia szczególnie przy włączonej rejestracji danych zalecane jest korzystanie z bezpiecznego wyłączenia urządzenia poprzez naciśnięcie w głównym menu przycisku **Bezpieczne wyłączenie** (patrz **Rys. 7.13**).




6.3.2. Pasek nawigacyjny

Dotknięcie ekranu w dowolnym miejscu powoduje wyświetlenie w dolnej części ekranu **Paska nawigacyjnego** (patrz **Rys. 6.3**), który pozwala użytkownikowi zmienić tryb wyświetlania, zmienić grupę wyświetlaną lub przejść do menu.

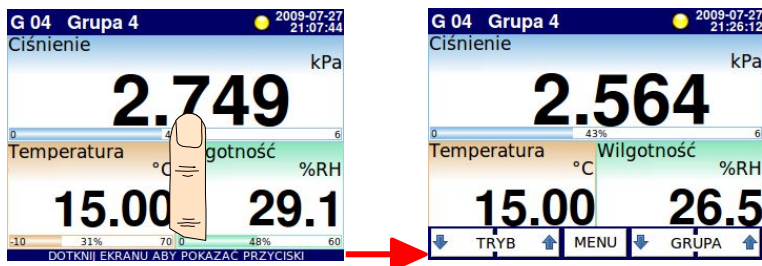

Rys. 6.3. Okno główne urządzenia - uruchamianie paska nawigacyjnego

Pasek nawigacyjny zawiera trzy rodzaje przycisków:

	<p>przełączanie między różnymi prezentacjami wartości danych wyświetlanych w aktualnej grupie (możliwe tryby patrz Rozdz. 6.3.3 Panele danych oraz Rozdz. 7.14. GRUPY)</p>
	<p>wejście do menu głównego (szczegóły w Rozdz. 7. KONFIGURACJA REGULATOR/REJESTRATOR DANYCH)</p>
	<p>przełączanie pomiędzy prezentowanymi grupami kanałów logicznych (aktywowanie oraz wygląd Grupy patrz Rozdz. 7.14. GRUPY)</p>

Tab. 6.1 Przyciski paska nawigacyjnego



Aby wejść bezpośrednio w menu konfiguracyjne konkretnego **kanału logicznego**, dotknij i przytrzymaj ekran na panelu danego kanału około 2 sekundy (patrz opcja **(1)** na **Rys. 6.4**, uruchamia konfigurację **kanału logicznego** o nazwie „Temperatura”). Podobnie, aby przejść bezpośrednio do konfiguracji wyświetlanej **Grupy**, dotknij i przytrzymaj przez kilka sekund na pasku informacyjnym w miejscu numeru i nazwy grupy (patrz opcja **(2)** na **Rys. 6.4**, uruchamia konfigurację **Grupy 4** o nazwie „Grupa 4”). W obu przypadkach, gdy jest włączona **Opcja dostępu** (ustawienia **Opcji dostępu**, patrz **Rozdz. 7.17. OPCJE DOSTĘPU – funkcja MultiLevel Access**) użytkownik przed wejściem w menu konfiguracyjne będzie musiał wprowadzić hasło dostępu.



Rys. 6.4. Sposób bezpośredniego wejścia do konfiguracji **Kanału logicznego** (1) i konfiguracji **Grupy** (2)

6.3.3. Panele danych

Większa część ekranu przeznaczona jest na wizualizację danych. Wyświetlane dane mogą być prezentowane w kilku trybach:

- wartości numeryczne,
- wykresy liniowe,
- wykresy wskazowe,
- wykresy słupkowe,
- w postaci miernika wskazówkowego,
- w postaci trybu **SCADALite**.

Wszystkie kanały danej grupy są prezentowane jednocześnie w ten sam sposób. Możliwe jest przełączanie poszczególnych widoków i grup. Rysunki 6.6÷6.10 pokazują różne tryby prezentacji grup kanałów logicznych wywołanych z paska nawigacyjnego za pomocą klawiszy [↓TRYB] lub [TRYB↑] (patrz Rozdz. 6.3.2 Pasek nawigacyjny). Zmiana wyświetlanej grupy kanałów logicznych jest możliwa po naciśnięciu przycisku [↓GRUPA] lub [GRUPA↑] wywołanym w pasku nawigacyjnym.




Rys. 6.5. Struktura Panelu pomiarowego

W każdym panelu pomiarowym (przykładowy widok panelu pomiarowego wewnątrz czerwonej ramki oznaczonej nr (1) na Rys. 6.5) widoczne są następujące informacje:



- wartość kanału (oznaczona nr (2) na Rys. 6.5),
- dowolnie wybrana jednostka (oznaczona nr (3)),
- zdefiniowana nazwa **Kanału logicznego** (oznaczona nr (4)),
- w niektórych trybach widoczny jest jeszcze wskaźnik procentowy w odniesieniu do wartości maksymalnej (oznaczony nr (5)).

Każda **Grupa kanałów logicznych** może być wyświetlona na wiele sposobów:



- wartości numeryczne Rys. 6.6
- słupki pionowe Rys. 6.7
- słupki poziome Rys. 6.7
- wykresy pionowe Rys. 6.8
- wykresy poziome Rys. 6.8
- wykresy wskazowe Rys. 6.9
- wskazówki Rys. 6.10
- tryb SCADALite Rys. 6.11

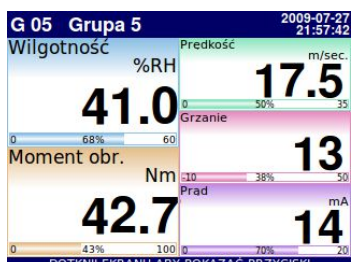



Rys. 6.6. Przykład trybu prezentacji Wartości numeryczne

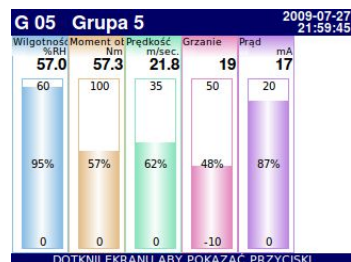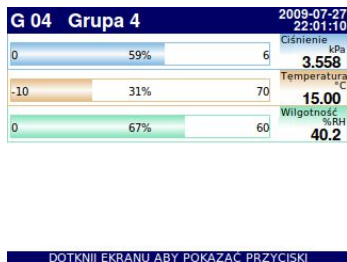



Rys. 6.7. Przykład Poziomych i Pionowych wykresów słupkowych

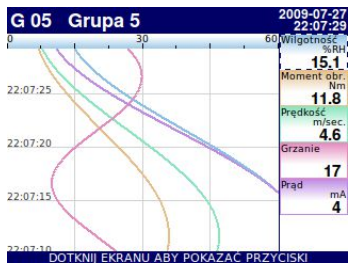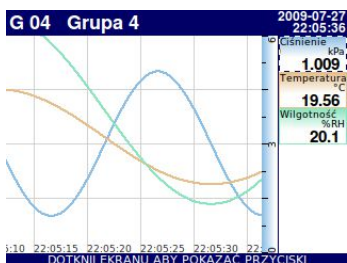



Rys. 6.8. Przykład Poziomych i Pionowych Wykresów

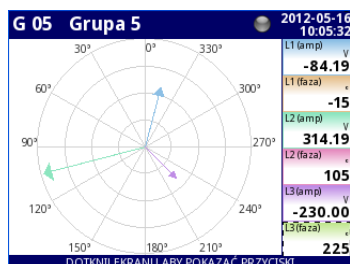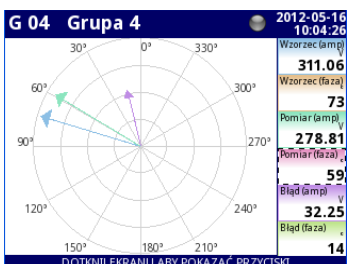

Rys. 6.9 Przykład Wykresów wskazowych

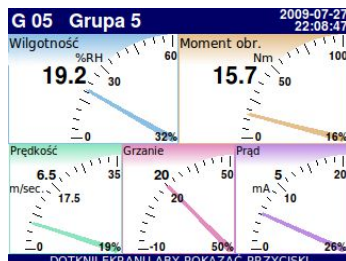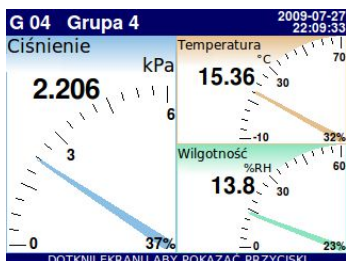


Rys. 6.10. Przykład Wyświetlaczy wskazówkowych

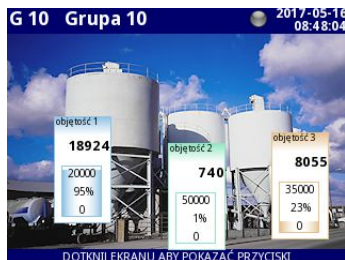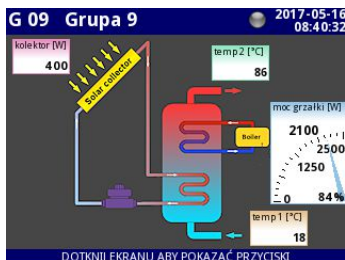


Rys. 6.11. Przykład trybu wyświetlania SCADALite

Indeks wyświetlanych grup

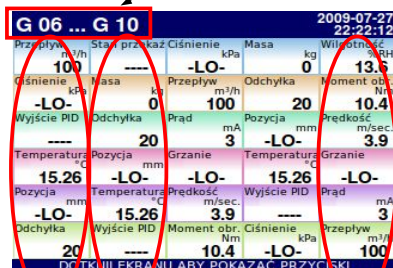

Grupa 6 7 ... 10

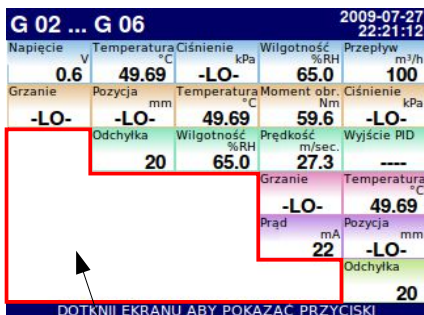

Kanały logiczne nieaktywowane w grupie


Rys. 6.12. Przykład jednoczesnej prezentacji **Wielu grup** kanałów logicznych.

Urządzenie ma możliwość wyświetlania wielu grup na jednym ekranie (patrz Rys. 6.12). W tym trybie poszczególne kanały logiczne należące do tej samej grupy, są wyświetlane jeden pod drugim, a grupy są umieszczane jedna obok drugiej. Możliwe jest wyświetlenie do 5 grup na jednym ekranie (przykładowo dla grupy kanałów rozpoczynających się od grupy 8, na ekranie będzie wyświetlana zaczynając od lewej strony Grupa: 8, 9, 10, 1, 2).


Więcej informacji na temat wizualizacji **Grup** w **Rozdz. 7.14. GRUPY**.

6.3.4. Ważne komunikaty


Użytkownik podczas pracy z urządzeniem często jest pytany, informowany i ostrzegany o różnych zdarzeniach za pomocą komunikatów wyświetlanych na ekranie. Poniższe rysunki przedstawiają przykładowe rodzaje komunikatów.

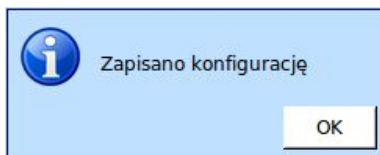


Rys. 6.13. Komunikat informacyjny

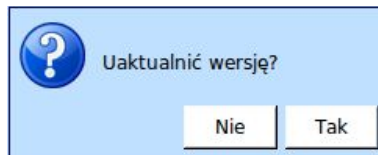

Rys. 6.14. Pytanie

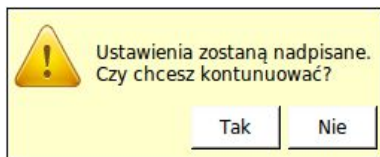

Rys. 6.15. Komunikat ostrzegawczy

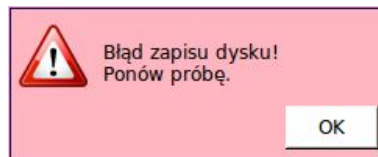


Rys. 6.16. Ostrzeżenie

7. KONFIGURACJA REGULATOR/REJESTRATOR DANYCH


7.1. OKNO EDYCJI

Konfiguracja urządzenia opiera się na oknach edycji. W menu urządzenia do konfiguracji i zapisu ustawień często korzysta się z okien dialogowych, takich jak:


- okno edycji tekstu, które dzieli się na zakładki:
 - litery – **Rys. 7.1**
 - cyfry i znaki arytmetyczne – **Rys. 7.2**
 - znaki specjalne – **Rys. 7.3**
 - znaki diakrytyczne – **Rys. 7.4**
 - wybór koloru czcionki i tła tekstu – **Rys. 7.5**
- okno edycji wartości liczbowych, które dzieli się na zakładki:
 - postać dziesiętna – **Rys. 7.6**
 - postać szesnastkowa – **Rys. 7.7**
 - postać binarna – **Rys. 7.8**
- okna wyboru opcji:
 - jednokrotnego wyboru opcji – **Rys. 7.9**
 - wielokrotnego wyboru opcji – **Rys. 7.10**
- okna edytora plików:
 - jednokrotnego wyboru plików – **Rys. 7.11**
 - wielokrotnego wyboru plików – **Rys. 7.12**

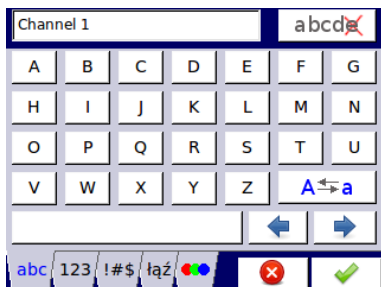


Rys. 7.1. Okno edycji tekstu – litery.

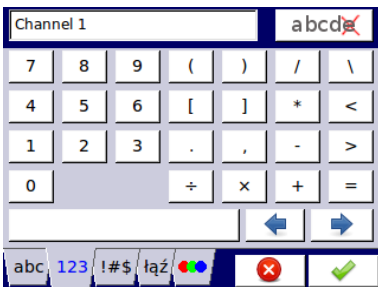


Rys. 7.2. Okno edycji tekstu – cyfry.

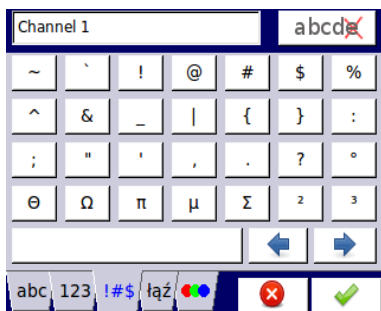

Rys. 7.3. Okno edycji tekstu – znaki specjalne.

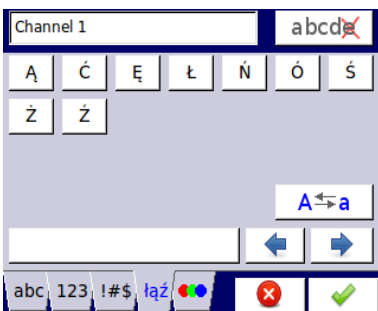


Rys. 7.4. Przykładowe okno edycji tekstu – znaki diakrytyczne.

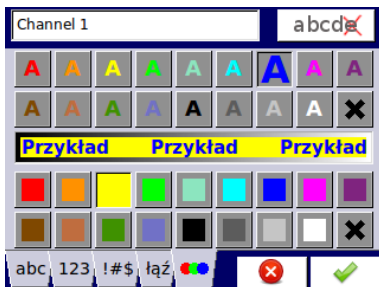

Rys. 7.5. Okno edycji tekstu – wybór koloru czcionki i tła tekstu.




Rys. 7.6. Okno edycji wartości liczbowej – postać dziesiętna

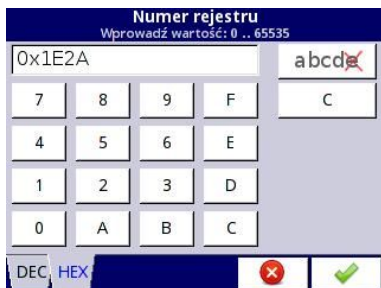

Rys. 7.7. Okno edycji wartości liczbowej – postać szesnastkowa



Rys. 7.8. Okno edycji wartości liczbowej – postać dwójkowa

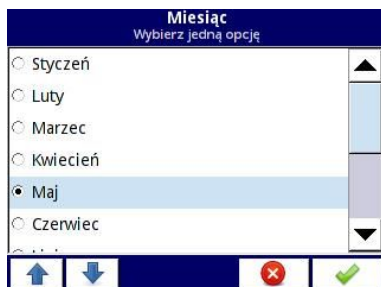

Rys. 7.9. Okno jednokrotnego wyboru opcji



Rys. 7.10. Okno wielokrotnego wyboru opcji



















Rys. 7.11. Okno edytora plików - jednokrotny wybór plików



Rys. 7.12. Okno edytora plików- wielokrotny wybór plików


Funkcje przycisków wspólnych dla wielu okien konfiguracji

	" WYJŚCIE " – wyjście z obecnego menu lub podmenu
	" OK " – pozwala zaakceptować wybór lub zmiany danego okna edycji (oraz wyjść z okna)
	" Anuluj " – pozwala odrzucić wybraną opcję lub wprowadzone zmiany w oknie edycji (i wyjść z okna)
	Wybranie elementu do edycji. Strzałki pozwalają na wybieranie kolejnych opcji (grup, kanałów logicznych, profili/timerów, regulatorów lub wyjść). Środkowy przycisk pozwala na bezpośredni wybór konkretnego elementu z listy.
	Klawisze nawigacyjne w menu wyboru opcji.
	Klawisze przemieszczenia. Pozwalają przesunąć kursor w edytowanym tekście.
	" Wielkie litery " – przełącza między wielkimi a małymi literami.
	" Cofnij " – Podczas edycji liczb wciśnięcie klawisza usuwa ostatnią widoczną cyfrę. Podczas edycji tekstu, wciśnięcie klawisza usuwa znak na lewo od kursora.
	" Wyczyść " – usuwa całą liczbę lub tekst w edytowanym polu.
	" Znak " – zmienia znak wpisywanej liczby.
	" Wszystkie " – zaznacza wszystkie dostępne opcje.
	" Żaden " – wyłącza wszystkie dostępne opcje.
	Wciśnięcie tego przycisku powoduje usunięcie z listy po wcześniejszej akceptacji zaznaczonego pliku.
	Wciśnięcie tego przycisku wywołuje okno edycji tekstu
	Dodanie nowego obiektu
	Usunięcie wybranego obiektu

Tab.7.1 Funkcje przycisków wspólnych dla różnych widoków


7.2. PANEL MENU GŁÓWNEGO

Wciśnięcie przycisku **[MENU]** na **Pasku nawigacyjnym** (patrz **Rozdz. 6.3.2. Pasek nawigacyjny**) wywołuje okno wyboru menu głównego (patrz **Rys. 7.13**). Okno to pozwala na wejście w menu **Konfiguracji urządzenia**, **Zarządzania plikami** oraz wyświetlenia okna **Informacji o urządzeniu**.

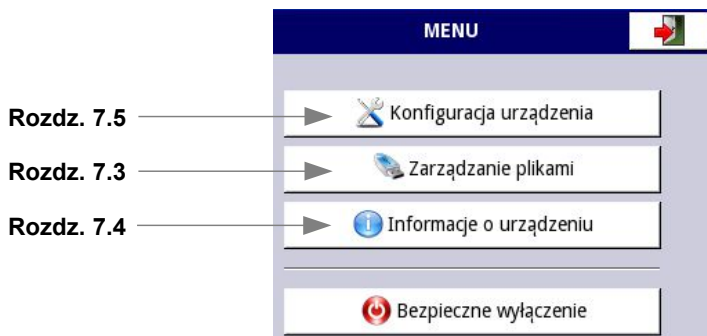


Rys. 7.13. Okno menu głównego.

Przycisk **Bezpieczne wyłączenie** pozwala na wyłączenie urządzenia. Po naciśnięciu tego przycisku i potwierdzeniu **komunikatu ostrzegawczego** pojawi się okno jak na **Rys. 7.14**, po którym użytkownik może odłączyć zasilanie urządzenia. Producent zaleca taki sposób wyłączenia urządzenia, szczególnie w przypadku włączonej rejestracji grup kanałów logicznych. Nie dostosowanie się do tych zaleceń może spowodować utratę ostatnio zapamiętywanych próbek danych rejestrowanej grupy kanałów logicznych.

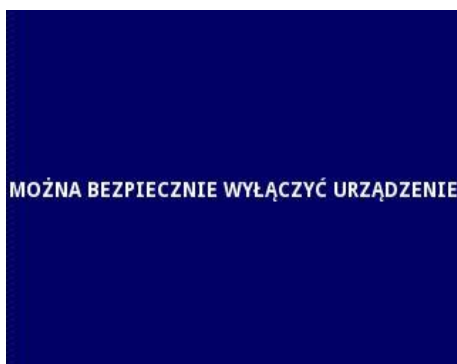

Rys. 7.14. Widok ekranu po naciśnięciu przycisku **Wyłączenie urządzenia**

7.3. ZARZĄDZANIE PLIKAMI



Rys. 7.15. Przycisk umożliwiający wejście w menu **Zarządzanie plikami**

Po naciśnięciu przycisku **MENU->Zarządzanie plikami** (patrz **Rys. 7.15**) otwiera się menu **Zarządzanie plikami**, które służy do wymiany danych z przenośnym dyskiem flash.

Wymagania dotyczące dysku flash:



- Maksymalny pobór prądu 100mA. Niektóre dyski flash o dużych pojemnościach nie są obsługiwane przez urządzenie (w tym wypadku można zastosować zewnętrzny hub USB z zasilaczem). Producent zaleca stosowanie dysków flash do 2 GB.
- Dysk flash musi być sformatowany pod Windows jako FAT (UWAGA!!! nie FAT32).
- Pliki aktualizacji, konfiguracji i szablonów muszą znajdować się w folderze głównym.

Widok głównego menu **Zarządzania plikami** pokazano na **Rys. 7.16**. W oknie tym pojawić się może pięć przycisków: **Pliki rejestracji**, **Pliki konfiguracji**, **Pliki uprawnień**, **Pliki drukarki** oraz **Pliki SCADALite**. Przycisk **Pliki rejestracji** jest widoczny zawsze i zawiera wszystkie możliwe parametry, jednakże ich funkcjonalność jest zablokowana do chwili wpisania licencji na rejestrację (więcej informacji o aktywowaniu licencji znajduje się w **Rozdz. 7.4.**). Przycisk **Pliki konfiguracji** jest widoczny i aktywny zawsze. **Pliki uprawnień** są widoczne i aktywne gdy parametr **Tryb dostępu** w menu **Opcje dostępu** (patrz **Rozdz. 7.17.**) jest ustawiony jako **wielopoziomowy**. Przycisk **Pliki drukarki** jest zawsze widoczny, jednakże jego funkcjonalność jest aktywna wówczas gdy do urządzenia jest podłączona drukarka **MultiPrint MLP-149**. Przycisk **Pliki SCADALite** jest widoczny gdy w urządzeniu aktywna jest licencja **SCADALite**.



Rys. 7.16. Menu **Zarządzania plikami**

Pliki rejestracji:

Przycisk **Pliki rejestracji** (patrz **Rys. 7.16**) umożliwia przejście do menu zarządzania plikami rejestracji (patrz **Rys. 7.17**). Zarządzanie plikami rejestracji polega na:

- zaznaczeniu wybranego pliku lub grupy plików rejestracji danych w danej grupie,
- zaznaczeniu kolejnych plików w kolejnych grupach,
- eksporcie zaznaczonych plików rejestracji danych do przenośnego dysku flash i/lub usunięciu wybranych plików rejestracji danych.



Rys. 7.17. Widok okna menu **Pliki rejestracji**

Menu **Pliki rejestracji** zostało przedstawione na **Rys. 7.17**. Menu składa się z przycisków:

- **Eksportuj wybrane pliki** – po przyciśnięciu tego przycisku wybrane przez użytkownika pliki rejestracji zostaną eksportowane na dysk flash,
- **Usuń wybrane pliki** – po przyciśnięciu tego przycisku wybrane przez użytkownika pliki rejestracji zostaną usunięte z urządzenia,
- **Naciśnij aby wybrać** przy etykiecie **Uszkodzone pliki** – (etykieta **Uszkodzone pliki** pojawia się w przypadku wystąpienia co najmniej jednego uszkodzonego pliku rejestracji) po przyciśnięciu tego przycisku użytkownik przechodzi do okna z listą uszkodzonych plików (np pliki rejestracji, które zawierają błędy spowodowane nieodpowiednim wyłączeniem urządzenia w czasie rejestracji danych), które nie gwarantują poprawności odczytu zarejestrowanych danych,
- **Naciśnij aby wybrać** przy etykietach oznaczających numer **Grupy** – w przypadku włączenia rejestracji (opis konfiguracji włączenia rejestracji dla konkretnej grupy kanałów znajduje się w **Rozdz. 7.14.2. Grupy – Opcje rejestracji**) określonej grupy kanałów logicznych, w menu **Pliki rejestracji** przy tej grupie w miejsce etykiety „brak elementów” pojawi się przycisk **Naciśnij aby wybrać**. W zależności od tego ile grup rejestracji kanałów logicznych zostało włączone (obecnie lub w przeszłości) tyle będzie aktywnych przycisków **Naciśnij aby wybrać**. Po naciśnięciu tego przycisku wyświetli się lista dokonanych rejestracji w danej grupie,




Rys. 7.18. Przykładowy widok okna wyboru plików rejestracji danych dla grupy 1


Na **Rys. 7.18** przedstawiono przykładowy widok okna wyboru plików rejestracji danych dla Grupy 1. Kolejne liczby oznaczają:

- (1) – numer grupy
- (2) – zaznaczony plik rejestracji
- (3) – brak opisu dla pliku rejestracji
- (4) – opis zdefiniowany przez użytkownika (opis pliku rejestracji jest taki sam jaki zdefiniowaliśmy w menu **Grupy** – patrz **Rozdz. 7.14.2 Grupy – Opcje rejestracji**,
- (5) – data i czas zatrzymania rejestracji danych wybranego pliku
- (6) – data i czas rozpoczęcia rejestracji danych wybranego pliku
- (7) – data i czas rozpoczęcia rejestracji danych wybranego pliku, którego rejestracja się jeszcze nie zakończyła.

Przykład eksportu danych na dysk flash

Przykładowy eksport 2-plików rejestracji z grupy 1 został przedstawiony na **Rys. 7.19**. Najpierw należy włożyć dysk flash w złącze USB na przednim lub tylnym (gdy urządzenie jest wyposażone w jeden z modułów komunikacyjnych) panelu urządzenia.

- W pierwszym etapie nacisnąć na przycisk **Naciśnij aby wybrać** przy etykiecie **Grupa 01**.
- W drugim etapie wybierać dwa pliki poprzez wciśnięcie ich, a następnie zaakceptowaniu wyboru przyciskiem  w prawym dolnym rogu ekranu:
 - Plik 1. Nazwa: "brak opisu", Start: „2010-12-01 15:24:58”, stop: „2010-12-01 16:34:11”,
 - Plik 2. Nazwa: "Temperatura otoczenia", Start: „2010-12-03 09:53:15”, stop: „2010-12-03 09:55:00”,
- W trzecim etapie nacisnąć na przycisk **Eksportuj wybrane pliki** i poczekać na komunikat o zakończeniu operacji eksportu na dysk flash.

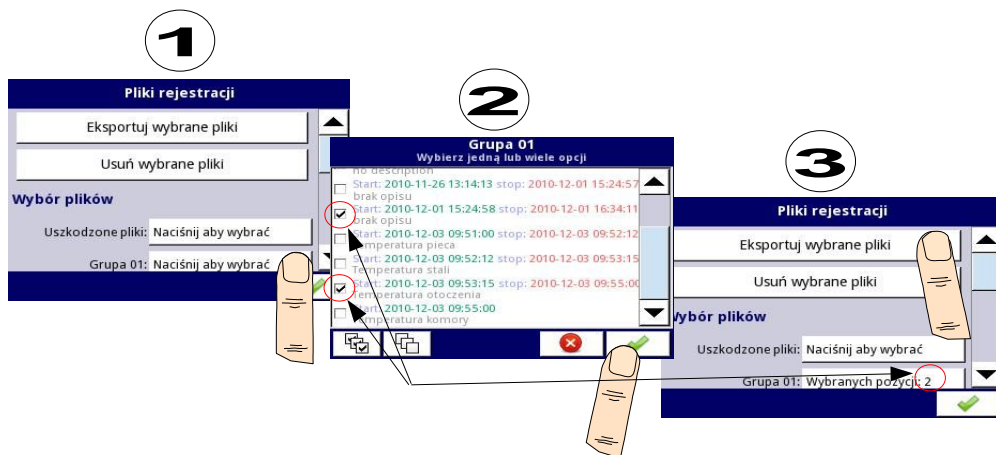

Rys. 7.19. Etapy eksportu plików rejestracji danych na dysk flash

Po eksporcie plików z rejestracją na dysku flash tworzony jest folder o takiej samej nazwie jak nr identyfikacyjny urządzenia, w którym znajdują się foldery z wybranymi rejestracjami.

Usuwanie plików z urządzenia odbywa się w podobny sposób jak eksport plików rejestracji z tą różnicą, że zamiast nacisnąć w trzecim etapie (patrz **Rys. 7.19**) przycisk **Eksportuj wybrane pliki**, należy nacisnąć przycisk **Usuń wybrane pliki**.

Pliki konfiguracji:

Drugim przyciskiem w menu **Zarządzanie plikami** jest przycisk **Pliki Konfiguracji**. Po naciśnięciu tego przycisku otwiera się menu pokazane na **Rys. 7.20**, które pozwala użytkownikowi wczytać/zapisać konfigurację, szablony Modbus i ustawienia slave oraz charakterystykę użytkownika.



Rys. 7.20. Widok okna menu **Pliki konfiguracji**

Wczytanie/zapisanie konfiguracji pozwala na wczytanie/zapisanie konfiguracji zdefiniowanej przez użytkownika, która zawiera:

- ustawienia ogólne (patrz **Rozdz. 7.7. USTAWIENIA OGÓLNE**),
- ustawienia kanałów logicznych, wyjść wbudowanych, wyjść zewnętrznych,
- ustawienia protokołu Modbus,
- ustawienia profili/timerów,
- ustawienia regulatorów,
- ustawienia sieci,
- ustawienia grup.

Wczytanie/zapisanie szablonów Modbus pozwala na wczytanie/zapisanie konfiguracji dotyczących protokołu Modbus MASTER, tj.:

- nazwy,
- konfiguracji kanałów urządzenia (lista wejść i wyjść),
- konfiguracji bloków rejestrów (lista bloków) – patrz **Rozdz. 7.15.3. Modbus – Tryb MASTER**.

Mając zapamiętane takie szablony Modbus można w każdej chwili, w szybki sposób nawiązać połączenie między **REGULATOR/REJESTRATOR DANYCH** a urządzeniem SLAVE. Wystarczy jedynie wybrać odpowiedni adres urządzenia SLAVE (więcej na temat szablonów Modbus w **Rozdz. 7.15.3. Modbus – Tryb MASTER**).

Wczytaj/zapisz ustawienia slave pozwala na wczytanie/zapisanie konfiguracji Modbus SLAVE ze zdefiniowanymi blokami rejestrów urządzenia MultiCon, tj.: typ rejestru (Holding/Input), tryb rejestru (odczyt czy zapis i odczyt), format danych (16 bitów/32 bity), konfiguracja Modbus SLAVE patrz **Rozdz. 7.15.2. Modbus – Tryb SLAVE**.

Proces wymiany plików konfiguracji, szablonów Modbus lub ustawień slave między urządzeniem, a dyskiem flash rozpoczyna się od podłączenia dysku flash do urządzenia **REGULATOR/REJESTRATOR DANYCH**. Następnie należy przejść do **MENU -> Zarządzanie plikami -> Pliki konfiguracji**. W zależności od wyboru przycisku, na ekranie pojawi się lista plików do wymiany:

- dla konfiguracji pliki z rozszerzeniem **.cfg**
- dla szablonu Modbus pliki z rozszerzeniem **.mcfg**.
- dla ustawień slave pliki z rozszerzeniem **scfg**.

Należy pamiętać, że nazwa pliku jest nadawana przez użytkownika. Aby dokonać zapisu, po wciśnięciu przycisku **Zapisz konfigurację**, **Zapisz szablon Modbus** lub **Zapisz ustawienia slave** pojawia się okno z dostępnymi plikami, które można odpowiednio nazwać naciskając na przycisk z symbolem klawiszy w lewym górnym rogu ekranu (patrz **Rys. 7.21**). Następnie należy potwierdzić zapis, a dane zostaną zapisane na dysku flash. Przykładowe pliki z konfiguracją umieszczono na **Rys. 7.21**.



Rys. 7.21. Przykład pliku konfiguracji

Wczytanie/zapisanie charakterystyki użytkownika pozwala na wczytanie/zapisanie szablonu skalowania charakterystyki użytkownika z lub na pamięć zewnętrzną flash (patrz także **rozdział 7.8.1. Kanaly logiczne – Ustawienia ogólne**).

Struktura pliku **.csv**:

Wczytywany plik do urządzenia musi mieć odpowiednią strukturę, aby urządzenie mogło go pobrać do pamięci wewnętrznej. Plik musi składać się z dwóch kolumn parametrów przedzielonych separatorem pola, a każda para parametrów musi znajdować się w osobnej linii. Separatorem dziesiętnym może być **kropka**, wówczas separatorem listy jest **przecinek**, a gdy separatorem dziesiętnym jest **przecinek**, wówczas separatorem listy jest **średnik**.

W linii pierwszy parametr jest wartością wejściową dla przekształcenia (wartość **X**), a drugą jest wartość wyjściowa dla przekształcenia (wartość **Y**). Dodatkowo zalecane jest, aby pierwszy wiersz zawierał nagłówek. Powinien on zawierać dwie nazwy kolumn z wartościami **X** oraz **Y** zawarte w cudzysłowie i przedzielone separatorem pola. Dopuszczalne jest również stosowanie apostrofów jako początek i koniec pola.


Błędy w pliku:

Urządzenie przed zapisem charakterystyki dokonuje walidacji zawartych danych. Brak nagłówka zostanie wykryty przez urządzenie i, podczas zapisywania do pamięci wewnętrznej, urządzenie dopisze domyślny nagłówek w postaci "Input"; "Output" nie modyfikując pliku źródłowego. Następnie sprawdzane są zakresy wartości (wartość bezwzględna parametrów musi mieścić się w przedziale zamkniętym: $<10^6, 10^{-6}>$), separator (patrz opis powyżej), liczba współczynników **X** i **Y** (maksymalnie 20) oraz powtarzające się wiersze (nie będą wczytywane). Każdy błąd zostanie wykryty i wyświetlony w celu poprawienia go przez użytkownika.

Przykładowe zastosowanie i przykładowa zawartość pliku:

Treść zadania:

Założmy, że mamy zbiornik na wodę jak na rysunku **Rys. 7.22**. Zadanie polega na stworzeniu pliku charakterystyki użytkownika, która wskaże ilość cieczy w zbiorniku w zależności od zanurzenia sondy. Wymiary podane na rysunku wyskalowane są w metrach.

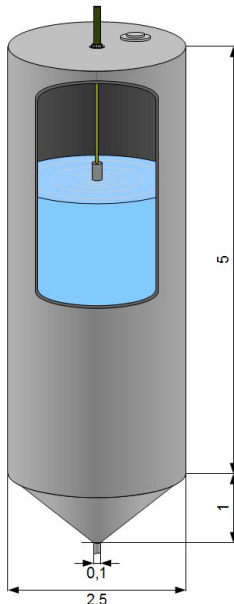

Rys. 7.22 Przykładowy zbiornik w kształcie połączonego walca i stożka

Rozwiązanie:

Pamiętając, że charakterystyka użytkownika ma maksymalnie 20 punktów, należy wybrać optymalne rozmieszczenie położenia sondy w zbiorniku, które mają być uwzględnione w charakterystyce. Wiedząc, że objętość walca zmienia się liniowo wraz z jego wysokością, obliczamy objętość wody w najwyższym położeniu sondy (0 m zanurzenia) oraz w miejscu, gdzie łączy się część zbiornika w kształcie walca i stożka (5 m zanurzenia). Pozostałe punkty charakterystyki dzielimy na równe części dla zanurzenia sondy między 5 a 6 m. Znając wzory na objętość walca i stożka ściętego, możemy już obliczyć objętość cieczy w zbiorniku w zależności od zanurzenia sondy. Wyniki obliczeń oraz przykładowa zawartość pliku **.csv** została zaprezentowana poniżej.

"Zanurzenie sondy";"Objętość wody w zbiorniku"

0;26,248

5;1,704

5,056;1,439

5,111;1,203

5,167;0,995

5,222;0,811

5,278;0,652

5,333;0,516

5,389;0,399

5,444;0,302

5,5;0,222

5,556;0,158

5,611;0,107

5,667;0,069

5,722;0,041

5,778;0,022

5,833;0,01

5,889;0,003


5,944;0,001

6;0

Tak przygotowany plik należy wgrać do pamięci wewnętrznej urządzenia. Plik należy zapisać w pamięci zewnętrznej flash, podłączyć do gniazda i wczytać do urządzenia (MENU → Zarządzanie plikami → Pliki konfiguracji → Wczytaj charakterystykę użytkownika). Charakterystykę można od teraz używać w dowolnym kanale logicznym (patrz także **rozdział 7.8.1. Kanaly logiczne – Ustawienia ogólne**).


Pliki uprawnień:

Trzecim przyciskiem w menu **Zarządzanie plikami** jest przycisk **Pliki uprawnień**. Jest to menu związane z wielopoziomowym trybem dostępu (patrz **Rozdz. 7.17. OPCJE DOSTĘPU – funkcja MultiLevel Access**). Jedynie Administrator posiada uprawnienia do zarządzania plikami uprawnień. Jeżeli w danym momencie nie jest zalogowany żaden użytkownik, przed wejściem do tego menu konieczne jest podanie hasła Administratora (**Rys. 7.23**).

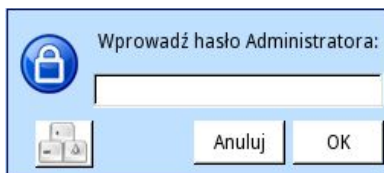

Rys. 7.23 Okno hasła Administratora

Menu **Pliki uprawnień**, oddaje do dyspozycji Administratora dwa przyciski: **Wczytaj konfigurację** oraz **Zapisz Konfigurację** (**Rys. 7.24**). Umożliwiają one przechowywanie oraz przenoszenie zapisanych ustawień dostępu za pomocą zewnętrznej pamięci USB. Znacząco skraca to czas konfigurowanie kolejnych urządzeń wykorzystujących ten sam model przydzielania dostępu. Zapisane pliki uprawnień zawierają tylko i wyłącznie konfigurację **Opcji dostępu** (**Rozdz. 7.17. OPCJE DOSTĘPU – funkcja MultiLevel Access**). Pliki konfiguracyjne z menu **Pliki konfiguracji** nie zawierają tych ustawień!

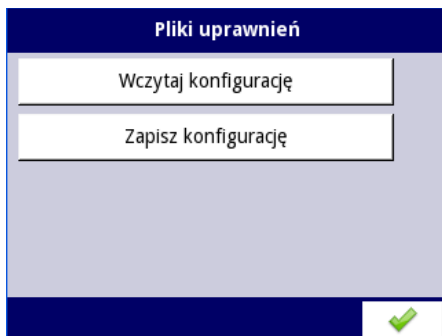Rys. 7.24 Widok okna menu **Pliki uprawnień****Pliki drukarki:**

Czwartym przyciskiem w menu **Zarządzanie plikami** jest przycisk **Pliki drukarki**. Widoczny jest zawsze, jednakże jego funkcjonalność jest aktywna gdy do urządzenia jest podłączona drukarka **MultiPrint MLP-149**. Opis drukarki znajduje się w **Rozdz. 8.16. MultiPrint MLP-149 – Drukarka zewnętrzna**. Menu **Pliki drukarki** zawiera następujące przyciski:


- **Wczytaj obraz** – pobiera obraz z pamięci flash i zapisuje w pamięci urządzenia w celu późniejszego użycia go w procesie drukowania jako nagłówek lub stopka,
- **Usuń obraz** – usuwa wybrany obraz zapisany wcześniej w pamięci urządzenia,



Opis wydruków znajduje się w **Rozdz. 7.18. WYDRUKI**.


Pliki SCADALite:

Piątym przyciskiem w menu **Zarządzanie plikami** jest przycisk **Pliki SCADALite**. Przycisk ten jest widoczny tylko, kiedy w urządzeniu aktywna jest licencja na **SCADALite**. Opis trybu **SCADALite** znajduje się w **Rozdz. 7.14.4. Grupy – SCADALite**.

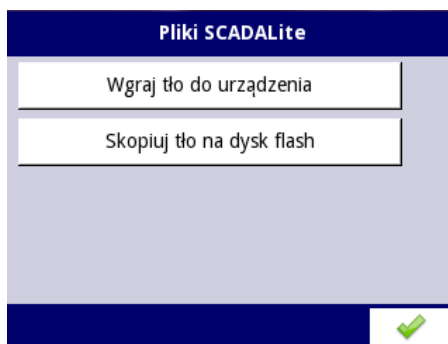Rys. 7.25 Widok okna menu **Pliki SCADALite**

Menu **Pliki SCADALite** zawiera następujące przyciski:

- **Wgraj tło do urządzenia** – pobiera obraz z pamięci flash i zapisuje w pamięci urządzenia w celu późniejszego wykorzystania go jako tła dla trybu wyświetlania **SCADALite**,
- **Skopiuj tło na dysk flash** – kopiuje obraz z pamięci urządzenia na pamięć flash.

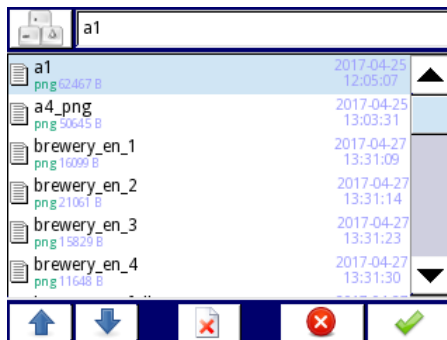

Rys. 7.26 Widok okna przycisku **Wybierz tło**

Tło dla widoku **SCADALite** powinno być zapisane w formacie *.png o wymiarach 320x202 piksele. Można go stworzyć w dowolnym programie graficznym, a także przygotować na podstawie rzeczywistych zdjęć obiektów lub instalacji. Tak przygotowany plik należy wgrać do urządzenia za pomocą zewnętrznej pamięci flash.




Jeżeli wymiary obrazu będą większe niż zalecane, obraz zostanie wyśrodkowany i wyświetlony tylko ten obszar obrazu, który objęty jest wymiarami 320x202 pikseli. Jeżeli wymiary obrazu będą mniejsze niż zalecane, obraz zostanie wyśrodkowany na białym tle. W przypadku pliku przygotowanego w innym formacie nie zostanie on rozpoznany przez urządzenie.

Na **Rys. 7.27** przedstawiono wymiary ekranu dla trybu wyświetlania **SCADALite**.




Rys. 7.27. Wymiary obrazu tła dla widoku SCADALite

7.4. INFORMACJE O URZĄDZENIU, LICENCJE, AKTUALIZACJA OPROGRAMOWANIA, ZDALNE WYŚWIETLANIE, EKSPORT INSTRUKCJI OBSŁUGI ORAZ KASOWANIE KONFIGURACJI



Rys. 7.28. Przycisk umożliwiający wejście w menu **Informacje o urządzeniu**

Za pomocą menu **Informacje o urządzeniu** użytkownik może dowiedzieć się podstawowych informacji o urządzeniu, wprowadzić klucz licencyjny na odpowiednią funkcjonalność urządzenia, aktualizować oprogramowanie, uruchomić wyświetlanie okna ekranu na zdalnym wyświetlaczu oraz eksportować instrukcję obsługi na dysk flash.

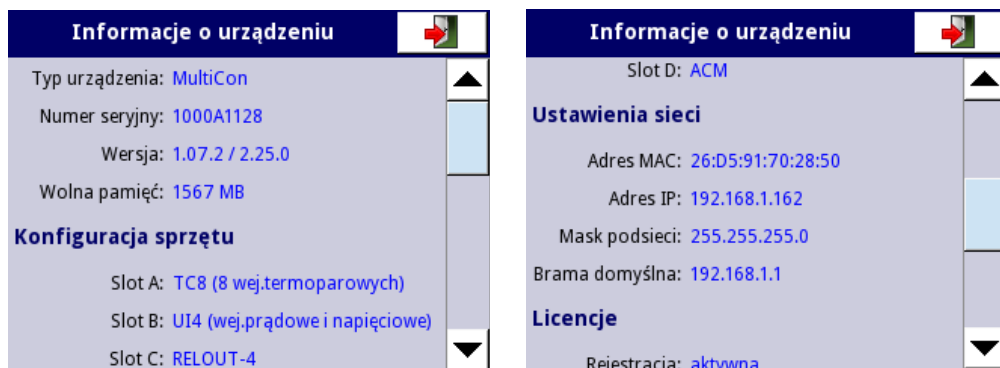

Rys. 7.29. Przykładowy widok menu **Informacje o urządzeniu**

Po naciśnięciu przycisku **MENU -> Informacje o urządzeniu** (patrz Rys. 7.28) pojawi się okno (patrz przykładowe okno informacji Rys. 7.29) wyświetlające podstawowe informacje takie jak:

- typ urządzenia,
- numer seryjny urządzenia,
- wersja oprogramowania,
- dostępna wolna pamięć,
- konfiguracja sprzętu – lista zainstalowanych modułów (**nr slotu: typ modułu**),
- ustawienia sieci,
- aktywne licencje.

Przycisk **Wprowadź klucz licencji** (patrz Rys. 7.31) pozwala na wprowadzenie klucza zakupionego u producenta, w zależności od którego użytkownik aktywuje dodatkowe opcje oprogramowania zwiększające funkcjonalność urządzenia. Po wprowadzeniu i zaakceptowaniu klucza licencji urządzenie automatycznie uruchamia się z nowymi opcjami oprogramowania (np: w przypadku wpisania klucza licencji na rejestrowanie danych w menu **Informacje o urządzeniu** w akapicie **Licencje** pojawi się tekst „Rejestracja: aktywna” - patrz Rys. 7.31).

Przycisk **Uaktualnienie wersji** (patrz **Rys. 7.31**) umożliwia aktualizację oprogramowania urządzenia. Aby przeprowadzić proces aktualizacji należy:

- pobrać najnowszą wersję oprogramowania ze strony multicon24.eu.
- rozpakować pliki i skopiować je na dysku Flash,
- umieścić dysk Flash w porcie USB urządzenia (niektóre dyski o wysokiej pojemności nie są wspierane, najlepszym wyborem jest dysk o pojemności 2GB) - uruchomić proces aktualizacji wciskając przycisk **Uaktualnienie wersji** (patrz **Rys. 7.31**).

Uwagi dotyczące aktualizacji:

- zabronione jest wyłączenie zasilania urządzenia lub wyjmowanie dysku flash z portu USB podczas trwania aktualizacji,
- proces aktualizacji musi dotrzeć nieprzerwanie do końca, nieważne czy zakończył się z błędem czy nie (użytkownik przez cały cykl aktualizacji jest informowany o postępie aktualizacji); **Uwaga!** Nie można niedokończonej aktualizacji rozpocząć jeszcze raz bo może to spowodować uszkodzenie urządzenia ,
- na dysku flash nie może znajdować się więcej jak jeden plik aktualizacji,
- pliki aktualizacji muszą znajdować się w folderze głównym na dysku flash,
- proces aktualizacji może trwać około 5 minut, w zależności od wersji urządzenia.

Wymagania dotyczące wymiennego dysku flash zostały przedstawione w **Rozdz. 7.3 ZARZĄDZANIE PLIKAMI**.


Przycisk **Zdalny wyświetlacz** powoduje wyświetlenie okna ekranu urządzenia MultiCon na monitorze PC w celu zdalnego konfigurowania urządzenia lub obserwacji aktualnych wyników pomiaru.



Przycisk ten występuje tylko i wyłącznie dla urządzenia posiadającego moduł komunikacyjny ACM lub ETU.


W celu skonfigurowania połączenia urządzenia MultiCon z zewnętrznym komputerem należy:

1. Pobrać ze strony <http://sourceforge.net/projects/xming/files/Xming/6.9.0.31/Xming-6-9-0-31-setup.exe/download> darmowe oprogramowanie "**Xming**".
2. Zainstalować program "**Xming**" na komputerze używając domyślnych ustawień. Podczas instalacji utworzyć skrót programu "**Xming**" na pulpicie i wyłączyć opcję "**Launch Xming**".
3. Po zainstalowaniu programu "**Xming**" na komputerze wcisnąć prawy klawisz myszki na skrótce "**Xming**" w celu otwarcia okna właściwości. Zamienić parametry "**-multiwindow**" na "**-ac -kb -notrayicon -screen 0 320x240+900+400**" jak na **Rys. 7.30**, a następnie zapisać i zamknąć ustawienia programu "**Xming**". Program "**Xming**" przy współpracy z urządzeniem MultiCon umożliwia zmiany parametrów jak na **Rys. 7.30**.

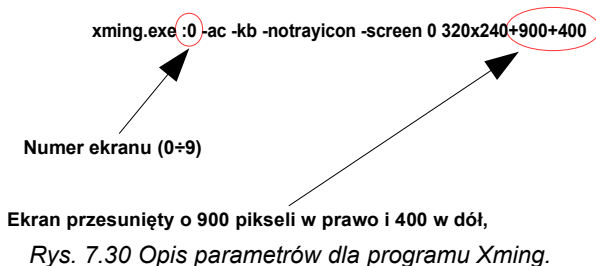

Numer ekranu w programie "Xming" należy ustawić taki sam jak wartość w parametrze **Numer ekranu** w menu **Ustawienia sieci** w urządzeniu MultiCon (patrz poniżej punkt 5).

4. Za pomocą skrótu na ekranie uruchomić program "Xming".
5. W podmenu **Konfiguracja urządzenia-> Ustawienia sieci** w grupie parametrów **Zdalny wyświetlacz** wprowadzić ustawienia **adresu IP** komputera, z którym jest nawiązywane połączenie oraz wpisać w parametrze **Numer ekranu** wartość **0**. Następnie wyjść z menu i zapisać zmiany w konfiguracji (patrz **Rozdz. 7.16**).
6. W podmenu **Informacje o urządzeniu** nacisnąć przycisk **Zdalny wyświetlacz**. Po potwierdzeniu komunikatu zdalnego wyświetlacza nastąpi przekierowanie wyświetlania okna ekranu z urządzenia MultiCon na monitor PC.

 Aby możliwe było połączenie między urządzeniem MultiCon z zewnętrznym komputerem, konieczne jest sprzętowe oraz programowe odblokowanie portu 6000.

Przycisk **Eksportuj instrukcję obsługi** pozwala na eksportowanie instrukcji obsługi z urządzenia **MultiCon** na przenośny dysk flash.

Przycisk **Opcje serwisowe** (Rozdz. **Rys. 7.31**) umożliwia:

- Skasowanie obecnej konfiguracji i przywrócenie ustawień fabrycznych (za wyjątkiem ustawień dostępu – patrz **Rozdz. 7.17**). W tym celu po wciśnięciu przycisku **Opcje serwisowe** należy podać hasło "**RENEW CONFIGURATION**".
- Skalibrowanie zegara **RTC** w urządzeniu. Zegar RTC jest to zegar sprzętowy, który mierzy czas gdy urządzenie jest wyłączone. Kalibracja RTC zwiększa jego dokładność i należy ją wykonać w celu zniwelowania wpływu temperatury pracy na pomiar czasu. Aby zegar ten został skalibrowany należy wcisnąć przycisk **Opcje serwisowe** i podać hasło "**RTC CALIB**" a następnie podać aktualny czas i datę. Kolejne wpisanie hasła "**RTC CALIB**" powinno nastąpić po co najmniej 2 tygodniach (lecz im później tym kalibracja będzie dokładniejsza) i należy znów wpisać aktualny czas i datę.
- Skalibrowanie zegara systemowego w urządzeniu. Jest on zegarem programowym taktowanym przez procesor urządzenia który mierzy czas gdy urządzenie jest włączone. Kalibrowanie zegara systemowego polega na obliczeniu opóźnienia w stosunku do zegara RTC i należy je wykonywać po zakończeniu kalibracji RTC. Aby zegar ten został skalibrowany należy wcisnąć przycisk **Opcje serwisowe** i podać hasło "**SYSCLK CALIB**", a następnie pozostawić urządzenie włączone przez co najmniej 48 godzin. Po ich upływie należy ponownie podać hasło "**SYSCLK CALIB**".

- Skalibrowanie ekranu dotykowego urządzenia. Może się zdarzyć, że z czasem ekran dotykowy przestaje precyzyjnie reagować na dotknięcia użytkownika. Objawia się to poprzez lekkie przesunięcie między miejscem dotknięcia ekranu, a spodziewanym miejscem, w którym zareaguje urządzenie. Aby skalibrować ekran dotykowy należy podłączyć mysz do portu USB, wcisnąć przycisk **Opcje serwisowe**, a następnie podać hasło “**TS CALIB**”. Po potwierdzeniu komunikatu pojawi się ekran kalibracyjny. Kalibracja polega na precyzyjnym dotknięciu pięciu, kolejno pojawiających się krzyżyków.




Rys. 7.31. Przykładowy widok menu **Informacje o urządzeniu** cd.



Tryb **Zdalny wyświetlacz**, nie powinien być stosowany do normalnej pracy urządzenia, lecz tylko do jego konfiguracji.

7.5. KONFIGURACJA URZĄDZENIA






Rys. 7.32. Przycisk umożliwiający wejście w **Konfigurację urządzenia**

Menu **Konfiguracja urządzenia** jest głównym menu pozwalającym skonfigurować wszystkie wejścia i wyjścia urządzenia.

Aby zapobiec przypadkowej lub nieautoryzowanej zmianie ustawień w menu **Konfiguracja urządzenia**, użytkownik może ustawić ochronę dostępu (patrz **Rozdz 7.17. OPCJE DOSTĘPU – funkcja MultiLevel Access**). Jeżeli zostanie ona włączona, to przed przejściem do poszczególnych poziomów menu zostanie przeprowadzone uwierzytelnianie użytkownika.


Więcej informacji dotyczących wybranego podmenu znajduje się w dalszych rozdziałach.

Aby wyjść z menu głównego, należy nacisnąć przycisk  znajdujący się w prawym górnym rogu ekranu. Z uwagi na to, że proces konfiguracji odbywa się na bieżąco, wszystkie wprowadzone zmiany muszą być potwierdzone przed ich zapisaniem. W oknie potwierdzenia użytkownik może **Zapisać** lub **Cofnąć** wprowadzone zmiany (patrz **Rys. 7.34**).


Istnieje również możliwość ponownego naciśnięcia przycisku  . Pojawi się wówczas ekran ostrzegawczy (patrz **Rys. 7.35**), a użytkownik musi wybrać czy zapisać konfigurację, czy przejść do ekranu pomiarowego z aktywną ale nie zapisaną konfiguracją. Jeśli wybrana zostanie opcja nie zapisująca konfigurację, na pasku informacyjnym wyświetlona zostanie ikona:  , a urządzenie zatrzyma w pamięci ostatnio wprowadzone zmiany w ustawieniach, aby użytkownik mógł określić czy dały one zamierzony efekt (patrz **Rys. 7.36**). Czynność tą można powtarzać, dowolną ilość razy, aż do zapisania nowej konfiguracji lub powrotu do poprzedniej.




W przypadku zaniku zasilania, przejścia na ekran zdalny lub lokalny, wszystkie niezapisane ustawienia zostaną utracone.

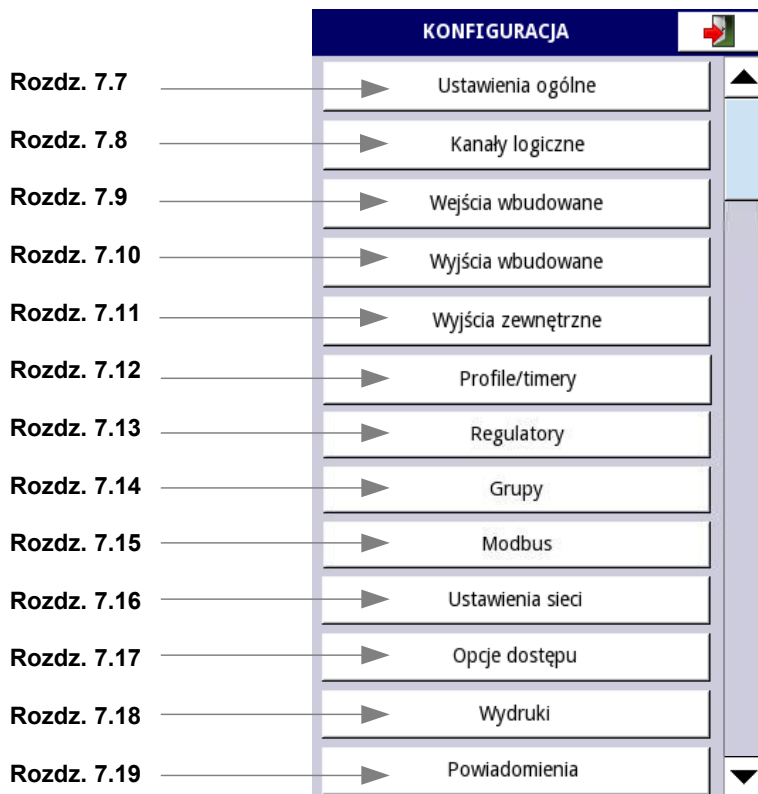


Rys. 7.33. Główne menu konfiguracyjne.

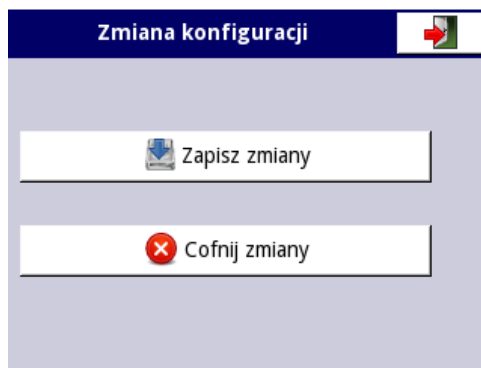

Rys. 7.34. Okno zapisu lub odrzucenia zmian.

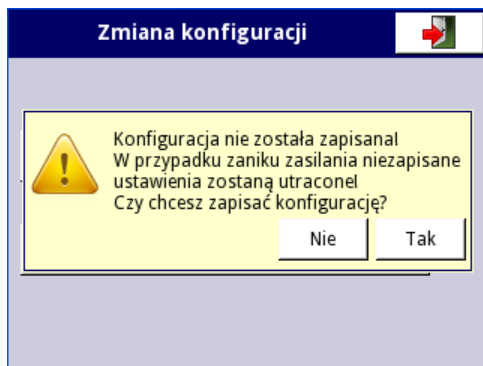



Rys. 7.35. Komunikat ostrzegawczy o niezapisaniu konfiguracji

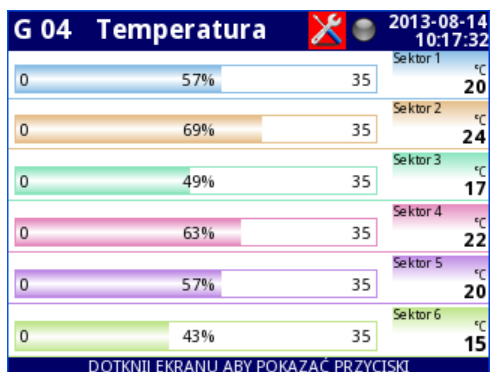



Rys. 7.36. Przykładowy widok ekranu z niezapisaną konfiguracją


7.6. STRUKTURA MENU KONFIGURACJA URZĄDZENIA

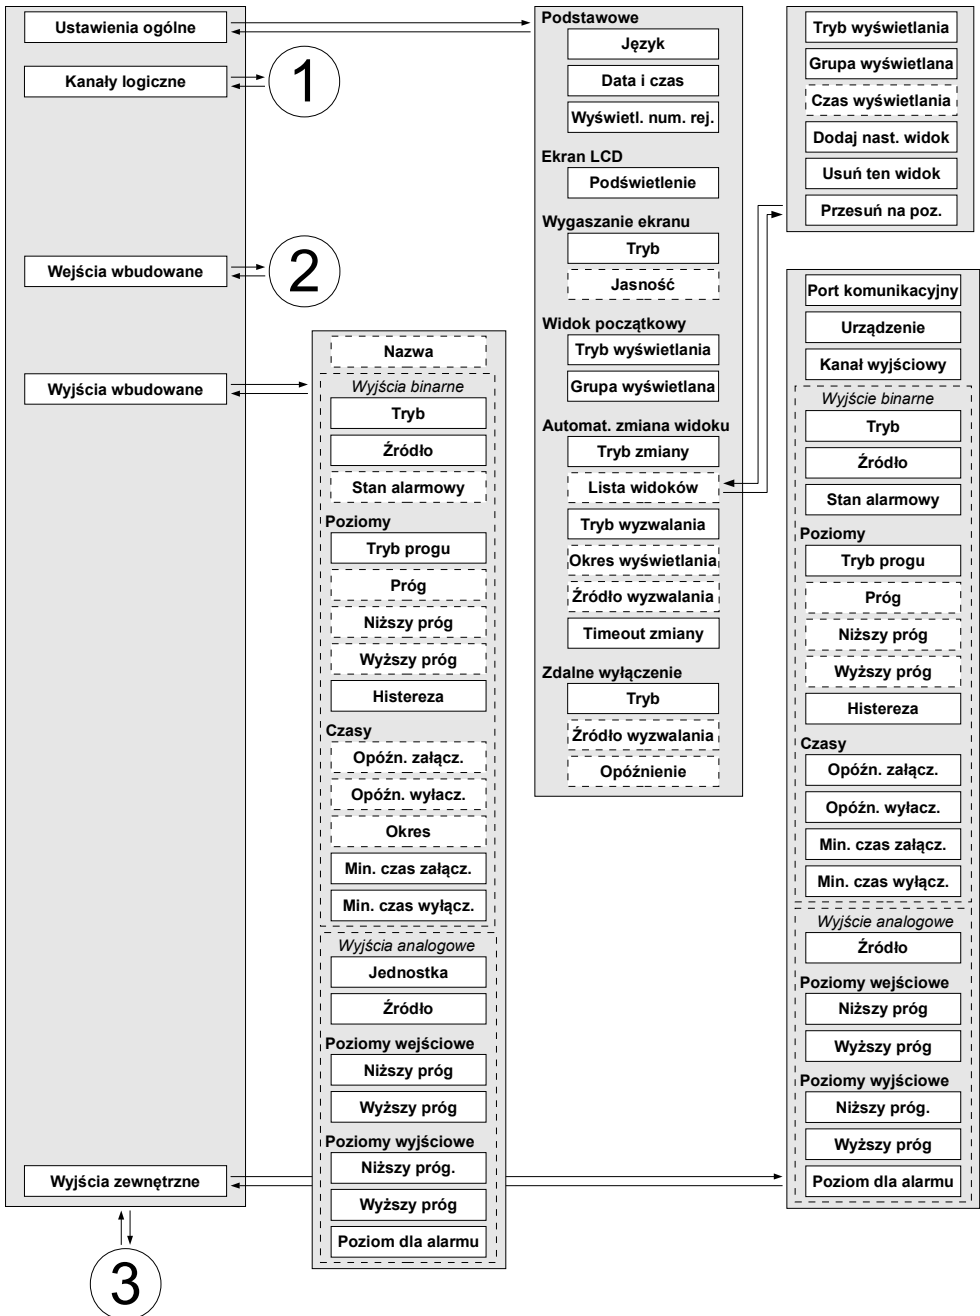

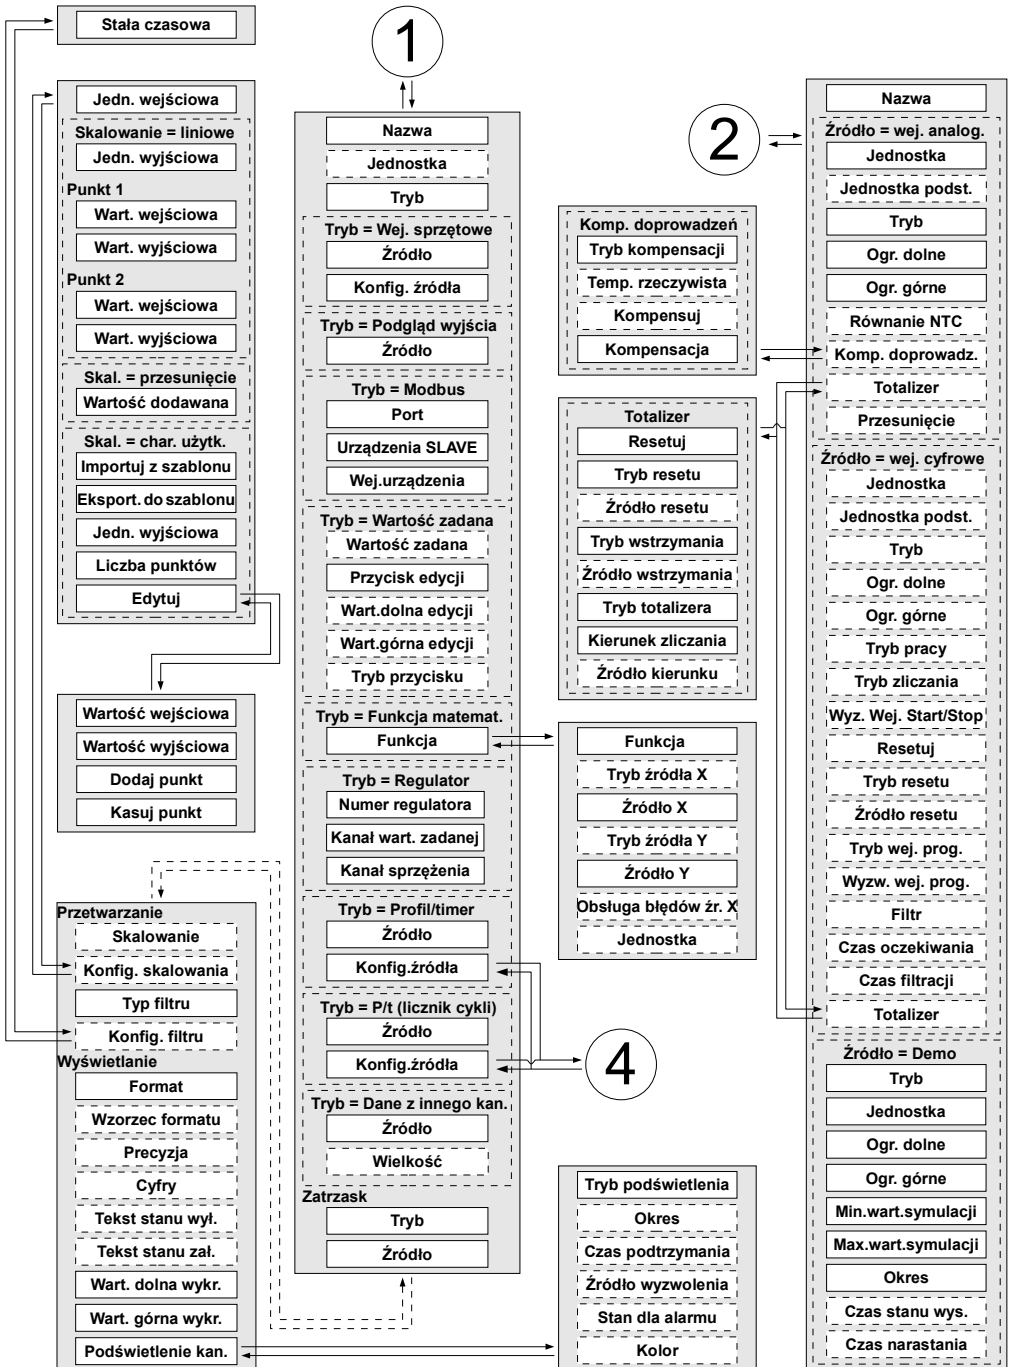


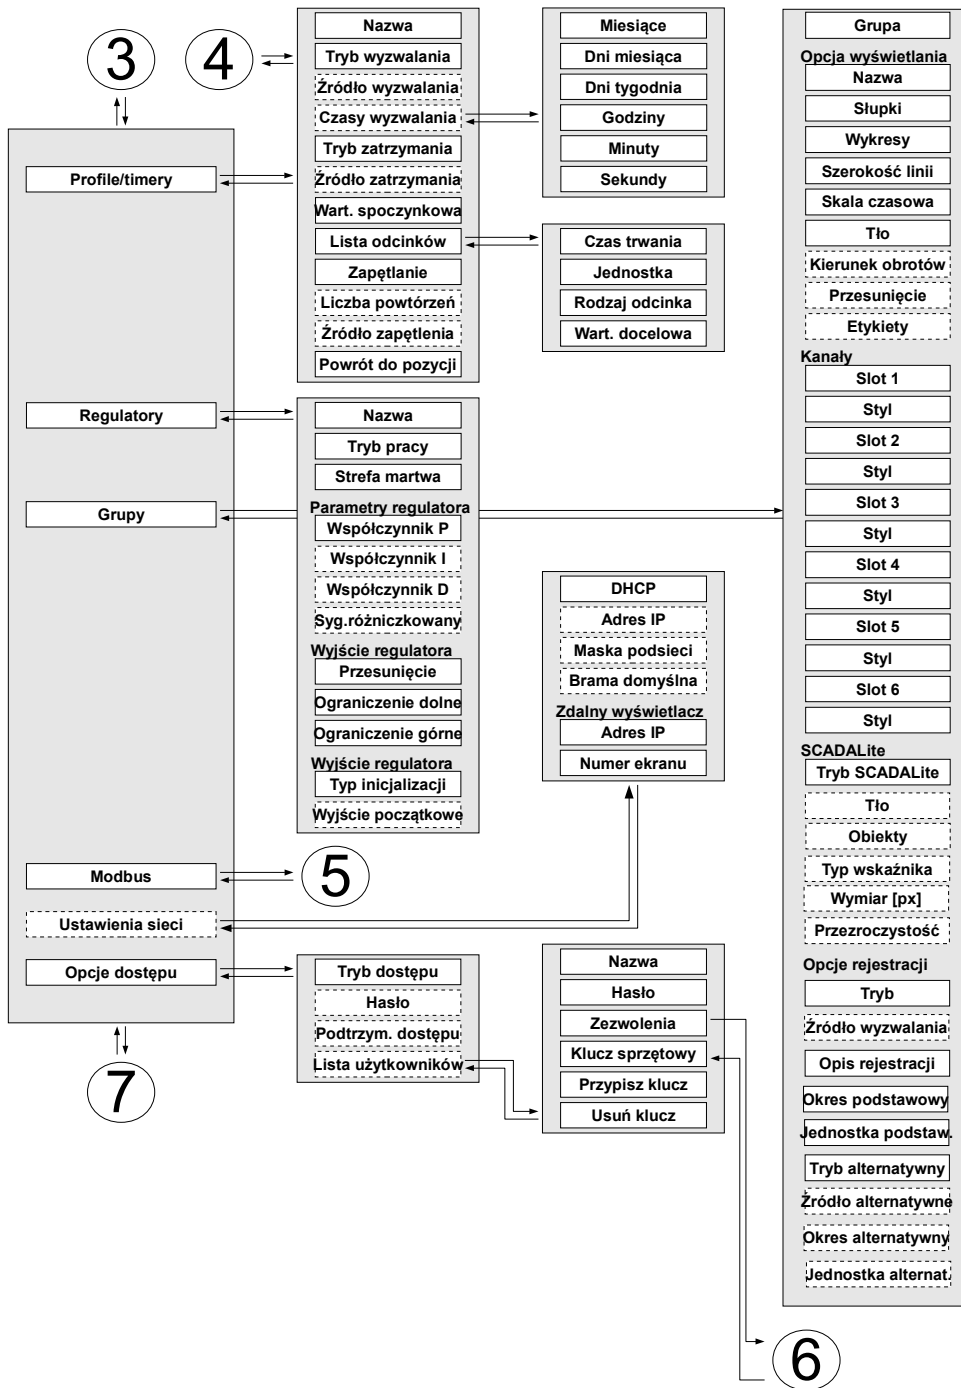

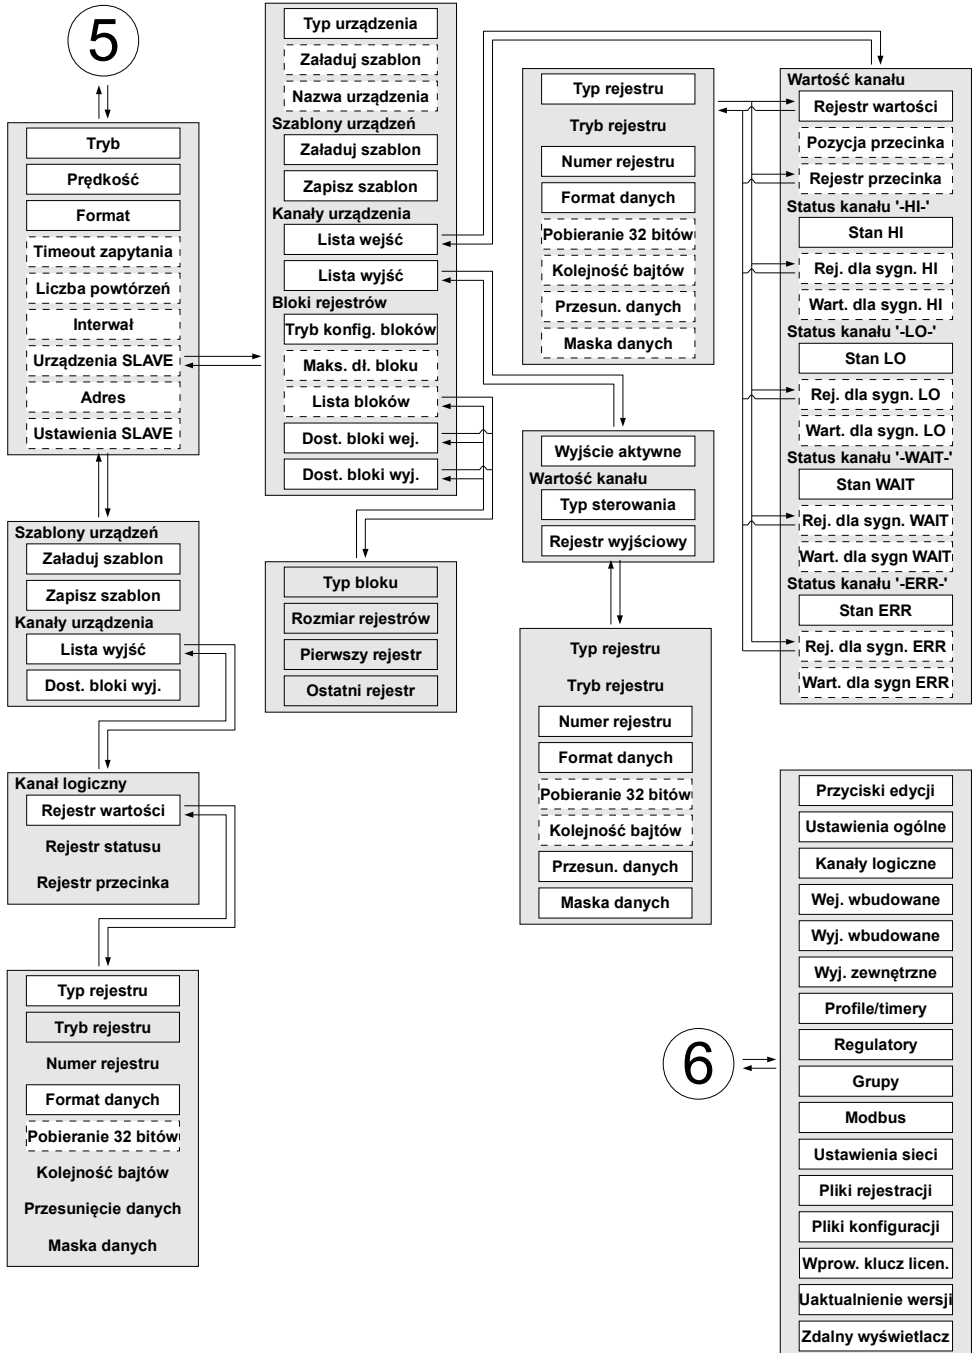

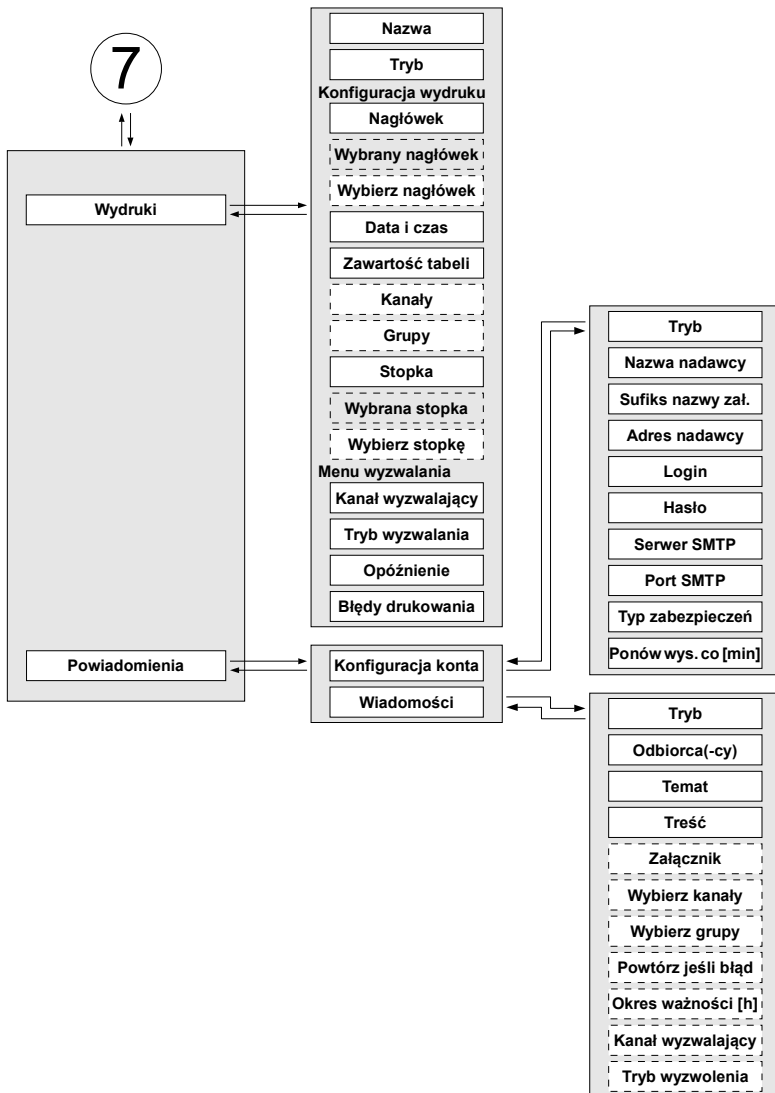

7.7. USTAWIENIA OGÓLNE

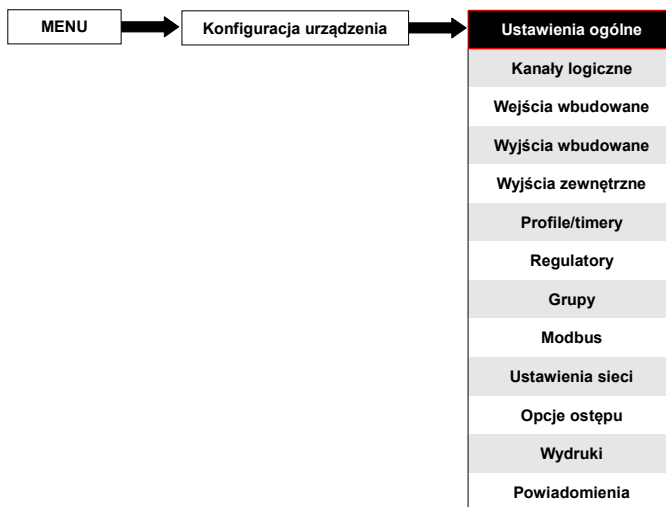

Menu **Ustawienia ogólne** umożliwia zmianę języka wyświetlania interfejsu użytkownika, ustawienie aktualnej daty i godziny, wyglądu ekranu po włączeniu urządzenia oraz konfiguracji ustawień automatycznej zmiany widoku.

Parametrami menu **Ustawienia ogólne** są:

- blok parametrów **Podstawowe** – do tego bloku należą 2 parametry:
 - **Język** – parametr ten umożliwia wybór języka użytkownika, dostępne są języki: angielski, polski, hiszpański, niemiecki, rosyjski, francuski, czeski, rumuński i węgierski,
 - **Data i czas** – parametr ten umożliwia ustawienie aktualnej daty i czasu,
 - **Strefa czasowa** – parametr który powinien zawierać strefę czasową w której pracuje urządzenie, co pozwoli na właściwe poprawienie daty i czasu w urządzeniu,
 - **Wyświetlanie num.rej.** – ten parametr umożliwia zmianę trybu wyświetlania numeru rejestrów w **Kanale wejściowym** w trybie **Modbus (Rozdz.7.8.4 Kanały logiczne – Tryb Modbus)** oraz **Wyjściach zewnętrznych (Rozdz.7.11.1 Wyjścia zewnętrzne – Ustawienia ogólne)**, dostępne są 2 formaty:
 - **szesnastkowo** – rejestry są zapisane w formacie szesnastkowym, dla rozróżnienia formatów w szesnastkowym trybie dodano po numerze rejestru literę 'h' np, 12h (0x12),
 - **dziesiętnie** – rejestry są zapisane w formacie dziesiętnym (bez dodatkowych znaków) np. 123,
- blok parametrów **Ekran LCD** – do tego bloku należy parametr:
 - **Podświetlenie** – parametr ten umożliwia ustawienie poziomu podświetlenia ekranu LCD, dostępne są poziomy: **20%** (najślabiej podświetlone), **40%**, **60%**, **80%**, **100%** (najbardziej podświetlone),
- blok parametrów **Wygaszanie ekranu** – ten blok parametrów umożliwia obniżenie poziomu podświetlenia (lub całkowite wygaszenie) ekranu LCD w czasie normalnej pracy urządzenia tzn. gdy użytkownik nie dotyka ekranu w celu zamiany parametru

czy ustawień konfiguracji; do tego bloku należą 2 parametry:

- **Tryb** – parametr ten ma opcje:
 - **nieaktywny** – ta opcja powoduje wyłączenie wygaszania ekranu, ekran LCD jest podświetlany cały czas według ustawień parametru **Podświetlenie** (patrz powyżej blok parametrów **Wygaszanie ekranu**)
 - **1min, 5min, 10min, 30min**,
- **Jasność** – parametr ten jest niewidoczny dla **Trybu** wygaszania ekranu: **nieaktywny**, w pozostałych Trybach (**1min, 5min, 10min, 30min**) parametr ten jest widoczny, umożliwia zmianę poziomu jasności podświetlenia ekranu LCD po czasie ustawionym w parametrze **Tryb**, dostępne są opcje: **0%** (ekran wygaszony), **20%, 40%, 60%**,
- blok parametrów **Widok początkowy** – ten blok parametrów umożliwia ustawienie wyświetlania początkowego okna na ekranie LCD po uruchomieniu urządzenia. Do tego bloku należą 2 parametry:
 - **Tryb wyświetlania** – ten parametr umożliwia wybór sposobu prezentacji wartości danych w wyświetlanej grupie (patrz parametr **Grupa wyświetlana**), możliwe tryby patrz **Rozdz. 6.3.3 Panele danych** oraz **Rozdz. 7.14. GRUPY**,
 - **Grupa wyświetlana** – umożliwia wybór grupy wyświetlanej na ekranie, po uruchomieniu urządzenia. W przypadku gdy parametr **Tryb wyświetlania** ustawiony jest jako **wiele grup**, w parametrze **Grupa wyświetlana** wybierany jest numer grupy, od której ma być rozpoczęta prezentacja pięciu kolejnych grup na jednym ekranie. Na przykład, gdy w parametrze **Grupa wyświetlana** wybrana jest **Grupa 8** to w oknie będą znajdować się grupy: zaczynając od lewej strony Grupa 8 -> Grupa 9 -> Grupa 10 -> Grupa 1 -> Grupa 2,
- blok parametrów **Automatyczna zmiana widoku** – ten blok parametrów umożliwia ustawienie w urządzeniu cyklicznych zmian widoku okna, do parametrów tej grupy należą:
 - **Tryb zmiany** – parametr ten ma opcje:
 - **nieaktywny** – brak cyklicznych zmian widoku, dla tej opcji trybu pozostałe parametry w bloku są niewidoczne,
 - **zmieniane tryby** – ta opcja umożliwia cykliczne zmiany trybów wyświetlania,
 - **zmieniane grupy** – ta opcja umożliwia cykliczne zmiany grupy wyświetlanej,
 - **szczegółowa lista** – ta opcja umożliwia cykliczne zmiany widoków zdefiniowanych przez użytkownika,
 - **Tryb wyzwala** – parametr ten ma opcje:
 - **czasowe** – umożliwia zmianę widoku, co określony, zadany przez użytkownika czas,
 - **z kanału logicznego** – zmienia widok w zależności od wartości w wybranym kanale logicznym. Jeżeli wartość w tym kanale jest mniejsza od 1, wyświetlany będzie widok 1, jeżeli wartość będzie większa lub równa 1 ale mniejsza od 2, wówczas wyświetlany będzie widok 2, itd. Ostatni zdefiniowany widok, nie ma górnego ograniczenia w jakim będzie wyświetlany.
 - **Okres wyświetlania** – parametr ten jest widoczny gdy **Tryb zmiany** ustawiony jest jako **zmieniane tryby** lub **zmieniane grupy**, a **Tryb wyzwala** jako **czasowe**; oznacza czas trwania w sekundach pojedynczego widoku,
 - **Źródło wyzwala** – parametr ten jest widoczny gdy **Tryb zmiany** ustawiony jest jako **zmieniane tryby** lub **zmieniane grupy**, a **Tryb wyzwala** jako **z kanału logicznego**; pozwala wybrać z listy kanał logiczny, którego wartość będzie wyznaczała zmiany wyświetlanych widoków,

- **Timeout zmiany** – parametr określający czas od uruchomienia urządzenia, lub ręcznej zmiany widoku, do pierwszej jego automatycznej zmiany,
- **Lista widoków** – parametr widoczny dla **Tryb zmiany: szczegółowa lista**, opisany został poniżej w tym **Rozdz.**
- blok parametrów **Ustawienia formatu CSV** – zawiera parametry związane z tworzeniem i wysyłaniem plików CSV,
 - **Separator dziesiętny** – wybiera separator dziesiętny w plikach CSV dla wartości liczbowych,
 - **kropka** – separatorem dziesiętnym jest kropka,
 - **przecinek** – separatorem dziesiętnym jest przecinek,
 - **Separator listy** – parametr tylko do odczytu. Zmienia się zależnie od parametru **Separator dziesiętny**:
 - **przecinek** – separatorem listy jest przecinek, gdy separatorem dziesiętnym jest **kropka**,
 - **średnik** – separatorem listy jest średnik, gdy separatorem dziesiętnym jest **przecinek**,
- blok parametrów **Zdalne wyłączenie** – pozwala na automatyczne wyłączenie urządzenia,
 - **Tryb** – dezaktywuje i aktywuje zdalne wyłączenie,
 - **nieaktywny** – zdalne wyłączenie jest nieaktywne,
 - **z kanału logicznego** – zdalne wyłączenie jest aktywne,
 - **Źródło wyzwalania** – zawiera listę kanałów logicznych, gdzie wybrany będzie źródłem sygnału dla wyłączenia; procedura zdalnego wyłączenia rozpocznie się za każdym razem gdy wartość sygnału w wybranym kanale zmieni się z wartości ≤ 0 do > 0 ,
 - **Opóźnienie** – ustawialny czas, który upłynie zanim urządzenie się wyłączy; procedura zdalnego wyłączenia zostanie zatrzymana jeżeli w czasie trwania Opóźnienia:
 - sygnał w parametrze **Źródło wyzwalania** spadnie do wartości ≤ 0 ,
 - użytkownik naciśnie przycisk **anuluj** na ekranie urządzenia,

Jeżeli w chwili uruchomienia się urządzenia lub gdy zostaną wprowadzone zmiany w konfiguracji w bloku parametrów **Zdalne wyłączenie**, wartość w kanale wybranym w parametrze **Źródło wyzwalania** będzie większa od 0, wówczas procedura zdalnego wyłączenia nie rozpocznie się. Aby rozpocząć tę procedurę, wartość sygnału w parametrze **Źródło wyzwalania** musi spaść do wartości 0 lub mniejszej, a następnie powrócić do dowolnej wartości większej od 0.



Parametr **Lista widoków**

Po naciśnięciu przycisku **Lista widoków** nastąpi przejście do menu **Widok**, umożliwiające utworzenie od **1** do **20** widoków zmieniających się cyklicznie.



Strzałki umieszczone w prawym górnym rogu ekranu pozwalają na przejście do kolejnego widoku. Środkowy przycisk pozwala na bezpośredni wybór konkretnego widoku.


Parametrami menu **Widok** są:

- **Tryb wyświetlania** – ten parametr umożliwia wybór prezentacji wartości danych w wyświetlanej grupie (patrz parametr **Grupa wyświetlana**), możliwe tryby patrz **Rozdz. 6.3.3. Panele danych** oraz **Rozdz. 7.14. GRUPY**,
- **Grupa wyświetlana** – umożliwia wybór grupy wyświetlanej na ekranie, w kolejnych zdefiniowanych widokach. W przypadku gdy parametr **Tryb wyświetlania** ustawiony jest jako **wiele grup**, w parametrze **Grupa wyświetlana** wybierany jest numer grupy, od której ma być rozpoczęta prezentacja pięciu kolejnych grup na jednym ekranie. Na przykład, gdy w parametrze **Grupa wyświetlana** wybrana jest **Grupa 8** to w oknie będą znajdować się grupy: zaczynając od lewej strony Grupa 8 -> Grupa 9 -> Grupa 10 -> Grupa 1 -> Grupa 2,
- **Czas wyświetlania** – oznacza czas trwania w sekundach pojedynczego widoku,
- przycisk **Dodaj następny widok** – dodaje nowy widok do listy. Należy zwrócić uwagę, że nowy widok nie jest tworzony na końcu listy, lecz bezpośrednio za widokiem w którym naciśnięty został przycisk,
- przycisk **Usuń ten widok** – usuwa wybrany widok z listy widoków, przy czym, nie można usunąć widoku, który został jako jedyny na liście,
- **Przesuń na pozycję** – parametr ten pozwala na przesunięcie edytowanego widoku na wybraną pozycję,

Przykład:

Kroki utworzenia 4 widoków wyglądają następująco:


1. Naciskając na przycisk **Tryb zmiany** i wybieramy opcję **szczegółowa lista**,
2. Wciskamy przycisk **Lista widoków** i wchodzimy w menu **Widok**,
3. Ustawiamy wartości parametrów dla 1 Widoku,



Strzałki umieszczone w prawym górnym rogu ekranu pozwalają na przejście do kolejnego widoku. Środkowy przycisk pozwala na bezpośredni wybór konkretnego widoku.

4. Aby dodać lub skasować kolejne widoki należy użyć przycisku **Dodaj następny widok** lub przy kasowaniu **Usuń ten widok**,
5. Gdy chcemy dodać widok pomiędzy już istniejącymi widokami np. pomiędzy widokiem 2 a 3, możemy wybrać 2 drogi:
 - wchodzimy w edycję widoku 2 za pomocą strzałek w prawym górnym rogu ekranu a następnie dodajemy nowy widok poprzez kliknięcie przycisku **Dodaj następny widok**,
 - w parametrze **Przesuń na pozycję** wpisujemy wartość 3,
6. Na koniec możemy sprawdzić wszystkie zdefiniowane widoki poprzez kliknięcie środkowego przycisku między strzałkami w prawym górnym rogu ekranu,

7.8. KANAŁY LOGICZNE

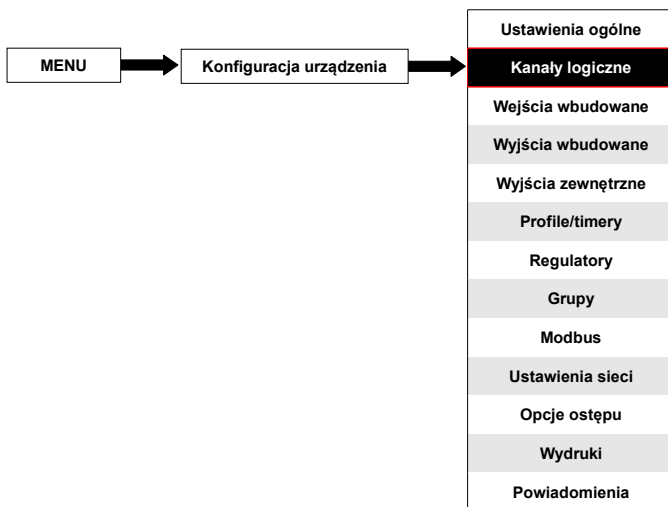


Menu **Kanały logiczne** jest wykorzystywane do konfigurowania kanałów logicznych. **Kanały logiczne** mogą być traktowane jako wejścia pomiarowe, źródła danych dla wyjść, sterowników lub innych kanałów logicznych oraz mogą być łączone w **Grupy** w celu jednoczesnej wizualizacji. Aby zobaczyć szczegółową definicję **Kanału logicznego** przejdź do **Rozdz. 5.1.1. Kanały logiczne**.



Aby przejść bezpośrednio do konfiguracji konkretnego **Kanału logicznego** dotknij i przytrzymaj przez kilka sekund ekran w miejscu wyświetlania danego kanału (patrz **Rys. 6.5**). Jeżeli dostęp do menu **Konfiguracja urządzenia** jest zabezpieczony hasłem, to użytkownik będzie musiał przed wejściem w to menu wpisać hasło dostępu (ustawienie hasła dostępu patrz **Rozdz. 7.17. OPCJE DOSTĘPU – funkcja MultiLevel Access**).

7.8.1. Kanały logiczne – Ustawienia ogólne



Strzałki umieszczone w prawym górnym rogu ekranu pozwalają na przełączanie się między kolejnymi kanałami logicznymi. Środkowy przycisk pozwala na bezpośredni wybór konkretnego kanału z listy.

Zestaw parametrów kanału logicznego zależy przede wszystkim od **Trybu** kanału logicznego. W urządzeniu występują **Tryby**:

- **nieaktywny**,
- **Wejście sprzętowe**,
- **Podgląd wyjścia**,
- **Modbus**,
- **Wartość zadana**,
- **Funkcja matematyczna**,
- **Regulator**,
- **Profil/timer**,
- **Profil/timer (licznik cykli)**,
- **Dane z innego kanału**.

Szczegółowy opis trybów znajduje się w kolejnych rozdziałach.

Kanał będący w trybie **nieaktywny** posiada tylko jeden parametr – **nazwa** kanału. W pozostałych trybach kanały logiczne są **aktywne** i mogą (ale nie muszą) swym działaniem wpływać na przetwarzanie i sterowanie danymi.

Parametry i bloki parametrów wspólne dla kanałów logicznych aktywnych:

- **Nazwa** – nadaje nazwę wybranego kanału,
- **Jednostka** – jest powiązana ze źródłem danych kanału;
 - dla **wbudowanych modułów** pojawia się automatycznie domyślna jednostka.
 - dla trybów **Wartość zadana** i **Regulator** jednostka może być zdefiniowana dowolnie, bezpośrednio w głównym oknie konfiguracji **Kanału logicznego**.
 - dla pozostałych trybów kanału logicznego, jednostkę można dodać tylko i wyłącznie za pomocą parametru **Skalowanie** w bloku parametrów **Przetwarzanie** (omówienie **Skalowania** zobacz poniżej w tym **Rozdz.**).
- **Tryb** – wskazuje na typ źródła danych **Kanału logicznego**. Możliwe jest wybranie jednego z dziesięciu trybów przedstawionych poniżej:
 - **nieaktywny**,
 - **Wejście sprzętowe** – patrz Rozdział 7.8.2,
 - **Podgląd wyjścia** – patrz Rozdział 7.8.3,
 - **Modbus** – patrz Rozdział 7.8.4,
 - **Wartość zadana** – patrz Rozdział 7.8.5.,
 - **Funkcja matematyczna** – patrz Rozdział 7.8.6,
 - **Regulator** – patrz Rozdział 7.8.7,
 - **Profil/timer** – patrz Rozdział 7.8.8,
 - **Profil/timer (licznik cykli)** – patrz Rozdział 7.8.9,
 - **Dane z innego kanału** – patrz Rozdział 7.8.10,

- blok parametrów **Zatrzaśk** – umożliwia ustawianie funkcji zatrzaśk polegającej na przytrzymaniu ostatniej wartości kanału; dla tego bloku występują parametry:
 - **Tryb** – ten parametr umożliwia wybór sposobu wyzwalania funkcji zatrzaśk; występują opcje:
 - **nieaktywny** – funkcja zatrzaśk jest wyłączona,
 - **z kanału logicznego** – funkcja zatrzaśk aktywowana zależnie od wartości kanału wybranego w parametrze **Źródło wyzwalania**,
 - **Źródło wyzwalania** – parametr widoczny dla **Tryb: z kanału logicznego**, za pomocą tego parametru wybierany jest kanał logiczny, będący źródłem wyzwalania funkcji zatrzaśk (gdy wartość kanału wyzwalającego jest ≤ 0 to zatrzaśk jest **aktywny**, dla wartości > 0 zatrzaśk jest **nieaktywny**),



Po uruchomieniu urządzenia, kanały logiczne, które miały aktywną funkcję zatrzaśk przyjmują wartość '0', a w panelu danych, w przypadku wyświetlania wartości kanału na ekranie w miejscu wartości pojawiają się pulsujące kreski '----'.

- blok parametrów **Przetwarzanie** – służy do skalowania i filtrowania danych (patrz poniżej w tym **Rozdz.**),
- blok parametrów **Wyświetlanie** – służy do wyboru sposobu i zakresu wyświetlania danych na ekranie urządzenia (patrz poniżej w tym **Rozdz.**),

Blok parametrów **Przetwarzanie**.

Do tego bloku należą parametry:

- **Skalowanie**,
- **Typ filtru**,
- **Zaokrąglenie**.

Po naciśnięciu przycisku **Skalowanie** pojawia się menu wyboru rodzaju skalowania. Znajdują się tam opcje:

- a) **wyłączone** – brak skalowania danych wejściowych,
- b) **liniowe** – po wybraniu tej opcji, pojawia się przycisk:
 - **Konfig.skalowania** – podmenu umożliwiające zmianę jednostki wyświetlanych danych oraz liniowe przeskalowanie wyniku za pomocą 2 punktów. Znajdują się w nim następujące parametry,
 - **Jedn.wejściowa** – parametr tylko do odczytu, wyświetlający jednostkę źródła kanału logicznego,
 - **Jedn.wyjściowa** – jednostka przeskalowanych danych,
 - do bloku parametrów **Punkt 1** należy:
 - **Wart.wejściowa** – wartość punktu **1** przed skalowaniem,
 - **Wart.wyjściowa** – wartość punktu **1** po skalowaniu,
 - do bloku parametrów **Punkt 2** należy:
 - **Wart.wejściowa** – wartość punktu **2** przed skalowaniem,
 - **Wart.wyjściowa** – wartość punktu **2** przed skalowaniem,

W urządzeniu MultiCon, skalowanie liniowe może odbywać się przy pomocy poniższej tabeli, przy czym współczynniki funkcji liniowej (skala i przesunięcie), są wartościami stałymi i powinny być wcześniej ustalone przez użytkownika.

	Wart.wejściowa	Wart.wyjściowa
Punkt 1	x_1	$y_1 = \text{skala} \cdot x_1 + \text{przesunięcie}$
Punkt 2	x_2	$y_2 = \text{skala} \cdot x_2 + \text{przesunięcie}$

Tab.7.2 Sposób obliczania Wartości wyjściowej

Przykład:

Zadanie polega na przeskalowaniu temperatury ze stopni Celsjusza, w których są wyskalowane moduły pomiarowe urządzenia MultiCon, na stopnie Fahrenheita.

Wzór określający zależność temperatury w stopniach Fahrenheita od temperatury w stopniach Celsjusza wygląda następująco:


$$T_F = 1,8 \cdot T_C + 32$$

gdzie:

- T_F – temperatura podana w stopniach Fahrenheita,
- T_C – temperatura podana w stopniach Celsjusza,
- 1,8 – skala
- 32 - przesunięcie

Zakładając, że zakres zmian temperatury wejściowej wynosi od -50°C od $+85^\circ\text{C}$ (przy czym ten zakres jest dowolny):

- parametr **Skalowanie** ustawiamy jako **liniowe**,
- wchodzimy do podmenu **Konfig.skalowania**:
 - w parametr **Jedn.wyjściowa** wpisujemy $^\circ\text{F}$,
 - w parametr **Wart.wejściowa** dla bloku **Punkt 1** wpisujemy **-50** (co jest dolną granicą zakresu),
 - w parametr **Wart.wyjściowa** dla bloku **Punkt 1** wpisujemy **-58** (zgodnie ze wzorem na T_F),
 - w parametr **Wart.wejściowa** dla bloku **Punkt 2** wpisujemy **85** (co jest górną granicą zakresu),
 - w parametr **Wart.wyjściowa** dla bloku **Punkt 2** wpisujemy **185** (zgodnie ze wzorem na T_F),

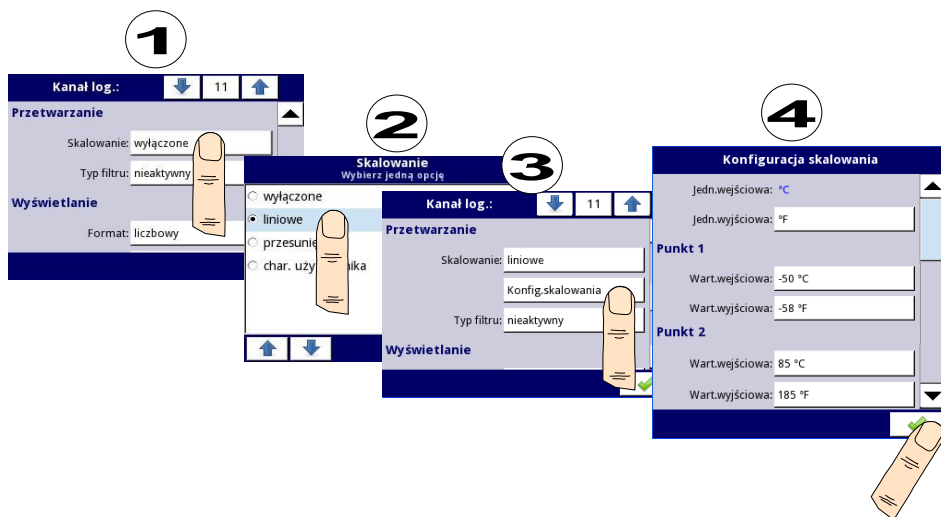

Rys. 7.37. Przykładowa konfiguracja bloku parametrów **Przetwarzanie**

c) **przesunięcie** – po wybraniu tej opcji, pojawia się przycisk:

- **Konfig.skalowania** – funkcja umożliwiająca przesunięcie danej wejściowej o stałą wartość dodatnią lub ujemną. Wyraża się ona wzorem:

$$y = x + \text{przesunięcie}$$

Znajdują się w niej następujące parametry:

- **Jedn.wejściowa** – parametr tylko do odczytu, wyświetlający jednostką źródła kanału logicznego,
- **Wartość dodawana** – definiuje wartość współczynnika **przesunięcie**,

d) **char. użytkownika** – Charakterystyki użytkownika definiowane są w postaci 1÷19 połączonych odcinków prostoliniowych (patrz **Rys. 7.38**) wyznaczanych na podstawie 2÷20 punktów wprowadzonych przez użytkownika do pamięci urządzenia. Po wybraniu tej opcji, pojawia się przycisk:

- **Konfiguracji skalowania** – podmenu umożliwiające definiowanie kolejnych punktów charakterystyki użytkownika. Znajdują się w nim następujące parametry:
 - **Wczytaj char. użytkownika** – kopiuje z pamięci wewnętrznej urządzenia, wcześniej pobraną z pamięci zewnętrznej flash konfigurację użytkownika o wybranej nazwie. Konfiguracja ta jest jednorazowo kopiowana do kanału logicznego, a modyfikacje pliku w pamięci wewnętrznej i konfiguracji w kanale nie mają wpływu na siebie nawzajem,
 - **Zapisz char. użytkownika** – zapisuje w pamięci wewnętrznej konfigurację użytkownika z bieżącego kanału logicznego pod wybraną nazwą,
 - **Jedn.wejściowa** – parametr tylko do odczytu, wyświetlający jednostkę źródła kanału logicznego

- **Jedn.wyjściowa** – jednostka przeskalowanych danych,
- **Liczba punktów** – parametr tylko do odczytu, wyświetla liczbę aktualnie zdefiniowanych punktów w charakterystyce,
- **Edycja punktów** – podmenu definiujące punkty charakterystyki:
 - **wartość wejściowa** – wartość punktu przed skalowaniem,
 - **wartość wyjściowa** – wartość punktu po skalowaniu,
 - **Dodaj punkt** – umieszcza nowy punkt za obecnie konfigurowanym,
 - **Kasuj punkt** – kasuje obecnie wyświetlany punkt, parametr nieaktywny gdy **Liczba punktów** w charakterystyce jest równa **2**,



Strzałki umieszczone w prawym górnym rogu ekranu pozwalają na przełączanie między kolejnymi punktami. Środkowy przycisk pozwala na bezpośredni wybór konkretnego punktu z listy.


Dla 2 punktów charakterystyka użytkownika działa jak **Skalowanie liniowe** (patrz podpunkt **b**). Dla większej liczby zdefiniowanych punktów, charakterystyka użytkownika jest złożeniem charakterystyk liniowych, dlatego dla danej wartości wejściowej x , otrzymana wartość wyjściowa y opisana jest zależnością:

$$y = skala_n \cdot x + przesunięcie_n$$

,gdzie **skala** i **przesunięcie** są współczynnikami odcinka prostoliniowego ograniczonego dwoma punktami (patrz **Rys. 7.38**), a $n=1, 2, \dots$ jest numerem odcinka.



W przypadku przekroczenia skrajnych wartości wyznaczonych punktów P_n , wartości wyjściowe są skalowane przez funkcje zdefiniowane na skrajnych odcinkach prostoliniowych.

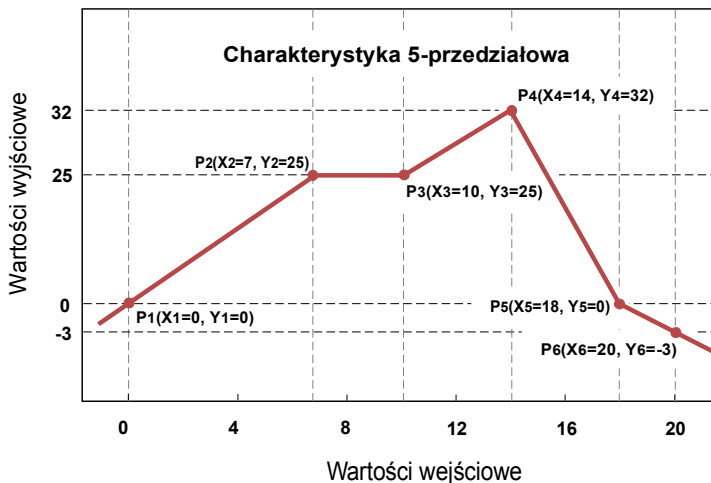


Rys. 7.38 Przykładowa charakterystyka użytkownika

Przykład:

Kroki utworzenia charakterystyki użytkownika składającej się z 6 punktów (jak na **Rys. 7.38**) wyglądają następująco:

1. Naciskając przycisk **Skalowanie** wchodzimy w menu i wybieramy opcję **char. użytkownika** (punkt (1) i (2) na **Rys. 7.39**).
2. Naciskamy przycisk **Konfig.skalowania** a następnie **Edycja punktów** (punkt (3) i (4) na **Rys. 7.39**).
3. Dla punktu 1 ustawiamy **Wartość wejściową** oraz **Wartość wyjściową** (punkt (5) na **Rys. 7.39**).

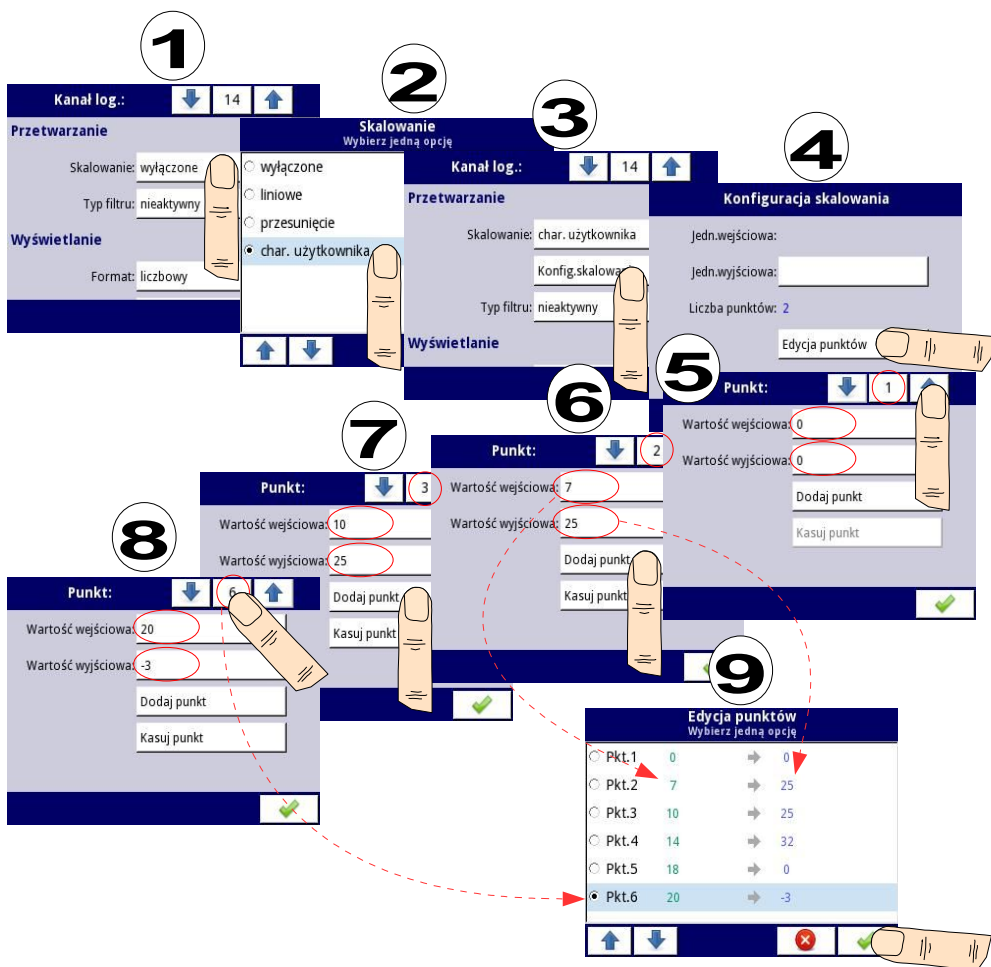

Rys. 7.39 Sposób konfiguracji przykładowej charakterystyki użytkownika

4. Przelączamy ekran za pomocą strzałek do punktu 2 i tam również ustawiamy **wartość wejściową** i **wyjściową** (punkt (6) na **Rys. 7.39**).

5. Aby dodać lub skasować kolejne punkty należy użyć przycisku **Dodaj punkt** lub przy kasowaniu **Kasuj punkt** (punkt **(7)** na **Rys. 7.39**).
6. Gdy chcemy dodać punkt pomiędzy już istniejącymi np. pomiędzy punktem 5 a 6, wchodzimy w edycję punktu 5 a następnie dodajemy nowy punkt poprzez naciśnięcie przycisku **Dodaj punkt**.
7. Na koniec możemy sprawdzić wszystkie zdefiniowane punkty poprzez naciśnięcie środkowego przycisku między strzałkami w prawym górnym rogu ekranu (punkt **(8)** i **(9)** na **Rys. 7.39**).

Typ filtru

Parametr **Typ filtru** posiada opcje:

- **nieaktywny** – filtracja wartości wejściowej jest wyłączona,
- **wygładzanie** – włącza filtr wygładzający, wyrażający się wzorem:

$$Y_n = X_n \cdot \left(1 - e^{-\frac{0,1 \text{ sek.}}{w}}\right) + Y_{n-1} \cdot e^{-\frac{0,1 \text{ sek.}}{w}}$$

, gdzie

n – próbka, gdzie $n=1, 2, 3 \dots$,

Y_n – wartość wyjściowa dla n-tej próbki,


Y_{n-1} – wartość wyjściowa dla n-1 próbki,

X_n – wartość wejściowa dla n-tej próbki

w – stała czasowa podawana w sekundach, współczynnik filtru ustawiany przez użytkownika (możliwość ustawiania wartości ≥ 0 , przy czym dla wartości **0** filtr jest wyłączony),


0,1 sek. - czas próbkowania,

Po wybraniu opcji **wygładzanie** parametru **Typ filtru** w menu pojawia się dodatkowy parametr **Konfiguracja filtru**, po naciśnięciu którego użytkownik ma możliwość ustawienia współczynnika filtru: **stała czasowa** (patrz współczynnik **w** w powyższym wzorze).

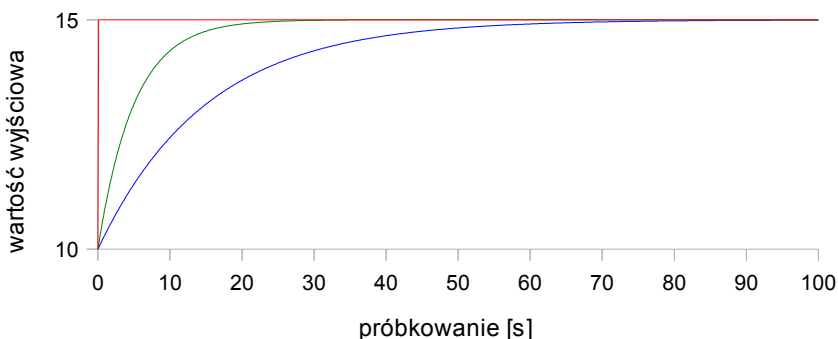

Rys. 7.40 Przykładowy przebieg sygnału wejściowego (wykres czerwony) oraz sygnał przefiltrowany dla $w=5$ (wykres zielony) i $w=15$ (wykres niebieski)

- **detekcja szczytów** – funkcja pozwalająca na detekcję i wizualizację wartości szczytowych sygnału mierzonego. Wykrycie wartości szczytowej następuje w przypadku gdy wartość sygnału mierzonego wzrośnie a następnie zmaleje (lub na odwrót) o wartość co najmniej równą tej podanej przez użytkownika. Wykryta wartość szczytowa jest następnie wyświetlana przez okres czasu podany przez użytkownika. Jeżeli w trakcie wyświetlania wartości szczytowej wykryty zostanie nowy szczyt, to wartość wyświetlana zostanie uaktualniona i rozpocznie się nowy okres wyświetlania o tej samej długości. Po zakończeniu okresu wyświetlania lub w przypadku niewykrycia szczytu urządzenie wyświetla bieżącą wartość pomiaru (patrz **Rys. 7.41**). Po wybraniu tej opcji, pojawi się przycisk **Konfig.filtru**, który zawiera parametry konfiguracyjne tego filtru:
 - **Tryb** – pozwala wybrać tryb pracy filtru,
 - **szczyty** – funkcja wykrywa wartości maksymalne w wybranym kanale,
 - **doliny** – funkcja wykrywa wartości minimalne w wybranym kanale,
 - **Wartość** – poziom sygnału wejściowego o jaki musi on zmaleć lub wzrosnąć aby została wykryta wartość szczytowa,
 - **Czas podtrzymania** – czas jaki zostanie podtrzymana wykryta wartość szczytowa, pod warunkiem, że nie zostanie wykryta nowa lub nie zostanie skasowana,
 - **Tryb resetu** – włącza i wyłącza możliwość resetowania wykrytej wartości szczytowej,
 - **nieaktywny** – reset wartości szczytowej nie jest aktywny,
 - **z kanału logicznego** – pozwala wybrać kanał logiczny w którym wartość większa od zera będzie resetować wykryte szczyty,
 - **Źródło resetu** – zawiera listę kanałów, z której wybrany będzie źródłem resetu wykrytej wartości szczytowej,

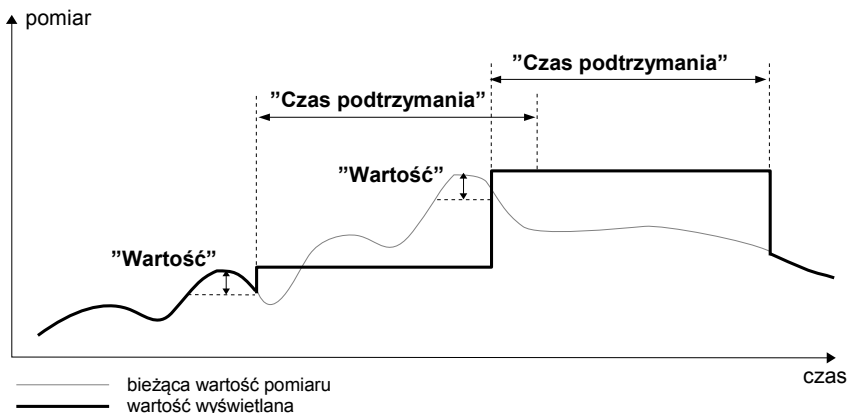

Rys. 7.41. Sposób detekcji wartości szczytowych

Zaokrąglanie

Zaokrągla wartości liczbowe zgodnie z ustawieniem parametru **Precyzja**.

Parametr **Zaokrąglanie** posiada opcje:

- **nieaktywny** – zaokrąglenie liczb nie jest aktywne. Wartości liczbowe przechowywane są z maksymalną precyzją. Jedynie ich wyświetlanie jest dostosowane do ustawień parametru **Precyzja**,
- **standardowe** – wartości liczbowe zaokrąglane są w dół, gdy cyfry na najmniej ważnej pozycji są z przedziału <0, 4>, a zaokrąglane w górę, gdy cyfry na najmniej ważnej pozycji są z przedziału <5, 9>.
- **w dół** – wartości liczbowe zaokrąglane są zawsze w dół,
- **w górę** – wartości liczbowe zaokrąglane są zawsze w górę,

Przykłady działania funkcji **Zaokrąglanie**:

Wartość wejściową funkcji **Zaokrąglanie** wynosi **3.456789**. W **Tab. 7.3** przedstawiono wyniki wszystkich dostępnych rodzajów zaokrągleń (poziomo) dla wszystkich wartości parametru **Precyzja** (pionowo).

	0	0.0	0.00	0.000	0.0000
standardowe	3	3.5	3.46	3.457	3.4568
w dół	3	3.4	3.45	3.456	3.4567
w górę	4	3.5	3.46	3.457	3.4568

*Tab. 7.3 Przykłady działania funkcji **Zaokrąglanie***

Blok parametrów **Wyświetlanie**.

Do stałych parametrów bloku **Wyświetlanie** należy:

- **Format** – formaty danych kanału logicznego:
 - **liczbowy** – wyświetla wartość kanału logicznego w postaci liczby,
 - **dwustanowy** – pozwala aby kanał logiczny znajdował się w jednym z dwóch stanów, przy czym stan wyłączenia wyświetlany jest dla wartości ≤ 0 , a stan włączenia wyświetlany jest dla wartości > 0 ,
 - **czasowy** – umożliwia wyświetlanie wartości w kanale logicznym w postaci czasu. Kanał logiczny w tym formacie, będzie zawsze traktował swoją wartość jako liczbę sekund na podstawie których będzie obliczana i wyświetlana wartość zgodnie z parametrem **Wzorzec**.
- **Wzorzec czasu** – występuje tylko dla parametru **Format** ustawionego jako **czasowy**; pozwala użytkownikowi na zdefiniowanie wzorca czasowego zgodnie z własnym uznaniem, z uwzględnieniem faktu iż większe jednostki nie mogą znajdować się za mniejszymi, a różne jednostki muszą zostać rozdzielone znakiem dwukropka. Dozwolone jest tworzenie jednostek o dowolnej liczbie cyfr. Wpisanie niedozwolonego wzorca sprawi, że zostanie on poprawiony na domyślny.
- **Precyzja** – parametr ten występuje gdy **Format** ustawiony jest jako **liczbowy** lub **czasowy** i określa z jaką precyzją ma być wyświetlana wartość wyjściowa (patrz **Rys. 7.43**),
- **Tekst stanu wyłączenia** – występuje gdy **Format** ustawiony jest jako **dwustanowy**, przy pomocy tego parametru wartość wejściowa ≤ 0 jest zastępowana tekstem zdefiniowanym przez użytkownika, domyślnie występuje tekst **OFF**.

- **Tekst stanu załączenia** – występuje gdy **Format** ustawiony jest jako **dwustanowy**, przy pomocy tego parametru wartość wejściowa **> 0** jest zastępowana tekstem zdefiniowanym przez użytkownika, domyślnie występuje tekst **ON**.

Tekst stanu wyłączenia i załączenia może mieć postać:

- tekst z czarną czcionką np. ALARM, off, OK,
 - tekst z użyciem cyfr i znaków specjalnych np: ALARM_#12
 - tekst z użyciem kolorów czcionki lub/i koloru tła np: **OFF** **ON**
 - bez tekstu, wyłącznie kolory – szerokość prostokąta wyświetlanego koloru definiujemy za pomocą przycisku **Spacja** (pusty ciąg znaków), a kolor za pomocą koloru tła np:
- **Cyfry** – parametr ten występuje gdy **Format** ustawiony jest jako **liczbowy** lub **czasowy**; umożliwia wybór części liczby reprezentującej wartość kanału logicznego, która ma zostać wyświetlona na ekranie,


Przykład liczby reprezentującej wartość kanału logicznego dla formatu liczbowego:

1	2	5	6	2	8	0	2	2	1	5	8	6	4	.	8	7	3
część 1 z 3						część 2 z 3						część 3 z 3					
						część 1 z 2						część 2 z 2					
												wszystkie cyfry (ograniczone możliwością wyświetlania maksymalnie 5 cyfr plus przecinek na ekranie)					

- W parametrze **Cyfry** dostępne są opcje:
 - **wszystkie cyfry** – brak wyodrębnienia części liczby reprezentującej wartość kanału logicznego, która ma zostać wyświetlona na ekranie; przy tej opcji liczba ograniczona jest jedynie możliwością wyświetlania na ekranie urządzenia;
 - **część 1 z 2** – wyodrębnienie starszej części liczby reprezentującej wartość kanału logicznego, która ma zostać wyświetlona na ekranie,
 - **część 2 z 2** – wyodrębnienie młodszej części liczby reprezentującej wartość kanału logicznego, która ma zostać wyświetlona na ekranie,
 - **część 1 z 3** – wyodrębnienie starszej części liczby reprezentującej wartość kanału logicznego, która ma zostać wyświetlona na ekranie,
 - **część 2 z 3** – wyodrębnienie środkowej części liczby reprezentującej wartość kanału logicznego, która ma zostać wyświetlona na ekranie,
 - **część 3 z 3** – wyodrębnienie młodszej części liczby reprezentującej wartość kanału logicznego, która ma zostać wyświetlona na ekranie,


Dla formatu czasowego, w kanale wyświetlanych może być do 6 cyfr, trzech znaków specjalnych (dwukropki, kropka), jednakże nie więcej niż osiem znaków oraz minus. Na podstawie parametru **Cyfry** oraz **Precyzja**, urządzenie będzie wyświetlało czas począwszy od najmłodszej jednostki z zachowaniem wszelkich zastrzeżeń, patrz **Rys. 7.42**.

Znak minus jest wyświetlany tylko przed najstarszą jednostką wybraną w parametrze **Wzorzec czasu**. Gdy ta jednostka nie jest wyświetlana w kanale logicznym, znak minus również się nie pojawi, a wartość tego kanału będzie traktowana jak wartość dodatnia.

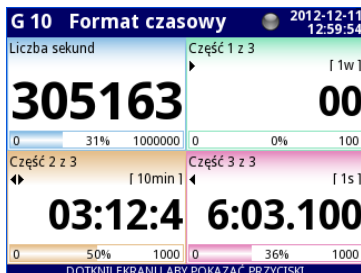

Rys. 7.42. Przykładowy widok kanałów logicznych w **Formacie czasowym**, z precyzją **0.000** oraz o standardowym **Wzorcu czasu** [ww:dd:hh:mm:ss].

- **Wartość dolna wykresu** – wartość zakresu dolnego dla wykresów, słupków, wskaźówek oraz wskaźników procentowych (patrz **Rys. 7.43**),
- **Wartość górna wykresu** – wartość zakresu górnego dla wykresów, słupków, wskaźówek oraz wskaźników procentowych (patrz **Rys. 7.43**),

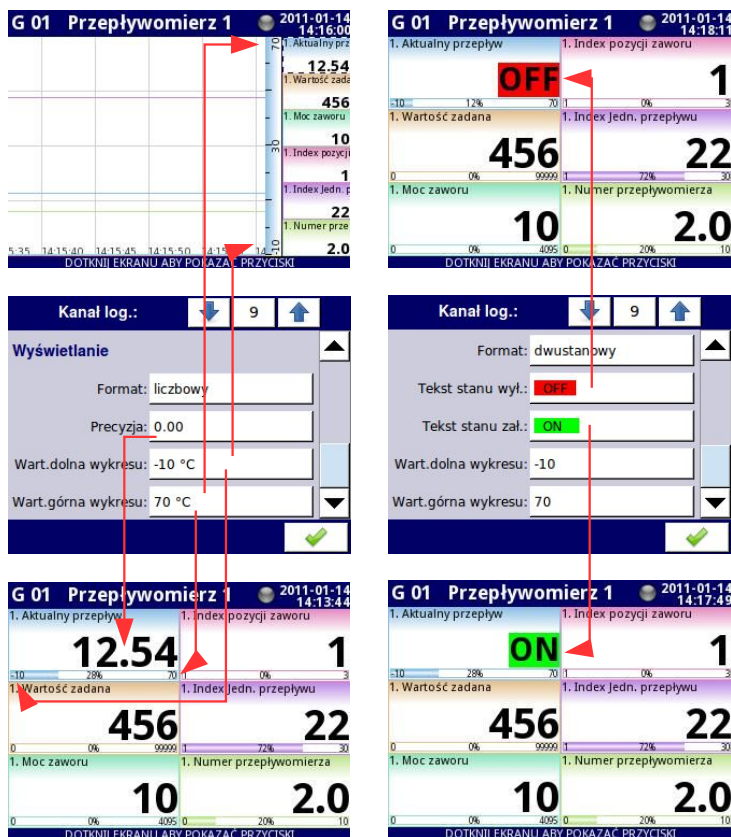

Rys. 7.43. Menu kanału wejściowego – dwa różne widoki parametrów **Wyświetlanie**.


Aby obliczyć wartość procentową jaką wyświetli urządzenie we wskaźniku procentowym, wykorzystuje się wzór:

$$R = \frac{V - Lo}{Hi - Lo} \cdot 100\%$$

gdzie:

- R – wynik wyświetlany w procentach
- V – wartość w kanale logicznym
- Lo – dolna wartość wykresu w kanale logicznym
- Hi – górna wartość wykresu w kanale logicznym

- **Podświetlenie kanału** – blok parametrów służących do zmiany koloru czcionki, wyświetlanego tła i jego trybu w kanale logicznym. Można w nim ustawić do 3 różnych wariantów podświetlenia, w zależności od wagi występującego zdarzenia, które ma w tym kanale wyzwoić podświetlenie.

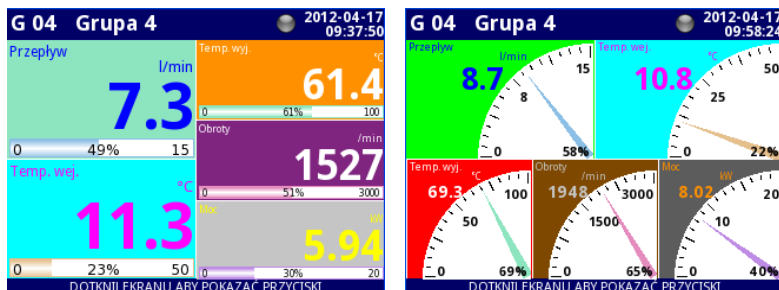


Rys. 7.44 Przykładowe podświetlenia kanałów logicznych

W bloku **Podświetlenie kanału** występują następujące parametry:

- **Tryb podświetlenia** – służy do wyboru sposobu podświetlenia. Możliwe jest wybranie opcji: nieaktywny, stały, pulsujący,
- **Okres** – pojawia się gdy parametr **Tryb podświetlenia** zostanie ustawiony na **pulsujący**. Określa okres pulsowania podświetlenia,
- **Czas podtrzymania** – minimalny czas w jakim będzie aktywny wybrany wariant podświetlenia, nawet gdy w tym czasie zaniknie sygnał wyzwalający. Należy jednak zwrócić uwagę na hierarchię. Jeśli wyzwolony będzie wariant o wyższym numerze, to nawet jeśli jego czas podtrzymania nie upłynie, a pojawi się wyzwolenie dla wariantu o niższym numerze, zostanie wyświetlony ten ostatni,
- **Źródło wyzwolenia** – za pomocą tego parametru wybierany jest kanał logiczny będący źródłem wyzwolenia podświetlenia kanału. Gdy w kanale źródłowym występuje wartość ≤ 0 to podświetlenie jest nieaktywne, gdy wartość ta jest > 0 to podświetlenie jest aktywne,
- **Stan dla alarmu** – ustala sposób reakcji podświetlenia na stan alarmowy tzn. **Err**, **Hi** lub **Lo** pojawiającym się w kanale logicznym wybranym w parametrze **Źródło wyzwolenia**:
 - **brak wyzwolenia** – wybrany wariant podświetlenia nie będzie aktywny podczas stanu alarmowego,
 - **wyzwolenie wymuszone** – wybrany wariant podświetlenia będzie aktywny podczas stanu alarmowego,
- **Kolor** – ustala kolor tła kanału oraz czcionki podczas podświetlenia (patrz **Rys. 7.45**),



Za pomocą strzałek umieszczonych w prawym górnym rogu ekranu, wybierany jest wariant podświetlenia, który ma być skonfigurowany. Środkowy przycisk pozwala na bezpośredni wybór konkretnego wariantu z listy.

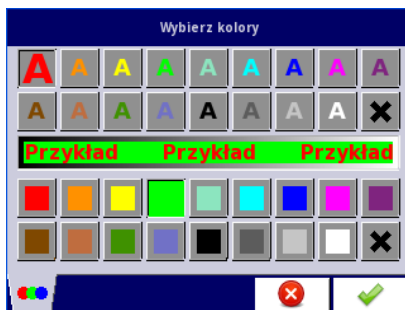

Rys. 7.45 Okno edycji koloru

Uwagi dotyczące wyświetlania:

- Precyzja wyświetlanych danych może być ustawiona w urządzeniu z dowolną dokładnością (do 4-miejsca po przecinku), jednak trzeba pamiętać o tym, że rozdzielczość i dokładność zewnętrznych czujników dołączonych do urządzenia jest skończona i przeważnie nie lepsza niż 0.1%.
- Należy zwrócić uwagę, na hierarchie wariantów podświetleń. Jeżeli będą wyzwolone dwa lub trzy warianty jednocześnie, wyświetlony zostanie ten o najniższym numerze.
- Skala czasu jest wspólna dla całej **Grupy** i może być ustawiona w menu **Grupy** (patrz **Rozdz. 7.14. GRUPY**).

Przykładowe konfiguracje Podświetlenia kanału.Przykład 1:Treść zadania:

Zadanie polega na zobrazowaniu użytkownikowi za pomocą pulsującego podświetlenia kanału alarmującego o tym, że zmierzona wartość prądu pobieranego przez odbiornik wyszła poza wybrany przez niego zakres.

Rozwiązanie:

Po skonfigurowaniu urządzenia, oraz jego podłączeniu do przyrządów pomiarowych przystępujemy do ustawiania podświetlenia.

Do wykonania zadania, potrzebne będą skonfigurowane 4 kanały logiczne oraz przełącznik wirtualny:

- a) Kanał w którym mierzymy pobór prądu przez odbiornik.
- b) Kanał z nastawą górnego progu alarmowego.
- c) Kanał z nastawą dolnego progu alarmowego.
- d) Kanał w którym użytkownik będzie informowany o stanie alarmu.
- e) Przełącznik wirtualny, określający w której chwili czasu ma aktywować się alarm.

Kanał logiczny 1: Pomiar poboru prądu:

- w parametr **Nazwa** wpisujemy **Wartość prądu**,
- parametr **Tryb** ustawiamy jako **Wejście sprzętowe**,
- parametr **Źródło** ustawiamy jako **Wej.A1 : Prądowe**,
- parametr **Precyzja** ustawiamy jako **0.00**,
- w parametr **Wart.dolna wykresu** wpisujemy **0**,
- w parametr **Wart.górna wykresu** wpisujemy **22**,
- pozostałe parametry pozostawiamy w ustawieniach domyślnych,

Kanał logiczny 2: Nastawa górnego progu alarmowego:

- w parametr **Nazwa** wpisujemy **Próg górny**,
- parametr **Tryb** ustawiamy jako **Wartość zadana**,
- parametr **Przycisk edycji** ustawiamy jako **aktywny**,
- w parametr **Jednostka** wpisujemy **mA**,
- parametr **Precyzja** ustawiamy jako **0.00**,
- w parametr **Wart.dolna wykresu** wpisujemy **0**,
- w parametr **Wart.górna wykresu** wpisujemy **22**,
- pozostałe parametry pozostawiamy w ustawieniach domyślnych,

Kanał logiczny 3: Nastawa dolnego progu alarmowego:

- w parametr **Nazwa** wpisujemy **Próg dolny**,
- parametr **Tryb** ustawiamy jako **Wartość zadana**,
- parametr **Przycisk edycji** ustawiamy jako **aktywny**,
- w parametr **Jednostka** wpisujemy **mA**,
- parametr **Precyzja** ustawiamy jako **0.00**,
- w parametr **Wart.dolna wykresu** wpisujemy **0**,
- w parametr **Wart.górna wykresu** wpisujemy **22**,
- pozostałe parametry pozostawiamy w ustawieniach domyślnych,

Kanał logiczny 4: Wyświetlanie stanu alarmowego:

- w parametr **Nazwa** wpisujemy **Stan alarmu**,
- parametr **Tryb** ustawiamy jako **Podgląd wyjścia**,
- parametr **Źródło** ustawiamy jako **Wyj.V1 : Przełącznik wirt.**,
- parametr **Format** ustawiamy jako **dwustanowy**,
- w parametr **Tekst stanu wył.** wpisujemy **Brak alarmu**,
- w parametr **Tekst stanu zał.** wpisujemy **ALARM**.
- parametr **Wart.dolna wykresu** wpisujemy **0**,
- w parametr **Wart.górna wykresu** wpisujemy **22**,
- dla podmenu **Podświetlenie kanału**:
 - ustawiamy **Kolor podświetlenia** na wartości **1**,
 - parametr **Tryb podświetlenia** ustawiamy jako **pulsujący**,
 - w parametr **Okres** wpisujemy **1**,
 - w parametr **Czas podtrzymania** wpisujemy **3**,
 - parametr **Wyzwalanie** ustawiamy na kanał logiczny, który aktualnie konfigurujemy (w naszym przykładzie będzie to kanał logiczny nr 4 o nazwie **Stan alarmu**),
 - parametr **Poziomy dla alarmu** ustawiamy jako **brak wyzwolenia**,
 - przechodzimy do parametru **Kolor** i wybieramy ustawienia koloru czcionki nazwy kanału (u góry ekranu) oraz tła kanału (u dołu ekranu),
 - dla **Koloru podświetlenia 2** oraz **3**, **Tryb podświetlenia** ustawiamy jako **nieaktywny**,

Przełącznik wirtualny V1: Wyznaczenie chwil aktywacji alarmu:

- parametr **Tryb** ustawiamy jako **Poza zakresem**,
- parametr **Źródło** ustawiamy jako kanał logiczny, nazwany **Wartość prądu**,
- parametr **Stan alarmowy** ustawiamy jako **załączony**,
- parametr **Tryb progu** ustawiamy jako **Kanał**,
- parametr **Niższy próg** ustawiamy jako kanał, który skonfigurowaliśmy pod nazwą **Próg górny**,
- parametr **Wyższy próg** ustawiamy jako kanał, który skonfigurowaliśmy pod nazwą **Próg dolny**,
- pozostałe parametry pozostawiamy w ustawieniach domyślnych,

Przykład 2:

Treść zadania:

Zadanie polega na zakomunikowaniu użytkownikowi o stanie temperatury oraz podświetleniu kanału wyświetlającego temperaturę w zależności w jakim przedziale się ona znajduje.

Rozwiązanie:

Po skonfigurowaniu urządzenia, oraz jego podłączeniu do przyrządów pomiarowych przystępujemy do ustawiania podświetlenia.

Do wykonania zadania, potrzebne będzie skonfigurowanych 7 kanałów logicznych:

- a) Kanał z nastawą pierwszego proggu.
- b) Kanał z nastawą drugiego proggu.
- c) Kanał z nastawą trzeciego proggu.
- d) Kanał dzięki któremu będziemy wiedzieć w której chwili czasu ma pojawić się pierwszy alarm.
- e) Kanał dzięki któremu będziemy wiedzieć w której chwili czasu ma pojawić się drugi alarm.
- f) Kanał dzięki któremu będziemy wiedzieć w której chwili czasu ma pojawić się trzeci alarm.
- g) Kanał w którym mierzymy temperaturę, oraz wyświetlane będą stany alarmowe.

Kanał logiczny 1: Nastawa pierwszego proggu alarmowego:

- w parametr **Nazwa** wpisujemy **Pierwszy próg**,
- parametr **Tryb** ustawiamy jako **Wartość zadana**,
- parametr **Przycisk edycji** ustawiamy jako **aktywny**,
- w parametr **Jednostka** wpisujemy **°C**,
- parametr **Precyzja** ustawiamy jako **0.0**,
- w parametr **Wart.dolna wykresu** wpisujemy **-50**,
- w parametr **Wart.górna wykresu** wpisujemy **85**,
- pozostałe parametry pozostawiamy w ustawieniach domyślnych,

Kanał logiczny 2: Nastawa drugiego proggu alarmowego:

- w parametr **Nazwa** wpisujemy **Drugi próg**,
- parametr **Tryb** ustawiamy jako **Wartość zadana**,
- parametr **Przycisk edycji** ustawiamy jako **aktywny**,
- w parametr **Jednostka** wpisujemy **°C**,
- parametr **Precyzja** ustawiamy jako **0.0**,
- w parametr **Wart.dolna wykresu** wpisujemy **-50**,
- w parametr **Wart.górna wykresu** wpisujemy **85**,
- pozostałe parametry pozostawiamy w ustawieniach domyślnych,

Kanał logiczny 3: Nastawa trzeciego proggu alarmowego:

- w parametr **Nazwa** wpisujemy **Trzeci próg**,
- parametr **Tryb** ustawiamy jako **Wartość zadana**,
- parametr **Przycisk edycji** ustawiamy jako **aktywny**,
- w parametr **Jednostka** wpisujemy **°C**,
- parametr **Precyzja** ustawiamy jako **0.0**,
- w parametr **Wart.dolna wykresu** wpisujemy **-50**,
- w parametr **Wart.górna wykresu** wpisujemy **85**,
- pozostałe parametry pozostawiamy w ustawieniach domyślnych,

Kanał logiczny 4: Obliczanie chwili czasu aktywacji pierwszego alarmu:

- w parametr **Nazwa** wpisujemy **Pomiar – 1 próg**,
- parametr **Tryb** ustawiamy jako **Funkcja matematyczna**,

- dla podmenu **Funkcja**:
 - parametr **Funkcja** ustawiamy jako **X – Y**,
 - parametr **Źródło X** ustawiamy jako kanał logiczny, w którym jest widoczny pomiar temperatury,
 - parametr **Tryb źródła** ustawiamy jako **kanał**,
 - parametr **Źródło Y** ustawiamy jako kanał, który skonfigurowaliśmy pod nazwą **Pierwszy próg**,
- parametr **Precyzja** ustawiamy jako **0.0**,
- w parametr **Wart.dolna wykresu** wpisujemy **-50**,
- w parametr **Wart.górna wykresu** wpisujemy **85**,
- pozostałe parametry pozostawiamy w ustawieniach domyślnych,

Kanał logiczny 5: Obliczanie chwili czasu aktywacji drugiego alarmu:

- w parametr **Nazwa** wpisujemy **Pomiar – 2 próg**,
- parametr **Tryb** ustawiamy jako **Funkcja matematyczna**,
- dla podmenu **Funkcja**:
 - parametr **Funkcja** ustawiamy jako **X – Y**,
 - parametr **Źródło X** ustawiamy jako kanał logiczny, w którym jest widoczny pomiar temperatury,
 - parametr **Tryb źródła Y** ustawiamy jako kanał,
 - parametr **Źródło Y** ustawiamy jako kanał, który skonfigurowaliśmy pod nazwą **Drugi próg**,
- parametr **Precyzja** ustawiamy jako **0.0**,
- w parametr **Wart.dolna wykresu** wpisujemy **-50**,
- w parametr **Wart.górna wykresu** wpisujemy **85**,
- pozostałe parametry pozostawiamy w ustawieniach domyślnych,

Kanał logiczny 6: Obliczanie chwili czasu aktywacji trzeciego alarmu:


- w parametr **Nazwa** wpisujemy **Pomiar – 3 próg**,
- parametr **Tryb** ustawiamy jako **Funkcja matematyczna**,
- dla podmenu **Funkcja**:
 - parametr **Funkcja** ustawiamy jako **X – Y**,
 - parametr **Źródło X** ustawiamy jako kanał logiczny, w których jest widoczny pomiar temperatury,
 - parametr **Tryb źródła Y** ustawiamy jako **kanał**,
 - parametr **Źródło Y** ustawiamy jako kanał, który skonfigurowaliśmy pod nazwą **Trzeci próg**,
- parametr **Precyzja** ustawiamy jako **0.0**,
- w parametr **Wart.dolna wykresu** wpisujemy **-50**,
- w parametr **Wart.górna wykresu** wpisujemy **85**,
- pozostałe parametry pozostawiamy w ustawieniach domyślnych,

Kanał logiczny 7: Pomiar temperatury:

- w parametr **Nazwa** wpisujemy **Temperatura**,
- parametr **Tryb** ustawiamy jako **Wejście sprzętowe**,
- parametr **Źródło** ustawiamy jako **Wej.A4 : Temp.konektorów**,
- parametr **Precyzja** ustawiamy jako **0.0**,
- w parametr **Wart.dolna wykresu** wpisujemy **-50**,
- w parametr **Wart.górna wykresu** wpisujemy **85**,
- dla podmenu **Podświetlenie kanału**:
 - ustawiamy **Kolor podświetlenia** na wartość **1**,
 - parametr **Tryb podświetlenia** ustawiamy jako stały,
 - w parametr **Czas podtrzymania** wpisujemy **5**,

- parametr **Wyzwalanie** ustawiamy jako kanał, który skonfigurowaliśmy pod nazwą **Pomiar – 3 próg**,
 - parametr **Poziom dla alarmu** ustawiamy jako **brak wyzwolenia**,
 - przechodzimy do parametru **Kolor** i wybieramy dowolne ustawienia koloru czcionki nazwy kanału (u góry ekranu) oraz tła kanału (u dołu ekranu),
 - ustawiamy **Kolor podświetlenia** na wartość **2**,
 - parametr **Tryb podświetlenia** ustawiamy jako **pulsujący**,
 - w parametr **Okres** wpisujemy **3**,
 - w parametr **Czas podtrzymania** wpisujemy **3**,
 - parametr **Wyzwalanie** ustawiamy jako kanał, który skonfigurowaliśmy pod nazwą **Pomiar – 2 próg**,
 - parametr **Poziom dla alarmu** ustawiamy jako **brak wyzwolenia**,
 - przechodzimy do parametru **Kolor** i wybieramy dowolne ustawienia koloru czcionki nazwy kanału (u góry ekranu) oraz tła kanału (u dołu ekranu),
 - ustawiamy **Kolor podświetlenia** na wartości **3**,
 - parametr **Tryb podświetlenia** ustawiamy jako **pulsujący**,
 - w parametr **Okres** wpisujemy **1**,
 - w parametr **Czas podtrzymania** wpisujemy **1**,
 - parametr **Wyzwalanie** ustawiamy jako kanał, który skonfigurowaliśmy pod nazwą **Pomiar – 1 próg**,
 - parametr **Poziom dla alarmu** ustawiamy jako **brak wyzwolenia**,
 - przechodzimy do parametru **Kolor** i wybieramy dowolne ustawienia koloru czcionki nazwy kanału (u góry ekranu) oraz tła kanału (u dołu ekranu),
- pozostałe parametry pozostawiamy w ustawieniach domyślnych.

7.8.2. Kanały logiczne – Tryb Wejście sprzętowe

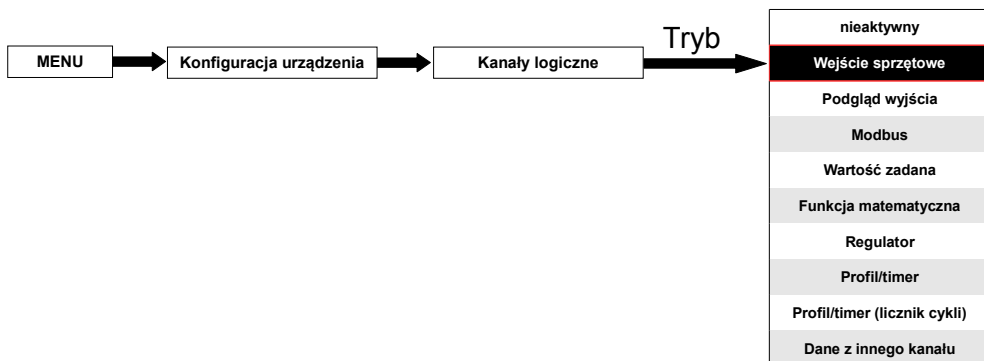


Tryb **Wejście sprzętowe** pozwala użytkownikowi skonfigurować urządzenie w celu odczytu danych pochodzących z zainstalowanych w nim modułów wejściowych, aby wyświetlić je na ekranie, użyć w przeliczeniach w innych kanałach logicznych lub użyć ich jako źródła danych dla wyjścia sterowania dowolnym obiektem.

Do parametrów **Kanału logicznego** w trybie **Wejście sprzętowe** należy:

- **Nazwa** – nadaje nazwę wybranego kanału,
- **Jednostka** – jest powiązana ze źródłem danych kanału; dla wbudowanych modułów pojawia się automatycznie domyślna jednostka,
- **Tryb=Wejście sprzętowe** – w tym parametrze wybierany jest rodzaj źródła danych dla kanału logicznego,
- **Źródło** – ten parametr pozwala wybrać źródło danych dla kanału logicznego z listy dostępnych wejść sprzętowych (patrz poniżej w tym **Rozdz.**),
- przycisk **Konfiguracja źródła** – po naciśnięciu tego przycisku użytkownik może zmienić konfigurację źródła danych, np. zakres pracy (patrz poniżej w tym **Rozdz.**). Innym sposobem zmiany **Konfiguracji źródła** jest przejście do menu **Wejścia wbudowane** (patrz **Rozdz. 7.9**),
- blok parametrów **Zatrask** – umożliwia ustawianie funkcji zatrask polegającej na przytrzymaniu ostatniej wartości kanału (omówiono w **Rozdz. 7.8.1 Kanały logiczne – Ustawienia ogólne**),
- blok parametrów **Przetwarzanie** – służy do skalowania i filtrowania danych (omówiono w **Rozdz. 7.8.1. Kanały logiczne – Ustawienia ogólne**),
- blok parametrów **Wyświetlanie** – służy do wyboru sposobu i zakresu wyświetlania danych na ekranie urządzenia (omówiono w **Rozdz. 7.8.1 Kanały logiczne – Ustawienia ogólne**).

Parametr **Źródło** w trybie **Wejście sprzętowe**

Po naciśnięciu przycisku **Źródło** pojawia się lista dostępnych wejść sprzętowych, z której zaznaczona opcja będzie źródłem danych dla tego kanału logicznego. Wygląd przykładowej listy dostępnych wejść sprzętowych dla urządzenia posiadającego jeden moduł **I16** - moduł 16 wejść prądowych (patrz **Dodatki 8.2. UI4, UI8, UI12, UI16, U24, I16, I24, - MODUŁY POMIAROWE DO POMIARU NAPIĘCIA I PRĄDU**) został przedstawiony na **Rys. 7.46**.

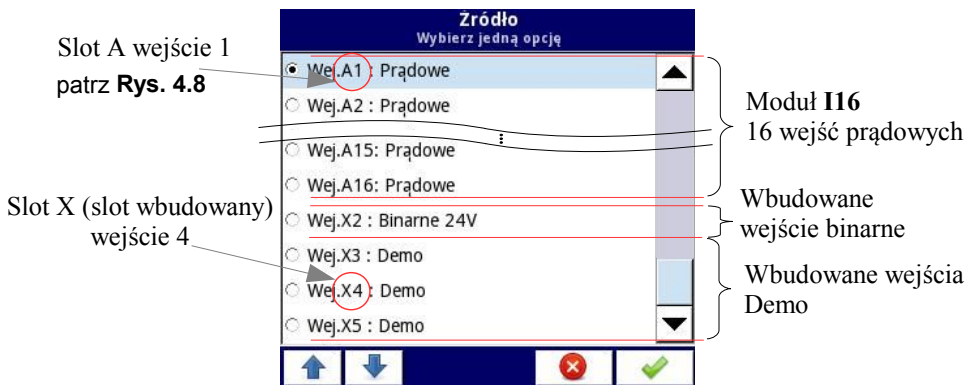

Rys. 7.46. Przykładowe opcje dla **Źródła** w trybie **Wejście sprzętowe**



W urządzeniu występują 2 sposoby konfiguracji źródła wejść sprzętowych:

- Za pomocą przycisku **Konfiguracja źródła** w menu **Kanały logiczne** w trybie **Wejście sprzętowe**,
- Bezpośrednio za pomocą menu **Wejścia wbudowane**,


Źródłem dla trybu **Wejście sprzętowe** mogą być (w kolejności takiej samej jak na liście w urządzeniu – patrz **Rys. 7.46**) :

- a) zamontowane moduły wejściowe w odpowiednich slotach A, B lub C (patrz **Rys. 4.8**) – lista dostępnych aktualnie modułów znajduje się na stronie internetowej producenta

Opis parametrów dla modułów wejściowych został przedstawiony w **Rozdz. 7.9.2**.

Kroki postępowania w celu zmiany **Konfiguracji źródła** dla przykładowych 3 modułów pokazano na **Rys. 7.47**:

- krok (1) – wybór **Źródła** dla kanału w trybie **Wejście sprzętowe**, np.: **Wej.A1: Prądowe** – nacisnąć przycisk **Konfiguracja źródła**,
- krok (2) – nacisnąć na przycisk **Tryb** w celu zmiany zakresu wejścia prądowego,
- krok (3) – wybrać z listy dostępnych opcji żądany zakres – np.: **Prądowy 0-20mA**

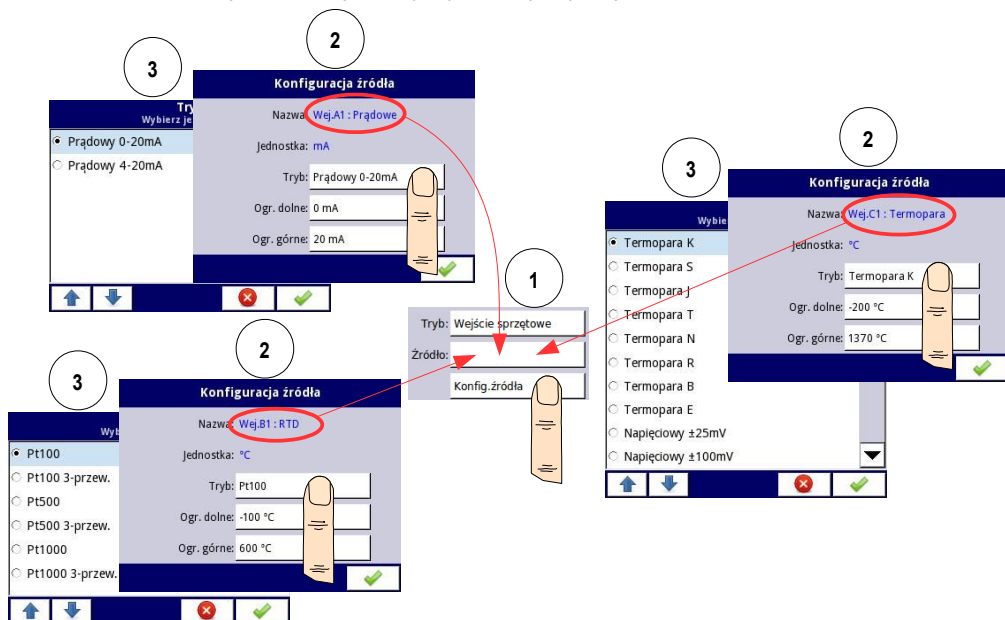

Rys. 7.47. Zmiana konfiguracji źródła dla różnych typów modułów

- b) wbudowane wejście binarne oznaczone zawsze jako **Wej.X2: Binarne 24V**

Urządzenie posiada wbudowane wejście binarne. Opis parametrów został przedstawiony w **Rozdz. 7.9.3**.


- c) wbudowane wejścia **Demo** o symbolach: **Wej.X3: Demo**, **Wej.X4: Demo**,

Wej.X5: Demo

Urządzenie posiada wbudowane 3 wejścia symulacyjne **Demo**. Opis parametrów został przedstawiony w **Rozdz. 7.9.4**.



Należy pamiętać, że jeżeli wybrane wejście sprzętowe będzie wyświetlane w co najmniej dwóch kanałach, to zmiana parametrów tego wejścia z jednym kanałem, skutkuje zmianą parametrów we wszystkich pozostałych.

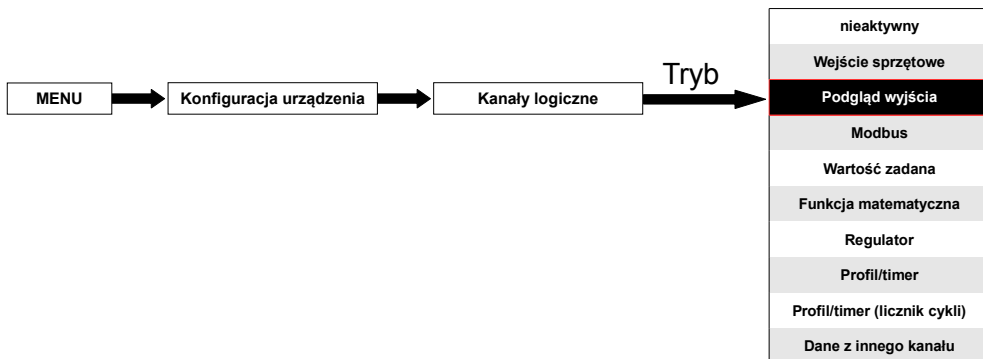7.8.3. Kanały logiczne – Tryb Podgląd wyjścia

Tryb **Podgląd wyjścia** pozwala użytkownikowi skonfigurować urządzenie w celu odczytu danych pochodzących od zainstalowanych w urządzeniu modułów wyjściowych, aby wyświetlić je na ekranie, użyć odczytane dane w przeliczeniach w innych kanałach logicznych lub użyć tych danych jako źródła danych dla wyjścia do sterowania dowolnym obiektem.

Widok konfiguracji **Kanału logicznego** w trybie **Podgląd wyjścia** przedstawiono na **Rys. 7.48**. Do parametrów **Kanału logicznego** w trybie **Podgląd wyjścia** należy:

- **Nazwa** – nadaje nazwę wybranego kanału,
- **Jednostka** – jest powiązana ze źródłem danych kanału; dla wbudowanych modułów pojawia się automatycznie domyślna jednostka,
- **Tryb=Podgląd wyjścia** – w tym parametrze wybierany jest rodzaj źródła danych dla kanału logicznego,
- **Źródło** – ten parametr pozwala wybrać źródło danych dla kanału logicznego z listy dostępnych wyjść wbudowanych (patrz poniżej w tym **Rozdz.**),
- blok parametrów **Zatrzask** – umożliwia ustawianie funkcji zatrzask polegającej na przytrzymaniu ostatniej wartości kanału (omówiono w **Rozdz. 7.8.1 Kanały logiczne – Ustawienia ogólne**),
- blok parametrów **Przetwarzanie** – służy do skalowania i filtrowania danych (omówiono w **Rozdz. 7.8.1. Kanały logiczne – Ustawienia ogólne**),
- blok parametrów **Wyświetlanie** – służy do wyboru sposobu i zakresu wyświetlania danych na ekranie urządzenia (omówiono w **Rozdz. 7.8.1 Kanały logiczne – Ustawienia ogólne**),




Rys. 7.48. Menu kanału wejściowego – parametry kanału w trybie: **Podgląd wyjścia**.

Parametr **Źródło** w trybie **Podgląd wyjścia**

Po naciśnięciu przycisku **Źródło** pojawia się lista dostępnych wyjść sprzętowych, z której zaznaczona opcja będzie źródłem danych dla tego kanału logicznego. Wygląd przykładowej listy dostępnych wyjść sprzętowych dla urządzenia posiadającego jeden moduł wyjściowy **R81 - moduł 8 wyjść przełącznikowych** (patrz **Dodatki 8.13. R45, R81, R65, R121 – MODUŁY WYJŚĆ PRZEKAŹNIKOWYCH**) został przedstawiony na **Rys. 7.49**.


Źródłem dla trybu **Podgląd wyjścia** mogą być (w kolejności takiej samej jak na liście w urządzeniu – patrz **Rys. 7.49**):

- zamontowane moduły wyjściowe w odpowiednich slotach A, B lub C (omówienie slotów patrz **Rys. 4.8**) – lista dostępnych aktualnie modułów jest na stronie internetowej producenta; więcej na temat modułów wyjściowych w **Rozdz. 7.10**,
- wbudowane **wyjście sygnału dźwiękowego** oznaczone zawsze jako **Wyj.X1: Sygn.dźwiękowy** – więcej na temat **Wyjścia dźwiękowego** w **Rozdz. 7.10 WYJŚCIA WBUDOWANE**,
- wbudowane **Przełączniki wirtualne** oznaczone jako **Wyj. V1 - V16** – więcej na temat **Przełączników wirtualnych** w **Rozdz. 7.10. WYJŚCIA WBUDOWANE**.

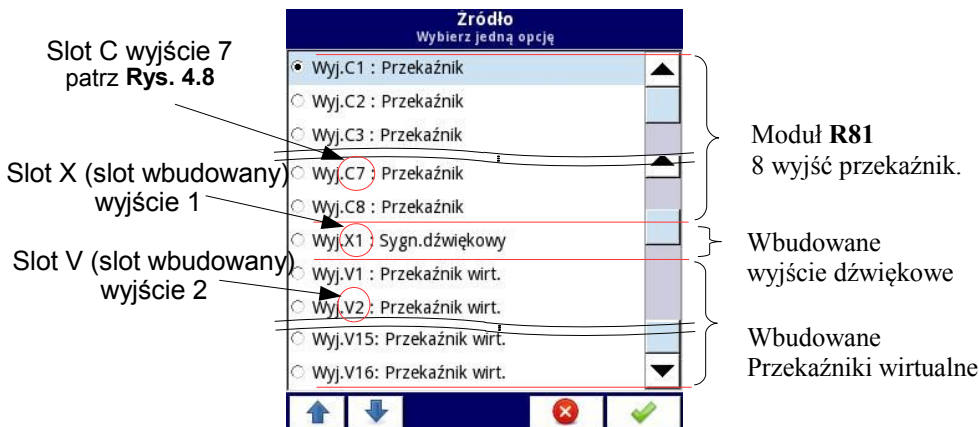

Rys. 7.49. Przykładowe opcje dla **Źródła** w trybie **Podgląd wyjścia**


7.8.4. Kanały logiczne – Tryb Modbus

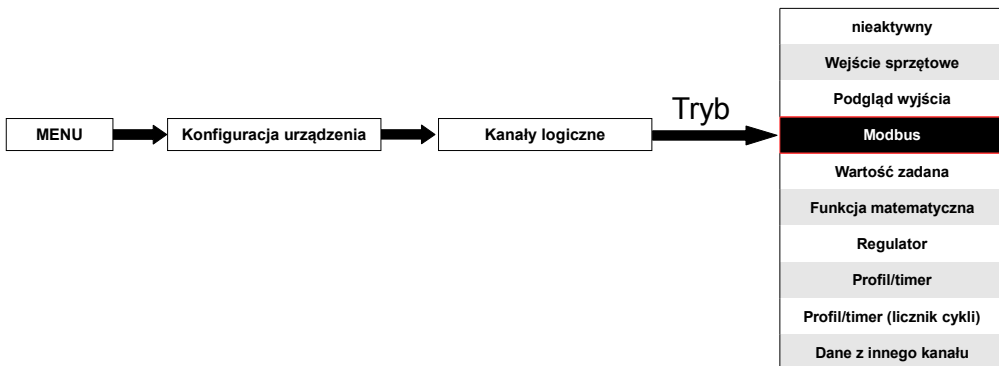

Tryb **Modbus** pozwala skonfigurować kanał logiczny w celu:

- odczytu/zapisu danych z/do urządzenia **SLAVE** przesyłanych po magistrali RS-485 (Modbus RTU urządzenia MultiCon w trybie **MASTER**)
- odczytu/zapisu danych z/do kanału logicznego urządzenia MultiCon przesyłanych po magistrali RS-485 (Modbus RTU urządzenia MultiCon w trybie **SLAVE**) lub po interfejsie ethernetowym (Modbus TCP/IP urządzenia MultiCon w trybie **SLAVE**),

Dane zapisane w kanale logicznym w trybie Modbus mogą być wyświetlane na ekranie, wykorzystane do przeliczeń w innych kanałach logicznych lub posłużyć jako źródło danych dla wyjścia do sterowania dowolnym obiektem.

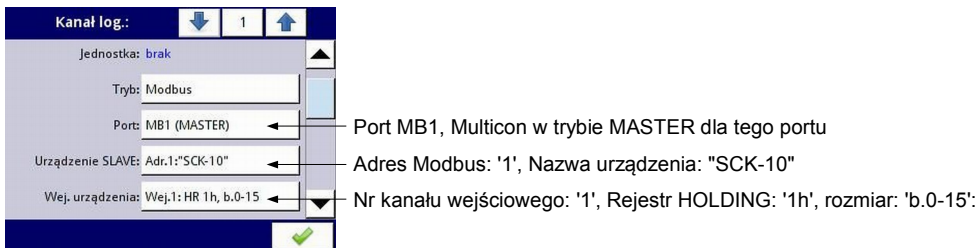


Rys. 7.50. Parametry Kanału wejściowego w trybie Modbus.


Do parametrów **Kanału logicznego** w trybie **Modbus** należą (patrz Rys. 7.50):

- **Nazwa** – nadaje nazwę wybranego kanału,
- **Jednostka** – w celu utworzenia jednostki użyj parametru **Skalowanie** w bloku parametrów Przetwarzanie (omówiono w **Rozdz. 7.8.1. Kanały logiczne – Ustawienia ogólne**),
- **Tryb=Modbus** – w tym parametrze wybierany jest rodzaj źródła danych dla kanału logicznego,
- **Port** – parametr pozwalający wybrać z listy port Modbus. Podstawowa wersja MultiCon posiada jeden port RS-485. Aby zwiększyć możliwości komunikacyjne urządzenia należy zainstalować w slotcie D moduł komunikacyjny ACM z

- dodatkowymi 2 portami szeregowymi (jeden RS-485 i jeden RS-485 zamiennie na RS-232) oraz portem TCP, tworząc sieć Multi-Modbus (patrz **Rys. 7.48**),
- **Urządzenie SLAVE** – parametr ten jest widoczny tylko jeśli parametr **Port** jest ustawiony jako **Modbus MASTER** (patrz **Rozdz. 7.15.3. Modbus – Tryb MASTER**). Używając tego parametru użytkownik może wybrać urządzenie SLAVE z listy zdefiniowanej w menu **Modbus**, z którym chce wymieniać dane,
 - **Wejście urządzenia** – znaczenie tego parametru zależy od trybu portu Modbus
 - dla trybu **Modbus MASTER** (patrz **Rozdz. 7.15.3. Modbus – Tryb MASTER**), używając tego parametru użytkownik może wybrać konkretny rejestr do odczytu wybranego urządzenia **SLAVE** z listy zdefiniowanej w menu **Modbus**,
 - dla trybu **Modbus SLAVE** (patrz **Rozdz. 7.15.2. Modbus – Tryb SLAVE**) przy parametrze **Wejście urządzenia** wyświetlana jest informacja o numerze kanału logicznego oraz o numerze rejestru przypisanym do tego kanału,
 - blok parametrów **Zatrząsk** – umożliwia ustawianie funkcji zatrząsk polegającej na przytrzymaniu ostatniej wartości kanału (omówiono w **Rozdz. 7.8.1 Kanały logiczne – Ustawienia ogólne**),
 - blok parametrów **Przetwarzanie** – służy do skalowania i filtrowania danych (omówiono w **Rozdz. 7.8.1. Kanały logiczne – Ustawienia ogólne**),
 - blok parametrów **Wyświetlanie** – służy do wyboru sposobu i zakresu wyświetlania danych na ekranie urządzenia (omówiono w **Rozdz. 7.8.1 Kanały logiczne – Ustawienia ogólne**),

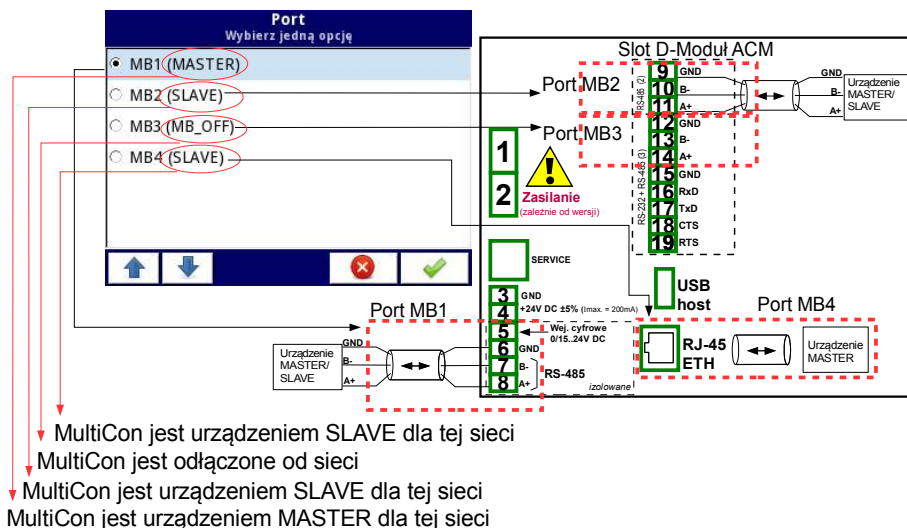

Rys. 7.51. Przykładowe podłączenie urządzenia MultiCon w sieci z podglądem skonfigurowanych portów Modbus

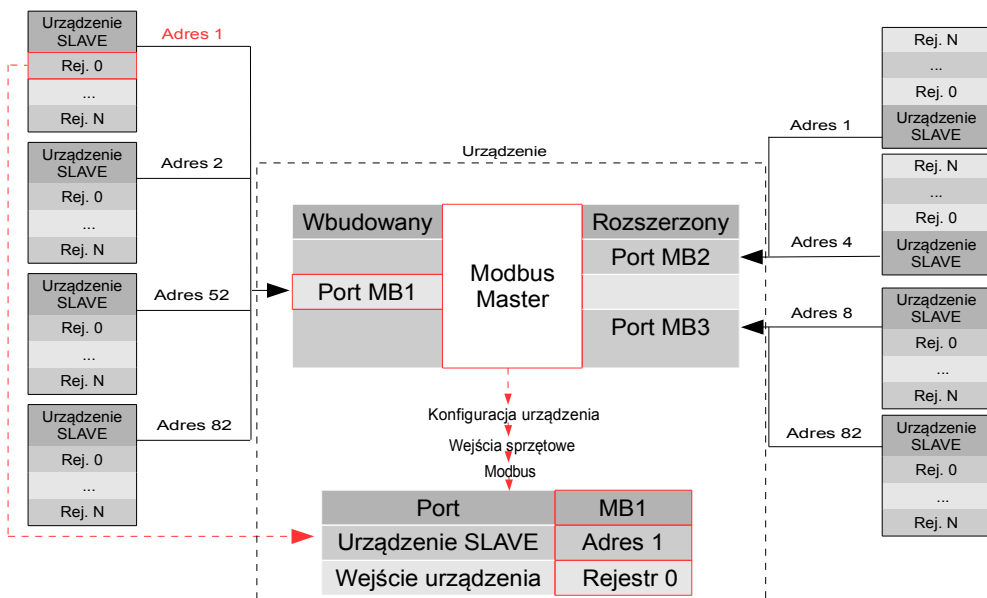


Rys. 7.52. Przykładowy schemat blokowy konfiguracji protokołu Modbus zaimplementowanego w urządzeniu



Dla konfiguracji **kanalu logicznego** w trybie **Modbus**, podczas odczytu rejestrów z urządzenia SLAVE, gdy nastąpi błąd połączenia, urządzenie MASTER zwraca błąd i w przypadku dołączenia tego kanału do **Grupy** na wyświetlaczu, wyświetlony zostanie się stan **-ERR-**.

Aby dowiedzieć się więcej o protokole **Modbus** zaimplementowanym w **REGULATOR/REJESTRATOR DANYCH** zobacz **Rozdział 7.15. MODBUS**.

7.8.5. Kanały logiczne – Tryb Wartość zadana

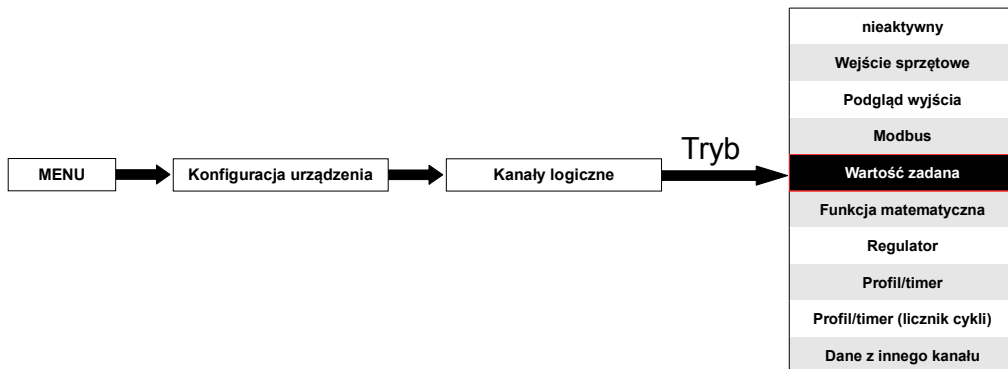


W trybie **Wartość zadana** użytkownik definiuje wartość stałą, którą może wyświetlić na ekranie urządzenia, użyć do przeliczeń w innych kanałach logicznych (np w funkcji matematycznej, regulatorze itp.) lub jako źródła danych dla wyjścia do sterowania dowolnym obiektem.


Do parametrów **Kanału logicznego** w trybie **Wartość zadana** należy:

- **Nazwa** – nadaje nazwę wybranego kanału,
- **Tryb=Wartość zadana** – w tym parametrze wybierany jest rodzaj źródła danych dla kanału logicznego,
- **Jednostka** – aby zmienić jednostkę wciśnij przycisk obok tej etykiety , a następnie wpisz dowolną jednostkę,
- **Wartość zadana** – parametr widoczny tylko w przypadku ustawienia parametru **Przycisk edycji** na opcji **nieaktywny**; po naciśnięciu przycisku obok etykiety **Wartość zadana** pojawia się okno edycji wartości liczbowej (patrz **Rys. 7.6**), w którym możemy wprowadzić odpowiednią stałą wartość liczbową, ta wartość będzie źródłem danych dla tego kanału logicznego,
- **Przycisk edycji** – parametr ten umożliwia aktywowanie przycisku w panelu danych (patrz **Rys. 7.53**), posiada dwie opcje:
 - **nieaktywny** – w tym przypadku źródłem danych kanału logicznego będzie wartość ustawiona w parametrze **Wartość zadana** (patrz **Rys. 7.54**),
 - **aktywny** – w tym przypadku, źródłem danych dla kanału logicznego będzie wartość ustawiana w oknie edycji wartości liczbowej na przycisku widocznym w **Panelu danych**, lecz wartością początkową dla przycisku, jest liczba wpisana w parametrze **Wartość zadana**, przed zmianą opcji **Przycisku edycji** na **aktywny**,
- **Tryb przycisku** – parametr widoczny tylko w przypadku ustawienia parametru **Przycisk edycji** na opcji **aktywny**, a parametru **Format** w bloku **Wyświetlanie** na opcji **dwustanowy**, posiada dwie opcje:
 - **bistabilny** – naciśnięcie oraz puszczenie przycisku powoduje trwałą zmianę jego stanu,
 - **monostabilny** – naciśnięcie oraz puszczenie powoduje, że przycisk na 0,1 sekundy przełącza się ze stanu wyłączonego do włączonego, a następnie powraca do stanu wyłączonego,

- blok parametrów **Zatrask** – umożliwia ustawianie funkcji zatrask polegającej na przytrzymaniu ostatniej wartości kanału (patrz **Rozdz. 7.8.1 Kanały logiczne – Ustawienia ogólne**),
- blok parametrów **Wyświetlanie** – służy do wyboru sposobu i zakresu wyświetlania danych na ekranie urządzenia (patrz **Rozdz. 7.8.1 Kanały logiczne – Ustawienia ogólne**),

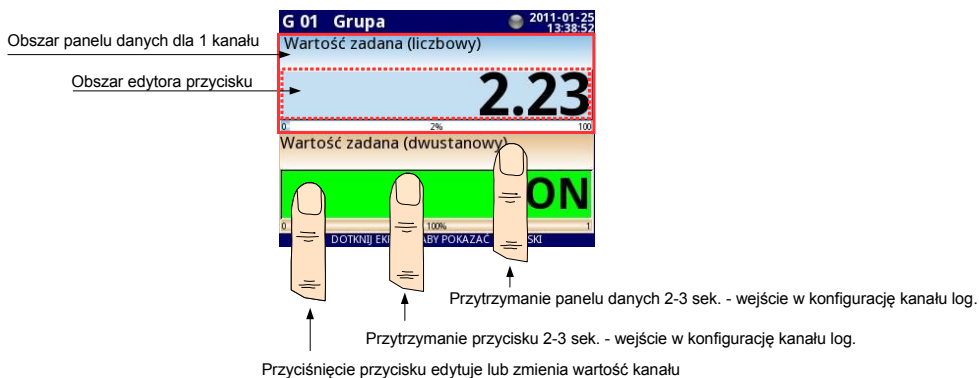

Rys. 7.53. Panel danych dla kanału logicznego w trybie **Wartość zadana**

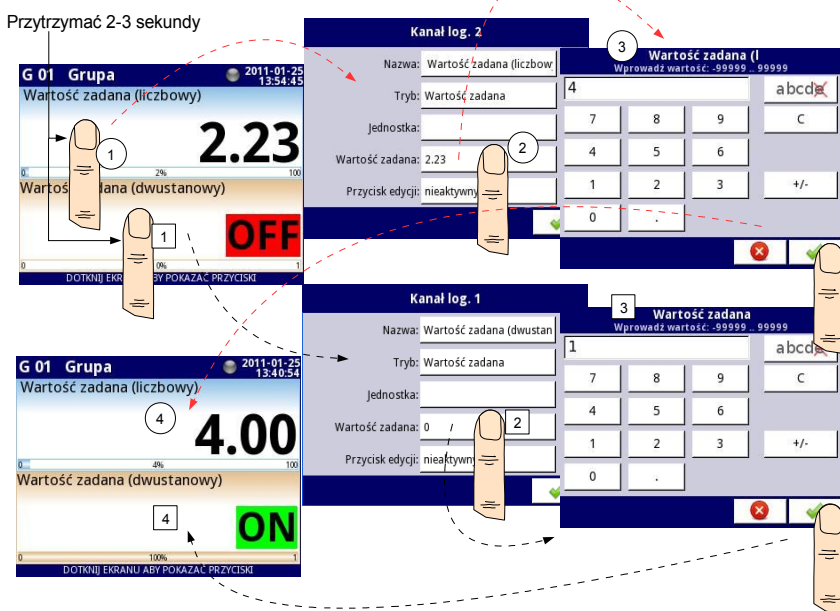

Rys. 7.54. Ustawianie wartości dla kanału logicznego w trybie **Wartość zadana** przy nieaktywnym przycisku w panelu danych

Zasada działania przycisku w panelu danych

Działanie przycisku w panelu danych uzależnione jest od parametrów bloku **Zatrask** (opis bloku parametrów **Zatrask** znajduje się w **Rozdz. 7.8.1 Kanály logiczne – Ustawienia ogólne**) oraz od parametru **Format** w bloku parametrów **Wyświetlanie** (opis bloku parametrów **Wyświetlanie** znajduje się w **Rozdz. 7.8.1 Kanály logiczne – Ustawienia ogólne**).

a) dla wyłączonej funkcji zatrask (patrz **Rys. 7.55**)


Dla formatu:

- **liczbowy i czasowy** – po naciśnięciu przycisku pojawia się okno edycji wartości liczbowej (patrz **Rys. 7.6**), w której wpisana wartość będzie źródłem danych dla tego kanału,
- **dwustanowy** – naciskanie na przycisk powoduje przełączanie się między stanami ('0' i '1') wyświetlanymi w panelu danych zgodnie z tekstem stanów ustawionych w parametrach **Tekst stanu wyłączenia** (wartość kanału '0') i **Tekst stanu załączenia** (wartość kanału '1') w bloku parametrów **Wyświetlanie**,

b) dla włączonej funkcji zatrask,


Dla formatu:

- **liczbowy i czasowy** – po naciśnięciu przycisku pojawia się okno edycji wartości liczbowej (patrz **Rys. 7.6**), w której nowa wpisana wartość nie jest już źródłem danych dla tego kanału lecz wartość zapamiętana w czasie aktywacji funkcji zatrask. W oknie edycji wartości liczbowej tego przycisku widnieje nadal nowa wpisana wartość, która może zostać źródłem danych dla tego kanału po wyłączeniu funkcji zatrask,
- **dwustanowy** – naciskanie na przycisk nie powoduje przełączania się między stanami ('0' i '1') wyświetlanymi w panelu danych zgodnie z tekstem stanów ustawionych w parametrach **Tekst stanu wyłączenia** (wartość kanału '0') i **Tekst stanu załączenia** (wartość kanału '1') w bloku parametrów **Wyświetlanie**, jednak każde nowe przyciśnięcie przycisku jest zapamiętywane w buforze urządzenia i przy **wyłączeniu** funkcji zatrask spowoduje odpowiednie ustawienie stanu kanału zgodnie z aktualnie zapamiętanym w buforze stanu,

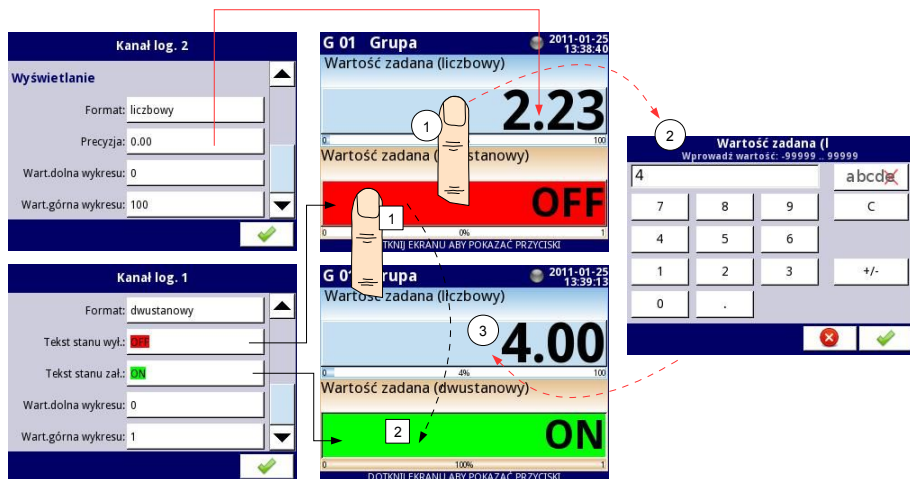

Rys. 7.55. Zasada działania przycisku dla formatu liczbowego i dwustanowego

7.8.6. Kanały logiczne – Tryb Funkcja matematyczna

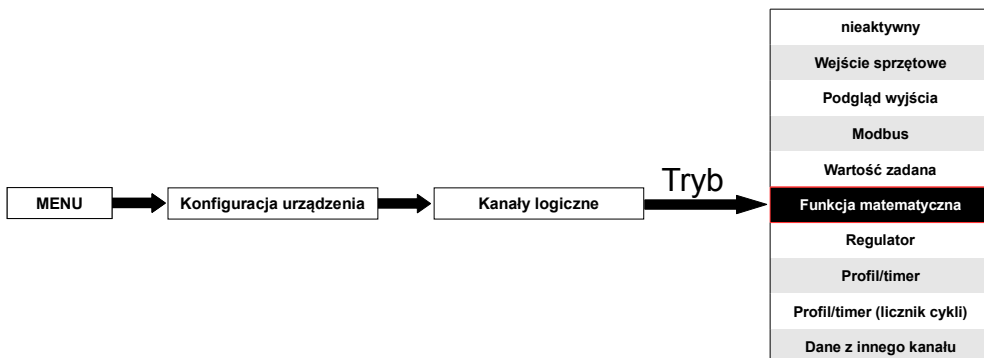

W trybie **Funkcja matematyczna** użytkownik może zdefiniować funkcję matematyczną, której wynik może wyświetlić na ekranie urządzenia, użyć wyjściową wartość w przeliczeniach w innych kanałach logicznych lub użyć tych danych jako źródła danych dla wyjścia do sterowania dowolnym obiektem.

The screenshot shows the configuration screen for a logic channel. At the top, it says 'Kanał log.' with a dropdown arrow, the number '1', and an upward arrow. Below this, there are several input fields: 'Nazwa: Channel 1', 'Jednostka: brak', 'Tryb: Funkcja matematyczna', and 'Funkcja: [2] + [2]'. At the bottom, there is a section labeled 'Przetwarzanie' with a green checkmark icon.

Rys. 7.56. Parametry Kanału wejściowego w trybie Funkcja matematyczna.

REGULATOR/REJESTRATOR DANYCH jest bogato wyposażone w funkcje matematyczne, które zwiększają funkcjonalność i zakres zastosowań urządzenia. Widok okna parametrów kanału logicznego w trybie **Funkcja matematyczna** przedstawiono na **Rys. 7.56**. Do parametrów **Kanału logicznego** w trybie **Wartość zadana** należy:

- **Nazwa** – nadaje nazwę wybranego kanału,
- **Jednostka** – w celu utworzenia jednostki użyj parametru **Skalowanie** w bloku parametrów Przetwarzanie (omówiono w **Rozdz. 7.8.1. Kanały logiczne – Ustawienia ogólne**),
- **Tryb=Funkcja matematyczna** – w tym parametrze wybierany jest rodzaj źródła danych dla kanału logicznego,
- **Funkcja** – ten parametr umożliwia przejście do podmenu, w którym użytkownik może skonfigurować funkcję matematyczną (patrz poniżej w tym **Rozdz.**),
- blok parametrów **Zatrzask** – umożliwia ustawianie funkcji zatrzask polegającej na przytrzymaniu ostatniej wartości kanału (omówiono w **Rozdz. 7.8.1 Kanały logiczne – Ustawienia ogólne**),

- blok parametrów **Przetwarzanie** – służy do skalowania i filtrowania danych (omówiono w **Rozdz. 7.8.1. Kanały logiczne – Ustawienia ogólne**),
- blok parametrów **Wyświetlanie** – służy do wyboru sposobu i zakresu wyświetlania danych na ekranie urządzenia (omówiono w **Rozdz. 7.8.1 Kanały logiczne – Ustawienia ogólne**),

Parametr Funkcja w trybie Funkcja matematyczna

Oprócz podstawowych funkcji matematycznych: dodawanie, odejmowanie, mnożenie i dzielenie, urządzenie pozwala na operowanie funkcjami logicznymi, trygonometrycznymi, operacjami na tablicach, wyznaczaniu średniej arytmetycznej, wyszukiwaniu wartości maksymalnej, minimalnej i wiele innych funkcji, które zostały omówione w tabeli poniżej. Po naciśnięciu przycisku obok etykiety **Funkcja** przechodzimy do menu konfiguracji funkcji matematycznej. Menu to składa się z następujących parametrów (Uwaga! Nie wszystkie parametry są dostępne dla poszczególnych funkcji):

- **Funkcja** – dostępna dla wszystkich funkcji matematycznych; po naciśnięciu przycisku obok tej etykiety pojawi się lista dostępnych funkcji matematycznych, z której można wybrać żadaną,
- **Tryb źródła X** – dostępny dla niektórych funkcji matematycznych, można w nim wybrać następujące opcje:
 - **kanał** – oznacza, że źródłem X będzie kanał logiczny wybrany z listy parametru **Źródło X**,
 - **wartość** – oznacza, że źródłem X będzie wartość stała wpisana w parametr **Źródło X**,
- **Źródło X** – dostępny dla niektórych funkcji matematycznych, w zależności od parametru **Tryb źródła X** umożliwia:
 - wybór kanału z listy dostępnych kanałów logicznych (dla **Tryb źródła X=kanał**),
 - wpisanie wartości stałej (dla **Tryb źródła X= wartość**),
- **Obsługa błędów źr.X** – dostępny dla niektórych funkcji matematycznych, można w nim wybrać następujące opcje:
 - **błędy przek.do wyniku** – gdy wynikiem dowolnego kanału źródła X jest Error, Hi, Lo lub kanał jest nieaktywny, wówczas na wyjściu wyświetlany będzie stan **Err, Hi** lub **Lo**,
 - **błędne kanały pomijane** – oznacza, że te kanały, których wynikiem jest stan Error, Hi, Lo są pomijane, przy obliczeniach wybranej funkcji matematycznej,
- **Tryb wart. pocz.** – dostępny dla niektórych funkcji matematycznych, można w nim wybrać następujące opcje:
 - **kanał** – oznacza, że wartość początkowa dla funkcji będzie pobrana z wybranego kanału logicznego,
 - **wartość** – oznacza, że wartością początkową funkcji będzie wartość stała wpisana w parametr **Wartość pocz.**,
- **Źródło wart. pocz.** – dostępny dla niektórych funkcji matematycznych, wybiera kanał logiczny będący źródłem wartości początkowej dla funkcji,
- **Wartość pocz.** – dostępny dla niektórych funkcji matematycznych, wartość stała wpisana do funkcji po starcie urządzenia lub po jej resecie,
- **Tryb wart. max.** – dostępny dla niektórych funkcji matematycznych, można w nim wybrać następujące opcje:
 - **kanał** – oznacza, że wartość maksymalna dla funkcji będzie ustalona przez wybrany kanał logiczny,
 - **wartość** – oznacza, że wartością maksymalną funkcji będzie wartość stała wpisana w parametr **Wartość max.**,


- **Źródło wart. max.** – dostępny dla niektórych funkcji matematycznych, wybiera kanał logiczny będący źródłem wartości maksymalnej funkcji,
- **Wartość max.** – dostępny dla niektórych funkcji matematycznych, wartość stała która będzie wartością maksymalną funkcji,
- **Czas uśredniania** – dostępny dla parametru **Funkcja=Średnia z X**, określa ilość próbek kanału logicznego mieszczących się w tym czasie które zostaną uśrednione; po tym czasie funkcja przechodzi w stan nasycenia,
- **Resetuj** – przycisk dostępny dla niektórych funkcji matematycznych, asynchronicznie resetuje wartość funkcji,
- **Tryb resetu** – dostępny dla niektórych funkcji matematycznych, można w nim wybrać następujące opcje:
 - **nieaktywny** – oznacza, że funkcja po osiągnięciu wartości maksymalnej zatrzyma się na tej wartości,
 - **automatyczny** – oznacza, że funkcja po osiągnięciu wartości maksymalnej automatycznie zresetuje się i powróci do wartości początkowej,
 - **z kanału logicznego** – oznacza, że reset funkcji jest wyzwalany z wybranego kanału logicznego,
- **Źródło resetu** – dostępny dla niektórych funkcji matematycznych, wybiera kanał logiczny będący źródłem resetu funkcji,
- **Wyzwalanie resetu** – dostępny dla niektórych funkcji matematycznych, umożliwia wybór sposobu wyzwalania resetu z kanału logicznego, można w nim wybrać:
 - **poziom wysoki** – reset funkcji następuje gdy resetujący kanał logiczny jest w stanie wysokim,
 - **poziom niski** – reset funkcji następuje gdy resetujący kanał logiczny jest w stanie niskim,
 - **zbcocze narastające** – reset funkcji następuje gdy w resetującym kanale logicznym wystąpi zbcocze narastające,
 - **zbcocze opadające** – reset funkcji następuje gdy w resetującym kanale logicznym wystąpi zbcocze opadające,
- **Tryb wej. J** – dostępny dla parametru **Funkcja=Przerzutnik**, można w nim wybrać następujące opcje:
 - **zawsze 0** – wejście J przerzutnika będzie zawsze w stanie logicznym '0',
 - **zawsze 1** – wejście J przerzutnika będzie zawsze w stanie logicznym '1',
 - **z kanału logicznego** – oznacza że źródłem wejścia J przerzutnika będzie wartość logiczna wybranego kanału logicznego,
 - **z kanału log. (negacja)** – oznacza że źródłem wejścia J przerzutnika będzie zanegowana wartość logiczna wybranego kanału logicznego,
- **Źródło wej. J** – dostępny dla parametru **Funkcja=Przerzutnik**, wybiera kanał logiczny będący źródłem wejścia J przerzutnika,
- **Tryb wej. K** – dostępny dla Funkcji przerzutnik, można w nim wybrać następujące opcje:
 - **zawsze 0** – wejście K przerzutnika będzie zawsze w stanie logicznym '0',
 - **zawsze 1** – wejście K przerzutnika będzie zawsze w stanie logicznym '1',
 - **z kanału logicznego** – oznacza że źródłem wejścia K przerzutnika będzie wartość logiczna wybranego kanału logicznego,
 - **z kanału log. (negacja)** – oznacza że źródłem wejścia K przerzutnika będzie zanegowana wartość logiczna wybranego kanału logicznego,
- **Źródło wej. K** – dostępny dla parametru **Funkcja=Przerzutnik**, wybiera kanał logiczny będący źródłem wejścia K przerzutnika,

- **Źródło zegara** – dostępny dla parametru **Funkcja=Przerzutnik** lecz niedostępny w przypadku gdy parametry **Tryb wej. J** oraz **Tryb wej. K** są ustawione jako zawsze 0; umożliwia wybór kanału logicznego będącego źródłem wejścia zegarowego C przerzutnika,
- **Wyzwalanie zegara** – dostępny dla parametru **Funkcja=Przerzutnik**, umożliwia wybór sposobu wyzwalania zegara z kanału logicznego, można w nim wybrać:
 - **poziom wysoki** – wyzwolenie przerzutnika następuje gdy kanał logiczny w parametrze **Źródło zegara** jest w stanie wysokim,
 - **poziom niski** – wyzwolenie przerzutnika następuje gdy kanał logiczny w parametrze **Źródło zegara** jest w stanie niskim,
 - **zbocze narastające** – wyzwolenie przerzutnika następuje gdy w kanale logicznym w parametrze **Źródło zegara** wystąpi zbocze narastające,
 - **zbocze opadające** – wyzwolenie przerzutnika następuje gdy w kanale logicznym w parametrze **Źródło zegara** wystąpi zbocze opadające,
- **Tryb wej. R** – dostępny dla parametru **Funkcja=Przerzutnik**, można w nim wybrać następujące opcje:
 - **nieaktywny** – wejście resetujące R przerzutnika jest nieaktywne,
 - **z kanału logicznego** – oznacza że źródłem wejścia R przerzutnika będzie wartość logiczna wybranego kanału logicznego,
 - **z kanału log. (negacja)** – oznacza że źródłem wejścia R przerzutnika będzie zanegowana wartość logiczna wybranego kanału logicznego,
- **Źródło wej. R** – dostępny dla parametru **Funkcja=Przerzutnik**, wybiera kanał logiczny będący źródłem wejścia resetującego R Przerzutnika,
- **Tryb wej. S** – dostępny dla parametru **Funkcja=Przerzutnik**, można w nim wybrać następujące opcje:
 - **nieaktywny** – wejście ustawiające S przerzutnika jest nieaktywne,
 - **z kanału logicznego** – oznacza że źródłem wejścia S przerzutnika będzie wartość logiczna wybranego kanału logicznego,
 - **z kanału log. (negacja)** – oznacza że źródłem wejścia S przerzutnika będzie zanegowana wartość logiczna wybranego kanału logicznego,
- **Źródło wej. S** – dostępny dla parametru **Funkcja=Przerzutnik**, wybiera kanał logiczny będący źródłem wejścia ustawiającego S przerzutnika,
- **Tryb źródła Y** – dostępny dla niektórych funkcji matematycznych, można w nim wybrać następujące opcje:
 - **kanał** – oznacza, że źródłem Y będzie kanał logiczny wybrany z listy parametru **Źródło Y**,
 - **wartość** – oznacza, że źródłem Y będzie wartość stała wpisana w parametr **Źródło Y**,
- **Źródło Y** – dostępny dla niektórych funkcji matematycznych, w zależności od parametru **Tryb źródła Y** umożliwia:
 - wybór kanału z listy dostępnych kanałów logicznych (dla **Tryb źródła Y=kanał**)
 - wpisanie wartości stałej (dla **Tryb źródła Y= wartość**)
- **Jednostka** – dostępny dla niektórych funkcji trygonometrycznych, umożliwia wybór jednostki:
 - **stopnie**,
 - **radiany**,

Przykładowa konfiguracja kanału logicznego w trybie **Funkcja matematyczna**

Kroki konfiguracji funkcji sumującej wartości kanałów logicznych 1, 3, 4, 5 przedstawiono na Na Rys. 7.57. kolejne kroki oznaczają:

- (1) - wybór trybu **Funkcja matematyczna** w odpowiednim kanale logicznym (np.14), następnie naciskamy na przycisk obok etykiety **Funkcja** aby wejść do menu,
- (2) - wchodzimy w podmenu naciskając przycisk obok etykiety **Funkcja**,
- (3) - wybieramy z listy odpowiednią funkcję, w tym wypadku **Suma X[i]**,
- (4) - naciskamy przycisk obok etykiety **Zródło X** w celu przejścia do listy kanałów logicznych,
- (5) - wybieramy z listy odpowiednie kanały logiczne, w tym wypadku **1, 3, 4, 5**,
- (6) - parametr **Obsługa błędów źr.X:** ustawiamy jako **błędy przek.do wyniku**,
- (7) - po skonfigurowaniu funkcji otrzymujemy obok etykiety **Funkcja** zapis **Suma [1,3,4,5]**,

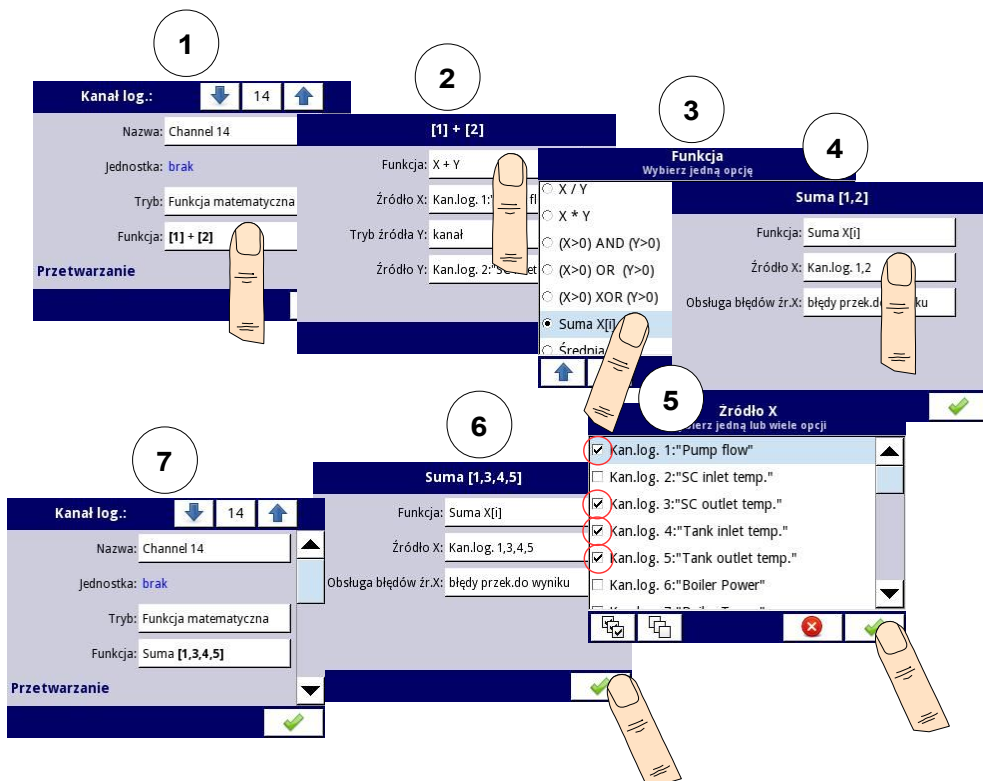

Rys. 7.57. Przykładowa konfiguracja kanału logicznego w trybie **Funkcja matematyczna**

Funkcja matematyczna	Opis	Przykład widoku parametru Funkcja
X+Y	Suma wartości parametrów Źródło X oraz Źródło Y	[1] + [2] - suma wartości kanału 1 i 2
X-Y	Różnica wartości parametrów Źródło X oraz Źródło Y	[1] - [2] - różnica wartości kanału 1 i 2
X/Y	Iloraz wartości parametrów Źródło X oraz Źródło Y	[1] / [2] - iloraz wartości kanału 1 przez wartość kanału 2
X*Y	Iloczyn wartości parametrów Źródło X oraz Źródło Y	[1] * [2] - iloczyn wartości kanału 1 i 2
(X>0) AND (Y>0)	AND logiczne	[1] AND [2] - wynik = 1, gdy wartość kanału 1 i 2 jest większa od zera w przeciwnym wypadku wynikiem jest 0
(X>0) OR (Y>0)	OR logiczne	[1] OR [2] – wynik = 1, gdy wartość kanału 1 lub 2 jest większa od zera, w przypadku, gdy oba kanały mają wartość mniejszą lub równą 0 wynikiem jest 0
(X>0) XOR (Y>0)	XOR logiczny	[1] XOR [2] – wynik = 1, gdy wartość jednego kanału jest większa od zera a drugiego mniejsza lub równa zero, w przypadku gdy oba wejścia mają jednocześnie wartości mniejsze lub równe zero lub gdy mają wartości większe od 0 to wynikiem jest 0
Suma X[i]	Suma wartości zaznaczonych kanałów	Suma[1,3,4,5] - wynikiem jest suma wartości kanałów 1, 3, 4, 5
Średnia X[i]	Średnia wartość zaznaczonych kanałów	Średnia[1,2,3,4] - wynikiem jest średnia arytmetyczna wartości kanałów 1, 2, 3, 4
Iloczyn X[i]	Iloczyn wartości zaznaczonych kanałów	Iloczyn[1,2,3,4] - wynikiem jest iloczyn wartości kanałów 1, 2, 3, 4
Najmniejszy X[i]	Najmniejsza wartość z zaznaczonych kanałów	Najmniejszy[1,2,3,4] - wynikiem jest najmniejsza wartość z wybranych kanałów 1, 2, 3, 4

Funkcja matematyczna	Opis	Przykład widoku parametru Funkcja
Największy X[i]	Największa wartość z zaznaczonych kanałów	Największy[1,2,3,4] - wynikiem jest największa wartość z wybranych kanałów 1, 2, 3, 4
Con.Jeden X[i]>Y	Wynik = 1, jeśli jakakolwiek wartość zbioru zaznaczonych kanałów jest większa od wartości kanału lub stałej Y	Con.Jeden[1,2,3,4]>[5] - jeśli co najmniej jedna wartość kanałów 1, 2, 3, 4 będzie większa od wartości kanału 5 to wynikiem będzie 1, w przeciwnym wypadku będzie 0
Wszystkie X[i]>Y	Wynik = 1, jeśli wszystkie wartości zaznaczonego zbioru kanałów są większe od wartości kanału lub stałej Y	Wszystkie[1,2,3,4]>[5] - wynik = 1 jeśli wszystkie wartości kanałów 1, 2, 3, 4 są większe od wartości kanału 5
Con.Jeden X[i]<Y	Wynik = 1, jeśli jakakolwiek wartość zbioru zaznaczonych kanałów jest mniejsza od wartości kanału lub stałej Y	Con.Jeden[1,2,3,4]<[5] - jeśli co najmniej jedna wartość kanałów 1, 2, 3, 4 będzie mniejsza od wartości kanału 5 to wynikiem będzie 1, w przeciwnym wypadku będzie 0
Wszystkie X[i]<Y	Wynik = 1, jeśli wszystkie wartości zaznaczonego zbioru kanałów są mniejsze od wartości kanału lub stałej Y	Wszystkie[1,2,3,4]<[5] - wynik = 1 jeśli wszystkie wartości kanałów 1, 2, 3, 4 są mniejsze od wartości kanału 5
X[i] wybier. przez Y	Wynikiem jest wartość kanału z listy kanałów X wybrana przez wartość kanału Y	[1,2,3,4] wybier.przez[5] - przez wartość kanału 5 zostaje wybrana odpowiednia wartość z spośród kanałów 1, 2, 3, 4 (dla wartości kanału 5 ≤ 0 -> wartość kanału 1, dla wartości > 0 ale ≤ 1 -> wartość kanału 2, dla wartości > 1 ale ≤ 2 -> wartość kanału 3, dla wartości > 2 -> wartość kanału 4). (patrz Przykład 7.8.11.7. w Rozdz. 7.8.11)
sin(X)	Sinus wartości parametru Źródło X	sin([17]) – sinus wartości kanału 17
arcsin(X)	Arcus sinus wartości parametru Źródło X	arcsin([8]) – arcus sinus wartości kanału 8

Funkcja matematyczna	Opis	Przykład widoku parametru Funkcja
cos(X)	Cosinus wartości parametru Źródło X	cos([4]) – cosinus wartości kanału 4
arccos(X)	Arcus cosinus wartości parametru Źródło X	arccos([1]) – arcus cosinus wartości kanału 1
tg(X)	Tangens wartości parametru Źródło X	tg([2]) – tangens wartości kanału 2
arctg(X)	Arcus tangens wartości parametru Źródło X	arctg([4]) – arcus tangens wartości kanału 4
ctg(X)	Cotangens wartości parametru Źródło X	ctg([10]) – cotangens wartości kanału 10
arcctg(C)	Arcus cotangens wartości parametru Źródło X	arcctg([3]) – arcus cotangens wartości kanału 3
X^Y	Wartość parametru Źródło X do potęgi wartości parametru Źródło Y	[1]^[2] – wartości kanału 1 do potęgi wartości kanału 2
log_v(X)	Logarytm wartości parametru Źródło X przy podstawie wartości parametru Źródło Y	log_[2]([4]) – logarytm wartości kanału 4 przy podstawie wartości kanału 2
min(X) kasowane przez Y	Wartość minimalna z wybranego kanału X , gdy wartość w kanale Y ≤ 0 , lub wartość bieżąca z kanału X (kasowanie), gdy wartość Y > 0	min([1]) kasowane przez [4] - wartość minimalna w kanale 1 kasowana z kanału 4
max(X) kasowane przez Y	Wartość maksymalna z wybranego kanału X , gdy wartość w kanale Y ≤ 0 , lub wartość bieżąca z kanału X (kasowanie) gdy wartość Y > 0	max([1]) kasowane przez [4] - wartość maksymalna w kanale 1 kasowana z kanału 4
Pochodna z X	Pochodna wartości parametru Źródło X	Pochodna z [7] – pochodna wartości w kanale 7
Całka z X	Całka wartości parametru Źródło X	Całka z [3] – całka wartości w kanale 3
Licznik impulsów X	Licznik przejść z '0' logicznego do '1' logicznej parametru Źródło X	Licznik impulsów [11] – licznik impulsów w kanale 11
Przerzutnik	Przerzutnik typu JK z wejściem zegarowym C oraz asynchronicznym wejściami R i S	Przerzutnik
Średnia z X	Średnia bieżąca parametru Źródło X z nasyceniem bez zapominania	Średnia z [1] – średnia wartości w kanale 1

Tab.7.4 Opis funkcji matematycznych dostępnych w urządzeniu



W urządzeniu wartości kanałów logicznych ≤ 0 są interpretowane jako '0' logiczne, natomiast wartości kanałów > 0 jako '1' logiczna.



Należy zwrócić uwagę na fakt, iż niektóre funkcje matematyczne mają ograniczenia obliczeniowe. Poniżej są wymienione te funkcje wraz z ich ograniczeniami:

Funkcja **X/Y**:

- Jeżeli **Y** równa się **0**, wówczas kanał logiczny będzie w stanie **-Err-**; lub inaczej:
 $Y == 0 \Rightarrow \text{ERROR}$

Funkcja **arcsin(X)**:

- Jeżeli **wartość bezwzględna z X** jest większa od **1**, wówczas kanał logiczny będzie w stanie **-Err-**; lub inaczej:
 $\text{abs}(X) > 1.0 \Rightarrow \text{ERROR}$

Funkcja **arccos(X)**:

- Jeżeli **wartość bezwzględna z X** będzie większa od **1**, wówczas kanał logiczny będzie w stanie **-Err-**; lub inaczej:
 $\text{abs}(X) > 1.0 \Rightarrow \text{ERROR}$

Funkcja **tg(X)**:

- Jeżeli **wartość bezwzględna z X** (podanego w radianach), minus **k** razy π jest mniejsza od **jednej stumilionowej**, wówczas kanał logiczny będzie w stanie **-Err-**; lub inaczej:
 $\text{abs}(X[\text{rad}]) - k \cdot \pi < 1.0e-8, k \in \mathbb{N} \Rightarrow \text{ERROR}$

Funkcja **arctg(X)**:

- Jeżeli **wartość bezwzględna z X** (podanego w radianach) jest mniejsza od **jednej stumilionowej**, wówczas wynikiem funkcji będzie **0**; lub inaczej:
 $\text{abs}(X[\text{rad}]) < 1e-8 \Rightarrow \text{arctg}(X) = 0$
- Jeżeli **wartość bezwzględna z X** (podanego w radianach) jest większa od **stu milionów**, wówczas wynikiem funkcji będzie π dzielone przez **2**, pomnożone przez **znak parametru X**; lub inaczej:
 $\text{abs}(X[\text{rad}]) > 1e8 \Rightarrow \text{arctg}(X) = \pi/2 * \text{sign}(X)$

Funkcja **ctg(X)**:

- Jeżeli **wartość bezwzględna z X** (podanego w radianach), minus **k** razy π jest mniejsza od **jednej stumilionowej**, wówczas kanał logiczny będzie w stanie **-Err-**; lub inaczej:
 $\text{abs}(X[\text{rad}]) - k \cdot \pi < 1.0e-8, k \in \mathbb{N} \Rightarrow \text{ERROR}$

Funkcja $\text{arcctg}(X)$:

- Jeżeli **wartość bezwzględna** z X (podany w radianach) będzie mniejsza od **jednej stumilionowej**, wówczas wynikiem funkcji będzie π dzielone przez 2, pomnożone przez **znak parametru X** ; lub inaczej:

$$X [\text{rad}] < 1e-8 \Rightarrow \text{arcctg}(X) = \text{PI}/2 * \text{sign}(X)$$
- Jeżeli **wartość bezwzględna** z X (podanego w radianach) jest większa od **stu milionów**, wówczas wynikiem funkcji będzie 0; lub inaczej:

$$\text{abs}(X[\text{rad}]) > 1e8 \Rightarrow \text{arcctg}(X) = 0$$

Funkcja X^Y :

- Jeżeli X jest równy 0, oraz Y jest mniejszy od 0, wówczas kanał logiczny będzie w stanie **-Err-**; lub inaczej:

$$X==0 \wedge Y < 0 \Rightarrow \text{ERROR}$$
- Jeżeli X jest mniejszy od 0, oraz Y nie jest liczbą **całkowitą**, wówczas kanał logiczny będzie w stanie **-Err-**; lub inaczej:

$$X < 0 \wedge Y \notin \mathbb{C} \Rightarrow \text{ERROR}$$


Funkcja $\log_y(X)$:

- Jeżeli X lub Y jest mniejsze od $1.40129846 \cdot 10^{-45}$, wówczas kanał logiczny będzie w stanie **-Err-**; lub inaczej:

$$X < 1.40129846e-45 \vee Y < 1.40129846e-45 \Rightarrow \text{ERROR}$$
- Jeżeli **wartość bezwzględna** z Y minus 1 jest mniejsza od $1.19209290 \cdot 10^{-7}$, wówczas kanał logiczny będzie w stanie **-Err-**; lub inaczej:

$$\text{abs}(Y - 1) < 1.19209290e-7 \Rightarrow \text{ERROR}$$

7.8.7. Kanały logiczne – Tryb Regulator

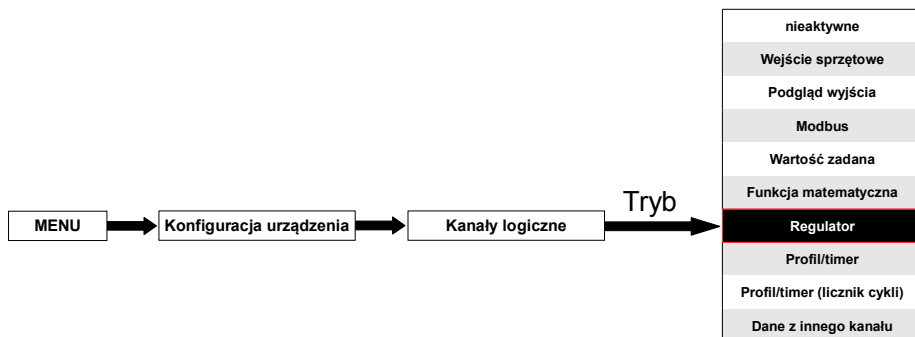

W trybie **Regulator** użytkownik może zdefiniować dowolną pętlę sterowania obiektem, a sygnał wyjścia regulatora można wyświetlić na ekranie urządzenia, użyć w przeliczeniach w innych kanałach logicznych lub użyć tych danych jako źródła danych dla wyjścia do sterowania dowolnym obiektem.


Aby stworzyć proces sterowania, **Kanał logiczny** musi zostać ustawiony w tryb **Regulatora** (patrz Rys. 7.58).

The screenshot shows the 'Kanał log.' configuration screen. The fields are: Tryb: Regulator, Jednostka: m/sek., Numer regulatora: 1. PID: "Regulator 1", Kanał wart. zadanej: Kan. log. 3: "Prędkość", and Kanał sprzężenia: Kan. log. 14: "Sprzężenie". A green checkmark is visible at the bottom right.

Rys. 7.58. Konfiguracja źródła typu **Regulator**

Do parametrów **Kanału logicznego** w trybie **Regulator** należy:

- **Nazwa** – nadaje nazwę wybranego kanału,
- **Tryb=Regulator** – w tym parametrze wybierany jest rodzaj źródła danych dla kanału logicznego,
- **Jednostka** – aby zmienić jednostkę wciśnij przycisk obok tej etykiety, a następnie wpisz dowolną jednostkę,
- **Numer regulatora** – po naciśnięciu przycisku obok tej etykiety pojawia się lista dostępnych regulatorów (w urządzeniu zaimplementowano ich 8), z której zaznaczona opcja będzie źródłem danych dla tego kanału logicznego,
- **Kanał wartości zadanej** – po naciśnięciu przycisku obok tej etykiety wybierany jest kanał logiczny z wartością zadaną (patrz **Rys. 7.59**), kanał wartości zadanej definiuje dane wejściowe dla procesu sterowania,
- **Kanał sprzężenia** – po naciśnięciu przycisku obok tej etykiety, wybierany jest kanał logiczny z danymi pochodzącymi ze sprzężenia obiektu sterowanego (patrz **Rys. 7.59**), kanał sprzężenia definiuje dane wejściowe dla procesu sterowania,

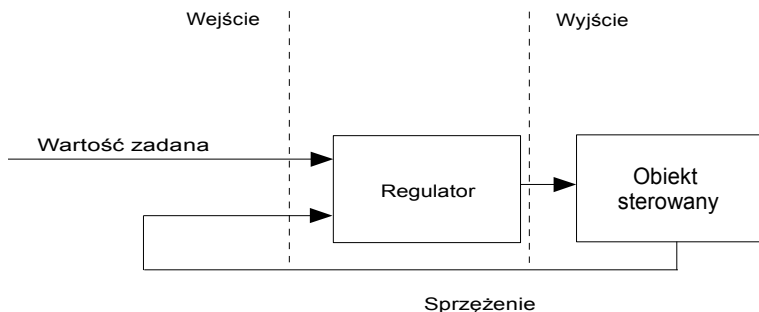


Rys. 7.59. Ogólny zarys struktury sterowania zaimplementowanego w urządzeniu

- blok parametrów **Zatrzaśk** – umożliwia ustawianie funkcji zatrzaśk polegającej na przytrzymaniu ostatniej wartości kanału (omówiono w **Rozdz. 7.8.1 Kanały logiczne – Ustawienia ogólne**),
- blok parametrów **Przetwarzanie** – służy do skalowania i filtrowania danych (omówiono w **Rozdz. 7.8.1. Kanały logiczne – Ustawienia ogólne**),
- blok parametrów **Wyświetlanie** – służy do wyboru sposobu i zakresu wyświetlania danych na ekranie urządzenia (omówiono w **Rozdz. 7.8.1 Kanały logiczne – Ustawienia ogólne**).



Należy pamiętać aby skonfigurować nastawy wybranego regulatora, który będzie wykorzystywany wewnątrz kanału logicznego (omówienie konfiguracji oraz zespołu parametrów definiujących regulatory znajdują się w **Rozdz. 7.13. REGULATORY**).

7.8.8. Kanały logiczne – Tryb Profil/timer

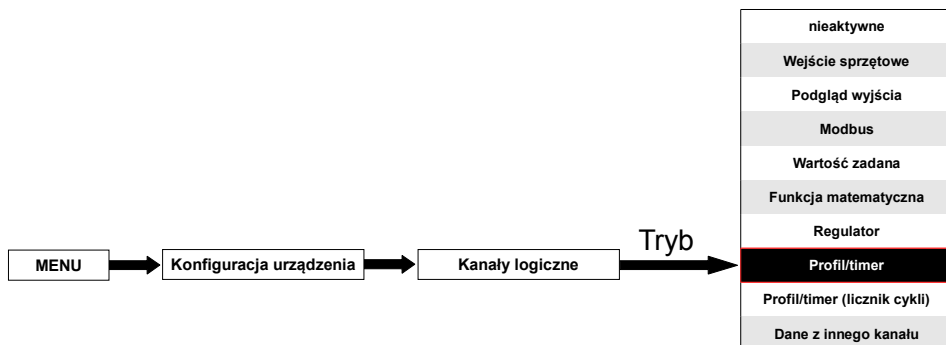

W trybie **Profil/timer** użytkownik może zdefiniować własny Profil/timer, którego generowany sygnał wyjściowy może być wyświetlany na ekranie urządzenia, jego wartość może być użyta w przeliczeniach w innych kanałach logicznych lub użyta jako źródło danych dla wyjścia do sterowania dowolnym obiektem.

Chcąc skorzystać z tego trybu należy w menu **Kanały wejściowe** wybrać **Tryb Profil/timer**. Dostępne parametry w trybie Profil/timer zostały przedstawione na Rys. 7.60.



Rys. 7.60. Widok okna konfiguracji kanału wejściowego w trybie Profil/timer

Do parametrów **Kanału logicznego** w trybie **Profil/timer** należy:

- **Nazwa** – nadaje nazwę wybranego kanału,
- **Jednostka** – w celu utworzenia jednostki użyj parametru **Skalowanie** w bloku parametrów **Przetwarzanie** (omówiono w **Rozdz. 7.8.1. Kanały logiczne – Ustawienia ogólne**),
- **Tryb=Profil/timer** – w tym parametrze wybierany jest rodzaj źródła danych dla kanału logicznego,
- **Źródło** – po naciśnięciu przycisku obok tej etykiety pojawia się lista dostępnych Profil/timerów (w urządzeniu zaimplementowano 8 Profil/timerów), z której zaznaczona opcja będzie źródłem danych dla tego kanału logicznego,
- **Konfiguracja źródła** – ten parametr umożliwia przejście do podmenu konfiguracji **Profil/timer**, w której użytkownik może skonfigurować wybrany profil/timer (patrz poniżej w tym **Rozdz.**),

- blok parametrów **Zatrzaśk** – umożliwia ustawianie funkcji zatrzaśk polegającej na przytrzymaniu ostatniej wartości kanału (omówiono w **Rozdz. 7.8.1 Kanały logiczne – Ustawienia ogólne**),
- blok parametrów **Przetwarzanie** – służy do skalowania i filtrowania danych (omówiono w **Rozdz. 7.8.1. Kanały logiczne – Ustawienia ogólne**),
- blok parametrów **Wyświetlanie** – służy do wyboru sposobu i zakresu wyświetlania danych na ekranie urządzenia (omówiono w **Rozdz. 7.8.1 Kanały logiczne – Ustawienia ogólne**),




Należy pamiętać aby skonfigurować nastawy wybranego Profil/Timera, który będzie wykorzystywany wewnątrz kanału logicznego (omówienie konfiguracji oraz zespołu parametrów definiujących Profil/timer znajdują się w **Rozdz. 7.12. PROFILE/TIMERY**).

Parametr Konfiguracja źródła w trybie Profil/timer

Występują 2 metody konfigurowania Profili/timerów:

- poprzez menu Profile/timery w menu Konfiguracja urządzenia (patrz **Rozdz. 7.12. PROFILE/TIMERY**),
- bezpośrednio w kanale logicznym w trybie **Profil/timer** naciskając na przycisk **Konfiguracja źródła**.

Wygląd okna konfigurowania Profil/timera w obu przypadkach wygląda tak samo. Omówienie konfigurowania Profil/timera zostało przedstawione w **Rozdz. 7.12. PROFILE/TIMERY**.

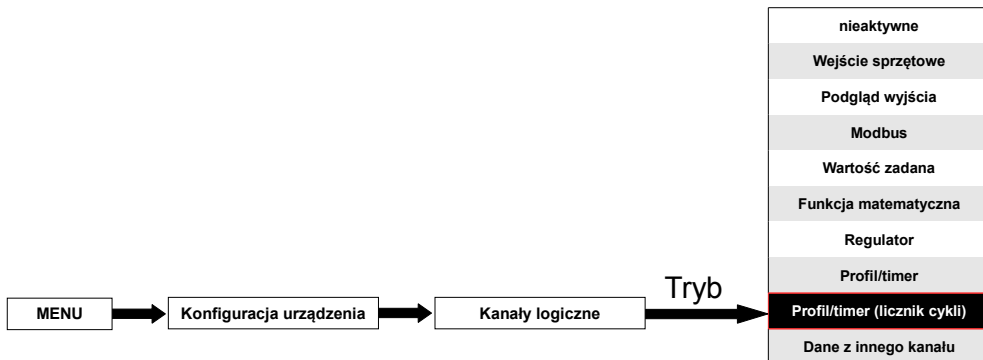7.8.9. Kanały logiczne – Tryb Profil/timer (licznik cykli)

Tryb ten jest podobny do trybu pracy **Profil/timer** z tą różnicą, że zamiast generowanego sygnału do kanału logicznego przekazywany jest licznik cykli generowanego Profil/timera.



Licznik cykli jest generowany w zależności od wartości parametru **Zapętlanie**, tzn przy **Zapętlaniu=nieaktywne** licznik cykli będzie równy 0.

Do parametrów **Kanału logicznego** w trybie **Profil/timer (licznik cykli)** należy:

- **Nazwa** – nadaje nazwę wybranego kanału,
- **Jednostka** – w celu utworzenia jednostki użyj parametru **Skalowanie** w bloku parametrów **Przetwarzanie** (omówiono w **Rozdz. 7.8.1. Kanały logiczne – Ustawienia ogólne**),
- **Tryb=Profil/timer (licznik cykli)** – w tym parametrze wybierany jest rodzaj źródła danych dla kanału logicznego,
- **Źródło** – po naciśnięciu przycisku obok tej etykiety pojawia się lista dostępnych Profil/timerów (w urządzeniu zaimplementowano 8 Profil/timerów), z której zaznaczona opcja będzie źródłem danych dla tego kanału logicznego,
- **Konfiguracja źródła** – ten parametr umożliwia przejście do podmenu konfiguracji **Profil/timer**, w której użytkownik może skonfigurować wybrany profil/timer (patrz poniżej w tym **Rozdz.**),
- blok parametrów **Zatrzask** – umożliwia ustawianie funkcji zatrzask polegającej na przytrzymaniu ostatniej wartości kanału (omówiono w **Rozdz. 7.8.1 Kanały logiczne – Ustawienia ogólne**),
- blok parametrów **Przetwarzanie** – służy do skalowania i filtrowania danych (omówiono w **Rozdz. 7.8.1. Kanały logiczne – Ustawienia ogólne**),
- blok parametrów **Wyświetlanie** – służy do wyboru sposobu i zakresu wyświetlania danych na ekranie urządzenia (omówiono w **Rozdz. 7.8.1 Kanały logiczne – Ustawienia ogólne**),




Przed wyborem lub po wyborze odpowiedniego Profil/timera wewnątrz kanału logicznego, należy skonfigurować wybrany Profil/timer (omówienie konfiguracji oraz zespołu parametrów definiujących Profil/timer - **Rozdz. 7.12. PROFILE/TIMERY**).

Parametr Konfiguracja źródła w trybie Profil/timer (licznik cykli)

Występują 2 metody konfigurowania Profili/timerów:

- poprzez menu Profile/timery w menu Konfiguracja urządzenia (patrz **Rozdz. 7.12. PROFILE/TIMERY**),
- bezpośrednio w kanale logicznym w trybie **Profil/timer** naciskając na przycisk **Konfiguracja źródła**.

Wygląd okna konfigurowania Profil/timera w obu przypadkach wygląda tak samo. Omówienie konfigurowania Profil/timera zostało przedstawione w **Rozdz. 7.12. PROFILE/TIMERY**.

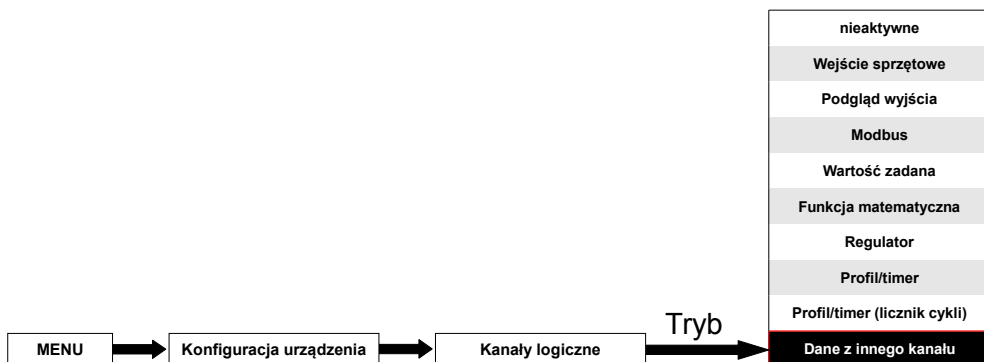7.8.10. Kanały logiczne – Tryb Dane z innego kanału

Ten tryb ma 2 zastosowania. Można go wykorzystać:

- przy kopiowaniu kanałów logicznych, gdy np. istnieje potrzeba modyfikowania kopii kanału podczas gdy oryginał ma pozostać niezmienny,
- przy takich źródłach danych, które posiadają więcej niż jedną wielkość wartości wyjściowej (np. moduł wejściowy **F14** posiada 2 wielkości wartości wyjściowej: przepływ i bilans) aby umożliwić wyświetlanie wszystkich możliwych wielkości definiowanych w kanałach logicznych,

Do parametrów **Kanału logicznego** w trybie **Dane z innego kanału** należy:

- **Nazwa** – nadaje nazwę wybranego kanału,
- **Jednostka** – jednostka jest pobierana z kanału logicznego będącego źródłem danych; w celu zmiany jednostki użyj parametru **Skalowanie** w bloku parametrów **Przetwarzanie** (omówiono w **Rozdz. 7.8.1. Kanały logiczne – Ustawienia ogólne**),
- **Tryb=Dane z innego kanału** – w tym parametrze wybierany jest rodzaj źródła danych dla kanału logicznego,
- **Źródło** – po naciśnięciu przycisku obok tej etykiety pojawia się lista dostępnych kanałów logicznych, z której zaznaczona opcja będzie źródłem danych dla tego kanału logicznego,
- **Wielkość** – niektóre moduły pomiarowe mogą zwracać kilka wielkości mierzonych, np. moduł **F14** w każdym kanale przepływomierzowym udostępnia bieżący przepływ oraz całkowity bilans przepływu. Ten parametr umożliwia wybór wielkości, która będzie wyświetlana.

- blok parametrów **Zatrask** – umożliwia ustawianie funkcji zatrask polegającej na przytrzymaniu ostatniej wartości kanału (omówiono w **Rozdz. 7.8.1 Kanały logiczne – Ustawienia ogólne**),
- blok parametrów **Przetwarzanie** – służy do skalowania i filtrowania danych (omówiono w **Rozdz. 7.8.1. Kanały logiczne – Ustawienia ogólne**),
- blok parametrów **Wyświetlanie** – służy do wyboru sposobu i zakresu wyświetlania danych na ekranie urządzenia (omówiono w **Rozdz. 7.8.1 Kanały logiczne – Ustawienia ogólne**),

7.8.11. Przykładowe konfiguracje kanałów logicznych

7.8.11.1. Konfiguracja Kanału logicznego w trybie Wejście sprzętowe dla modułu UI4


Patrz także: Rozdz. 8.2. UI4, UI8, UI12, U16, U24, I16, I24, - MODUŁY POMIAROWE DO POMIARU NAPIĘCIA i PRĄDU oraz Rozdz. 7.8.6. Kanały logiczne – Tryb Funkcja matematyczna.

Treść zadania:

Zadanie polega na pomiarze napięcia i prądu nagrzewnicy oraz obliczeniu pobieranej przez nią mocy. Otrzymane napięcie, prąd oraz obliczona moc nagrzewnicy mają zostać wyświetlone w jednym oknie w trybie wskazówkowym. W zadaniu należy dodatkowo zastosować dowolne zewnętrzne przetworniki aby umożliwić pomiar napięcia i prądu przekraczającego standardowe zakresy modułów **UI4**.

Rozwiązanie:

Przed przystąpieniem do pomiaru prądu i napięcia należy skonfigurować urządzenie, a następnie odpowiednio połączyć nagrzewnicę i przetworniki z urządzeniem. Przykładowy sposób połączenia przedstawiono na **Rys. 7.61**.

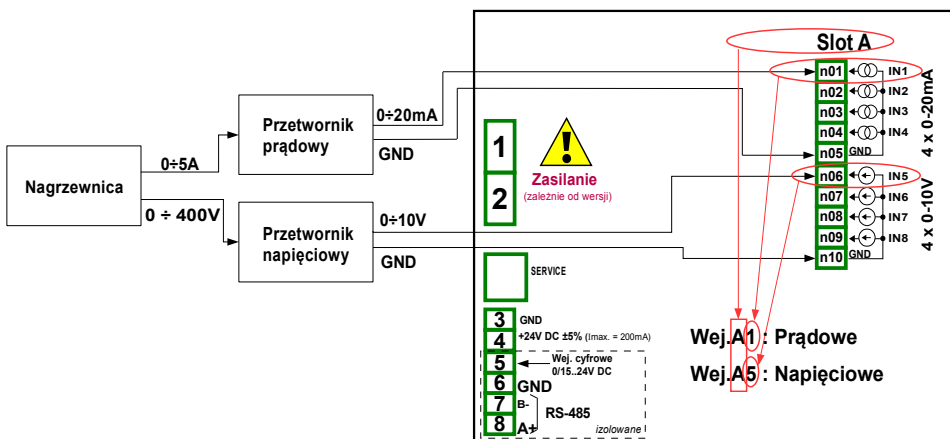

Rys. 7.61. Schemat połączeniowy dla modułu UI4

W pierwszym kroku zdefiniujemy trzy **Kanały** logiczne odpowiednio dla: prądu, napięcia i mocy. W tym celu:

- a) Dla prądu:
- dotykamy ekranu i naciskamy przycisk **Menu**,
 - naciskamy przycisk **Konfiguracja urządzenia**,
 - wchodzimy w menu **Kanały logiczne**,
 - używając strzałek w górnym pasku nawigacyjnym wybieramy dowolny **Kanał logiczny** np. 20,
 - w parametr **Nazwa** wpisujemy **Prąd**,
 - parametr **Tryb** ustawiamy jako **Wejście sprzętowe**,
 - parametr **Źródło** ustawiamy jako **Wej. A1: Prądowe** (patrz **Rys. 7.61**),
 - przechodzimy do podmenu **Konfig.źródła**:
 - parametr **Tryb** ustawiamy jako **Prądowy 0-20mA**; ponieważ taki zakres prądu dochodzi do wejścia pomiarowego urządzenia z przetwornicy prądowej,
 - w parametr **Ograniczenie dolne** wpisujemy **0mA**,
 - w parametr **Ograniczenie górne** wpisujemy **20mA**,
 - parametr **Skalowanie** ustawiamy jako **liniowe**,
 - przechodzimy do podmenu **Konfig.skalowania**,
 - w parametr **Jedn.wyjściowa** wpisujemy **A**,
 - w parametr **Wart.wyjściowa** w bloku parametrów **Punkt 1** wpisujemy **0mA**,
 - w parametr **Wart.wyjściowa** w bloku parametrów **Punkt 1** wpisujemy **0A**,
 - w parametr **Wart.wyjściowa** w bloku parametrów **Punkt 2** wpisujemy **20mA**,
 - w parametr **Wart.wyjściowa** w bloku parametrów **Punkt 2** wpisujemy **5A**,
 - dla bloku parametrów **Wyświetlanie**:
 - parametr **Format** ustawiamy jako **liczbowy**,
 - parametr **Precyzja** ustawiamy jako **0.0**,
 - w parametr **Wartość dolna wykresu** wpisujemy **0A**,
 - w parametr **Wartość górna wykresu** wpisujemy **5A**,
 - pozostałe parametry pozostawiamy w ustawieniach domyślnych.

Kolejne kroki podczas konfiguracji źródła prądowego przedstawiono na **Rys. 7.62**.

- b) Dla napięcia:
- używając strzałek w górnym pasku nawigacyjnym wybieramy dowolny **Kanał logiczny** np. 21,
 - w parametr **Nazwa** wpisujemy **Napięcie**,
 - parametr **Tryb** ustawiamy jako **Wejście sprzętowe**,
 - parametr **Źródło** ustawiamy jako **Wej. A5: Napięciowe** (patrz **Rys. 7.61**),
 - przechodzimy do podmenu **Konfiguracja źródeł**:
 - parametr **Tryb** ustawiamy jako **Napięciowy 0-10V**; ponieważ taki zakres napięcia dochodzi do wejścia pomiarowego urządzenia z przetwornicy napięciowej,
 - parametr **Ograniczenie dolne** ustawiamy jako **0V**,
 - parametr **Ograniczenie górne** ustawiamy jako **10V**;
 - parametr **Skalowanie** ustawiamy jako **liniowe**,
 - przechodzimy do podmenu **Konfig.skalowania**,
 - w parametr **Jedn.wyjściowa** wpisujemy **V**,
 - w parametr **Wart.wyjściowa** w bloku parametrów **Punkt 1** wpisujemy **0V**,
 - w parametr **Wart.wyjściowa** w bloku parametrów **Punkt 1** wpisujemy **0V**,
 - w parametr **Wart.wyjściowa** w bloku parametrów **Punkt 2** wpisujemy **10V**,


- w parametr **Wart.wyjściowa** w bloku parametrów **Punkt 2** wpisujemy **400V**,
 - dla bloku parametrów **Wyświetlanie**:
 - parametr **Format** ustawiamy jako **liczbowy**,
 - parametr **Precyzja** ustawiamy jako **0.0**,
 - w parametr **Wartość dolna wykresu** wpisujemy **0V**,
 - w parametr **Wartość górna wykresu** wpisujemy **400V**,
 - pozostałe parametry pozostawiamy w ustawieniach domyślnych.
- Widok parametrów konfiguracji dla źródła napięciowego został przedstawiony na **Rys. 7.62**.

The screenshot shows a multi-step configuration process for a data logger channel. The interface is divided into several sections:

- 1**: Channel selection (Nazwa: Channel 20, Tryb: nieaktywny).
- 2**: Source configuration (Nazwa: Prąd, Jednostka: A, Tryb: Wejście sprzętowe, Źródło: Wej.A1 : Prądow, Konfig.źródła).
- 3**: Source configuration (Nazwa: Wej.A1 : Prądowe, Jednostka: mA, Tryb: Prądowy 0-20mA, Ogr. dolne: 0 mA, Ogr. górne: 20 mA).
- 4**: Scaling configuration (Skalowanie: liniowe, Konfig.skalo, Typ filtru: nieaktywny).
- 5**: Scaling configuration (Wyłączone, liniowe, przesunięcie, char. użytko).
- 6**: Scaling configuration (Skalowanie: wyłączone, Typ filtru: nieaktywny).
- 7**: Scaling configuration (Jedn.wyjściowa: mA, Jedn.wyjściowa: A, Punkt 1: Wart.wyjściowa: 0 mA, 0 A, Punkt 2: Wart.wyjściowa: 20 mA, 5 A).
- 8**: Display configuration (Format: liczbowy, Precyzja: 0.0, Cyfry: wszystkie cyfry, Punkt 1: Wart.dolna wykresu: 0, Punkt 2: Wart.górna wykresu: 400).
- 9**: Source configuration (Nazwa: Napięcie, Jednostka: V, Tryb: Wejście sprzętowe, Źródło: Wej.A5 : Napięciowe, Konfig.źródła).
- Przetwarzanie**: Skalowanie: liniowe, Konfig.skalo, Typ filtru: nieaktywny.
- Wyświetlanie**: Format: liczbowy, Precyzja: 0.0, Cyfry: wszystkie cyfry, Punkt 1: Wart.dolna wykresu: 0 V, Punkt 2: Wart.górna wykresu: 400 V.

Rys. 7.62. Przykład konfigurowania źródła prądowego i napięciowego

- c) Dla mocy:
- używając strzałek w górnym pasku nawigacyjnym wybieramy dowolny **Kanał logiczny** np. 22,
 - w parametr **Nazwa** wpisujemy **Moc**,
 - parametr **Tryb** ustawiamy jako **Funkcja matematyczna**,
 - przechodzimy do podmenu **Funkcja** aby wybrać odpowiednią funkcję matematyczną umożliwiającą obliczenie mocy nagrzewnicy $P=I*U$,
 - parametr **Funkcja** ustawiamy jako **X*Y**,
 - parametr **Tryb źródła X** ustawiamy jako **kanał**,
 - parametr **Źródło X** ustawiamy jako **kanał logiczny 20**, który skonfigurowaliśmy pod nazwą **Prąd**,
 - parametr **Tryb źródła Y** ustawiamy jako **kanał**,
 - parametr **Źródło Y** ustawiamy jako **kanał logiczny 21**, który skonfigurowaliśmy pod nazwą **Napięcie**,
 - parametr **Skalowanie** ustawiamy jako **liniowe**,
 - przechodzimy do podmenu **Konfig.skalowania**,
 - w parametr **Jedn.wyjściowa** wpisujemy **kW**,
 - w parametr **Wart.wyjściowa** w bloku parametrów **Punkt 1** wpisujemy **0**,
 - w parametr **Wart.wyjściowa** w bloku parametrów **Punkt 1** wpisujemy **0kW**,
 - w parametr **Wart.wyjściowa** w bloku parametrów **Punkt 2** wpisujemy **1000**,
 - w parametr **Wart.wyjściowa** w bloku parametrów **Punkt 2** wpisujemy **1kW**,
 - dla bloku parametrów **Wyświetlanie**:
 - parametr **Format** ustawiamy jako **liczbowy**,
 - parametr **Precyzja** ustawiamy jako **0.00**,
 - w parametr **Wartość dolna wykresu** wpisujemy **0kW**,
 - w parametr **Wartość górna wykresu** wpisujemy **2kW**, (zakładamy, że wartość pobieranej mocy nagrzewnicy nie przekroczy $2kW=5A*400V$),
 - pozostałe parametry pozostawiamy w ustawieniach domyślnych.

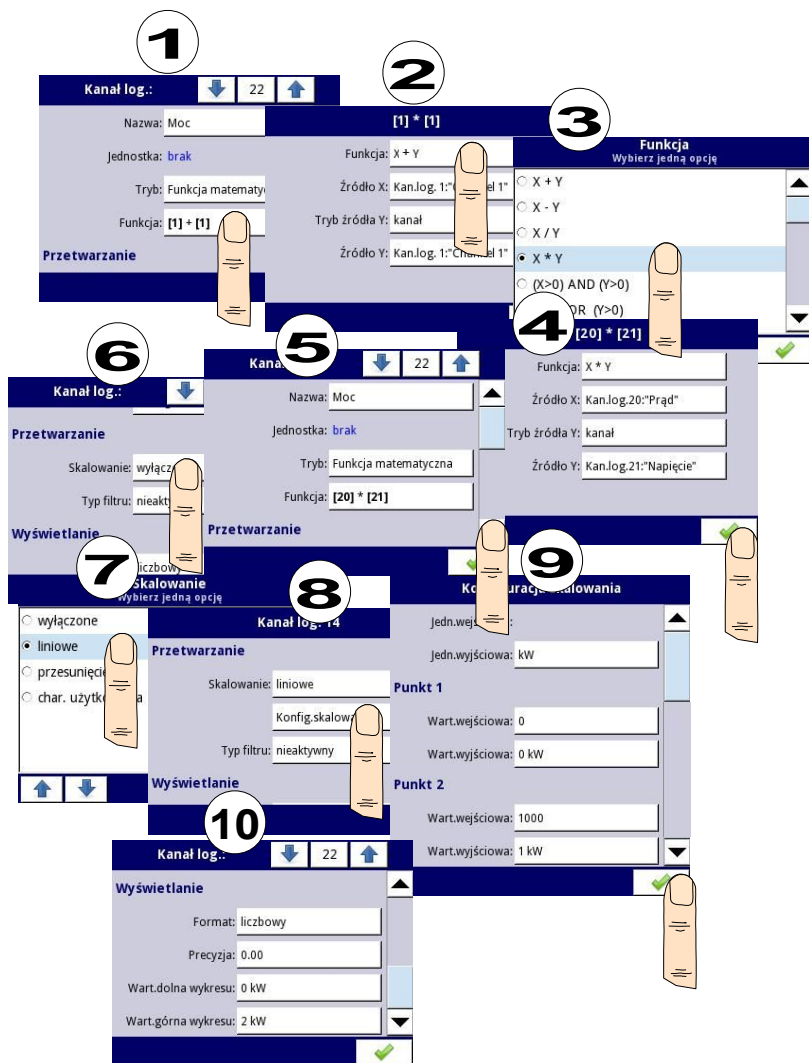

Rys. 7.63. Przykład konfigurowania kanału logicznego w trybie funkcja matematyczna

W kolejnym kroku należy zdefiniować **Grupę** utworzonych kanałów logicznych aby wyświetlać je w jednym oknie na ekranie urządzenia. W tym celu:

- wchodzimy w menu **Grupy**, włączamy Grupę 1 jeśli jest wyłączona,
- w parametr **Nazwa** wpisujemy **Nagrzewnica**,
- dla bloku parametrów **Kanały**:
 - parametr **Slot 1** ustawiamy jako **kanał logiczny 22** o nazwie **Moc**,
 - parametr **Slot 2** ustawiamy jako **kanał logiczny 21** o nazwie **Napięcie**,
 - parametr **Slot 3** ustawiamy jako **kanał logiczny 20** o nazwie **Prąd**,

- pozostałe parametry w tym bloku – **Slot 4, 5, 6**, ustawiamy jako **nieaktywny**, ponieważ chcemy aby wyświetlane były tylko 3 kanały logiczne,
- pozostałe parametry pozostawiamy w ustawieniach domyślnych,

Grupa: [↓] 1 [↑]

Grupa: włączona

Opcje wyświetlania

Nazwa: Nagrzewnica

Wykresy: poziome

Ślupki: poziome

Szerokość linii: 2 punkty

Skala czasowa: 19 sek.

Tło: białe

Kanały

Slot 1: Kan.Jog.22:'Moc' [Styl]

Slot 2: Kan.Jog.21:'Napięcie' [Styl]

Slot 3: Kan.Jog.20:'Prąd' [Styl]

Slot 4: nieaktywny [Styl]

Slot 5: nieaktywny [Styl]

Slot 6: nieaktywny [Styl]

Opcje rejestracji


Tryb: nieaktywny

Rys. 7.64. Przykład konfigurowania Grupy


W następnym kroku należy zdefiniować **Widok początkowy** (patrz **Rys. 7.65**), wyświetlany na ekranie LCD po uruchomieniu urządzenia. Widok początkowy ma wyświetlać zdefiniowaną **Grupę 1** z kanałami logicznymi: Moc, Napięcie i Prąd w trybie wskazówkowym. W tym celu:

- wchodzimy w menu **Ustawienia ogólne**,
- blok parametrów **Podstawowe** pozostawiamy bez zmian chyba że wskazywana data i czas były by źle ustawione i należałoby je poprawić,
- parametr **Podświetlenie** ustawiamy na wartość odpowiadającą użytkownikowi, np. wartość **80%**,

- parametr **Tryb** ustawiamy jako **nieaktywny**, ponieważ w tym przykładzie chcemy aby cały czas wyświetlacz podświetlał z taką samą jasnością,
- dla bloku parametrów **Widok początkowy**:
 - parametr **Tryb wyświetlania** ustawiamy jako **wskazówki**,
 - parametr **Grupa wyświetlana** ustawiamy jako **Grupę 1: Nagrzewnica**,
- dla bloku parametrów **Automatyczna zmiana widoku**:
 - parametr **Tryb** ustawiamy jako **nieaktywny**, ponieważ w tym przykładzie chcemy aby przez cały czas wyświetlana była **Grupa 1** w tym samym trybie wskazówkowym,
- po ustawieniu wszystkich parametrów wychodzimy z menu **Ustawienia ogólne**,

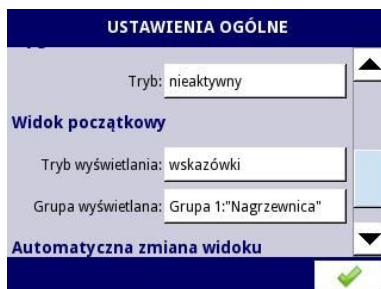

Rys. 7.65. Przykład konfigurowania widoku początkowego

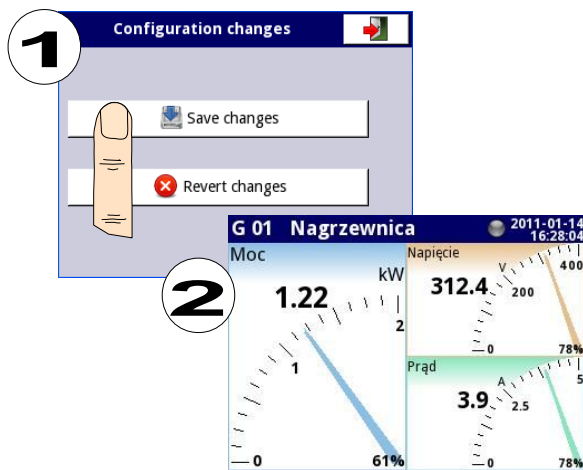

Rys. 7.66. Widok okna po zapisie konfiguracji

Ostatecznie należy wyjść z menu wciskając przycisk **Zapisz zmiany**. Wynik dokonanych zmian widoczny będzie po wywołaniu pierwszego pomiaru i ręcznym przejściu do wyświetlania Grupy 1 oraz trybu wskazówkowego (patrz **Rozdz. 6.3.2 Pasek nawigacyjny**), natomiast automatyczne przejście do początkowego widoku wystąpi po ponownym uruchomieniu urządzenia. Przykładowy widok wskaźnika wskazówkowego zamieszczono na **Rys. 7.66**.

7.8.11.2. Konfiguracja Kanału logicznego w trybie Wejście sprzętowe dla modułu TC4


Patrz także: **Rozdz. 8.6. TC4, TC8, TC12 – TERMOPAROWE MODUŁY POMIAROWE**) oraz **Rozdz. 7.8.6. Kanały logiczne – Tryb Funkcja matematyczna**.

Treść zadania:

Zadanie polega na pomiarze 4 temperatur w hali produkcyjnej za pomocą termopar typu K. Jeśli wszystkie wartości temperatury są większe od zadanej wartości **140°C**, to w osobnym kanale (stan alarmowy) ma się wyświetlić napis: **-HI-**, w pozostałych przypadkach wyświetlany jest napis **-LO-**. Wszystkie kanały logiczne z temperaturą oraz kanał stanu alarmowego mają być wyświetlone w jednym oknie w trybie wartości.

Rozwiązanie:

Przed przystąpieniem do pomiaru temperatury, należy skonfigurować urządzenie, a następnie odpowiednio połączyć czujniki termoparowe z urządzeniem. Przykładowy sposób połączenia przedstawiono na **Rys. 7.67**.

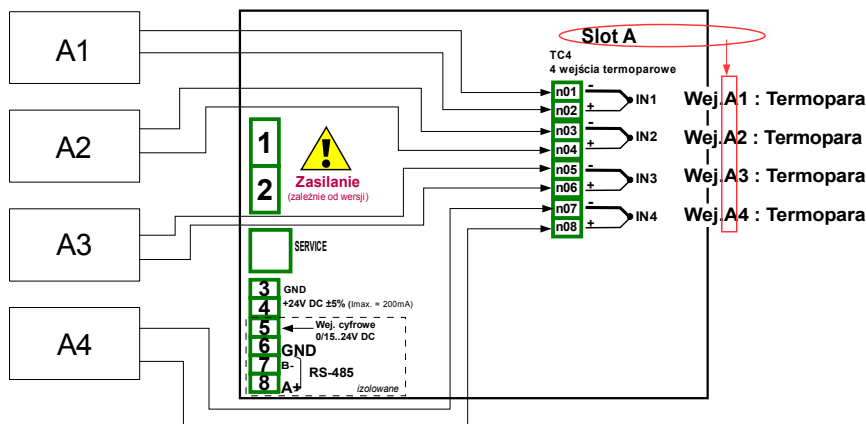

Rys. 7.67 Schemat połączeniowy dla modułu TC4

W pierwszym kroku należy zdefiniować 5 **Kanałów logicznych** odpowiednio dla: 4 temperatur w hali o symbolach A1, A2, A3, A4, oraz stanu alarmowego przekroczenia temperatury. W tym celu:

- a) Dla odczytu temperatury czujnika 1 o symbolu A1:
 - dotykamy ekran i naciskamy przycisk **Menu**,
 - naciskamy przycisk **Konfiguracja urządzenia**,
 - wchodzimy w menu **Kanały logiczne**,
 - używając strzałek w górnym pasku nawigacyjnym wybieramy dowolny **Kanał logiczny** np. 1,
 - w parametr **Nazwa** wpisujemy **Temperatura A1**,
 - parametr **Tryb** ustawiamy jako **Wejście sprzętowe**,
 - parametr **Źródło** ustawiamy jako **Wej. A1: Termopara** (patrz Rys. 7.67),
 - przechodzimy do podmenu **Konfig.źródła**:
 - parametr **Tryb** ustawiamy jako **Termopara K**,
 - w parametr **Ograniczenie dolne** wpisujemy **-200°C**,
 - w parametr **Ograniczenie górne** wpisujemy **1370°C** ;

- dla bloku parametrów **Wyświetlanie**:
 - parametr **Format** ustawiamy jako **Liczbowy**,
 - parametr **Precyzja** ustawiamy jako **0**,
 - w parametr **Wartość dolna wykresu** wpisujemy **-200°C**,
 - w parametr **Wartość górna wykresu** wpisujemy **1370°C**,

- b) Dla odczytu temperatury czujnika 2 o symbolu A2:
 - używając strzałek w górnym pasku nawigacyjnym wybrać dowolny **Kanał logiczny** (oprócz 1) np. 2,
 - w parametr **Nazwa** wpisujemy **Temperatura A2**,
 - parametr **Tryb** ustawiamy jako **Wejście sprzętowe**,
 - parametr **Źródło** ustawiamy jako **Wej. A2: Termopara** (patrz **Rys. 7.67**),
 - pozostałe parametry ustawiamy tak jak dla czujnika 1.

- c) Dla odczytu temperatury czujnika 3 o symbolu A3:
 - używając strzałek w górnym pasku nawigacyjnym wybrać dowolny **Kanał logiczny** (oprócz 1 i 2) np. 3,
 - w parametr **Nazwa** wpisujemy **Temperatura A3**,
 - parametr **Tryb** ustawiamy jako **Wejście sprzętowe**,
 - parametr **Źródło** ustawiamy jako **Wej. A3: Termopara** (patrz **Rys. 7.67**),
 - pozostałe parametry ustawiamy tak jak dla czujnika 1.

- d) Dla odczytu temperatury czujnika 4 o symbolu A4:
 - używając strzałek w górnym pasku nawigacyjnym wybrać dowolny **Kanał logiczny** (oprócz 1, 2 i 3) np. 4,
 - w parametr **Nazwa** wpisujemy **Temperatura A4**,
 - parametr **Tryb** ustawiamy jako **Wejście sprzętowe**,
 - parametr **Źródło** ustawiamy jako **Wej. A4: Termopara** (patrz **Rys. 7.67**),
 - pozostałe parametry ustawiamy tak jak dla czujnika 1.

- e) Dla stanu alarmowego:
 - używając strzałek w górnym pasku nawigacyjnym wybrać dowolny **Kanał logiczny** (oprócz 1, 2, 3 i 4) np. 5,
 - w parametr **Nazwa** wpisujemy **Stan alarmowy**,
 - parametr **Tryb** ustawiamy jako **Funkcja matematyczna**,
 - przechodzimy do podmenu **Funkcja** aby wybrać odpowiednią funkcję umożliwiającą obliczenie warunku stanu alarmowego,
 - parametr **Funkcja** ustawiamy jako **WszystkieX[ij]>Y**,
 - w parametrze **Źródło X** wybieramy **kanały logiczne: 1, 2, 3, 4**, które zdefiniowaliśmy jako odczyt temperatury,
 - parametr **Obsługa błędów źr.X** ustawiamy jako **błędy przek.do wyniku**
 - parametr **Tryb źródła Y** ustawiamy jako **wartość**,
 - w parametr **Źródło Y** wpisujemy **140**,
 - dla bloku parametrów **Wyświetlanie**:
 - parametr **Format** ustawiamy jako **dwustanowy**,
 - w parametr **Tekst stanu wył.** wpisujemy **LO** z niebieskim kolorem czcionki,
 - w parametr **Tekst stanu zał.** wpisujemy **HI** z czerwonym kolorem czcionki,
 - w parametr **Wartość dolna wykresu** wpisujemy **0**,
 - w parametr **Wartość górna wykresu** wpisujemy **1**
 - wychodzimy z menu **Kanały wejściowe**,


W kolejnym kroku należy zdefiniować **Grupę** utworzonych kanałów logicznych aby wyświetlać je w jednym oknie na ekranie urządzenia. W tym celu:

- wchodzimy w menu **Grupy**, włączamy Grupę np. 1 jeśli jest wyłączona,
- w parametr **Nazwa** wpisujemy **Pomiar temp.**,
- dla bloku parametrów **Kanały**:
 - parametr **Slot 1** ustawiamy jako **kanał logiczny 1** o nazwie **Temperatura A1**
 - parametr **Slot 2** ustawiamy jako **kanał logiczny 2** o nazwie **Temperatura A2**
 - parametr **Slot 3** ustawiamy jako **kanał logiczny 3** o nazwie **Temperatura A3**
 - parametr **Slot 4** ustawiamy jako **kanał logiczny 4** o nazwie **Temperatura A4**
 - parametr **Slot 5** ustawiamy jako **kanał logiczny 5** o nazwie **Stan alarmowy**
 - parametr **Slot 6** ustawiamy jako **nieaktywny**,
- pozostałe parametry pozostawiamy w ustawieniach domyślnych

W następnym kroku należy zdefiniować **Widok początkowy** wyświetlany na ekranie LCD po uruchomieniu urządzenia. Widok początkowy ma wyświetlać zdefiniowaną **Grupę 1** z kanałami logicznymi przedstawiającymi odczyt temperatury oraz z kanałem wyświetlającym Stan alarmowy. W tym celu:

- wchodzimy w menu **Ustawienia ogólne**,
- blok parametrów **Podstawowe** pozostawiamy bez zmian chyba że wskazywana data i czas były by źle ustawione i należałoby je poprawić,
- dla bloku parametrów **Ekran LCD**:
 - parametr **Podświetlanie** ustawiamy na wartość odpowiadającą użytkownikowi, np. **80%**,
- dla bloku parametrów **Wygaszanie ekranu**:
 - parametr **Tryb** ustawiamy jako **nieaktywny**, ponieważ w tym przykładzie chcemy aby cały czas wyświetlacz podświetlał z taką samą jasnością,
- dla bloku parametrów **Widok początkowy**:
 - parametr **Tryb wyświetlania** ustawiamy jako **wartości**,
 - parametr **Grupa wyświetlana** ustawiamy jako **Grupę 1: Pomiar temp.**,
- dla bloku parametrów **Automatyczna zmiana widoku**:
 - parametr **Tryb** ustawiamy jako **nieaktywny**, ponieważ w tym przykładzie chcemy aby przez cały czas wyświetlana była **Grupa 1** w tym samym trybie wartości,
- po ustawieniu wszystkich parametrów wychodzimy z menu **Ustawienia ogólne**,

Ostatecznie należy opuścić menu wciskając przycisk **Zapisz zmiany**. Wynik dokonanych zmian będzie widoczny po wywołaniu pierwszego pomiaru. Przykładowy widok panelu zamieszczono na **Rys. 7.68**.

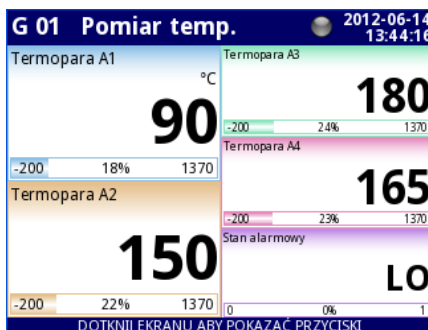

Rys. 7.68. Propozycja widoku okna z Przykładu 2

7.8.11.3. Konfiguracja Kanału logicznego w trybie Wejście sprzętowe dla modułu RT4


Patrz także: **Rozdz. 8.7. RT4, RT6 – MODUŁY POMIAROWE RTD.**

Treść zadania:

Posiadając urządzenie z wbudowanym modułem pomiarowym **RT4** możemy mierzyć jednocześnie temperaturę w czterech punktach. Załóżmy, że chcemy monitorować temperaturę w biurze, magazynie, piwnicy i na korytarzu. Do monitorowania temperatury w pierwszych dwóch kanałach użyjemy czujników PT1000 i połączenia 3-przewodowego, a dla pozostałych PT100 i połączenia 2 i 4-przewodowego. Odczyt temperatury z 4 czujników chcemy wyświetlać w jednym oknie w trybie pionowych słupków. Dodatkowo chcemy rejestrować pomiar temperatury co 1 minutę (szczegółowe informacje na temat rejestracji patrz **Rozdz. 7.14.2. Grupy – Opcje rejestracji**).

Rozwiązanie:

Przed przystąpieniem do pomiaru temperatury, należy skonfigurować urządzenie, a następnie odpowiednio połączyć czujniki termoparowe z urządzeniem. Przykładowy sposób połączenia przedstawiono na **Rys. 7.69**.

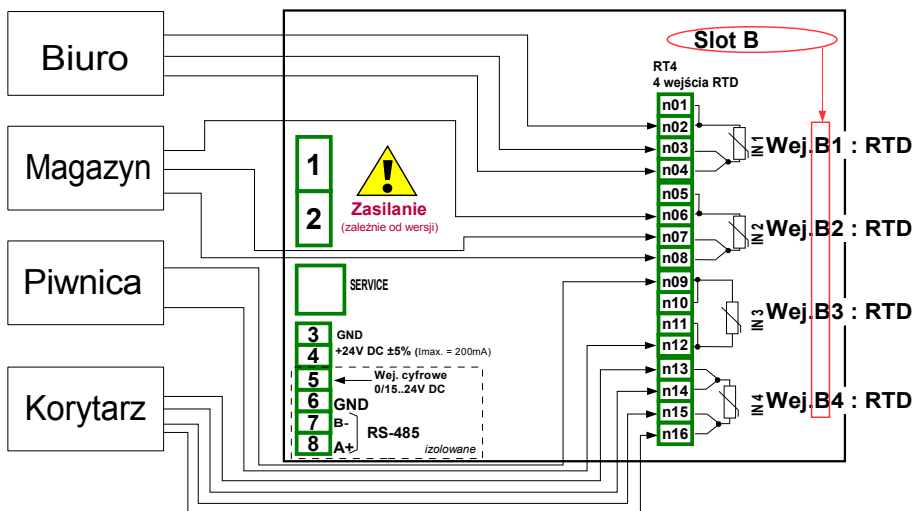

Rys. 7.69. Schemat połączeniowy dla modułu RT4

W pierwszym kroku przechodzimy do konfigurowania **Kanałów logicznych**.

Dla odczytu temperatury czujnika 1 (**Biuro**):

- dotykamy ekranu i naciskamy przycisk **Menu**,
- naciskamy przycisk **Konfiguracja urządzenia**,
- wchodzimy w menu **Kanały logiczne**,
- używając strzałek w górnym pasku nawigacyjnym wybieramy dowolny **Kanał logiczny** np. 30,
- w parametr **Nazwa** wpisujemy **Biuro**,
- parametr **Tryb** ustawiamy jako **Wejście sprzętowe**,
- parametr **Źródło** ustawiamy jako **Wej. A1: RTD** (patrz Rys. 7.69),
- przechodzimy do podmenu **Konfig.źródła**:
 - parametr **Tryb** ustawiamy jako **Pt1000 3-przew**,
 - w parametr **Ograniczenie dolne** wpisujemy **-100°C**,
 - w parametr **Ograniczenie górne** wpisujemy **600°C**,
- dla bloku parametrów **Wyświetlanie**:
 - parametr **Format** ustawiamy jako **Liczbowy**,
 - parametr **Precyzja** ustawiamy jako **0.0**, ponieważ dokładność czujnika PT1000 pozwala na wyświetlenie wartości z 1 miejscem po przecinku,
 - w parametr **Wartość dolna wykresu** wpisujemy **15°C**,
 - w parametr **Wartość górna wykresu** wpisujemy **30°C**,

Pozostałe kanały ustawiamy w analogiczny sposób:

Kanał logiczny 31: **Magazyn**,

Kanał logiczny 32: **Piwnica**, w **Konfig.źródła** wybieramy opcję **PT100**

Kanał logiczny 33: **Korytarz**, w **Konfig.źródła** wybieramy opcję **PT100**

W kolejnym kroku należy zdefiniować **Grupę** utworzonych kanałów logicznych aby wyświetlać je w jednym oknie na ekranie urządzenia. W tym celu:


- wchodzimy w menu **Grupy**, włączamy np. Grupę 2 jeśli jest wyłączona,

- dla bloku parametrów **Opcje wyświetlania**:
 - w parametr **Nazwa** wpisujemy **Zakład Pracy**,
 - parametr **Słupki** ustawiamy jako **pionowe**,
- w bloku parametrów **Kanały**:
 - parametr **Slot 1** ustawiamy jako **kanał logiczny 30** o nazwie **Biuro**,
 - parametr **Slot 2** ustawiamy jako **kanał logiczny 31** o nazwie **Magazyn**,
 - parametr **Slot 3** ustawiamy jako **pusty**,
 - parametr **Slot 4** ustawiamy jako **kanał logiczny 32** o nazwie **Piwnica**,
 - parametr **Slot 5** ustawiamy jako **kanał logiczny 33** o nazwie **Korytarz**,
 - parametr **Slot 6** ustawiamy jako **pusty**,
- dla bloku parametrów **Opcje rejestracji** (ten blok parametrów występuje tylko dla urządzenia z licencją na rejestrację danych):
 - parametr **Tryb** ustawiamy jako **zawsze**, chcemy aby cały czas rejestrował aż do zmiany konfiguracji powodującej wyłączenie rejestracji,
 - w parametr **Opis rejestracji** wpisujemy **Temperatury w zakładzie pracy**, (może to być dowolny tekst),
 - w parametr **Okres podstawowy** wpisujemy **1**,
 - parametr **Jednostka podstawowa** ustawiamy jako **minuta** (próbkiwanie grupy kanałów co 1 minutę),
 - parametr **Tryb alternatywny** ustawiamy jako **nieaktywny**,

W następnym kroku należy zdefiniować **Widok początkowy** wyświetlany na ekranie LCD po uruchomieniu urządzenia. Widok początkowy ma wyświetlać zdefiniowaną Grupę 2 z kanałami logicznymi przedstawiającymi odczyt temperatury. W tym celu:

- wchodzimy w menu **Ustawienia ogólne**:
- dla bloku parametrów **Widok początkowy**:
 - parametr **Tryb wyświetlania** ustawiamy jako **słupki**,
 - parametr **Grupa wyświetlana** ustawiamy jako **Grupę 2: Zakład Pracy**,

Ostatecznie należy opuścić menu wciskając przycisk **Zapisz zmiany**. Wynik dokonanych zmian będzie widoczny po wywołaniu pierwszego pomiaru. Przykładowy widok panelu zamieszczono na **Rys. 7.70**.

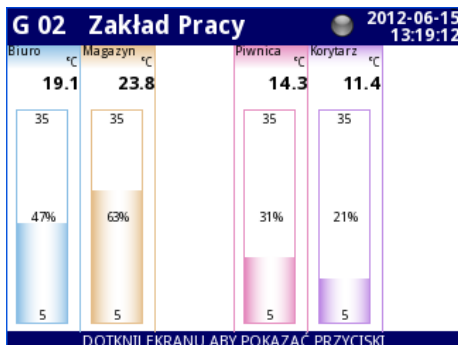

Rys. 7.70. Propozycja widoku okna dla odczytu temperatur

7.8.11.4. Konfiguracja Kanału logicznego w trybie Podgląd wyjścia dla modułu R45


Patrz także: **Rozdz. 8.13. R45, R81, R65, R121 – MODUŁY WYJŚĆ PRZEKAŹNIKOWYCH**.

Treść zadania:

Zadanie polega na odczytaniu wartości przekazywanych na moduł wyjściowy **R45**.

Rozwiązanie:

Przed przystąpieniem do podłączania przełącznika zgodnie z **Rys. 7.71**, należy skonfigurować urządzenie. Po wprowadzeniu konfiguracji wejść fizycznych możemy skonfigurować **Kanał logiczny** w celu odczytu stanu podawanego na wyjście.

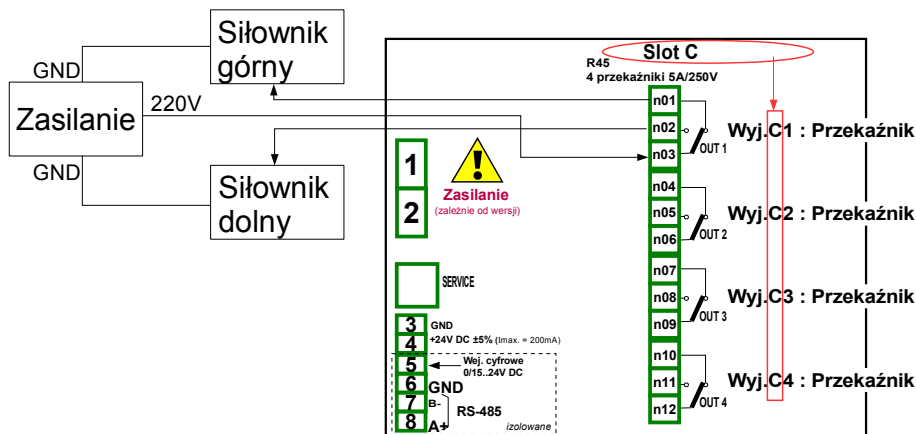

Rys. 7.71. Schemat połączeniowy dla modułu R45

Aby móc odczytywać wartości przesyłane na wyjście:

- dotykamy ekran i naciskamy przycisk **Menu**,
- naciskamy przycisk **Konfiguracja urządzenia**
- wchodzimy w menu **Kanały logiczne**,
- używając strzałek w górnym pasku nawigacyjnym wybieramy dowolny **Kanał logiczny** np. 5,
- w parametr **Nazwa** wpisujemy **Przełącznik 1**,
- parametr **Tryb** ustawiamy jako **Podgląd wyjścia**,
- parametr **Źródło** ustawiamy jako **Wyj. C1: Przełącznik** (patrz **Rys. 7.71**),
- dla bloku parametrów **Wyświetlanie**:
 - parametr **Format** ustawiamy jako **dwustanowy**,
 - w parametr **Tekst stanu wył.** wpisujemy **-OFF-** (można dodać np. kolor czcionki czerwony i tło żółte),
 - w parametr **Tekst stanu zał.** wpisujemy **-ON-** (można dodać np. kolor czcionki zielony i tło fioletowe),
 - w parametr **Wartość dolna wykresu** wpisujemy **0**,
 - w parametr **Wartość górna wykresu** wpisujemy **1**,

W kolejnym kroku należy zdefiniować **Grupę** z utworzonym kanałem logicznym aby wyświetlać go w oknie na ekranie urządzenia. W tym celu:

- wchodzimy w menu **Grupy**, włączamy Grupę np. 1 jeśli jest wyłączona,
- w parametr **Nazwa** wpisujemy **Podgląd wyjścia**,
- dla bloku parametrów **Kanały**:
 - parametr **Slot 1** ustawiamy jako **kanał logiczny 5** o nazwie **Przełącznik 1**,
 - pozostałe parametry w tym bloku – **Slot 2+6** ustawiamy jako **nieaktywny**, ponieważ chcemy aby wyświetlany był tylko jeden kanał logiczny w całym oknie,

W następnym kroku należy zdefiniować **Widok początkowy** wyświetlany na ekranie LCD po uruchomieniu urządzenia. Widok początkowy ma wyświetlać zdefiniowaną Grupę 1 z kanałem logicznymi przedstawiającymi podgląd wartości przekazywanej na wyjście urządzenia. W tym celu:

- wchodzimy w menu **Ustawienia ogólne**,
- dla bloku parametrów **Widok początkowy**:
 - parametr **Tryb wyświetlania** ustawiamy jako **wartości**,
 - parametr **Grupa wyświetlana** ustawiamy jako **Grupę 1: Podgląd wyjścia**,

Ostatecznie należy opuścić menu wciskając przycisk **Zapisz zmiany**. Wynik dokonanych zmian powinien być widoczny po wywołaniu pierwszego pomiaru. Przykładowy widok panelu zamieszczono na **Rys. 7.72**.



Rys. 7.72. Przykładowy widok okna w trybie Podgląd wyjścia dla Przykładu 4

7.8.11.5. Konfiguracja Kanału logicznego w trybie Modbus


Patrz także: **Rozdz. 7.15 MODBUS.**

Treść zadania:

Zadanie polega na odczycie temperatury z dwóch urządzeń SLAVE o adresach fizycznych: '1' i '8', które przechowują swoje pomiary w rejestrach o numerze 1.

Rozwiązanie:

Przed przejściem do właściwej części zadania, należy skonfigurować urządzenie CMC w tryb MASTER (zgodnie z przykładem 7.15.4.1. **Konfiguracja wejścia Modbus w trybie MASTER**), następnie skonfigurować je zgodnie z treścią przykładu i podłączyć z urządzeniem SLAVE (zgodnie z Rys. 7.73).

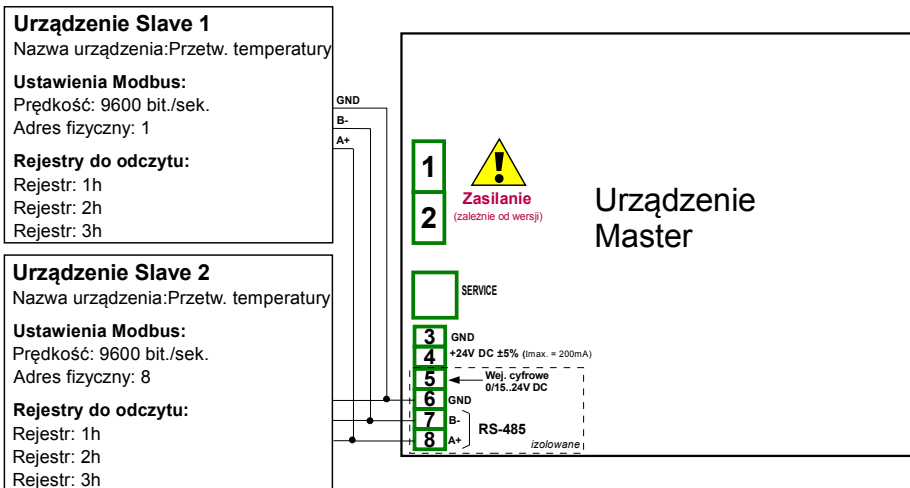

Rys. 7.73. Schemat połączeniowy dla portu modbusowego MB1

W pierwszym kroku konfigurujemy kanały logiczne odczytujące dane przesyłane za pomocą protokołu Modbus. W tym celu:

- dotykamy ekranu i naciskamy przycisk **Menu**,
- naciskamy przycisk **Konfiguracja urządzenia**,
- wchodzimy w menu **Kanały logiczne**,
- używając strzałek w górnym pasku nawigacyjnym wybieramy dowolny **Kanał logiczny** np. 1,
- w parametr **Nazwa** wpisujemy **Temperatura 1**,
- parametr **Tryb** ustawiamy jako **Modbus**,
- parametr **Port** ustawiamy jako **MB1 (MASTER)**,
- parametr **Urządzenie SLAVE** ustawiamy jako **Adr.1:"Przetw. temperatury"**,
- parametr **Wej.urządzenia** ustawiamy jako **Wej.1:HR 1h,b0-15** odczytujący Rejestr 1h urządzenia SLAVE 1,
- parametr **Skalowanie** ustawiamy jako **liniowe**; skalowanie jest nam nie potrzebne, jednakże tylko tak możemy uzyskać jednostkę wyświetlaną na ekranie.
- wchodzimy do podmenu **Konfig.skalowania**:

- w parametr **Jedn.wyjściowa** wpisujemy °C,
- w parametr **Wartość wejściowa** w bloku parametrów **Punkt 1** wpisujemy **0**,
- w parametr **Wartość wyjściowa** w bloku parametrów **Punkt 1** wpisujemy **0**,
- w parametr **Wartość wejściowa** w bloku parametrów **Punkt 2** wpisujemy **20**,
- w parametr **Wartość wyjściowa** w bloku parametrów **Punkt 2** wpisujemy **20**,
- dla bloku parametrów **Wyświetlanie**:
 - parametr **Format** ustawiamy jako **Liczbowy**,
 - parametr **Precyzja** ustawiamy jako **0.0**,
 - w parametr **Wartość dolna wykresu** wpisujemy **10°C**,
 - w parametr **Wartość górna wykresu** wpisujemy **50°C**,
- używając strzałek w górnym pasku nawigacyjnym wybieramy kolejny **Kanał logiczny** np. 2,
- w parametrze **Nazwa** wpisujemy **Temperatura 2**,
- parametr **Tryb** ustawiamy jako **Modbus**,
- parametr **Port** ustawiamy jako **MB1 (MASTER)**,
- parametr **Urządzenie SLAVE** ustawiamy jako **Adr.8:"Przetw. Temperatury"**,
- parametr **Wej.urządzenia** ustawiamy jako **Wej.1:HR 1h,b0-15**,
- pozostałe parametry ustawiamy jak dla uprzednio skonfigurowanego kanału logicznego

W kolejnym kroku należy zdefiniować **Grupę** z utworzonymi kanałami logicznymi aby wyświetlać je w jednym oknie na ekranie urządzenia. W tym celu:

- wchodzimy w menu **Grupy**, włączamy Grupę np. 1 jeśli jest wyłączona,
- w parametr **Nazwa** wpisujemy **Temperatura**,
- dla bloku parametrów **Kanały**:
 - parametr **Slot 1** ustawiamy jako **kanał logiczny 1** o nazwie **Temperatura 1**,
 - parametr **Slot 2** ustawiamy jako **kanał logiczny 2** o nazwie **Temperatura 2**,
 - pozostałe parametry **Slot 3÷6** ustawiamy jako **nieaktywny**, ponieważ chcemy aby wyświetlane były tylko 2 kanały logiczne w całym oknie,
- pozostałe parametry pozostawiamy w ustawieniach domyślnych,

W następnym kroku należy zdefiniować **Widok początkowy** wyświetlany na ekranie LCD po uruchomieniu urządzenia. Widok początkowy ma wyświetlać zdefiniowaną Grupę 1 z kanałem logicznym przedstawiającym odczyt temperatury z urządzenia SLAVE. W tym celu:

- wchodzimy w menu **Ustawienia ogólne**,
- dla bloku parametrów **Widok początkowy**:
 - parametr **Tryb wyświetlania** ustawiamy jako **wartości**,
 - parametr **Grupa wyświetlana** ustawiamy jako **Grupę 1: Temperatura**,

Ostatecznie należy opuścić menu wciskając przycisk **Zapisz zmiany**. Wynik dokonanych zmian będzie widoczny po wywołaniu pierwszego pomiaru.

7.8.11.6. Konfiguracja Kanału logicznego w trybie Wejście sprzętowe dla modułu TC8


Patrz także: **Rozdz. 8.6. TC4, TC8, TC12 – TERMOPAROWE MODUŁY POMIAROWE** oraz **Rozdz. 7.8.6. Kanały logiczne – Tryb Funkcja matematyczna**.

Treść zadania:

Zadanie polega na wyznaczeniu wartości średniej z kanałów logicznych o numerach 1÷8, w których umieszczone są wartości z czujników termoparowych rozmieszczonych wokół pieca.

Rozwiązanie:

Przed przystąpieniem do pomiaru temperatury należy skonfigurować urządzenie, a następnie połączyć czujniki temperatury z urządzeniem. Przykładowy sposób połączenia przedstawiono na **Rys. 7.74** (zobacz też **Dodatki 8.6. TC4, TC8, TC12 – TERMOPAROWE MODUŁY POMIAROWE**).

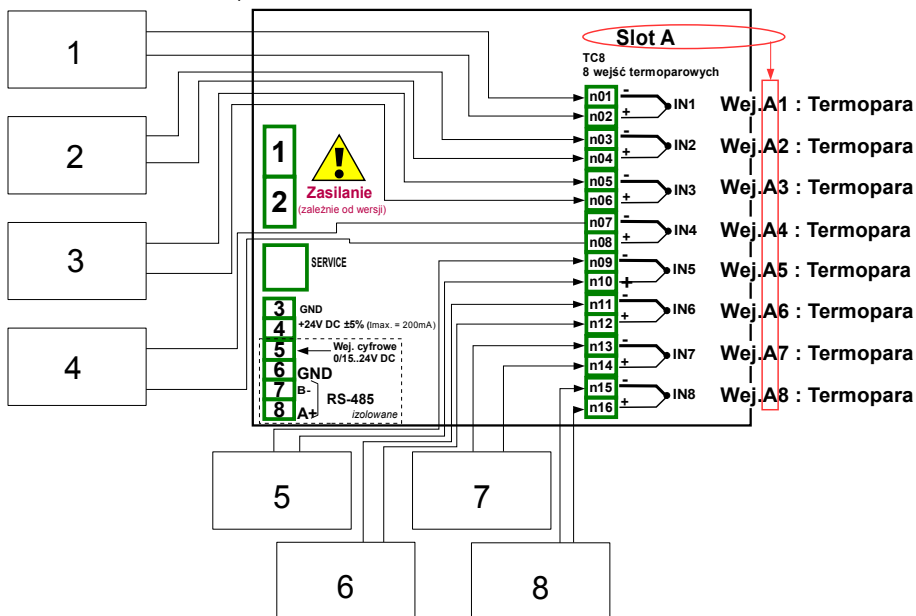

Rys. 7.74. Schemat połączeniowy dla modułu TC8

W celu konfiguracji kanałów logicznych dla odczytu temperatur z wejść 1÷8 (nazwy Temperatura 1, Temperatura 2, itd) postępujemy analogicznie jak w przykładzie 7.8.11.2.

Konfiguracja Kanału logicznego w trybie Wejście sprzętowe dla modułu TC4.

Dla kanału logicznego wyznaczającego wartość średnią:

- dotykamy ekranu i naciskamy przycisk **Menu**,
- naciskamy przycisk **Konfiguracja urządzenia**,
- wchodzimy w menu **Kanały logiczne**,
- używając strzałek w górnym pasku nawigacyjnym wybieramy dowolny **Kanał logiczny** (oprócz 1÷8) np. **9**,
- w parametr **Nazwa** wpisujemy **Wartość średnia**,
- parametr **Tryb** ustawiamy **Funkcja matematyczna**,

- przechodzimy do podmenu **Funkcja** aby wybrać odpowiednią funkcję matematyczną umożliwiającą obliczenie warunku stanu alarmowego,
 - parametr **Funkcja** ustawiamy jako **Średnia X[i]**,
 - w parametrze **Źródło X** wybieramy **kanały logiczne: 1÷8**, które zdefiniowaliśmy jako odczyt temperatury,
 - parametr **Obsługa błędów źr.X** ustawiamy jako **błędy przek.do wyniku**,
- dla bloku parametrów **Wyświetlanie**:
 - parametr **Format** ustawiamy jako **Liczbowy**,
 - parametr **Precyzja** ustawiamy jako **0**,
 - w parametr **Wartość dolna wykresu** wpisujemy **-200°C**,
 - w parametr **Wartość górna wykresu** wpisujemy **1370°C**,

W kolejnym kroku należy zdefiniować **Grupy** utworzonych kanałów logicznych aby wyświetlać je w 2 oknach na ekranie urządzenia. W tym celu:

- wchodzimy w menu **Grupy**, włączamy Grupę np. 1 jeśli jest wyłączona,
- w parametr **Nazwa** wpisujemy **Pomiar temp. 1**,
- dla bloku parametrów **Kanały**:
 - parametr **Slot 1** ustawiamy jako **kanał logiczny 9** o nazwie **Wartość średnia**,
 - parametr **Slot 2** ustawiamy jako **kanał logiczny 1** o nazwie **Temperatura 1**,
 - parametr **Slot 3** ustawiamy jako **kanał logiczny 2** o nazwie **Temperatura 2**,
 - parametr **Slot 4** ustawiamy jako **kanał logiczny 3** o nazwie **Temperatura 3**,
 - parametr **Slot 5** ustawiamy jako **kanał logiczny 4** o nazwie **Temperatura 4**,
 - parametr **Slot 6** ustawiamy jako **kanał logiczny 5** o nazwie **Temperatura 5**,
- pozostałe parametry w tej **Grupie** pozostawiamy w ustawieniach domyślnych.
- Za pomocą strzałek w prawym górnym rogu wybieramy **Grupę 2**, i ją włączamy, jeśli jest wyłączona,
- w parametr **Nazwa** wpisujemy **Pomiar temp. 2**,
- dla bloku parametrów **Kanały**:
 - parametr **Slot 1** ustawiamy jako **kanał logiczny 6** o nazwie **Temperatura 6**,
 - parametr **Slot 2** ustawiamy jako **kanał logiczny 7** o nazwie **Temperatura 7**,
 - parametr **Slot 3** ustawiamy jako **kanał logiczny 8** o nazwie **Temperatura 8**,
 - parametr **Slot 4÷6** ustawiamy jako **nieaktywny**,
- pozostałe parametry w tej **Grupie** pozostawiamy w ustawieniach domyślnych.

W następnym kroku należy zdefiniować **Widok początkowy** wyświetlany na ekranie LCD po uruchomieniu urządzenia. Widok początkowy ma wyświetlać zdefiniowaną Grupę 1 z kanałami logicznymi przedstawiającymi odczyt temperatury oraz z kanałem wyświetlającym wartość średnią. W tym celu:

- wchodzimy w menu **Ustawienia ogólne**,
- dla bloku parametrów **Widok początkowy**:
 - parametr **Tryb wyświetlania** ustawiamy jako **wartości**,
 - parametr **Grupa wyświetlana** ustawiamy jako **Grupa 1: Pomiar temp. 1**,

Ostatecznie należy opuścić menu wciskając przycisk **Zapisz zmianę**. Wynik dokonanych zmian będzie widoczny po wywołaniu pierwszego pomiaru. Za pomocą przycisku **[↓GRUPA]** lub **[GRUPA↑]** wywołanym w pasku nawigacyjnym możemy przełączać się między wyświetlanymi Grupami.

7.8.11.7. Konfiguracja Kanału logicznego w trybie Funkcja matematyczna

Patrz także: **Rozdz. 7.8.6 Kanały logiczne – Tryb Funkcja matematyczna.**


Treść zadania:

Zadanie polega na utworzeniu kanału logicznego, który będzie zwracał wartość z kanału logicznego ($X[i]$) wybranego przez inny kanał logiczny (Y).

Załóżmy, że mamy zdefiniowane 4 kanały logiczne 1, 5, 8, 12 w trybie **Wartość zadana**. Natomiast w kanale logicznym 2 znajduje się wartość pochodząca z czujnika temperatury. Funkcję matematyczną $X[i]$ wybierane przez Y tworzymy w kanale logicznym 3. Za pomocą wartości kanału 2 wybieramy który spośród kanałów 1, 5, 8, 12 będzie odczytywany. Wynik działania tej funkcji umieszczono w **Tab. 7.5**.

Wartość źródła Y	Wartość kanału 3
$Y \leq 0$	Wartość kanału 1
$0 < Y \leq 1$	Wartość kanału 5
$1 < Y \leq 2$	Wartość kanału 8
$Y > 2$	Wartość kanału 12

Tab. 7.5 Przykładowe działanie funkcji $X[i]$ wybierane przez Y

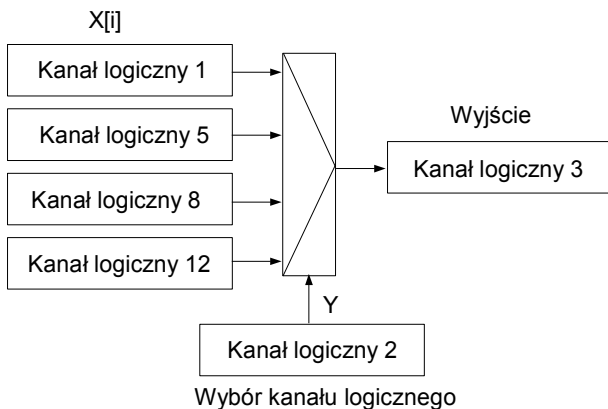

Rys. 7.75. Schemat blokowy działania funkcji matematycznej $X[i]$ wybieranej przez Y

Rozwiązanie:

Definiujemy kanały logiczne w trybie **Wartość zadana**:

- dotykamy ekranu i naciskamy przycisk **Menu**,
- naciskamy przycisk **Konfiguracja urządzenia**,
- wchodzimy w menu **Kanały logiczne**,
- używając strzałek w górnym pasku nawigacyjnym wybieramy dowolny **kanał logiczny** np. 1,
- w parametr **Nazwa** wpisujemy 1,
- parametr **Tryb** ustawiamy jako **Wartość zadana**,

- w parametr **Wartość** zadana wpisujemy **50**,
- dla bloku parametrów **Wyświetlanie**:
 - parametr **Format** ustawiamy jako **Liczbowy**,
 - parametr **Precyzja** ustawiamy jako **0**,
 - w parametr **Wartość dolna wykresu** wpisujemy **0**,
 - w parametr **Wartość górna wykresu** wpisujemy **80**,

Pozostałe kanały logiczne ustawiamy analogicznie:

Kanał logiczny 5: Nazwa 5, Wartość zadana: 30,

Kanał logiczny 8: Nazwa 8, Wartość zadana: 80,

Kanał logiczny 12: Nazwa 12, Wartość zadana: 5.

Dla kanału logicznego wyznaczającego funkcję matematyczną **X[i] wybierane przez Y**:

- używając strzałek w górnym pasku nawigacyjnym wybieramy **Kanał logiczny 3**,
- w parametrze **Nazwa** wpisujemy **Funkcja**,
- parametr **Tryb** ustawiamy jako **Funkcja matematyczna**,
- przechodzimy do podmenu **Funkcja** aby wybrać odpowiednią funkcję umożliwiającą obliczenie warunku stanu alarmowego,
 - parametr **Funkcja** ustawiamy jako **X[i] wybierane przez Y**,
 - w parametrze **Źródło X** wybieramy **kanały logiczne: 1, 5, 8, 12**, które zdefiniowaliśmy jako wartości stałe,
 - parametr **Źródło Y** ustawiamy jako **kanał logiczny 2**,
- dla bloku parametrów **Wyświetlanie**:
 - parametr **Format** ustawiamy jako **Liczbowy**,
 - parametr **Precyzja** ustawiamy jako **0**,
 - w parametr **Wartość dolna wykresu** wpisujemy **0**,
 - w parametr **Wartość górna wykresu** wpisujemy **80**,

7.8.11.8. Konfiguracja Kanału logicznego w trybie Regulator


Patrz także: Rozdz. 7.13 REGULATORY.

Treść zadania:

Zadanie polega na skonfigurowaniu regulatora sterującego (po magistrali RS-485) nagrzewnicą w celu uzyskania stałej temperatury obiektu, do którego będzie podłączony logiczny kanał wartości zadanej (temperatura 85°C) oraz sygnał sprzężenia pochodzący z czujnika temperatury Pt100.

Rozwiązanie:

Przed przystąpieniem do pomiaru i sterowania temperatury obiektu należy skonfigurować urządzenie, a następnie podłączyć czujnik temperatury i przetwornik prądowy. Przykładowy sposób połączenia przedstawiono na **Rys. 7.76**.

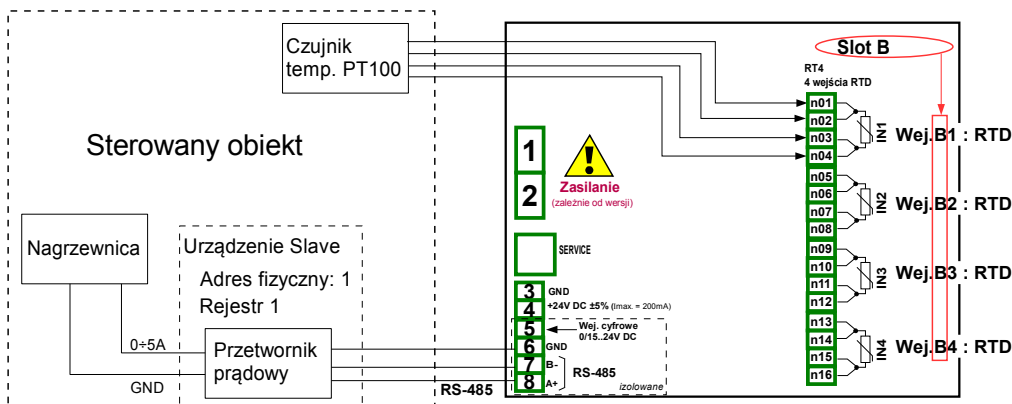

Rys. 7.76. Schemat połączeniowy dla modułu RT4 i portu Modbus MB1

W pierwszej kolejności należy skonfigurować ustawienia w menu **Regulatory** zgodnie z przykładem 7.13.2.1. **Konfiguracja Regulatora**. Następnie konfigurujemy kanały logiczne.

Dla żądanej wartości temperatury obiektu:

- dotykamy ekranu i naciskamy przycisk **Menu**,
- naciskamy przycisk **Konfiguracja urządzenia**,
- wchodzimy w menu **Kanały logiczne**,
- używając strzałek w górnym pasku nawigacyjnym wybieramy dowolny **Kanał logiczny** np. 1,
- w parametr **Nazwa** wpisujemy **Wartość zadana**,
- parametr **Tryb** ustawiamy jako **Wartość zadana**,
- w parametr **Jednostka** wpisujemy **°C**,
- w parametr **Wartość zadana** wpisujemy **85°C**,
- dla bloku parametrów **Wyświetlanie**:
 - parametr **Format** ustawiamy jako **Liczbowy**,
 - parametr **Precyzja** ustawiamy jako **0**,
 - w parametr **Wartość dolna wykresu** wpisujemy **0°C**,
 - w parametr **Wartość górna wykresu** wpisujemy **90°C**

Dla odczytu temperatury czujnika **PT100**:

- dotknij ekranu i naciśnij przycisk **Menu**,
- naciśnij przycisk **Konfiguracja urządzenia**,
- wchodzimy w menu **Kanały logiczne**,
- używając strzałek w górnym pasku nawigacyjnym wybieramy dowolny **Kanał logiczny** np. 2,
- w parametr **Nazwa** wpisujemy **Sprężenie**,
- parametr **Tryb** ustawiamy jako **Wejście sprzętowe**,
- parametr **Źródło** ustawiamy jako **Wej. A1: RTD** (patrz podłączenie na **Rys. 7.76**),
- naciskamy przycisk **Konfiguracja źródła**,
 - parametr **Tryb** ustawiamy jako **Pt100**,
 - w parametr **Ograniczenie dolne** wpisujemy **-100°C**,
 - w parametr **Ograniczenie górne** wpisujemy **600°C**,

- dla bloku parametrów **Wyświetlanie**:
 - parametr **Format** ustawiamy jako **Liczbowy**,
 - parametr **Precyzja** ustawiamy jako **0.0**,
 - parametr **Wartość dolna wykresu** ustawiamy jako **0°C**,
 - parametr **Wartość górna wykresu** ustawiamy jako **100°C**,

Dla ustawień kanału w trybie **Regulator**:

- dotykamy ekranu i naciskamy przycisk **Menu**,
- naciskamy przycisk **Konfiguracja** urządzenia,
- wchodzimy w menu **Kanały logiczne**,
- używając strzałek w górnym pasku nawigacyjnym wybieramy dowolny **Kanał logiczny** np. 32,
- w parametr **Nazwa** wpisujemy **Regulator**,
- parametr **Tryb** ustawiamy jako **Regulator**,
- w parametr **Jednostka** wpisujemy **mA**,
- parametr **Numer regulatora** ustawiamy jako **Regulator 1**,
- parametr **Kanał wartości zadanej** ustawiamy na kanał logiczny 1 o nazwie **Wartość zadana**,
- parametr **Kanał sprzężenia** ustawiamy na kanał logiczny 2 o nazwie **Sprzężenie**,
- dla bloku parametrów **Wyświetlanie**:
 - parametr **Format** ustawiamy jako **Liczbowy**,
 - parametr **Precyzja** ustawiamy jako **0.00**, ponieważ z taką dokładnością możemy wysłać sygnał z regulatora na przetwornik prądowy sterujący nagrzewnicą (patrz **Rys. 7.76**),
 - parametr **Wartość dolna wykresu** wpisujemy **0**,
 - w parametr **Wartość górna wykresu** wpisujemy **10**, te parametry ograniczają zakres wskaźnika procentowego w trybie wyświetlania **wartości**, przyjęto że sygnał sterujący nie przekracza zakresu **0÷10**,

Konfiguracja wyjścia zewnętrznego (wysyłanie po magistrali RS-485) patrz **Rozdz. 7.11.4 Przykłady konfiguracji Wyjść zewnętrznych**.

7.8.11.9. Konfiguracja Kanału logicznego w trybie Profil/timer

Patrz także: **Rozdz. 7.12 PROFILE/TIMERY.**

Treść zadania:


Zadaniem jest utworzenie Profil/timera w kanale 1 w trybie wyzwalanie **zboczem (jednokrotne)**, którego źródłem jest kanał 2, do którego jest podłączone wejście prądowe z modułu **UI4**. Profil składa się z 4 odcinków:

1. rampa od 0 do 10 w czasie 5s,
2. stała wartość 8 w czasie 2s,
3. rampa od 8 do 4 w czasie 3s,
4. stała 4 w czasie 1s.

Zapętlenie jest nieaktywne, a wartość spoczynkowa wynosi 0.

Rozwiązanie:

Przed przystąpieniem do pomiaru prądu należy skonfigurować urządzenie, a następnie odpowiednio połączyć z modułem prądowym urządzenia. Przykładowy sposób połączenia przedstawiono na **Rys. 7.61** (zobacz także **Dodatki 8.10. CP2, CP4 – OPTOIZOLOWANE MODUŁY LICZNIKÓW UNIWERSALNYCH**).

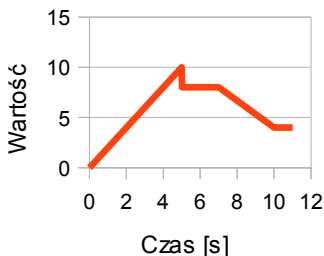

Rys. 7.77. Przykładowy przebieg profilu

Definiujemy kanał logiczny w trybie Profile/timery:

- dotykamy ekranu i naciskamy przycisk **Menu**,
- naciskamy przycisk **Konfiguracja urządzenia**,
- wchodzimy w menu **Kanały logiczne**,
- używając strzałek w górnym pasku nawigacyjnym wybieramy dowolny **Kanał logiczny** np. 1,
- w parametr **Nazwa** wpisujemy **Profil**,
- parametr **Tryb** ustawiamy jako **Profil/timer**,
- parametr **Źródło** ustawiamy jako **P/T 1"Profil 1"**,
- naciskamy przycisk **Konfiguracja źródła**,
 - parametr **Tryb** ustawiamy jako **zboczem (jednokrotne)**,
 - parametr **Źródło wyzwalania** ustawiamy jako **Kan.log.2**,
 - w parametr **Wartość spoczynkowa** wpisujemy **0**,
 - naciskamy przycisk **Lista odcinków**:
 - naciskamy **zielony plus** w lewym dolnym rogu,
 - parametr **Odcinek nr.** powinien być ustawiony jako **1**,

- w parametr **Czas trwania** wpisujemy **5**,
- parametr **Jednostka** ustawiamy jako **sekunda**,
- parametr **Rodzaj odcinka** ustawiamy jako **rampa**,
- w parametr **Wartość docelowa** wpisujemy **10**,
- naciskamy **zielony plus** w lewym dolnym rogu,
- parametr **Odcinek nr.** powinien być ustawiony jako **2**,
 - w parametr **Czas trwania** wpisujemy **2**,
 - parametr **Jednostka** ustawiamy jako **sekunda**,
 - parametr **Rodzaj odcinka** ustawiamy jako **stała wart.**,
 - w parametr **Wartość docelowa** wpisujemy **8**,
- naciskamy **zielony plus** w lewym dolnym rogu,
- parametr **Odcinek nr.** powinien być ustawiony jako **3**,
 - w parametr **Czas trwania** wpisujemy **3**,
 - parametr **Jednostka** ustawiamy jako **sekunda**,
 - parametr **Rodzaj odcinka** ustawiamy jako **rampa**,
 - w parametr **Wartość docelowa** wpisujemy **4**,
- naciskamy **zielony plus** w lewym dolnym rogu,
- parametr **Odcinek nr.** powinien być ustawiony jako **4**,
 - w parametr **Czas trwania** wpisujemy **1**,
 - parametr **Jednostka** ustawiamy jako **sekunda**,
 - parametr **Rodzaj odcinka** ustawiamy jako **stała wart.**,
 - w parametr **Wartość docelowa** wpisujemy **4**,
- parametr **Zapełnienie** ustawiamy jako **nieaktywne**,
- dla bloku parametrów **Wyświetlanie**:
 - parametr **Format** ustawiamy jako **Liczbowy**,
 - parametr **Precyzja** ustawiamy jako **0.0**,
 - w parametr **Wartość dolna wykresu** wpisujemy **0**,
 - w parametr **Wartość górna wykresu** wpisujemy **10**,

Sposób konfiguracji kanału logicznego (źródło wyzwalania) w trybie **Wejście sprzętowe** dla **wejścia prądowego** został przedstawiony w przykładzie **7.8.11.1. Konfiguracja Kanału logicznego w trybie Wejście sprzętowe dla modułu UI4** (dla tego trybu konfigurujemy kanał logiczny 2 w tym przykładzie).

Druga metoda została opisana w przykładzie **7.12.4.1. Konfiguracja Kanału logicznego w trybie Profil/timer wyzwalanego zboczem**.

7.8.11.10. Konfiguracja Kanału logicznego w trybie Wejście sprzętowe oraz Dane z innego kanału dla modułu FT4


Patrz także: **Rozdz. 8.5. FI2, FI4, FT2, FT4 – MODUŁY DO POMIARU PRZEPŁYWU.**

Treść zadania:

Zadanie polega na podłączeniu czujnika typu PNP i odczytaniu pomiarów z wejścia impulsowego Przepływomierza FT4 oraz wyświetlenie bieżącego **Przepływu** oraz **Bilansu**. Czujnik na wyjściu daje 512 impulsów na litr przepływu cieczy.

Rozwiązanie:

Przed przystąpieniem do podłączania przekaźnika zgodnie z **Rys. 7.78**, należy skonfigurować urządzenie zgodnie z opisem poniżej.

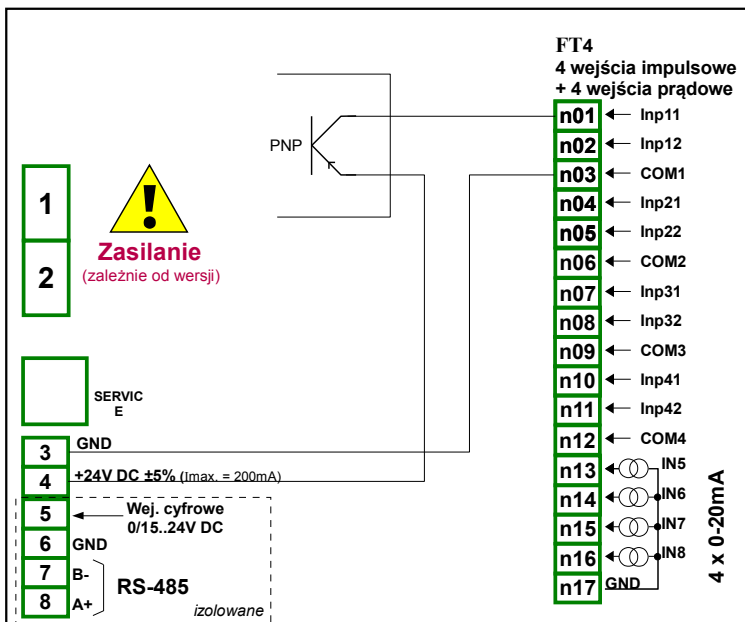

Rys. 7.78. Schemat podłączeniowy modułu FT4 i czujnika typu PNP

Definiujemy kanał logiczny w trybie Wejście sprzętowe:


- dotykamy ekranu i naciskamy przycisk **Menu**,
- naciskamy przycisk **Konfiguracja urządzenia**,
- wchodzimy w menu **Kanały logiczne**,
- używając strzałek w górnym pasku nawigacyjnym wybieramy dowolny **Kanał logiczny**, dla tego przykładu będzie to kanał 1,
 - w parametr **Nazwa** wpisujemy **Pomiar**,
 - parametr **Tryb** ustawiamy jako **Wejście sprzętowe**,
 - parametr **Źródło** ustawiamy jako **Wej.A1 : Tacho**,
 - naciskamy przycisk **Konfig.źródła**,
 - w parametr **Jednostka podst.** wpisujemy **dm³**,
 - parametr **Tryb** ustawiamy jako **Przepływ/Tacho (1/sek.)**,

- w parametr **Ogr. dolne** wpisujemy **-50000 1/sek.**,
- w parametr **Ogr. górne** wpisujemy **50000 1/sek.**,
- parametr **Tryb zliczania** ustawiamy jako **z wejściem kierunku**,
- parametr **Filtr** ustawiamy jako **wyłączony**,
- parametr **Czas oczekiwania** ustawiamy jako **0.1 s**,
- naciskamy przycisk **Totalizer**,
 - parametr **Tryb resetu** ustawiamy jako **z kanału logicznego**,
 - parametr **Źródło resetu** ustawiamy jako **Kanał logiczny 3**,
 - parametr **Tryb wstrzymania** ustawiamy jako **z kanału logicznego**,
 - parametr **Źródło wstrzymania** ustawiamy jako **Kanał logiczny 4**,
 - parametr **Kierunek zliczania** ustawiamy jako **z kanału logicznego**,
 - parametr **Źródło kierunku** ustawiamy jako **Kanał logiczny 5**,
- parametr **Skalowanie** ustawiamy jako **liniowe**,
- naciskamy przycisk **Konfig.skalowania**,
 - w parametr **Jedn.wyjściowa** wpisujemy **dm³/s**,
 - w parametr **Wart.wyjściowa** dla etykiety **Punkt 1** wpisujemy **0 1/sek.**,
 - w parametr **Wart.wyjściowa** dla etykiety **Punkt 1** wpisujemy **0 dm³/s**,
 - w parametr **Wart.wyjściowa** dla etykiety **Punkt 2** wpisujemy **512 1/sek.**,
 - w parametr **Wart.wyjściowa** dla etykiety **Punkt 2** wpisujemy **1 dm³/s**,
- parametr **Format** ustawiamy jako **liczbowy**,
- parametr **Precyzja** ustawiamy jako **0.00**,
- w parametr **Wart.dolna wykresu** wpisujemy **0 dm³/s**,
- w parametr **Wart.górna wykresu** wpisujemy **100 dm³/s**,

Aby wyświetlać bilans mierzzonego przepływu:

- używając strzałek w górnym pasku nawigacyjnym wybieramy **Kanał logiczny 2**,
 - w parametr **Nazwa** wpisujemy **Bilans**,
 - parametr **Tryb** ustawiamy jako **Dane z innego kanału**,
 - parametr **Źródło** ustawiamy jako **Kan.log.1:"Pomiar"**,
 - parametr **Wielkość** ustawiamy jako **totalizer**,
 - parametr **Precyzja** ustawiamy jako **0.00**,
 - w parametr **Wart.dolna wykresu** wpisujemy **0 dm³**,
 - w parametr **Wart.górna wykresu** wpisujemy **10000 dm³**,
- używając strzałek w górnym pasku nawigacyjnym **Kanał logiczny 3**,
 - w parametr **Nazwa** wpisujemy **Reset bilansu**,
 - parametr **Tryb** ustawiamy jako **Wartość zadana**,
 - parametr **Przycisk edycji** ustawiamy jako **aktywny**,
 - parametr **Format** ustawiamy jako **dwustanowy**,
- używając strzałek w górnym pasku nawigacyjnym **Kanał logiczny 4**,
 - w parametr **Nazwa** wpisujemy **Wstrzymanie bilansu**,
 - parametr **Tryb** ustawiamy jako **Wartość zadana**,
 - parametr **Przycisk edycji** ustawiamy jako **aktywny**,
 - parametr **Format** ustawiamy jako **dwustanowy**,
- używając strzałek w górnym pasku nawigacyjnym **Kanał logiczny 5**,
 - w parametr **Nazwa** wpisujemy **Kierunek bilansu**,
 - parametr **Tryb** ustawiamy jako **Wartość zadana**,
 - parametr **Przycisk edycji** ustawiamy jako **aktywny**,
 - parametr **Format** ustawiamy jako **dwustanowy**,
- pozostałe parametry pozostawiamy w ustawieniach domyślnych,

7.9. WEJŚCIA WBUDOWANE

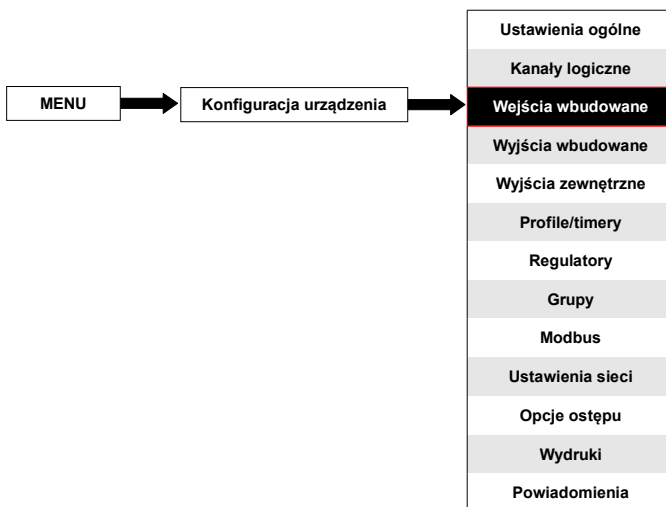

Menu **Wejścia wbudowane** jest bezpośrednio związane z dostępnymi wejściami zainstalowanymi w urządzeniu. Podstawowa wersja zawiera:

- wbudowane **Wejście binarne** oznaczone jako **Wej.X2: Binarne 24V** – więcej na jego temat patrz **Rozdz. 7.9.3. Wejścia wbudowane – Wejście binarne Wej.X2: Binarne 24V**,
- 3 wbudowane wejścia **Demo** oznaczone jako **Wej.X3: Demo**, **Wej.X4: Demo**, **Wej.X5: Demo** – więcej na ich temat patrz **Rozdz. 7.9.4. Wejścia wbudowane – Wejścia Demo o numerach X3, X4, X5**,

W zależności od potrzeb klienta w urządzeniu mogą zostać zainstalowane w odpowiednich slotach A, B lub C (omówienie slotów patrz **Rys. 4.14**) dodatkowe moduły wejściowe (opis dostępnych modułów wejściowych znajduje się w **Rozdz. 8. DODATKI** oraz na stronie internetowej producenta).

7.9.1. Wejścia wbudowane – Ustawienia ogólne

W urządzeniu dostępne są w standardzie **4 Wejścia wbudowane (wejście Binarne oraz 3 wejścia Demo)** w podstawowej wersji oraz wejścia uzależnione od zainstalowanych modułów wejściowych (zgodnie z zamówieniem klienta). Skonfigurowane wejście wbudowane może być użyte przez dowolny kanał logiczny przełączony w tryb **Wejście sprzętowe**, w celu wizualizacji wyniku lub dalszego przetwarzania danych wejściowych.



Strzałki umieszczone w prawym górnym rogu ekranu pozwalają na przełączanie między kolejnymi wejściami wbudowanymi. Środkowy przycisk pozwala na bezpośredni wybór konkretnego wejścia wbudowanego z listy.

Wspólnym parametrem dla **Wejść wbudowanych** jest **Nazwa** – każde wejście ma już swoją nazwę nadaną przez urządzenie i nie da się jej zmienić – opis tego parametru patrz **Rys. 7.79**.



Rys. 7.79. Sposób zapisu **Nazwy** wejścia wbudowanego

Pozostałe parametry **Wejść wbudowanych** są uzależnione od zainstalowanych w urządzeniu modułów.




Lista zainstalowanych modułów (numer slotu oraz typ modułu) znajduje się w bloku parametrów **Konfiguracja sprzętu**, w menu **Informacje o urządzeniu** (patrz **Rys. 7.29**).

W urządzeniu występują 2 sposoby konfiguracji źródła wejść sprzętowych:

- Za pomocą przycisku **Konfiguracja źródła** w menu **Kanały logiczne** w trybie **Wejście sprzętowe**,
- Bezpośrednio za pomocą menu **Wejścia wbudowane**,

Wejściami wbudowanymi mogą być (w kolejności takiej samej jak na liście w urządzeniu – patrz **Rys. 7.80**):

- a) zamontowane **moduły wejściowe** w odpowiednich slotach A, B lub C (patrz **Rys. 4.8**) – lista dostępnych aktualnie modułów jest na stronie internetowej producenta, patrz **Rozdz. 7.9.2**,
- b) wbudowane **wejście binarne** oznaczone zawsze jako **Wej.X2: Binarne 24V** (patrz **Rozdz. 7.9.3. Wejścia wbudowane – Wejście binarne Wej.X2: Binarne 24V**),
- c) wbudowane wejścia **Demo** o numerach **X3, X4, X5** (patrz **Rozdz. 7.9.4. Wejścia wbudowane – Wejścia Demo o numerach X3, X4, X5**),

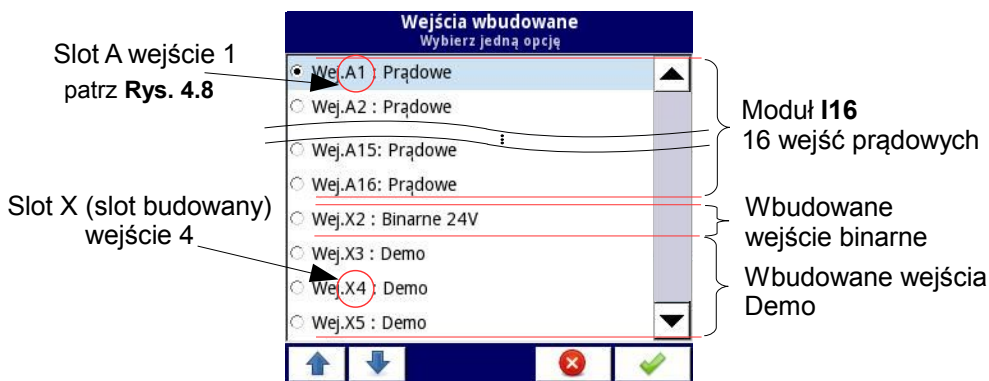

Rys. 7.80. Przykładowa konfiguracja urządzenia z dostępnymi wejściami wbudowanymi

7.9.2. Wejścia wbudowane – Moduły wejściowe

Skrócony opis konfiguracji wejść fizycznych jest przedstawiony na Rys. 4.9÷Rys. 4.21 i jest zależny od modułów pomiarowych. W menu **Wejścia wbudowane** można, zależnie od modułu

- zmienić pokryte zakresy pomiarowe (patrz 8. DODATKI).
- zmienić sposób podłączenia - zależnie od modułu (patrz 8. DODATKI), np. moduł RTD umożliwia podłączenie 2, 3 i 4 - przewodowe,
- zmienić rodzaj odczytu sygnału wejściowego - zależnie od modułu, np. moduł termoparowy umożliwia odczyt zarówno temperatury jak i napięcia,
- zmienić operację działania modułu – np. w modułach licznikowych można ustawić następujące funkcje: funkcja sumy impulsów z wejść A i B ("Funkcja"="A \uparrow B"), funkcja różnicy impulsów z wejść A i B ("Funkcja" = "A - B"), funkcja kwadraturowa ("Funkcja" = "quad-1") oraz funkcja kwadraturowa o podwyższonej rozdzielczości ("Funkcja" ="quad-4").

Wspólnymi parametrami dla **Modułów wejściowych** są:

- **Nazwa** – każde wejście ma już swoją nazwę nadaną przez urządzenie i nie da się jej zmienić, opis parametru **Nazwa** patrz Rys. 7.79,
- **Jednostka** – jest powiązana ze źródłem danych kanału; dla wbudowanych modułów pojawia się automatycznie domyślna jednostka,
- **Tryb** – ustawia rodzaj mierzonej wielkości; dodatkowo zależnie od modułu ustawia zakres pomiarowy lub sposób pomiaru,
- **Ogr. dolne** – wartość, po przekroczeniu której w kanale logicznym występuje stan alarmowy niski, wyświetlany jako **Lo**,
- **Ogr. górne** – wartość po przekroczeniu której w kanale logicznym występuje stan alarmowy wysoki, wyświetlany jako **Hi**,

Pozostałe parametry **Modułów wejściowych** są ściśle związane z typem modułów.

7.9.3. Wejścia wbudowane – Wejścia binarne Wej.X2: Binarne 24V

Urządzenie posiada wbudowane wejścia binarne, które może być wykorzystane w dowolny sposób, np. jako włącznik procesu. Dane techniczne wejścia cyfrowego zostały umieszczone w **Rozdz. 3. DANE TECHNICZNE**. Wartość napięcia przełączenia:

	napięcie wejściowe [V]		wejście cyfrowe
	min.	max.	
poziom niski	0	1	0
poziom zabroniony	>1	<8	x
poziom wysoki	8	24	1

Tab. 7.6 Poziomy napięć **Wejścia binarnego Wej.X2: Binarne 24V**

Wejście binarne **Wej.X2: Binarne 24V** posiada 2 parametry:

- **Nazwa** – każde wejście ma już swoją nazwę nadaną przez urządzenie i nie da się jej zmienić – opis parametru **Nazwa** patrz **Rys. 7.79**,
- **Czas filtracji** – w którym można zmieniać czas filtracji od 0 do 1000 sekund. Domyślnie filtrowanie jest wyłączone (0 sek.). Parametr ten ustala jak szybko może zmieniać się sygnał wejściowy, żeby jego zmiana była zauważona przez urządzenie. Szybsze zmiany są ignorowane. Filtrację stosuje się najczęściej, gdy:
 - występują drgania styków przy przełączaniu się stanów napięcia podawanego na wejście cyfrowe urządzenia,
 - celowo należy ograniczyć częstość zmian wejścia, co wynika z procesu sterowania obiektu w systemie.

7.9.4. Wejścia wbudowane – Wejścia Demo o numerach X3, X4, X5


Urządzenie posiada wbudowane 3 wejścia symulacyjne **Demo**. Konfiguracja tego wejścia zawiera parametry:

- **Tryb** – określa kształt generowanego przebiegu (prostokąt, piła, sinus),
- **Jednostka** – dowolnie definiowana przez użytkownika jednostka,
- **Ograniczenie dolne** – wartość, poniżej którego występuje na wyjściu stan alarmowy niski, wyświetlany jako **Lo**,
- **Ograniczenie górne** – wartość, powyżej którego występuje na wyjściu stan alarmowy wysoki, wyświetlany jako **Hi**,
- **Minimalna wartość symulacji** – jest to najniższy poziom sygnału w generowanym przebiegu,
- **Maksymalna wartość symulacji** – jest to najwyższy poziom sygnału w generowanym przebiegu,
- **Okres** – czas wykonania jednego pełnego przebiegu (podawany w sekundach),
- **Czas stanu wysokiego** – ten parametr jest wyświetlany wyłącznie dla trybu prostokątnego; określa, jak długo (w sekundach) generowany przebieg, będzie w stanie **Maksymalnej wartości symulacji**.
- **Czas narastania** – ten parametr jest wyświetlany wyłącznie dla trybu piła; określa, jak długo (w sekundach) w generowanym przebiegu, będzie trwało przejście od **Minimalnej wartości symulacji** do **Maksymalnej wartości symulacji**.



Należy pamiętać, że zdefiniowane **Demo**, które zostało edytowane z dowolnego kanału logicznego, zmieni swoje ustawienia również dla innych kanałów w których ono występuje.

Przykładową konfigurację **Dema** dla trybu **sinus** przedstawiono na **Rys. 7.81**.

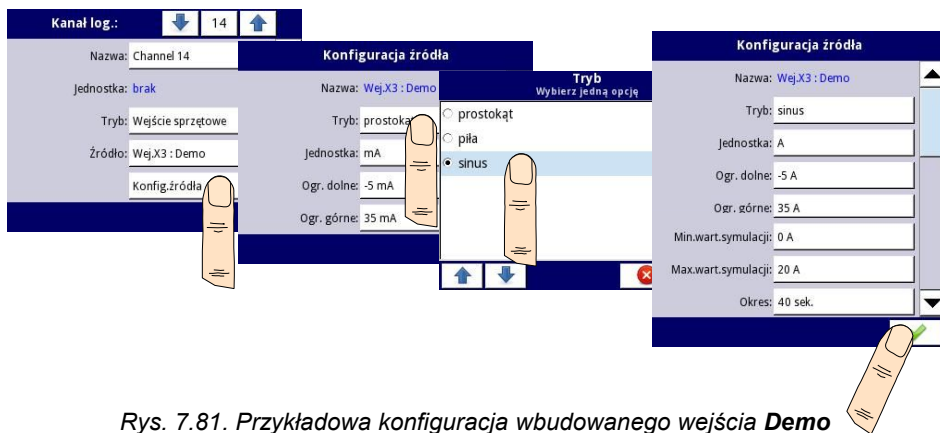

Rys. 7.81. Przykładowa konfiguracja wbudowanego wejścia **Demo**

7.9.5. Wejścia wbudowane – Moduły pomiarowe

7.9.5.1. Moduły do pomiaru napięcia i prądu

Moduły **UI** posiadają osiem, szesnaście lub dwadzieścia cztery wejścia napięciowe lub prądowe, przy czym dostępne są również moduły, w których połowa z dostępnych wejść to wejścia napięciowe a druga połowa to wejścia prądowe, patrz **Dodatki 8.2. UI4, UI8, UI12, UI16, U24, I16, I24, - MODUŁY POMIAROWE DO POMIARU NAPIĘCIA I PRĄDU**.

Dla ułatwienia podłączenia czujników do urządzenia, wejścia modułu zostały pogrupowane, a wszystkie masy modułu są wspólne, ale odizolowane od napięcia zasilania oraz innych modułów.

Do parametrów wejść napięciowych należą:

- **Nazwa** – każde wejście ma już swoją nazwę nadaną przez urządzenie i nie da się jej zmienić, opis parametru patrz **Rys. 7.79**,
- **Jednostka** – parametr wyświetlający jednostkę dla której wykonywane są pomiary – **V**,
- **Tryb** – określa zakres pomiarowy;
- **Ogr. dolne** – określa dolną granicę pomierzonego napięcia, poniżej której urządzenie zwróci wartość **Lo**,
- **Ogr. górne** – określa górną granicę pomierzonego napięcia, powyżej której urządzenie zwróci wartość **Hi**,

Do parametrów wejść prądowych należą:

- **Nazwa** – każde wejście ma już swoją nazwą nadaną przez urządzenie i nie da się jej zmienić, opis parametru patrz **Rys. 7.79**,
- **Jednostka** – parametr wyświetlający jednostkę dla której wykonywane są pomiary – **mA**,

- **Tryb** – określa zakres pomiarowy,
- **Ogr. dolne** – określa dolną granicę pomierzonego prądu, poniżej której urządzenie zwróci wartość **Lo**,
- **Ogr. górne** – określa górną granicę pomierzonego prądu, powyżej której urządzenie zwróci wartość **Hi**,

7.9.5.2. Moduły mieszane UIN/UID

Moduły mieszane **UIN/UID** (analogowo-cyfrowe) posiadają szesnaście lub dwadzieścia cztery wejścia pozwalające na pomiar prądu, napięcia, rezystancji i temperatury (za pomocą czujnika NTC) oraz mogą posiadać nieizolowane wejścia cyfrowe. Opis dostępnych konfiguracji sprzętowych modułów znajduje się w **Dodatkach 8.3. UI4N8, UI4D8, UI8N8, UI8D8 – MODUŁY MIESZANE ANALOGOWO-CYFROWE**.

Dla ułatwienia podłączenia czujników do urządzenia wejścia modułu zostały pogrupowane. Wszystkie wejścia modułu są na wspólnej masie, ale odizolowane od obwodu zasilania jak i reszty urządzenia.



W przypadku wejść NTC zaleca się stosowanie przewodów ekranowanych z ekranem podpiętym do masy modułu.

Do parametrów wejść napięciowych należą:

- **Nazwa** – każde wejście ma już swoją nazwę nadaną przez urządzenie i nie da się jej zmienić, opis parametru patrz **Rys. 7.79**,
- **Jednostka** – parametr wyświetlający jednostkę dla której wykonywane są pomiary – **V**,
- **Tryb** – określa zakres pomiarowy,
- **Ogr. dolne** – określa dolną granicę pomierzonego napięcia, poniżej której urządzenie zwróci wartość **Lo**,
- **Ogr. górne** – określa górną granicę pomierzonego napięcia, powyżej której urządzenie zwróci wartość **Hi**,

Do parametrów wejść prądowych należą:

- **Nazwa** – każde wejście ma już swoją nazwę nadaną przez urządzenie i nie da się jej zmienić, opis parametru patrz **Rys. 7.79**,
- **Jednostka** – parametr wyświetlający jednostkę dla której wykonywane są pomiary – **mA**,
- **Tryb** – określa zakres pomiarowy,
- **Ogr. dolne** – określa dolną granicę pomierzonego prądu, poniżej której urządzenie zwróci wartość **Lo**,
- **Ogr. górne** – określa górną granicę pomierzonego prądu, powyżej której urządzenie zwróci wartość **Hi**,

Do parametrów wejść NTC (pomiar temperatury lub rezystancji) należą:

Dla trybu temperatury:

- **Nazwa** – każde wejście ma już swoją nazwę nadaną przez urządzenie i nie da się jej zmienić, opis parametru patrz **Rys. 7.79**,
- **Jednostka** – parametr wyświetlający jednostkę dla której wykonywane są pomiary – **°C**,
- **Tryb** – określa tryb pomiaru (temperatura lub rezystancja),

- **Ogr. dolne** – określa dolną granicę pomierzonej temperatury, poniżej której urządzenie zwróci wartość **Lo**,
- **Ogr. górne** – określa górną granicę pomierzonej temperatury, poniżej której urządzenie zwróci wartość **Hi**,
- **Równanie NTC** – pozwala wybrać metodę wprowadzania charakterystyki termistora. Do wyboru są dwie możliwości: wzór oparty na parametrze Beta lub współczynnikach Steinhart-Harta,
 - W pierwszym przypadku parametry przyjmują następujące wartości:
 - A – rezystancja w temperaturze odniesienia,
 - B – parametr $\beta_{25/100}$,
 - C – temperatura odniesienia w stopniach Celsjusza,
 - W drugim przypadku parametry A, B, C są współczynnikami Steinhart-Harta z następującego wzoru:

$$T = \frac{1}{A + B \cdot \ln(R) + C \cdot \ln(R)^3}$$

Zakres pomiarowy możliwy do wyświetlenia jest wyliczany na podstawie powyższych równań z podanych współczynników. W drugiej kolejności brane są pod uwagę parametry **Ogr. dolne** i **Ogr. górne** przy określaniu wyświetlanego zakresu.

Dla trybu rezystancji:

- **Nazwa** – każde wejście ma już swoją nazwę nadaną przez urządzenie i nie da się jej zmienić, opis parametru patrz **Rys. 7.79**,
- **Jednostka** – parametr wyświetlający jednostkę dla której wykonywane są pomiary – **Ω**,
- **Tryb** – określa tryb pomiaru (temperatura lub rezystancja),
- **Ogr. dolne** – określa dolną granicę pomierzonej rezystancji, poniżej której urządzenie zwróci wartość **Lo**,
- **Ogr. dolne** – określa dolną granicę pomierzonej rezystancji, poniżej której urządzenie zwróci wartość **Lo**,

Do parametrów wejść cyfrowych należą:

- **Nazwa** – każde wejście ma już swoją nazwę nadaną przez urządzenie i nie da się jej zmienić, opis parametru patrz **Rys. 7.79**,
- **Tryb** – określa zakres napięć wejściowych (TTL: „0” dla 0÷0,8V; „1” dla 2÷5,5V oraz HTL: „0” dla 0÷4,2V; „1” dla 11,5÷30V),
- Czas filtracji – określa minimalny czas przez jaki sygnał musi być stabilny po zmianie stanu, aby zmiana stanu została odnotowana (gdy zmiany stanu następują przed upływem czasu filtracji, nie będą one odnotowane); Każde wejście ma możliwość ustawienia osobnego czasu filtracji, nawet jeśli wybrane wejście jest częścią innego wejścia, parametry te nie zakłócają swojej pracy,

7.9.5.3. Moduły izolowanych wejść prądowych

Są to moduły **IS**, zawierające sześć izolowanych wejść prądowych, tzn. o różnych potencjałach masy, patrz **Dodatki 8.4. IS6 – Moduł Izolowanych wejść prądowych**.

Do parametrów wejść prądowych należą:

- **Nazwa** – każde wejście ma już swoją nazwą nadaną przez urządzenie i nie da się jej zmienić, opis parametru patrz **Rys. 7.79**,
- **Jednostka** – parametr wyświetlający jednostkę dla której wykonywane są pomiary – **mA**,
- **Tryb** – określa zakres pomiarowy,
- **Ogr. dolne** – określa dolną granicę pomierzonego prądu, poniżej której urządzenie zwróci wartość **Lo**,
- **Ogr. górne** – określa górną granicę pomierzonego prądu, powyżej której urządzenie zwróci wartość **Hi**,

7.9.5.4. Analogowe moduły do pomiaru przepływu

Moduły **FI** wyposażone są w dwa lub cztery przepływomierze analogowe i tyle samo wejść prądowych, patrz **Dodatki 8.5. FI2, FI4, FT2, FT4 – MODUŁY DO POMIARU PRZEPŁYWU**. Przepływomierze analogowe służą do pomiaru przepływu cieczy, gazów lub materiałów sypkich na podstawie pomiaru prądu czujnika oraz obliczania całkowitego przepływu w wybranym kanale używając **Totalizera**. Każdy kanał przepływomierza wyposażony jest w wejście **IN[n]** oraz wspólną masę **GND**. Wszystkie kanały analogowe są galwanicznie odseparowane od urządzenia.

Użytkownik może, dzięki parametrowi „**Skalowanie**” w Kanale Logicznym, patrz rozdział **7.8.1. Kanały logiczne – Ustawienia ogólne**, interpretować pomierzony prąd przez urządzenie wedle uznania, co pozwala na współpracy z dowolnym czujnikiem analogowym.

Wejścia prądowe służą do pomiaru prądu w typowych zakresach pomiarowych (0÷20 mA; 4÷20mA) i aby ułatwić ich podłączenie, zostały zgrupowane oraz mają spólną masę, lecz odizolowaną od napięcia zasilania oraz innych modułów.

Do parametrów przepływomierzy analogowych należą:

- **Nazwa** – każde wejście ma już swoją nazwą nadaną przez urządzenie i nie da się jej zmienić, opis parametru patrz **Rys. 7.79**,
- **Jednostka** – parametr wyświetlający jednostkę dla której wykonywane są pomiary – **mA**,
- **Jednostka podst.** – określa jednostkę, używaną przez totalizer (np. przy pomiarze przepływu wyrażonego w m³/s jednostką podstawową jest m³),
- **Tryb** – określa zakres pomiarowy wybranego wejścia (0÷20mA, 4÷20mA) oraz jaka podstawa czasu jest przyjmowana podczas pomiaru (impulsy na sekundę, minutę lub godzinę),
- **Ogr. dolne** – określa dolną granicę pomierzonego prądu, poniżej której urządzenie zwróci wartość **Lo**, jednakże rzeczywista wartość przepływu będzie nadal używana do obliczania bilansu,
- **Ogr. górne** – określa górną granicę pomierzonego prądu, powyżej której urządzenie zwróci wartość **Hi**, jednakże rzeczywista wartość przepływu będzie nadal używana do obliczania bilansu,
- **Konfiguracja totalizera** – podmenu zawierające ustawienia totalizera:

- **Resetuj** – ręczne zerowanie totalizera,
- **Tryb resetu** – włącza i wyłącza reset z kanału logicznego,
- **Źródło resetu** – pozwala wybrać kanał logiczny z listy, który będzie resetował totalizer, gdy wartość w tym kanale będzie większa od zera,
- **Tryb wstrzymania** – włącza i wyłącza wstrzymanie z kanału logicznego,
- **Źródło wstrzymania** – pozwala wybrać kanał logiczny z listy, który będzie wstrzymywał obliczanie bilansu przez totalizer (nie resetuje to totalizera i nie wstrzymuje bieżącego pomiaru przepływu); wstrzymanie następuje, gdy wartość wybranego kanału jest mniejsza lub równa zero,
- **Kierunek zliczania** – włącza i wyłącza zmianę kierunku zliczania z kanału logicznego,
- **Źródło kierunku** – pozwala wybrać kanał logiczny z listy, który będzie zmieniał kierunek zliczania totalizera; wartość większa od zera w tym kanale zmienia kierunek zliczania,

Przykład konfigurowania i wyświetlania całkowitego przepływu znajduje się w rozdziale **7.8.11.10. Konfiguracja Kanału logicznego w trybie Wejście sprzętowe oraz Dane z innego kanału dla modułu FT4.**

7.9.5.5. Impulsowe moduły do pomiaru przepływu

Moduły FT wyposażone są w dwa lub cztery przepływomierze impulsowe i tyle samo wejść prądowych, patrz **Dodatki 8.5. FI2, FI4, FT2, FT4 – MODUŁY DO POMIARU PRZEPŁYWU**. Przepływomierze impulsowe służą do pomiaru przepływu cieczy, gazów i materiałów sypkich na podstawie impulsów wysyłanych z czujnika oraz obliczania całkowitego przepływu w wybranym kanale używając **Totalizera**. Każdy kanał impulsowy wyposażony jest w wejścia liczące **Inp[n]1** i **Inp[n]2** oraz wspólną masę **COM[n]**. Wszystkie kanały impulsowe są galwanicznie odseparowane od urządzeń i od siebie nawzajem.

Użytkownik może, dzięki parametrowi „**Skalowanie**” w Kanale Logicznym, patrz rozdział **7.8.1. Kanały logiczne – Ustawienia ogólne**, interpretować ilość impulsów odebranych przez urządzenie wedle uznania, co pozwala na współpracy z dowolnym czujnikiem impulsowym. Wejścia prądowe służą do pomiaru prądu w typowych zakresach pomiarowych (0÷20 mA; 4÷20mA) i aby ułatwić ich podłączenie, zostały zgrupowane oraz mają spólną masę, lecz odizolowaną od napięcia zasilania oraz innych modułów.

Do parametrów przepływomierzy impulsowych należą:

- **Nazwa** – każde wejście ma już swoją nazwę nadaną przez urządzenie i nie da się jej zmienić, opis parametru patrz **Rys. 7.79**,
- **Jednostka** – parametr wyświetlający podstawę czasu pomiaru,
- **Jednostka podstawowa** – określa jednostkę, używaną przez totalizer (np. przy pomiarze przepływu wyrażonego w m³/s jednostką podstawową jest m³),
- **Tryb** – określa, jaka podstawa czasu jest przyjmowana podczas pomiaru (impulsy na sekundę, minutę lub godzinę),
- **Ogr. dolne** – określa dolną granicę zliczanych impulsów, poniżej której urządzenie zwróci wartość **Lo**, jednakże rzeczywista wartość przepływu będzie nadal używana do obliczania bilansu,
- **Ogr. górne** – określa górną granicę zliczanych impulsów, powyżej której urządzenie zwróci wartość **Hi**, jednakże rzeczywista wartość przepływu będzie nadal używana do obliczania bilansu,
- **Tryb zliczania** – określa sposób interpretacji przez urządzenie sygnałów pojawiających się na wejściach impulsowych; posiada następujące opcje:

- **z wejściem kierunku** – **Inp[n]1** jest wejściem zliczającym impulsy, a **Inp[n]2** określa kierunek (stan niski – przepływ dodatni, zliczanie w górę; stan wysoki – przepływ ujemny, zliczanie w dół),
- **kwadraturowy 1** – **Inp[n]1** i **Inp[n]2** pracują jako wejścia kwadraturowe,
- **kwadraturowy 4** – **Inp[n]1** i **Inp[n]2** pracują jako wejścia kwadraturowe o zwiększonej rozdzielczości.
- **Filtr** – określa, jaką maksymalną częstotliwość (przy wypełnieniu 50%) jaką będzie mierzyć urządzenie:
 - **wyłączony** – urządzenie dokonuje pomiarów bez ograniczeń częstotliwości wejściowej, jednakże powyżej 50kHz mogą występować błędy w pomiarach oraz obliczaniu bilansu,
 - **10 Hz,**
 - **25 Hz,**
 - **50 Hz,**
 - **100 Hz,**
 - **1 kHz,**
 - **5 kHz,**
 - **10 kHz,**
 - **50 kHz,**
- **Czas oczekiwania** – maksymalny czas oczekiwania na kolejny impuls. Jeśli czas ten zostanie przekroczony, urządzenie wyświetli zerową wartość pomiarową; posiada następujące opcje:
 - **0.1 s,**
 - **1 s,**
 - **10 s,**
- **Bilans** – podmenu zawierające ustawienia totalizera:
 - **Resetuj** – ręczne zerowanie totalizera,
 - **Tryb resetu** – włącza i wyłącza reset z kanału logicznego,
 - **Źródło resetu** – pozwala wybrać kanał logiczny z listy, który będzie resetował totalizer, gdy wartość w tym kanale będzie większa od zera,
 - **Tryb wstrzymania** – włącza i wyłącza wstrzymanie z kanału logicznego,
 - **Źródło wstrzymania** – pozwala wybrać kanał logiczny z listy, który będzie wstrzymywał obliczanie bilansu przez totalizer (nie resetuje to totalizera i nie wstrzymuje bieżącego pomiaru przepływu); wstrzymanie następuje, gdy wartość wybranego kanału jest mniejsza lub równa zero,
 - **Kierunek zliczania** – włącza i wyłącza zmianę kierunku zliczania z kanału logicznego,
 - **Źródło kierunku** – pozwala wybrać kanał logiczny z listy, który będzie zmieniał kierunek zliczania totalizera; wartość większa od zera w tym kanale zmienia kierunek zliczania,

Przykład konfigurowania i wyświetlania całkowitego przepływu znajduje się w rozdziale 7.8.11.10. **Konfiguracja Kanału logicznego w trybie Wejście sprzętowe oraz Dane z innego kanału dla modułu FT4.**

7.9.5.6. Termoparowe moduły pomiarowe

Moduły TC posiadają cztery, osiem lub dwanaście wejść termoparowych oraz wejście służące do pomiaru temperatury konektorów (patrz **Dodatki 8.6. TC4, TC8, TC12 – TERMO PAROWE MODUŁY POMIAROWE**). Podstawowym przeznaczeniem tych modułów jest pomiar temperatury (za pomocą czujników termoparowych), ale możliwy jest również pomiar napięć w typowych dla termopar zakresach.

Do parametrów modułów TC należą:

- **Nazwa** – każde wejście ma już swoją nazwę nadaną przez urządzenie i nie da się jej zmienić, opis parametru patrz **Rys. 7.79**,
- **Jednostka** – parametr wyświetlający jednostkę dla której wykonywane są pomiary; w zależności od ustawienia parametru **Tryb** są to: °C lub mV,
- **Tryb** – pozwala na wybór rodzaju termopary, która jest użyta do pomiaru lub wybór zakresu pomiaru napięcia,
- **Ogr. dolne** – określa dolną granicę pomierzonej temperatury lub napięcia, poniżej której urządzenie zwróci wartość **Lo**,
- **Ogr. górne** – określa górną granicę pomierzonej temperatury lub napięcia, powyżej której urządzenie zwróci wartość **Hi**,
- **Komp. doprowadzeń** – menu pozwalające na skompensowanie błędów pomiarowych wynikających ze złych wskazań czujnika,
 - **Tryb kompensacji** – umożliwi wybór parametru który będzie użyty w procesie kompensacji,
 - **wyłączona** – kompensacja nie jest aktywna,
 - **użytkownika** – umożliwi skompensowanie stałego offsetu czujnika,
 - **Kompensacja** – parametr umożliwiający ręczne skorygowanie offsetu czujnika, wpisana tu wartość będzie dodawana lub odejmowana od wartości pomierzonej przez czujnik,
 - **automatyczna** – umożliwi skompensowanie różnicy między rzeczywistą temperaturą a tą pomierzoną przez czujnik,
 - **Temp. rzeczywista** – parametr w którym użytkownik wpisuje aktualną temperaturę przy czujniku termoparowym, pomierzoną przez wiarygodniejszy termometr,
 - **Kompensuj** – przycisk aktywujący kompensację; wartość wpisana w parametrze Temp. rzeczywista będzie od tej chwili używana do kompensacji,
 - **Kompensacja** – parametr tylko do odczytu; wyświetla wartość napięcia obliczoną przez urządzenie do kompensacji pomiaru temperatury,

Użytkownik powinien pamiętać, aby po zmianie termopary ponownie ustawić parametr **Komp. doprowadzeń**.

Do parametrów wejścia temperatury konektorów należą:

- **Nazwa** – każde wejście ma już swoją nazwę nadaną przez urządzenie i nie da się jej zmienić, opis parametru patrz **Rys. 7.79**,
- **Jednostka** – parametr wyświetlający jednostkę dla której wykonywane są pomiary - °C,
- **Tryb** – parametr wyświetlający „Temp. konektorów”,
- **Ogr. dolne** – określa dolną granicę mierzonej temperatury, poniżej której urządzenie zwróci wartość **Lo**,
- **Ogr. górne** – określa górną granicę mierzonej temperatury, powyżej której

urządzenie zwróci wartość **Hi**,

- **Przesunięcie** – parametr pozwalający na dodanie lub odjęcie stałej wartości temperatury od pomierzonej przez czujnik zamontowany na module,

7.9.5.7. Moduły pomiarowe RTD

Moduły **RT** są wyposażone odpowiednio w cztery lub sześć wejść RTD, patrz **Dodatki 8.7. RT4, RT6 – MODUŁY POMIAROWE RTD**. Wejścia te służą do pomiaru temperatury za pomocą czujników temperaturowych typu RTD (metodą dwu, trzy i czteroprzewodową) lub do pomiaru rezystancji w zakresach do 3k Ω . Moduły RT współpracują z wieloma rodzajami termometrów oporowych, dzięki czemu zmiana czujnika nie musi skutkować zmianą modułu, a jedynie drobną zmianą ustawień.

Do parametrów modułów RT należą:

- **Nazwa** – każde wejście ma już swoją nazwę nadaną przez urządzenie i nie da się jej zmienić, opis parametru patrz **Rys. 7.79**,
- **Jednostka** – parametr wyświetlający jednostkę dla której wykonywane są pomiary; w zależności od ustawienia parametru **Tryb** są to: °C lub Ω ,
- **Tryb** – określa, za pomocą jakiego czujnika jest mierzona temperatura lub jaki jest zakres mierzonej rezystancji, a także ilu przewodową metodą wykonywane są pomiary (metoda trzyprzewodowa jest przyporządkowana do osobnej opcji parametru Tryb np. Pt100 3-przew., natomiast metody dwu i czteroprzewodowe są przyporządkowane do wspólnej opcji parametru Tryb np. Pt100),

- **Ogr. dolne** – określa dolną granicę pomiarową, poniżej której w kanale logicznym wyświetlona będzie wartość **Lo**; dla każdego czujnika ograniczenie to jest inne, jednak można je w określonych granicach zmieniać,
- **Ogr. górne** – określa górną granicę pomiarową, powyżej której w kanale logicznym wyświetlona będzie wartość **Hi**; dla każdego czujnika ograniczenie to jest inne, jednak można je w określonych granicach zmieniać,

7.9.5.8. Izolowane moduły wejść uniwersalnych

Moduły uniwersalne **UN** są wyposażone w trzy lub pięć wejść uniwersalnych oraz wejście do pomiaru temperatury konektorów (patrz **Dodatki 8.8. UN3, UN5 – IZOLOWANE Moduły WEJŚĆ UNIWERSALNYCH**). Są one najbardziej zaawansowanymi dostępnymi modułami. Z ich pomocą można dokonywać zupełnie różnych pomiarów w każdym kanale. Mają one możliwość pomiaru: napięcia, prądu, rezystancji, temperatury za pomocą czujników rezystancyjnych oraz termopar.

Do parametrów modułów UN należą:

- **Nazwa** – każde wejście ma już swoją nazwę nadaną przez urządzenie i nie da się jej zmienić, opis parametru patrz **Rys. 7.79**,
- **Jednostka** – parametr wyświetlający jednostkę pomiarową, w zależności od ustawienia parametru **Tryb**,
- **Tryb** – pozwala na wybór wielkości mierzonej, metody oraz zakresu,
- **Ogr. dolne** – określa dolną granicę mierzonej wartości pomiarowej, poniżej której urządzenie zwróci wartość **Lo**,
- **Ogr. górne** – określa górną granicę mierzonej wartości pomiarowej, powyżej której urządzenie zwróci wartość **Hi**,
- **Komp. doprowadzeń** – menu występujący tylko dla wybranej opcji **Termopara** w parametrze **Tryb**, pozwala na skompensowanie błędów pomiarowych wynikających ze złych wskazań czujnika,
 - **Tryb kompensacji** – umożliwia wybór parametru który będzie użyty w procesie kompensacji,
 - **wyłączona** – kompensacja nie jest aktywna,
 - **użytkownika** – umożliwia skompensowanie stałego offsetu czujnika,
 - **Kompensacja** – parametr umożliwiający ręczne skorygowanie offsetu czujnika, wpisana tu wartość będzie dodawana lub odejmowana od wartości pomierzonej przez czujnik,
 - **automatyczna** – umożliwia skompensowanie różnicy między rzeczywistą temperaturą a tą pomierzoną przez czujnik,
 - **Temp. rzeczywista** – parametr w którym użytkownik wpisuje aktualną temperaturę przy czujniku termoparowym, pomierzoną przez wiarygodniejszy termometr,
 - **Kompensuj** – przycisk aktywujący kompensację; wartość wpisana w parametrze **Temp. rzeczywista** będzie od tej chwili używana do kompensacji,
 - **Kompensacja** – parametr tylko do odczytu; wyświetla wartość napięcia obliczoną przez urządzenie do kompensacji pomiaru temperatury,

Użytkownik powinien pamiętać, aby po zmianie termopary ponownie ustawić parametr **Komp. doprowadzeń**.

Do parametrów wejścia temperatury konektorów należą:

- **Nazwa** – każde wejście ma już swoją nazwę nadaną przez urządzenie i nie da się jej zmienić, opis parametru patrz **Rys. 7.79**,
- **Jednostka** – parametr wyświetlający jednostkę dla której wykonywane są pomiary - °C,
- **Tryb** – parametr wyświetlający **Temp. konektorów**,
- **Ogr. dolne** – określa dolną granicę mierzonej temperatury, poniżej której urządzenie zwróci wartość **Lo**,
- **Ogr. górne** – określa górną granicę mierzonej temperatury, powyżej której urządzenie zwróci wartość **Hi**,
- **Przesunięcie** – parametr pozwalający na dodanie lub odjęcie stałej wartości temperatury od pomierzonej przez czujnik zamontowany na module,

7.9.5.9. Moduły wejść cyfrowych

Moduły wejść cyfrowych **D** mogą mieć osiem, szesnaście lub dwadzieścia cztery wejścia binarne, które mogą być używane pojedynczo jak również w grupach po cztery wejścia lub wszystkie dostępne w module (patrz **Dodatki 8.9. D8, D16, D24 – OPTOIZOLOWANY MODUŁ WEJŚĆ CYFROWYCH**). Wyniki pomiaru prezentowane są w systemie dziesiętnym.

Do parametrów modułów D należą:

- **Nazwa** – każde wejście ma już swoją nazwę nadaną przez urządzenie i nie da się jej zmienić, opis parametru patrz **Rys. 7.79**,
- **Czas filtracji** – określa minimalny czas jaki musi upłynąć od ostatniej zmiany stanu na wejściu, aby został on zmierzony przez urządzenie; Każde wejście ma możliwość ustawienia osobnego czasu filtracji, nawet jeśli wybrane wejście jest częścią innego wejścia, parametry te nie zakłócają swojej pracy,

7.9.5.10. Optoizolowane moduły liczników uniwersalnych

Moduły **CP** są wyposażone odpowiednio w dwa lub cztery liczniki uniwersalne (patrz **Dodatki 8.10. CP2, CP4 – OPTOIZOLOWANE MODUŁY LICZNIKÓW UNIWERSALNYCH**). Każdy licznik może zostać skonfigurowany niezależnie i jest wyposażony w 2 wejścia liczące **Inp[n]1**, **Inp[n]2**, wejście programowalne **Prog[n]**, wejście resetujące **Res[n]**, gdzie n oznacza numer licznika od 1 do 4.

Do parametrów liczników należą:

- **Nazwa** – każde wejście ma już swoją nazwę nadaną przez urządzenie i nie da się jej zmienić, opis parametru patrz **Rys. 7.79**,
- **Jednostka** – parametr wyświetlający jednostkę dla której wykonywane są pomiary - **Impulsy**,
- **Ogr. Dolne** – wartość określająca liczbę zliczonych impulsów, poniżej której w kanale logicznym będzie wyświetlana wartość **Lo**,
- **Ogr. Górne** - wartość określająca liczbę zliczonych impulsów, powyżej której w kanale logicznym będzie wyświetlana wartość **Hi**,
- **Tryb pracy** – określa sposób zliczania impulsów:
 - **A + B** – każde zbocze narastające na obu wejściach powoduje inkrementację wartości licznika,
 - **A - B** – każde zbocze narastające na wejściu 1 powoduje inkrementację wartości licznika, a każde zbocze narastające na wejściu 2 powoduje jego dekrementację,

- **kwadraturowy 1** – licznik staje się elementem enkodera do pomiaru sygnałów z wejść impulsowych metodą kwadraturową. Kierunek zmiany stanu licznika zależy od stanu (0 - w dół, 1 - w górę) na wejściu 2, a zliczenie następuje w chwili pojawienia się zbocza narastającego na wejściu 1,
- **kwadraturowy 4** – licznik staje się elementem enkodera do pomiaru sygnałów z wejść impulsowych metodą kwadraturową. Kierunek zmiany stanu licznika zależy od stanu (0 - w dół, 1 - w górę) na wejściu 1 (2), a zliczenie następuje w chwili pojawienia się zbocza narastającego lub opadającego na wejściu 2 (1). Dzięki takiej metodzie uzyskuje się czterokrotnie większą rozdzielczość pomiaru,
- **Resetuj** – przycisk umożliwiający użytkownikowi ręczne ustawienie wartości początkowej 0 dla wybranego licznika,
- **Tryb resetu** – umożliwia wybór dodatkowych resetów dla licznika; posiada następujące parametry:
 - **wyłączony** – brak dodatkowych resetów,
 - **z kanału logicznego** – dodatkowym resetem jest kanał logiczny wybrany z listy w parametrze **Źródło resetu**, aktywowany stanem wysoki,
 - **zewnątrzny** – dodatkowym resetem jest wejście **Res.**, aktywowane stanem wysokim,
 - **oba** – każda z powyżej wymienionych możliwości jest aktywna,
- **Źródło resetu** – parametr jest widoczny gdy **Tryb resetu** jest ustawiony jako **z kanału logicznego** lub **oba**, zawiera listę kanałów logicznych z której wybrany kanał będzie resetował licznik, gdy wartość w tym kanale będzie większa od 0,
- **Tryb wejścia prog.** – określa reakcję licznika na pojawienie się wartości większej od 0 na wejściu **Prog.**; posiada następujące parametry:
 - **wyłączony** – wejście **Prog.** jest nieaktywne, zmiany na tym wejściu będą ignorowane przez licznik,
 - **kierunek** – pozwala na zmianę kierunku zliczania impulsów lub trybu pracy. Gdy parametr **Tryb pracy** jest ustawiony jako:
 - **A + B** – aktywne wejście **Prog.** zmienia tryb na **-(A + B)**,
 - **A - B** – aktywne wejście **Prog.** zmienia tryb na **B - A**,
 - **kwadraturowy 1** – aktywne wejście **Prog.** zmienia kierunek zliczania,
 - **kwadraturowy 4** – aktywne wejście **Prog.** zmienia kierunek zliczania,
 - **zatrzymanie** – pozwala na tymczasowe zatrzymanie zliczania impulsów na wejściach,
- **Filtr** – ustawia filtr na wejściach licznika, umożliwiający niwelację negatywnych skutków drgań sygnałów; posiada następujące parametry:
 - **wyłączony** – filtr jest nieaktywny, zaleca się używanie tej opcji tylko w sytuacji, gdy do wejścia licznika jest podłączone wyjście elektroniczne innego urządzenia,
 - **10 ÷ 90Hz** – filtr jest aktywny, ustawienie jednej z tych częstotliwości powoduje, że sygnały wejściowe, których czas trwania odpowiada połowie wybranej częstotliwości, będą uznane za niechciane drgania i będą ignorowane. Zaleca się używanie tych opcji w sytuacji gdy do wejścia licznika jest podłączone wyjście stykowe innego urządzenia,

7.9.5.11. Optoizolowane moduły liczników czasu.

Moduły te są idealnym rozwiązaniem do kontroli czasu pracy maszyn, czasu trwania procesów lub w celach konserwacyjnych. Moduły HM2 i HM4 są wyposażone odpowiednio w dwa lub cztery liczniki. Każdy licznik posiada dwa wejścia: START/STOP oraz programowalne, które może zostać ustawione jako Reset, Zatrzymanie lub niezależne Wejście cyfrowe (patrz **Dodatki 8.11**). Moduły **HM** są modułami liczników czasu zaprojektowanymi dla urządzeń MultiCon. Umożliwiają one pomiar okresu czasu pomiędzy sygnałami START i STOP, jak również sumy takich okresów. **HM2, HM4 – OPTOIZOLOWANE MODUŁY LICZNIKÓW CZASU**).

Z modułami HM powiązana jest funkcjonalność: Format Czasowy (patrz **Rozdział 7.8.1. Kanaly logiczne – Ustawienia ogólne**).

Format czasowy jest to zaawansowana metoda wyświetlania danych. Użytkownik może w prosty sposób uzyskać pożądany format, poprzez wprowadzenie „ciągu formatującego” złożonego z liter i dwukropków, na przykład ciąg: „w:d:hh:mm” pozwala na wyświetlanie danych jako liczbę tygodni, dni, godzin i minut oddzielonych dwukropkami. Ten mechanizm pozwala również na podzielenie wyświetlanego wyniku na dwa lub trzy oddzielne kanały logiczne. Maksymalna wyświetlana precyzja wynosi 1/1000 sekundy. Dane wejściowe muszą być wyrażone w sekundach.


Do parametrów liczników czasu należą:

- **Nazwa** – każde wejście ma już swoją nazwę nadaną przez urządzenie i nie da się jej zmienić, opis parametru patrz **Rys. 7.79**,
- **Jednostka** – parametr wyświetlający jednostkę dla której wykonywane są pomiary - **sekundy**,
- **Tryb** – parametr tylko do odczytu, wyświetlający mierzoną wielkość fizyczną: **Czas**,
- **Ogr. Dolne** – wartość określająca liczbę zliczonych sekund, poniżej której w kanale logicznym będzie wyświetlana wartość **Lo**,
- **Ogr. Górne** - wartość określająca liczbę zliczonych sekund, powyżej której w kanale logicznym będzie wyświetlana wartość **Hi**,
- **Wyzw. wej. Start/Stop** – pozwala określić, kiedy urządzenie ma rozpocząć lub zatrzymać zliczanie czasu,
 - **poziom wysoki** – urządzenie zlicza czas gdy na wejściu wyzwalającym znajduje się wysoki poziom sygnału,
 - **poziom niski** – urządzenie zlicza czas gdy na wejściu wyzwalającym znajduje się niski poziom sygnału,
 - **zbocze narastające** – urządzenie rozpoczyna zliczanie czasu w chwili gdy wykryje ono przejście sygnału z poziomu niskiego do poziomu wysokiego. Zatrzymanie zliczania czasu następuje w chwili wykrycia kolejnego takiego przejścia,
 - **zbocze opadające** – urządzenie rozpoczyna zliczanie czasu w chwili gdy wykryje ono przejście sygnału z poziomu wysokiego do poziomu niskiego. Zatrzymanie zliczania czasu następuje w chwili wykrycia kolejnego takiego przejścia,
- **Resetuj** – przycisk umożliwiający użytkownikowi ręczne ustawienie wartości początkowej 0 dla wybranego licznika,
- **Tryb resetu** – umożliwia wybór sposobu resetowania licznika; posiada następujące parametry:
 - **wyłączony** – dodatkowe resety nieaktywne,
 - **z kanału logicznego** – dodatkowym resetem jest kanał logiczny wybrany z listy w parametrze **Źródło resetu**, aktywowany stanem wysokim,

- **zewnętrzny** – dodatkowym resetem może być wejście programowalne licznika, jednakże musi ono być ustawione na ten tryb (parametr **Tryb wejścia prog.** ustawiony jako **reset**),
- **oba** – każda z powyżej wymienionych możliwości jest aktywna,
- **Źródło resetu** – parametr jest widoczny gdy **Tryb resetu** jest ustawiony jako **z kanału logicznego** lub **oba**, zawiera listę kanałów logicznych z której wybrany kanał będzie resetował licznik gdy wartość w tym kanale będzie większa od **0**,
- **Tryb wejścia prog.** – określa reakcję licznika na pojawienie się wartości większej od 0 na wejściu **PRG.**; posiada następujące parametry:
 - **wejście cyfrowe** – sygnały na wejściu programowy nie wpływają na pracę licznika, jednakże są mierzone i można z nich korzystać ustawiając źródło kanału logicznego jako jedno z pięciu (dla HM4) lub trzech (dla HM2) ostatnich wejść oferowanych przez moduł; patrz opis poniżej w tym rozdziale,
 - **reset** – pozwala na asynchroniczne resetowanie licznika czasu,
 - **zatrzymanie** – pozwala na tymczasowe zatrzymanie zliczania czasu,
- **Wyzw. wejścia prog.** - pozwala określić, kiedy urządzenie ma zresetować bądź zatrzymać licznik czasu (w zależności od ustawienia parametru **Tryb wejścia prog.**)
 - **poziom wysoki** – urządzenie trzyma licznik w stanie resetu lub zatrzymania podczas występowania stanu wysokiego na wejściu programowalnym,
 - **poziom niski** – urządzenie trzyma licznik w stanie resetu lub zatrzymania podczas występowania stanu niskiego na wejściu programowalnym,
 - **zbocze narastające** – urządzenie resetuje lub zatrzymuje licznik w chwili wykrycia przejścia ze stanu niskiego do poziomu wysokiego,
 - **zbocze opadające** – urządzenie resetuje lub zatrzymuje licznik w chwili wykrycia przejścia ze stanu wysokiego do poziomu niskiego,
- **Filtr** – ustawia filtr na wejściach licznika, umożliwiający niwelację negatywnych drgań sygnałów; posiada następujące parametry:
 - **wyłączony** – filtr jest nieaktywny, zaleca się użytkowanie tej opcji tylko w sytuacji gdy do wejścia licznika jest podłączone wyjście elektroniczne innego urządzenia.
 - **10 ±90Hz** – filtr jest aktywny, ustawianie jednej z tych częstotliwości powoduje, że sygnały wejściowe, których czas trwania odpowiada połowie wybranej częstotliwości, będą uznane za niechciane drgania i będą ignorowane. Zaleca się używanie tych opcji w sytuacji gdy do wejścia licznika jest podłączone wejście stykowe innego urządzenia,

Moduły HM oferują również, możliwość pomiaru stanu wejścia programowalnego w postaci binarnej. Aby móc mierzyć stan tych wejść należy w **Kanale logicznym**, w parametrze **Źródło** wybrać jedno z ostatnich wejść oferowanych przez moduł HM. Pomiaru tego można dokonywać niezależnie od ustawienia parametru **Tryb wejścia prog.** Parametry w tym przypadku są identyczne z parametrami modułów wejść cyfrowych, patrz **Rozdział 8.11. HM2, HM4 – OPTOIZOLOWANE MODUŁY LICZNIKÓW CZASU.**

7.10. WYJŚCIA WBUDOWANE

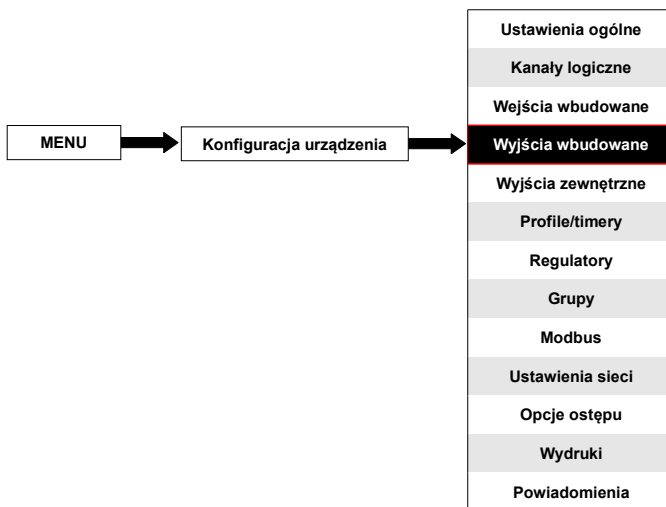

Menu **Wyjścia wbudowane** jest bezpośrednio związane z dostępnymi wyjściami zainstalowanymi w urządzeniu. Podstawowa wersja zawiera:

- wbudowane **wyjście sygnału dźwiękowego** oznaczone zawsze jako **Wyj.X1: Sygn.dźwiękowy** – więcej na jego temat w **Rozdz.7.10.2**,
- 16 wbudowanych **Przełączników wirtualnych** oznaczonych jako **Wyj. V1 ÷ V16** – więcej na ich temat w **Rozdz.7.10.2**,

W zależności od potrzeb klienta w urządzeniu mogą zostać zainstalowane w odpowiednich slotach A, B lub C (omówienie slotów patrz **Rys. 4.14**) dodatkowe moduły wyjściowe (opis dostępnych modułów wyjściowych znajduje się w **Rozdz. 8. DODATKI** oraz na stronie internetowej producenta).

7.10.1. Wyjścia wbudowane – Ustawienia ogólne


W urządzeniu dostępnych jest 17 **Wyjść wbudowanych (Sygn.dźwiękowy i 16 Przełączników wirtualnych)** w podstawowej wersji oraz wyjścia uzależnione od zainstalowanych modułów wyjściowych (zgodnie z zamówieniem klienta). Skonfigurowane wyjście może być użyte przez dowolny kanał logiczny przełączony w tryb **Podgląd wyjścia** w celu wizualizacji wyniku lub dalszego przetwarzania danych wyjściowych.



Strzałki umieszczone w prawym górnym rogu ekranu pozwalają na przełączanie między kolejnymi wyjściami wbudowanymi. Środkowy przycisk pozwala na bezpośredni wybór wyjścia wbudowanego z listy.

Do parametrów wspólnych dla **Wyjść wbudowanych** należy:


- **Nazwa** – każde wyjście ma już swoją nazwę nadaną przez urządzenie i nie da się jej zmienić – opis parametru **Nazwa** patrz **Rys. 7.82**,
- **Źródło** – parametr ten zawiera listę **Kanałów logicznych**, z której zaznaczony kanał logiczny będzie źródłem danych dla wyjścia wbudowanego (patrz **Rys. 7.83**).

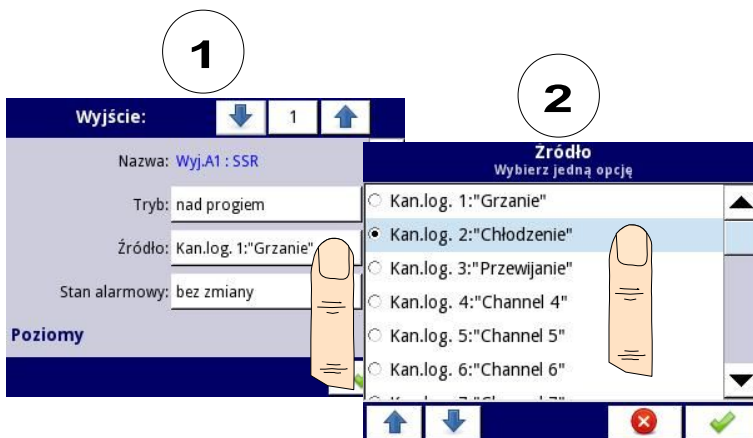Rys. 7.82. Sposób zapisu **Nazwy** wyjścia wbudowanego

Rys. 7.83. Ustawienia źródła danych dla wyjścia wbudowanego (modułu SSR)



Lista zainstalowanych modułów (numer slotu oraz typ modułu) znajduje się w bloku parametrów **Konfiguracja sprzętu**, w menu **Informacje o urządzeniu** (patrz Rys. 7.29 w Rozdz. 7.4).

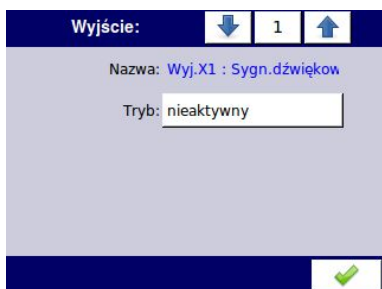

Rys. 7.84. Główne ustawienia wyłączzonego (po lewej) i włączonego wyjścia.

Stany wyjść wbudowanych mogą być źródłem danych dla **Kanałów Logicznych** (zobacz Rozdz. 7.8.3 **Kanały logiczne – Tryb Podgląd wyjścia**).

7.10.2. Wyjścia wbudowane – Przełączniki, Sygnał dźwiękowy, Przełączniki wirtualne

Do parametrów **Wyjść wbudowanych**: Przełączniki, Sygnały dźwiękowe, Przełączniki wirtualne należy:

- **Nazwa** – każde wyjście ma już swoją nazwę nadaną przez urządzenie i nie da się jej zmienić, opis parametru **Nazwa** patrz **Rys. 7.82**,
- **Tryb** – parametr ten umożliwia wybór sposobu zmiany stanu wyjściowego w zależności od wartości sygnału źródła (parametr **Źródło**), parametr **Tryb** posiada opcje (patrz **Rys. 7.85** i **Rys. 7.86**):
 - **nieaktywny** – dane wyjście wbudowane jest nieaktywne,
 - **nad progiem** – wynikiem będzie stan wysoki gdy dana wejściowa (patrz parametr **Źródło**) będzie powyżej progu (patrz blok parametrów **Poziomy**),
 - **pod progiem** – wynikiem będzie stan wysoki gdy dana wejściowa (patrz parametr **Źródło**) będzie poniżej progu (patrz blok parametrów **Poziomy**),
 - **wewnątrz zakresu** – wynikiem będzie stan wysoki gdy dana wejściowa (patrz parametr **Źródło**) znajdzie się pomiędzy wartościami parametrów **Niższy próg** i **Wyższy próg** (patrz blok parametrów **Poziomy**),
 - **poza zakresem** – wynikiem będzie stan wysoki gdy dana wejściowa (patrz parametr **Źródło**) znajdzie się poniżej wartości parametru **Niższy próg**, lub powyżej wartości parametru **Wyższy próg** (patrz blok parametrów **Poziomy**),
 - **PWM** – wyłączenie dla wyjścia przełącznikowego typu SSR, tryb PWM omówiono w **Rozdz. 7.10.3 Wyjścia wbudowane – Specjalny tryb PWM dla przełączników typu SSR**,
- **Źródło** – parametr ten zawiera listę **Kanałów logicznych**, z której zaznaczony kanał logiczny będzie źródłem danych dla wyjścia wbudowanego (patrz **Rys. 7.83**).
- **Stan alarmowy** – parametr ten umożliwia wybór reakcji wyjścia w przypadku wystąpienia stanu alarmowego; **Stan alarmowy** występuje wtedy, gdy kanał logiczny będący źródłem danych dla wyjścia wbudowanego zwraca wartość **-Err-** lub wartość przekroczenia zakresów: dolnego **-Lo-** i górnego **-Hi-**; możliwe ustawienia dla tego parametru:
 - **bez zmiany** – oznacza, że wystąpienie stanu alarmowego w źródle, nie wywołuje zmiany stanu na wyjściu,
 - **wyłączony** – oznacza, że w wystąpieniu stanu alarmowego w źródle, wywołuje stan **niski** na wyjściu,
 - **załączony** – oznacza, że wystąpienie stanu alarmowego w źródle, wywołuje stan **wysoki** na wyjściu,
 - **wyłączony z uwzględnieniem czasów** – oznacza, że wystąpienie stanu alarmowego w źródle, wywołuje stan **niski** na wyjściu z uwzględnieniem ustawień czasowych (patrz blok parametrów **Czasy**),
 - **załączony z uwzględnieniem czasów** – oznacza, że wystąpienie stanu alarmowego w źródle, wywołuje stan **wysoki** na wyjściu z uwzględnieniem ustawień czasowych (patrz blok parametrów **Czasy**),
 - dla trybu **PWM** w module wyjść przełącznikowych typu **SSR** zastąpiono parametr **Stan alarmowy** parametrem **Poziom dla alarmu** (więcej informacji w **Rozdz. 7.10.3 Wyjścia wbudowane – Specjalny tryb PWM dla przełączników typu SSR**),
- blok parametrów **Poziomy** – umożliwia ustawienie progów, przy których następuje zmiana stanu sygnału wyjściowego, blok parametrów **Poziomy** omówiono poniżej w tym **Rozdz.**,

- blok parametrów **Czasy** – umożliwia ustawienie czasów, od których zależy zmiana stanu sygnału wyjściowego, blok parametrów **Czasy** omówiono poniżej w tym **Rozdz.**,



Dla **Wyjść wbudowanych**: Przełączników, Sygnału dźwiękowego oraz Przełączników wirtualnych **stanem niskim** jest wartość **0** a **stanem wysokim** wartość **1** na wyjściu.




Producent odradza wymuszanie zmian stanu przełączników częściej niż co 1 sekundę, z uwagi na ich bezwładność. Nie dostosowanie się, do powyższej uwagi może spowodować, że przełącznik nie zareaguje na zmianę sygnału sterującego.


Blok parametrów **Poziomy** (patrz **Rys. 7.85**, **Rys. 7.86** i **Rys. 7.87**)

Wybór parametrów w bloku **Poziomy** zależy od parametru **Tryb**. Dostępne są:

- **Tryb proggu** – można w nim wybrać 2 opcje:
 - **wartość** – oznacza, że próg będzie określony jako wartość stała,
 - **kanał** – oznacza, że próg będzie określony jako kanał logiczny,
- **Próg** – ten parametr definiuje stały poziom sygnału, przekroczenie którego, powoduje zmianę stanu na wyjściu (dla **Tryb proggu: wartość**), lub pozwala wybrać kanał logiczny którego aktualna wartość będzie stanowić próg dla zmiany stanu na wyjściu (dla **Tryb proggu - kanał**); występuje dla **Trybu**:
 - **nad progiem** – powyżej **Progu** na wyjściu pojawia się stan wysoki,
 - **pod progiem** – poniżej **Progu** na wyjściu pojawia się stan wysoki,
- **Niższy próg i Wyższy próg** – te parametry definiują stały przedział, w którym następuje zmiana stanów na wyjściu (dla **Tryb proggu: wartość**) lub pozwala wybrać kanały logiczne, których aktualne wartości będą stanowiły przedział dla zmian na wyjściu (dla **Tryb proggu: kanał**); występują dla **Trybu**:
 - **wewnątrz zakresu** – oznacza, że gdy dane wejściowe znajdują się wewnątrz zdefiniowanego przedziału na wyjściu pojawia się stan wysoki,
 - **poza zakresem** – oznacza, że gdy dane wejściowe znajdują się poza zdefiniowanym przedziałem na wyjściu pojawia się stan wysoki,
- **Histereza** – definiując ten parametr można przesunąć próg zmiany stanu na wyjściu (patrz **Rys. 7.85**, **Rys. 7.86**),
- **Poziom dla alarmu** – występuje dla trybu **PWM** w module wyjść przełącznikowych typu **SSR** (więcej informacji w **Rozdz. 7.10.3 Wyjścia wbudowane – Specjalny tryb PWM dla przełączników typu SSR**),

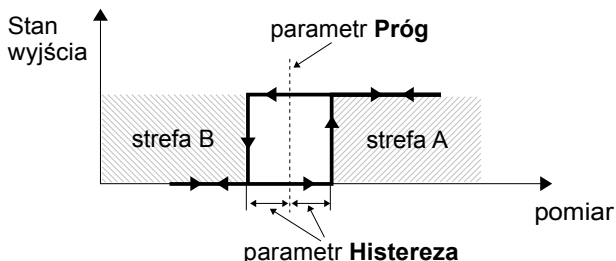

Rys. 7.85. Sterowanie jednoprogowe wyjścia przełącznikowego

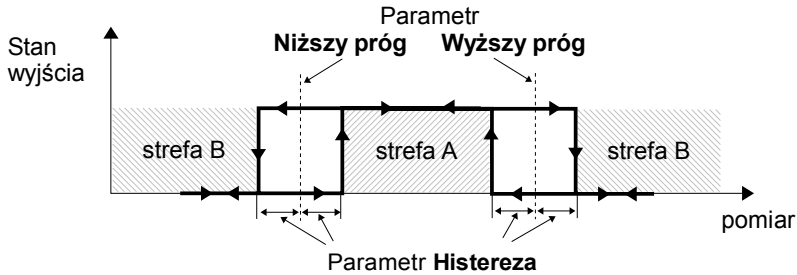

Rys. 7.86. Sterowanie dwuprogowe wyjścia przekąźnikowego


Wyjście:	↓	10	↑
Poziomy			
Tryb prog:	wartość		
Próg:	8 mA		
Histereza:	0.5 mA		
Czasy			
✓			

Wyjście:	↓	10	↑
Poziomy			
Tryb prog:	wartość		
Niższy próg:	2 mA		
Wyższy próg:	10 mA		
Histereza:	0.5 mA		
Czasy			
✓			


Rys. 7.87. Ustawienia poziomów dla trybu **nad progiem** i **pod progiem** (lewy rys.) oraz **wewnątrz zakresu** i **poza zakresem** (prawy rys.)**Blok parametrów Czasy** (patrz **Rys. 7.90**)

Do parametrów tego bloku należy:

- **Opóźn.załącz.** – jest to czas jaki musi minąć od chwili zgłoszenia zmiany stanu do czasu przełączenia się wyjścia ze stanu niskiego do stanu wysokiego (patrz **Rys. 7.88**),
- **Opóźn.wyłącz.** – jest to czas jaki musi minąć od chwili zgłoszenia zmiany stanu do czasu przełączenia się wyjścia ze stanu wysokiego do stanu niskiego (patrz **Rys. 7.88**),
- **Min.czas załącz.** – minimalny czas trwania stanu wysokiego (po załączeniu wyjścia, przełączenie w stan niski nastąpi najszybciej po tym czasie) - patrz **Rys. 7.89**,
- **Min.czas wyłącz.** – minimalny czas trwania stanu niskiego (po wyłączeniu wyjścia, przełączenie w stan wysoki nastąpi najszybciej po tym czasie) – patrz **Rys. 7.89**,

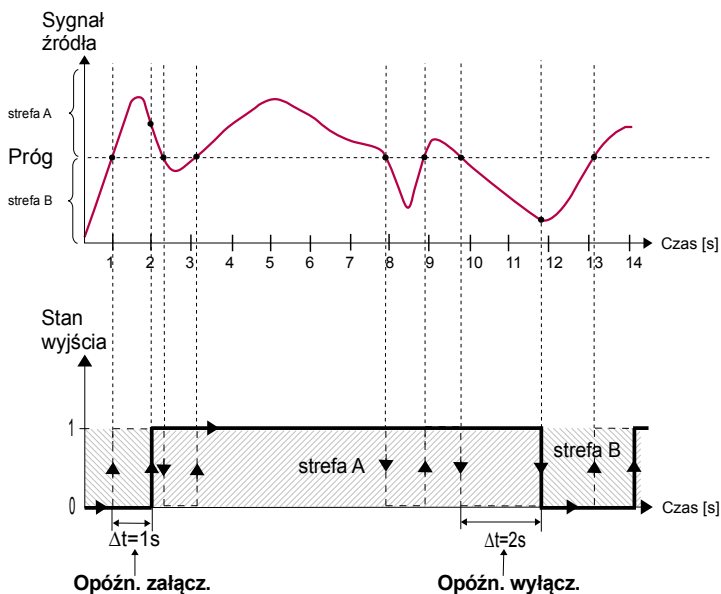

Rys. 7.88. Zasada pracy wyjść przekaźnikowych dla przykładowych ustawień czasowych:
Opóźn.załącz. = 1 sec., Opóźn.wyłąc. = 2 sec.

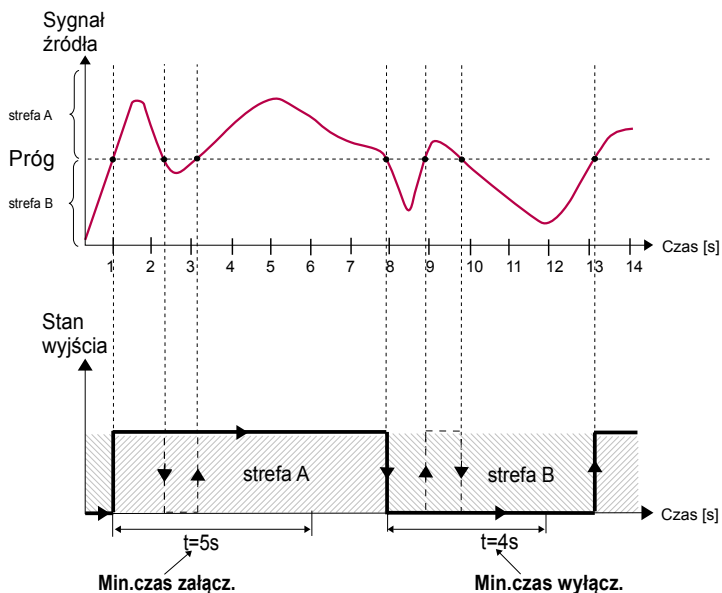

Rys. 7.89. Zasada pracy wyjść przekaźnikowych dla przykładowych ustawień czasowych:
Min.czas załącz. = 5 sec., Min.czas wyłąc. = 4 sec.

Rys. 7.90. Ustawienia parametrów czasowych dla różnych trybów

7.10.3. Wyjścia wbudowane – Specjalny tryb PWM dla przekaźników typu SSR

Dane techniczne dotyczące przekaźników SSR znajdują się w **Dodatkach 8.12. S8, S16, S24 – MODUŁY WYJŚĆ PRZEKAŹNIKOWYCH TYPU SSR.**

Do parametrów **Wyjść wbudowanych** dla trybu **PWM** należy:

- **Nazwa** – każde wyjście ma już swoją nazwę nadaną przez urządzenie i nie da się jej zmienić – opis parametru **Nazwa** patrz **Rys. 7.82**,
- **Tryb=PWM** – parametr ten umożliwia wybór sposobu zmiany stanu sygnału wyjściowego w zależności od wartości sygnału źródła (parametr **Źródło**),
- **Źródło** – parametr ten zawiera listę **Kanałów logicznych**, z której zaznaczony kanał logiczny będzie źródłem danych dla wyjścia wbudowanego (patrz **Rys. 7.83**).
- blok parametrów **Poziomy** – ten blok parametrów umożliwia ustawienie przedziału, w którym następuje zmiana współczynnika wypełnienia sygnału wyjściowego, blok parametrów **Poziomy** omówiono w dalszej części rozdziału,
- blok parametrów **Czasy** – ten blok parametrów umożliwia ustawienie czasów, od których zależy zmiana stanu sygnału wyjściowego, blok parametrów **Czasy** omówiono poniżej w tym **Rozdz.**,

Blok parametrów Poziomy

Dostępne parametry:

- **Niższy próg** i **Wyższy próg** – parametry określające granice przedziału, w którym następuje zmiana współczynnika wypełnienia w zależności od sygnału źródłowego. Poniżej tego zakresu sygnał jest zerowy (zerowe wypełnienie), a powyżej tego zakresu sygnał ma całkowite wypełnienie (patrz **Rys. 7.91**).
- **Poziom dla alarmu** – poziom wypełnienia w sytuacji alarmowej. Stan alarmowy występuje, gdy kanał logiczny będący źródłem danych dla wyjścia wbudowanego zwraca wartość **-Err-** lub wartość wykraczającą poza zakres określony parametrami **-Lo-** (dolny zakres) i **-Hi-** (górnny zakres). Parametr **Poziom dla alarmu** dla trybu PWM pozwala na ustawienie odpowiedniego wypełnienia w stanie alarmowym w zależności od parametrów **Niższy próg** i **Wyższy próg**,

Współczynnik wypełnienia **D** jest definiowany jako stosunek czasu trwania stanu wysokiego **t** do okresu **T** sygnału prostokątnego.


$$D = \frac{t}{T}$$

Współczynnik wypełnienia

gdzie:

t - czas trwania stanu wysokiego dla jednego impulsu

T - okres

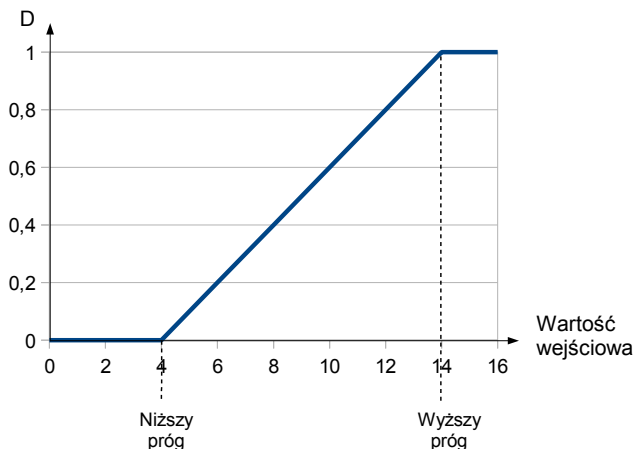

Rys. 7.91. Charakterystyka wejściowo - wyjściowa sygnału w trybie PWM dla parametrów:
Niższy próg=4, Wyższy próg=14


Blok parametrów Czas

Do parametrów tego bloku należą:

- **Okres** – czas trwania jednego cyklu sygnału wyjściowego (minimalna wartość to 0.1 sekundy),
- **Minimalny czas załączenia** – minimalny czas trwania stanu wysokiego (po załączeniu wyjścia w stan wysoki przełączenie się w stan niski nastąpi po **Minimalnym czasie załączenia**) – patrz **Rys. 7.92**,
- **Minimalny czas wyłączenia** – minimalny czas trwania stanu niskiego (po wyłączeniu wyjścia przełączenie się w stan wysoki nastąpi po **Minimalnym czasie wyłączenia**), patrz **Rys. 7.92**,



Parametry **Minimalny czas załączenia** oraz **Minimalny czas wyłączenia** nie powinny być ustawione na wartość równą lub większą niż w parametrze **Okres**.

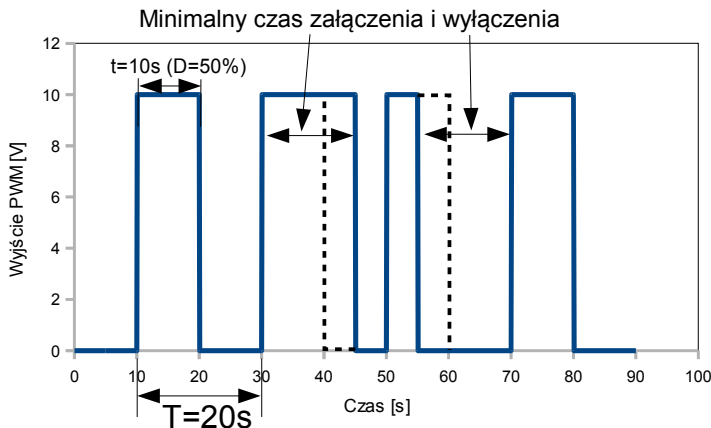

Rys. 7.92. Przykładowy przebieg wyjściowy przełącznika SSR w trybie PWM

7.10.4. Wyjścia wbudowane – Wyjścia prądowe

The screenshot shows the configuration window for a built-in current output. The window title is 'Wyjście:'. It contains the following fields and sections:

- Nazwa:** Wyj.A1 : Prądowe
- Jednostka:** mA
- Źródło:** Kan.log. 1: "Inp. A1"
- Poziomy wejściowe** (Horizontal input section):
 - Niższy próg:** 0

A green checkmark icon is located at the bottom right of the window.


Rys. 7.93. Główne ustawienia wyjścia prądowego

Do parametrów **Wyjść wbudowanych** dla modułu Wyjść prądowych należą:

- **Nazwa** – każde wyjście ma już swoją nazwę nadaną przez urządzenie i nie da się jej zmienić – opis parametru **Nazwa** patrz **Rys. 7.82**,
- **Jednostka** – wartość zdefiniowana na stałe, występuje tylko dla Wyjścia prądowego,
- **Źródło** – parametr ten zawiera listę **Kanałów logicznych**, z której zaznaczony kanał logiczny będzie źródłem danych dla wyjścia wbudowanego, dane pochodzące z tego źródła są przeliczane według parametrów zebranych w dwóch blokach: **Poziomy wejściowe** i **Poziomy wyjściowe**,
- blok parametrów **Poziomy wejściowe** – określa zakres danych źródłowych dla wybranego Wyjścia wbudowanego; do tego bloku należą parametry:
 - **Niższy próg** i **Wyższy próg** – ograniczają zakres sygnału wejściowego pobieranego z parametru **Źródło**, poniżej tego zakresu sygnał wejściowy będzie przyjmował wartość **Niższego progu**, a powyżej, sygnał będzie przyjmował wartość **Wyższego progu**,

- blok parametrów **Poziomy wyjściowe** – określa zakres danych wyjściowych dla wybranego Wyjścia wbudowanego, do tego bloku należą parametry:
 - **Niższy próg** i **Wyższy próg** – te parametry definiują zakres zmian sygnału wyjściowego, poniżej którego sygnał wyjściowy będzie przyjmował wartość **Niższego progu**, a powyżej, sygnał będzie przyjmował wartość **Wyższego progu**. Zależność poziomów wyjściowych do wejściowych jest liniowa, ograniczona zdefiniowanym zakresem, patrz **Rys. 7.95**.
 - **Poziom dla alarmu** – parametr ten określa wartość wyjściową jaka ma się pojawić w chwili wystąpienia stanu alarmowego, jednak z zachowaniem zakresu sprzętowego ograniczenia wyjścia (**3÷22mA**). Stan alarmowy występuje wtedy, gdy kanał logiczny będący źródłem danych dla wyjścia wbudowanego zwraca wartość **-Err-** lub wartość przekroczenia zakresów: dolnego **-Lo-** i górnego **-Hi-**.

Parametry **Poziomów wejściowych** i **Poziomów wyjściowych** opisują równanie transmisji (liniowe) - patrz **Rys. 7.94**. **Niski poziom wyjściowy** definiuje jaki prąd może być generowany kiedy wartość wybranego kanału logicznego równa się **Niskiemu poziomowi wejściowemu**. **Wysoki poziom wyjściowy** definiuje wartość generowanego prądu, gdy wejście równa się **Wysokiemu poziomowi wyjścia**.

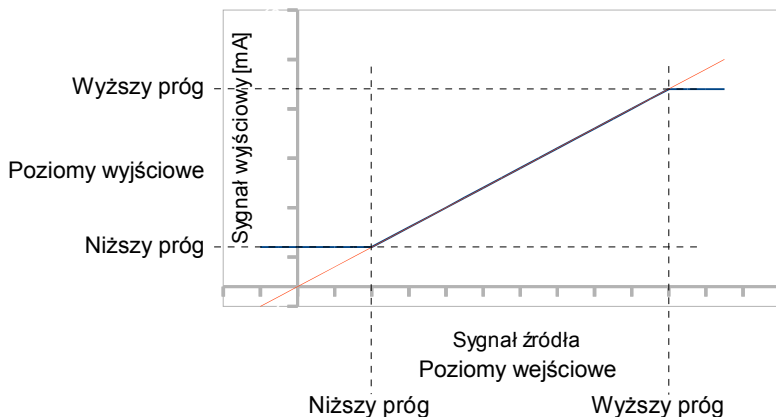

Rys. 7.94. Zależność sygnału wyjściowego (niebieski) od wejściowego (czwarty) dla **Wyjścia prądowego**

Rys. 7.95. Parametry **Pasywnych wyjść prądowych**

7.10.5. Przykłady konfiguracji wyjść

7.10.5.1. Zastosowanie Wyjścia wbudowanego dla modułu R45


Patrz także: **Rozdz. 8.13. R45, R81, R65, R121 – MODUŁY WYJŚĆ PRZEKAŹNIKOWYCH.** oraz w **Rozdz. 8.7. RT4, RT6 – MODUŁY POMIAROWE RTD.**

Treść zadania:

Powiedzmy, że chcemy stabilizować temperaturę (około 30°C) w pomieszczeniu włączając i wyłączając nagrzewnicę nie częściej niż po przekroczeniu 5°C (histereza) nad i pod ustaloną wartością 30°C. Temperatura w pomieszczeniu jest mierzona czujnikiem PT100, a modułem wejściowym jest RT4. Nagrzewnica jest podłączona przez przełączniki 5A modułu R45.

Rozwiązanie:

Przed przystąpieniem do pomiaru temperatury i sterowania nagrzewnicą należy skonfigurować urządzenie, a następnie odpowiednio połączyć nagrzewnicę i zasilanie. Przykładowy sposób połączenia przedstawiono na **Rys. 7.96**.

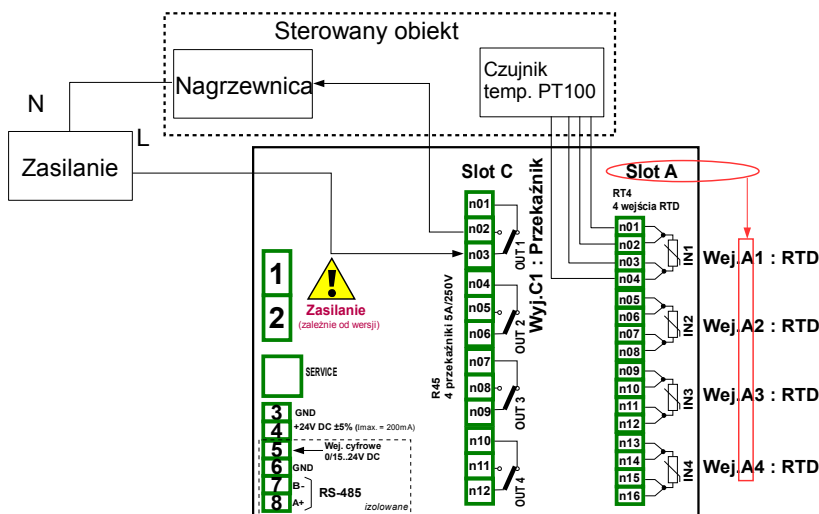

Rys. 7.96. Przykładowy sposób podłączenia do wejścia RTD i wyjścia przełącznikowego

Do sterowania temperaturą obiektu pokazanego na **Rys. 7.96** niezbędne jest skonfigurowanie jednego **Kanału logicznego** oraz **Wyjścia przełącznikowego**.

Dla odczytu temperatury czujnika PT100:

- dotykamy ekranu i naciskamy przycisk **Menu**,
- naciskamy przycisk **Konfiguracja urządzenia**,
- wchodzimy w menu **Kanały logiczne**,
- używając strzałek w górnym pasku nawigacyjnym wybieramy dowolny **Kanał logiczny** np. 1,

- w parametr **Nazwa** wpisujemy **Sprzężenie**,
- parametr **Tryb** ustawiamy jako **Wejście sprzętowe**,
- parametr **Źródło** ustawiamy jako **Wej. A1: RTD** (patrz **Rys. 7.96**),
- przechodzimy do podmenu **Konfiguracja źródła**:
 - parametr **Tryb** ustawiamy jako **Pt100** (pomiar 4 przewodowy),
 - w parametr **Ograniczenie dolne** wpisujemy **-100°C**,
 - w parametr **Ograniczenie górne** wpisujemy **600°C**,
- dla bloku parametrów **Wyświetlanie**:
 - parametr **Format** ustawiamy jako **Liczbowy**,
 - parametr **Precyzja** ustawiamy jako **0.0**,
 - w parametr **Wartość dolna wykresu** wpisujemy **0°C**,
 - w parametr **Wartość górna wykresu** wpisujemy **100°C**.

Dla konfiguracji wyjścia przekąźnikowego:

- dotykamy ekranu i naciskamy przycisk **Menu**,
- naciskamy przycisk **Konfiguracja urządzenia**,
- wchodzimy w menu **Wyjścia wbudowane**,
- używając strzałek w górnym prawym rogu wybieramy odpowiednie wyjście, do którego jest podłączona nagrzewnica. Dla naszego przykładu jest to wyjście o nazwie **Wyj.C1 : Przekąźnik** (patrz **Rys. 7.96**),
- parametr **Tryb** ustawiamy jako **pod progiem**, ponieważ chcemy, aby przekąźnik się załączył, gdy temperatura spadnie poniżej 30°C,
- parametr **Źródło** ustawiamy jako **Kanał logiczny 1**, który zwraca wartość temperatury z czujnika Pt100,
- parametr **Stan alarmowy** ustawiamy jako **wyłączony**,
- dla bloku parametrów **Poziomy**:
 - parametr **Tryb progów** ustawiamy jako **wartość**,
 - w parametr **Próg** wpisujemy **30°C**,
 - w parametr **Histereza** wpisujemy **5°C**, przekąźnik załącza się dla temperatury poniżej 25°C a wyłącza dla temperatury powyżej 35°C,
- pozostałe parametry pozostawiamy w ustawieniach domyślnych.

7.10.5.2. Zastosowanie Wyjścia wbudowanego dla modułów IO

Patrz także: **Rozdz. 8.14. IO2, IO4, IO6, IO8 – PASYWNE WYJŚCIE PRĄDOWE.**

Treść zadania:


Założmy, że Kanał logiczny 1 wskazuje ciśnienie w zakresie 100÷500 barów. Należy na podstawie kanału logicznego 1 wygenerować prąd wyjściowy w zakresie 4÷20mA.

Rozwiązanie:

Dla konfiguracji Wyjścia prądowego:


- dotykamy ekranu i naciskamy przycisk **Menu**,
- naciskamy przycisk **Konfiguracja urządzenia**,
- wchodzimy w menu **Wyjścia wbudowane**,
- używając strzałek w górnym prawym rogu wybieramy wyjście prądowe, na którym chcemy generować prąd w żądanym zakresie, np.: **Wyj.C1 :Prądowe**,
- parametr **Źródło** ustawiamy jako **Kanał logiczny 1**, który zwraca wartość ciśnienia w zakresie 100÷500 barów,
- dla bloku parametrów **Poziomy wejściowe**:
 - w parametr **Niższy próg** wpisujemy **100 barów**,
 - w parametr **Wyższy próg** wpisujemy **500 barów**,
- dla bloku parametrów **Poziomy wyjściowe**:
 - w parametr **Niższy próg** wpisujemy **4 mA**,
 - w parametr **Wyższy próg** wpisujemy **20 mA**,
 - w parametr **Poziom dla alarmu** wpisujemy **4mA**, co oznacza, że w chwili gdy kanał logiczny 1 będzie zwracał stan **Err**, **Hi** lub **Lo** to na wyjściu prądowym będzie wartość 4mA,

Należy pamiętać, że wyjście prądowe jest pasywne, dlatego wymagane jest zasilanie pętli prądowej. Polaryzacja wyjścia modułów IO nie ma znaczenia.

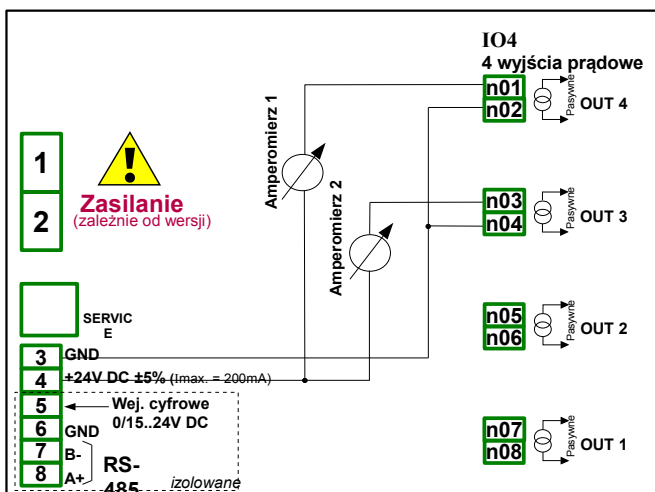

Rys. 7.97. Przykładowy sposób podłączenia pasywnego wyjścia prądowego

7.11. WYJŚCIA ZEWNĘTRZNE

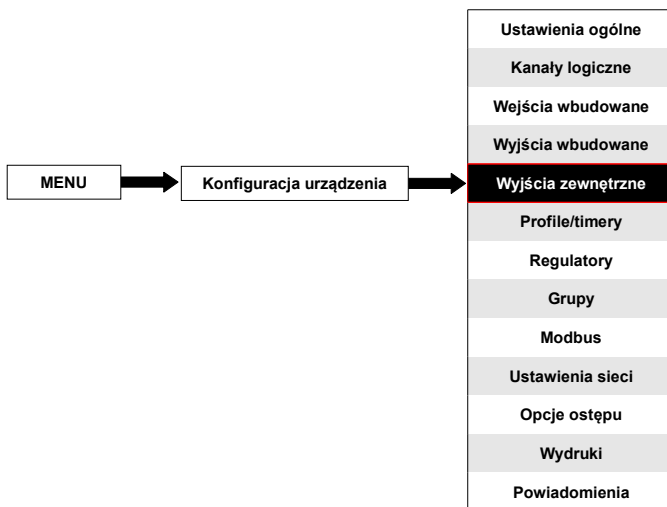

Menu **Wyjścia zewnętrzne** jest związane z wysyłaniem danych do urządzenia SLAVE po szeregowym porcie komunikacyjnym Modbus. W tym menu ustalane jest jakie dane będą wysyłane do urządzeń SLAVE, natomiast sama konfiguracja protokołu Modbus dla trybu **Master** (prędkość komunikacji, definiowanie urządzeń SLAVE, lista aktywnych rejestrów wyjściowych itp.) znajduje się w menu **Modbus** (patrz **Rozdz. 7.15. MODBUS**).


7.11.1. Wyjścia zewnętrzne – Ustawienia ogólne

W urządzeniu dostępnych jest tyle wyjść zewnętrznych ile zostanie zdefiniowanych w menu **Modbus** (patrz **Rozdz. 7.15. MODBUS**). W przypadku braku skonfigurowanych lub aktywnych wyjść **Modbus** w menu **Wyjścia zewnętrzne** widnieje napis „**Lista jest pusta**”.

Wyjście zewnętrzne może mieć typ sterowania (ustawienie typu sterowania patrz **Rozdz. 7.15.3.2. Modbus MASTER- Blok parametrów Kanaly urządzenia**):

- jako przekaźnik,
- jako wyjście liniowe,

Widok menu **Wyjścia zewnętrzne** przy skonfigurowanych i aktywnych wyjściach Modbus utworzonych w 2 typach sterowania: **jako przekaźnik** (wyjście binarne) i **jako wyjście liniowe** (wyjście analogowe) przedstawiono odpowiednio na **Rys. 7.98** i **Rys. 7.99**.

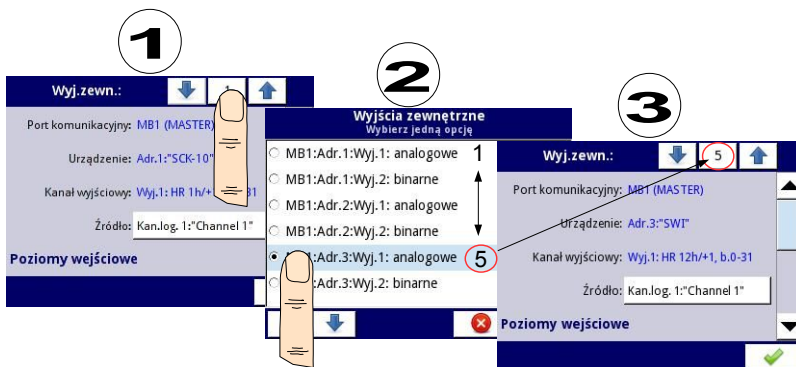Rys. 7.98. Widok przykładowego **Wyjścia zewnętrznego** w konfiguracji jako przełącznikRys. 7.99. Widok przykładowego **Wyjścia zewnętrznego** w konfiguracji jako wyjście liniowe (analogowe)

Strzałki umieszczone w prawym górnym rogu ekranu pozwalają przełączać się między kolejnymi wyjściami zewnętrznymi. Środkowy przycisk pozwala na bezpośredni wybór konkretnego wyjścia zewnętrznego z listy.

Do parametrów wspólnych dla **Wyjść zewnętrznych** należy (patrz **Rys. 7.98** i **Rys. 7.99**):

- **Port komunikacyjny** – ten parametr jest tylko do odczytu w menu **Wyjścia zewnętrzne**, oznacza numer portu dla którego skonfigurowano dane wyjście zewnętrzne Modbus, omówienie konfiguracji portu Modbus, opis nazw portów komunikacyjnych i widok rozmieszczenia konektorów komunikacji RS-485 znajduje się w **Rozdz. 7.15. MODBUS**,
- **Urządzenie** – ten parametr jest tylko do odczytu w menu **Wyjścia zewnętrzne**, oznacza adres i nazwę urządzenia SLAVE, omówienie konfiguracji adresu i nazwy urządzenia SLAVE znajduje się w **Rozdz. 7.15.3. Modbus – Tryb MASTER**,
- **Kanał wyjściowy** – ten parametr jest tylko do odczytu w menu **Wyjścia zewnętrzne**, oznacza numer kanału wyjściowego dla poszczególnych urządzeń (każde urządzenie zdefiniowane na konkretnym adresie fizycznym ma swoją listę wyjść oddzielnie numerowaną),
- **Źródło** – ten parametr pozwala wybrać źródło danych dla wyjścia zewnętrznego z listy Kanałów logicznych (patrz **Rys. 7.100**).



Rys. 7.100. Przykładowy wybór Źródła dla wyjścia zewnętrznego

7.11.2. Wyjścia zewnętrzne – Typ sterowania: jako przekaźnik



Dla **Wyjść zewnętrznych** w Typie sterowania: jako przekaźnik, **stanem niskim** jest wartość **0**, a **stanem wysokim** wartość **maksymalna** (dla formatu 16-bitowego jest to wartość **65535**).

Do parametrów **Wyjść zewnętrznych** w Typie sterowania **jako przekaźnik** należą (patrz **Rys. 7.98**):

- **Port komunikacyjny** – parametr jest tylko do odczytu w menu **Wyjścia zewnętrzne**, oznacza numer portu, dla którego skonfigurowano dane wyjście zewnętrzne Modbus; omówienie konfiguracji portu Modbus, opis nazw portów komunikacyjnych i widok rozmieszczenia konektorów komunikacji RS-485 znajduje się w **7.15. MODBUS**,
- **Urządzenie** – ten parametr jest tylko do odczytu w menu **Wyjścia zewnętrzne**, oznacza adres i nazwę urządzenia SLAVE, omówienie konfiguracji adresu i nazwy urządzenia SLAVE znajduje się w **Rozdz. 7.15.3. Modbus – Tryb MASTER**,
- **Kanał wyjściowy** – ten parametr jest tylko do odczytu w menu **Wyjścia zewnętrzne**, oznacza numer kanału wyjściowego dla poszczególnych urządzeń (każde urządzenie zdefiniowane na konkretnym adresie fizycznym ma swoją listę wyjść oddzielnie numerowaną),
- **Tryb** – parametr ten umożliwi wybór sposobu zmiany stanu wyjściowego w zależności od wartości sygnału źródła (parametr **Źródło**); posiada opcje (patrz **Rys. 7.85** i **Rys. 7.86**):
 - **nieaktywny** – dane wyjście zewnętrzne jest nieaktywne,
 - **nad progiem** – wynikiem będzie stan wysoki gdy dana wejściowa (patrz parametr **Źródło**) będzie powyżej progu (patrz blok parametrów **Poziomy**),
 - **pod progiem** – wynikiem będzie stan wysoki gdy dana wejściowa (patrz parametr **Źródło**) będzie poniżej progu (patrz blok parametrów **Poziomy**),
 - **wewnątrz zakresu** – wynikiem będzie stan wysoki gdy dana wejściowa (patrz parametr **Źródło**) znajdzie się pomiędzy wartościami parametrów **Niższy próg** i **Wyższy próg** (patrz blok parametrów **Poziomy**),
 - **poza zakresem** – wynikiem będzie stan wysoki gdy dana wejściowa (patrz parametr **Źródło**) znajdzie się poniżej wartości parametru **Niższy próg**, lub powyżej wartości parametru **Wyższy próg** (patrz blok parametrów **Poziomy**),
- **Źródło** – parametr ten zawiera listę Kanałów logicznych, z której zaznaczony kanał logiczny będzie źródłem danych dla wyjścia zewnętrznego (patrz **Rys. 7.100**).

- **Stan alarmowy** – parametr ten umożliwia wybór reakcji wyjścia w przypadku wystąpienia stanu alarmowego; **Stan alarmowy** występuje wtedy, gdy kanał logiczny będący źródłem danych dla wyjścia wbudowanego zwraca wartość **-Err-** lub wartość przekroczenia zakresów: dolnego **-Lo-** i górnego **-Hi-**; możliwe ustawienia dla tego parametru:
 - **bez zmiany** – oznacza, że wystąpienie stanu alarmowego w źródle, nie wywołuje zmiany stanu na wyjściu,
 - **wyłączony** – oznacza, że w wystąpieniu stanu alarmowego w źródle, wywołuje stan **niski** na wyjściu,
 - **załączony** – oznacza, że wystąpienie stanu alarmowego w źródle, wywołuje stan **wysoki** na wyjściu,
 - **wył.z uwzgl.czasów** – oznacza, że wystąpienie stanu alarmowego w źródle, wywołuje stan **niski** na wyjściu z uwzględnieniem ustawień czasowych (patrz blok parametrów **Czasy**),
 - **zał.z uwzgl.czasów** – oznacza, że wystąpienie stanu alarmowego w źródle, wywołuje stan **wysoki** na wyjściu z uwzględnieniem ustawień czasowych (patrz blok parametrów **Czasy**),
- blok parametrów **Poziomy** – umożliwia ustawienie progów, przy których następuje zmiana stanu sygnału wyjściowego, blok parametrów **Poziomy** omówiono poniżej w tym **Rozdz.**,
- blok parametrów **Czasy** – umożliwia ustawienie czasów, od których zależy zmiana stanu sygnału wyjściowego, blok parametrów **Czasy** omówiono poniżej w tym **Rozdz.**,

Blok parametrów **Poziomy** (patrz **Rys. 7.85**, **Rys. 7.86** i **Rys. 7.87**)

Rodzaj parametrów w tym bloku zależy od parametru **Tryb**. Dostępne opcje:

- **Próg** – ten parametr definiuje poziom sygnału źródłowego, przy którym na wyjściu następuje przejście stanów (ze stanu niskiego na stan wysoki lub odwrotnie ze stanu wysokiego na niski); występuje dla trybu:
 - **nad progiem** – powyżej **Progu** na wyjściu pojawia się stan wysoki,
 - **pod progiem** – poniżej **Progu** na wyjściu pojawia się stan wysoki,
- **Niższy próg** i **Wyższy próg** – te parametry definiują przedziały, przy których następuje przejście stanów na wyjściu (ze stanu niskiego na stan wysoki lub odwrotnie ze stanu wysokiego na niski); występuje dla trybu:
 - **wewnątrz zakresu** – gdy dane wejściowe znajdują się wewnątrz zdefiniowanego przedziału na wyjściu pojawi się stan wysoki,
 - **poza zakresem** – gdy dane wejściowe znajdują się poza zdefiniowanym przedziałem na wyjściu pojawi się stan wysoki,
- **Histereza** – ten parametr definiuje przesunięcie progu zmiany stanu na wyjściu,

Blok parametrów **Czasy** (patrz **Rys. 7.90**)

Do parametrów tego bloku należą:

- **Opóźn.załącz.** – jest to czas jaki musi minąć od chwili zgłoszenia zmiany stanu do czasu przełączenia się wyjścia ze stanu niskiego do stanu wysokiego (patrz **Rys. 7.88**),
- **Opóźn.wyłącz.** – jest to czas jaki musi minąć od chwili zgłoszenia zmiany stanu do czasu przełączenia się wyjścia ze stanu wysokiego do stanu niskiego (patrz **Rys. 7.88**),

- **Min.czas załącz.** – minimalny czas trwania stanu wysokiego (po załączeniu wyjścia, przełączenie w stan niski nastąpi najszybciej po tym czasie), patrz **Rys. 7.89**,
- **Min.czas wyłącz.** – minimalny czas trwania stanu niskiego (po wyłączeniu wyjścia, przełączenie w stan wysoki nastąpi najszybciej po tym czasie), patrz **Rys. 7.89**,



W przypadku aktywnego wyjścia zewnętrznego (patrz parametr **Wyjście aktywne=tak** w **Rozdz. 7.15.3.2. Modbus MASTER- Blok parametrów Kanały urządzenia**) dla **Trybu: nieaktywny**, urządzenie wysyła do urządzenia SLAVE wartość **0**.


7.11.3. Wyjścia zewnętrzne – Typ sterowania: jako wyjście liniowe

Do parametrów **Wyjść zewnętrznych** w typie sterowania **jako wyjście liniowe** należą:

- **Port komunikacyjny** – parametr jest tylko do odczytu w menu **Wyjścia zewnętrzne**, oznacza numer portu, dla którego skonfigurowano dane wyjście zewnętrzne Modbus; omówienie konfiguracji portu Modbus, opis nazw portów komunikacyjnych i widok rozmieszczenia konektorów komunikacji RS-485 znajduje się w **7.15. MODBUS**,
- **Urządzenie** – ten parametr jest tylko do odczytu w menu **Wyjścia zewnętrzne**, oznacza adres i nazwę urządzenia SLAVE, omówienie konfiguracji adresu i nazwy urządzenia SLAVE znajduje się w **Rozdz. 7.15.3. Modbus – Tryb MASTER**,
- **Kanał wyjściowy** – ten parametr jest tylko do odczytu w menu **Wyjścia zewnętrzne**, oznacza numer kanału wyjściowego dla poszczególnych urządzeń (każde urządzenie zdefiniowane na konkretnym adresie fizycznym ma swoją listę wyjść oddzielnie numerowaną),
- **Źródło** – parametr ten zawiera listę Kanałów logicznych, z której zaznaczony kanał logiczny będzie źródłem danych dla wyjścia zewnętrznego (patrz **Rys. 7.100**), dane pochodzące z tego źródła są przeliczane według parametrów zebranych w dwóch grupach: **Poziomy wejściowe** i **Poziomy wyjściowe**,
- blok parametrów **Poziomy wejściowe** – dane tu wprowadzane mają tę samą jednostkę co wybrany kanał logiczny (**Źródło**), do tego bloku należą parametry:
 - **Niższy próg** – określa wartość dolnej granicy przedziału, poniżej której sygnał wejściowy pobierany ze źródła, będzie przyjmował tę wartość,
 - **Wyższy próg** – określa wartość górnej granicy przedziału, powyżej której sygnał wejściowy pobierany ze źródła, będzie przyjmował tę wartość
- blok parametrów **Poziomy wyjściowe** – do tego bloku należą parametry:
 - **Niższy próg** – określa wartość dolnej granicy przedziału, zmian sygnału wyjściowego, poniżej którego, sygnał wyjściowy będzie przyjmował tę wartość,
 - **Wyższy próg** – określa wartość górnej granicy przedziału, zmian sygnału wyjściowego, powyżej którego, sygnał wyjściowy będzie przyjmował tę wartość,.
 - **Poziom dla alarmu** – określa wartość wyjściową jaka ma się pojawić w chwili wystąpienia stanu alarmowego. Stan alarmowy występuje wtedy, gdy kanał logiczny będący źródłem danych dla wyjścia wbudowanego zwraca wartość **-Err-** lub wartość przekroczenia zakresów: dolnego **-Lo-** i górnego **-Hi-**.



Należy pamiętać, że zależność poziomów wejściowych do wyjściowych jest opisana równaniem transmisji i jest liniowa, ograniczona zdefiniowanym zakresem (patrz **Rys. 7.101**).

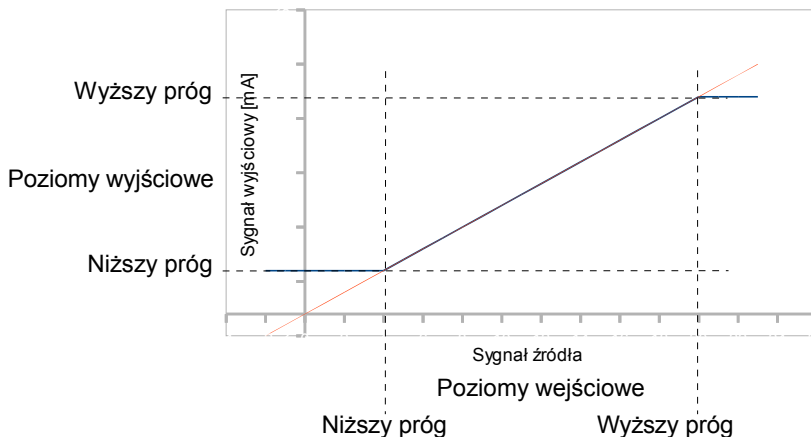

Rys. 7.101. Równanie transmisji (liniowe) sygnałów wejście - wyjście



W przypadku aktywnego wyjścia zewnętrznego (patrz parametr **Wyjście aktywne=tak** w **Rozdz. 7.15.3.2. Modbus MASTER- Blok parametrów Kanały urządzenia**) dla **Źródła niezdefiniowanego** (kanał logiczny w Trybie: **nieaktywny**) lub dla niezdefiniowanych **Poziomów wejściowych i wyjściowych** (Poziomy wejściowe i wyjściowe mają wartość 0) urządzenie wysyła do urządzenia SLAVE wartość **0**.

7.11.4. Przykłady konfiguracji Wyjść zewnętrznych




W czasie konfiguracji **Wyjścia zewnętrznego** należy przerwać komunikację między MultiCon, a urządzeniem SLAVE.

7.11.4.1. Konfiguracja Wyjścia zewnętrznego dla protokołu Modbus w trybie MASTER

Patrz także: **Rozdz. 7.15.3. Modbus – Tryb MASTER.**

Treść zadania:

Zadanie polega na wysłaniu danych ulokowanych w kanale logicznym 1 do urządzenia SLAVE (adres fizyczny 5) bez skalowania i ograniczeń.

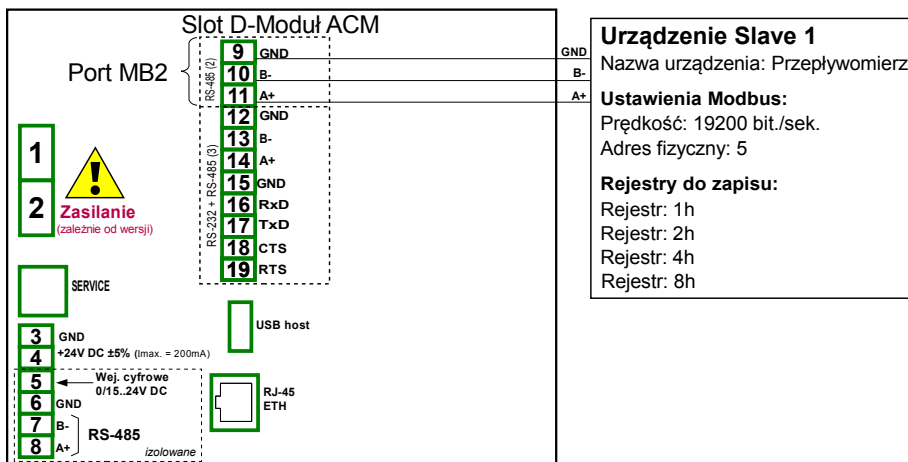

Rys. 7.102. Schemat połączeniowy dla portu Modbus MB2

Rozwiązanie:

W pierwszej kolejności skonfigurować ustawienia w menu **Modbus** zgodnie z **7.15.4.2. Konfiguracja wyjścia Modbus w trybie MASTER.** Następuje:

Konfigurujemy kanały logiczne służące do ustawiania wartości wysyłanych na wyjście, przesyłanych po magistrali RS-485. W tym celu:

- dotykamy ekranu i naciskamy przycisk **Menu**,
- naciskamy przycisk **Konfiguracja urządzenia**,
- wchodzimy w menu **Kanały wejściowe**,
- używając strzałek w górnym pasku nawigacyjnym wybieramy dowolny **Kanał logiczny** np. 1,
- w parametr **Nazwa** wpisujemy **Wartość zadana**,
- parametr **Tryb** ustawiamy jako **Wartość zadana**,
- w parametr **Wartość zadana** wpisać **50**,
- dla bloku parametrów **Wyświetlanie**:
 - parametr **Format** ustawiamy jako **Liczbowy**,
 - parametr **Precyzja** ustawiamy jako **0**,
 - w parametr **Wartość dolna wykresu** wpisujemy **0**,
 - w parametr **Wartość górna wykresu** wpisujemy **65535**,

Następne dwa kanały logiczne ustawiamy analogicznie:

- **Kanał logiczny 2:**
 - w parametr **Nazwa** wpisujemy **Pozycja zaworu**
 - w parametr **Wartość zadana** wpisujemy **1**,
- **Kanał logiczny 3:**
 - w parametr **Nazwa** wpisujemy **Stan alarmu**,
 - w parametr **Wartość zadana** wpisujemy **0**,
- pozostałe parametry ustawiamy jak dla kanału 1,

Definiujemy wyjścia zewnętrzne. W tym celu:

- dotykamy ekranu i naciskamy przycisk **Menu**,
- naciskamy przycisk **Konfiguracja urządzenia**,
- wchodzimy w menu **Wyjścia zewnętrzne**,
- używając strzałek w górnym pasku nawigacyjnym wybieramy **Wyjście zewnętrzne: 1** (jest to wyjście liniowe),
- występują tam parametry stałe, ustawione zgodnie z konfiguracją w menu Modbus:
 - Port komunikacyjny: MB2 (MASTER),
 - Urządzenie: Adr.5:"Przepływomierz",
 - Kanał wyjściowy: Wyj.1 HR 2h/+1, b.0-31,
- w kolejnym parametrach:
 - parametr **Źródło** ustawiamy jako kanał logiczny o nazwie **Wartość zadana**,
 - dla bloku parametrów **Poziomy wyjściowe**:
 - w parametr **Niższy próg** wpisujemy **0**,
 - w parametr **Wyższy próg** wpisujemy **65535**,
 - dla bloku parametrów **Poziomy wyjściowe**:
 - w parametr **Niższy próg** wpisujemy **0**,
 - w parametr **Wyższy próg** wpisujemy **65535**,
 - w parametr **Poziom dla alarmu** wpisujemy **0**,
- używając strzałek w górnym pasku nawigacyjnym wybieramy **Wyjście zewnętrzne: 2** (jest to wyjście przekaźnikowe),
- występują tam parametry stałe, ustawione zgodnie z konfiguracją w menu Modbus:
 - Port komunikacyjny: MB2 (MASTER),
 - Urządzenie: Adr.5:"Przepływomierz",
 - Kanał wyjściowy: Wyj.2 HR 4h, b.0,
- w kolejnym parametrach:
 - parametr **Tryb** ustawiamy jako **nad progiem**; ponieważ chcemy aby zawór się załączył (stan 1) gdy wartość będzie powyżej 0,
 - parametr **Źródło** ustawiamy jako kanał logiczny o nazwie **Pozycja zaworu**,
 - parametr **Stan alarmowy** ustawiamy jako **wyłączony**; co oznacza, że w chwili gdy kanał logiczny 2 będzie zwracał stan **Err**, **Hi** lub **Lo**, na wyjściu będzie stan niski: 0 (wyłączony zawór),
 - dla bloku parametrów **Poziomy**:
 - parametr **Tryb progów** ustawiamy jako **wartość**,
 - w parametr **Próg** wpisujemy **0**,
 - w parametr **Histereza** wpisujemy **0**,
 - dla bloku parametrów **Czasy**:
 - w parametr **Opóźn.załącz.** wpisujemy **0** sek.,
 - w parametr **Opóźn.wyłącz.** wpisujemy **10** sek.,
 - w parametr **Min.czas załącz.** wpisujemy **10** sek.,
 - w parametr **Min.czas wyłącz.** Wpisujemy **10** sek.; zabezpieczenie przed szybkim włączaniem i wyłączaniem zaworu,

- używając strzałek w górnym pasku nawigacyjnym wybieramy **Wyjście zewnętrzne: 3** (jest to wyjście przekaźnikowe),
- występują tam parametry stałe ustawione zgodnie z konfiguracją w menu Modbus:
 - Port komunikacyjny: MB2 (MASTER),
 - Urządzenie: Adr.5:"Przepływomierz",
 - Kanał wyjściowy: Wyj.3 HR 8h, b.0,
- w kolejnym parametrach:
 - parametr **Tryb** ustawiamy jako **nad progiem**,
 - parametr **Źródło** ustawiamy jako kanał logiczny o nazwie **Stan alarmu**,
 - parametr **Stan alarmowy** ustawiamy jako **załączony**,
 - w bloku parametrów **Poziomy**:
 - parametr **Tryb prog** ustawiamy jako **wartość**,
 - w parametr **Próg** wpisujemy **0**,
 - w parametr **Histereza** wpisujemy **0**,
- pozostałe parametry pozostawiamy w ustawieniach domyślnych,

W kolejnym kroku należy zdefiniować **Grupę** utworzonych kanałów logicznych aby wyświetlać je w jednym oknie na ekranie urządzenia. W tym celu:


- dotykamy ekranu i naciskamy przycisk **Menu**,
- naciskamy przycisk **Konfiguracja urządzenia**,
- wchodzimy w menu **Grupy**, włączamy Grupę np. 1 jeśli jest wyłączona,
- w parametrze **Nazwa** wpisujemy **Przepływomierz**,
- dla bloku parametrów **Kanały**:
 - parametr **Slot 1** ustawiamy jako **kanał logiczny 1** o nazwie **Wartość zdana**,
 - parametr **Slot 2** ustawiamy jako **kanał logiczny 2** o nazwie **Pozycja zaworu**,
 - parametr **Slot 3** ustawiamy jako **kanał logiczny 3** o nazwie **Stan alarmu**,
 - pozostałe parametry **Slot 4-6** ustawiamy jako **nieaktywny**, ponieważ chcemy aby wyświetlane były tylko trzy kanały logiczne w całym oknie,
- pozostałe parametry pozostawiamy w ustawieniach domyślnych,

W następnym kroku należy zdefiniować **Widok początkowy** wyświetlany na ekranie LCD po uruchomieniu urządzenia. Widok początkowy ma wyświetlać zdefiniowaną Grupę 1 w trybie wartości. W tym celu:

- wchodzimy w menu **Ustawienia ogólne**,
- w bloku parametrów **Widok początkowy**:
 - parametr **Tryb wyświetlania** ustawiamy jako **wartości**,
 - parametr **Grupa wyświetlana** ustawiamy jako **Grupę 1: „Przepływomierz”**,

Ostatecznie należy opuścić menu wciskając przycisk **Zapisz zmiany**. Wynik dokonanych zmian będzie widoczny po wywołaniu pierwszego pomiaru.


7.12. PROFILE/TIMERY

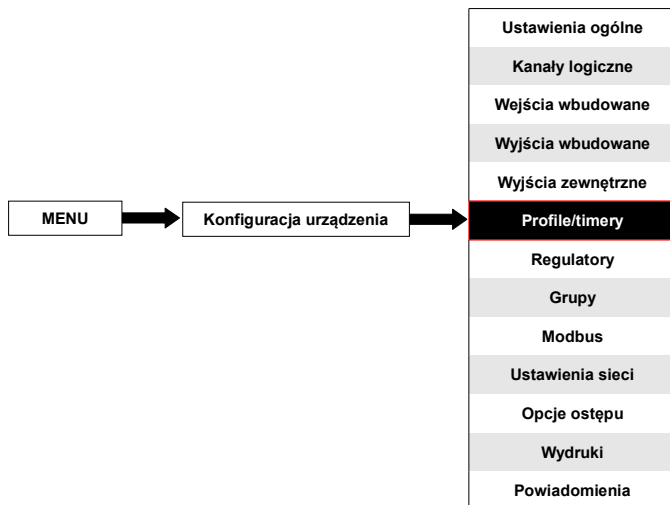

Profile/timery służą do generowania sygnałów zdefiniowanych przez użytkownika.

7.12.1. Profile/timery – Ustawienia ogólne

W urządzeniu dostępnych jest 8 niezależnych nastaw **Profil/timerów**. Skonfigurowany **Profil/timer** może być użyty przez dowolny **Kanał logiczny** przełączony w tryb **Profil/timer** - **Rys. 7.103** (zobacz także **Rozdz. 7.8.8. Kanały logiczne – Tryb Profil/timer**).

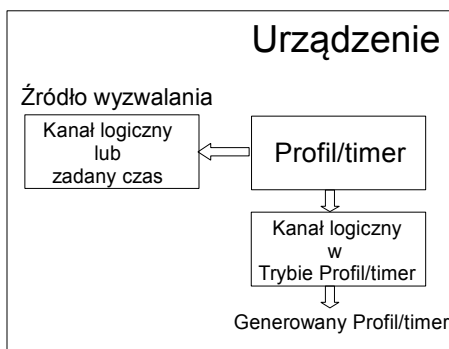

Rys. 7.103. Schemat blokowy konfiguracji urządzenia przy generowaniu Profil/timerów

Widok okna menu **Profil/timery** z podstawowymi parametrami przedstawiono na **Rys. 7.104**.

Rys. 7.104. Widok okna konfiguracji Profile/timery



Za pomocą klawiszy strzałek na pasku górnym można kolejno przełączać się pomiędzy dostępnymi 8 Profilami/timerami. Aby przejść bezpośrednio do konkretnego Profilu/timera należy użyć klawisz między strzałkami.

Do parametrów **Profilu/timerów** należą:

- **Nazwa** – nadaje nazwę wybranego Profilu,
- **Tryb wyzwalania** – sposób pobudzenia generowanego Profilu/timera, dostępnych jest 5 trybów wyzwalania:
 - **nieaktywny**,
 - **poziomem (bramkowanie)** – oznacza, że skonfigurowany przez użytkownika **Profil** będzie generowany w czasie, gdy sygnał źródłowy będzie miał wartość większą od zera. W przypadku, gdy sygnał źródłowy będzie miał wartość zero lub mniejszą od zera, zdefiniowany **Profil** nie będzie generowany. Więcej informacji patrz **Rozdz.7.12.2. Profile/timery – Tryb wyzwalania: poziomem (bramkowanie), zboczem (jednokrotne), zboczem (powtarzalne)**,
 - **zboczem (jednokrotne)** – oznacza, że skonfigurowany przez użytkownika **Profil** będzie wyzwalany **zboczem** (z wartości ≤ 0 do wartości > 0) sygnału źródła wyzwalania. Po wyzoleniu **zboczem Profil** będzie generowany w całości (**jednokrotnie**) niezależnie od dalszych zmian sygnału źródła. Więcej informacji patrz **Rozdz.7.12.2. Profile/timery – Tryb wyzwalania: poziomem (bramkowanie), zboczem (jednokrotne), zboczem (powtarzalne)**,
 - **zboczem (powtarzalne)** – oznacza, że skonfigurowany przez użytkownika **Profil** będzie wyzwalany **zboczem** (z wartości ≤ 0 do wartości > 0) sygnału źródła wyzwalania. Jednak w tym trybie w odróżnieniu od trybu **zboczem (jednokrotnie)** zdefiniowany **Profil** będzie wyzwalany i odtwarzany (**powtarzalne**) od początku za każdym razem, gdy sygnał źródła wyzwalania będzie generował **zbocze**, niezależnie czy **Profil** zdążył się wykonać do końca czy nie. Więcej informacji patrz **Rozdz.7.12.2. Profile/timery – Tryb wyzwalania: poziomem (bramkowanie), zboczem (jednokrotne), zboczem (powtarzalne)**,
 - **o zadany czas** – ten tryb pozwala na wyzolenie generowania **Profilu/timera** w konkretnym czasie ustawianym za pomocą parametru **Czasy wyzwalania**. Więcej informacji patrz **Rozdz.??**

- **Tryb zatrzymania** – sposób zatrzymania generowanego Profil/timera.
 - **nieaktywny** – Profil/timer nie ma możliwości zatrzymania,
 - **poziom wysoki** – Profil/timer zostanie wstrzymany, gdy wartość kanału w parametrze **Źródło zatrzymania** będzie większa od zera, a zostanie wznowiony, gdy ta wartość będzie mniejsza lub równa zero. Jeśli Profil/timer jest wstrzymany, a zostanie wykryte nowe wyzwolenie, pozostanie on w stanie wstrzymania. Dodatkowo, gdy w parametrze **Lista odcinków**, **Rodzaj odcinka nr 1** będzie ustawiony jako **stała wart.**, wtedy Profil/timer ustawi się na **Wartość docelową** tego odcinka, a gdy **Rodzaj odcinka nr 1** będzie ustawiony jako **rampa**, wtedy Profil/timer ustawi się **Wartość spoczynkową** Profil/timera,
 - **poziom niski** – Profil/timer zostanie wstrzymany, gdy wartość kanału w parametrze **Źródło zatrzymania** będzie mniejsza lub równa zero, a zostanie wznowiony, gdy ta wartość będzie większa od zera. Jeśli Profil/timer jest wstrzymany, a zostanie wykryte nowe wyzwolenie, pozostanie on w stanie wstrzymania. Dodatkowo, gdy w parametrze **Lista odcinków**, **Rodzaj odcinka nr 1** będzie ustawiony jako **stała wart.**, wtedy Profil/timer ustawi się na **Wartość docelową** tego odcinka, a gdy **Rodzaj odcinka nr 1** będzie ustawiony jako **rampa**, wtedy Profil/timer ustawi się **Wartość spoczynkową** Profil/timera,
 - **zbcocze narastające** – Profil/timer zostanie wstrzymany, gdy urządzenie wykryje zmianę wartości kanału w parametrze **Źródło zatrzymania** z mniejszej lub równej zero do większej niż zero, a zostanie wznowiony, gdy urządzenie wykryje kolejną taką zmianę wartości w tym kanale. Jeśli Profil/timer jest wstrzymany, a zostanie wykryte nowe wyzwolenie, Profil/timer zareaguje na nie w sposób, jakby nie był wstrzymany.
 - **zbcocze opadające** – Profil/timer zostanie wstrzymany, gdy urządzenie wykryje zmianę wartości kanału w parametrze **Źródło zatrzymania** z większej niż zero do mniejszej lub równej zero, a zostanie wznowiony, gdy urządzenie wykryje kolejną taką zmianę wartości w tym kanale. Jeśli Profil/timer jest wstrzymany, a zostanie wykryte nowe wyzwolenie, Profil/timer zareaguje na nie w sposób, jakby nie był wstrzymany.
- **Źródło zatrzymania** – parametr niewidoczny jeśli **Tryb zatrzymania** ustawiony jest jako **nieaktywny**. Zawiera listę kanałów logicznych, z których wybrany będzie źródłem zatrzymania Profil/timera,
- **Wartość spoczynkowa** - wartość jaka występuje w stanie beczynności, tzn. przed rozpoczęciem i po zakończeniu generowanego Profil/timera,
- **Lista odcinków** - podmenu, w którym można zdefiniować Profil/timer składający się maksymalnie ze 100 odcinków. Więcej informacji patrz poniżej w tym **Rozdz.**,
- **Zapętlenie** - każdy Profil/timer ma możliwość powtarzania generowanego przebiegu. W tym parametrze występują opcje:
 - **nieaktywne** – brak powtarzania sygnału zdefiniowanego Profil/timera,
 - **zadana liczba powtórzeń** – pozwala na powtarzanie zdefiniowanego Profil/timera określoną ilość razy poprzez parametr **Liczba powtórzeń**,
 - **z kanału logicznego** – pozwala na powtarzanie zdefiniowanego Profil/timera tyle razy ile wynosi wartość kanału logicznego zdefiniowanego w parametrze **Źródło zapętlenia**,
 - **nieskończone** – pozwala na nieskończone powtarzanie zdefiniowanego Profil/timera,
- **Liczba powtórzeń** – widoczna gdy wybrana jest opcja **zadana liczba powtórzeń** w parametrze **Zapętlenie**. Definiuje liczbę powtórzeń generowanego Profil/timera,

- **Źródło zapętlenia** – widoczne gdy wybrana jest opcja z kanału logicznego w parametrze **Zapętlenie**. Pozwala na wybór kanału logicznego z listy, którego wartość będzie na bieżąco porównywana z liczbą wykonanych powtórzeń Profil/timera, jeżeli liczba powtórzeń będzie równa lub większa od wartości w kanale logicznym, następane powtórzenie nie zostanie wykonane.
- **Powrót do pozycji** – niewidoczny w przypadku nieaktywnego zapętlenia, dla aktywnego zapętlenia parametr ten umożliwi wybór odcinka z listy, od którego ma być generowany każdy kolejny generowany Profil/timer. W przypadku gdy **Lista odcinków** jest pusta, ten parametr również jest pusty.

Podmenu **Lista odcinków**

Pozwala zdefiniować kształt Profil/timera złożonego maksymalnie ze 100 odcinków, dla których użytkownik może ustawić: Czas trwania, Jednostkę, Rodzaj odcinka, Wartość docelową.



Ten przycisk pozwala dodać nowy odcinek do listy




Ten przycisk pozwala usunąć wybrany odcinek z listy



Za pomocą klawiszy strzałek na pasku górnym można kolejno przełączać się pomiędzy odcinkami. Aby przejść bezpośrednio do konkretnego odcinka należy użyć klawisz między strzałkami.

Do parametrów podmenu **Lista odcinków** należą:

- **Czas trwania** – określa czas trwania odcinka zależnie od parametru **Jednostka**,
- **Jednostka** – wybór jednostki czasu parametru **Czas trwania** (**sekundy, minuty, godziny**),
- **Rodzaj odcinka** – wybór kształtu definiowanego odcinka (**stała wartość, rampa**)
- **Wartość docelowa** – pozwala ustawić poziom dla **wartości stałej**, oraz wartość końcową dla **rampy** wybranego odcinka Profil/timera,

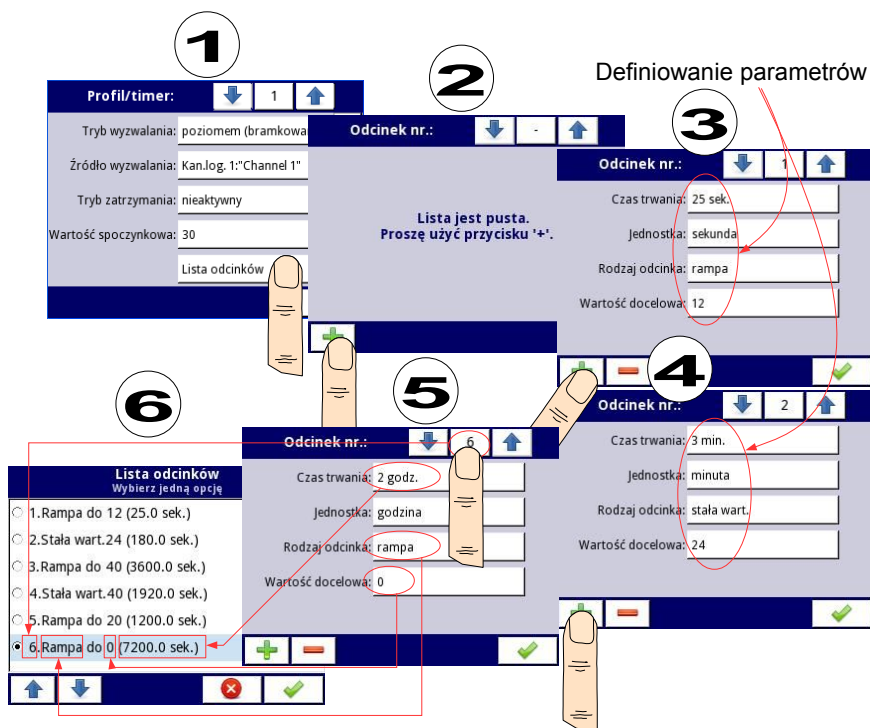


Rys. 7.105. Przykład definiowania odcinków Profil/timera

Uwagi dotyczące parametru Zapętnienia

W przypadku wybrania opcji: **zadana liczba powtórzeń**, z kanału logicznego lub **nieskończone** przy powtórzeniu Profil/timera mamy:

- gdy odcinkiem, od którego rozpoczyna się kolejne powtórzenie Profil/timera jest rampa, to w całkowitym czasie trwania tego odcinka następuje prostoliniowe generowanie sygnału wyjściowego od wartości docelowej poprzedniego odcinka do wartości docelowej tego odcinka. Przedstawiono to na **Rys. 7.106** (profil prowadzony przerywaną linią).
- gdy odcinkiem, od którego rozpoczyna się kolejne powtórzenie Profil/timera jest stała wartość, to następuje szybkie przejście (0,1 sek) od wartości docelowej poprzedniego odcinka do wartości stałej tego odcinka. Przedstawiono to na **Rys. 7.106** (profil prowadzony cienką linią).

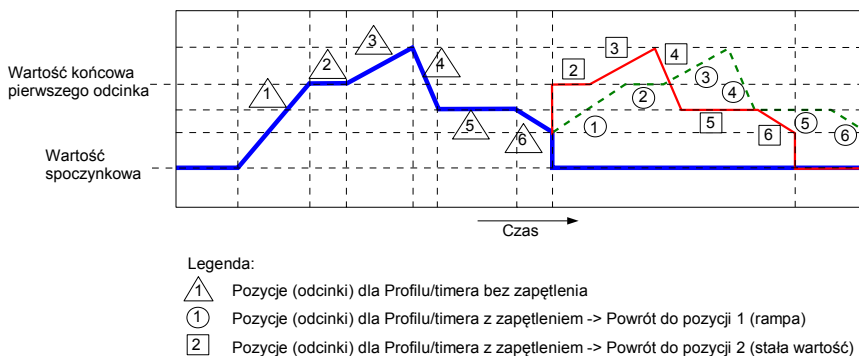


Rys. 7.106. Przykładowy Profil/timer

7.12.2. Profile/timery – Tryb wyzwalania: poziomem (bramkowanie), zboczem (jednokrotne), zboczem (powtarzalne)


Do parametrów **Profilu/timera** dla trybów: poziomem (bramkowanie), zboczem (jednokrotne), zboczem (powtarzalne) należą:

- **Nazwa** – nadaje nazwę wybranego Profilu,
- **Tryb wyzwalania** – sposób pobudzenia generowanego Profilu/timera, dostępnych jest 5 trybów wyzwalania:
 - **nieaktywny**,
 - **poziomem (bramkowanie)** – oznacza, że skonfigurowany przez użytkownika **Profil** będzie generowany w czasie, gdy sygnał źródłowy będzie miał wartość większą od zera. W przypadku, gdy sygnał źródłowy będzie miał wartość zero lub mniejszą od zera, zdefiniowany **Profil** nie będzie generowany. Patrz **Rys.7.107** oraz **Rys.7.108** przykład a).
 - **zboczem (jednokrotne)** – oznacza, że skonfigurowany przez użytkownika **Profil** będzie wyzwalany **zboczem** (z wartości ≤ 0 do wartości > 0) sygnału źródła wyzwalania. Po wyzwoleniu **zboczem** **Profil** będzie generowany w całości (**jednokrotnie**) niezależnie od dalszych zmian sygnału źródła. Patrz **Rys.7.107** oraz **Rys.7.108** przykład b).
 - **zboczem (powtarzalne)** – oznacza, że skonfigurowany przez użytkownika **Profil** będzie wyzwalany **zboczem** (z wartości ≤ 0 do wartości > 0) sygnału źródła wyzwalania. Jednak w tym trybie w odróżnieniu od trybu **zboczem (jednokrotne)** zdefiniowany **Profil** będzie wyzwalany i odtwarzany (**powtarzalne**) od początku za każdym razem, gdy sygnał źródła wyzwalania będzie generował **zbocze**, niezależnie czy **Profil** zdążył się wykonać do końca czy nie. Patrz **Rys.7.107** oraz **Rys.7.108** przykład c).
- **Źródło wyzwalania** – pozwala wybrać źródło wyzwalania Profilu/timera z listy kanałów logicznych,
- **Wartość spoczynkowa** – wartość jaka występuje w stanie bezczynności, tzn. przed rozpoczęciem i po zakończeniu generowanego Profilu/timera,
- **Lista odcinków** – podmenu, w którym można zdefiniować do 100 odcinków generowanych przez Profil/timer. Więcej informacji patrz **Rozdz. 7.12.1. Profile/timery – Ustawienia ogólne**,

- **Zapętlenie** – każdy Profil/timer ma możliwość powtarzania generowanego przebiegu, w tym parametrze występują opcje:
 - **nieaktywne** – brak powtarzania sygnału zdefiniowanego Profil/timera,
 - **zadana liczba powtórzeń** – pozwala na powtarzanie zdefiniowanego Profil/timera określoną ilość razy poprzez parametr **Liczba powtórzeń**,
 - **z kanału logicznego** – pozwala na powtarzanie zdefiniowanego Profil/timera tyle razy ile wynosi wartość kanału logicznego zdefiniowanego w parametrze **Źródło zapętlenia**,
 - **nieskończone** – pozwala na nieskończone powtarzanie zdefiniowanego Profil/timera,
- **Liczba powtórzeń** – widoczna gdy wybrana jest opcja **zadana liczba powtórzeń** w parametrze **Zapętlenie**, definiuje liczbę powtórzeń generowanego Profil/timera,
- **Źródło zapętlenia** – widoczne w przypadku wybrania opcji **z kanału logicznego** w parametrze **Zapętlenie**. Pozwala na wybór kanału logicznego z listy, którego wartość będzie na bieżąco porównywana z liczbą wykonanych powtórzeń Profil/timera, jeżeli liczba ta będzie równa lub większa od wartości w kanale logicznym, następne powtórzenie nie zostanie wykonane.
- **Powrót do pozycji** – niewidoczny w przypadku nieaktywnego zapętlenia, dla aktywnego zapętlenia parametr ten umożliwia wybór stałej pozycji od której ma być generowany każdy kolejny generowany Profil/timer.

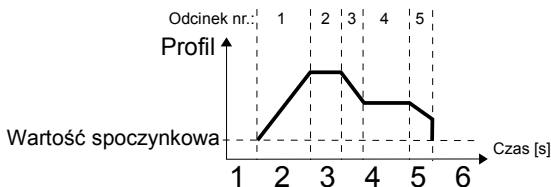

Rys.7.107. Przykładowy przebieg Profil/timera

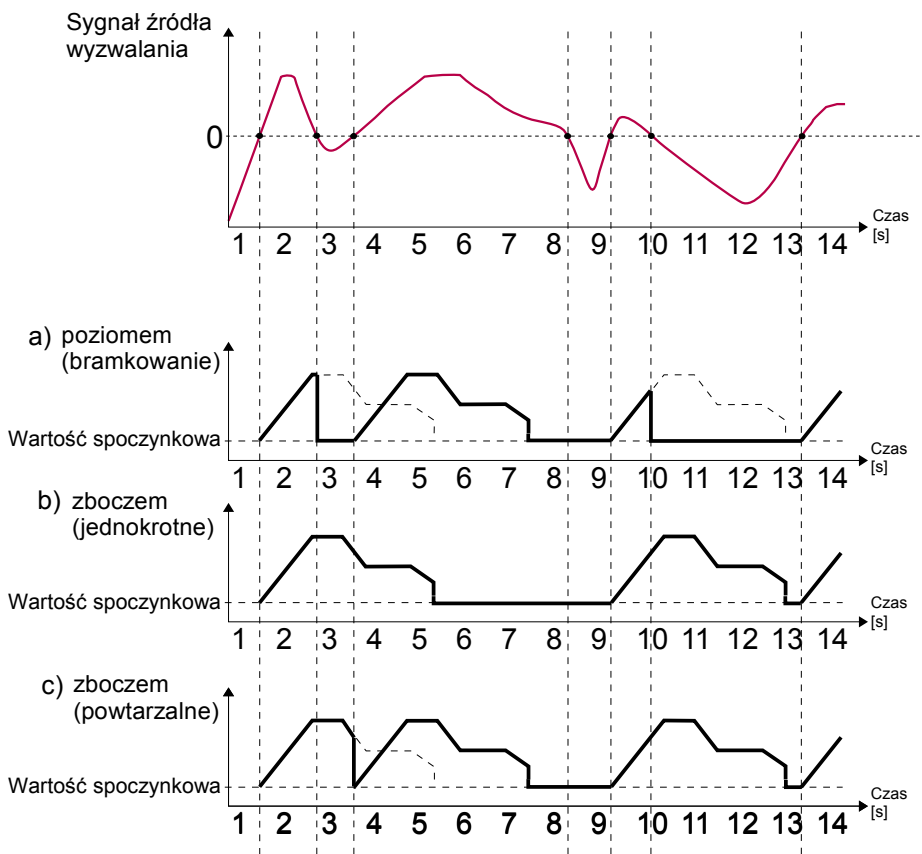

Rys.7.108. Przykładowe przebiegi wyjściowe **Profilu** zdefiniowanego na Rys.7.107 wyzwalanego **sygnałem źródła wyzwalania** dla **Trybu wyzwalania: poziomem (bramkowanie), zбочem (jednokrotne), zбочem (powtarzalne)**

7.12.3. Profile/timery – Tryb wyzwalania: o zadanym czasie

Do parametrów **Profilu/timera** dla trybu **o zadanym czasie** należą:

- **Nazwa** – nadaje nazwę wybranego Profilu,
- **Tryb wyzwalania= o zadanym czasie** – pozwala na wyzwolenie Profilu/timera o czasie ustawianym za pomocą parametru **Czasy wyzwalania**,
- **Czasy wyzwalania** – podmenu zawierające parametry definiujące czas wyzwolenia Profilu/timera. Należą do nich:
 - **Miesiące,**
 - **Dni miesiąca,**
 - **Dni tygodnia,**
 - **Godziny,**
 - **Minuty,**
 - **Sekundy,**

- **Wartość spoczynkowa** – wartość jaka występuje w stanie bezczynności, tzn. przed rozpoczęciem i po zakończeniu generowanego Profil/timera,
- **Lista odcinków** – podmenu, w którym można zdefiniować do 100 odcinków generowanych przez Profil/timer. Więcej informacji patrz **Rozdz. 7.12.1. Profile/timery – Ustawienia ogólne**,
- **Zapętlenie** – każdy Profil/timer ma możliwość powtarzania generowanego przebiegu, w tym parametrze występują opcje:
 - **nieaktywne** – brak powtarzania sygnału zdefiniowanego Profil/timera,
 - **zadana liczba powtórzeń** – pozwala na powtarzanie zdefiniowanego Profil/timera określoną ilość razy poprzez parametr **Liczba powtórzeń**,
 - **z kanału logicznego** – pozwala na powtarzanie zdefiniowanego Profil/timera tyle razy ile wynosi wartość kanału logicznego zdefiniowanego w parametrze **Źródło zapętlenia**,
 - **nieskończone** – pozwala na nieskończone powtarzanie zdefiniowanego Profil/timera,
- **Liczba powtórzeń** – widoczna gdy wybrana jest opcja **zadana liczba powtórzeń** w parametrze **Zapętlenie**, definiuje liczbę powtórzeń generowanego Profil/timera,
- **Źródło zapętlenia** – widoczne w przypadku wybrania opcji **z kanału logicznego** w parametrze **Zapętlenie**. Pozwala na wybór kanału logicznego z listy, którego wartość będzie na bieżąco porównywana z liczbą wykonanych powtórzeń Profil/timera, jeżeli liczba ta będzie równa lub większa od wartości w kanale logicznym, następne powtórzenie nie zostanie wykonane.
- **Powrót do pozycji** – niewidoczny w przypadku nieaktywnego zapętlenia, dla aktywnego zapętlenia parametr ten umożliwia wybór stałej pozycji od której ma być generowany każdy kolejny generowany Profil/timer.



Parametry podmenu **Czasy wyzwiania** pozwalają określić z dokładnością do sekundy moment wyzwolenia zdefiniowanego Profil/timera. W każdym parametrze można zaznaczyć dowolną ilość opcji. W przypadku braku zaznaczenia choćby jednej opcji dowolnym parametrze, po zaakceptowaniu, przy tym parametrze pojawia się opis **"Naciśnij aby wybrać"**. Dodatkowo spowoduje to, że skonfigurowany Profil/timer nie zostanie wygenerowany.

Na **Rys.7.109** i **Rys.7.110** przedstawiono przykład ustawień Profil/timera oraz przebiegu wyjściowego. Działanie Profil/timera w trybie **o zadanym czasie** jest podobne jak w trybie **zboczem (jednokrotne)** – patrz **Rozdz. 7.12.2. Profile/timery – Tryb wyzwalania: poziomem (bramkowanie), zboczem (jednokrotne), zboczem (powtarzalne)**, ponieważ po wyzwoleniu, **Profil/timer** będzie generowany w całości niezależnie od dalszych czasów wyzwolenia występujących w trakcie generowania tego Profil/timera.

Czasy wyzwalania

Miesiące: Czerwiec ▲

Dni miesiąca: 04

Dni tygodnia: Czwartek


Godziny: 14

Minuty: 42

Sekundy: 00 20 30 50 ▼

Odpowiednio:
0 sek, 20 sek,
30 sek, 50 sek

Rys.7.109. Przykładowe ustawienia czasowe dla Profil/timera

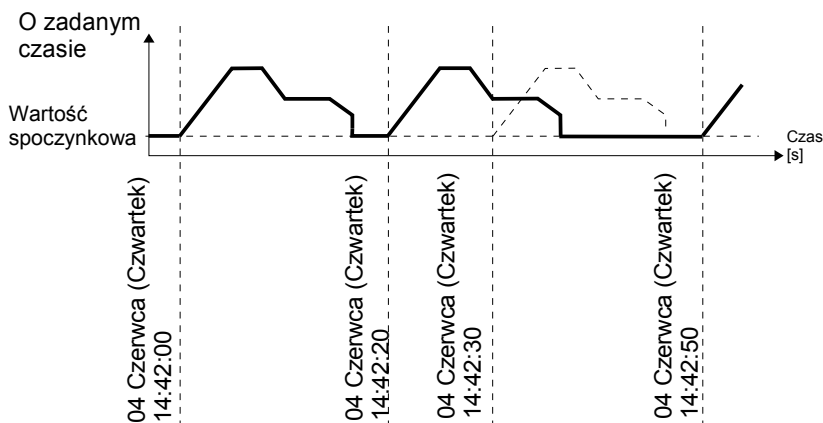

Rys.7.110. Przebieg sygnału wyjściowego dla trybu **o zadanym czasie** i parametrów czasowych zgodnych z **Rys.7.109**

7.12.4. Przykłady konfiguracji Profili/timerów

7.12.4.1. Konfiguracja Kanału logicznego w trybie Profil/timer wyzwalanego zboczem

Patrz także: **Rozdz. 7.12.2. Profile/timery – Tryb wyzwalania: poziomem (bramkowanie), zboczem (jednokrotne), zboczem (powtarzalne).**

Treść zadania:


Zadanie polega na utworzeniu Profilu/timera w kanale 1 w trybie wyzwalania **zboczem (jednokrotne)**, którego źródłem jest kanał 2 podłączony do wejścia prądowego modułu **UI4**. Profil składa się z 4 odcinków:

1. rampa od 0 do 10 w czasie 5s,
2. stała wartość 8 w czasie 2s,
3. rampa od 8 do 4 w czasie 3s,
4. stała 4 w czasie 1s.

Zapętlenie jest nieaktywne, a wartość spoczynkowa wynosi 0.

Rozwiązanie:

Przed przystąpieniem do pomiaru prądu należy skonfigurować urządzenie, a następnie odpowiednio połączyć moduł prądowym urządzenia do układu pomiarowego. Przykładowy sposób połączenia przedstawiono na **Rys. 7.61** (zobacz także **Dodatki 8.2. UI4, UI8, UI12, UI16, U24, I16, I24, - MODUŁY POMIAROWE DO POMIARU NAPIĘCIA I PRĄDU**).

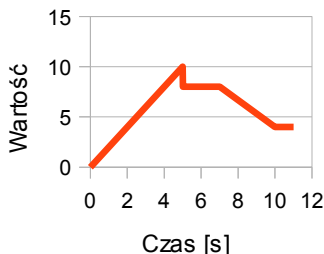

Rys. 7.111. Przykładowy przebieg profilu

W pierwszym kroku zdefiniujemy Profil/timer:

- dotykamy ekranu i naciskamy przycisk **Menu**,
- naciskamy przycisk **Konfiguracja urządzenia**,
- wchodzimy w menu **Profile/timery**,
- używając strzałek w górnym pasku nawigacyjnym wybieramy dowolny **Profil/timer** np. 1,
- w parametr **Nazwa** wpisujemy **Profil 1**,
- parametr **Tryb wyzwolenia** ustawiamy jako **zboczem (jednokrotne)**,
- parametr **Źródło wyzwalania** ustawiamy jako **Kanał logiczny 2**,
- w parametr **Wartość spoczynkowa** wpisujemy 0, ponieważ chcemy aby w chwili wyłączenia Profil miał na wyjściu wartość 0,
- przechodzimy do podmenu **Lista odcinków** w celu zdefiniowania kolejnych odcinków:

- naciskamy zielony plus w lewym dolnym rogu ekranu, aby skonfigurować **Odcinek 1:**
 - w parametr **Czas trwania** wpisujemy **5 sek.**,
 - parametr **Jednostka** ustawiamy jako **sekunda**,
 - parametr **Rodzaj odcinka** ustawiamy jako **rampa**,
 - w parametr **Wartość docelowa** wpisujemy **10**,
- naciskamy zielony plus w lewym dolnym rogu ekranu, aby skonfigurować **Odcinek 2:**
 - w parametr **Czas trwania** wpisujemy **2 sek.**,
 - parametr **Jednostka** ustawiamy jako **sekunda**,
 - parametr **Rodzaj odcinka** ustawiamy jako **stała wartość**,
 - w parametr **Wartość docelowa** wpisujemy **8**,
- naciskamy zielony plus w lewym dolnym rogu ekranu, aby skonfigurować **Odcinek 3:**
 - w parametr **Czas trwania** wpisujemy **3 sek.**,
 - parametr **Jednostka** ustawiamy jako **sekunda**,
 - parametr **Rodzaj odcinka** ustawiamy jako **rampa**,
 - w parametr **Wartość docelowa** wpisujemy **4**,
- naciskamy zielony plus w lewym dolnym rogu ekranu, aby skonfigurować **Odcinek 4:**
 - w parametr **Czas trwania** wpisujemy **1 sek.**,
 - parametr **Jednostka** ustawiamy jako **sekunda**,
 - parametr **Rodzaj odcinka** ustawiamy jako **stała wartość**,
 - w parametr **Wartość docelowa** wpisujemy **4**,
- parametr **Zapełnienie** ustawiamy jako **nieaktywne**, ponieważ chcemy aby profil wykonał się tylko raz przy wyzwoleniu z kanału 2,
- na koniec wychodzimy z menu **Profile/timery**,

W kolejnym kroku zdefiniujemy **Kanał logiczny**:

- dotykamy ekranu i naciskamy przycisk **Menu**,
- naciskamy przycisk **Konfiguracja urządzenia**,
- wchodzimy w menu **Kanały wejściowe**,
- używając strzałek w górnym pasku nawigacyjnym wybieramy dowolny **Kanał logiczny** np. 1,
- w parametr **Nazwa** wpisujemy **Profil**,
- parametr **Tryb** ustawić jako **Profil/timer**,
- parametr **Źródło** ustawiamy jako **P/T 1"Profil 1"**,
- dla bloku parametrów **Wyświetlanie**:
 - parametr **Format** ustawiamy jako **Liczbowy**,
 - parametr **Precyzja** ustawiamy jako **0.0**,
 - w parametr **Wartość dolna wykresu** wpisujemy **0**,
 - w parametr **Wartość górna wykresu** wpisujemy **10**,

Sposób konfiguracji kanału logicznego (**Źródło wyzwala**) w trybie **Wejście sprzętowe** dla **wejścia prądowego** został przedstawiony w **Rozdz. 7.8.11.1. Konfiguracja Kanału logicznego w trybie Wejście sprzętowe dla modułu UI4** (konfigurujemy dla tego trybu kanał logiczny 2).

Druga metoda została opisana w **Rozdz. 7.8.11.9. Konfiguracja Kanału logicznego w trybie Profil/timer**.


7.12.4.2. Konfiguracja Kanału logicznego w trybie Profil/timer wyzwalanego o zadanym czasie

Patrz także: **Rozdz. 7.12.3. Profile/timery – Tryb wyzwalania: o zadanym czasie.**

Treść zadania:

Zadanie polega na utworzeniu Profil/timera w kanale 3, który będzie generował swój profil od momentu włączenia urządzenia bez przerwy, aż do jego wyłączenia. Profil składa się z 2 odcinków:



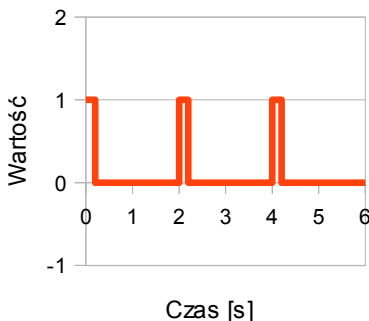



1. stała wartość 1 w czasie 0,2s,
2. stała wartość 0 w czasie 1.8s,



Rys. 7.112. Przykładowy przebieg profilu


Rozwiązanie:

Do wykonania zadania potrzebny będzie kanał logiczny skonfigurowany w trybie Profil/timer:

- dotykamy ekranu i naciskamy przycisk **Menu**,
- naciskamy przycisk **Konfiguracja urządzenia**,
- wchodzimy w menu **Profile/timery**,
- używając strzałek w górnym pasku nawigacyjnym wybieramy dowolny **Profil/timer** np. **1**,
- w parametr **Nazwa** wpisujemy np. **Generator przebiegu**,
- parametr **Tryb wyzwalania** ustawiamy jako **o zadanym czasie**,
- wchodzimy do podmenu **Czasy wyzwalania**,
 - wchodzimy do menu **Miesiące** i naciskamy ikonę  w lewym dolnym rogu ekranu,
 - wchodzimy do menu **Dni miesiąca** i naciskamy ikonę  w lewym dolnym rogu ekranu,
 - wchodzimy do menu **Dni tygodnia** i naciskamy ikonę  w lewym dolnym rogu ekranu,
 - wchodzimy do menu **Godziny** i naciskamy ikonę  w lewym dolnym rogu ekranu,
 - wchodzimy do menu **Minuty** i naciskamy ikonę  w lewym dolnym rogu ekranu,
 - wchodzimy do menu **Sekundy** i naciskamy ikonę  w lewym dolnym rogu ekranu,

- wchodzimy do podmenu **Lista odcinków**,
 - naciskamy zielony plus w lewym dolnym rogu ekranu aby skonfigurować **Odcinek nr 1**,
 - w parametr **Czas trwania** wpisujemy **0.2 sek.**,
 - parametr **Jednostka** ustawiamy jako **sekunda**,
 - parametr **Rodzaj odcinka** ustawiamy jako **stała wart.**,
 - w parametr **Wartość docelowa** wpisujemy **1**,
 - naciskamy zielony plus w lewym dolnym rogu ekranu aby skonfigurować **Odcinek nr 2**,
 - w parametr **Czas trwania** wpisujemy **1.8 sek.**,
 - parametr **Jednostka** ustawiamy jako **sekunda**,
 - parametr **Rodzaj odcinka** ustawiamy jako **stała wart.**,
 - w parametr **Wartość docelowa** wpisujemy **0**,
- parametr **Zapętlanie** ustawiamy jako **nieskończone**,
- parametr **Powrót do pozycji** ustawiamy jako **1.Stała wart1 (0.2 sek.)**,
- wychodzimy z menu **Profile/timery** a wchodzimy do menu **Kanały logiczne**,
- używając strzałek w górnym pasku nawigacyjnym wybieramy **Kanał logiczny 3**,
- w parametr **Nazwa** wpisujemy **Generator przebiegu**,
- parametr **Tryb** ustawiamy jako **Profil/timer**,
- parametr **Źródło** ustawiamy jako **P/T1:"Generator przebiegu"**,
- dla bloku parametrów **Wyświetlanie**:
 - w parametr **Wart.dolna wykresu** wpisujemy **-1**,
 - w parametr **Wart.górna wykresu** wpisujemy **2**,

7.13. REGULATORY

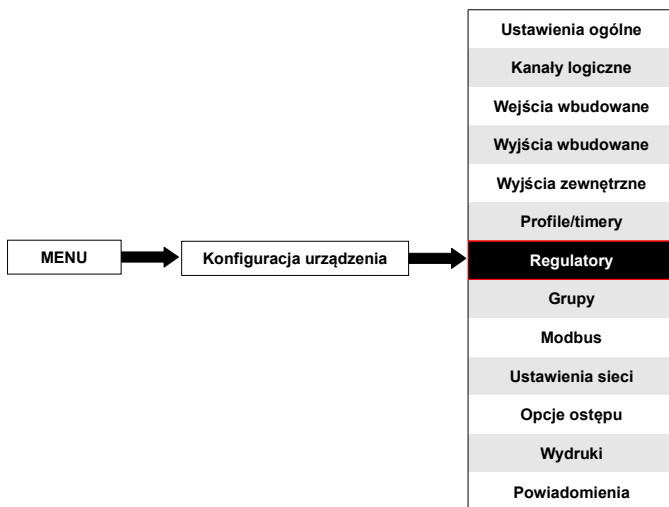

Mimo, iż większość procesów sterowania może być realizowana przez włączenie lub wyłączenie obwodu, to istnieje niekiedy potrzeba użycia bardziej zaawansowanych metod sterowania urządzeniami wykonawczymi. W tym celu, w urządzeniu zaimplementowano **proporcjonalno - całkująco - różniczkujący regulator (PID)**, który umieszczony w obwodzie sterowania reguluje dowolny obiekt poprzez przeliczanie uchybu między wartością zmierzoną a wartością docelową. Regulator stara się minimalizować błąd (uchyb) przez regulowanie wartości wyjściowej. W urządzeniu dostępnych jest 8 niezależnych regulatorów PID.


7.13.1. Regulatory – Ustawienia ogólne

W urządzeniu MultiCon dostępnych jest **8 niezależnych nastaw Regulatorów** typu **PID**. Skonfigurowany **Regulator** może być użyty przez dowolny **Kanał logiczny** przełączony w tryb **Regulator** (patrz **Rozdz. 7.8.7 Kanały logiczne – Tryb Regulator**).

Widok okna z podstawowymi parametrami **Regulatora** przedstawiono na **Rys. 7.113**.

The screenshot shows a configuration window for a regulator. At the top, it says 'Regulator:' followed by a dropdown arrow, the number '3', and an upward arrow. Below this, there are several input fields: 'Nazwa: Regulator 3', 'Tryb pracy: PID', and 'Strefa martwa: 0.5'. A section titled 'Parametry regulatora' contains a field for 'Współczynnik P: 5'. At the bottom right, there is a green checkmark icon.

Rys. 7.113. Przykładowy widok menu Regulatorów



Strzałki umieszczone w prawym górnym rogu ekranu umożliwiają przełączanie między kolejnymi regulatorami. Środkowy przycisk pozwala na bezpośredni wybór konkretnego regulatora z listy.

Do parametrów **Regulatorów** należy:


- **Nazwa** – nadaje nazwę wybranego Regulatora,
- **Tryb pracy** – określa które człony są wykorzystywane w algorytmie regulatora, parametr ten ma opcje:
 - **PD** – człon proporcjonalno - różniczkujący,
 - **PI** – człon proporcjonalno - całkujący,
 - **PID** – człon proporcjonalno - całkująco - różniczkujący,
- **Strefa martwa** – definiuje minimalną różnicę między **Wartością zadaną** (parametr **Kanał wart.zadanej** w kanale logicznym w trybie **Regulator**) a **Sprężeniem** (parametr **Kanał sprężenia** w kanale logicznym w trybie **Regulator**), która zostanie uwzględniona w dalszych obliczeniach sygnału sterującego na wyjściu regulatora (patrz **Rys. 7.115, Rozdz. 7.8.7 Kanały logiczne – Tryb Regulator**).
- Do parametrów bloku **Parametry regulatora** należy:
 - **Współczynnik P** – występuje zawsze, w tym parametrze należy wpisać wartość członu proporcjonalnego,
 - **Współczynnik I** – parametr występuje dla **Tryb pracy: PI** oraz **PID**, w tym parametrze należy wpisać wartość członu całkującego,
 - **Współczynnik D** – parametr występuje dla **Tryb pracy: PD** oraz **PID**, w tym parametrze należy wpisać wartość członu różniczkującego,
 - **Sygn.różniczkowany** – parametr występuje dla **Tryb pracy: PD** oraz **PID**, parametr ten dotyczy członu różniczkującego; w tym parametrze występują 2 opcje (patrz **Rys. 7.114** i **Rys. 7.115**):
 - **sprężenie (pomiar)** – tę opcję należy stosować w sytuacji, gdy wartość **Kanału sprężenia** (patrz **Rozdz. 7.8.7 Kanały logiczne – Tryb Regulator**) będącego źródłem danych pochodzących ze sterowanego obiektu jest bezpośrednio przesyłana (brak przeliczania błędu na wejściu regulatora oraz brak kontroli strefy martwej) na człon różniczkujący, co umożliwia szybszą reakcję urządzenia na szybkie zmiany sterowanego obiektu,
 - **błąd (uchyb)** – tę opcję należy stosować w sytuacji, gdy wartość **Kanału sprężenia** (patrz **Rozdz. 7.8.7 Kanały logiczne – Tryb Regulator**) będącego źródłem danych pochodzących ze sterowanego obiektu jest przesyłana na człon różniczkujący po wcześniejszym obliczeniu błędu na wejściu regulatora i sprawdzeniu warunku aktywności działania regulatora na skutek przekroczenia zakresu strefy martwej,
- do parametrów bloku **Wyjście regulatora** należy:
 - **Przesunięcie** – jest dodawane do sygnału wyjściowego regulatora.
 - **Ograniczenie dolne** – definiuje dolną wartość zakresu wyjściowych wartości sygnału regulatora,
 - **Ograniczenie górne** – definiuje górną wartość zakresu wyjściowych wartości sygnału regulatora,
- do parametrów bloku **Warunki początkowe** należy:
 - **Typ inicjalizacji** – występują tu 2 opcje:
 - **brak (zerowy stan wewnętrzny)** – podczas rozpoczęcia pracy, wyjście regulatora znajduje się w stanie zerowym

- **zdefiniowana** – pozwala ustawić stan wyjścia regulatora w chwili uruchomienia, w zależności od parametrów **Ograniczenie dolne** i **Ograniczenie górne**,
- **Wyjście początkowe** – parametr występuje dla **Typ inicjalizacji: zdefiniowana**, określa stan wyjścia regulatora, gdzie **0%** odpowiada wartości parametru **Ograniczenie dolne**, a **100%** wartości parametru **Ograniczenie górne**,




Uwaga!!! Po przesunięciu sygnału wychodzącego z regulatora może nastąpić jego odciecie poprzez parametry **Ograniczenie dolne** i **Ograniczenie górne** (patrz **Rys. 7.115**),

Na **Rys. 7.114** przedstawiono schemat blokowy procesu sterowania obiektem za pomocą regulatora zaimplementowanego w urządzeniu. Skonfigurowany **Regulator** należy przypisać do **Kanału logicznego** pracującego w **Trybie: Regulator**. Parametr **Kanał wartości zadanej** zawiera wartość docelową obiektu sterowanego, natomiast parametr **Kanał sprzężenia** zawiera wartość zwrotną pochodzącą ze sterowanego obiektu. MultiCon za pomocą danych pobranych z tych Kanałów logicznych oraz odpowiednich nastaw Regulatora steruje obiektem.

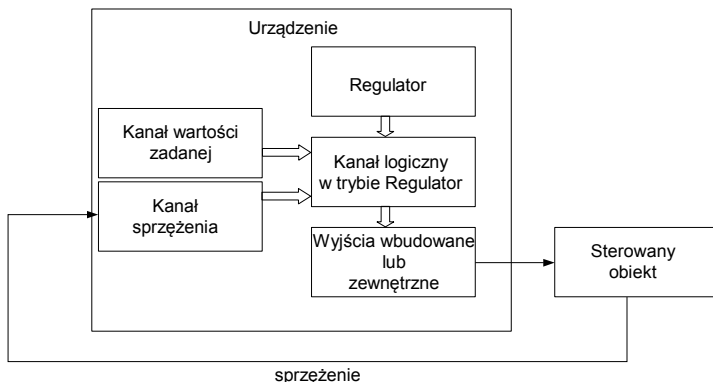

Rys. 7.114. Schemat blokowy procesu sterowania obiektem przy wykorzystaniu regulatorów

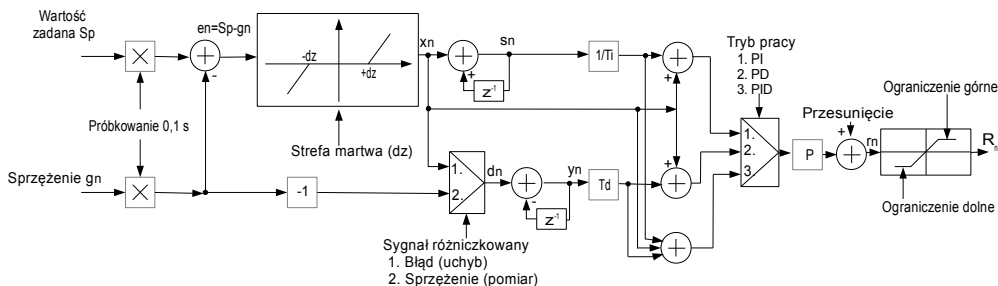

Rys. 7.115. Schemat blokowy Regulatora zaimplementowanego w urządzeniu

Wzór na wyjście regulatora przedstawia się następująco:

$$r_n = P \cdot \left[\underbrace{x_n + \frac{1}{I} \cdot (x_n + s_{n-1})}_{\text{człon całkujący}} + \underbrace{D \cdot (x_n - y_{n-1})}_{\text{człon różniczkujący}} \right]$$

7.13.2. Przykłady konfiguracji Regulatorów

7.13.2.1. Konfiguracja Regulatora


Patrz także: **Rozdz. 7.13. REGULATORY.**

Treść zadania:

Zadanie polega na uruchomieniu regulatora sterującego (po magistrali RS-485) nagrzewnicą, w celu uzyskania stałej temperatury obiektu, do którego będzie podłączony kanał wartości zadanej (temperatura 85°C) oraz sygnał sprzężenia pochodzący z czujnika temperatury Pt100. Po wstępnym przeanalizowaniu typu czujnika oraz transmitancji obiektu sterowanego, ustawiamy współczynniki regulatora na wartości $P=0.3$, $I=0.5$, $D=0.02$. Nie chcemy aby regulator reagował na odchylenie temperatury mniejsze od 2°C. Na wyjściu Regulatora ustawiamy zakres 0-20mA, ponieważ taki mamy zakres sterowania nagrzewnicą za pomocą Przetwornika prądowego w tym zadaniu.

Rozwiązanie:

Przed przystąpieniem do pomiaru i sterowania temperatury obiektu należy skonfigurować urządzenie, a następnie podłączyć czujnik temperatury i przetwornik prądowy. Przykładowy sposób połączenia przedstawiono na **Rys. 7.116.**

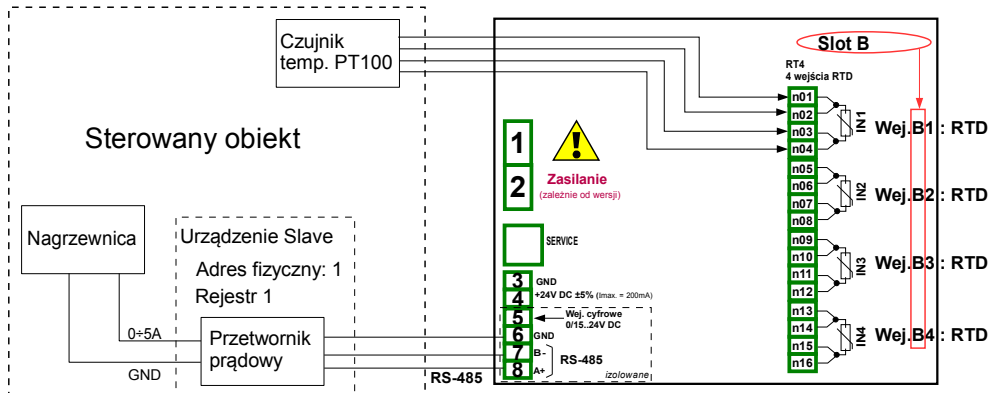

Rys. 7.116. Schemat połączeniowy dla modułu RT4 i portu Modbus MB1

W pierwszym kroku definiujemy nastawy **Regulatora**:

- dotykamy ekranu i naciskamy przycisk **Menu**,
- naciskamy przycisk **Konfiguracja urządzenia**,
- wchodzimy w menu **Regulatory**,
- używając strzałek w górnym pasku nawigacyjnym wybieramy dowolny **Regulator** np. 1,

- w parametr **Nazwa** wpisujemy **Regulator 1**,
- parametr **Tryb pracy** ustawiamy jako **PID**,
- w parametr **Strefa martwa** wpisujemy **2**,
- dla bloku parametrów **Parametry regulatora**:
 - w parametr **Współczynnik P** wpisujemy **0.3**,
 - w parametr **Współczynnik I** wpisujemy **0.5**,
 - w parametr **Współczynnik D** wpisujemy **0.02**,
 - parametr **Sygnal różniczkowany** ustawiamy jako **błąd (uchyby)**,
- dla bloku parametrów **Wyjście regulatora**:
 - w parametr **Przesunięcie** wpisujemy **0**,
 - w parametr **Ograniczenie dolne** wpisujemy **0 mA**,
 - w parametr **Ograniczenie górne** wpisujemy **20 mA**,

Po wyjściu z konfiguracji zapisujemy ustawienia. W kolejnych krokach należy ustawić kanały wejściowe (przykłady konfiguracji kanałów wejściowych znajdują się w **Rozdz. 7.8.11. Przykładowe konfiguracje kanałów logicznych**, w szczególności w przykładzie **7.8.11.8. Konfiguracja Kanału logicznego w trybie Regulator**), skonfigurować modbusa dla urządzenia SLAVE (przykłady konfiguracji Modbus znajdują się w **Rozdz. 7.15.4. Przykłady konfiguracji protokołu Modbus**, przykłady konfiguracji wyjść zewnętrznych komunikujących się z urządzeniem SLAVE po magistrali RS-485 znajdują się w **Rozdz. 7.11.4. Przykłady konfiguracji Wyjść zewnętrznych**).

7.13.2.2. Konfiguracja Regulatora we współpracy z nagrzewnicą sterowaną z wyjścia typu SSR


Patrz także: **Rozdz. 7.13. REGULATORY** oraz **Rozdz. 7.10.3. Wyjścia wbudowane – Specjalny tryb PWM dla przekaźników typu SSR**.

Treść zadania:

Zadanie polega na uruchomieniu regulatora sterującego nagrzewnicą za pomocą wyjścia typu SSR w celu uzyskania stałej temperatury obiektu, do którego będzie podłączony kanał wartości zadanej oraz sygnał sprzężenia pochodzący z termopary typu K. Ustalanie wartości współczynników nie jest treścią tego zadania, w związku z tym użyte zostaną demonstracyjne wartości $P=5$, $I=10$, $D=1$. Na wyjściu Regulatora ustawiamy zakres 4-20 mA, ponieważ taki mamy zakres sterowania nagrzewnicy za pomocą Przetwornika prądowego w tym zadaniu.

Rozwiązanie:

Przed przystąpieniem do pomiaru i sterowania temperatury obiektu należy skonfigurować urządzenie, a następnie podłączyć czujnik temperatury i przetwornik prądowy. Przykładowy sposób połączenia przedstawiono na **Rys. 7.117**.

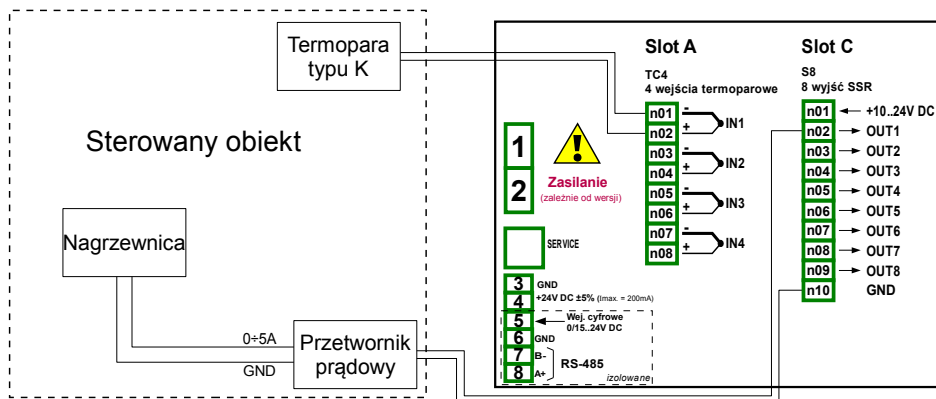

Rys. 7.117. Schemat połączeniowy dla modułów TC4 oraz S8

Kanał logiczny pracujący jako regulator PID generuje „analogowy” sygnał wyjściowy. Ten sygnał może być ograniczony do zakresu dopasowanego do używanego wyjścia. Z drugiej strony wszystkie wyjścia wbudowane mają ustawienia pozwalające na dopasowanie ich do sygnału źródłowego (patrz **Rozdz. 7.10.3. Wyjścia wbudowane – Specjalny tryb PWM dla przekaźników typu SSR** lub **Rozdz. 7.10.4. Wyjścia wbudowane – Wyjścia prądowe**). Do użytkownika należy odpowiedzialność poprawnego ustawienia limitów wyjścia PID (jak również innych ustawień PID), ale ważne jest aby zakres ten był dostatecznie szeroki aby płynnie regulować np. siłownikiem, ale wąski na tyle aby sterowanie PID było tak szybkie jak to możliwe. Zakładamy, że zakres wyjściowy PID jest od 0 do 100. Aby to ustawić należy wejść do menu **Regulatory**, wybrać regulator, a w bloku parametrów **Wyjście regulatora** ustawić:

Przesunięcie: 0,
Ograniczenie dolne: 0,
Ograniczenie górne: 100,

Inne ustawienia regulatora PID zależą od aplikacji.

Założmy, że użytkownik używa termopary typu K i jej sygnału do pomiaru temperatury (moduł TC4 zainstalowany w slocie A) oraz sterownika wyjść SSR (moduł S8 zainstalowany w slocie C) do regulowania nagrzewnicy utrzymującej nastawioną temperaturę obiektu. Założmy, że temperatura może być ustawiona z przedziału 120÷200 °C.

Do zrealizowania tego zadania użytkownik będzie potrzebował co najmniej 3 kanały logiczne i 1 zestaw ustawień Regulatora.

Kanał logiczny 1 – Pomiar temperatury,
 Kanał logiczny 2 – Nastawa temperatury,
 Kanał logiczny 3 – Regulator PID,
 Regulator 1 – ustawienia regulatora PID uruchomić w kanale 3.

Istnieje kilka podstawowych dobrze opisanych metod służących do wyboru parametrów P, I oraz D do optymalnej regulacji procesu. Jeżeli użytkownik nie jest zaznajomiony z tymi metodami, mogą zostać użyte przykładowe wartości, przystosowane do demonstracji działania Regulatora PID służącego do kontrolowania wolnozmiennych procesów (takich jak podgrzewanie jednego litra wody używając 1000-watowej grzałki):

Tryb pracy: PID,
Strefa martwa: 0,

dla bloku parametrów **Parametry regulatora:**

Współczynnik P: 5,
Współczynnik I: 10,
Współczynnik D: 1,
Sygn.różniczkowany: sprzężenie (pomiar),

dla bloku parametrów **Wyjście regulatora:**

Przesunięcie: 0,
Ograniczenie dolne: 0,
Ograniczenie górne: 100,

dla bloku parametrów **Warunki początkowe:**

Typ inicjalizacji: brak (zerowy stan wewnętrzny),

Kanały logiczne użyte w tym przykładzie powinny być ustawione następująco:

Kanał logiczny 1:

Nazwa: Temperatura,
Tryb: Wejście sprzętowe,
Źródło: Wej.A1 (zakładamy, że wejście wbudowane jest podłączone i ustawione poprawnie jako TC typu K),
Precyzja: 0,
Wart.dolna wykresu: 0,
Wart.górna wykresu: 300,

pozostałe parametry pozostawiamy w ustawieniach domyślnych

Kanał logiczny 2:

Nazwa: Żądana temperatura,
Tryb: Wartość zadana,
Jednostka: °C,
Przycisk edycji: aktywny,
Wart.dolna edycji: 120,
Wart.górna edycji: 200,
Precyzja: 0,
Wart.dolna wykresu: 0,
Wart.górna wykresu: 300,

pozostałe parametry pozostawiamy w ustawieniach domyślnych

Kanał logiczny 3:

Nazwa: Regulator PID,
Tryb: Regulator,
Numer regulatora: 1.PID:"Controller 1",
Kanał wart.zadanej: Kan.log. 2:"Żądana temperatura",
Kanał sprzężenia: Kan.log. 1:"Temperatura",

Precyzja: 0,
Wart.dolna wykresu: 0,
Wart.górna wykresu: 300,


pozostałe parametry pozostawiamy w ustawieniach domyślnych

Ostatnią rzeczą jaką należy zrobić, jest konfiguracja wyjścia SSR.

Należy wejść do menu **Konfiguracja urządzenia**, a następnie **Wyjścia wbudowane** i wybrać wyjście **Wyj.C1 : SSR**. W tym wyjściu ustawić następujące parametry:


Tryb: PWM,
Źródło: Kan.log. 3:"Regulator PID",
Tryb prog: wartość,
Niższy próg: 0,
Wyższy próg: 100,
Stan dla alarmu: 0 /nagrzewnica jest wyłączona gdy wystąpi dowolny błąd/
Okres: 10 sek.,
Min.czas załącz.: 0,
Min.czas wyłącz.: 0,

7.14. GRUPY

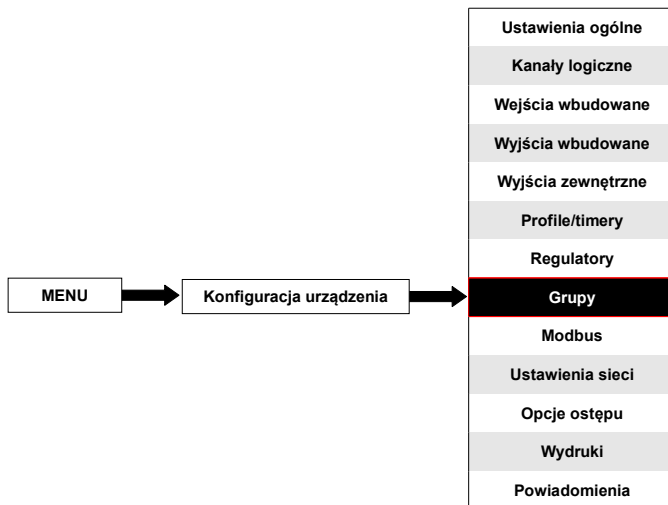

Grupa to zestaw od 1 do 6 **Kanałów logicznych**, zebranych razem w celu poprawienia czytelności wskazań wyświetlanych wartości. Aby zapoznać się z definicją **Grup** zobacz **Rozdz. 5. WPROWADZENIE DO REGULATOR/REJESTRATOR DANYCH**. Jeśli urządzenie posiada licencję na rejestrację danych, to w każdej **Grupie** istnieje możliwość rejestracji danych wybranych **kanałów logicznych**.



7.14.1. Grupy – Ustawienia ogólne



Strzałki umieszczone w prawym górnym rogu ekranu umożliwiają przełączanie pomiędzy dostępnymi Grupami. Środkowy przycisk pozwala na bezpośredni wybór konkretnej Grupy z listy.

Do parametrów **Grupy** należy:

- **Grupa** – każda grupa może być:
 - **nieaktywna** – po wybraniu tej opcji pozostałe parametry grupy są niewidoczne, a ta grupa jest niewidoczna na ekranie pomiarowym,
 - **włączona** – aktywuje grupę,
- **Nazwa** – nadaje nazwę wybranej grupie,
- **Słupki** – wybiera rodzaj słupków, gdy grupa wyświetlana jest w tym trybie,
 - **poziome** – kierunek poziomy położenia słupków,
 - **pionowe** – kierunek pionowy położenia słupków,

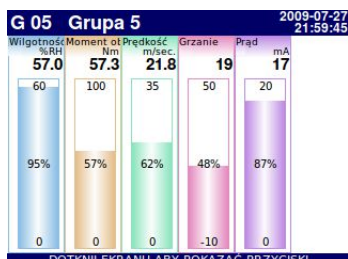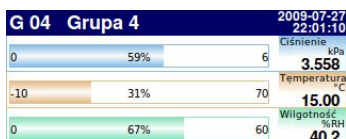


DOTKNIJ EKRANU ABY POKAZAĆ PRZYCISKI

DOTKNIJ EKRANU ABY POKAZAĆ PRZYCISKI

Rys. 7.118. Przykładowe widoki grup w trybie wykresów słupkowych



- **Wykresy** – wybiera rodzaj wykresu, gdy grupa wyświetlana jest w tym trybie,
 - **poziome** – oś czasu jest w pozycji poziomej,
 - **pionowe** – oś czasu jest w pozycji pionowej,
 - **wskazowe** – wektorowe przedstawienie sygnałów; każdy wskaz jest rysowany na podstawie dwóch kanałów logicznych, ustawionych w jednym z trzech bloków **Amplituda i faza**. Kanał logiczny ustawiony w parametrze **Slot 1 (3, 5)** odpowiada za wartość amplitudy wskazu, natomiast kanał logiczny ustawiony w parametrze **Slot 2 (4, 6)** odpowiada za wartość fazy wskazu. Należy pamiętać aby parametry **Wart. Dolna wykresu** i **Wart. Górna wykresu** były dopasowane do wartości jaka może pojawiać się w kanale, gdyż minimalna i maksymalna wartość wskazu odpowiadają wartościom w tych parametrach. Zaleca się aby wartość amplitudy nie przekraczała wartości górnej wykresu i nie była mniejsza niż połowa zakresu, w celu uzyskania lepszej przejrzystości wykresu. Faza wskazu jest funkcją modulo 360 z wartości w odpowiednim kanale.

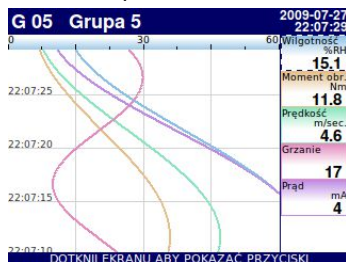



DOTKNIJ EKRANU ABY POKAZAĆ PRZYCISKI

DOTKNIJ EKRANU ABY POKAZAĆ PRZYCISKI

Rys. 7.119. Przykładowe widoki grup w trybie wykresów poziomych i pionowych

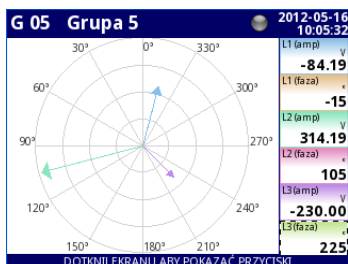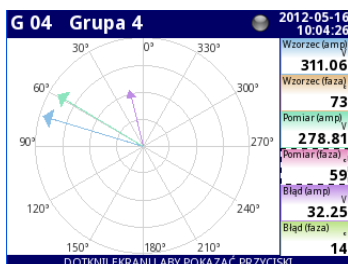

Rys. 7.120. Przykładowe widoki grup w trybie wykresów wskazowych

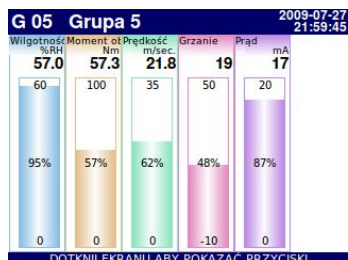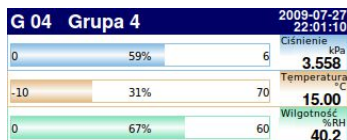

DOTKNIJ EKRANU ABY POKAZAĆ PRZYCISKI

DOTKNIJ EKRANU ABY POKAZAĆ PRZYCISKI

Rys. 7.121. Przykładowe widoki grup w trybie wykresów słupkowych

- **Szerokość linii** – określa szerokość linii, gdy grupa wyświetlana jest w trybie wykresy,
 - **1 punkt** – linia wykresu o szerokości jednego piksela,
 - **2 punkty** – linia wykresu o szerokości dwóch pikseli,
 - **3 punkty** – linia wykresu o szerokości trzech pikseli,
- **Skala czasowa** – okno czasowe wyświetlające wykres trendu zawierający próbki z ostatnich:
 - **19 sek.**
 - **48 sek.**
 - **95 sek.**
 - **3 min.**
 - **6 min.**
 - **12 min.**
 - **30 min.**
 - **60 min.**
 - **2 godz.**
 - **4 godz.**
 - **8 godz.**
 - **16 godz.**
 - **24 godz.**
 - **3d**
 - **7d**




Każda grupa wyświetla próbki z określonego okna czasowego (definiowanego w parametrze **Skala czasowa** w menu **Grupy**) (patrz **Rys. 7.122**).

Gdy **Skala czasowa** jest ustawiona jako **30min lub więcej**, urządzenie ma możliwość wyświetlania wszystkich próbek jakie zostały pomierzone do chwili obecnej i mieszczących się w tej **Skali** (niezależnie czy urządzenie było włączone czy nie, patrz **Rys. 7.123**). Próbki które nie zostały zmierzone z uwagi na wyłączone urządzenie, będą:


wyświetlone jako "0", gdy czas wyłączenia urządzenia **nie mieści** się między pionowymi ruchomymi markerami na ekranie

powtarzane na ekranie, aż do pojawienia się nowych próbek po włączeniu urządzenia, gdy czas wyłączenia urządzenia **mieści** się między pionowymi ruchomymi markerami na ekranie


Gdy **Skala czasowa** jest ustawiona jako **mniej niż 30min**, urządzenie ma możliwość wyświetlania tylko próbek od chwili włączenia urządzenia do chwili obecnej (ale mieszczących się w **Skali czasowej**, patrz **Rys. 7.124**).

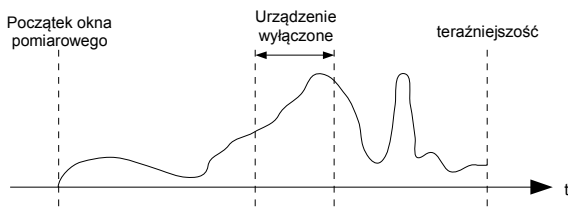

Rys. 7.122. Przykładowy sygnał rzeczywisty wyświetlany na ekranie urządzenia

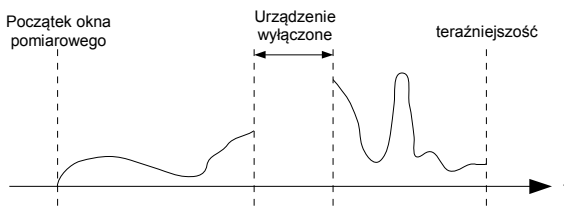

Rys. 7.123. Przykładowy sygnał wyświetlany gdy Skala czasowa $\geq 30\text{min}$

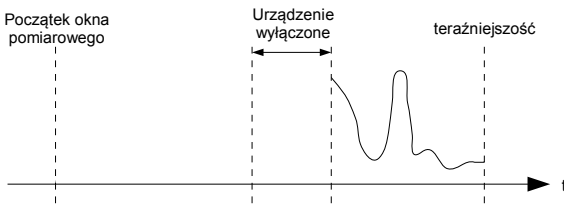


Rys. 7.124. Przykładowy sygnał wyświetlany gdy Skala czasowa $< 30\text{min}$

- **Tło** – tło okna wyświetlającego wykres może być:
 - **białe**,
 - **czarne**,
- blok parametrów **Kanały** – definiuje liczbę, rozmieszczenie oraz kolor kanałów logicznych wyświetlanych w danej **Grupie**. Do tego bloku należą parametry:
 - **Slot 1÷6** – w każdej z nich można wybrać opcję (patrz **Rys. 7.125÷ Rys. 7.127**):
 - **nieaktywny** – slot nieaktywny jest pomijany, przez co zmniejsza się liczba slotów do rozmieszczenia w oknie wyświetlacza,
 - **pusty** – pozostawia puste pole, przez co w odróżnieniu od slotu nieaktywnego, nie powoduje zmniejszenia liczby slotów do rozmieszczenia w oknie wyświetlacza,
 - **Kanał logiczny** – można wybrać jeden z dostępnych kanałów logicznych, przez co w oknie wyświetlacza na odpowiednim słocie będą wyświetlane dane z wybranego kanału logicznego,
 - **Styl** – definiuje kolor w jakim będzie rysowany kanał logiczny wybrany w danym słocie. Można w nim określić kolor czcionki w kanale (poza kolorem wartości) oraz kolor rysowania wszystkich elementów związanych z wizualizacją kanału (patrz **Rys. 7.128**). Za pomocą czarnych przycisków **X** na ekranie wyboru kolorów, można powrócić do ustawień domyślnych.




Slot stanowi powiązanie pomiędzy wybranym kanałem logicznym, a parametrami jego prezentacji.


- blok parametrów **SCADALite** – występuje zawsze, jednakże jest aktywny wyłącznie w urządzeniu posiadającym licencję na tę funkcjonalność (wprowadzenie klucza licencyjnego opisano w **Rozdz. 7.4**. W pozostałych, funkcje są nieaktywne i wyświetlany jest komunikat „**Aktywne po wprowadzeniu licencji** :”. Za pomocą tych parametrów użytkownik może ustawić indywidualny tryb wyświetlania danych. Więcej na temat bloku parametrów **SCADALite** patrz **Rozdz. 7.14.4 Grupy – SCADALite**.
- blok parametrów **Opcje rejestracji** – występuje zawsze, jednakże jest aktywny wyłącznie w urządzeniu posiadającym licencję na rejestrowanie danych (więcej informacji o licencji na rejestrację w **Rozdz. 7.4**). W pozostałych, funkcje są nieaktywne i wyświetlany jest komunikat „**Aktywne po wprowadzeniu licencji** :”. Za pomocą tych parametrów użytkownik może ustawić tryb wyzwalania rejestracji danych, czas próbkowania czy opis rejestracji. Więcej na temat parametrów rejestracji patrz **Rozdz. 7.14.2 Grupy – Opcje rejestracji**,

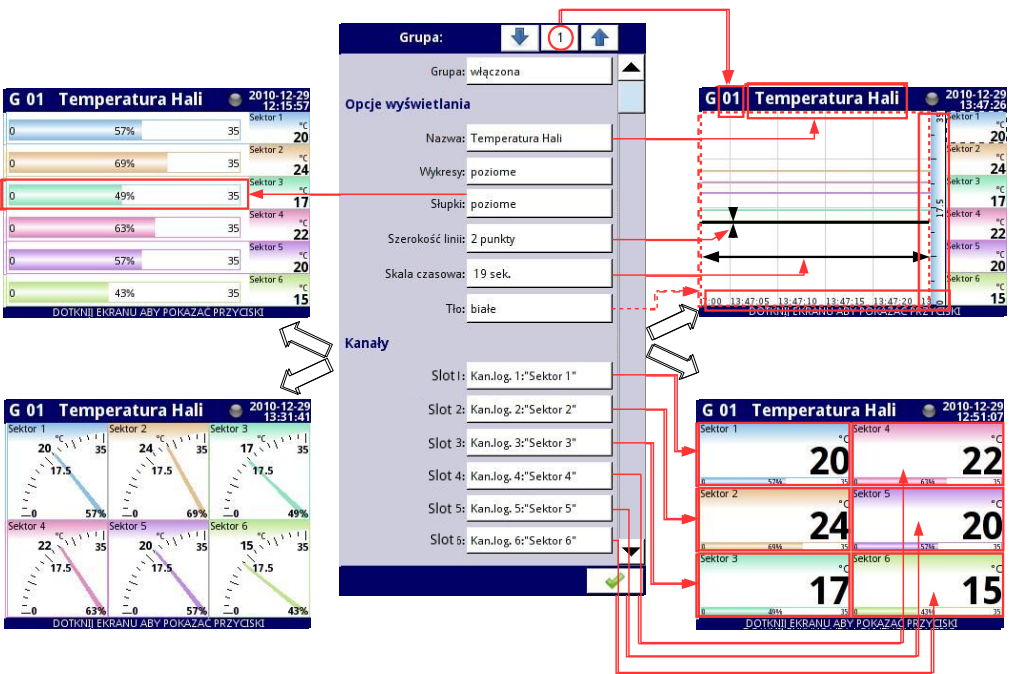


Rys. 7.125. Przykładowe ustawienia parametrów Grupy - wszystkie Sloty ustawione na Kanale logicznym

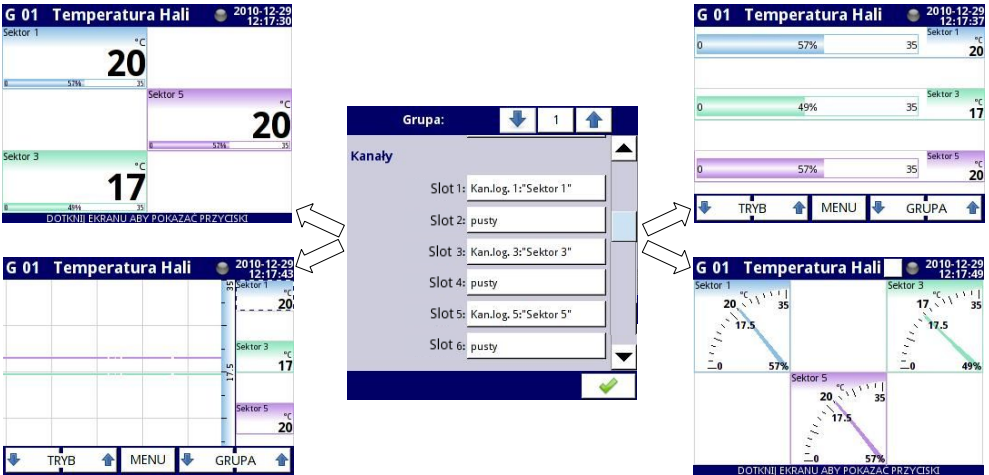

Rys. 7.126. Przykładowe ustawienia parametrów Grupy - Sloty ustawione na Kanale logicznym oraz pozostawione puste

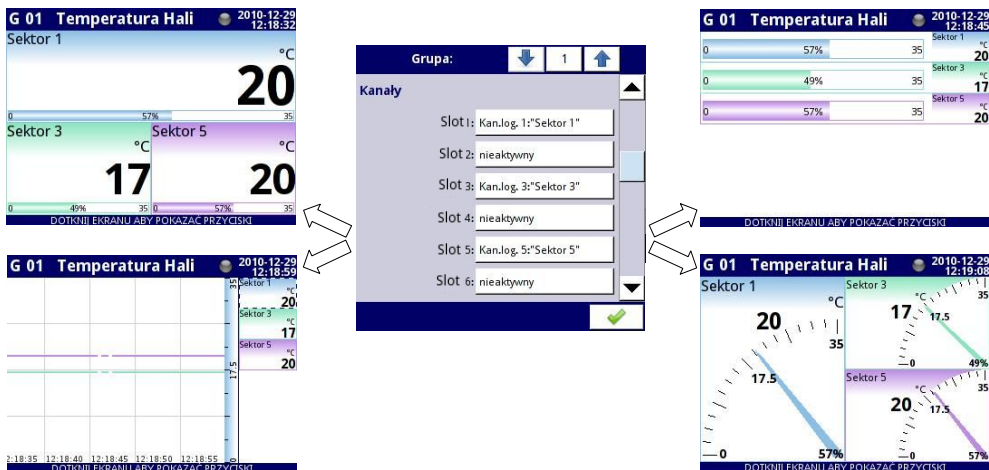

Rys. 7.127. Przykładowe ustawienia parametrów Grupy - Sloty ustawione na Kanale logicznym oraz nieaktywne

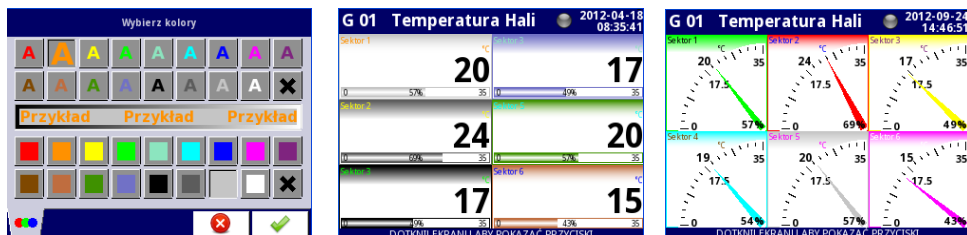

Rys. 7.128. Ekran wyboru kolorów Stylu oraz przykładowe widoki kanałów o zmienionych stylach

7.14.2. Grupy – Opcje rejestracji

Opcje rejestracji aktywne są tylko i wyłącznie w urządzeniu posiadającym licencję na rejestrowanie danych (więcej informacji o licencji na rejestrację w **Rozdz. 7.4**). Aby zarejestrować dane z **Kanału logicznego** należy:

- **Kanał logiczny** dołączyć do **Grupy**, patrz **Rozdz. 7.14.1 Grupy – Ustawienia ogólne**,
- aktywować rejestrację ustawiając opcje rejestracji danej grupy, do której został dołączony **Kanał logiczny**,
- po wyjściu z menu zaakceptować zmiany zapisując konfigurację,
- otrzymane pliki z rejestracją danych można zapisać na wymiennym dysku flash, patrz **Rozdz. 7.3. ZARZĄDZANIE PLIKAMI**,

Każda **Grupa** posiada własne opcje rejestracji danych dzięki czemu w urządzeniu można w jednym czasie rejestrować **10 niezależnych Grup kanałów logicznych**.



Rejestrowanie danych w urządzeniu jest ograniczone sprzętowo, dlatego producent zaleca rejestrowanie danych nie przekraczających 200 próbek na sekundę (np. przy minimalnym okresie próbkowania 0,1 sek. nie powinno się rejestrować więcej jak 20 kanałów logicznych w jednym czasie). Nie dostosowanie się do tych ograniczeń może spowodować spowolnienie pracy urządzenia.

blok parametrów **Opcje rejestracji**

- **Tryb** – definiuje sposób wyzwalania rejestracji grupy,
 - **nieaktywny** – rejestracja danej Grupy jest nieaktywna,
 - **zawsze** – rejestracja ciągła danej Grupy,
 - **z kanału logicznego** – uaktywnia dodatkowy parametr **Źródło wyzwalania**, pozwalając na warunkowe aktywowanie rejestracji, gdy wartość kanału logicznego > 0 to rejestracja jest **aktywna**, w przeciwnym wypadku (wartość kanału logicznego ≤ 0) rejestracja jest **nieaktywna**,
- **Źródło wyzwalania** – tylko dla **Trybu: z kanału logicznego**, w tym parametrze użytkownik wybiera odpowiedni kanał logiczny będący źródłem wyzwalania rejestracji danej **Grupy**, gdy wartość kanału logicznego > 0 to rejestracja jest **aktywna**, w przeciwnym wypadku (wartość kanału logicznego ≤ 0) rejestracja jest **nieaktywna**,
- **Opis rejestracji** – można zdefiniować dowolną nazwę opisu rejestracji naciskając przycisk obok etykiety **Opis rejestracji**,
- **Okres podstawowy** i **Jednostka podstawowa** – ustalają co jaki czas ma być rejestrowana kolejna próbka danych w danej Grupie, dostępne są opcje:
 - **jednostka podstawowa: sekunda** -> okres podstawowy od **0,1 sek.** do **3600 sek.**,
 - **jednostka podstawowa: minuta** -> okres podstawowy od **0,1 min.** do **1440 min.**,
 - **jednostka podstawowa: godzina** -> okres podstawowy od **0,1 godziny** do **24 godzin**,
- **Tryb alternatywny** – pozwala na rejestracje danych w dodatkowych warunkach (np. w stanie krytycznym obiektu), parametr ten posiada następujące opcje:
 - **nieaktywny** – rejestracja alternatywna danej Grupy jest nieaktywna,
 - **z kanału logicznego** – ta opcja uaktywnia dodatkowy parametr **Źródło alternatywne**, pozwalając na warunkowe aktywowanie alternatywnej rejestracji, gdy wartość kanału logicznego > 0 to rejestracja alternatywna jest **aktywna**, w przeciwnym wypadku (wartość kanału logicznego ≤ 0) rejestracja alternatywna jest **nieaktywna**,
- **Źródło alternatywne** – tylko dla **Tryb alternatywnego: z kanału logicznego**, w tym parametrze wybierany jest odpowiedni kanał logiczny będący alternatywnym źródłem wyzwalania rejestracji danej **Grupy**, gdy wartość kanału logicznego > 0 to rejestracja alternatywna jest **aktywna**, w przeciwnym wypadku (wartość kanału logicznego ≤ 0) rejestracja alternatywna jest **nieaktywna**,
- **Okres alternatywny** i **Jednostka alternatywna** – ustalają co jaki alternatywny czas ma być rejestrowana kolejna próbka danych w danej Grupie, dostępne są opcje:
 - **jednostka podstawowa: sekunda** -> okres podstawowy od **0,1 sek.** do **3600 sek.**,
 - **jednostka podstawowa: minuta** -> okres podstawowy od **0,1 min.** do **1440 min.**,
 - **jednostka podstawowa: godzina** -> okres podstawowy od **0,1 godziny** do **24 godzin**,



Przy zmianie parametrów związanych z rejestrowaną **Grupą** (np. zmiana wartości parametrów rejestracji, zmiana parametrów opcji wyświetlania, zmiana parametrów kanałów logicznych dołączonych do rejestrowanej Grupy itp.) tworzony jest **nowy plik rejestracji**. W przypadku wyłączenia urządzenia lub zmiany innych parametrów niezwiązanych z rejestrowaną Grupą nie jest tworzony nowy plik rejestracji.



Na czas zapisu lub przywracania ostatnio zapisanej konfiguracji oraz wczytywania konfiguracji z pamięci flash, rejestracja zostaje wstrzymana co będzie się objawiało brakiem próbek w plikach rejestracji.



Dokładny opis struktury danych zapisywanych podczas rejestracji znajduje się w rozdziale **8.17. FORMAT DANYCH**.

7.14.3. Przykłady wizualizacji Grup kanałów logicznych

7.14.3.1. Wizualizacja w trybie wskazówkowym kanału logicznego na całym ekranie

Treść zadania:

W zadaniu należy utworzyć **Grupę** składającą się tylko z jednego kanału logicznego. Wartość kanału logicznego ma być wyświetlana na całym ekranie w trybie wskazówkowym.

Rozwiązanie:

Założmy, że mamy skonfigurowany kanał logiczny z trybie Wejście sprzętowe dla modułu RTD (kanał logiczny 1 o nazwie "Temperatura"), którego wartość przedstawi temperaturę Pieca (przykłady konfiguracji kanałów logicznych zostały przedstawione w **Rozdz. 7.8.11 Przykładowe konfiguracje kanałów logicznych**, w szczególności w przykładzie **7.8.11.3. Konfiguracja Kanału logicznego w trybie Wejście sprzętowe dla modułu RT4**).

Należy zdefiniować Grupę z utworzonym kanałem logicznym w celu wyświetlenia go na ekranie urządzenia. W tym celu:

- wchodzimy w menu **Grupy**, włączamy Grupę np. 1 jeśli jest wyłączona,
- w parametr **Nazwa** wpisujemy **Piec**,
- pozostałe parametry tego bloku pozostawiamy domyślne, ponieważ nie są one związane z trybem wyświetlania **wskazówki**,
- dla bloku parametrów **Kanały**:
 - parametr **Slot 1** ustawiamy jako **kanał logiczny 1** o nazwie **Temperatura**,
 - parametry **Slot 2 ÷ 6** ustawiamy jako **nieaktywne**,
- pozostałe parametry pozostawiamy w ustawieniach domyślnych,

Następnie zdefiniujemy **Widok początkowy** wyświetlany na ekranie LCD po uruchomieniu urządzenia. Widok początkowy ma wyświetlać zdefiniowaną **Grupę 1** z kanałem logicznym przedstawiającym odczyt temperatury. W tym celu:

- dla bloku parametrów **Widok początkowy**:
 - parametr **Tryb wyświetlania** ustawiamy jako **wskazówki**,
 - parametr **Grupa wyświetlana** ustawiamy jako **Grupa 1: Piec**,

Ostatecznie opuszczamy menu naciskając przycisk **Zapisz zmiany**. Wynik dokonanych zmian będzie widoczny po wywołaniu pierwszego pomiaru. Przykładowy widok panelu zamieszczono na **Rys. 7.129**.



Rys. 7.129. Pojedynczy duży wyświetlacz wskazówkowy.

7.14.3.2. Wyświetlanie na ekranie trzech kanałów

Treść zadania:

Zadanie polega na wizualizacji trzech kanałów logicznych, które przedstawiają wielkości: ciśnienie, temperaturę oraz wilgotność.

Rozwiązanie:

Założmy, że mamy skonfigurowane 3 kanały logiczne:

- kanał logiczny 1 o nazwie **Ciśnienie**,
- kanał logiczny 2 o nazwie **Temperatura**,
- kanał logiczny 3 o nazwie **Wilgotność**,

(przykłady konfiguracji kanałów logicznych zostały przedstawione w **Rozdz. 7.8.11 Przykładowe konfiguracje kanałów logicznych**).



Należy zdefiniować **Grupę** utworzonych kanałów logicznych w celu wyświetlenia ich w jednym oknie na ekranie urządzenia. W tym celu należy:

- wchodzimy w menu **Grupy**, włączamy Grupę np. 4 jeśli jest wyłączona,
- w parametr **Nazwa** wpisujemy **Grupa 4**,
- dla bloku parametrów **Kanały**:
 - parametr **Slot 1** ustawiamy jako **kanał logiczny 1** o nazwie **Ciśnienie**,
 - parametr **Slot 2** ustawiamy jako **kanał logiczny 2** o nazwie **Temperatura**,
 - parametr **Slot 3** ustawiamy jako **kanał logiczny 3** o nazwie **Wilgotność**,
 - parametry **Slot 4 - 6** ustawiamy jako **nieaktywne**,
- pozostałe parametry pozostawiamy w ustawieniach domyślnych,

Następnie zdefiniujemy **Widok początkowy** wyświetlany na ekranie LCD po uruchomieniu urządzenia. Widok początkowy ma wyświetlać zdefiniowaną Grupę 1 z kanałem logicznym przedstawiającym odczyt temperatury. W tym celu:

- dla bloku parametrów **Widok początkowy**:
 - parametr **Tryb wyświetlania** ustawiamy jako **wskazówki**,
 - parametr **Grupa wyświetlana** ustawiamy jako **Grupa 4: Grupa 4**,

Ostatecznie opuszczamy menu naciskając przycisk **Zapisz zmiany**. Wynik dokonanych zmian będzie widoczny po wywołaniu pierwszego pomiaru. Przykładowy widok panelu zamieszczono na **Rys. 7.130**.

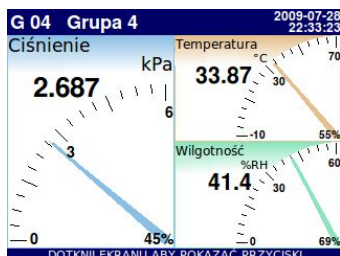
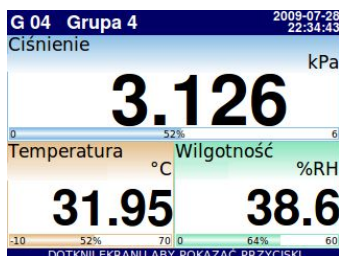


Rys. 7.130. Przykład prezentacji trzech kanałów z wyróżnieniem ciśnienia.

Aby otrzymać poszczególne kanały jak największe, podczas przełączania pomiędzy sposobami wizualizacji, pozycja poszczególnych kanałów może się nieznacznie zmieniać.

7.14.4. Grupy – SCADALite

SCADALite to funkcjonalność pozwalająca na wizualizowanie procesów bezpośrednio z ekranu MultiCona. Informacje, istotne z punktu widzenia operatora, można prezentować w postaci graficznej na ekranie urządzenia wykorzystując wartości, wskazówki i słupki. **SCADALite** umożliwia zdefiniowanie określonej liczby ekranów prezentujących różny zakres wymaganych informacji. Przykłady wizualizacji na **Rys. 7.131**.

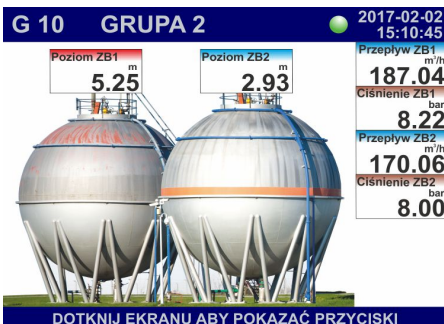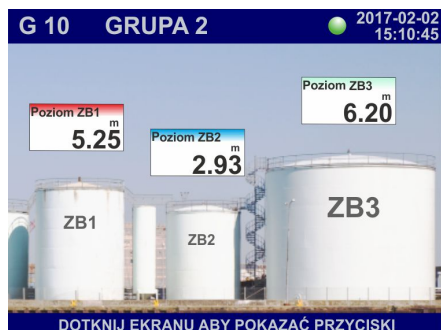

Rys. 7.131. Przykładowe wizualizacje trybu SCADALite



Rys. 7.132. Okno aktywacji trybu SCADALite

Blok parametrów **SCADALite** zawiera:

- **Tryb SCADALite** – po wprowadzeniu klucza licencyjnego użytkownik ma możliwość aktywacji trybu **SCADALite**. Tryb ten może być:
 - **wyłączony** – tryb **SCADALite** jest wyłączony dla tej grupy,
 - **włączony** – tryb **SCADALite** jest włączony dla tej grupy.
- przycisk **Konfiguracja widoku** – opcja umożliwia dostosowanie widoku w trybie **SCADALite** do indywidualnych potrzeb użytkownika.



Rys. 7.133. Okno parametrów SCADALite

Po wybraniu opcji **Konfiguracja widoku** użytkownik otrzymuje dostęp do następujących parametrów:

- **Wybierz tło** – przycisk odsyła do listy plików graficznych, które wgrano wcześniej do pamięci urządzenia. Z wyświetlonej listy należy wybrać tło do wizualizacji parametrów danej grupy (patrz **Rozdz. 7.3 ZARZĄDZANIE PLIKAMI**),
- **Wybrane tło** – wyświetla nazwę pliku, który aktualnie stanowi tło w danej grupie,
- **Sloty** – przycisk odsyła do konfiguracji poszczególnych slotów. Widok podmenu przedstawione na **Rys. 7.133**. Umożliwia dostęp do parametrów określających sposób prezentacji wyników:



Strzałki umieszczone w prawym górnym rogu ekranu pozwalają na przełączanie się między kolejnymi slotami. Środkowy przycisk pozwala na bezpośredni wybór konkretnego slotu u z listy.

- **Kanał** – wskazuje kanał, dla którego parametry wyświetlania są konfigurowane w danym slotcie,
- **Typ wskaźnika** – parametr określający formę prezentacji danych, dostępne opcje to:
 - **wartość** – wartość danego kanału logicznego wyświetlana w postaci wartości liczbowej,
 - **wskazówka** – wartość danego kanału logicznego wyświetlana w postaci wskazówki,
 - **słupek** – wartość danego kanału logicznego wyświetlana w postaci słupka,
- **Wymiary** – parametr określający wymiary danego wskaźnika wyrażone w pikselach. Wszystkie wskaźniki zostały przedstawione w **Tab. 7.7**,

Jeśli parametr **Typ wskaźnika** jest ustawiony na **wartość**, dostępne wymiary to:

- 54x33 (6 cyfr),
- 64x34 (6 cyfr),
- 80x38 (6 cyfr),
- 80x46 (6 cyfr),
- 100x50 (6 cyfr),
- 160x100 (6 cyfr),

Jeśli parametr **Typ wskaźnika** jest ustawiony na **wskazówka**, dostępne wymiary to:

- 73x96 (4 cyfry),
- 100x87 (5 cyfr),
- 106x100 (6 cyfr),
- 123x87 (6 cyfr),
- 161x101 (6 cyfr),
- 160x202 (6 cyfr),

Jeśli parametr **Typ wskaźnika** jest ustawiony na **słupek**, dostępne wymiary to:

- 54x100 (6 cyfr),
- 54x150 (6 cyfr),
- 75x150 (6 cyfr),
- 100x150 (6 cyfr),
- 54x202 (6 cyfr),
- 75x202 (6 cyfr),
- 100x202 (6 cyfr),

- **Przezroczystość** – parametr określający, czy dany slot będzie transparentny względem tła:
 - **aktywny** – slot nietransparentny,
 - **nieaktywny** – slot transparentny,

- **Wskaż pozycję** – przycisk odsyłający do symulowanego widoku danej grupy, na którym widoczne jest wybrane tło oraz pozycje wszystkich aktywnych slotów. Pozycję slotu można wybrać dotykając ekranu w porządnym miejscu – wskazany punkt będzie stanowił lewy górny róg wskaźnika. Współrzędne punktu można również wpisać w lewym dolnym rogu ekranu.












Domyślna pozycja każdego slotu to X:0, Y:0, dlatego przed zmianą pozycji przez użytkownika poszczególne sloty nakładają się na siebie.

Rys. 7.134. Okno parametrów Slotu

Proporcjonalne rozmiary poszczególnych wskaźników dostępnych w trybie wyświetlania SCADALite pokazano w Tab. 7.7


Style Slotu		
wartość	wskazówka	slupek
54x33 px	73x96 px	54x100 px
64x34 px	100x87 px	45x150 px
80x38 px	106x100 px	75x150 px

<p>LOGICAL CHANNEL NAME UNIT</p> <p>-500000</p>	<p>LOGICAL CHANNEL NAME UNIT</p> <p>-500000 200000</p> <p>-350000</p> <p>-900000 36%</p> 	<p>LOGICAL CHANNEL NAME UNIT</p> <p>-500000</p> <p>200000</p> <p>36%</p> <p>-900000</p> 
80x46 px	123x87 px	100x150 px
<p>LOGICAL CHANNEL NAME UNIT</p> <p>-500000</p>	<p>LOGICAL CHANNEL NAME UNIT</p> <p>-500000 200000</p> <p>-350000</p> <p>-900000 36%</p> 	<p>LOGICAL CHANNEL NAME UNIT</p> <p>-500000</p> <p>200000</p> <p>36%</p> <p>-900000</p> 
100x50 px	161x101 px	54x202 px
<p>LOGICAL CHANNEL NAME UNIT</p> <p>-500000</p>	<p>LOGICAL CHANNEL NAME UNIT</p> <p>500000 200000</p> <p>-350000</p> <p>-900000 36%</p> 	<p>LOGICAL CHANNEL NAME UNIT</p> <p>-500000</p> <p>200000</p> <p>36%</p> <p>-900000</p> 
160x100 px	160x202 px	75x202 px
<p>LOGICAL CHANNEL NAME UNIT</p> <p>500000</p>	<p>LOGICAL CHANNEL NAME UNIT</p> <p>-500000 200000</p> <p>-350000</p> <p>-900000 36%</p> 	<p>LOGICAL CHANNEL NAME UNIT</p> <p>-500000</p> <p>200000</p> <p>36%</p> <p>-900000</p> 

		100x202 px
		

Tab. 7.7 Rozmiary poszczególnych wskaźników dla trybu SCADALite


7.15. MODBUS

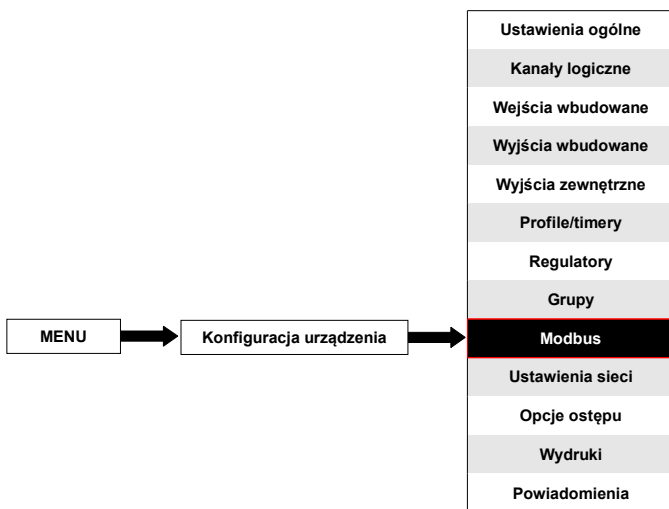

Podstawowa wersja **REGULATOR/REJESTRATOR DANYCH** posiada wbudowane jedno złącze portu RS-485. Można zwiększyć możliwości komunikacyjne urządzenia podłączając moduł komunikacyjny do slotu D (patrz **Rys. 7.135**). Moduł ten posiada 2 dodatkowe porty szeregowo (jeden RS-485 oraz jeden RS-485/RS232) oraz port TCP (Modbus TCP/IP), który pozwala utworzyć system Multi-Modbus. W obecnej wersji oprogramowania dostępny jest protokół MODBUS RTU, a urządzenie może działać jako podrzędne (**SLAVE**) oraz nadrzędne (**MASTER**).



Aby możliwe było połączenie z urządzeniem MultiCon za pomocą protokołu TCP/IP konieczne jest sprzętowe oraz programowe odblokowanie portu 502 w zaporce sieciowej.

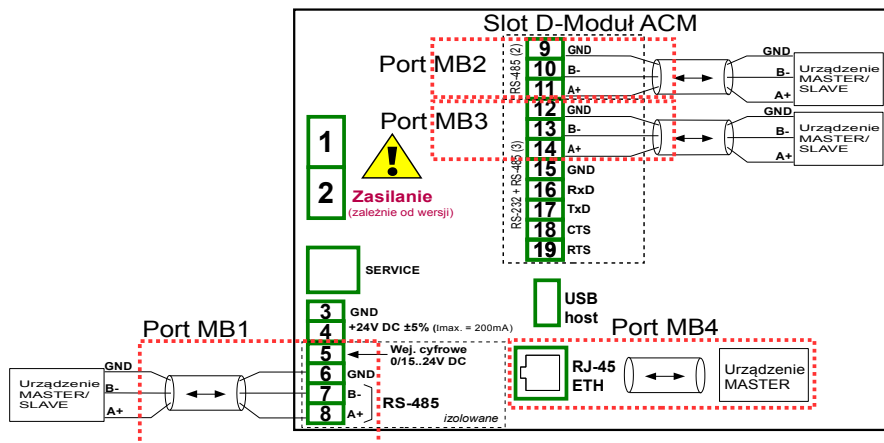

Rys. 7.135. Szeregowe porty komunikacyjne dostępne w urządzeniu

7.15.1. Modbus – Ustawienia ogólne

Widok okna z podstawowymi parametrami interfejsu komunikacji pokazano na Rys. 7.136.



Rys. 7.136. Konfiguracja parametrów protokołu Modbus w trybie **SLAVE**



Strzałki umieszczone w prawym górnym rogu ekranu umożliwiają przełączanie między kolejnymi portami komunikacyjnymi protokołu Modbus. Środkowy przycisk pozwala na bezpośredni wybór konkretnego portu komunikacyjnego z listy.

Do parametrów wspólnych dla protokołu **Modbus** należy:

- **Tryb** – który można ustawić jako:
 - **nieaktywny** – wybrany port komunikacyjny Modbus jest nieaktywny,
 - **SLAVE** – urządzenie MultiCon jest urządzeniem SLAVE, patrz **Rozdz. 7.15.2 Modbus – Tryb SLAVE**,
 - **MASTER** – urządzenie MultiCon jest urządzeniem MASTER i zarządza urządzeniami SLAVE, patrz **Rozdz. 7.15.3 Modbus – Tryb MASTER**,

7.15.2. Modbus – Tryb SLAVE

Do parametrów protokołu **Modbus RTU** (komunikacja szeregową) dla trybu **SLAVE** należy:

- **Tryb = SLAVE**,
- **Prędkość** – wybór prędkości transmisji danych po magistrali RS-485, dostępne są standardowe opcje: **1200, 2400, 4800, 9600, 19200, 38400, 57600, 115200** bit./sek.,
- **Format** – wybór formatu danych przesyłanych po magistrali RS-485; dostępne są standardowe opcje zamieszczone w **Tab.7.8**.

Format	Liczba bitów danych	Kontrola parzystości	Liczba bitów stopu
8N1	8	brak	1
8N2	8	brak	2
8E1	8	parzysta	1
8E2	8	parzysta	2
8O1	8	nieparzysta	1
8O2	8	nieparzysta	2

Tab.7.8 Formaty danych przesyłanych po magistrali RS-485 dostępne w urządzeniu

- **Adres** – adres urządzenia SLAVE, możliwy jest wybór wartości w przedziale 1÷255,
- **Ustawienia SLAVE** – podmenu, w którym jest możliwe skonfigurowanie dostępnych rejestrów odczytu i/lub zapisu, więcej informacji patrz poniżej,

Do parametrów protokołu **Modbus TCP/IP** (Slot D; komunikacja w sieci TCP/IP) dla trybu **SLAVE** należy:

- **Tryb = SLAVE**,
- **Ustawienia SLAVE** – podmenu, w którym jest możliwe skonfigurowanie dostępnych rejestrów odczytu i zapisu, więcej informacji patrz poniżej,

Szczegóły dotyczące obsługi protokołu Modbus w urządzeniu MultiCon znajdują się w **Rozdz. 7.15.2.3. Modbus SLAVE – Obsługa protokołu Modbus**.

Uwagi dotyczące Modbus TCP/IP:

- urządzenie dopuszcza utrzymywanie maksymalnie 3 połączeń, kolejne połączenia odłączają te, które są najdłużej w sieci.
- nie jest zaimplementowane kolejowanie priorytetów klientów,
- nie ma kontroli dostępu do urządzenia na podstawie adresu IP klienta.

Menu Ustawienia SLAVE

To menu pozwala na zdefiniowanie typu, formatu danych oraz aktywności rejestrów dostępnych w urządzeniu MultiCon. Można również przeglądać przyporządkowanie grup rejestrów do kanałów logicznych, a także do innych parametrów urządzenia.

Lista parametrów **Ustawienia SLAVE**:

- **Załaduj szablon** – pozwala na odczyt zapisanego w pamięci szablonu ze zdefiniowanymi blokami rejestrów urządzenia MultiCon. Więcej informacji patrz **Rozdz. 7.15.2.1. Modbus SLAVE- Szablony Modbus dla trybu SLAVE**,

- **Zapisz szablon** – pozwala na zapisanie w szablonie konfiguracji zdefiniowanych bloków rejestrów urządzenia MultiCon. Więcej informacji patrz **Rozdz. 7.15.2.1. Modbus SLAVE- Szablony Modbus dla trybu SLAVE**,
- blok parametrów **Kanały urządzenia** – pozwala zdefiniować typ i format danych, aktywność rejestrów, pozwala także przejrzeć dostępną listę rejestrów do odczytu oraz bloki rejestrów przesyłanych w ramach Modbus. Więcej informacji patrz **Rozdz.7.15.2.2. Modbus SLAVE – Kanały urządzenia dla trybu SLAVE**.

7.15.2.1. Modbus SLAVE- Szablony Modbus dla trybu SLAVE

W menu **Ustawienia SLAVE** znajdują się 2 przyciski dotyczące szablonów:

- **Importuj z szablonu** – ten przycisk pozwala na odczyt zapisanego w pamięci szablonu ze zdefiniowanymi blokami rejestrów urządzenia MultiCon. Naciśnięcie przycisku otwiera okno z dostępnymi szablonami. Po załadowaniu wybranego szablonu nastąpi automatyczne skonfigurowanie ustawień parametrów **Listy wyjść**. Szablony mogą być importowane do MultiCon używając menu **Zarządzanie plikami**,
- **Eksportuj do szablonu** – pozwala na zapisanie w szablonie konfiguracji zdefiniowanych bloków rejestrów urządzenia MultiCon. Zapisany w pamięci szablon Modbus można wykorzystać do:
 - szybkiego kopiowania/przenoszenia ustawień SLAVE na inne porty (używając przycisku **Załaduj szablon**),
 - łatwej wymiany szablonów z innymi urządzeniami MultiCon (używając menu **Zarządzanie plikami**),

Poniżej przedstawiono widok okna edycji szablonu (patrz **Rys. 7.137**), oraz opis funkcji zastosowanych przycisków.



Rys. 7.137. Widok okna edycji szablonów



Wciśnięcie tego przycisku wywołuje okno zawierające klawiaturę ekranową, pozwalając na wpisanie lub wyszukanie nazwy szablonu.



Wciśnięcie tego przycisku powoduje usunięcie z listy zaznaczonego szablonu.



Klawisze nawigacyjne umożliwiające wybór konkretnego szablonu.

7.15.2.2. Modbus SLAVE – Kanały urządzenia dla trybu SLAVE

Blok parametrów **Kanały urządzenia** posiada 2 przyciski:

- **Lista wyjść** – podmenu, w którym użytkownik konfiguruje dostępne rejestry dowolnych kanałów logicznych urządzenia MultiCon. W tym podmenu użytkownik decyduje m.in., które rejestry z dostępnej listy rejestrów mają być do odczytu a które do odczytu i zapisu.
- **Dost. bloki wyjściowe** – podmenu, w którym użytkownik może podejrzeć skonfigurowane automatycznie bloki rejestrów urządzenia MultiCon. To podmenu jest tylko do odczytu.

W podmenu bloku parametrów **Kanały urządzenia** widoczne są przyciski które oznaczają:



Strzałki umieszczone w prawym górnym rogu ekranu umożliwiają przełączanie między kolejnymi kanałami (blokami) wejściowymi (wyjściowymi). Środkowy przycisk pozwala na bezpośredni wybór konkretnego kanału (bloku) wejściowego (wyjściowego).

Podmenu **Lista wyjść**

Do parametrów **Kanałów wyjściowych** należy:

- **Rejestr wartości** – podmenu ustawień parametrów **Rejestru wartości**:
 - **Typ rejestru** – do wyboru są 2 typy:
 - **HOLDING** – rejestr wyjściowy urządzenia SLAVE zgodny ze standardem Modbus,
 - **INPUT** – rejestr wejściowy urządzenia SLAVE zgodny ze standardem Modbus,
 - **Tryb rejestru** – rejestr może być tylko do odczytu lub do odczytu i zapisu,
 - **Numer rejestru** – parametr tylko do odczytu; przyporządkowanie rejestrów do kanałów logicznych oraz innych parametrów MultiCon patrz **Rozdz. 7.15.2.4**,
 - **Format danych** – dostępne są następujące opcje:
 - **32 bity, ze znakiem** – najstarszy bit jest bitem znaku, wartość całkowita bez przecinka,
 - **32 bity, bez znaku** – wartość całkowita bez przecinka,
 - **32 bit, float** – format zmiennoprzecinkowy IEEE 754,
 - **32 bit, BCD** – bez znaku, zapis 2 cyfr w każdym bajcie,
 - **Pobieranie 32 bitów** – parametr określający sposób wysyłania rejestrów, można wybrać jedną z opcji:
 - **dwa rejestry 16-bitowe**,
 - **jeden rejestr 32-bitowy**,
 - **Kolejność bajtów** – parametr tylko do odczytu, litery **ABCD** oznaczają: **A** - starszy bajt starszego słowa (słowo = 2 bajty), **B** - młodszy bajt starszego słowa, **C** - starszy bajt młodszego słowa, **D** - młodszy bajt młodszego słowa,
 - **Przesunięcie danych** – parametr tylko do odczytu, brak przesunięcia danych,
 - **Maska danych** – parametr tylko do odczytu, brak maskowania danych,
- **Rejestr statusu** – umożliwi podgląd numeru i formatu danych rejestru statusu,
- **Rejestr przecinka** – umożliwi podgląd numeru i formatu danych rejestru przecinka,

Podmenu **Dost. bloki wyjściowe**

To podmenu jest tylko do odczytu, należą do niego parametry:

- **Typ bloku**,
 - **odczyt rej.HOLDING** – grupa rejestrów typu HOLDING do odczytu,
 - **odczyt rej.INPUT** – grupa rejestrów typu INPUT do odczytu,
 - **zapis rej.HOLDING** – grupa rejestrów typu HOLDING do zapisu,
- **Rozmiar rejestrów**,
 - **rejestry 16-bitowe** – rejestry 32-bitowe pobierane jako dwa rejestry 16-bitowe,
 - **rejestry 32-bitowe** – rejestry 32-bitowe pobierane jako jeden rejestr 32-bitowy,
- **Pierwszy rejestr** – wartość oznaczająca numer pierwszego rejestru bloku,
- **Ostatni rejestr** – wartość oznaczająca numer ostatniego rejestru bloku; (dla bloku rejestrów składającego się tylko z jednego rejestru parametr **Pierwszy rejestr** i **Ostatni rejestr** ma ten sam numer rejestru),

Rejestry typu **HOLDING** mogą zostać ustawione jako **do odczytu**, oraz do **odczytu i zapisu**. W związku z tym, gdy parametr **Typ bloku** wyświetla informację: **odczyt rej.HOLDING**, w tym bloku znajdują się rejestry typu HOLDING ustawione jako **do odczytu**. Natomiast gdy parametr ten wyświetla informację **zapis rej.HOLDING**, blok ten zawiera rejestry typu HOLDING ustawione jako **do odczytu i zapisu**.



7.15.2.3. Modbus SLAVE – Obsługa protokołu Modbus

Parametry transmisji: 1 bit startu, 8 bitów danych, 1/2 bity stopu, brak/parzysta/nieparzysta kontrola parzystości
Prędkość transmisji: wybierana w zakresie od 1200 do 115200 bit/sek.
Protokół transmisji: zgodny z MODBUS RTU

7.15.2.4. Modbus SLAVE – Wykaz rejestrów

Parametry urządzenia i wyniki pomiarów są dostępne przez interfejs RS-485 oraz TCP, jako rejestry typu HOLDING i INPUT protokołu Modbus. Rejestry lub grupy rejestrów mogą być odczytane przez funkcję 04h, gdy dany rejestr jest ustawiony na typ INPUT lub przez funkcję 03h, gdy dany rejestr jest ustawiony na typ HOLDING. Rejestry typu HOLDING mogą być także zapisane przez funkcję 06h (pojedynczy rejestr) albo 10h (grupa rejestrów) zgodnie ze specyfikacją protokołu Modbus RTU.

Rejestr	Zapis	Zakres	Opis rejestru
20h	Nie	0+255	Adres urządzenia
21h	Nie	2050h, 2060h	Kod identyfikacyjny urządzenia: 2050h - urządzenia w dużej obudowie (wyświetlacz 5,7"), 2060h - urządzenia w małej obudowie (wyświetlacz 3,5").
Wyniki pomiarów (format zmiennoprzecinkowy) ¹			
200h	Tak	0+0FFFFh	Wynik pomiaru dla kanału logicznego nr 1 (starsze słowo)
201h	Tak	0+0FFFFh	Wynik pomiaru dla kanału logicznego nr 1 (młodsze słowo)
202h	Tak	0+0FFFFh	<u>Status kanału logicznego nr 1:</u> 0h – dane poprawne, 1h - dane nie gotowe, 20h – błąd programu, 40h – dolna granica programowego zakresu pomiarowego została osiągnięta, 80h – górna granica programowego zakresu pomiarowego została osiągnięta, 2000h – błąd sprzętu, 4000h – dolna granica sprzętowego zakresu pomiarowego została osiągnięta, 8000h – górna granica sprzętowego zakresu pomiarowego została osiągnięta, FFFFh – dane nie dostępne (np. kanał logiczny nie został skonfigurowany)
203h	Tak	0+4	Pozycja przecinka kanału logicznego nr 1
Adresy rejestrów 204h to 2F0h			Wynik pomiaru, status i pozycja przecinka dla kanałów logicznych 2+60
Wyniki pomiarów (format całkowity) ¹			
400h	Nie	0+0FFFFh	Wynik pomiaru dla kanału logicznego nr 1 (starsze słowo, nie uwzględniając pozycji dziesiętnej)
401h	Nie	0+0FFFFh	Wynik pomiaru dla kanału logicznego nr 1 (młodsze słowo, nie uwzględniając pozycji dziesiętnej)

Rejestr	Zapis	Zakres	Opis rejestru
402h	Nie	0+0FFFFh	Status kanału logicznego nr 1: 0h – dane poprawne, 1h - dane nie gotowe, 20h – błąd programu, 40h – dolna granica programowego zakresu pomiarowego została osiągnięta, 80h – górna granica programowego zakresu pomiarowego została osiągnięta, 2000h – błąd sprzętu, 4000h – dolna granica sprzętowego zakresu pomiarowego została osiągnięta, 8000h – górna granica sprzętowego zakresu pomiarowego została osiągnięta, FFFFh – dane nie dostępne (np. kanał logiczny nie został skonfigurowany)
403h	Nie	0+4	Pozycja przecinka kanału logicznego nr 1
Rejestry od 404h do 4F0h			Wynik pomiaru, status and pozycja przecinka dla kanałów logicznych 2+60

¹Standard IEEE 754, format zmiennoprzecinkowy reprezentuje liczby tak dokładnie jak to możliwe. Liczba całkowita 32 bitowa reprezentuje wartość ze stałą, wybraną precyzją dziesiętną, np.: gdy wybrany jest format dziesiętny 0.0 wtedy liczba całkowita 32 bitowa reprezentuje wartość całkowitą w rejestrze zmiennoprzecinkowym pomnożonym przez 10. (np.: liczba zmiennoprzecinkowa 1.2345, pozycja kropki dziesiętnej = 0.0, to wartość całkowita = 12). Podobnie kiedy precyzja = 0.000 to format całkowity reprezentuje część całkowitą wartości w rejestrze zmiennoprzecinkowym pomnożonym przez 1000 (np.: liczba zmiennoprzecinkowa 1.2345, D.P = 0.000, to wartość całkowita = 1234)

Tab. 7.9 Wykaz rejestrów dostępnych w urządzeniu

7.15.2.5. Modbus SLAVE – Obsługa błędów transmisji

Jeśli podczas odczytu lub zapisu jednego z rejestrów wystąpi błąd, urządzenie zwraca ramkę zawierającą kod błędu (zgodnie z protokołem Modbus).

Kody błędów należy interpretować następująco:

- 01h** - nieprawidłowy numer funkcji (dopuszczalne są wyłącznie funkcje 03h, 04h, 06h i 10h),
- 02h** - nieprawidłowy numer rejestru do odczytu lub zapisu,
- 03h** - próba zapisu wartości poza dopuszczalnym zakresem,

7.15.2.6. Modbus SLAVE – Przykład ramek zapytań i odpowiedzi

Przykłady dotyczą urządzenia o adresie 1. Wszystkie wartości podawane są szesnastkowo. Oznaczenia:

- ADDR** Adres urządzenia w systemie
- FUNC** Numer funkcji
- REG H,L** Starsza i młodsza część numeru rejestru, do którego odwołuje się polecenie
- COUNT H,L** Starsza i młodsza część licznika ilości rejestrów, których dotyczy polecenie, rozpoczynając od rejestru, który jest określony przez REG (max. 32)
- BYTE C** Liczba bajtów w ramce
- DATA H,L** Starsza i młodsza część słowa danych
- CRC L,H** Młodsza i starsza część sumy CRC

1. Ramka zapytania o kod identyfikacji typu urządzenia

ADDR	FUNC	REG H,L		COUNT H,L		CRC L,H	
01	03	00	21	00	01	D4	00

Odpowiedź urządzenia:

ADDR	FUNC	BYTE C	DATA H,L		CRC L,H	
01	03	02	20	60	A1	AC

DATA H,L - kod identyfikacyjny (2060h)

2. Pobranie danych z rejestrów nr 401h, 402h, 403h (przykład pobrania wielu rejestrów w jednej ramce)

ADDR	FUNC	REG H,L		COUNT H,L		CRC L,H	
01	03	04	01	00	03	55	3B

COUNT L - liczba rejestrów do pobrania (max. 32)

Odpowiedź urządzenia, w przypadku normalnego zliczania:

ADDR	FUNC	BYTE C	DATA H1,L1		DATA H2,L2		DATA H3,L3		CRC L,H	
01	03	06	00	0A	00	02	00	00	18	B4

DATA H1, L1 - rejestr 401h (10 - starsze słowo wartości dla kanału nr 1 bez uwzględnienia przecinka),

DATA H2, L2 - rejestr 402h (2 - młodsze słowo wartości dla kanału nr 1 bez uwzględnienia przecinka),

DATA H3, L3 - rejestr 403h (0 - pozycja przecinka dla kanału nr 1).



Protokół MODBUS RTU nie jest w pełni zaimplementowany. Dopuszczalne są jedynie wyżej wymienione sposoby komunikacji.

7.15.3. Modbus – Tryb MASTER

Do parametrów protokołu **Modbus** dla trybu **MASTER** należy:

- **Tryb = MASTER**,
- **Prędkość** – wybór prędkości transmisji danych po magistrali RS-485, dostępne są standardowe opcje: **1200, 2400, 4800, 9600, 19200, 38400, 57600, 115200** bit./sek.,
- **Format** – wybór formatu danych przesyłanych po magistrali RS-485; dostępne są standardowe opcje zamieszczone w **Tab. 7.10**.


Format	Liczba bitów danych	Kontrola parzystości	Liczba bitów stopu
8N1	8	brak	1
8N2	8	brak	2
8E1	8	parzysta	1
8E2	8	parzysta	2
8O1	8	nieparzysta	1
8O2	8	nieparzysta	2

Tab. 7.10 Formaty danych przesyłanych po magistrali RS-485 dostępne w urządzeniu

- **Timeout zapytania** – maksymalny czas (dowolna wartość z przedziału od 0,01 do 3 sek.), w którym urządzenie Master czeka na odpowiedź od urządzenia SLAVE po wysłaniu ramki zapytania, po przekroczeniu tego czasu i nie odebraniu odpowiedzi urządzenie MASTER wysyła kolejną ramkę z zapytaniem z listy wysyłanych ramek,
- **Liczba powtórzeń** – maksymalna liczba powtórzeń wysyłania tej samej ramki zapytania (liczba całkowita z przedziału 1÷5), stosowana dla zwiększenia niezawodności transmisji, w przypadku problemów z komunikacją,
- **Interwał** – minimalny czas jaki upłynie między kolejnymi cyklami odczytu/zapisu. Cykl odczytu/zapisu zawiera wszystkie operacje z urządzeniami Slave w sieci. Jeżeli urządzenie Master odpyta wszystkie urządzenia Slave w czasie krótszym niż wartość Interwału, wówczas nie będzie ono rozpoczynało nowego odpytywania, aż do upłynięcia interwału.
- **Urządzenia SLAVE** – podmenu, w którym jest możliwe zdefiniowanie listy urządzeń SLAVE podłączonych do portu szeregowego urządzenia MultiCon oraz skonfigurowanie rejestrów odczytu i/lub zapisu, więcej informacji patrz poniżej

Menu Urządzenia SLAVE

Urządzenie pozwala na zaadresowanie maksymalnie **255** urządzeń SLAVE na adresach od **1** do **255**. Aby zdefiniować zewnętrzne źródła danych najpierw musi zostać wybrany adres a następnie ustawiane dalsze parametry urządzenia SLAVE (ustawionego na ten adres).



Strzałki umieszczone w prawym górnym rogu ekranu umożliwiają przełączanie między kolejnymi adresami urządzeń SLAVE. Środkowy przycisk pozwala na bezpośredni wybór konkretnego adresu z listy.

Jeśli wybrany adres nie był używany to wyświetli się skrócone menu:

- **Typ urządzenia** – włącza i wyłącza obsługę wybranego adresu:
 - **brak** – oznacza, że dany adres nie jest zdefiniowany (czyli brak urządzenia SLAVE podłączonego do tego adresu),
 - **zdefiniowane** – po wybraniu tej opcji zostanie wyświetlona rozszerzona lista parametrów Urządzenia SLAVE, szczegóły patrz poniżej w tym **Rozdz.**,
- **Łaładuj szablon** – ten przycisk pozwala na odczyt zapisanego w pamięci szablonu ze zdefiniowanymi blokami rejestrów wejściowych lub/i wyjściowych. Naciśnięcie przycisku otwiera okno z dostępnymi szablonami. Po załadowaniu wybranego szablonu pokaże się rozszerzona lista parametrów Urządzenia SLAVE, patrz poniżej w tym **Rozdz.** Szablony mogą być importowane do MultiCon używając menu **Zarządzanie plikami** oraz utworzone przez użytkownika używając przycisku **Zapisz szablon** po całkowitym skonfigurowaniu urządzenia SLAVE,

Jeśli **Typ urządzenia** jest ustawiony na **zdefiniowane** lub **Szablon** został załadowany to zostanie wyświetlona rozszerzona lista parametrów Urządzenia SLAVE, która zawiera:


- **Typ urządzenia=zdefiniowane**,
- **Nazwa urządzenia** – nadaje nazwę wybranego urządzenia,
- Blok parametrów **Szablony urządzeń** – opis patrz **Rozdz. 7.15.3.1**,
- Blok parametrów **Kanały urządzenia** – opis patrz **Rozdz. 7.15.3.2**,
- Blok parametrów **Bloki rejestrów** – opis patrz **Rozdz. 7.15.3.4**,

7.15.3.1. Modbus MASTER- Blok parametrów Szablony urządzeń

Blok parametrów **Szablony urządzeń** posiada 2 przyciski:

- **Łaładuj szablon** – pozwala na odczyt zapisanego w pamięci szablonu ze zdefiniowanymi blokami rejestrów wejściowych i/lub wyjściowych. Naciśnięcie przycisku otwiera okno z dostępnymi szablonami. Szablony mogą być importowane do MultiCon używając menu **Zarządzanie plikami** oraz utworzone przez użytkownika używając przycisku **Zapisz szablon** po całkowitym skonfigurowaniu urządzenia SLAVE,
- **Zapisz szablon** – pozwala na zapisanie w szablonie konfiguracji urządzenia SLAVE. Zapisany w pamięci szablon Modbus można wykorzystać do:
 - kopiowania/przenoszenia ustawień urządzeń SLAVE na inne adresy (używając przycisku **Łaładuj szablon**),
 - tworzenia podobnych urządzeń SLAVE poprzez załadowanie szablonu na innym adresie i modyfikowaniu odpowiednich parametrów,
 - wymiany szablonów z innymi urządzeniami MultiCon (używając menu **Zarządzanie plikami**),

Poniżej przedstawiono widok okna edycji szablonu (patrz **Rys. 7.138**) oraz dodatkowy opis funkcji zastosowanych przycisków.

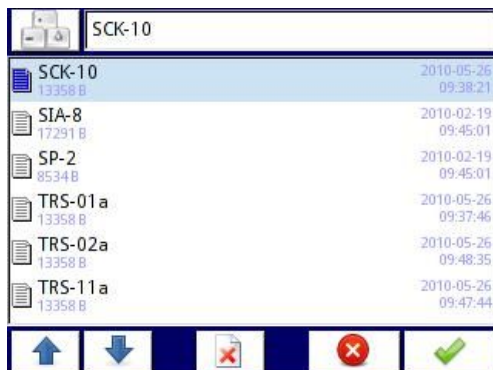

Rys. 7.138. Widok okna edycji szablonów



Przycisku wywołujący okno zawierające klawiaturę ekranową, pozwalając na wpisanie lub wyszukanie nazwy szablonu.



Przycisku usuwający z listy zaznaczony szablon.



Klawisze nawigacyjne umożliwiające wybór konkretnego szablonu.

7.15.3.2. Modbus MASTER- Blok parametrów Kanały urządzenia

Blok parametrów **Kanały urządzenia** posiada 2 przyciski:

- **Lista wejść** – podmenu, gdzie użytkownik definiuje kanały wejściowe z wybranymi rejestrami do odczytu,
- **Lista wyjść** – podmenu, gdzie użytkownik definiuje kanały wyjściowe z wybranymi rejestrami do zapisu,


Oba podmenu posiadają przyciski zaprezentowane poniżej:



Pozwala na dodanie nowego kanału wejściowego/wyjściowego do listy wejść/wyjść.



Pozwala na usunięcie kanału wejściowego/wyjściowego z listy wejść/wyjść.



Strzałki umieszczone w prawym górnym rogu ekranu umożliwiają przełączanie między kolejnymi kanałami wejściowymi/wyjściowymi. Środkowy przycisk pozwala na bezpośredni wybór konkretnego kanału wejściowego/wyjściowego.

Podmenu Lista wejść

Gdy dodany jest przynajmniej jeden **Kanał wejściowy** do **Listy wejść**, wyświetlane jest menu z następującymi parametrami:

- blok parametrów **Wartość kanału** – do tego bloku należą parametry:
 - **Rejestr wartości** – menu zawierające ustawienia rejestru wybranego kanału wejściowego. Więcej informacji patrz **Rozdz. 7.15.3.3. Modbus MASTER – Ustawienia Rejestru**.
 - **Pozycja przecinka** – lista dostępnych pozycji przecinka dla wybranego kanału. Na ostatnim miejscu listy występuje opcja ***exp(-rej.przecinka)**, po wybraniu tej opcji pojawia się nowy parametr **Rejestr przecinka**,
 - **Rejestr przecinka** – umożliwia ustawienie rejestru, w którym zachowana jest pozycja przecinka wybranego rejestru wartości. Wówczas wzór na wartość kanału wygląda następująco:

$$(wartość Rejestru wartości) \cdot 10^{(-wartość Rejestru przecinka)}$$

Więcej informacji patrz **Rozdz. 7.15.3.3. Modbus MASTER – Ustawienia Rejestru**.

- blok parametrów **Status kanału '-HI-'** – umożliwia wyświetlanie stanu **-HI-** na ekranie w miejscu danych z **Rejestru wartości**,
 - **Stan -HI-** – definiuje warunek wystąpienia stanu **-HI-**:
 - **nigdy** – brak wyświetlania stanu **-HI-**, dla tej opcji pozostałe parametry bloku Status kanału **'-HI-'** są niewidoczne,
 - **jeśli rejestr = wartość** – wyświetlana będzie wartość **-HI-**, jeżeli wartość wybranego rejestru w parametrze **Rej.dla sygn.-HI-** będzie równa wartości parametru **Wart.dla sygn.-HI-**,
 - **jeśli rejestr ≠ wartość**, wyświetlana będzie wartość **-HI-**, jeżeli wartość wybranego rejestru w parametrze **Rej.dla sygn.-HI-** będzie różna od wartości parametru **Wart.dla sygn.-HI-**,
 - **Rej.dla sygn.-HI-** – podmenu definiujące rejestr od którego wartości zależy czy wyświetlana będzie wartość parametru **Rejestru wartości** (patrz wyżej) czy stan **-HI-**. Więcej informacji patrz **Rozdz. 7.15.3.3. Modbus MASTER – Ustawienia Rejestru**.
 - **Wart.dla sygn.-HI-** – dowolna wartość, dla której w zależności od parametru **Stan -HI-** oraz wartości rejestru wybranego w parametrze **Rej.dla sygn.-HI-** wyświetlana jest dana parametru **Rejestr wartości** lub stan **-HI-**,
- Dla pozostałych bloków (**Status kanału '-LO-', Status kanału '-WAIT-', Status kanału '-ERR-'**), parametry i ich konfiguracja jest analogiczna.



Dla konfiguracji **kanału logicznego** w trybie **Modbus**, podczas odczytu rejestrów z urządzenia **SLAVE**, gdy nastąpi błąd połączenia, urządzenie **MASTER** zwraca błąd i w przypadku dołączenia tego kanału do **Grupy** na wyświetlaczu, wyświetlony zostanie się stan **-ERR-**.

Podmenu Lista wyjść

Pozwala na konfigurację kanałów wyjściowych z rejestrami do zapisu. Gdy dodany jest przynajmniej jeden **Kanał wyjściowy** do **Listy wyjść**, wyświetlane jest menu z następującymi parametrami:

- **Wyjście aktywne**,
 - **nie** – wyjście jest utworzone ale niewidoczne w menu **Wyjścia zewnętrzne** (patrz **Rozdz. 7.11. WYJŚCIA ZEWNĘTRZNE**),
 - **tak** – wyjście jest utworzone i widoczne w menu **Wyjścia zewnętrzne** (patrz **Rozdz. 7.11. WYJŚCIA ZEWNĘTRZNE**),
- **Typ sterowania**,
 - **jako przekaźnik** – wyjście może przyjąć 2 stany, stan niski: 0 oraz stan wysoki: maksymalna wartość (dla formatu 16 bitowego jest to wartość 65535),
 - **jako wyjście liniowe** – wyjście może przyjąć dowolną wartość w zależności od ustawień Rejestru wyjściowego oraz od ustawień parametrów w menu **Wyjścia zewnętrzne** (patrz **Rozdz. 7.11. WYJŚCIA ZEWNĘTRZNE**),
- **Rejestr wyjściowy** – menu zawierające ustawienia rejestru wybranego kanału wyjściowego. Więcej informacji patrz **Rozdz. 7.15.3.3. Modbus MASTER – Ustawienia Rejestru**.

7.15.3.3. Modbus MASTER – Ustawienia Rejestru

Parametrami dotyczącymi ustawień **Rejestru** w protokole Modbus są:

- **Typ rejestru** – parametr występujący tylko dla ustawień rejestrów w menu **Lista wejść** (dla menu **Lista wyjść** rejestry są typu **HOLDING**), do wyboru są 2 typy:
 - **HOLDING** – rejestr wyjściowy urządzenia SLAVE zgodny ze standardem Modbus,
 - **INPUT** – rejestr wejściowy urządzenia SLAVE zgodny ze standardem Modbus,
- **Tryb rejestru** – parametr tylko do odczytu, informuje o możliwości odczytu lub zapisu rejestru,
- **Numer rejestru** – dowolna wartość z zakresu od 0 do 65535,
- **Format danych** – sposób w jaki przechowywane są dane w rejestrze:
 - **16 bitów, ze znakiem** – najstarszy bit jest bitem znaku, wartość całkowita bez przecinka,
 - **16 bitów, bez znaku** – wartość całkowita bez przecinka,
 - **32 bity, ze znakiem** – najstarszy bit jest bitem znaku, wartość całkowita bez przecinka,
 - **32 bity, bez znaku** – wartość całkowita bez przecinka,
 - **32 bit, float** – format zmiennoprzecinkowy IEEE 754,
 - **16 bitów BCD** – bez znaku, zapis 2 cyfr w każdym bajcie,
 - **32 bit, BCD** – bez znaku, zapis 2 cyfr w każdym bajcie,
- **Pobieranie 32 bitów** – ten parametr występuje tylko dla formatów 32 bitowych:
 - **dwa rejestry 16-bitowe**,
 - **jeden rejestr 32-bitowy**,
- **Kolejność bajtów** – ten parametr występuje tylko dla formatów 32 bitowych, litery **ABCD** oznaczają: **A** - starszy bajt starszego słowa (słowo = 2 bajty), **B** - młodszy bajt starszego słowa, **C** - starszy bajt młodszego słowa, **D** - młodszy bajt młodszego słowa,
 - **ABCD (standardowo)**,
 - **CDAB**,

- DCBA,
- BADC,
- **Przesunięcie danych** – wartości rejestrów można przesuwac bitowo w prawo o dowolną wartość całkowitą z przedziału (nie występuje dla formatu **float**):
 - dla formatów **16 bitowych** – od 0 do 15,
 - dla formatów **32 bitowych** – od 0 do 31,
- **Maska danych** – urządzenie umożliwia maskowanie danych na poszczególnych bitach, przy czym dla formatu 16 bitowego maska 0xFFFF oznacza, że cała wartość rejestru jest widoczna, natomiast maska 0x0 (brak maski) oznacza, że wartość jest zerowa,

7.15.3.4. Modbus MASTER – Blok parametrów Bloki rejestrów

Urządzenie może czytać i przysyłać dane do urządzenia SLAVE używając ramki zapytania o rejestr lub grupę rejestrów. Domyślnie jest ustawiona automatyczna konfiguracja ramki zapytania, ale użytkownik może zmienić ją na ręczną.

Do parametrów tego bloku należą:

- **Tryb konfiguracji bloków**,
 - **automatyczny** – urządzenie automatycznie tworzy listę bloków rejestrów na podstawie parametrów bloku **Kanały urządzenia** oraz parametru **Maksymalna długość bloku**; utworzoną listę bloków rejestrów można podejrzeć w podmenu **Lista bloków**, które jest dla tego trybu tylko do odczytu,
 - **ręczny** – użytkownik musi sam utworzyć listę bloków rejestrów za pomocą podmenu **Lista bloków**,
- **Maksymalna długość bloku** – występuje tylko dla **automatycznego** trybu konfiguracji bloków, określa maksymalną liczbę rejestrów przesyłanych w jednej ramce,
- **Lista bloków** – parametr widoczny tylko dla ręcznego Trybu konfiguracji bloków, opis parametru poniżej w tym rozdziale,
- **Dost. bloki wejściowe** – podmenu tylko do odczytu, pozwala na podgląd automatycznie bądź ręcznie utworzonych bloków wejściowych,
- **Dost. bloki wyjściowe** – podmenu tylko do odczytu, pozwala na podgląd automatycznie bądź ręcznie utworzonych bloków wyjściowych,

Podmenu Lista bloków



Przycisk widoczny wyłącznie dla ręcznego trybu konfiguracji bloków. Pozwala na dodanie nowego bloku rejestrów do listy.



Przycisk widoczny wyłącznie dla ręcznego trybu konfiguracji bloków. Pozwala na usunięcie bloku rejestrów z listy.



Strzałki umieszczone w prawym górnym rogu ekranu umożliwiają przełączanie między kolejnymi blokami rejestrów. Środkowy przycisk pozwala na bezpośredni wybór konkretnego bloku rejestrów.

Do parametrów **Lista bloków** należy:

- **Typ bloku:**
 - **odczyt rej.HOLDING** – grupa rejestrów typu HOLDING do odczytu,
 - **odczyt rej.INPUT** – grupa rejestrów typu INPUT do odczytu,
 - **zapis rej.HOLDING** – grupa rejestrów typu HOLDING do zapisu,
- **Rozmiar rejestrów,**
 - **rejestry 16-bitowe** – również dla rejestrów 32-bitowych pobieranych jako dwa rejestry 16-bitowe (aby utworzyć blok odczytujący lub zapisujący jeden rejestr 32-bitowy pobierany jako dwa rejestry 16-bitowe należy w parametrach **Pierwszy rejestr** i **Ostatni rejestr** zaznaczyć minimum 2 rejestry, np: **Pierwszy rejestr:** 3h, **Ostatni rejestr:** 4h, w przypadku wybrania tylko jednego rejestru nastąpi odczyt lub zapis tylko części wartości zależnej od ustawień parametru **Kolejność bajtów** - patrz parametr **Kolejność bajtów** w **Rozdz. 7.15.3.3. Modbus MASTER – Ustawienia Rejestru**)
 - **rejestry 32-bitowe** - dla rejestrów 32-bitowych pobieranych jako jeden rejestr 32-bitowy,
- **Pierwszy rejestr** – wartość oznaczająca numer pierwszego rejestru bloku,
- **Ostatni rejestr** – wartość oznaczająca numer ostatniego rejestru bloku, dla pojedynczego bloku rejestrów parametr **Pierwszy rejestr** i **Ostatni rejestr** muszą mieć tę samą wartość,



Tryb ręcznego konfigurowania bloków rejestrów wprowadza pewną swobodę przy ustawianiu poszczególnych parametrów. Należy zadbać o to aby świadomie ustawić parametry **Listy bloków** zgodnie z **Lisą wejść** i **Listą wyjść** w bloku parametrów **Kanały urządzenia** (patrz wyżej w tym **Rozdz.**). Jeśli stworzony zostanie blok rejestrów do odczytu/zapisu, w którym będą znajdowały się rejestry nie występujące na **Liście wejść/wyjść** w bloku parametrów **Kanały urządzenia**, to urządzenie w przypadku:

- **odczytu**, będzie odczytywało cały blok rejestrów, a rejestry niezdefiniowane na **Liście wejść** nie będą widoczne w **kanale wejściowym w trybie Modbus** (patrz **Rozdz. 7.8.4 Kanały logiczne – Tryb Modbus**) przez co nie będzie można ani odczytać danych z tych rejestrów ani wykorzystać w sterowaniu i regulowaniu dowolnym procesem,
- **zapisu**, będzie wysyłało ramkę do zapisu całego bloku rejestrów, a rejestry niezdefiniowane na **Liście wyjść** nie będą widoczne w menu **Wyjścia zewnętrzne** (patrz **Rozdz. 7.11. WYJŚCIA ZEWNĘTRZNE**) przez co do urządzeń SLAVE będzie wysyłana przypadkowa wartość tych rejestrów, niekontrolowana przez użytkownika,

7.15.4. Przykłady konfiguracji protokołu Modbus



Protokół Modbus przesyła dane w formacie zmiennoprzecinkowym, tzw float. W związku z tym użytkownik powinien mieć na uwadze fakt, iż wartości nadawane i odebrane za pomocą protokołu Modbus mogą w niewielkim stopniu się od siebie różnić. Może się to zdarzyć w sytuacji gdy liczba dziesiętna nie może być dokładnie reprezentowana zmiennoprzecinkowo, lub gdy najmniej znacząca cyfra jest o osiem rzędów wielkości mniejsza od najbardziej znaczącej cyfry.

7.15.4.1. Konfiguracja wejścia Modbus w trybie MASTER


Patrz także: **Rozdz. 7.15.3. Modbus – Tryb MASTER.**

Treść zadania:

Zadanie polega na skonfigurowaniu kanału wejściowego do odczytu rejestrów z urządzeń SLAVE (np. Przetwornik temperatury). Odczytujemy rejestr 1 zwracający temperaturę, rejestr 2 jest rejestrem statusowym, rejestr 3 jest rejestrem pozycji przecinka. Urządzenia mają ustawione adresy odpowiednio 1 i 8. Do ustawienia konfiguracji Modbus dla takich samych urządzeń pomocny może być szablon Modbus, który zostanie utworzony w tym zadaniu.

Rozwiązanie:

W pierwszej kolejności konfigurujemy urządzenie zgodnie z poniższymi zaleceniami, następnie podłączamy do niego urządzenia SLAVE zgodnie z **Rys. 7.139.**

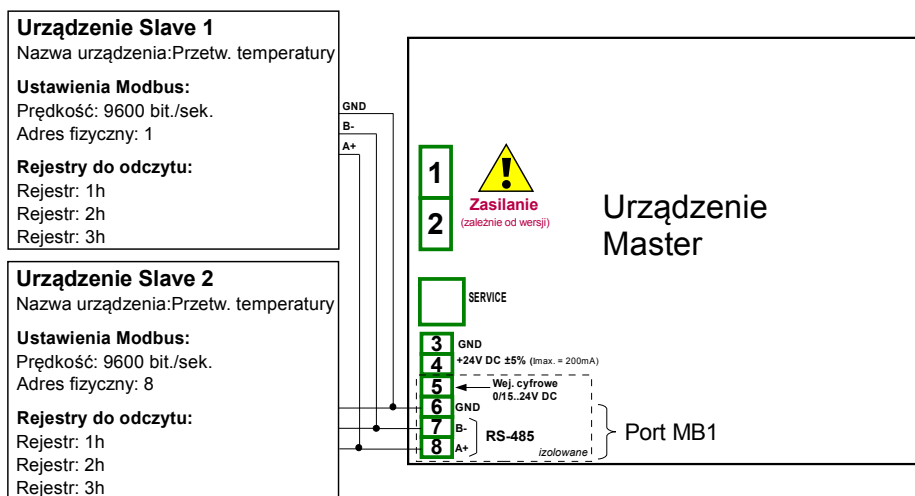

Rys. 7.139. Schemat połączeniowy dla portu modbusowego MB1

Opis rejestrów urządzenia SLAVE został umieszczony w **Tab. 7.11.**

Rejestr	Zakres	Opis rejestru
01h	-4000 ÷ +8500	Temperatura zmierzona podana z dokładnością do 2 miejsc po przecinku (w kodzie U2, bez uwzględnienia przecinka, np. wartość 3523 oznacza temperaturę 35,23 °C)
02h	00h, 10h, 20h,40h, 80h	Status temperatury. Zawiera kod błędu, który należy interpretować następująco: 00h - pomiar prawidłowy 10h - zalanie wnętrza urządzenia 20h - uszkodzenie czujnika temperatury 40h - mierzona temperatura jest niższa niż -40°C 80h - mierzona temperatura przekracza 85°C
03h	0÷2	Podaje miejsce przecinka wyniku, wartość 2 oznacza, że przecinek poprzedza 2 ostatnie cyfry, wartość 0 to brak przecinka

Tab. 7.11 Opis rejestrów urządzenia SLAVE

W pierwszym kroku:

- dotykamy ekranu i naciskamy przycisk **Menu**,
- naciskamy przycisk **Konfiguracja urządzenia**,
- wchodzimy w menu **Modbus**,
- używając strzałek w górnym prawym rogu wybieramy **Numer portu: 1 (MB1)** zgodnie z **Rys. 7.139**),
- parametr **Tryb** ustawiamy jako **MASTER**,
- parametr **Prędkość** ustawiamy jako taką samą, jak urządzenia SLAVE np. **9600 bit./sek.**,
- parametr **Format** ustawiamy jako **8N1**,
- parametr **Timeout zapytania** ustawiamy jako **0,2 sek.**,
- parametr **Liczba powtórzeń** ustawiamy jako **3**,
- naciskamy przycisk **Urządzenia SLAVE**:
 - za pomocą strzałek w prawym górnym rogu wybieramy **Adres MODBUS** urządzenia SLAVE, w przypadku tego zadanie jest to: **1**,
 - parametr **Typ urządzenia** ustawiamy jako **zdefiniowane**,
 - w parametr **Nazwa urządzenia** wpisujemy **Przetw. temperatury**,
 - przechodzimy do podmenu **Lista wejść**, w celu zdefiniowania rejestru do odczytu:
 - jeśli lista kanałów wejściowych jest pusta naciskamy znak '+' w celu dodania kanału wejściowego (jeśli lista kanałów wejściowych jest już zdefiniowana to za pomocą strzałek w prawym górnym rogu możemy się przełączać pomiędzy kanałami wejściowymi),
 - w podmenu **Rejestr wartości**:
 - parametr **Typ rejestru** ustawiamy jako **HOLDING**, wykorzystanie funkcji 3h do odczytu rejestru typu Holding zgodnie ze specyfikacją Modbus RTU,
 - w parametr **Numer rejestru** wpisujemy **1h**,
 - parametr **Format danych** ustawiamy jako **16 bitów, ze znakiem**, wybór formatu zależy od formatu rejestru urządzenia SLAVE,
 - w parametr **Przesunięcie danych** wpisujemy **0**,
 - w parametr **Maska danych** wpisujemy **0xFFFF**, czyli odczytujemy całą wartość rejestru,

- parametr **Pozycja przecinka** ustawiamy jako ***exp(-rej.przecinka)**,
- w podmenu **Rejestr przecinka**:
 - parametr **Typ rejestru** ustawiamy jako **HOLDING**,
 - w parametr **Numer rejestru** wpisujemy **3h**,
 - parametr **Format danych** ustawiamy jako **16 bitów, bez znaku**,
 - w parametr **Przesunięcie danych** wpisujemy **0**,
 - w parametr **Maska danych** wpisujemy **0x0003**,
- parametr **Stan -HI-** ustawiamy jako **jeśli rejestr = wartość**,
- w podmenu **Rej.dla syg.-HI-**:
 - parametr **Typ rejestru** ustawiamy jako **HOLDING**,
 - w parametr **Numer rejestru** wpisujemy **2h**,
 - parametr **Format danych** ustawiamy jako **16 bitów, bez znaku**,
 - w parametr **Przesunięcie danych** wpisujemy **0**,
 - w parametr **Maskę danych** wpisujemy **0x0080**,
- w parametr **Wart.dla sygn.-HI-** wpisujemy **0x0080**,
- parametr **Stan -LO-** ustawiamy jako **jeśli rejestr = wartość**,
- w podmenu **Rej.dla sygn.-LO-**:
 - parametr **Typ rejestru** ustawiamy jako **HOLDING**,
 - w parametr **Numer rejestru** wpisujemy **2h**,
 - parametr **Format danych** ustawiamy jako **16 bitów, bez znaku**,
 - w parametr **Przesunięcie danych** wpisujemy **0**,
 - w parametr **Maska danych** wpisujemy **0x0040**,
- w parametr **Wart.dla sygn.-LO-** wpisujemy **0x0040**,
- parametr **Stan -ERR-** ustawiamy jako **jeśli rejestr ≠ wartość**,
- w podmenu **Rej.dla sygn.-ERR-**:
 - parametr **Typ rejestru** ustawiamy jako **HOLDING**,
 - w parametr **Numer rejestru** wpisujemy **2h**,
 - parametr **Format danych** ustawiamy jako **16 bitów, bez znaku**,
 - w parametr **Przesunięcie danych** wpisujemy **0**,
 - w parametr **Maska danych** wpisujemy **0x0030**,
- w parametr **Wart.dla sygn.-ERR-** wpisujemy **0x0000**,
- parametr **Tryb konfig.bloków** ustawiamy jako **automatyczny**,
- w parametr **Maks.długość bloku** wpisujemy **5**, ponieważ wybrane urządzenie SLAVE w tym przykładzie umożliwia odczyt ramki (za pomocą funkcji 3 protokołu Modbus) z maksymalnie 5 rejestrami,
- przechodzimy do bloku parametrów **Szablony urządzeń** i naciskamy przycisk **Zapisz szablony**,
 - w menu **Zapisz szablony** wpisujemy nazwę szablonu Modbus np. **"Przetw.temperatury"** (zapamiętany szablony można wykorzystać do konfiguracji urządzenia na innym adresie),
- za pomocą strzałek umieszczonych w prawym górnym rogu ekranu przechodzimy do **Adresu Modbus: 8**,
- naciskamy przycisk **Załaduj szablony** i na liście wybieramy szablony, który został przed chwilą zapamiętany o nazwie **"Przetw.temperatury"**; w taki szybki sposób zostały ustawione wszystkie parametry dla urządzenia SLAVE 2 identyczne jak dla urządzenia SLAVE 1,

Przykładowe ustawienia Kanału logicznego w trybie Modbus przedstawiono w przykładzie **7.8.11.5. Konfiguracja Kanału logicznego w trybie Modbus**.

7.15.4.2. Konfiguracja wyjścia Modbus w trybie MASTER


Patrz także: **Rozdz. 8.15. MODUŁY KOMUNIKACYJNE**

Treść zadania:

Zadanie polega na skonfigurowaniu kanału wyjściowego urządzenia SLAVE, np. przepływomierza o adresie 5. Zapisujemy dane do rejestrów 1, 2, 4 i 8. Do komunikacji został użyty dodatkowy moduł komunikacyjny ACM, w którym użyto do komunikacji port MB2.

Rozwiązanie:

W pierwszej kolejności konfigurujemy urządzenie zgodnie z poniższymi zaleceniami, następnie podłączamy do niego urządzenia SLAVE zgodnie z **Rys. 7.140**.

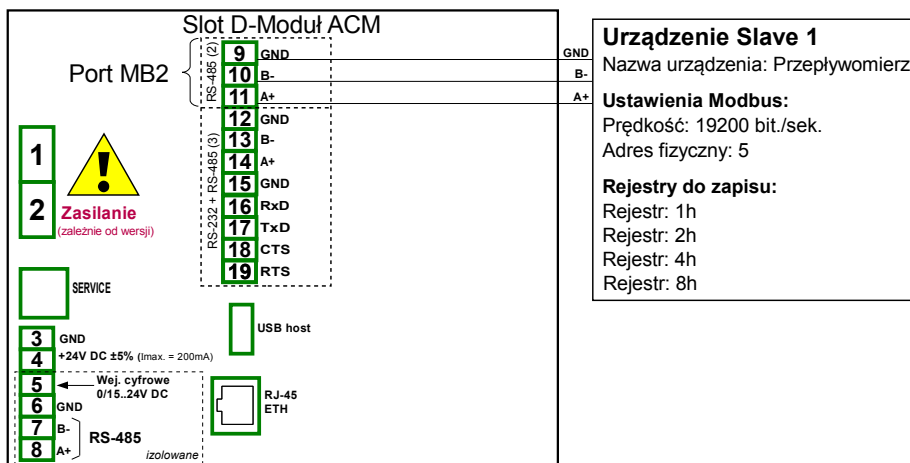

Rys. 7.140. Schemat połączeniowy dla portu modbusowego MB2

Opis rejestrów 16-bitowych urządzenia SLAVE został umieszczony w **Tab. 7.12**.

Rejestr	Zakres	Opis rejestru
01h	0+0x0FFFFh	Wartość zadana (młodsze słowo 32-bitowej wartości typu float)
02h	0+0x0FFFFh	Wartość zadana (starsze słowo 32-bitowej wartości typu float)
04h	0+1	Pozycja zaworu: 0-zamknięty, 1-otwarty
08h	0+1	Stan alarmu: 0-wyłączony, 1-włączony


Tab. 7.12 Opis rejestrów 16-bitowych urządzenia SLAVE

W pierwszym kroku:

- dotykamy ekranu i naciskamy przycisk **Menu**,
- naciskamy przycisk **Konfiguracja urządzenia**,
- wchodzimy w menu **Modbus**,
- używając strzałek w górnym prawym rogu wybieramy **Numer portu: 2 (MB2 zgodnie z Rys. 7.140)**,
- parametr **Tryb** ustawiamy jako **MASTER**,
- parametr **prędkość** ustawiamy jako, taką samą jak urządzenia SLAVE np **19200 bit./sek.**,
- w parametr **Timeout** zapytania wpisujemy **0,2 sek.**,
- w parametr **Liczba powtórzeń** wpisujemy **3**,
- naciskamy przycisk **Urządzenia SLAVE**:
 - za pomocą strzałek w prawym górnym rogu wybieramy **Adres MODBUS** urządzenia SLAVE, w przypadku tego zadanie jest to: **5**,
 - parametr **Typ urządzenia** ustawiamy jako **zdefiniowane**,
 - w parametr **Nazwa urządzenia** wpisujemy **Przepływomierz**,
 - przechodzimy do podmenu **Lista wyjść**, w celu zdefiniowania rejestru do zapisu:
 - jeśli lista kanałów wyjściowych jest pusta naciskamy znak **'+'** w celu dodania kanału wyjściowego (jeśli lista kanałów wyjściowych jest już zdefiniowana to za pomocą strzałek w prawym górnym rogu możemy się przełączać pomiędzy kanałami wyjściowymi),
 - parametr **Wyjście aktywne** ustawiamy jako **tak**,
 - parametr **Typ sterowania** ustawiamy na **jako wyjście liniowe**,
 - w podmenu **Rejestr wyjściowy**:
 - w parametr **Numer rejestru** wpisujemy **1h**,
 - parametr **Format danych** ustawiamy jako **32 bity, float**, wybór formatu zależy od formatu rejestru urządzenia SLAVE,
 - parametr **Pobieranie 32 bitów** ustawiamy jako **dwa rejestry 16 bitowe**,
 - parametr **Kolejność bajtów** ustawiamy jako **CDAB**, ponieważ wysyłana jest najpierw młodsza część słowa (Rejestr 1h), a później starsza część słowa (Rejestr 2h);
 - naciskamy znak **'+'** w lewym dolnym rogu ekranu, a następnie:
 - parametr **Wyjście aktywne** ustawiamy jako **tak**,
 - parametr **Typ sterowania** ustawiamy na **jako przekaźnik**,
 - w podmenu **Rejestr wyjściowy**:
 - w parametr **Numer rejestru** wpisujemy **4h**,
 - parametr **Format danych** ustawiamy jako **16 bity, bez znaku**, wybór formatu zależy od formatu rejestru urządzenia SLAVE,

- w parametr **Przesunięcie danych** wpisujemy **0**,
- w parametr **Maska danych** wpisujemy **0x0001**,
- naciskamy znak '+' w lewym dolnym rogu ekranu, a następnie:
- parametr **Wyjście aktywne** ustawiamy **tak**,
- parametr **Typ sterowania** ustawiamy na **jako przełącznik**,
- w podmenu **Rejestr wyjściowy**:
 - w parametr **Numer rejestru** wpisujemy **8h**,
 - parametr **Format danych** ustawiamy jako **16 bity, bez znaku**, wybór formatu zależy od formatu rejestru urządzenia SLAVE,
 - w parametr **Maska danych** wpisujemy **0x0001**,
 - w parametr **Przesunięcie danych** wpisujemy **0**,
- parametr **Tryb konfiguracji bloków** ustawiamy jako **ręczny**,
- w podmenu **Lista bloków**:
 - parametr **Typ bloku** ustawiamy jako **zapis rej.Holding**,
 - parametr **Rozmiar rejestrów** ustawiamy jako **rejestry 16-bitowe**, zgodnie z formatem rejestrów urządzenia SLAVE,
 - w parametr **Pierwszy rejestr** wpisujemy **1h**,
 - w parametr **Ostatni rejestr** wpisujemy **2h**,
 - tworzymy kolejny blok rejestrów naciskając znak '+',
 - parametr **Typ bloku** ustawiamy jako **zapis rej.Holding**,
 - parametr **Rozmiar rejestrów** ustawiamy jako **rejestry 16-bitowe**,
 - w parametr **Pierwszy rejestr** wpisujemy **4h**,
 - w parametr **Ostatni rejestr** wpisujemy **4h**,
 - tworzymy kolejny blok rejestrów naciskając znak '+',
 - parametr **Typ bloku** ustawiamy jako **zapis rej.Holding**,
 - parametr **Rozmiar rejestrów** ustawiamy jako **rejestry 16-bitowe**,
 - w parametr **Pierwszy rejestr** wpisujemy **8h**,
 - w parametr **Ostatni rejestr** wpisujemy **8h**,
- przechodzimy do bloku parametrów **Szablony urządzeń** i naciskamy przycisk **Zapisz szablon**,
 - w menu **Zapisz szablon** wpisujemy nazwę szablonu Modbus np. **"Zapis do urządzenia"** (zapamiętany szablon można wykorzystać do konfiguracji urządzenia na innym adresie),

7.16. USTAWIENIA SIECI I ZDALNEGO WYŚWIETLANIA

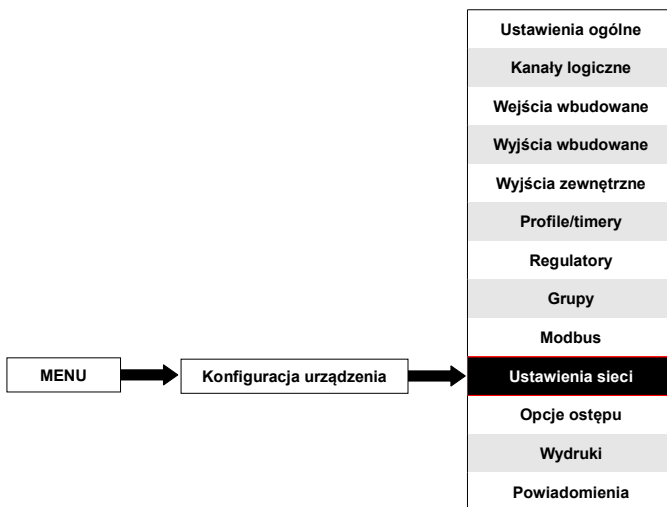

Przycisk ten występuje tylko i wyłącznie dla urządzenia posiadającego moduł komunikacyjny ACM lub ETU.

Menu **Ustawienia sieci** pozwala skonfigurować ustawienia sieciowe w celu pobierania i wizualizacji danych z urządzenia za pomocą łącza Ethernet.

Do parametrów **Ustawienia sieci** należy:

- **DHCP** – (ang. Dynamic Host Configuration Protocol) - protokół dynamicznego konfigurowania węzłów sieci, protokół komunikacyjny umożliwiający urządzeniu uzyskanie od serwera danych konfiguracyjnych, tj. adresu IP, maski podsieci, adresu IP bramy domyślnej; opcje tego parametru to:
 - **nieaktywny** – DHCP jest wyłączony i użytkownik musi ręcznie skonfigurować ustawienia sieci,
 - **aktywny** – DHCP jest wyłączony, w tym przypadku następuje automatyczna konfiguracja ustawień sieci uzyskanych od serwera,
- **Adres IP** – parametr widoczny tylko dla **nieaktywnego** protokołu **DHCP**, umożliwiając nadanie urządzeniu MultiCon stałego adresu IP,
- **Maska podsieci** – parametr widoczny tylko dla **nieaktywnego** protokołu **DHCP**, ustawienie tego parametru zależy od lokalnej konfiguracji segmentu sieci,
- **Brama domyślna** – parametr widoczny tylko dla **nieaktywnego** protokołu **DHCP**, umożliwia ustawienie adresu IP bramy,

- blok parametrów **Zdalny wyświetlacz** – umożliwia ustawienie połączenia sieciowego z komputerem, w celu zdalnego wyświetlenia okna ekranu MultiCon na monitorze PC; do parametrów tego bloku należy:
 - **Adres IP** – w ten parametr należy wpisać adres IP komputera, na którego ekranie będzie wyświetlane okno z ekranem **REGULATOR/REJESTRATOR DANYCH**.
 - **Numer ekranu** – parametr umożliwiający wyświetlanie od 1 do 10 ekranów urządzeń MultiCon w jednym oknie monitora PC, przy czym każdy nowo definiowany ekran urządzenia MultiCon powinien posiadać inną wartość ustawianą w parametrze **Numer ekranu**,
- **Port serwera WWW** – parametr umożliwiający wybranie portu serwera na którym działa usługa serwisu internetowego. Pozwala na połączenie się z urządzeniem za pomocą przeglądarki internetowej na wybranym porcie. Potrzebny jest także podczas konfigurowania zdalnego połączenia z urządzeniem spoza sieci lokalnej. Nie powinno się ustawiać numerów portów zarezerwowanych dla usług standardowych.
- **Adres serwera NTP** – parametr który umożliwia wybór adresu serwera NTP, pobranie z niego aktualnego czasu oraz, jeżeli trzeba, poprawi wskazanie zegara systemowego. Urządzenie będzie co 15 minut łączyło się z wybranym serwerem i aktualizowało swój zegar zgodnie z pobranym z serwera czasem.



Dla **nieaktywnego** protokołu **DHCP** parametry: **Adres IP** oraz **Maska podsieci** muszą być poprawnie skonfigurowane, zgodnie z ustawieniami sieci lokalnej, w której będzie pracowało urządzenie. W przypadku problemów z ustawieniami sieci należy skontaktować się z administratorem sieci lokalnej.

Aktualne ustawienia sieci urządzenia są widoczne w menu **Informacja o urządzeniu**, patrz **Rozdz. 7.4**.



Aby możliwe było połączenie między urządzeniem MultiCon z zewnętrznym komputerem, konieczne jest sprzętowe oraz programowe odblokowanie portu 6000.




Aby możliwe było połączenie z urządzeniem MultiCon za pomocą protokołu TCP/IP konieczne jest sprzętowe oraz programowe odblokowanie portu 502 w zaporze sieciowej.



Aby możliwe było połączenie z urządzeniem MultiCon za pomocą protokołu HTTP konieczne jest sprzętowe oraz programowe odblokowanie portu 80 w zaporze sieciowej.

7.17. OPCJE DOSTĘPU – FUNKCJA MULTILEVEL ACCESS

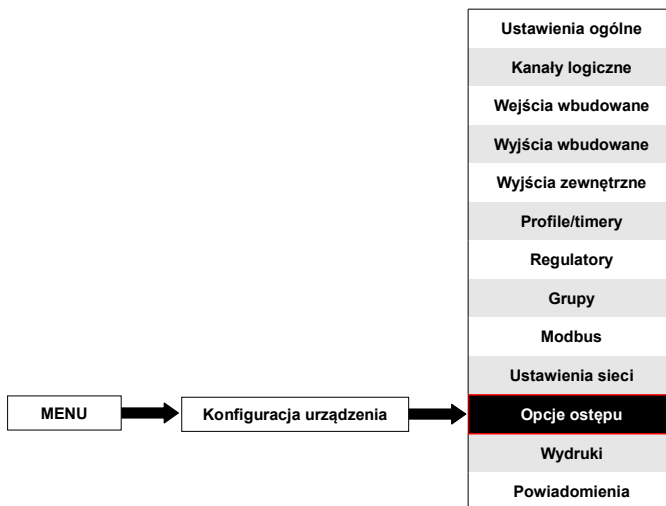

Aby zapobiec przypadkowej lub nieautoryzowanej zmianie ustawień, użytkownik może za pomocą menu **Opcje dostępu** wprowadzić jedno- lub wielopoziomą ochronę dostępu.

Jednopoziomowa ochrona wymaga podania hasła (**Rys. 7.141**) w celu zalogowania Administratora przed dostępem do wszystkich ustawień urządzenia.

Wielopoziomowa ochrona przed wejściem do chronionego menu wymaga przeprowadzenia uwierzytelnienia (patrz **Rys. 7.142**) w celu zalogowania i uzyskania odpowiednich uprawnień. Uwierzytelnienie oznacza wybór użytkownika (patrz **Rys. 7.143**) oraz podanie jego osobistego hasła dostępu.

Aktywowanie hasła dostępu odbywa się poprzez wejście do menu **Opcje dostępu**, naciśnięcie przycisku obok etykiety **Hasło** (dla dostępu jednopoziomowego) lub w podmenu **Lista użytkowników** (dla dostępu wielopoziomowego), a następnie w edytorze tekstu (patrz **Rys. 7.1**, **Rys. 7.2**, **Rys. 7.3**) wpisanie dowolnego hasła. Po wyjściu z edytora tekstu w miejscu podanego uprzednio hasła, będzie znajdował się ciąg 8 gwiazdek niezależnie od długości hasła.

Wyłączenie hasła dostępu przebiega analogicznie jak jego włączenie, z tą różnicą, że pole z hasłem należy pozostawić puste. Po wyjściu z edytora tekstu miejsce obok etykiety **Hasło** również pozostanie puste.

Gdy użytkownik przejdzie pozytywnie proces logowania, na pasku informacyjnym zostanie wyświetlona ikona otwartej kłódki wraz z literą „A” (jeżeli dostęp był ustawiony jako jednopoziomowy), lub zalogowano się jako Administrator gdy dostęp ustawiono jako wielopoziomowy) (patrz **Rys. 7.145a**). W każdym innym przypadku zamiast kłódki wyświetlany jest numer użytkownika (2..16) (patrz **Rys. 7.145b**). Wyłącznie Administrator może swobodnie konfigurować urządzenie bez żadnych ograniczeń, jego zadaniem jest również przydzielenia uprawnień pozostałym użytkownikom. Po pozytywnym przejściu procesu uwierzytelnienia mogą oni konfigurować urządzenie zgodnie z ograniczeniami nałożonymi przez Administratora. Próba poruszania się po zabronionych funkcjach urządzenia bądź wpisanie nieprawidłowego hasła użytkownika spowoduje odmowę dostępu do wybranej funkcjonalności (**Rys. 7.146**).

Zalogowany w danym momencie może być wyłącznie jeden użytkownik. Jego wylogowanie następuje po upływie: 1 minuty dla ochrony jednopoziomowej lub czasu określonego przez administratora w przypadku ochrony wielopoziomowej. W obu przypadkach czas liczony jest od momentu ostatniej interakcji z urządzeniem. Oczywiście każdy użytkownik może również wylogować się ręcznie, po kliknięciu ikony kłódki na pasku informacyjnym i potwierdzeniu wylogowania (**Rys. 7.147**)

Dodatkowym usprawnieniem procesu autoryzacji (dla ochrony wielopoziomowej) jest możliwość wykorzystania kluczy USB. Klucz sprzętowy pozwala użytkownikowi na zalogowanie się bez konieczności podawania hasła. Logowanie odbywa się automatycznie po podłączeniu klucza do urządzenia, zaś jego wyjęcie powoduje natychmiastowe wylogowanie użytkownika. Klucz przypisywany jest indywidualnie do użytkownika (przypisanie klucza nie wprowadza żadnych zmian w zewnętrznej pamięci USB).




Opcje klucza sprzętowego są aktywne tylko w urządzeniach posiadających odpowiednią licencję (więcej informacji o licencji w **Rozdz. 7.4. INFORMACJE O URZĄDZENIU, LICENCJE, AKTUALIZACJA OPROGRAMOWANIA, ZDALNE WYŚWIETLANIE, EKSPORT INSTRUKCJI OBSŁUGI ORAZ KASOWANIE KONFIGURACJI**). Urządzenia które nie posiadają licencji na Klucze sprzętowe w menu **Lista użytkowników** wyświetlać będą komunikat:


„Aktywne po wprowadzeniu licencji”

Do parametrów Opcji dostępu należą:


- **Tryb dostępu** – umożliwia wybór rodzaju ochrony przed nieautoryzowanym dostępem:
 - **jednopoziomowy** – chroni całe menu przed nieautoryzowanymi zmianami za pomocą jednego hasła. Zalogowany użytkownik może swobodnie konfigurować urządzenie bez ograniczeń, aż do automatycznego lub ręcznego wylogowania się,
 - **wielopoziomowy** – pozwala na zdefiniowanie ustawień dla Administratora oraz maksymalnie 15 użytkowników o różnych poziomach dostępu i osobnych hasłach dla każdego z nich.
- **Hasło** – po wprowadzeniu dowolnego niepełnego hasła, będzie ono wymagane do zalogowania. Dostępne dla trybu jednopoziomowego,
- **Podtrzymanie dostępu** – czas w minutach jaki upłynie od ostatniej interakcji użytkownika z urządzeniem, do momentu wylogowania. Wartość 0 w tym parametrze oznacza, że użytkownik zostanie wylogowywany niezwłocznie po opuszczeniu chronionego menu. Ponowna próba wejścia do tegoż menu będzie wymagała uwierzytelniania (Dostępne dla trybu wielopoziomowego),
- **Lista użytkowników** – podmenu zawierające ustawienia ochrony Administratora i użytkowników; dostępne dla trybu wielopoziomowego,
 - **Nazwa** – używana podczas wyboru użytkownika w procesie uwierzytelniania,
 - **Hasło** – używane do uwierzytelniania wybranego użytkownika, może pozostać puste,
 - **Zezwolenia** – menu zawierające listę funkcjonalności urządzenia możliwych do przydzielenia wybranemu użytkownikowi. Użytkownik będzie mógł korzystać tylko z tych, do których otrzyma uprawnienia, pozostałe będą odmawiały dostępu.
 - **Klucz sprzętowy** – numer klucza sprzętowego przydzielonego użytkownikowi,
 - **Przypisz klucz** – przycisk przypisujący klucz USB wybranemu użytkownikowi.
 - **Usuń klucz** – przycisk usuwający uprzednio przypisany klucz sprzętowy

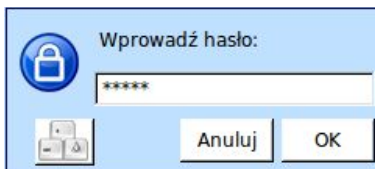


Rys. 7.141. Okno wprowadzenia hasła ochrony jednopoziomowej

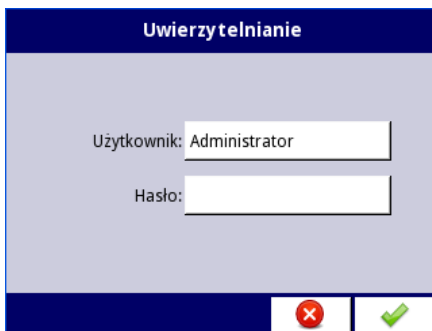


Rys. 7.142. Okno wprowadzenia hasła ochrony wielopoziomowej

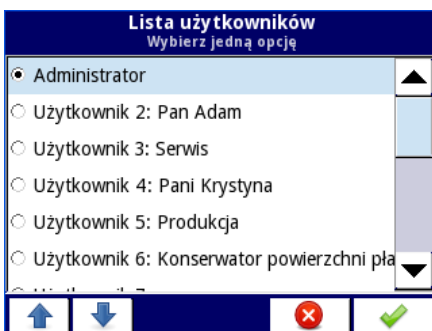



Rys. 7.143. Okno wyboru użytkownika

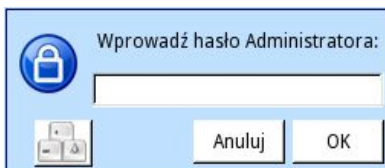


Rys. 7.144. Okno hasła Administratora

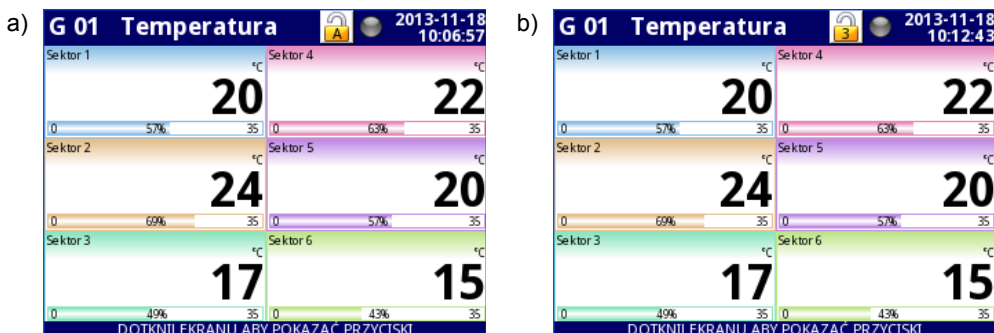

Rys. 7.145. Przykładowy widok ekranu urządzenia z użytkownikiem zalogowanym jako:
a) Administrator b) Użytkownik numer 3

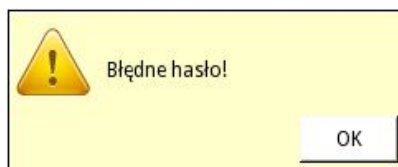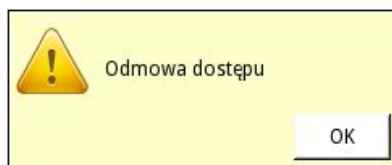

Rys. 7.146. Okno odmowy dostępu i błędnego hasła

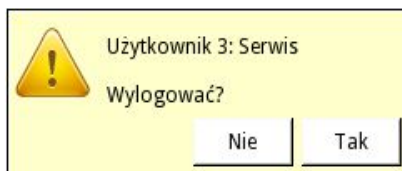

Rys. 7.147. Okno wylogowywania użytkownika




Naciśnięcie tego przycisku przywołuje okno klawiatury pozwalającej na wpisanie hasła.

Ustawienia ochrony jednopoziomowej są przechowywane w ogólnej konfiguracji urządzenia i są one przenoszone wraz z nią.


Ustawienia ochrony wielopoziomowej nie są zapisywane w ogólnej konfiguracji urządzenia i nie są wraz z nią przenoszone. Nie mogą one być również usunięte podczas przywracania ustawień fabrycznych tak jak opisuje to **Rozdział 7.4**. Jedynym sposobem na przenoszenie ustawień ochrony wielopoziomowej jest ich niezależne zapisanie na zewnętrznej pamięci USB (opis **Rozdz. 7.3**).

7.18. WYDRUKI

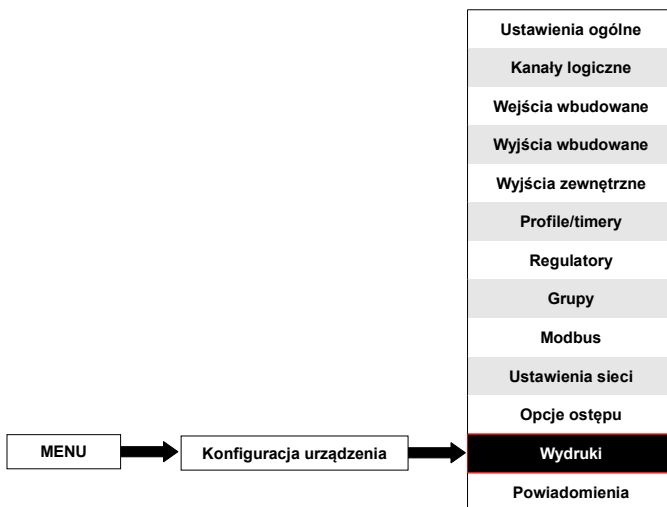

Menu zawierające ustawienia wydruków. Jest ono dostępne przez cały czas, jednakże gdy drukarka **MultiPrint MLP-149** (patrz **8.16. MultiPrint MLP-149 – Drukarka zewnętrzna**) jest nie podłączona, w menu zostanie wyświetlony komunikat: „**Podłącz MultiPrint aby użyć**” informujący o tym, a sama funkcjonalność będzie nieaktywna.

Dostępnych jest 8 indywidualnie konfigurowalnych wydruków, z których każdy może zawierać nagłówek i stopkę w postaci obrazu pobranego z pliku (parametry pliku opisane są poniżej w tym rozdziale), czas określający chwile wyzwolenia wydruku oraz zawartość wybranych **Kanałów logicznych** lub **Grup**. Na wydruku każdy kanał jest przedstawiony w tabeli która zawiera: Nazwę kanału logicznego, jego wartość liczbową oraz jednostkę.



Strzałki umieszczone w prawym górnym rogu ekranu pozwalają na przełączanie się między kolejnymi ustawieniami wydruków. Środkowy przycisk pozwala na bezpośredni wybór konkretnego wydruku z listy.

Do parametrów **Wydruków** należą:


- **Nazwa** – nadaje nazwę konfiguracji wydruku,
- **Tryb** – włącza i wyłącza obsługę wybranego wydruku:
 - **nieaktywny** – wybrany wydruk nie jest zdefiniowany a pozostałe parametry nie są widoczne,
 - **zdefiniowany** – aktywuje konfigurację wybranego wydruku i odblokowuje rozszerzoną listę ustawień,
- **Nagłówek** – włącza i wyłącza drukowanie nagłówku, zawiera opcje:
 - **brak** – nagłówek nie jest drukowany,
 - **z pliku** – pozwala na wybór i drukowanie nagłówka,
- **Wybrany nagłówek** – parametr tylko do odczytu. Gdy nagłówek jest wybrany, parametr ten wyświetla nazwę wybranego pliku nagłówka,
- **Wybierz nagłówek** – przycisk, po kliknięciu którego otwiera się lista zapisanych w pamięci urządzenia plików obrazu, a wybrany obraz zostanie wydrukowany jako nagłówek w chwili wyzwolenia danego wydruku,

- **Data i czas** – parametr określający format wydrukowanej daty i czasu,
 - **brak** – data i czas nie zostaną wydrukowane,
 - **data** – wydrukowanie zostanie data wydruku,
 - **czas** – wydrukowana zostanie godzina wydruku,
 - **data i czas** – wydrukowana zostanie data i czas wydruku,
- **Zawartość tabeli** – określa jakie dane mają zostać wydrukowane w formie tabeli:
 - **brak** – tabela z danymi nie zostanie wydrukowana,
 - **kanały** – odblokowuje parametr umożliwiający wybór kanałów logicznych z listy, które mają zostać wydrukowane,
 - **grupy** - odblokowuje parametr umożliwiający wybór grup z listy, które mają zostać wydrukowane,
- **Kanały** – parametr widoczny gdy **Zawartość tabeli** ustawiony jest jako **kanały**. Zawiera listę kanałów logicznych, z której zaznaczone zostaną wybrane do wydruku,
- **Grupy** – parametr widoczny gdy **Zawartość tabeli** ustawiony jest jako **grupy**. Zawiera listę grup, z której zaznaczone zostaną wybrane do wydruku,
- **Stopka** – włącza i wyłącza drukowanie stopki, zawiera opcje:
 - **brak** – stopka nie jest drukowana,
 - **z pliku** – pozwala na wybór i drukowanie stopki,
- **Wybrana stopka** – parametr tylko do odczytu. Gdy stopka jest wybrana, parametr ten wyświetla nazwę wybranego pliku stopki,
- **Wybierz stopkę** – przycisk, po kliknięciu którego otwiera się lista zapisanych w pamięci urządzenia plików obrazu, a wybrany obraz zostanie wydrukowany jako stopka w chwili wyzwolenia danego wydruku,
- **Kanał wyzwalający** – pozwala wybrać z listy kanał logiczny będący źródłem wyzwolenia danego wydruku,
- **Tryb wyzwiania** – określa zdarzenie wyzwajające wydruk:
 - **zbocze narastające** – wyzwolenie wydruku następuje gdy w kanale źródłowym wystąpi zbocze narastające,
 - **zbocze opadające** – wyzwolenie wydruku następuje gdy w kanale źródłowym wystąpi zbocze opadające,
- **Opóźnienie** – określa czas opóźnienia między wyzwoleniem wydruku a drukowaniem,
- **Błędy drukowania** – określa reakcję wydruku na pojawienie się błędu,
 - **ignoruj** – błędy wydruku zostaną pominięte a wydruk dokończony,
 - **przerwij drukowanie** – pojawienie się błędu (np. nieprawidłowy obraz stopki) spowoduje przerwanie wydruku,

Ograniczenia dotyczące plików grafiki nagłówka i stopki:

Rozszerzenie	.png
Rozdzielczość	204 dpi (8 punktów / mm)
Ilość kolorów	2
Głębia kolorów	24
Szerokość	maksymalnie 382 pikseli

7.19. POWIADOMIENIA

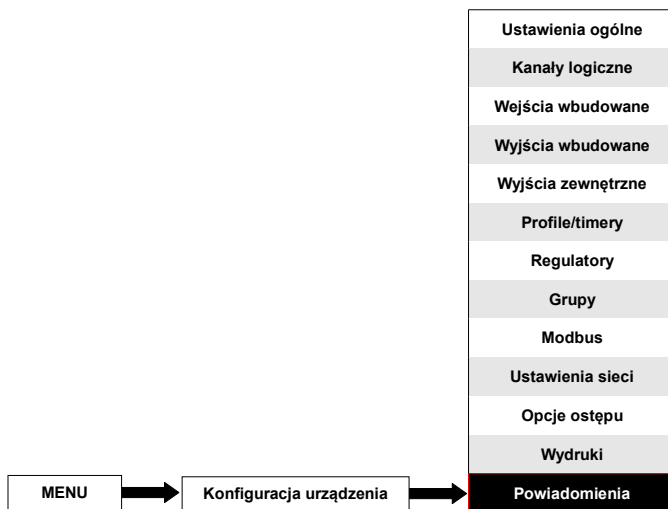

Przycisk ten występuje we wszystkich urządzeniach, jednakże tylko w tych które posiadają licencję na powiadomienia mailowe funkcjonalność ta jest aktywna. Urządzenia które nie posiadają licencji na powiadomienia mailowe w menu Powiadomień wyświetlać będą komunikat:

„Aktywne po wprowadzeniu licencji”

Menu **Powiadomienia** pozwala na wysyłanie wiadomości za pomocą poczty e-mail, w których treści znaleźć się może dowolny opis wiadomości, a w załączniku wybrane **Kanały logiczne** lub **Grupy**. Powiadomienia mogą służyć np. jako raporty ze stanu urządzenia w chwili wystąpienia alarmu lub określonego sygnału. Zostanie ono wysłane do wszystkich zadeklarowanych odbiorców.

W przypadku błędu podczas wysyłania (np. brak połączenia z siecią), wiadomości mogą zostać zapisane do kolejki oczekujących na wysłanie, jednakże wysyłanie i zapisywanie do kolejki nie może zająć częściej niż raz na minutę, co oznacza, że wszelkie wyzwolenia danej wiadomości które nastąpiły szybciej będą ignorowane. Dodatkowo kolejka taka nie może zawierać więcej niż 10 powiadomień, a gdy się ona zapełni, pojawienie się nowej wiadomości spowoduje, że najstarsza z kolejki zostanie usunięta i zastąpiona najnowszą. Gdy połączenie zostanie ponownie nawiązane, urządzenie wyśle powiadomienia w postaci jednego e-maila ze wszystkimi załącznikami czekającymi na wysłanie. Wiadomości ze wszystkich kolejek zostaną utracone gdy urządzenie zostanie wyłączone lub straci zasilanie.

Dostępne są 32 indywidualne konfigurowalne **Wiadomości**, z czego każda może być wysłana do kilku odbiorców.

Załącznik z **Kanałami logicznymi** ma następującą strukturę:

Nazwa pliku:

numer_seryjny_Ch_data_godzina_minuta_sekunda_msgID=nr_Wiadomości_Sufiks.csv

Zawartość pliku – pierwszy wiersz:

"Channel Number","Channel Name","Value","Unit"

Zawartość pliku – następujące wiersze:

numer_wybranego_kanału,"Nazwa_kanału",wartość_kanału,"jednostka"
Każdy Kanał logiczny zapisany jest w kolejnej linii pliku.

Załącznik z **Grupami** ma następującą strukturę:

Nazwa pliku:

numer_seryjny_Gr_data_godzina_minuta_sekunda_msgID=nr_Wiadomości_Sufiks.csv

Zawartość pliku – pierwszy wiersz:

"Group Number","Group Name","Channel Number","Channel Name","Value","Unit"

Zawartość pliku – następujące wiersze:

**Numer_grupy,"Nazwa_grupy",Numer_kanału,"Nazwa_kanału",Wartość_kanału,
"Jednostka"**

Każdy Kanał logiczny z danej Grupy zapisany jest w kolejnej linii pliku.

Gdzie: na **czarno** zapisano elementy niezmiennie,
na **czzerwono** zapisano elementy zależne od warunków wyzwolenia i stanu urządzenia, jednak zawsze muszą się pojawić.



W przypadku gdy do wysłania wybrany został nieaktywny Kanał (lub Grupa z nieaktywnym Kanałem), nazwa takiego kanału zawsze brzmi **"disabled"** a jego jednostką jest zawsze **"null"**.



W załączniku nie przekazywane są stany alarmowe (-ERR-, -LO-, -HI- itd.) Kanałów logicznych a jedynie ich aktualna wartość podczas alarmu.

Do parametrów **Powiadomienia** należą:

- **Konfiguracja konta e-mail** – menu zawierające parametry konta nadawcy e-mail,
 - **Tryb** – włącza i wyłącza powiadomienia:
 - **nieaktywny**,
 - **aktywny**,
 - **Nazwa nadawcy** – treść jaka wyświetli się odbiorcy w polu Nadawca w jego koncie pocztowym,
 - **Sufiks nazwy zał.** – parametr którego treść (maksymalnie 10 znaków alfanumerycznych) zostanie dodana do nazwy załącznika,
 - **Adres nadawcy** – adres e-mail nadawcy, z którego korzysta urządzenie do wysyłania Powiadomień odbiorcom,
 - **Login** – login do konta pocztowego nadawcy,
 - **Hasło** – hasło do konta pocztowego nadawcy (w każdym momencie znaki są zastępowane gwiazdkami),
 - **Serwer SMTP** – adres serwera SMTP poczty nadawcy,
 - **Port SMTP** – numer portu SMTP poczty nadawcy,
 - **Typ zabezpieczeń** – rodzaj zabezpieczeń używanych przez serwer poczty nadawcy,
 - **brak** – brak zabezpieczeń,
 - **TLS** – serwer używa zabezpieczeń typu TLS,
 - **SSL** – serwer używa zabezpieczeń typu SSL,
 - **Ponów wys. co [min]** – parametr określający co jaki czas ma być ponowiona próba wysłania wiadomości w przypadku wcześniejszego niepowodzenia,


- **Wiadomości** – menu definiujące do 32 wysyłanych Powiadomień,
 - **Tryb** – włącza i wyłącza daną wiadomość,
 - **nieaktywny**,
 - **aktywny**,
 - **Odbiorca(-cy)** – parametr zawierający adres (adresy) e-mail odbiorcy (odbiorców). Każdy kolejny odbiorca musi być odseparowany od siebie znakiem przecinka lub spacji, jednakże suma znaków użytych nie może przekroczyć 78,
 - **Temat** – Temat wiadomości,
 - **Treść** – dodatkowa treść wiadomości mogąca służyć jako np. opis wystąpienia wyzwolenia,
 - **Załącznik** – parametr wybierający co ma się znajdować w załączniku do wiadomości. Każda wiadomość musi zawierać załącznik,
 - **nieaktywny** – załącznik nie zostanie utworzony, a wiadomość nie będzie wysłana. Gdy parametr Załącznik jest ustawiony jako nieaktywny, kolejne parametry nie będą wyświetlane.
 - **kanały** – załącznik zawierać będzie Kanały logiczne wybrane przez użytkownika,
 - **grupy** – załącznik zawierać będzie Grupy wybrane przez użytkownika,
 - **Wybierz kanały** – parametr widoczny tylko gdy parametr Załącznik ustawiony jest jako kanały. Pozwala wybrać kanały logiczne z listy które mają być zawarte w wysłanym załączniku. Dopóki nie zostanie wybrany żaden kanał, kolejne parametry nie będą wyświetlane,
 - **Wybierz grupy** – parametr widoczny tylko gdy parametr **Załącznik** ustawiony jest jako grupy. Pozwala wybrać Grupy z listy które mają być zawarte w wysłanym załączniku. Dopóki nie zostanie wybrana żadna grupa, kolejne parametry nie będą wyświetlane,
 - **Powtórz jeśli błąd** – określa czy wiadomość której nie udało się wysłać ma zostać przechowana do kolejnej próby wysłania,
 - **tak** – wiadomość zostanie zapisana do kolejki i będzie czekała na poprawne wysłanie,
 - **nie** – wiadomość nie zostanie zapisana i nie będzie ponownie wysyłana,
 - **Okres ważności** – parametr widoczny tylko gdy parametr **Powtórz jeśli błąd** ustawiony jest jako tak. Określa czas w godzinach jaki będzie przechowywana wiadomość od momentu jej pierwszego nieudanego wysłania,
 - **Kanał wyzwalający** – parametr zawierający listę kanałów logicznych, z której wybrany będzie źródłem wyzwolenia dla danej Wiadomości,
 - **Tryb wyzwolenia** – parametr pozwalający na wybór metody wyzwolenia wiadomości,
 - **zboczne narastające** – zmiana wartości z mniejszej lub równej zero (≤ 0) na wartość większą od zera (> 0) spowoduje wyzwolenie Wiadomości,
 - **zboczne opadające** – zmiana wartości z większej od zera (> 0) na wartość mniejszą lub równą zero (≥ 0) spowoduje wyzwolenie Wiadomości,

8. DODATKI



Wszystkie podłączenia należy wykonywać przy wyłączonym napięciu zasilania.

8.1. PS3, PS4, PS32, PS42 – MODUŁY ZASILAJĄCE

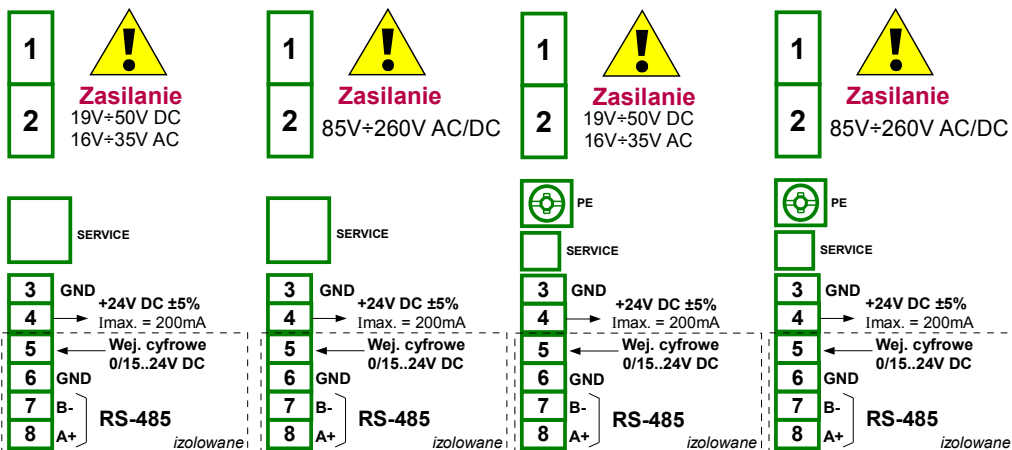

Rys. 8.1. Moduły zasilające (od lewej): PS3, PS4, PS32, PS42




W przypadku urządzeń wyposażonych w moduły typu **UN3** lub **UN5** wyjście +24V DC jest dostępne tylko w urządzeniach wyposażonych w moduł zasilający **PS32** lub **PS42**. W innych przypadkach wyjście to jest **niedostępne**.


Najważniejsze parametry modułów PS3, PS4, PS32 oraz PS42:

	PS3	PS4	PS32	PS42
Liczba wejść/wyjść	5	5	5	5
Napięcie zasilania	19V...24...50V DC; 16V...24...35V AC	85V...230...260V AC/DC; 50 ÷ 60 Hz	19V...24...50V DC; 16V...24...35V AC	85V...230...260V AC/DC; 50 ÷ 60 Hz
USB SERVICE	port serwisowy			
Wyjście zasilania czujników	24V DC ±5% / max. 200mA			
Wejście cyfrowe	0/15..24V DC z galwaniczną izolacją (poziomy napięcie: stan niski:0÷1V, stan wysoki:8÷24V) pobór mocy: 7,5 mA /24V wytrzymałość izolacji: 1min. @ 500V DC			
Interfejsy	RS-485, Modbus RTU, 1200bit/s ÷ 115200bit/s			
Waga	75 g	78,5 g	99 g	92 g

Tab. 8.1 Dane techniczne modułu zasilającego PS3, PS4, PS32 i PS42

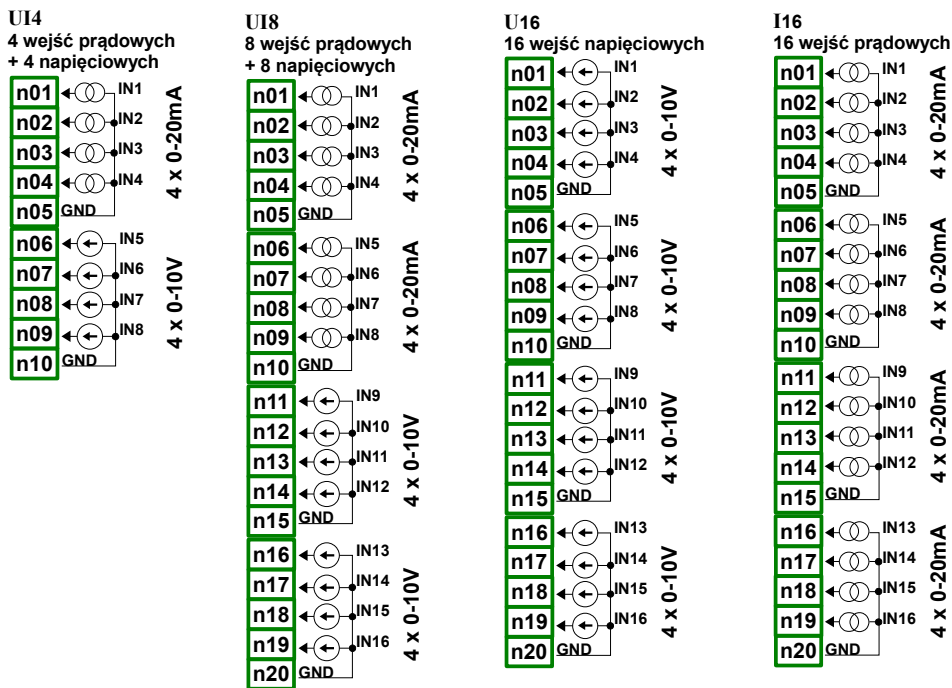8.2. UI4, UI8, UI12, U16, U24, I16, I24, - MODUŁY POMIAROWE DO POMIARU**NAPIĘCIA I PRĄDU**

Rys. 8.2. Moduły napięciowe i prądowe

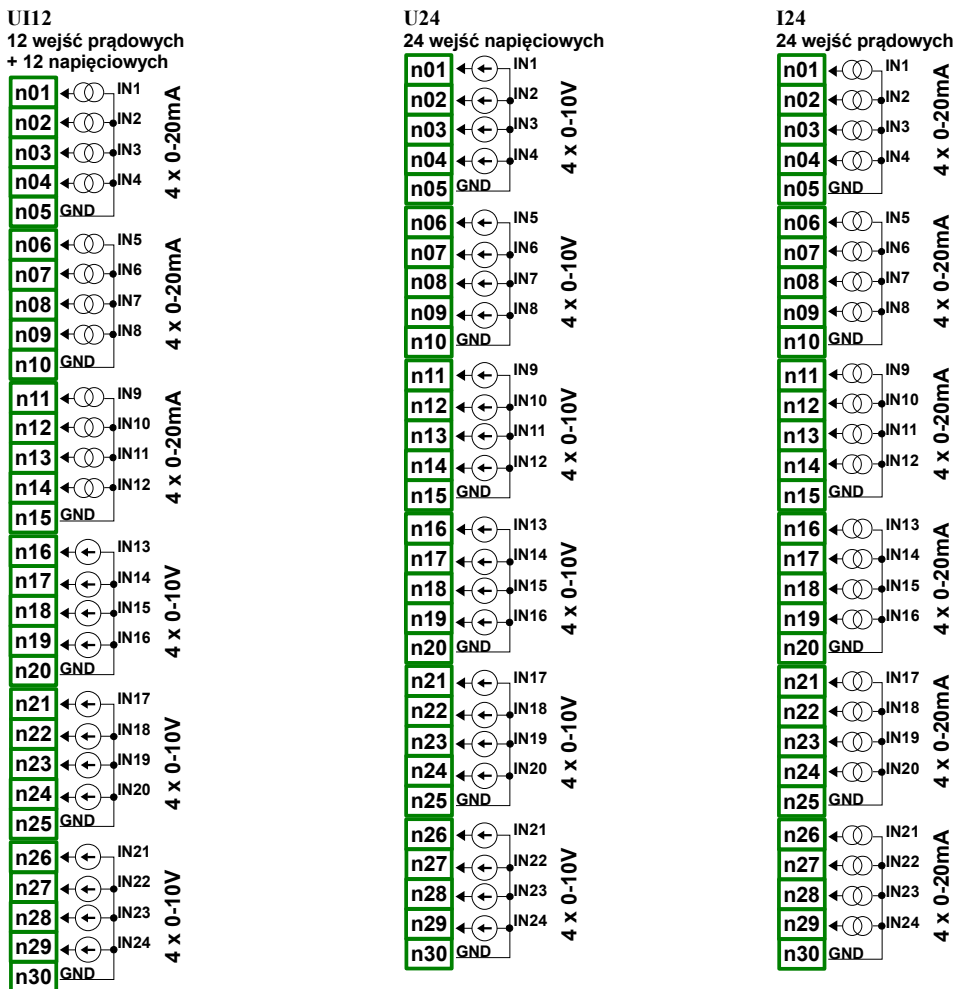

Rys. 8.3. Moduły napięciowe i prądowe cd.

Rys. 8.2 i Rys. 8.3 pokazują rozmieszczenie konektorów w modułach UI. Aby ułatwić podłączenie wejścia zostały pogrupowane. Wszystkie masy danego modułu są wspólne ale izolowane od napięcia zasilania oraz innych modułów. Jeśli zachodzi konieczność pomiaru napięć dla różnych potencjałów masy, w urządzeniu **REGULATOR/REJESTRATOR DANYCH** muszą być zainstalowane oddzielne moduły UI.

Najważniejsze parametry modułów UI:

	UI4	UI8	U16	I16					
Liczba wejść	4xU + 4xI	8xU + 8xI	16xU	16xI					
Ograniczenie sprzętowe wejścia napięciowe wejścia prądowe	0V ÷ 12V 0mA ÷ 24mA	0V ÷ 12V 0mA ÷ 24mA	0V ÷ 12V -	- 0mA ÷ 24mA					
Rozdzielczość wejścia napięciowe wejścia prądowe	1mV 1µA	1mV 1µA	1mV -	- 1µA					
Dokładność wejścia napięciowe wejścia prądowe	0,1% @ 25°C 0,1% @ 25°C	0,1% @ 25°C 0,1% @ 25°C	0,1% @ 25°C -	- 0,1% @ 25°C					
Pokryte zakresy pomiarowe REGULATOR/REJESTRATOR DANYCH *	typowe	maks.	typowe	maks.	typowe	maks.	typowe	maks.	
	0÷5V 1÷5V 0÷10V 2÷10V 0÷20mA 4÷20mA	0÷6V 0÷6V 0÷12V 0÷12V 0÷22mA 4÷22mA	0÷5V 1÷5V 0÷10V 2÷10V 0÷20mA 4÷20mA	0÷6V 0÷6V 0÷12V 0÷12V 0÷20mA 4÷22mA	0÷5V 1÷5V 0÷10V 2÷10V -	0÷6V 0÷6V 0÷12V 0÷12V -	- - - - -	- - - -	0÷20mA 4÷20mA
Stabilność temperaturowa	50 ppm/°C	50 ppm/°C	50 ppm/°C	50 ppm/°C					
Impedancja wejściowa wejścia napięciowe wejścia prądowe	50kΩ typ. 100Ω	50kΩ typ. 100Ω	50kΩ -	- typ. 100Ω					
Ochrona wejścia napięciowe wejścia prądowe	nie bezp. 50mA autoresetowalny	nie bezp. 50mA autoresetowalny	nie -	- bezp. 50mA autoresetowalny					
Okres próbkowania	10ms	10ms	10ms	10ms					
Wytrzymałość izolacji	1 min @ 500V AC	1 min @ 500V AC	1 min @ 500V AC	1 min @ 500V AC					
Waga	57 g	77 g	65 g	75 g					

* Zakresy pomiarowe są ograniczone przez oprogramowanie do sprzętowych możliwości urządzenia. Aktualna lista zakresów pomiarowych **REGULATOR/REJESTRATOR DANYCH** dostępna jest na stronie internetowej producenta.


Tab. 8.2 Dane techniczne modułu UI4, UI8, U16, I16

Najważniejsze parametry modułów UI cd.:


	UI12		U24		I24	
Liczba wejść	12xU + 12xI		24xU		24xI	
Ograniczenia sprzętowe						
wejścia napięciowe wejścia prądowe	0V ÷ 12V 0mA ÷ 24mA		0V ÷ 12V -		- 0mA ÷ 24mA	
Rozdzielczość						
wejścia napięciowe wejścia prądowe	1mV 1µA		1mV -		- 1µA	
Dokładność						
wejścia napięciowe wejścia prądowe	0,1% @ 25°C 0,1% @ 25°C		0,1% @ 25°C -		- 0,1% @ 25°C	
Pokryte zakresy pomiarowe REGULATOR/REJESTRATOR DANYCH *	typowe	maks.	typowe	maks.	typowe	maks.
	0÷5V 1÷5V 0÷10V 2÷10V 0÷20mA 4÷20mA	0÷6V 0÷6V 0÷12V 0÷12V 0÷22mA 4÷22mA	0÷5V 1÷5V 0÷10V 2÷10V -	0÷6V 0÷6V 0÷12V 0÷12V -	- - - - 0÷20mA 4÷20mA	- - - - 0÷22mA 4÷22mA
Stabilność temperaturowa	50 ppm/°C		50 ppm/°C		50 ppm/°C	
Impedancja wejściowa						
wejścia napięciowe wejścia prądowe	50kΩ typ. 100Ω		50kΩ -		- typ. 100Ω	
Ochrona						
wejścia napięciowe wejścia prądowe	nie bezp. 50mA autoresetowalny		nie -		- bezp. 50mA autoresetowalny	
Okres próbkowania	10ms		10ms		10ms	
Wytrzymałość izolacji	1 min @ 500V AC		1 min @ 500V AC		1 min @ 500V AC	
Waga	62 g		68 g		64 g	

* Zakresy pomiarowe są ograniczone przez oprogramowanie do sprzętowych możliwości urządzenia. Aktualna lista zakresów pomiarowych **REGULATOR/REJESTRATOR DANYCH** dostępna jest na stronie internetowej producenta.


Tab. 8.3 Dane techniczne modułu UI12, U24, I24

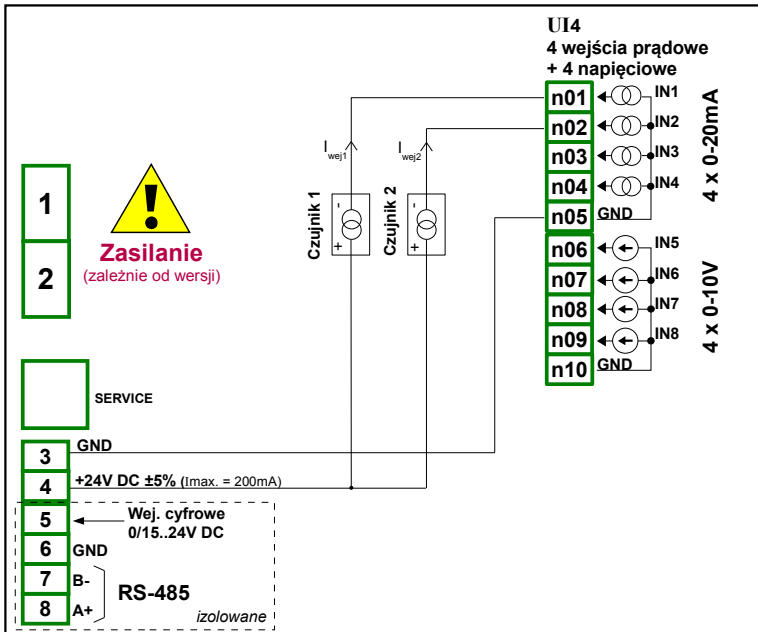

Rys. 8.4. Podłączenia przetworników prądowych 2 przewodowych

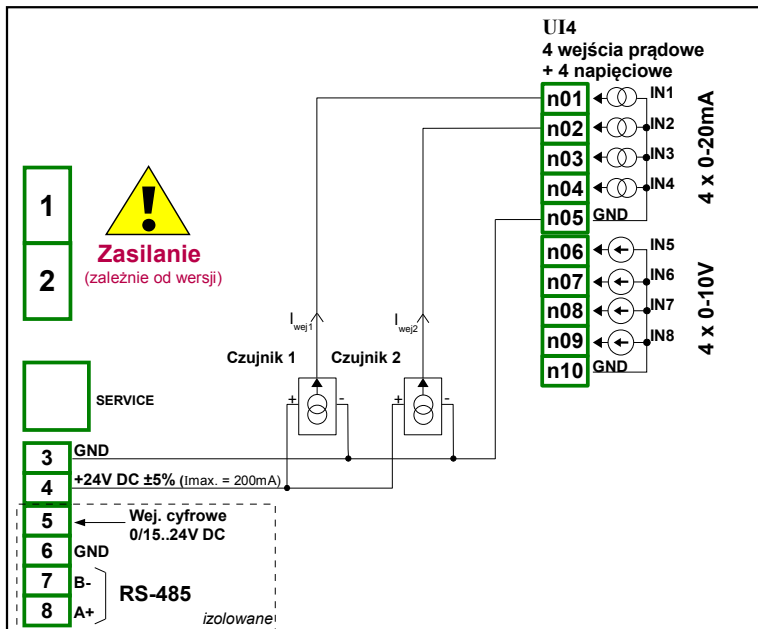


Rys. 8.5. Podłączenia przetworników prądowych 3 przewodowych

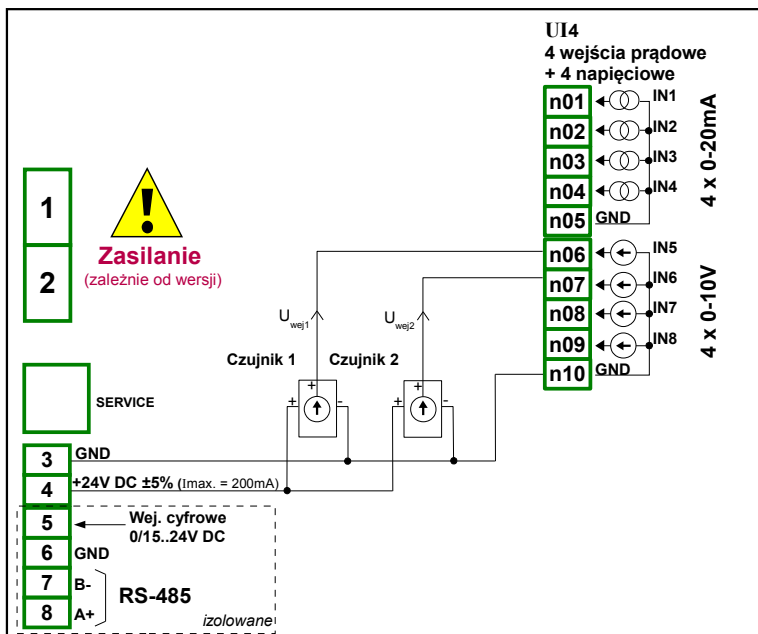

Rys. 8.6. Podłączenia przetworników napięciowych 3 przewodowych

8.3. UI4N8, UI4D8, UI8N8, UI8D8 – MODUŁY MIESZANE ANALOGOWO-CYFROWE

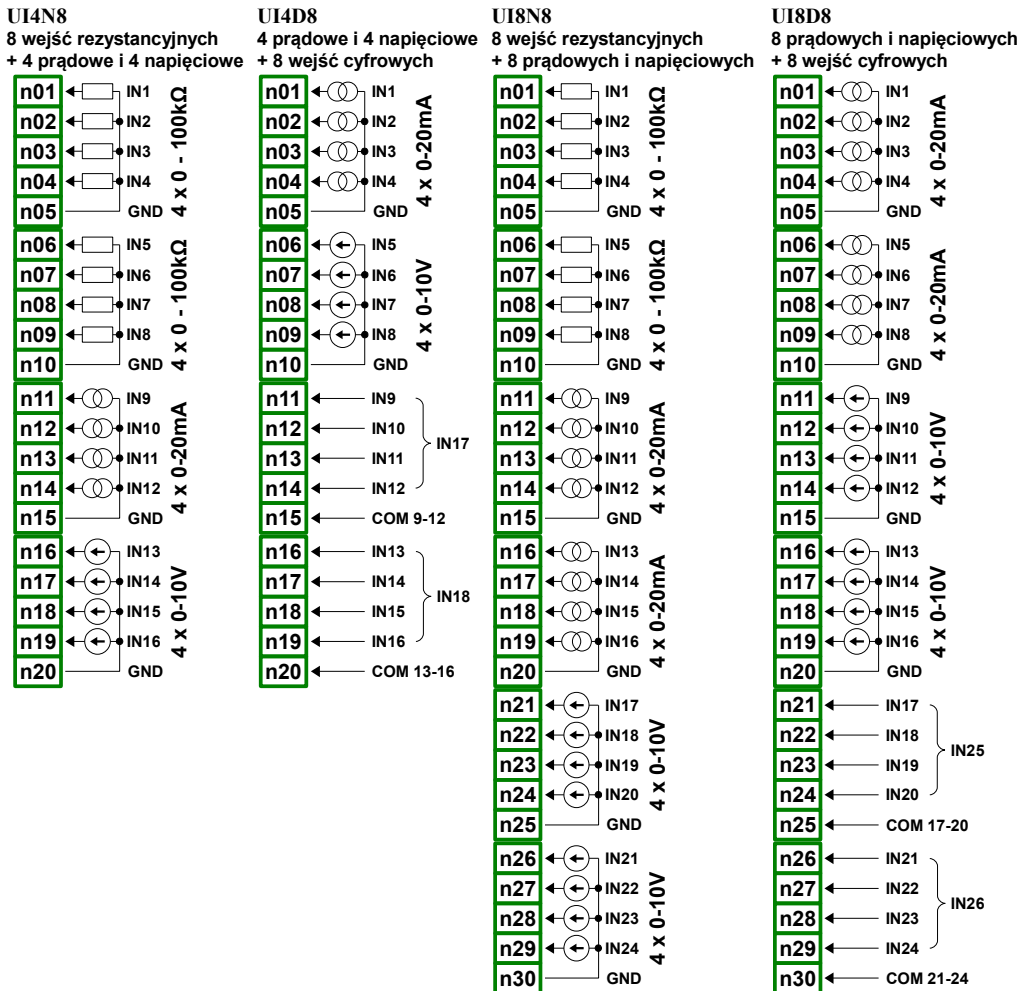

Rys. 8.7. Moduły mieszane

Rys. 8.7 pokazuje rozmieszczenie konektorów w modułach **UIN/UID**. Aby ułatwić podłączenie wejścia zostały pogrupowane. Wszystkie masy danego modułu są wspólne ale izolowane od napięcia zasilania oraz innych modułów. Jeśli zachodzi konieczność pomiaru dla różnych potencjałów masy, w urządzeniu **REGULATOR/REJESTRATOR DANYCH** muszą być zainstalowane oddzielne moduły **UIN/UID**.

Najważniejsze parametry modułów mieszanych UIN/UID:







	UI4N8		UI4D8		UI8N8		UI8D8		
Liczba wejść	8x NTC (rezystancyjne) + 4x I + 4x U		4x I + 4x U + 8x D		8x NTC (rezystancyjne) + 8x I + 8x U		4x I + 4x U + 8x D		
Ograniczenia sprzętowe	wejścia napięciowe 0 ÷ 12V wejścia prądowe 0 ÷ 24mA wejście rezystancyjne 0 ÷ 110kΩ wejście cyfrowe -		0 ÷ 12V 0 ÷ 24mA - 0 ÷ 32V		0 ÷ 12V 0 ÷ 24mA 0 ÷ 110kΩ -		0 ÷ 12V 0 ÷ 24mA - 0 ÷ 32V		
Rozdzielczość	wejścia napięciowe 1mV wejścia prądowe 1μA wejście rezystancyjne 4Ω wejście cyfrowe -		1mV 1μA - -		1mV 1μA 4Ω -		1mV 1μA - -		
Dokładność	wejścia napięciowe 0,1% @ 25°C wejścia prądowe 0,1% @ 25°C wejście rezystancyjne 0,1% @ 25°C wejście cyfrowe -		0,1% @ 25°C 0,1% @ 25°C - 2% @ 25°C		0,1% @ 25°C 0,1% @ 25°C 0,1% @ 25°C -		0,1% @ 25°C 0,1% @ 25°C - 2% @ 25°C		
Pokryte zakresy pomiarowe REGULATOR/REJESTRATOR DANYCH *	typowe	maks.	typowe	maks.	typowe	maks.	typowe	maks.	
	wejście napięciowe	0÷5V 1÷5V 0÷10V 2÷10V 0÷20mA	0÷6V 0÷6V 0÷12V 0÷12V 0÷22mA	0÷5V 1÷5V 0÷10V 2÷10V 0÷20mA	0÷6V 0÷6V 0÷12V 0÷12V 0÷22mA	0÷5V 1÷5V 0÷10V 0÷12V 0÷20mA	0÷6V 0÷6V 0÷12V 0÷12V 0÷22mA	0÷5V 1÷5V 0÷10V 2÷10V 0÷20mA	0÷6V 0÷6V 0÷12V 0÷12V 0÷22mA
	wejście prądowe	4÷20mA 0÷100kΩ	4÷22mA 0÷110kΩ	4÷20mA -	4÷22mA- -	4÷20mA 0÷100kΩ	4÷22mA 0÷110kΩ	4÷20mA 4÷22mA	4÷22mA -
	wejście rezystancyjne	-	-	Lo: 0÷0.8V Hi: 2÷5.5V	-	-	-	Lo: 0÷0.8V Hi: 2÷5.5V	-
	wejście cyfrowe TTL	-	-	Lo: 0÷4.2V Hi: 11.5÷30V	-	-	-	Lo: 0÷4.2V Hi: 11.5÷30V	-
	wejście cyfrowe HTL	-	-	-	-	-	-	-	-
Stabilność temperaturowa	50 ppm/°C		50 ppm/°C		50 ppm/°C		50 ppm/°C		
Impedancja wejściowa	wejścia napięciowe 61kΩ wejścia prądowe 100Ω wejście rezystancyjne 121kΩ wejście cyfrowe -		61kΩ 100Ω - 80kΩ		61kΩ 100Ω 121kΩ -		61kΩ 100Ω - 80kΩ		
Ochrona	wejścia napięciowe rezystor zabezpieczający wejścia prądowe bezp. 50mA wejście rezystancyjne autoresetowalny rezystor zabezpieczający wejście cyfrowe -		rezystor zabezpieczający bezp. 50mA autoresetowalny - rezystor zabezpieczający		rezystor zabezpieczający bezp. 50mA autoresetowalny rezystor zabezpieczający -		rezystor zabezpieczający bezp. 50mA autoresetowalny - rezystor zabezpieczający		
Okres próbkowania	ok. 100ms		ok. 100ms		ok. 100ms		ok. 100ms		
Wytrzymałość izolacji	1 min @ 500V AC		1 min @ 500V AC		1 min @ 500V AC		1 min @ 500V AC		
Waga	74 g		75 g		69 g		68 g		

* Zakresy pomiarowe są ograniczone przez oprogramowanie do sprzętowych możliwości urządzenia. Aktualna lista zakresów pomiarowych **REGULATOR/REJESTRATOR DANYCH** dostępna jest na stronie internetowej producenta.

Tab. 8.4 Dane techniczne modułu UI4N8, UI4D8, UI8N8, UI8D8

8.4. IS6 – MODUŁ IZOLOWANYCH WEJŚĆ PRĄDOWYCH

IS6
6 izolowanych wejść prądowych



Rys. 8.8. Moduł izolowanych wejść prądowych


Najważniejsze parametry modułu IS6:

IS6	
Liczba wejść	6x1
Ograniczenia sprzętowego wejścia prądowe	3mA + 30mA
Rozdzielczość wejścia prądowe	1 μ A
Dokładność wejścia prądowe	0,25% @ 25°C

		IS6	
Pokryte zakresy pomiarowe REGULATOR/REJESTRATOR DANYCH *	typowe		maks.
		4÷20mA	
Impedancja wejściowa wejścia prądowe	typ. 1750Ω @ 4mA; typ. 400Ω @ 20mA		
Stabilność temperaturowa	65 ppm/°C		
Spadek napięcia na wejściu	< 9V		
Polaryzacja sygnału	nieistotna (pomiar wartości absolutnej)		
Ochrona wejścia prądowe	bezp. 50mA autoresetowalny		
Okres próbkowania	100ms		
Wytrzymałość izolacji	1 min @ 500V AC		
Waga	67 g		


* Zakresy pomiarowe są ograniczone przez oprogramowanie do sprzętowych możliwości urządzenia. Aktualna lista zakresów pomiarowych **REGULATOR/REJESTRATOR DANYCH** dostępna jest na stronie internetowej producenta.

Tab. 8.5 Dane techniczne modułu IS6

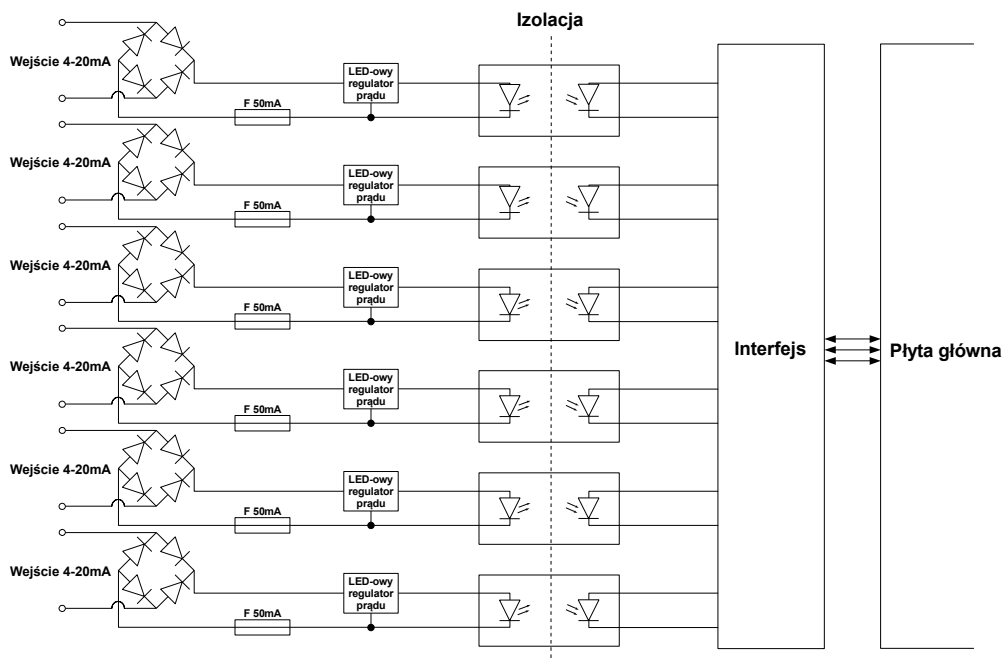

Rys. 8.9. Struktura wewnętrzna modułu izolowanych wejść cyfrowych

8.5. FI2, FI4, FT2, FT4 – MODUŁY DO POMIARU PRZEŁYWU

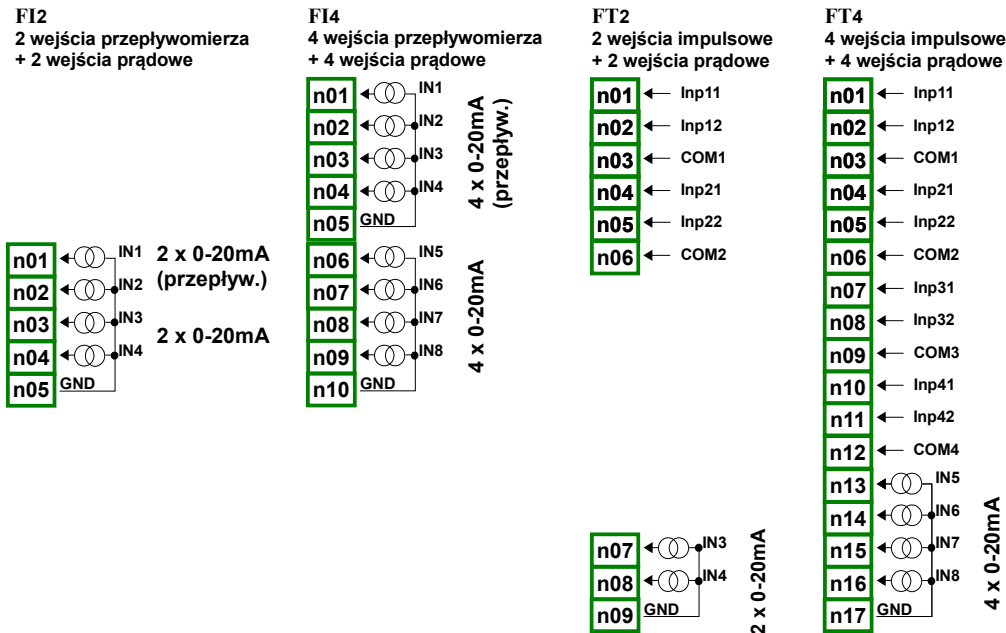

Rys. 8.10. Moduły przepływowierzowe


Najważniejsze parametry modułów F:

	FI2		FI4		FT2		FT4	
Liczba wejść	2xl (przepływowierz) + 2xl		4xl (przepływowierz) + 4xl		2x Impulsowe + 2xl		4x Impulsowe + 4xl	
Ograniczenie sprzętowe wejścia prądowe	0mA + 24mA		0mA + 24mA		-2mA + 30mA		-2mA + 30mA	
Rozdzielczość wejścia prądowe	1μA		1μA		1μA		1μA	
Dokładność wejścia prądowe	0,1% @ 25°C		0,1% @ 25°C		0,1% @ 25°C		0,1% @ 25°C	
Pokryte zakresy pomiarowe REGULATOR/REJESTRA TOR DANYCH *	typowe	maks.	typowe	maks.	typowe	maks.	typowe	maks.
	0÷20mA 4÷20mA	0÷22mA 4÷22mA	0÷20mA 4÷20mA	0÷22mA 4÷22mA	0÷20mA 4÷20mA	0÷22mA 4÷22mA	0÷20mA 4÷20mA	0÷22mA 4÷22mA
Stabilność temperaturowa	50 ppm/°C		50 ppm/°C		50 ppm/°C		50 ppm/°C	
Impedancja wejściowa wejścia prądowe	typ. 100Ω		typ. 100Ω		typ. 100Ω		typ. 100Ω	
Ochrona wejścia prądowe	bezp. 50mA autoresetowalny		bezp. 50mA autoresetowalny		bezp. 50mA autoresetowalny		bezp. 50mA autoresetowalny	


	FI2	FI4	FT2	FT4
Poziomy napięcie sygnałów wejściowych: niski stan logiczny wysoki stan logiczny	- -	- -	Uwej < 1V Uwej ≥ 10V	Uwej < 1V Uwej ≥ 10V
Maksymalne napięcie wejściowe	5V	5V	30V	30V
Okres próbkowania	50ms	50ms	50ms	50ms
Maks. częstotliwość wej.	-	-	50kHz	50kHz
Pojemność totalizera	1 000 000 000 000	1 000 000 000 000	1 000 000 000 000	1 000 000 000 000
Wytrzymałość izolacji	1 min @ 500V AC	1 min @ 500V AC	1 min @ 500V AC	1 min @ 500V AC
Waga	48 g	58 g	52 g	72 g

* Zakresy pomiarowe są ograniczone przez oprogramowanie do sprzętowych możliwości urządzenia. Aktualna lista zakresów pomiarowych **REGULATOR/REJESTRATOR DANYCH** dostępna jest na stronie internetowej producenta.




Tab. 8.6 Dane techniczne modułu FI2, FI4, FT2, FT4

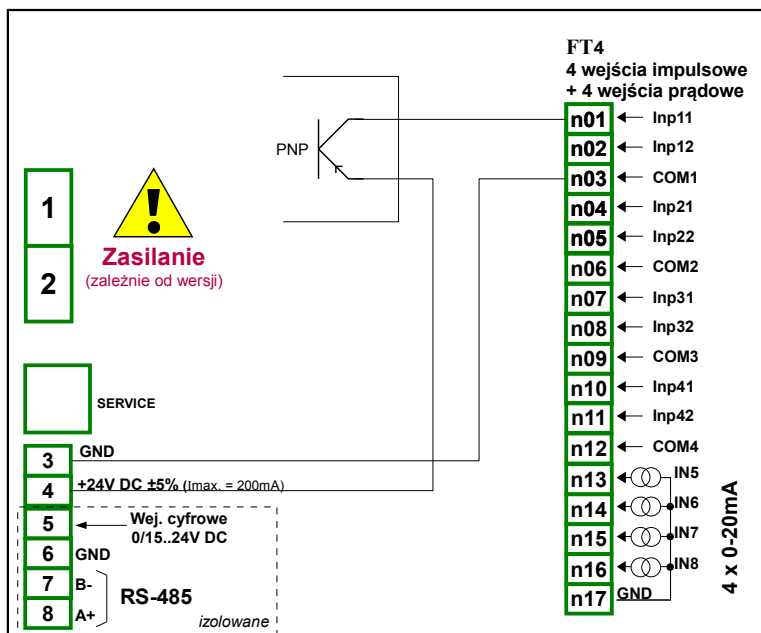

Rys. 8.11. Schemat połączeniowy dla modułu FT4 i czujnika typu PNP

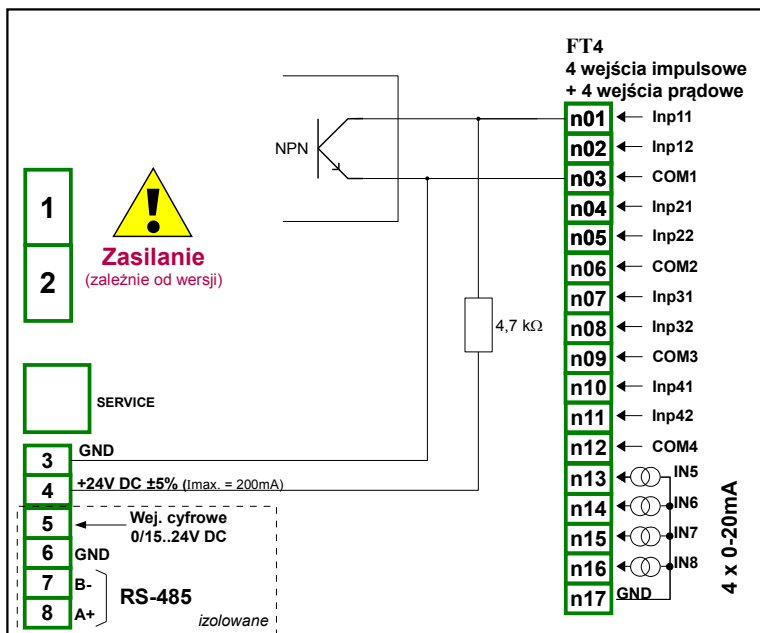

Rys. 8.12. Schemat połączeniowy dla modułu FT4 i czujnika typu NPN

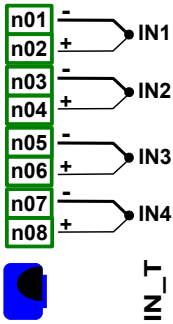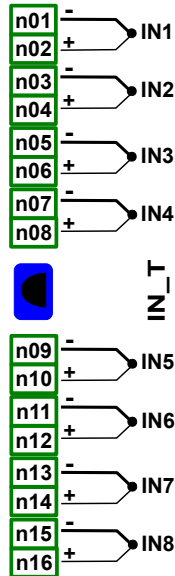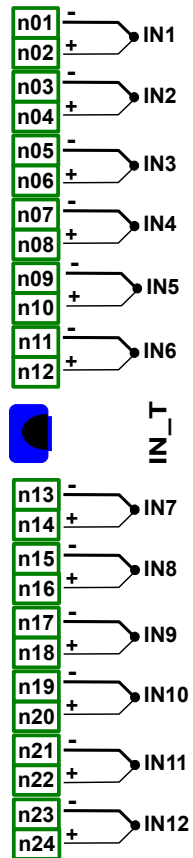8.6. TC4, TC8, TC12 – TERMOPAROWE MODUŁY POMIAROWETC4
4 wejścia termoparoweTC8
8 wejść termoparowychTC12
12 wejść termoparowych

Rys. 8.13. Moduły termoparowe

Najważniejsze parametry modułów TC4, TC8 oraz TC12:

	TC4	TC8	TC12
Liczba wejść	4	8	12
Ograniczenie sprzętowe	-30mV ÷ 30mV -120mV ÷ 120mV	-30mV ÷ 30mV -120mV ÷ 120mV	-30mV ÷ 30mV -120mV ÷ 120mV
Rozdzielczość dla zakresu ± 30mV dla zakresu ± 120mV	1µV 4µV	1µV 4µV	1µV 4µV
Dokładność pomiaru napięcia dla zakresu ± 30mV dla zakresu ± 120mV	0,15% @ 25°C 0,1% @ 25°C	0,15% @ 25°C 0,1% @ 25°C	0,15% @ 25°C 0,1% @ 25°C
Przekroczenie długotrwałe nomin. zakresu pomiarowego	20%	20%	20%
Dopuszczalna różnica napięć pomiędzy kanałami **	0.5V	0.5V	0.5V
Pokryte zakresy pomiarowe REGULATOR/REJESTRATOR DANYCH * termoparowe napięciowe	K, S, J, T, N, R, E, L(GOST), B, C -10÷25mV ±25mV -10÷100mV ±100mV		
Stabilność temperaturowa	50 ppm/°C	50 ppm/°C	50 ppm/°C
Impedancja wejściowa	≥ 6MΩ	≥ 6MΩ	≥ 6MΩ
Okres próbkowania	385ms	385ms	385ms
Waga	46 g	61 g	64 g

* Zakresy pomiarowe są ograniczone przez oprogramowanie do sprzętowych możliwości urządzenia. Aktualna lista zakresów pomiarowych **REGULATOR/REJESTRATOR DANYCH** dostępna jest na stronie internetowej producenta.

** Dodatkowo oraz ujemne sygnały wszystkich wejść są podłączone za pomocą oporników 470kΩ do wewnętrznych linii zasilania lub masy. Nie zaleca się łączenia ze sobą sygnałów dodatnich lub ujemnych należących do różnych wejść. Podłączenie każdego czujnika powinno być wykonane przy użyciu oddzielnej pary przewodów.

Tab. 8.7 Dane techniczne modułu TC4, TC8, TC12


typ	zakres*	rozdzielczość	pełny zakres	dokładność pełnego zakresu		ograniczony zakres	dokładność ograniczonego zakresu	
	[mV]	[μ V]	[°C]	[°C]	[%]	[°C]	[°C]	[%]
K	± 120	4	-200+1370	± 8	$\pm 0,51$	-100+1370	± 4	$\pm 0,27$
S	± 30	1	-50+1768	$\pm 7,5$	$\pm 0,41$	0+1768	± 6	$\pm 0,34$
J	± 120	4	-210+1200	$\pm 6,3$	$\pm 0,44$	-100+1200	± 3	$\pm 0,23$
T	± 30	1	-200+400	$\pm 1,9$	$\pm 0,31$	-100+400	± 1	$\pm 0,20$
N	± 120	4	-200+1300	± 12	$\pm 0,80$	-100+1300	$\pm 5,9$	$\pm 0,42$
R	± 30	1	-50+1768	$\pm 8,6$	$\pm 0,47$	0+1768	$\pm 5,5$	$\pm 0,31$
E	± 120	4	-200+1000	$\pm 4,7$	$\pm 0,40$	-100+1000	$\pm 2,7$	$\pm 0,25$
L	± 120	4	-200+800	$\pm 4,4$	$\pm 0,44$	-100+800	$\pm 2,5$	$\pm 0,28$
B	± 30	1	250+1820	± 15	$\pm 0,96$	480+1820	± 6	$\pm 0,45$
C	± 120	4	50+2290	± 13	$\pm 0,51$	50+1900	$\pm 9,2$	$\pm 0,5$

* z uwzględnieniem pracy urządzenia w zakresie temperatur otoczenia -20°C ÷ 50°C .

Tab. 8.8 Dokładności pomiaru modułu TC4, TC8, TC12

typ	norma
K	PN-EN 60584-1:2014
S	PN-EN 60584-1:2014
J	PN-EN 60584-1:2014
T	PN-EN 60584-1:2014
N	PN-EN 60584-1:2014
R	PN-EN 60584-1:2014
E	PN-EN 60584-1:2014
L	GOST R 8.595:2004
B	PN-EN 60584-1:2014
C	PN-EN 60584-1:2014

Tab. 8.9 Normy termopar modułu TC4, TC8, TC12

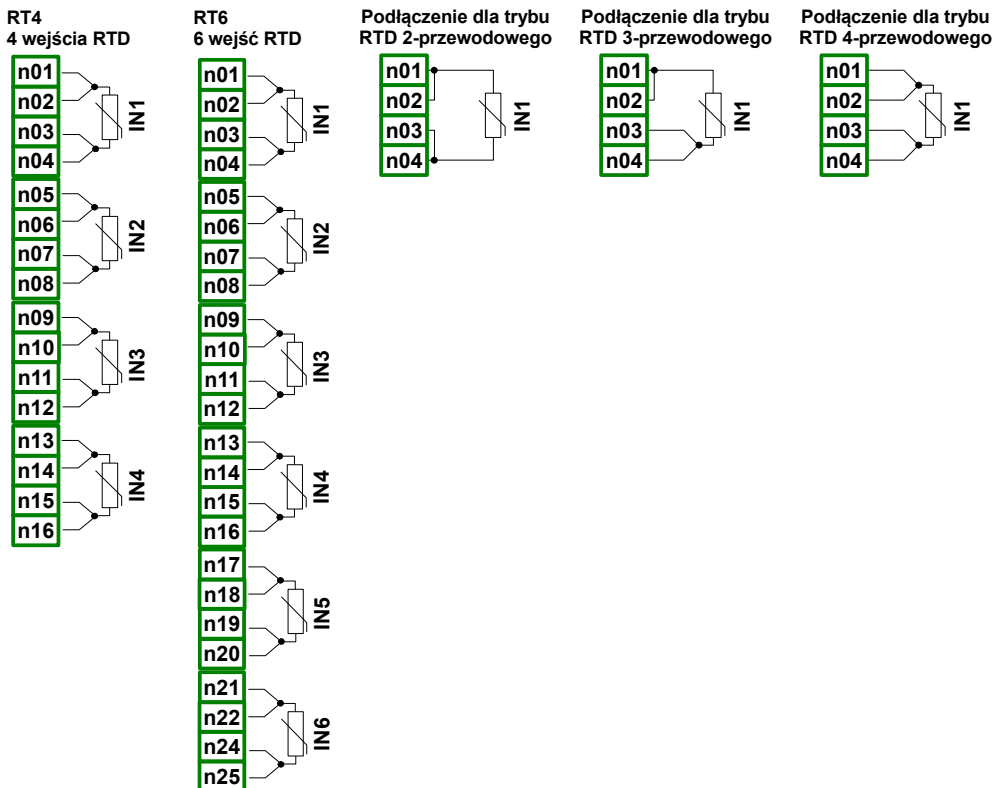8.7. RT4, RT6 – MODUŁY POMIAROWE RTD

Rys. 8.14. Moduły RTD

Najważniejsze parametry modułów RT4 i RT6:

	RT4	RT6
Liczba wejść	4	6
Zakresy pomiarowe	0÷325Ω 0÷3250Ω	0÷325Ω 0÷3250Ω
Rozdzielczość	zakres ±325Ω zakres ±3250Ω	0,01Ω 0,1Ω
Pokryte zakresy pomiarowe REGULATOR/REJESTRATOR DANYCH *	RTD Pt100, Pt'100, Pt'50, Pt500, Pt'500, Pt1000, Cu50, Cu'50, Cu100, Cu'100	Pt100, Pt'100, Pt'50, Pt500, Pt'500, Pt1000, Cu50, Cu'50, Cu100, Cu'100
rezystancja	0-300Ω 0-3kΩ	0-300Ω 0-3kΩ

	RT4	RT6
Dokładność pomiaru rezystancji	0,1% @ 25°C	0,1% @ 25°C
Stabilność temperaturowa	50 ppm/°C	50 ppm/°C
Sposób podłączenia	2, 3 i 4 przewodowe (przełączane ręcznie)	2, 3 i 4 przewodowe (przełączane ręcznie)
Impedancja wejścia	≈ 4kΩ	≈ 4kΩ
Rezystancja przewodów pomiarowych	max. 20Ω w każdym przewodzie	max. 20Ω w każdym przewodzie
Okres próbkowania	1s	1s
Waga	72 g	62 g

Tab. 8.10 Dane techniczne modułu RT4 i RT6

Zakresy pomiarowe są ograniczone przez oprogramowanie do sprzętowych możliwości urządzenia. Aktualna lista zakresów pomiarowych **REGULATOR/REJESTRATOR DANYCH** dostępna jest na stronie internetowej producenta.


typ	zakres	zakres pomiaru temperatury	rozdzielczość	dokładność	dokładność
	[Ω]	[°C]	[Ω]	[°C]	[%]
Pt100	0÷325	-100÷600	0.01	±1	±0,14
Pt500	0÷3250	-100÷600	0.1	±2	±0,3
Pt1000	0÷3250	-100÷600	0.1	±1	±0,14
Pt'50	0÷325	-200÷600	0.01	±2	±0,25
Pt'100	0÷325	-200÷600	0.01	±1	±0,12
Pt'500	0÷3250	-200÷600	0,1	±2	±0,25
Cu50	0÷325	-50÷200	0.01	±1,8	±0,73
Cu100	0÷325	-50÷200	0.01	±0,9	±0,37
Cu'50	0÷325	-200÷200	0.01	±1,6	±0,4
Cu'100	0÷325	-200÷200	0.01	±0,8	±0,2
Ni100	0÷325	-60÷180	0.01	±0,7	±0,3
Ni500	0÷3250	-60÷180	0.1	±1,4	±0,58
Ni1000	0÷3250	-60÷180	0.1	±0,7	±0,3

Tab. 8.11 Dokładności pomiaru modułu RT4 i RT6

typ	norma
Pt100	PN-EN 60751:2009
Pt500	PN-EN 60751:2009
Pt1000	PN-EN 60751:2009
Pt'50	GOST 6651-94 ($W_{100}=1,3916$)
Pt'100	GOST 6651-94 ($W_{100}=1,3916$)
Pt'500	GOST 6651-94 ($W_{100}=1,3916$)
Cu50	GOST 6651-94 ($W_{100}=1,3916$)
Cu100	GOST 6651-94 ($W_{100}=1,3916$)
Cu'50	PN-83M-53852 ($W_{100} = 1,4280$)
Cu'100	PN-83M-53852 ($W_{100} = 1,4280$)
Ni100	PN-EN 60751:2009
Ni500	PN-EN 60751:2009
Ni1000	PN-EN 60751:2009

Tab. 8.12 Normy RTD modułu RT4 i RT6

8.8. UN3, UN5 – IZOLOWANE MODUŁY WEJŚĆ UNIWERSALNYCH

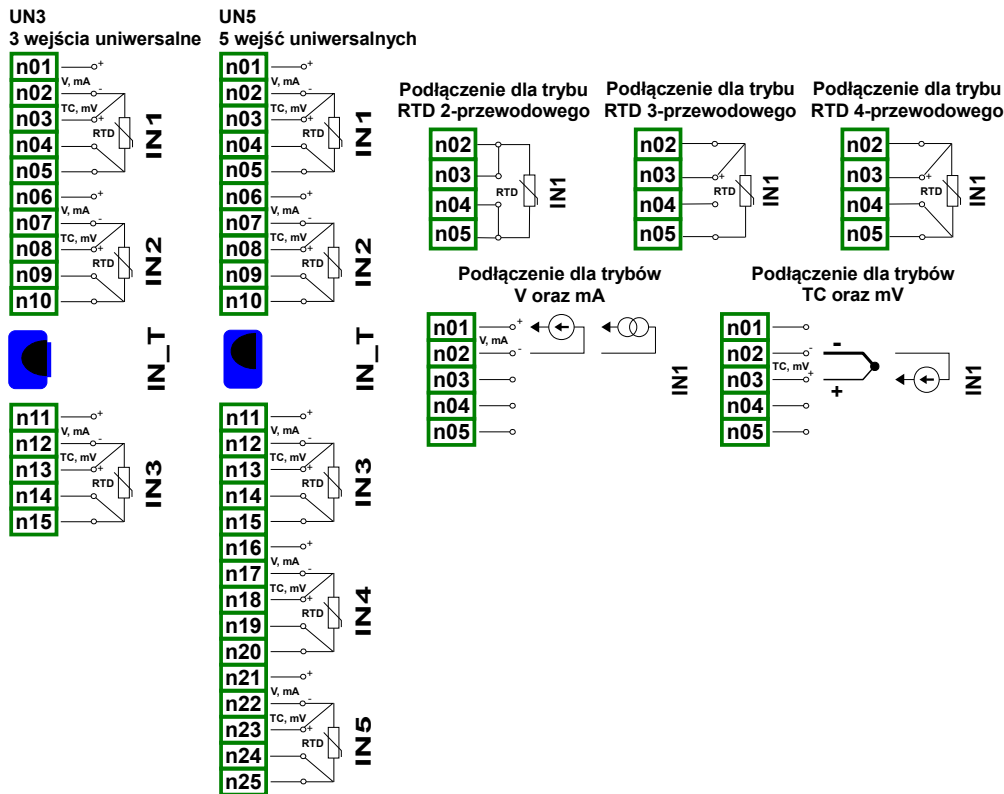

Rys. 8.15. Moduły wejść uniwersalnych

UN3 oraz UN5 są modułami z 3 oraz 5 uniwersalnymi wejściami umożliwiającymi:

- pomiar prądu,
- pomiar napięcia,
- pomiar temperatury (TC lub RTD).

Najważniejsze parametry modułów UN3 oraz UN5:

	UN3	UN5																		
Liczba wejść	3	5																		
Ograniczenia sprzętowe	<p>prądowym -2mA÷30mA</p> <p>napięciowym -1V÷12V -15÷30mV -15÷120mV -50÷650mV</p> <p>termoparowym -15mV÷30mV -15mV÷120mV</p> <p>RTD 0÷325Ω 0÷3250Ω</p>	<p>-2mA÷30mA</p> <p>-1V÷12V -15÷30mV -15÷120mV -50÷650mV</p> <p>-15mV÷30mV -15mV÷120mV</p> <p>0÷325Ω 0÷3250Ω</p>																		
Rozdzielczość w trybie:	<p>prądowym 1μA</p> <p>napięciowym dla zakresu -1÷12 V 1 mV dla zakresu -15÷30 mV 1 μV dla zakresu -15÷120 mV 4 μV dla zakresu -50÷650 mV 40 μV</p> <p>termoparowym dla zakresu -15÷30mV 2μV dla zakresu -15÷120mV 4μV</p> <p>RTD dla zakresu 0÷325Ω 0,01Ω dla zakresu 0÷3250Ω 0,2Ω</p>	<p>1μA</p> <p>1 mV 1 μV 4 μV 40 μV</p> <p>2μV 4μV</p> <p>0,01Ω 0,2Ω</p>																		
Przekroczenie długotrwałe nomin. zakresu pomiarowego	20%	20%																		
Pokryte zakresy pomiarowe REGULATOR/REJESTRATOR DANYCH w trybie:	<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>typowe</th> <th>maks.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>prądowym</td> <td>0÷20mA 4÷20mA</td> <td>0÷22mA 4÷22mA</td> </tr> <tr> <td>napięciowym</td> <td>0÷5V 1÷5V 0÷10V 2÷10V -10÷25mV -10÷100mV 0÷600mV</td> <td>0÷6V 0÷6V 0÷12V 0÷12V -10÷30mV -10÷120mV -50÷650mV</td> </tr> </tbody> </table>		typowe	maks.	prądowym	0÷20mA 4÷20mA	0÷22mA 4÷22mA	napięciowym	0÷5V 1÷5V 0÷10V 2÷10V -10÷25mV -10÷100mV 0÷600mV	0÷6V 0÷6V 0÷12V 0÷12V -10÷30mV -10÷120mV -50÷650mV	<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>typowe</th> <th>maks.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>prądowym</td> <td>0÷20mA 4÷20mA</td> <td>0÷22mA 4÷22mA</td> </tr> <tr> <td>napięciowym</td> <td>0÷5V 1÷5V 0÷10V 2÷10V -10÷25mV -10÷100mV 0÷600mV</td> <td>0÷6V 0÷6V 0÷12V 0÷12V -10÷30mV -10÷120mV -50÷650mV</td> </tr> </tbody> </table>		typowe	maks.	prądowym	0÷20mA 4÷20mA	0÷22mA 4÷22mA	napięciowym	0÷5V 1÷5V 0÷10V 2÷10V -10÷25mV -10÷100mV 0÷600mV	0÷6V 0÷6V 0÷12V 0÷12V -10÷30mV -10÷120mV -50÷650mV
	typowe	maks.																		
prądowym	0÷20mA 4÷20mA	0÷22mA 4÷22mA																		
napięciowym	0÷5V 1÷5V 0÷10V 2÷10V -10÷25mV -10÷100mV 0÷600mV	0÷6V 0÷6V 0÷12V 0÷12V -10÷30mV -10÷120mV -50÷650mV																		
	typowe	maks.																		
prądowym	0÷20mA 4÷20mA	0÷22mA 4÷22mA																		
napięciowym	0÷5V 1÷5V 0÷10V 2÷10V -10÷25mV -10÷100mV 0÷600mV	0÷6V 0÷6V 0÷12V 0÷12V -10÷30mV -10÷120mV -50÷650mV																		

	UN3	UN5
termoparowym RTD rezystancyjnym	K,S,J,T, N, R, E, L(GOST), B, C Pt100, Pt'100, Pt'50, Pt500, Pt'500, Pt1000, Cu50, Cu'50, Cu100, Cu'100, Ni100, Ni500, Ni1000 0±300Ω 0±3000Ω	
Sposób podłączenia w trybie: RTD	2, 3 i 4 przewodowe (przełączane ręcznie)	2, 3 i 4 przewodowe (przełączane ręcznie)
Impedancja wejściowa w trybie:		
prądowym	<65Ω (typowo 30Ω)	<65Ω (typowo 30Ω)
napięciowym	>100kΩ (przy zachowaniu poprawnej polaryzacji)	>100kΩ (przy zachowaniu poprawnej polaryzacji)
termoparowym	≥6MΩ	≥6MΩ
RTD	≈4kΩ	≈4kΩ
Dokładność		
wejścia prądowe	0,1% @ 25°C dla wszystkich zakresów	0,1% @ 25°C dla wszystkich zakresów
wejścia napięciowe	0,1% @ 25°C dla zakresów: 0÷5V, 1÷5V, 0÷10V, -10÷100mV, 0÷600mV 0,15% @ 25°C dla zakresu: -10÷25mV	0,1% @ 25°C dla zakresów: 0÷5V, 1÷5V, 0÷10V, -10÷100mV, 0÷600mV 0,15% @ 25°C dla zakresu: -10÷25mV
wejścia termoparowe	0,15% @ 25°C dla zakresu 30mV 0,1% @ 25°C dla zakresu 120mV	0,15% @ 25°C dla zakresu 30mV 0,1% @ 25°C dla zakresu 120mV
wejścia rezystancyjne	0,1% @ 25°C dla zakresów: 0±300Ω, 0±3000Ω	0,1% @ 25°C dla zakresów: 0±300Ω, 0±3000Ω
Stabilność temperaturowa	50 ppm/°C	50 ppm/°C
Okres próbkowania w trybie:		
prądowym	535ms	535ms
napięciowym	535ms	535ms
termoparowym	535ms	535ms
RTD	1410ms	1410ms
rezystancyjnym	1410ms	1410ms
Wytrzymałość izolacji	1 min @ 500V AC	1 min @ 500V AC
Waga	74 g	77 g

Tab. 8.13 Dane techniczne modułów UN3 oraz UN5

typ	zakres*	rozdzielczość	pełny zakres	dokładność pełnego zakresu		ograniczony zakres	dokładność ograniczonego zakresu	
	[mV]	[μ V]	[°C]	[°C]	[%]	[°C]	[°C]	[%]
K	-10÷120	4	-200÷1370	±8	±0,51	-100÷1370	±4	±0,27
S	-10÷30	2	-50÷1768	±7,5	±0,41	0÷1768	±6	±0,34
J	-10÷120	4	-210÷1200	±6,3	±0,44	-100÷1200	±3	±0,23
T	-10÷30	2	-200÷400	±1,9	±0,31	-100÷400	±1	±0,20
N	-10÷120	4	-200÷1300	±12	±0,80	-100÷1300	±5,9	±0,42
R	-10÷30	2	-50÷1768	±8,6	±0,47	0÷1768	±5,5	±0,31
E	-10÷120	4	-200÷1000	±4,7	±0,40	-100÷1000	±2,7	±0,25
L	-10÷120	4	-200÷800	±4,4	±0,44	-100÷800	±2,5	±0,28
B	-10÷30	2	250÷1820	±15	±0,96	480÷1820	±6	±0,45
C	-10÷120	4	50÷2290	±13	±0,51	50÷1900	±9,2	±0,5

* z uwzględnieniem pracy urządzenia w zakresie temperatur otoczenia -20°C÷50°C.

Tab. 8.14 Dokładności pomiaru modułów UN3 oraz UN5 dla termopar

typ	norma
K	PN-EN 60584-1:2014
S	PN-EN 60584-1:2014
J	PN-EN 60584-1:2014
T	PN-EN 60584-1:2014
N	PN-EN 60584-1:2014
R	PN-EN 60584-1:2014
E	PN-EN 60584-1:2014
L	GOST R 8.595:2004
B	PN-EN 60584-1:2014
C	PN-EN 60584-1:2014


Tab. 8.15 Normy termopar modułów UN3 oraz UN5

typ	zakres	zakres pomiaru temperatury	rozdzielczość	dokładność	dokładność
	[Ω]	[$^{\circ}\text{C}$]	[Ω]	[$^{\circ}\text{C}$]	[%]
Pt100	0÷325	-100÷600	0.01	±1	±0,14
Pt500	0÷3250	-100÷600	0.1	±2	±0,3
Pt1000	0÷3250	-100÷600	0.1	±1	±0,14
Pt'50	0÷325	-200÷600	0.01	±2	±0,25
Pt'100	0÷325	-200÷600	0.01	±1	±0,12
Pt'500	0÷3250	-200÷600	0,1	±2	±0,25
Cu50	0÷325	-50÷200	0.01	±1,8	±0,73
Cu100	0÷325	-50÷200	0.01	±0,9	±0,37
Cu'50	0÷325	-200÷200	0.01	±1,6	±0,4
Cu'100	0÷325	-200÷200	0.01	±0,8	±0,2
Ni100	0÷325	-60÷180	0.01	±0,7	±0,3
Ni500	0÷3250	-60÷180	0.1	±1,4	±0,58
Ni1000	0÷3250	-60÷180	0.1	±0,7	±0,3


Tab. 8.16 Dokładności pomiaru modułów UN3 oraz UN5 dla RTD

typ	norma
Pt100	PN-EN 60751:2009
Pt500	PN-EN 60751:2009
Pt1000	PN-EN 60751:2009
Pt'50	GOST 6651-94 ($W_{100}=1,3916$)
Pt'100	GOST 6651-94 ($W_{100}=1,3916$)
Pt'500	GOST 6651-94 ($W_{100}=1,3916$)
Cu50	GOST 6651-94 ($W_{100}=1,3916$)
Cu100	GOST 6651-94 ($W_{100}=1,3916$)
Cu'50	PN-83M-53852 ($W_{100} = 1,4280$)
Cu'100	PN-83M-53852 ($W_{100} = 1,4280$)
Ni100	PN-EN 60751:2009
Ni500	PN-EN 60751:2009
Ni1000	PN-EN 60751:2009

Tab. 8.17 Normy RTD modułów UN3 oraz UN5

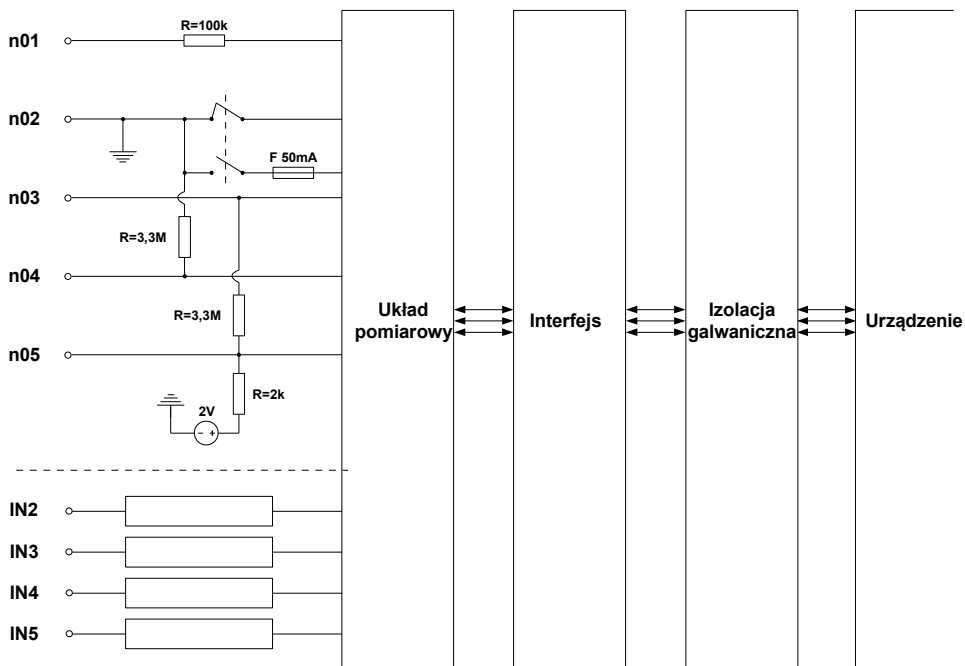

Rys. 8.16. Struktura wewnętrzna optoizolowanego modułu wejść uniwersalnych

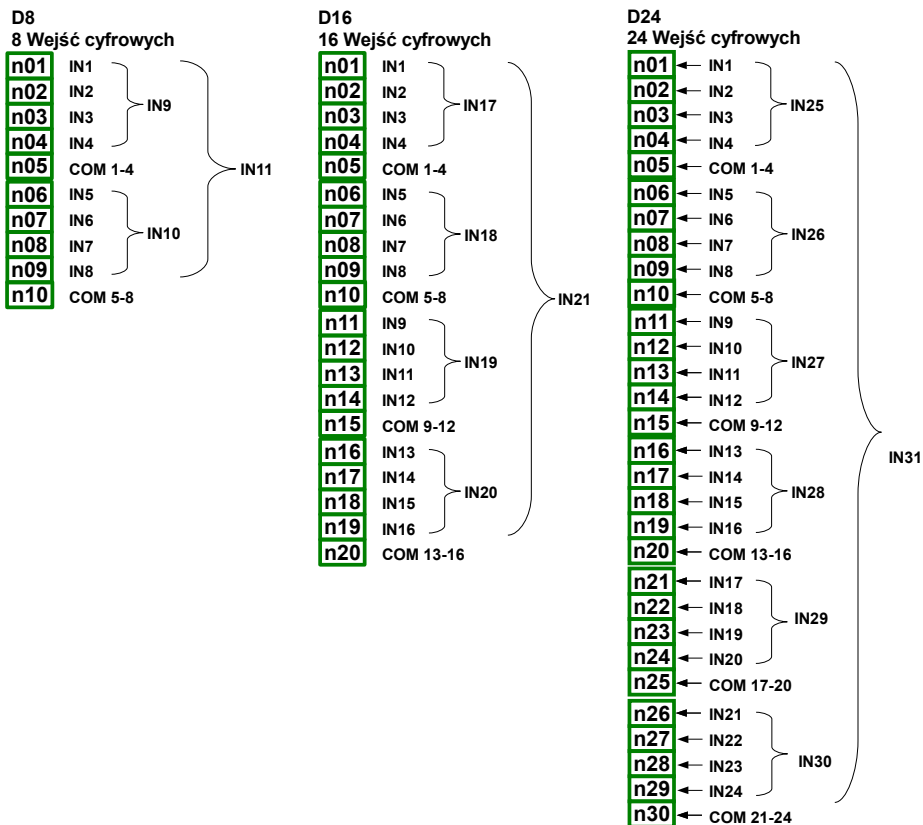8.9. D8, D16, D24 – OPTOIZOLOWANY MODUŁ WEJŚĆ CYFROWYCH

Rys. 8.17. Moduły wejść cyfrowych


D8, D16 oraz **D24** są modułami z 8, 16 i 24 wejściami cyfrowymi. Wejścia modułu są podzielone na 4-wejściowe grupy. Każda grupa posiada wspólne złącze i jest optycznie odizolowane od innych grup a także od masy urządzenia **REGULATOR/REJESTRATOR DANYCH**.

Najważniejsze parametry modułów D8, D16 oraz D24:


	D8	D16	D24
Liczba wejść	8 (2 grupy 4 wejściowe, optoizolowane od innych sygnałów)	16 (4 grupy 4 wejściowe, optoizolowane od innych sygnałów)	24 (6 grup 4 wejściowych, optoizolowanych od innych sygnałów)
Poziomy napięcie sygnałów wejściowych:			
niski stan logiczny	Uwej < 1V	Uwej < 1V	Uwej < 1V
wysoki stan logiczny	Uwej > 4V	Uwej > 4V	Uwej > 4V

	D8	D16	D24
Maksymalne napięcie wejściowe	30V	30V	30V
Pobór prądu wejściowego	około 15mA @24V około 5mA @10V około 2mA @5V	około 15mA @24V około 5mA @10V około 2mA @5V	około 15mA @24V około 5mA @10V około 2mA @5V
Reprezentacja sygnału wejściowego w urządzeniach REGULATOR/REJESTRATOR DANYCH	8 pojedynczych bitów: IN1-IN8 2 grupy 4 bitowe: IN9-IN10 1 bajt: IN11	16 pojedynczych bitów: IN1-IN16 4 grupy 4 bitowe: IN17-IN20 1 całkowity (16 bitowy): IN21	24 pojedyncze bity: IN1-IN24 6 grup 4 bitowych: IN25-IN30 1 całkowity (24 bitowy): IN31
Częstotliwość próbkowania	3kHz	3kHz	3kHz
Wytrzymałość izolacji	1 min @ 500V AC	1 min @ 500V AC	1 min @ 500V AC
Waga	30g	40g	58g

Tab. 8.18 Dane techniczne modułu D8, D16, D24

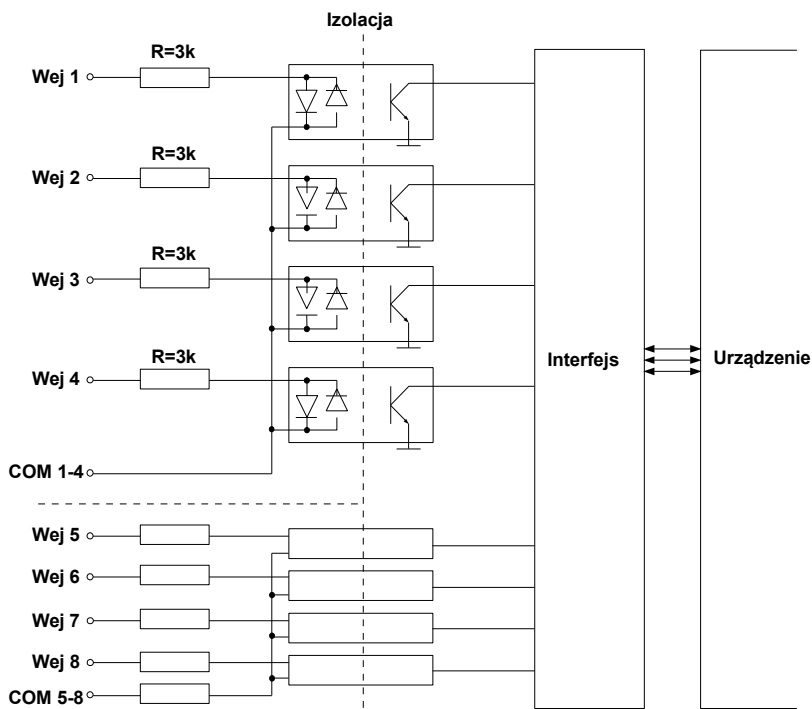

Rys. 8.18. Struktura wewnętrzna optoizolowanego modułu wejść cyfrowych

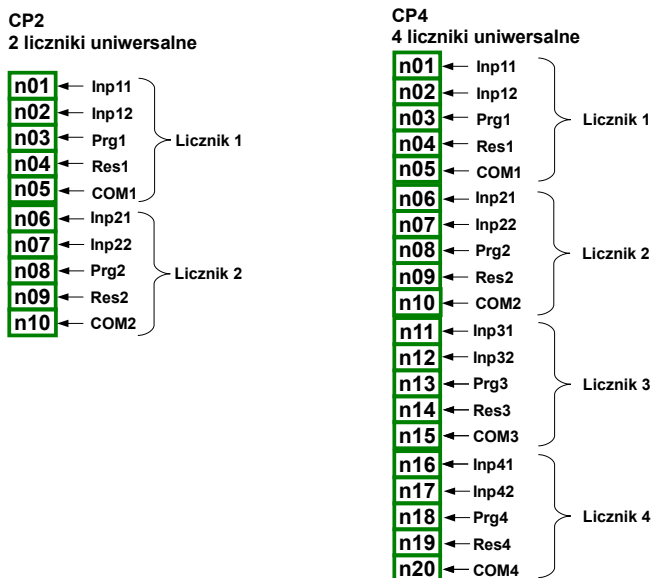8.10. CP2, CP4 – OPTOIZOLOWANE MODUŁY LICZNIKÓW UNIWERSALNYCH

Rys. 8.19. Optoizolowane moduły liczników uniwersalnych

CP2 i **CP4** są modułami uniwersalnych 4-wejściowych liczników (Rys. 8.14). Każdy licznik posiada wspólne złącze (**COM**) i jest optycznie odizolowany od innych liczników a także od masy urządzenia, patrz Rys. 8.13.

Najważniejsze parametry modułów CP2 i CP4:


	CP2	CP4
Liczba wejść	2 grupy wejść licznikowych (2 grupy 4-wejściowe, optoizolowane od innych sygnałów)	4 grupy wejść licznikowych (4 grupy 4-wejściowe, optoizolowane od innych sygnałów)
Opis konektorów	Inp[n]1, Inp[n]2 - wejścia liczące, impulsowe, Prg[n] - wejścia programowalne, Res[n] - wejścia zerowania licznika, COM[n] - wejścia wspólne dla danego licznika, [n]=1, 2.	Inp[n]1, Inp[n]2 - wejścia liczące, impulsowe, Prg[n] - wejścia programowalne, Res[n] - wejścia zerowania licznika, COM[n] - wejścia wspólne dla danego licznika, [n]=1, 2, 3, 4.
Poziomy napięcie sygnałów wejściowych: niski stan logiczny wysoki stan logiczny	Uwej < 1V Uwej ≥ 10V	Uwej < 1V Uwej ≥ 10V
Maksymalne napięcie wejściowe	30V	30V

	CP2	CP4
Maksymalna częstotliwość wejściowa dla sygnału kwadraturowego * **	5kHz	5kHz
Maksymalna częstotliwość wejściowa dla pozostałych sygnałów **	10kHz	10kHz
Pojemność licznika	4 503 599 627 370 495 impulsów (52 bity danych)	4 503 599 627 370 495 impulsów (52 bity danych)
Pobór prądu wejściowego	około 14mA @24V około 6mA @10V	około 14mA @24V około 6mA @10V
Wytrzymałość izolacji (pomiędzy wejściami pomiarowymi)	2kV	2kV
Ochrona	bezpiecznik 50mA autoresetowalny	bezpiecznik 50mA autoresetowalny
Wytrzymałość izolacji (pomiędzy wejściami pomiarowymi a obwodami wewnętrznymi urządzenia)	1 min @ 500V AC	1 min @ 500V AC
Waga	47 g	46 g


* Dla sygnałów o częstotliwości wyższej niż 3kHz zalecane jest, aby wypełnienie tego sygnału wynosiło około 50% a przesunięcie fazowe sygnałów wynosiło 90°.

** Różnica między sygnałami wejściowymi musi wynosić co najmniej 100µs.

Tab. 8.19 Dane techniczne modułów CP2 i CP4

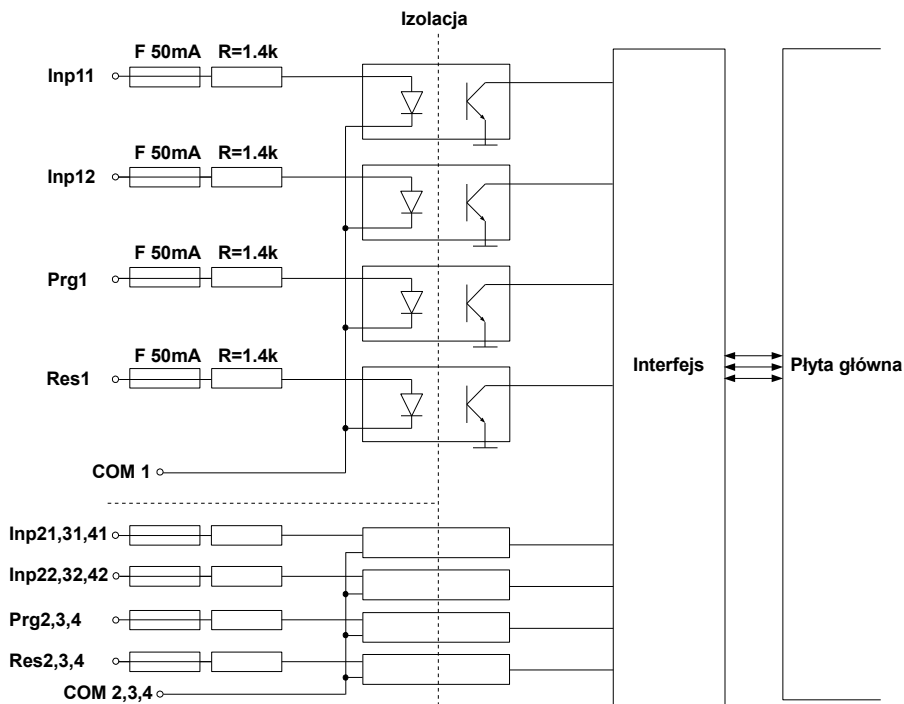

Rys. 8.20. Struktura wewnętrzna optoizolowanego modułu liczników uniwersalnych

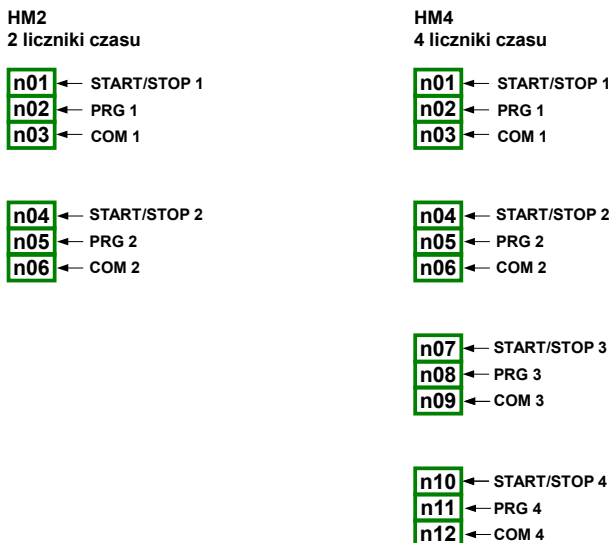8.11. HM2, HM4 – OPTOIZOLOWANE MODUŁY LICZNIKÓW CZASU


Rys. 8.21. Optoizolowane moduły liczników czasu

Najważniejsze parametry modułów HM2 i HM4:


	HM2	HM4
Liczba wejść	2 liczniki czasu	4 liczniki czasu
Opis konektorów	START/STOP [n] – wejścia startujące i zatrzymujące zliczanie czasu, PRG[n] - wejścia programowalne, COM[n] - wejścia wspólne dla danego licznika, [n]=1, 2.	START/STOP [n] – wejście startujące i zatrzymujące zliczanie czasu, PRG[n] – wejścia programowalne, COM[n] – wejścia wspólne dla danego licznika, [n]=1, 2, 3, 4.
Poziomy napięcie sygnałów wejściowych: niski stan logiczny wysoki stan logiczny	Uwej < 1V Uwej ≥ 10V	Uwej < 1V Uwej ≥ 10V
Maksymalna częstotliwość wejściowa	1kHz	1kHz
Maksymalne napięcie wejściowe	30V	30V
Pobór prądu wejściowego	około 14mA @24V około 6mA @10V	około 14mA @24V około 6mA @10V

	HM2	HM4
Wytrzymałość izolacji (pomiędzy wejściami pomiarowymi)	2kV	2kV
Dokładność pomiaru	$\pm 30\text{ppm @ } +25^{\circ}\text{C}$	$\pm 30\text{ppm @ } +25^{\circ}\text{C}$
Stabilność temperaturowa	$\pm 50\text{ppm/K}$	$\pm 50\text{ppm/K}$
Zakres licznika	$0 \div 10\text{E}+9 \text{ s}$	$0 \div 10\text{E}+9 \text{ s}$
Rozdzielczość licznika	0.001 s	0.001 s
Ochrona	bezpiecznik 50mA autoresetowalny	bezpiecznik 50mA autoresetowalny
Wytrzymałość izolacji (pomiędzy wejściami pomiarowymi a obwodami wewnętrznymi urządzenia)	1 min @ 500V AC	1 min @ 500V AC
Waga	28g	32,3g

Tab. 8.20. Dane techniczne modułów HM2 i HM4

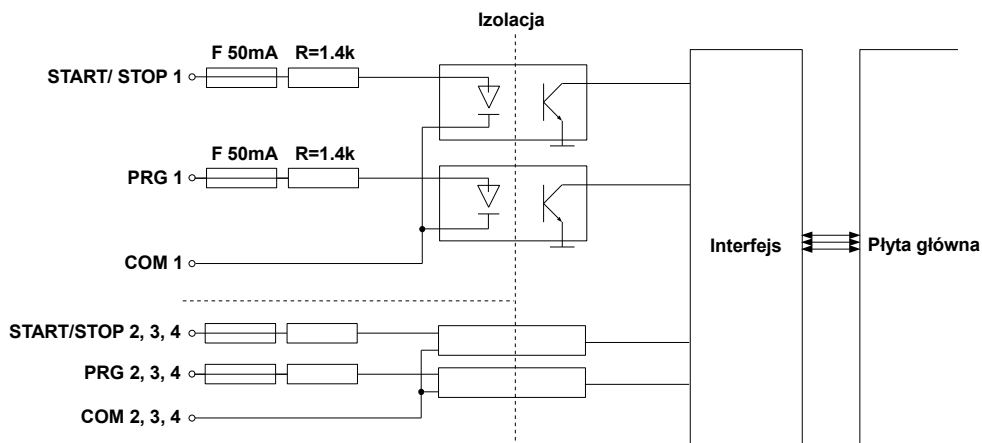

Rys. 8.22. Struktura wewnętrzna optoizolowanego modułu liczników czasu

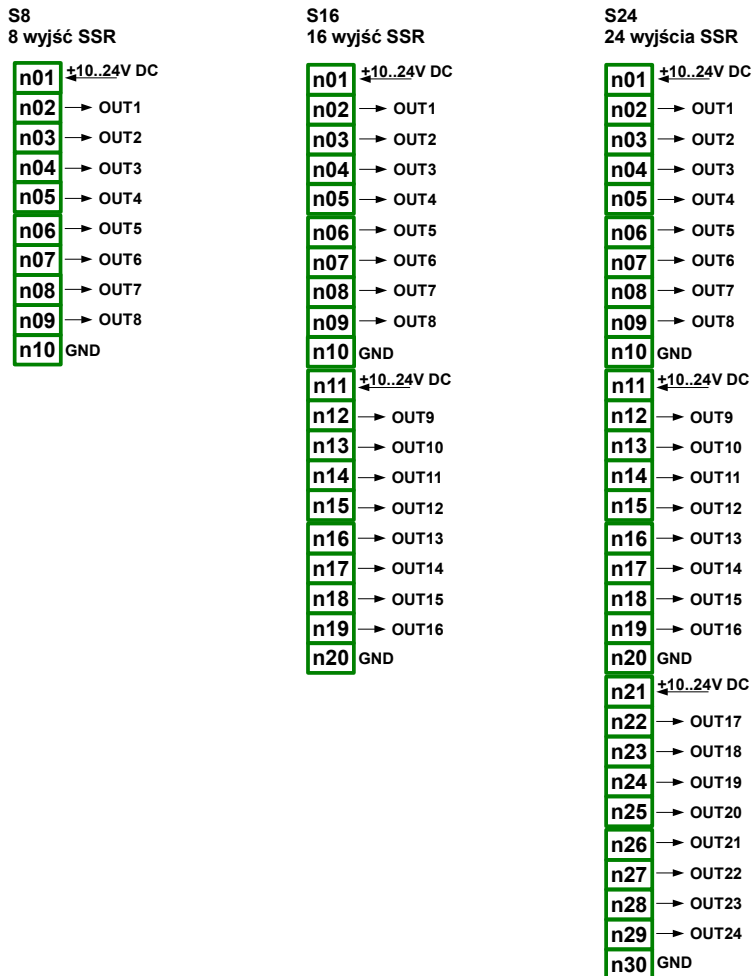8.12. S8, S16, S24 – MODUŁY WYJŚĆ PRZEKAŹNIKOWYCH TYPU SSR

Rys. 8.23. Moduły wyjść przekaźnikowych typu SSR

Najważniejsze parametry modułów S8, S16 oraz S24

	S8	S16	S24
Parametry statyczne			
Liczba wyjść	8	16 (2 grupy z oddzielnym zasilaniem)	24 (3 grupy z oddzielnym zasilaniem)
Max wydajność prądowa wyjść:			
dla zasilania wewnętrznego	10mA dla 1-wyj., suma ograniczona do 50mA	10mA dla 1-wyj., suma ograniczona to 50mA dla grupy	10mA dla 1-wyj., suma ograniczona to 50mA dla grupy
dla zasilania zewnętrznego	100mA dla 1-wyj., suma ograniczona do 500mA	100mA dla 1-wyj., suma ograniczona do 500mA dla grupy	100mA dla 1-wyj., suma ograniczona do 500mA dla grupy
Wartość napięcia wysokiego poziomu logicznego wyjścia (Iwyj. = 5mA)			
dla zasilania wewnętrznego	≥ 8V	≥ 8V	≥ 8V
dla zasilania zewnętrznego	≥ (Vzew. - 0.5V)	≥ (Vzew. - 0.5V)	≥ (Vzew. - 0.5V)
Wartość napięcia niskiego poziomu logicznego wyjścia (Iwyj. =5mA)	<1V	<1V	<1V
Zabezpieczenie przeciwprzeciążeniowe			
dla zasilania wewnętrznego	wewn. bezp. 50mA	wewn. bezp. 50mA (dla grupy)	wewn. bezp. 50mA (dla grupy)
dla zasilania zewnętrznego	wewn. bezp. 500mA	wewn. bezp. 500mA (dla grupy)	wewn. bezp. 500mA (dla grupy)
Max wartość zewn. nap. zasilania *	30 V	30 V	30 V
Parametry dynamiczne (ustawiane oddzielnie dla każdego wejścia)			
okres PWM **	0.1 ÷ 1600 sek.	0.1 ÷ 1600 sek.	0.1 ÷ 1600 sek.
rozdzielczość PWM	0.1 sek.	0.1 sek.	0.1 sek.
wewn. częstotliwość PWM **	5kHz***	5kHz***	5kHz***
Współczynnik wypełnienia impulsów	0 ÷ 100%	0 ÷ 100%	0 ÷ 100%


	S8	S16	S24
Rozdzielczość współczynnika wypełnienia impulsów	15 bitów ** 0x8000 oznacza 100%	15 bitów** 0x8000 oznacza 100%	15 bitów** 0x8000 oznacza 100%
Minimalny czas poziomu niskiego	0 ÷ 800 sek.	0 ÷ 800 sek.	0 ÷ 800 sek.
Minimalna czas poziomu wysokiego	0 ÷ 800 sek.	0 ÷ 800 sek.	0 ÷ 800 sek.
Wytrzymałość izolacji	1 min @ 500V AC	1 min @ 500V AC	1 min @ 500V AC
Waga	48 g	68 g	74 g

* Minimalna wartość zewnętrznego napięcia zasilania wynosi 10V. Jeżeli wartość zewnętrznego napięcia zasilania będzie mniejsza niż 10V wyjścia zasilane są z wewnętrznego układu zasilania.


** Wewnętrzna częstotliwość PWM oraz okres PWM ograniczają rzeczywistą rozdzielczość współczynnika wypełnienia impulsów. Dla przykładu: jeżeli okres PWM wynosi 0.1 sek. wtedy rzeczywista rozdzielczość współczynnika wypełnienia wynosi około 9 bitów ($0.1 * 5\text{kHz} = 500$ poziomów). Jeżeli okres PWM jest dłuższy niż 6.55 sekundy wtedy rozdzielczość współczynnika wypełnienia wynosi pełne 15 bitów ($6.56 * 5\text{kHz} > 32768$).

***Kwantyzacja wyjścia PWM: 20µs.


Tab. 8.21 Dane techniczne modułu S8, S16 oraz S24

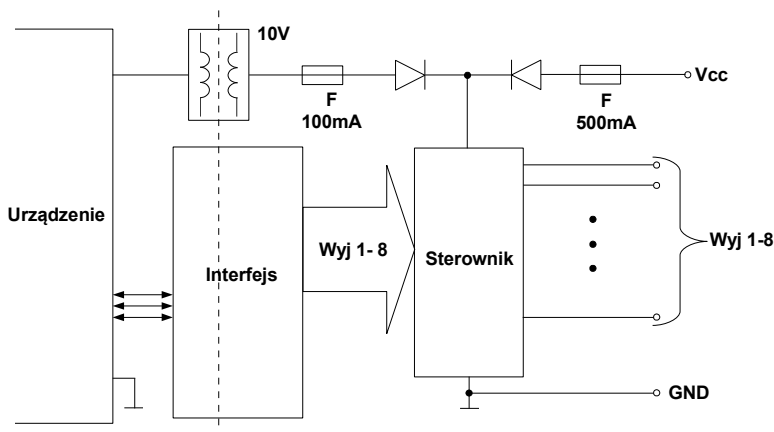

Rys. 8.24. Struktura wewnętrzna modułu wyjściowego SSR (8 wyjść)

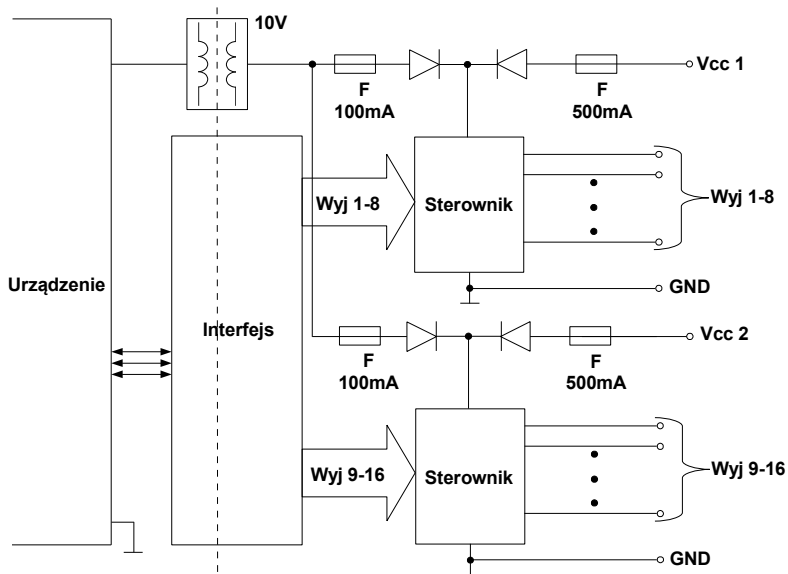


Rys. 8.25. Struktura wewnętrzna modułu wyjściowego SSR (16 wyjść)

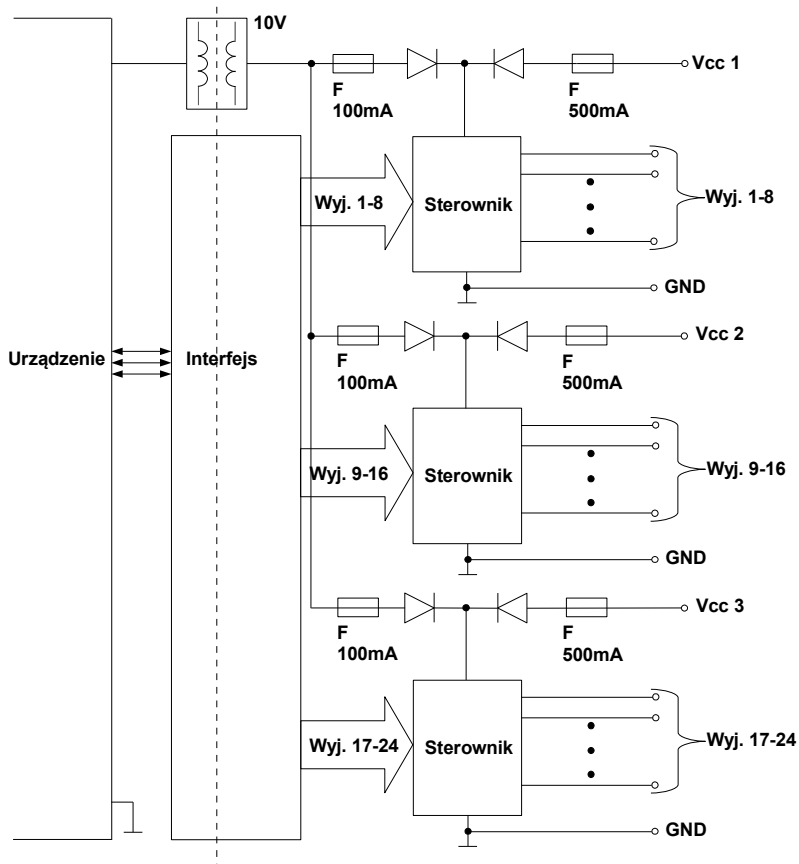


Rys. 8.26. Struktura wewnętrzna modułu wyjściowego SSR (24 wyjścia)

8.13. R45, R81, R65, R121 – MODUŁY WYJŚĆ PRZEKAŹNIKOWYCH**R45**


4 wyjścia przełącznikowe 5A/250V

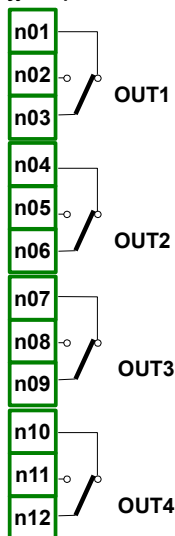**R81**


8 wyjść przełącznikowych 1A/250V

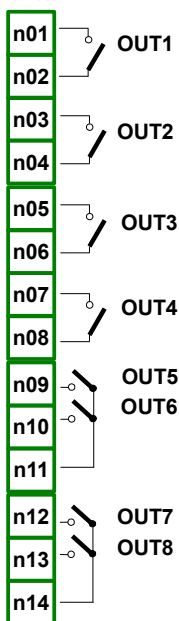**R65**

6 wyjść przełącznikowych 5A/250V

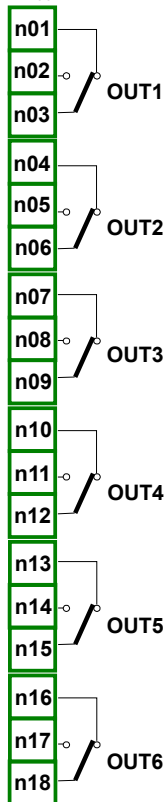**R121**

12 wyjść przełącznikowych 1A/250V

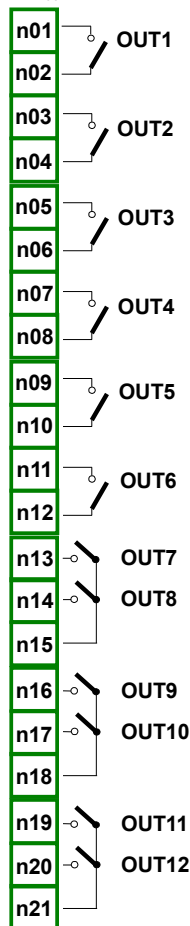


Rys. 8.27. Moduły wyjść przełącznikowych





















Najważniejsze parametry modułów R45, R81, R65 oraz R121:

	R45	R81	R65	R121
Liczba przekaźników	4 SPDP (przełączalne)	8 SPST (normalnie rozwarte)	6 SPDP (przełączalne)	12 SPST (normalnie rozwarte)
Max obciążenie przekaźnika	5A, $\cos \varphi = 1$ (obciążenie rezystancyjne)	1A, $\cos \varphi = 1$ (obciążenie rezystancyjne)	5A, $\cos \varphi = 1$ (obciążenie rezystancyjne)	1A, $\cos \varphi = 1$ (obciążenie rezystancyjne)
Max wartość przełączanego napięcia	250V AC	250V AC	250V AC	250V AC
Wytrzymałość izolacji pomiędzy przekaźnikami	1 min @ 630V AC	1 min @ 630 V AC	1 min @ 630 V AC	1 min @ 630 V AC
Wytrzymałość izolacji (pomiędzy przekaźnikami a napięciem zasilania REGULATOR/REJESTRATOR DANYCH)	1 min @ 1000V AC	1 min @ 1000V AC	1 min @ 1000V AC	1 min @ 1000V AC
Waga	94 g	79 g	139 g	116 g

Tab. 8.22 Dane techniczne modułu R45, R81, R65, R121

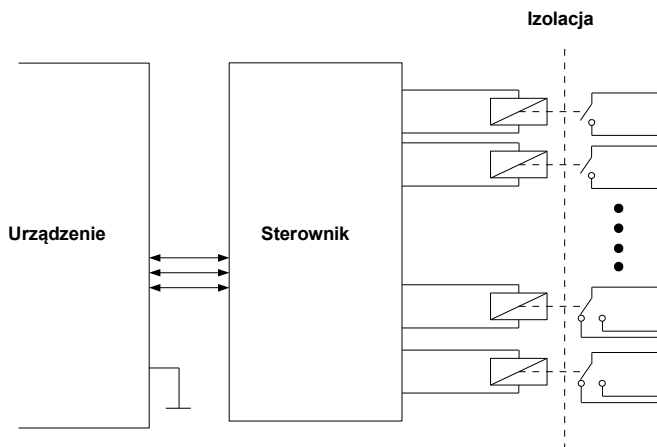

Rys. 8.28. Struktura wewnętrzna modułów wyjść przekaźnikowych

8.14. IO2, IO4, IO6, IO8 – PASYWNE WYJŚCIE PRĄDOWE**IO2**
2 wyjścia prądowe**IO4**
4 wyjścia prądowe**IO6**
6 wyjść prądowych**IO8**
8 wyjść prądowych


Rys. 8.29. Moduły wyjść prądowych

Należy pamiętać, że wyjście prądowe jest pasywne dlatego wymagane jest zasilanie pętli prądowej. Polaryzacja wyjścia IO2, IO4, IO6 i IO8 nie ma znaczenia.


Najważniejsze parametry modułów IO2, IO4, IO6 oraz IO8:

	IO2	IO4	IO6	IO8
Liczba wyjść	2	4	6	8
Typ wyjścia	Pasywne wyjście prądowe	Pasywne wyjście prądowe	Pasywne wyjście prądowe	Pasywne wyjście prądowe
Nominalny zakres analogowy	4-20mA	4-20mA	4-20mA	4-20mA
Sprzętowe ograniczenia wyjścia	3-25mA	3-25mA	3-25mA	3-25mA
Stan wyjścia przy braku zasilania urządzenia	27,4mA	27,4mA	27,4mA	27,4mA
Maksymalny spadek napięcia na wyjściu	9V	9V	9V	9V
Ochrona	Wewnętrzny bezpiecznik 50mA	Wewnętrzny bezpiecznik 50mA	Wewnętrzny bezpiecznik 50mA	Wewnętrzny bezpiecznik 50mA
Zakres zasilania	9-30V	9-30V	9-30V	9-30V
Dokładność prądu wyjściowego	0.1% @25°C, 50ppm/°C	0.1% @25°C, 50ppm/°C	0.1% @25°C, 50ppm/°C	0.1% @25°C, 50ppm/°C
Rozdzielczość	12 bit	12 bit	12 bit	12 bit
Wytrzymałość izolacji	1 min @ 500V AC	1 min @ 500V AC	1 min @ 500V AC	1 min @ 500V AC
Waga	23g	30g	38g	53g


Tab. 8.23 Dane techniczne modułu IO2, IO4, IO6 oraz IO8

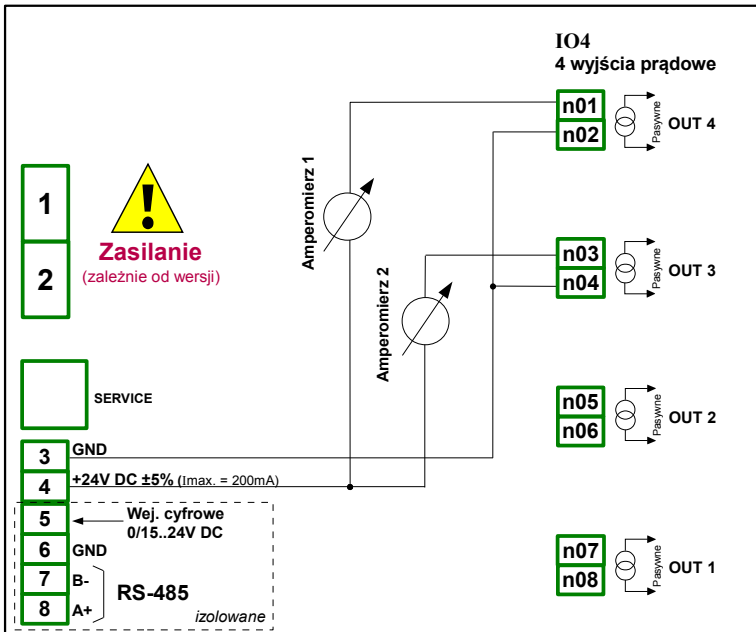


Rys. 8.30. Podłączenia dla Pasywnego wyjścia prądowego od strony GND

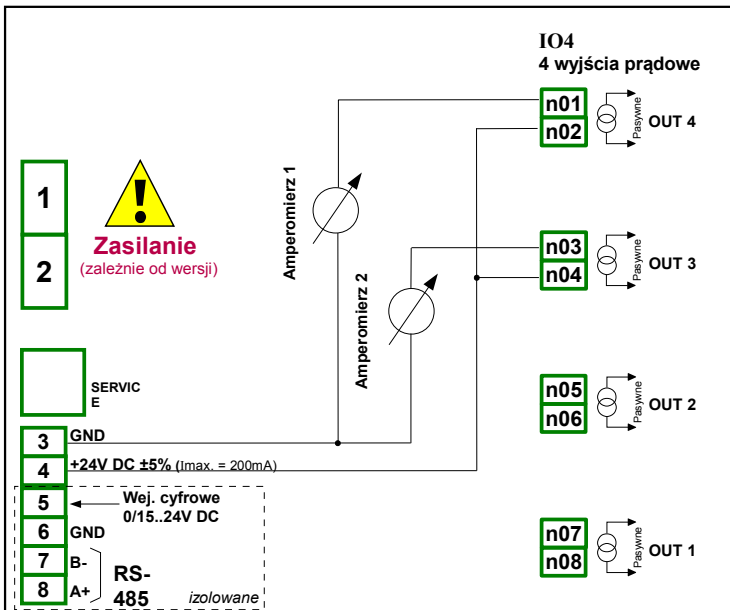

Rys. 8.31. Podłączenia dla Pasywnego wyjścia prądowego od strony zasilania

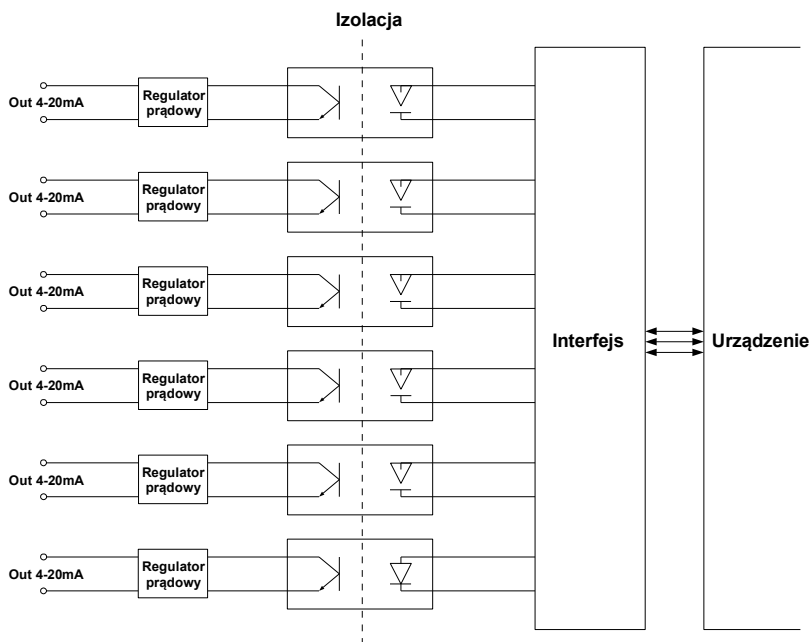

Rys. 8.32. Struktura wewnętrzna modułów wyjść prądowych

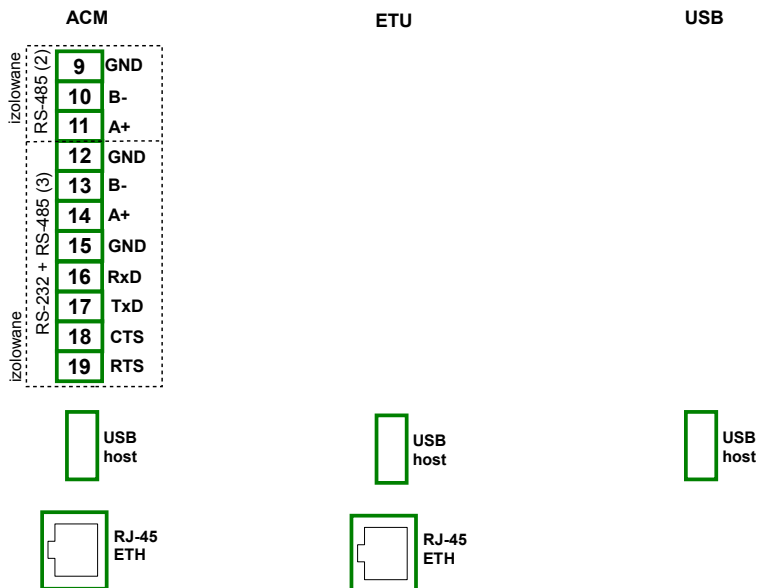8.15. MODUŁY KOMUNIKACYJNE

Rys. 8.33. Moduły komunikacyjne: ACM, ETU oraz USB (tylne - tylko USB host)

Najważniejsze parametry modułów ACM, ETU oraz USB:

	ACM	ETU	USB (tylne)
Liczba wejść/wyjść	4	2	1
Typ wejścia/wyjścia	RS-485, RS-232+RS-485, USB host, RJ-45 ETH	USB host, RJ-45 ETH	USB host
Sprzętowe ograniczenia prądowe	USB host: max pobór prądu 100mA	USB host: max pobór prądu 100mA	USB host: max pobór prądu 100mA
Prędkość transmisji	RS-485 [bit./sek.]: 1200, 2400, 4800, 9600, 19200, 38400, 57600, 115200, RJ-45 ETH:10Mb/sek. USB host 12Mb/sek.	RJ-45 ETH:10Mb/sek. USB host 12Mb/sek.	USB host 12Mb/sek.
Format transmisji	RS-232/485: 8N1, 8N2, 8E1, 8E2, 8O1, 8O2	-	-
Waga	66 g	49 g	37 g


Tab. 8.24 Dane techniczne modułu ACM, ETU oraz USB

8.16. MULTIPRINT MLP-149 – DRUKARKA ZEWNĘTRZNA**8.16.1. Charakterystyka ogólna**

MultiPrint MLP-149 obsługuje termiczną drukarkę panelową, dając możliwość komunikowania się z urządzeniami zewnętrznymi za pomocą interfejsu USB (mini USB B). Wykorzystywany jest papier o szerokości 57mm, instalowany wewnątrz drukarki w plastikowej pokrywie. Dostęp do niej jest bardzo łatwy i nie wymaga demontowania urządzenia. Drukarka umożliwia wydruki na papierze termicznym oraz na etykietach samoprzylepnych. Dodatkowo drukarka posiada czujnik wykrywający obecność papieru oraz otwartą pokrywę pojemnika na papier.

8.16.2. Dane techniczne

Napięcie zasilania	20...30 V DC 15...25 V AC, 50+60 Hz
Zewnętrzny bezpiecznik	3,15 A, FF, topikowy, 5x20 mm
Pobór prądu	0,7 ÷ 3 A
Moduł komunikacyjny (zależnie od wersji)	mini USB B
Maksymalna długość kabla USB	3 m
Temperatura pracy	0 – 50 °C
Wilgotność	10 – 85% Rh
Wymiary obudowy	Długość: 144 mm Szerokość: 96 mm Głębokość: 84 mm
Wymiary otworu montażowego	Długość: 138 mm Szerokość: 90,5 mm
Prędkość drukowania	50 mm/sec
Typ papieru	Rolki termiczne, etykiety samoprzylepne
Szerokość	57 +/-0,5 mm
Rekomendowana grubość	55 – 70 g/m ²
Średnica rolki	Wewnętrzna: 13 mm Zewnętrzna: 50 mm
Metoda drukowania	Termiczna, stała głowica
Rozdzielczość druku	204 DPI (8 punktów / mm)
Zalecany papier do drukarki:	RCT 57X50

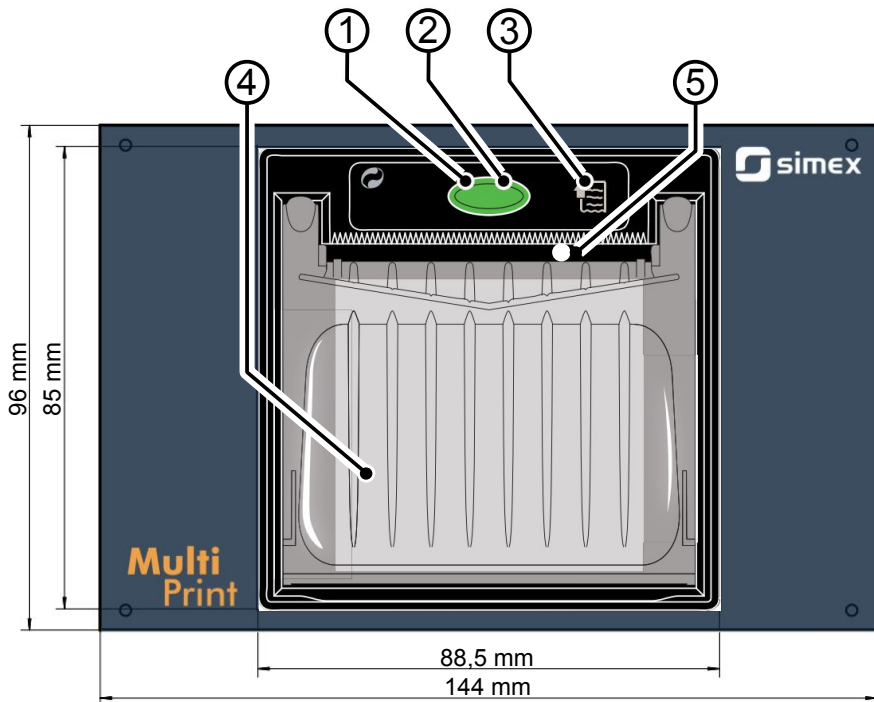8.16.3. Praca z MultiPrint MLP-149

Rys. 8.34. Widok płyty czołowej

Opis elementów:

1. Dioda sygnalizacyjna,

Stan diody	Opis
Wyłączona	Drukarka wyłączona
Włączona	Drukarka włączona
Migotanie wolne	Brak papieru
Migotanie szybkie	Przekroczenie temperatury pracy lub nie poprawne zasilanie


2. Przycisk otwierający pojemnik z papierem – drukarka obsługuje papier o szerokości 57 mm. Sposób poprawnej wymiany papieru został opisany poniżej,
3. Przycisk wysuwający papier,
4. Pokrywa pojemnika na papier,
5. Szczelina wyjścia papieru – wyjście zakończone jest specjalnym grzebieniem, umożliwiającym łatwe oderwanie wydruku,

Sposób podłączenia MultiPrint MLP-149 z innymi urządzeniami


Do komunikacji pomiędzy MultiPrint MLP-149 a zewnętrznymi układami służy port USB. Wyprowadzenie to znajduje się na tylnej ścianie obudowy, wraz z gniazdem zasilania i gniazdem bezpiecznika.

Procedura wymiany papieru


1. Naciśnij przycisk znajdujący się na przedniej ścianie drukarki, oraz (nie puszczając go) chwyć za plastikowe zaczepy znajdujące się po jej bokach,

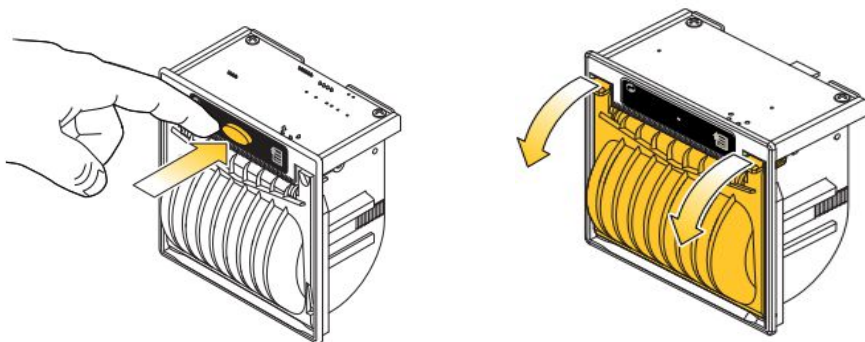


2. Następnie należy odgiąć w dół do oporu, plastikową obudowę pojemnika na papier. Czynność tą należy wykonać z wycuciem, aby nie połamać pokrywy,

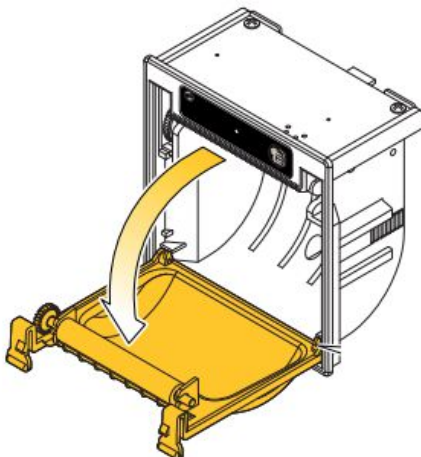


3. W kolejnym kroku należy umieścić nową rolkę papieru w pojemniku,

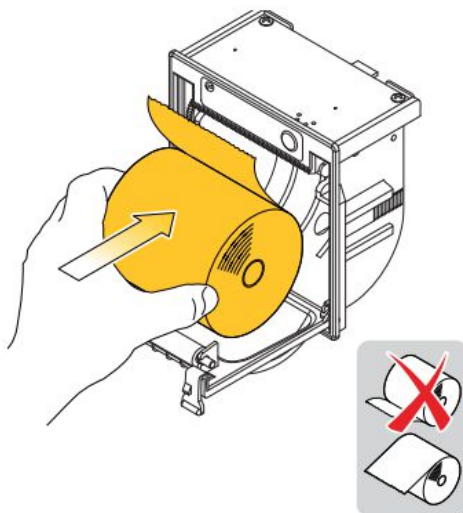

4. Chwycić końcówkę papieru tak, aby wystawał poza drukarkę i zatrzaśnij pokrywę (użytkownik powinien usłyszeć zatraskujące się zaczepy),

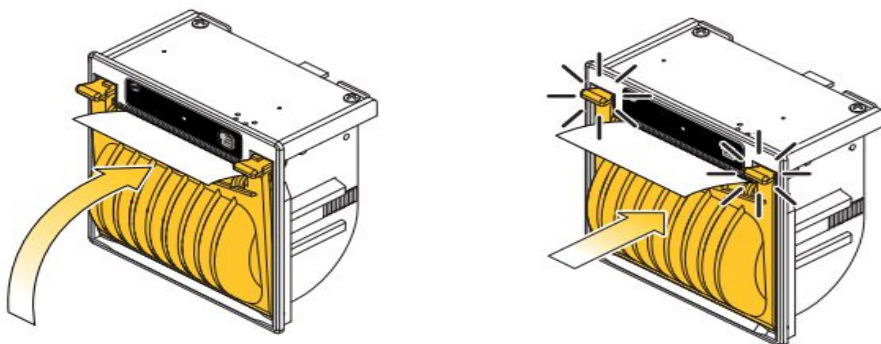

5. Na koniec należy oderwać nadmiar papieru przy pomocy specjalnego grzebienia – drukarka jest już gotowa do dalszej pracy,

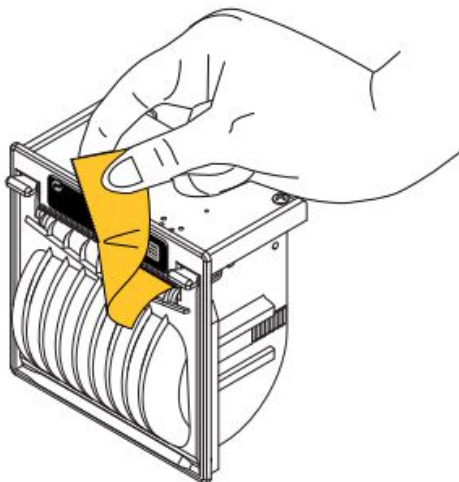

Bezpiecznik i procedura jego wymiany


W urządzeniu wykorzystywany jest bezpiecznik 3,15 A, FF, topikowy, 5x20 mm. Znajduje się w gnieździe w tylnym panelu urządzenia (patrz **Rys. 8.34**). Wymiany należy dokonać gdy bezpiecznik się przepali, co mogło być spowodowane np. podłączeniem 230 V napięcia przemiennego do zasilania zamiast 24 V napięcia stałego (patrz **Rozdz. 8.16.2.Dane techniczne**).

Aby wymienić bezpiecznik należy:

1. Odłączyć urządzenie od zasilania,
2. Za pomocą wkrętaka przekręcić zatyczkę przeciwnie do ruchu wskazówek zegara,
3. Wyjąć zatyczkę wraz z bezpiecznikiem,
4. Wyjąć zużyty bezpiecznik i włożyć nowy,
5. Włożyć zatyczkę z bezpiecznikiem do gniazda,
6. Zakręcić zatyczkę zgodnie z ruchem wskazówek zegara,



Nie wolno zasilać urządzenia MultiPrint z wyjścia zasilania czujników urządzenia REGULATOR/REJESTRATOR DANYCH.

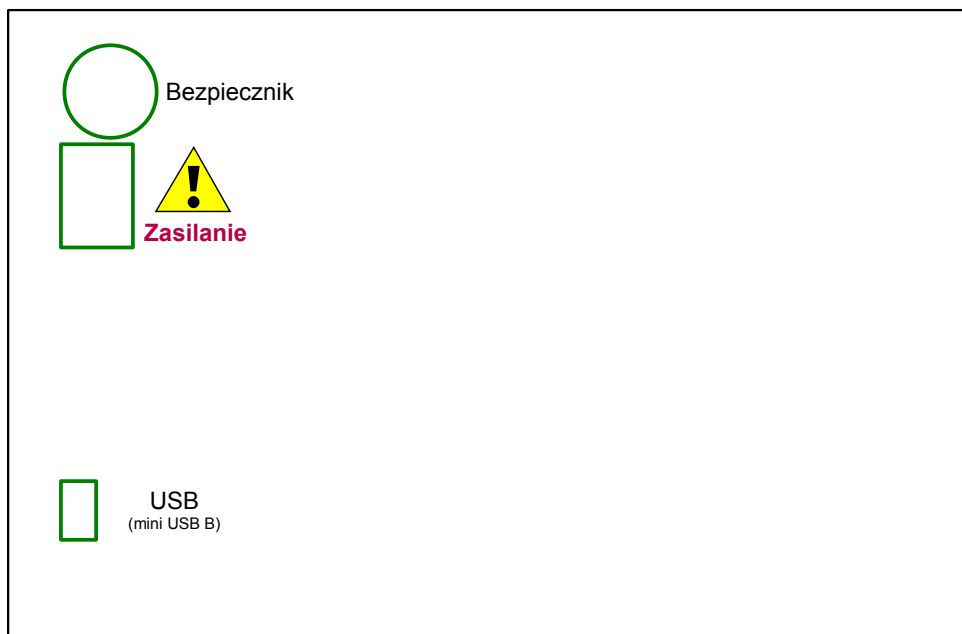

Rys. 8.35. Widok tylnej części urządzenia

8.17. FORMAT DANYCH

Wstęp

Każde dane uzyskane z urządzenia mają określony format tekstowy. Ten format może być rozszerzony w przyszłości, ale również kompatybilny wstecz.

Oto kilka zasad używanych podczas generowania danych:

- Aby pobrać dane ręcznie i załadować do dostarczonego oprogramowania PC, struktura plików **musi być identyczna** jak opisano poniżej,
- Jeśli nie podano inaczej, wszystkie dane są zapisane w formacie tekstowym, w którym kolejne kolumny są oddzielone tabulatorami,
- Jeśli nie podano inaczej, wszystkie indeksy są numerowane od zera,
- Wszystkie dane tekstowe mają standardowe zakończenie linii zgodne z systemem Unix – należy pamiętać aby przekonwertować je prawidłowo pod systemy Microsoft Windows®,
- Nie należy zakładać, że na końcu pliku znajduje się znak kończący linie, pomimo iż mógłby się on tam znajdować,
- Jeśli nie podano inaczej, wszystkie daty są przechowywane w następującym 24-godzinnym formacie: YYYY-MM-DD hh:mm:ss:zzz, gdzie:
 - **YYYY** – rok,
 - **MM** – miesiąc,
 - **DD** – dzień miesiąca,
 - **hh** – godzina,
 - **mm** – minuta,
 - **ss** – sekunda,
 - **zzz** – części sekundy,

Format danych pomiarowych

Dane te mają dwie kolumny:

- **indeks kanału logicznego ID** (w notacji dziesiętnej),
- **wartość kanału logicznego** – mogą to być nie tylko wartości liczbowe:
 - **-inf** – oznacza, że kanał jest w stanie **-LO-**,
 - **inf** – oznacza, że kanał jest w stanie **-HI-**,
 - **nan** – oznacza, że wartość kanału jest niesprecyzowana (np.: kanał jest w stanie **ERR** lub jest wyłączony),

Przykład: pomiary kanałów od 1 od 6.

```
0 1.003
1 2.234
2 -inf
3 inf
4 nan
5 123.223
```

W pierwszej kolumnie znajdują się indeksy kanałów (jest to numer kanału minus 1) w notacji dziesiętnej. W drugiej kolumnie kanał 3 (ID = 2) jest w stanie -LO- (wartość **-inf**), kanał 4 (ID = 3) jest w stanie -HI- (wartość **inf**), a kanał 5 (ID = 4) jest w stanie ERR (wartość **nan**).

Format danych ustawień kanałów

Dane te mają następujące kolumny:

- ID kanału logicznego (numer kanału minus 1),
- nazwa
- indeks wybranego źródła danych (patrz parametr **Tryb** w **Rozdziale 7.8.1. Kanały logiczne – Ustawienia ogólne**),
- jednostka – jednostka kanału lub jeśli nie ma jednostki – etykieta *brak*,
- indeks formatu (patrz parametr **Format** w **Rozdziale 7.8.1. Kanały logiczne – Ustawienia ogólne**),
- tekst stanu włączonego,
- tekst stanu wyłączzonego,
- poziom **-HI-** kanału,
- poziom **-LO-** kanału,
- precyzja – wartość określająca wybraną precyzję (np. 0.00 oznacza dokładność do setnej części),

Przykład: ustawienia kanałów 1 i 2.

0	Kanał C1	1	brak	1	ON	OFF	10	0	0.00
1	Kanał C2	1	mA	0	ON	OFF	20	0	0.00

Kanał pierwszy ma nazwę **Kanał C1**, jest w trybie **1** (Wejście sprzętowe), nie ma jednostki, jego format to 1 (dwustanowy), tekst stanu włączonego to **ON**, tekst stanu wyłączzonego to **OFF**, poziom **-HI-** kanału jest ustawiony na 10, poziom **-LO-** kanału jest ustawiony na 0, precyzja to **0.00** (dokładność do setnej części).



Wyświetlając dane w edytorze tekstu, nie należy dać się zmylić inną ilością wyświetlanych kolumn. W różnych edytorach tekstu tabulatory mogą być różnie prezentowane. Zalecane jest włączenie wyświetlania znaków specjalnych.

Ogólna struktura danych

Każde dane uzyskane z urządzenia przez kopiowanie na pamięć flash mają określoną strukturę.

W głównym katalogu pamięci flash znajduje się katalog o takiej samej nazwie jak numer seryjny urządzenia. Wszystkie pliki **main_log.bin_TYP** są umieszczone w tym katalogu. **TYP** może być:

- **cons_dev_info**,
- **dev_settings**,
- **event_log**,
- **logs**,

Dodatkowo są tam katalogi z danymi rejestracji. Nazwa katalogu jest taka sama jak wewnętrzna nazwa rejestracji z pliku **main_log.bin_logs**.

Każdy katalog danych zawiera następujące pliki:

- **log.db_TYP** – pliki ustawień rejestracji. **TYP** może być:
 - **chan_conf** – ustawienia kanałów,
 - **conf_xml** – wewnętrzne ustawienia urządzenia,
 - **group_settings** – ustawienia grup,
 - **log_files** – lista plików danych,

- **partX.db_TYP** – pliki danych rejestracji. **X** jest numerem (dziesiętnie bez wiodącego zera) pliku z danymi takim samym jak numer pliku przechowywanym w **log.db_log_files**. **TYP** może być:
 - **raster** – interwał próbek,
 - **samples** – dane próbek,
 - **timestamp** – punkty synchronizacji próbek.

Opis formatu danych main_log

Zawiera informacje o funkcjonalności rejestracji. Mogą tam być następujące typy danych:

- **const_dev_info** – informacje charakterystyczne dla tego urządzenia,
- **logs** – dane opisujące obecne i przeszłe rejestracje w urządzeniu. Sformatowane następująco:
 - indeks rejestracji,
 - numer rejestrowanej grupy,
 - nazwa rejestracji,
 - data stworzenia rejestracji,
 - data zakończenia rejestracji lub tekst „**NULL**” jeżeli rejestracja wciąż trwa,
- **event_log** – zarezerwowane dla przyszłych funkcjonalności,
- **dev_settings** - zarezerwowane dla przyszłych funkcjonalności,

Opis formatu danych log

Zawiera informacje o konkretnej rejestracji. Mogą tam być następujące typy danych:

- **group_settings** – ustawienie grupy dla tej rejestracji. Jest to jeden wiersz w następującym formacie:
 - indeks rejestracji,
 - numer rejestrowanej grupy,
 - nazwa rejestracji,
 - data stworzenia rejestracji,
 - data zakończenia rejestracji lub tekst „**NULL**” jeżeli rejestracja wciąż trwa,
 - opis rejestracji,
 - okres podstawowy rejestracji,
 - okres alternatywny rejestracji,
 - tryb rejestracji (1 – zawsze, 2 – z kanału logicznego),
 - liczba kanałów logicznych w grupie,
 - nazwa pliku z pełną konfiguracją grupy,
 - indeks podstawowego kanału wyzwającego, lub „-1” jeśli brak kanału,
 - indeks alternatywnego kanału wyzwającego, lub „-1” jeśli brak kanału,
- **log_files** – informacja o wszystkich plikach próbek stworzonych w tej rejestracji w następującym formacie:
 - ID/numer pliku,
 - data stworzenia pliku,
 - data zakończenia lub tekst „**NULL**” jeśli plik jest obecnie używany,
- **chan_conf** – ustawienia kanałów które są rejestrowane w następującym formacie:
 - indeks kanału,
 - nazwa,
 - indeks wybranego źródła danych (patrz parametr **Tryb** w **Rozdziale 7.8.1. Kanały logiczne – Ustawienia ogólne**),
 - jednostka – jednostka kanału lub jeśli nie ma jednostki – etykieta *brak*,
 - indeks formatu (patrz parametr **Format** w **Rozdziale 7.8.1. Kanały logiczne – Ustawienia ogólne**),

- tekst stanu włączonego,
 - tekst stanu wyłączzonego,
 - poziom **-HI-** kanału,
 - poziom **-LO-** kanału,
- w oprogramowaniu późniejszym niż 2.14.2:**
- **precyzja** – określa precyzję wybranej liczby (np. 0.00 oznacza dwa miejsca po przecinku),

Opis formatu danych part

Dane konkretnej rejestracji. Może zawierać następujące typy danych:

- **raster** – trzyma informacje o interwale próbek,
 - ID próbek w notacji heksadecymalnej (**Rid**),
 - wartość rastra w sekundach (**Rv**),
- **timestamp** – markery synchronizujące próbki,
 - ID próbek w notacji heksadecymalnej (**Tid**),
 - czasy próbek (**Tt**),
- **samples** – dane pomiarowe kanałów. Porządek kanałów jest taki sam jak porządek rzędów w **log.db_log_files**:
 - ID próbek w notacji heksadecymalnej (**Sid**),
 - tekstowa reprezentacja zmiennoprzecinkowej wartości próbki pierwszego kanału,
 - ...
 - tekstowa reprezentacja zmiennoprzecinkowej wartości próbki N-tego kanału,

Jak obliczyć dokładny czas próbki

Aby obliczyć czas próbki numer **Sid**, należy skorzystać z procedury:

- Znajdź **Rv** i maksymalny **Rid**, gdzie **Rid** \leq **Sid**,
- Znajdź **Tt** i maksymalny **Tid** dla **Tid** \leq **Sid**,
- Oblicz czas próbki **St** używając wzoru:

$$St = Tt + Rv \cdot (Sid - Tid)$$

Szczegółowy opis plików

Plik **main_log.bin_logs** zawiera:

- **ID** – unikatowy numer dziesiętny identyfikujący rejestrację,
- **GROUP_NO** – numer rejestrowanej grupy (odpowiadający grupie w urządzeniu), zaczynając od 0,
- **DIR** – nazwa katalogu z plikami rejestracji, np. „g0_2010_08_04_13_50_39”. Nazwa katalogu jest tworzona według schematu: „gX_YYYY_MM_DD_hh_mm_ss”, gdzie:
 - **X** – numer grupy,
 - **YYYY** – rok rozpoczęcia rejestracji,
 - **MM** – miesiąc rozpoczęcia rejestracji,
 - **DD** – dzień rozpoczęcia rejestracji,
 - **hh** – godzina rozpoczęcia rejestracji,
 - **mm** – minuta rozpoczęcia rejestracji,
 - **ss** – sekunda rozpoczęcia rejestracji,

- **LOG_START_DATE** – data rozpoczęcia rejestracji,
- **LOG_END_DATE** – data zakończenia rejestracji, jeśli w miejscu zamiast daty znajduje się „NULL”, oznacza to, że ten plik nie został zamknięty (rejestracja nie została zakończona),

ID	GROUP_NO	DIR	LOG_START_DATE	LOG_END_DATE
119	g0	2010_08_31_11_48_07	2010-08-31·11:48:07.895	NULL
120	g1	2010_08_31_11_48_08	2010-08-31·11:48:08.029	NULL

Rys. 8.36. Przykładowy widok pliku *main_log.bin_logs*

Plik **main_log.bin_event_logs** - zarezerwowane do przyszłych funkcjonalności

Plik **main_log.bin_dev_settings** - zarezerwowano dla przyszłych funkcjonalności

Plik **main_log.bin_cons_dev_info** - informacje o urządzeniu, zawiera:

- **dev_type** – typ urządzenia,
- **serial_no** – numer seryjny urządzenia,
- **s_version** – wersja software'u,
- **h_version** – zarezerwowane,
- **db_version** – zarezerwowane,

Plik **log.db_group_settings** - ustawienia rejestrowanych grup,

- 1) numer grupy,
- 2) wyświetlana nazwa,
- 3) data rozpoczęcia rejestracji,
- 4) data zakończenia rejestracji,
- 5) opis rejestracji,
- 6) podstawowy okres rejestracji,
- 7) alternatywny okres rejestracji,
- 8) tryb rejestracji (1 - zawsze, 2 - wyzwany z kanału),
- 9) liczba rejestrowanych kanałów (od 1 do 6),
- 10) nazwa pliku zawierającego szczegółowe ustawienia rejestracji,
- 11) numer kanału użytego jako podstawowe wyzwolenie rejestracji lub -1 jeśli nie dotyczy,
- 12) numer kanału użytego jako alternatywne wyzwolenie rejestracji lub -1 jeśli nie dotyczy,

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
}		}		}		}		}		}	

```
0»Group»1»2010-08-17»10:08:17.895»2010-08-17»10:10:46.749»TERM»K»0.100000»1.000000»1»1»log.db_conf_xml»-1»-1»
```

1:2 (1) [108] 9 \$09 Text UNIX UTF-8

8.37. Przykładowy widok pliku **log.db_group_settings**

Plik **log.db_conf_xml** – opis ustawień urządzenia,

Plik **log.db_chan_conf** – opis ustawień rejestrowanych kanałów,

Plik ten zawiera taką ilość wierszy ile jest rejestrowanych kanałów w grupie.

- 1) numer kanału logicznego (licząc od 0),
- 2) nazwa kanału,
- 3) tryb źródła kanału,
- 4) wyświetlana jednostka,
- 5) tryb wyświetlania (0 – liczbowy, 1 – dwustanowy, 2 – czasowy),
- 6) tekst stanu wyłączonego w trybie dwustanowym,
- 7) tekst stanu załączonego w trybie dwustanowym,
- 8) wartość górna wykresu,
- 9) wartość dolna wykresu,

1	2	3	4	5	6	7	8	9	
}		}		}		}		}	

```
6»Channel»7»1»mA»0»ON»OFF»25.000000»0.000000»
7»Channel»8»1»mA»0»ON»OFF»25.000000»0.000000»
8»Channel»9»1»mA»0»ON»OFF»25.000000»0.000000»
9»Channel»10»1»mA»0»ON»OFF»25.000000»0.000000»
10»Channel»11»1»mA»0»ON»OFF»25.000000»0.000000»
11»Channel»12»1»mA»0»ON»OFF»25.000000»0.000000»
```

1:1 (6) [279]

6 54 \$36

Text

8.38. Przykładowy widok pliku **log.db_chan_conf**

Plik **log.db_log_files** – informacje o plikach z próbkami rejestracji,

Ze względu na bezpieczeństwo przechowywanych danych, próbki są przechowywane w oddzielnych plikach zmienianych co pewien czas. Plik **log.db_log_files** zawiera informacje o takich plikach. Każdy wers opisuje inny plik.

- 1) ID – unikatowy identyfikator pliku,
- 2) data rozpoczęcia pliku,
- 3) data zakończenia pliku lub NULL jeśli plik nie jest zakończony,

The diagram shows a single line of data from a log file: `0»2010-08-04·10:25:42.204»NULL`. Above the line, three curly braces indicate the fields: '1' points to the ID '0', '2' points to the date and time '2010-08-04·10:25:42.204', and '3' points to the end date 'NULL'.

8.39. Przykładowy widok pliku **log.db_log_files**

Pliki z próbkami **partX.db_***

Te pliki zawierają zarejestrowane próbki. Nazwa pliku jest tworzona zgodnie z zasadą:

partX.db_PRZYROSTEK, gdzie:

X – unikatowy identyfikator pliku (patrz plik **log.db_log_files**),
PRZYROSTEK – może być: **raster**, **samples**, **timestamp**,

Jeśli plik ma przyrostek **raster**, zawiera on informacje o okresie między próbkami.

- 1) **IDR** – szesnastkowy identyfikator próbki dla której raster jest potrzebny,
- 2) **okres** – zmiennoprzecinkowa liczba określająca okres w sekundach,

The diagram shows three lines of data from a raster file. Above the first line, two numbered fields are indicated: '1' points to the hexadecimal ID '0000F9DD' and '2' points to the floating-point value '1.000000'. The three lines of data are:

```
0000F9DD » 1.000000
0000FA1E » 1.000000
0000FC1E » 1.000000
```

8.40. Przykładowy widok pliku **partX.db_raster**

Jeśli plik ma przyrostek **timestamp**, zawiera on informacje o synchronizacji próbek,

- 1) **IDT** – szesnastkowy identyfikator próbki, dla którego zachowano datę synchronizacji,
- 2) **T** – data synchronizacji (**timestamp**),

1

2

```

0000F9DD » 2010-08-04.10:25:43.4219
0000F9E8 » 2010-08-04.10:25:54.4179
0000F9F1 » 2010-08-04.10:26:03.4209
0000F9FB » 2010-08-04.10:26:13.4209
0000FA06 » 2010-08-04.10:26:24.4209
0000FA0F » 2010-08-04.10:26:33.4209
0000FA1A » 2010-08-04.10:26:44.4179
0000FA1E » 2010-08-04.10:27:13.2649
0000FA29 » 2010-08-04.10:27:24.2409
0000FA33 » 2010-08-04.10:27:34.2409
0000FA3D » 2010-08-04.10:27:44.2409
0000FA47 » 2010-08-04.10:27:54.2409
0000FA51 » 2010-08-04.10:28:04.2409
-----

```

8.41. Przykładowy widok pliku *partX.db_timestamp*

Jeśli plik ma przyrostek **samples**, zawiera on zarejestrowane próbki.

- 1) **IDS** – unikatowy szesnastkowy identyfikator próbki w rejestracji,
- 2÷7) zmiennoprzecinkowa wartość kolejnych zarejestrowanych kanałów w grupie (patrz plik **log.db_chan_conf**),

Każda linia w tym pliku zawiera maksymalnie 7 kolumn.

1	2	3	4	5	6	7
0000F9DD	» 3.0000	» 16.6168	» 8.4553	» 3.0000	» 16.6168	» 8.4553
0000F9DE	» 3.0000	» 14.8750	» 5.7825	» 3.0000	» 14.8750	» 5.7825
0000F9DF	» 3.0000	» 13.4500	» 4.1751	» 3.0000	» 13.4500	» 4.1751
0000F9E0	» 3.0000	» 11.8665	» 3.1682	» 3.0000	» 11.8665	» 3.1682
0000F9E1	» 3.0000	» 10.2831	» 3.0750	» 3.0000	» 10.2831	» 3.0750
0000F9E2	» 3.0000	» 8.7000	» 3.9042	» 3.0000	» 8.7000	» 3.9042
0000F9E3	» 3.0000	» 7.1164	» 5.5751	» 3.0000	» 7.1164	» 5.5751
0000F9E4	» 3.0000	» 5.5332	» 7.9236	» 3.0000	» 5.5332	» 7.9236
0000F9E5	» 3.0000	» 3.9497	» 10.7204	» 3.0000	» 3.9497	» 10.7204
0000F9E6	» 22.0000	» 3.9500	» 13.6906	» 22.0000	» 3.9500	» 13.6906
0000F9E7	» 22.0000	» 6.3248	» 16.5447	» 22.0000	» 6.3248	» 16.5447
0000F9E8	» 22.0000	» 8.6998	» 19.0030	» 22.0000	» 8.6998	» 19.0030
0000F9E9	» 22.0000	» 11.0748	» 20.8248	» 22.0000	» 11.0748	» 20.8248
0000F9EA	» 22.0000	» 13.4498	» 21.8317	» 22.0000	» 13.4498	» 21.8317

8.42. Przykładowy widok pliku **partX.db_samples** dla 6 rejestrowanych kanałów

Organizacja plików przechowywanych na dysku flash


Pliki rejestracji są przechowywane na dysku zgodnie z poniższym schematem:

- 1) jeśli katalog o takiej samej nazwie jak numer seryjny urządzenie nie istnieje, tworzy taki katalog,
- 2) w tym katalogu, tworzone są pliki informacyjne o rejestracji (opis poniżej),
- 3) Każda rejestracja jest przechowywana w oddzielnym podkatalogu,

Hierarchia plików:

DYSK:\	Numer_seryjny\	main_log.bin_logs	
		main_log.bin_event_log	
		main_log.bin_dev_settings	
		main_log.bin_cons_dev_info	
	katalog_1_rejestracji\		log.db_chan_conf
			log.db_group_settings
			log.db_log_files
			part0.db_raster
			part0.db_samples
			part0.db_timestamp
			log.db_conf_xml
		katalog_2_rejestracji\	


8.18. BEZPOŚREDNI DOSTĘP DO PLIKÓW REJESTRACJI UŻYWAJĄC PROTOKOŁU HTTP

 Aby możliwe było połączenie z urządzeniem MultiCon za pomocą protokołu HTTP konieczne jest sprzętowe oraz programowe odblokowanie portu 80 w zaporze sieciowej. Urządzenie umożliwia realizację do 10 jednoczesnych połączeń za pomocą protokołu HTTP.

Format zapytania:

Aby zażądać określonych danych należy wykonać zapytanie CGI używając formatu opisanego poniżej:

`http://<adres_IP>/cgi-bin/data.cgi?cmd=<polecenie>[&id_first=x][&id_last=y][&dodatkowe parametry]`

 Prawie wszystkie zapytania zwracają dane gdzie pierwszą kolumną jest numer ID. Aby ograniczyć obciążenie urządzenia, należy używać parametrów `id_first` oraz `id_last`. Te parametry ograniczają ilość danych przetworzonych i wysłanych do danych ograniczeniem numerów ID.

Przykład:


Aby ograniczyć ilość zwróconych danych do przedziału od 123 do 321, należy wykonać następujące zapytanie:

`http://<adres_IP>/cgi-bin/data.cgi?cmd=<polecenie>&id_first=123&id_last=321[&dodatkowe parametry]`

Format parametrów `id_first` oraz `id_last`:

Wartości dla tych parametrów mogą być podawane w notacji dziesiętnej oraz szesnastkowej (nie muszą być oba w tej samej notacji):

- 1) **dziesiętnie** – `id_last=1234`,
- 2) **szesnastkowo** – `id_last=0x4D2` ($0x4D2=1234$),

 Parametry `id_first` oraz `id_last` są numerowane od 0. oznacza to, że pierwsza wartość ma numer 0, druga ma numer 1 itd.

Parametr `cmd`:

Parametr ten określa tym żądanych danych. Może być jedną z poniższych wartości:

- 1) **info** – zwraca informacje o urządzeniu w postaci tekstu, przykład:

`http://192.168.1.176/cgi-bin/data.cgi?cmd=info`

- 2) **current** – zwraca bieżące pomiary kanałów logicznych w postaci tekstu,
- 3) **settings** – zwraca bieżące ustawienia kanałów logicznych w postaci tekstu,
- 4) **main_log** – zwraca ogólne informacje o rejestracjach urządzenia w postaci tekstu,
- 5) **log** – zwraca informacje o wybranej rejestracji w postaci tekstu,
- 6) **part** – zwraca zarejestrowane dane wybranej rejestracji w postaci tekstu,

Więcej o parametrze **cmd** patrz poniżej w tym rozdziale.

Uzyskiwanie bieżących pomiarów (cmd=current):

Bieżące pomiary mogą być uzyskane dzięki użyciu wartości **current** parametru **cmd**. Ta wartość nie powinna być używana jako zamiennik funkcjonalności rejestrowania, ponieważ powoduje wysokie obciążenie urządzenia. Należy jej używać jako sporadyczne sprawdzenie pomiarów urządzenia.

Przykład zapytania wyświetlającego pomiary kanałów od 2 do 11:

```
http://192.168.1.176/cgi-bin/data.cgi?cmd=current&id_first=1&id_last=10
```

Uzyskiwanie ustawień (cmd=settings):

Bieżące ustawienia kanałów mogą być uzyskane dzięki użyciu wartości **settings** parametru **cmd**. Ta wartość nie powinna być używana jako zamiennik funkcjonalności rejestrowania, ponieważ powoduje wysokie obciążenie urządzenia. Należy jej używać jako sporadyczne sprawdzenie ustawień urządzenia.

Przykład zapytania wyświetlającego ustawienia wszystkich kanałów:

```
http://192.168.1.176/cgi-bin/data.cgi?cmd=settings
```

Jeśli wykonano poprawne zapytanie a nie mogą zostać zwrócone żadne dane (np.: zapytanie o listę rejestracji ale nie ma żadnych rejestracji w urządzeniu, lub podane granice są poza dostępnym zakresem ID), wówczas zwrócona zostanie pusta strona.



Jeśli wykonano poprawne zapytanie ale żądane dane nie istnieją w urządzeniu (np.: żądanie danych nieistniejącej rejestracji), wówczas zwrócona zostanie strona: "404: Not found".

Jeśli wykonano niepoprawne zapytanie, wówczas zwrócona zostanie strona "400: Bad request", z odpowiednim komunikatem błędu.

Uzyskiwanie ogólnych informacji o rejestracjach (cmd=main_log):

Aby uzyskać bieżące informacje o rejestracjach można użyć parametru **main_log**. Jednak musi być użyty dodatkowy parametr, zwany **file**. Jego wartości mogą być następujące:

- 1) **logs** – zwraca listę zakończonych i bieżących rejestracji,
- 2) **cons_dev_info** – zwraca informacje o urządzeniu (podobnie do parametru **cmd=info**),
- 3) **dev_settings** – zwraca inne zapisane informacje urządzenia (obecnie zwraca pustą stronę – zarezerwowane dla przyszłych funkcjonalności),
- 4) **event_log** – zwraca zapisane zdarzenia (obecnie zwraca pustą stronę – zarezerwowane dla przyszłych funkcjonalności),

Przykład zapytania wyświetlającego informację o wszystkich rejestracjach:

```
http://192.168.1.176/cgi-bin/data.cgi?cmd=main_log&file=logs
```

Uzyskiwanie informacji o wybranej rejestracji (cmd=log):

Aby uzyskać informacje o wybranej rejestracji można użyć parametru **log**. Jednak muszą zostać użyte dodatkowe parametry:

- 1) **log_name** – jest nazwą rejestracji,
- 2) **file** – jest typem żądanych danych. Mogą nimi być:
 - **log_files** – lista plików rejestracji,
 - **chan_conf** -lista konfiguracji kanałów,
 - **group_settings** – ustawienia grup,
 - **conf_xml** – inne wewnętrzne ustawienia,

Przykład:

Aby wyświetlić listę plików rejestracji `gX_YYYY_MM_DD_hh_mm_ss` należy użyć następującej składni zapytania:

`http://<IP_address>/cgi-bin/data.cgi?cmd=log&log_name=gX_YYYY_MM_DD_hh_mm_ss&file=log_files`

Uzyskiwanie zapisanych danych (cmd=part):

Aby uzyskać zapisane dane, można użyć komendy **part**. Jednak muszą zostać użyte dodatkowe parametry:

- 1) **log_name** – jest nazwą rejestracji,
- 2) **part_nr** – jest numerem pliku danych,
- 3) **file** – jest typem żądanych danych. Mogą nimi być:
 - **sample** – zwraca zapisane dane kanałów,
 - **timestamp** – zwraca zapisane timestamp'y,
 - **raster** – zwraca interwał próbek,



Jeżeli nie zostały sprecyzowane parametry `id_first` oraz `id_last`, zwrócony zostanie cały plik danych. W przypadku gdy żądane są próbki (`samples`), plik może mieć rozmiar nawet do 1MB.

8.19. STRONA WWW

Każde urządzenie wyposażone w port Ethernet ma możliwość uzyskania dostępu do strony www w języku angielskim, dzięki której możliwe jest przeglądanie okna pomiarowego urządzenia, informacji o urządzeniu, a także zarządzanie konfiguracjami i plikami rejestracji.

Aby uzyskać dostęp do strony www, należy wpisać adres IP urządzenia (patrz **rozdział 7.4. INFORMACJE O URZĄDZENIU, LICENCJE, AKTUALIZACJA OPROGRAMOWANIA, ZDALNE WYŚWIETLANIE, EKSPORT INSTRUKCJI OBSŁUGI ORAZ KASOWANIE KONFIGURACJI**) w przeglądarce internetowej. Pojawi się okno strony www urządzenia jak na **Rys. 8.43**.



User: Administrator	Password: <input type="text"/>	<input type="button" value="login"/>
---------------------	--------------------------------	--------------------------------------

MultiCon: Meter + Controller + Recorder + HMI, in one package



The **MultiCon** is a powerful and versatile compact-multichannel-controller with a capability to record data, if the recording function is requested and activated. Thanks to that it is one of the first industrial devices which integrates advanced control functions (PID, ON/OFF, time & profiles etc.) and logging of setpoints, excitations and current state of controlled objects. Based on Linux firmware, is stable and the touch screen makes configuration easy and comfortable and data presentation also readable and attractive. Although the **MultiCon** is build in a quite small housing, it can integrate up to 48 or 72 inputs (depending on housing), and its construction allows user almost free configuration by choosing up to 3 from 30 available input/output modules. The device can simultaneously record all build-in logical channels, and is capable to record data with maximum speed 10Hz (ten samples per second, with some limitation of number of recorded channels). An operator can download stored data using a USB flash disk or via Ethernet.



Menu	Documentation	User menu
<ul style="list-style-type: none"> • Channels graphical view • Channels value raw data • Channels settings raw data • Device information • Information about all logs 	<ul style="list-style-type: none"> • User manual • Remote display manual • Network interface description • Data format 	


Rys. 8.43. Widok strony www

8.19.1. Menu

Zawiera opcje wizualizacji i ustawień kanałów logicznych urządzenia, informacje o urządzeniu oraz rejestracjach.


Znajdują się tu następujące podmenu:

- **Channels graphical view** – udostępnia bardzo praktyczną i łatwą w obsłudze funkcję podglądu danych z kanałów logicznych zwizualizowanych za pomocą widgetów wykonanych w technologii HTML5.

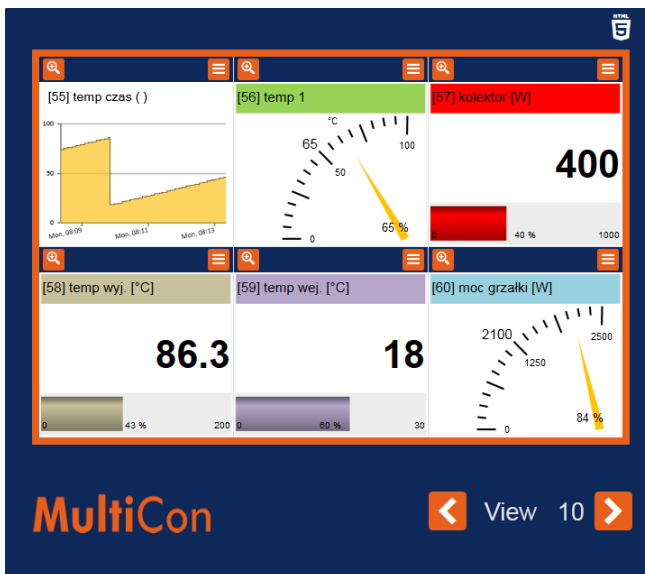

Rys. 8.44. Widok wizualizacji kanałów za pomocą widgetów wykonanych w HTML5

Każdy widok oznaczony na Rys. 8.44 jako VIEW, składa się z sześciu kanałów logicznych. Widok 1 przedstawia kanały nr 1-6, widok 2 kanały 7-12, widok 3 kanały 13-18 itd..

Przycisk  lupka, umieszczony w lewym górnym rogu każdego kanału logicznego służy do powiększenia wybranego widoku. Dostępne są trzy typy widgetów:

- **Text** – wartości przedstawiane są za pomocą liczb,
- **Chart** – wartości przedstawiane są pomocą wykresu,
- **Needle** – wartości przedstawiane są pomocą wskazówek.

Numer, nazwa i zakres pomiarowy każdego wyświetlanego kanału logicznego pobierany jest z urządzenia.

- **Channels value raw data** – pozwala na jednorazowe pobranie danych pomiarowych i wyświetlenie ich w formie listy. Format tej listy opisany jest w **rozdziale 8.17. FORMAT DANYCH** w akapicie **Format danych pomiarowych**.
- **Channels settings raw data** – zawiera ustawienia wszystkich kanałów logicznych w formie listy. Format tej listy opisany jest w **rozdziale 8.17. FORMAT DANYCH** w punkcie **Format danych ustawień kanałów**.
- **Device information** – zawiera podstawowe informacje o urządzeniu, a także możliwe konfiguracje sprzętowe.

- **Information about all logs** – zawiera informacje o rejestracjach znajdujących się w urządzeniu w formie listy. Format tej listy opisany jest w **rozdziale 8.17. FORMAT DANYCH** w akapicie **Szczegółowy opis plików**.

8.19.2. Documentation

Zawiera instrukcje obsługi urządzenia oraz jego funkcjonalności, które mogą sprawiać użytkownikom najwięcej trudności.

Znajdują się tu następujące podmenu:

- **User manual** – pozwala na pobranie instrukcji obsługi znajdującej się w pamięci urządzenia. W celu pobrania instrukcji należy w podmenu nacisnąć przycisk „**Proceed**”, a następnie wybrać język instrukcji i nacisnąć „**Download**”.
- **Remote display manual** – otwiera opis konfiguracji urządzeń sieciowych oraz urządzenia **REGULATOR/REJESTRATOR DANYCH** w celu poprawnego połączenia ze zdalnym ekranem.
- **Network interface description** – zawiera opis bezpośredniego dostępu do plików rejestracji (jeśli urządzenie ma aktywną opcję rejestracji) używając protokołu HTTP.
- **Data format** – zawiera opis formatu plików rejestracji. Pełny opis znajduje się również w **rozdziale 8.17. FORMAT DANYCH**.

Więcej informacji znajduje się w rozdziale **7.4. INFORMACJE O URZĄDZENIU, LICENCJE, AKTUALIZACJA OPROGRAMOWANIA, ZDALNE WYŚWIETLANIE, EKSPORT INSTRUKCJI OBSŁUGI ORAZ KASOWANIE KONFIGURACJI** oraz **8.18. BEZPOŚREDNI DOSTĘP DO PLIKÓW REJESTRACJI UŻYWAJĄC PROTOKOŁU HTTP**.

8.19.3. Logowanie i User menu

Większość opcji dostępnych przez stronę www jest dostępnych bez potrzeby logowania się do urządzenia. Natomiast dostęp do opcji, które mogą zmienić działanie urządzenia, można uzyskać po zalogowaniu.

Jeżeli urządzenie ma ustawione hasło dla **Tryb dostępu: jednopoziomowy** lub dla **Tryb dostępu: wielopoziomowy**, wówczas możliwe jest zalogowanie się do urządzenia poprzez pola w prawym górnym rogu ekranu. Na ekranie pojawi się **User menu**, które udostępnia następujące podmenu:

- **Remote display** – umożliwia przełączenie ekranu lokalnego urządzenia na ekran zdalny, bez konieczności każdorazowego podchodzenia do urządzenia. Po wejściu do tego podmenu, w polu **IP address** automatycznie pojawia się adres IP komputera, na którym jest uruchomiona strona www urządzenia, który powinien być wpisany w parametrze **Adres IP** w menu **Ustawienia sieci** w urządzeniu. Przed uruchomieniem zdalnego wyświetlacza należy upewnić się, że program **Xming** został skonfigurowany i uruchomiony poprawnie. Naciśnięcie przycisku „**Start**” spowoduje przełączenie się ekranu lokalnego urządzenia na ekran zdalny. Funkcja ta jest aktywna tylko dla użytkownika **Administrator** oraz dla tych użytkowników, którzy posiadają dostęp do opcji **Zdalny wyświetlacz** w menu **Zezwolenia**.
- **File management** – umożliwia eksport i import konfiguracji oraz szablonów urządzenia, a także zdalne kasowanie wszystkich rejestracji z pamięci.
 - W części **Export** użytkownik może pobrać konfigurację (**Main config**), szablon Modbus master (**Modbus template**) oraz szablon Modbus slave (**Modbus slave template**) poprzez wybranie odpowiedniej opcji i naciśnięciu przycisku „**Download**”.
 - W części **Import** użytkownik może wgrać do urządzenia konfigurację (**Main config**), szablon Modbus master (**Modbus template**) oraz szablon Modbus slave (**Modbus slave template**) poprzez wybranie odpowiedniej opcji, wskazanie pliku z odpowiednią konfiguracją i naciśnięciu przycisku „**Upload**”.
 - W części **Delete all logs** użytkownik może usunąć z pamięci wewnętrznej wszystkie rejestracje jakie są w niej zachowane. Naciśnięcie przycisku **DELETE** i potwierdzenie usunięcia rejestracji spowoduje nieodwracalne ich usunięcie.
- **Restart device** – umożliwia zdalny reset urządzenia. Naciśnięcie go i potwierdzenie tej czynności spowoduje automatyczne wyłączenie i ponowne uruchomienie urządzenia. Po uruchomieniu (o ile użytkownik nie zabronił tego w kolejnym komunikacie), wznowione zostanie również połączenie z urządzeniem przez stronę www. Restart urządzenia dostępny jest dla Administratora oraz każdego zalogowanego użytkownika.

Więcej informacji znajduje się w rozdziale **7.4. INFORMACJE O URZĄDZENIU, LICENCJE, AKTUALIZACJA OPROGRAMOWANIA, ZDALNE WYŚWIETLANIE, EKSPORT INSTRUKCJI OBSŁUGI ORAZ KASOWANIE KONFIGURACJI** oraz **7.17. OPCJE DOSTĘPU** – funkcja **MultiLevel Access**.

